

### Система автоматизации S7-300 Данные модулей

#### Руководство



К этой документации относятся следующие дополнения:

№	Название	Номер чертежа	Издание
1	Информация о продукте	A5E00201782-03	12/2004
2	Информация о продукте	A5E00352937-02	01/2005

Это описание является составной частью пакета документации с номером для заказа: Система автоматизации S7-300: 6ES7398-8FA10-8BA0

#### Предисловие

**1**  
Общие технические данные

**2**  
Источники питания

**3**  
Цифровые модули

**4**  
Принципы обработки аналоговых величин

**5**  
Представление аналоговых величин аналоговых модулей

**6**  
Аналоговые модули

**7**  
Другие сигнальные модули

**8**  
Интерфейсные модули

**9**  
Повторитель RS 485

**A**  
Наборы параметров сигнальных модулей

**B**  
Диагностические данные сигнальных модулей

**C**  
Габаритные чертежи

**D**  
Запасные части и принадлежности для модулей S7-300

**E**  
Правила обращения с устройствами, чувствительными к статическому электричеству (ESD)

**F**  
Поддержка и обслуживание

**G**  
Список сокращений

## Указания по технике безопасности

Данное руководство содержит указания, которые вы должны соблюдать для обеспечения вашей собственной безопасности, а также для предотвращения ущерба собственности. Указания, относящиеся к вашей собственной безопасности, выделены в руководстве предупреждающим треугольником, у указаний, относящихся только к имущественному ущербу, предупреждающий треугольник отсутствует. Эти указания упорядочены далее в соответствии с уровнем опасности.



### Опасность

указывает, что если не будут приняты надлежащие меры предосторожности, то это **приведет** к гибели людей или тяжким телесным повреждениям.



### Предупреждение

указывает, что при отсутствии надлежащих мер предосторожности это **может привести** к гибели людей или тяжким телесным повреждениям.



### Предостережение

с предупреждающим треугольником указывает, что возможны легкие телесные повреждения, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности.

### Предостережение

без предупреждающего треугольника указывает на возможность возникновения имущественного ущерба, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности.

### Внимание

указывает, что может возникнуть непредвиденный результат или ситуация, если соответствующая информация не будет принята во внимание.

Если имеет место более одного уровня опасности, то используется предупреждающее указание, представляющее наивысший уровень опасности. Указание, предупреждающее о возможности телесных повреждений, может включать в себя также указание о возможном имущественном ущербе.

## Квалифицированный персонал

Данное устройство/система может устанавливаться и использоваться только в соответствии с этой документацией.

Ввод в действие и эксплуатация устройства/системы может осуществляться только **квалифицированным персоналом**. В контексте указаний по технике безопасности в данной документации квалифицированный персонал – это люди, которые имеют право вводить в действие, заземлять и маркировать электрические цепи, оборудование и системы в соответствии с установленной практикой и стандартами техники безопасности.

## Надлежащее использование

Примите во внимание следующее:



### Предупреждение

Это устройство может использоваться только для применений, описанных в каталоге или технической документации, и в соединении только с теми устройствами или компонентами других производителей, которые были одобрены или рекомендованы фирмой Siemens. Правильное и надежное функционирование этого продукта требует надлежащей транспортировки, хранения, установки и сборки, а также аккуратной эксплуатации и технического обслуживания.

## Товарные знаки

Все имена, снабженные символом ®, являются зарегистрированными товарными знаками фирмы Siemens AG. Остальные обозначения, встречающиеся в данной публикации, также могут быть товарными знаками, использование которых третьими сторонами для своих собственных целей может нарушать права владельца.

## Отказ от ответственности

Мы проверили содержание этого руководства на соответствие с описанным аппаратным и программным обеспечением. Так как отклонения не могут быть полностью исключены, то мы не можем гарантировать полного соответствия. Однако данные, приведенные в этом руководстве, регулярно пересматриваются, и все необходимые исправления вносятся в последующие издания.

# Предисловие

## Цель руководства

Информация, содержащаяся в этом руководстве, может быть использована в качестве справки об управлении, функционировании и технических данных сигнальных модулей, источников питания и интерфейсных модулей S7-300.

Как с помощью этих модулей построить систему S7-300 или ET 200M, т.е., например, смонтировать и подключить эти модули, описано в руководствах по построению соответствующей системы.

## Основные необходимые знания

Для понимания этого руководства требуются общие знания в области техники автоматизации.

## Область действия этого руководства

Это руководство содержит описания компонентов, которые используются на момент издания руководства.

Фирма SIEMENS сохраняет за собой право прилагать к новым модулям и к модулям новых версий текущую информацию о продукте.

## Изменения по сравнению с предыдущей версией

Данное руководство содержит следующие изменения и дополнения по сравнению с предыдущей версией:

- Глава 'Аналоговые модули' была существенно пересмотрена и разделена на
  - Основы обработки аналоговых величин
  - Представление аналоговых величин аналоговых модулей
  - Обзор аналоговых модулей
- Изменено пакетирование пакета документации
- Были сделаны различные исправления.

## Положение в общей структуре документации

Следующие документы составляют часть пакета документации S7-300. Вы можете найти их также в Интернете по адресу:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/> и идентификатор соответствующей статьи.

Название руководства	Описание
<b>Руководство</b> CPU 31xC и CPU 31x, Технические данные Идентификатор статьи: 12996906	Элементы управления и индикации, обмен данными, концепция памяти, времена цикла и реакции, технические данные
<b>Руководство по эксплуатации</b> S7-300, CPU 31xC и CPU 31x: Построение Идентификатор статьи: 13008499	Проектирование, монтаж, подключение, адресация, ввод в действие, обслуживание и функции тестирования, диагностика и устранение неисправностей.
<b>Системное руководство</b> Описание системы PROFINET Идентификатор статьи: 19292127	Основные сведения о PROFINET: Компоненты сети, обмен данными и связь, PROFINET IO, автоматизация на основе стандартных компонентов, пример применения PROFINET IO и автоматизации на основе стандартных компонентов
<b>Руководство по программированию</b> Переход от PROFIBUS DP к PROFINET IO Идентификатор статьи: 19289930	Основы перехода от PROFIBUS DP к PROFINET IO.
<b>Руководство</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU 31xC: Технологические функции</li></ul> <p>Идентификатор статьи: 12429336</p> <p>• Компакт-диск с примерами</p>	Описание отдельных технологических функций: позиционирование, счет, двухточечное соединение, регулирование. Компакт-диск содержит примеры технологических функций
<b>СЕЙЧАС ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТО Руководство</b> Система автоматизации S7-300: Данные модулей Идентификатор статьи: 8859629	Описания функций и технические данные сигнальных модулей, блоков питания и интерфейсных модулей.
<b>Список операций</b> CPU 31xC и CPU 31x Идентификатор статьи: 13206730	Распечатка набора команд CPU и соответствующих времен выполнения. Список исполняемых блоков.
<b>Getting Started [Вводный курс]</b> Имеющаяся антология вводных курсов: <ul style="list-style-type: none"><li>• Вводный курс для S7-300</li></ul> <p>Идентификатор статьи: 15390497</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Набор вводных курсов для PROFINET</li></ul> <p>Идентификатор статьи: 19290251</p>	Документы вводного курса проводят вас на конкретном примере по отдельным шагам ввода в эксплуатацию вплоть до получения функционирующего приложения.

Другие руководства по S7-300 и ET 200M

Название руководства	Описание
<b>Справочное руководство</b> • Данные CPU: CPU 312 IFM - 318-2 DP • Идентификатор статьи: 8860591	Элементы управления и индикации, обмен данными, концепция памяти, времена цикла и реакции, технические данные
<b>Руководство по монтажу</b> Система автоматизации S7-300, установка: CPU 312 IFM – 318-2 DP Идентификатор статьи: 15390415	Проектирование, монтаж, подключение, адресация, ввод в действие, обслуживание и тестирование, диагностика и устранение неисправностей.
<b>Руководство по проектированию</b> Сигнальные модули для автоматизации процессов ET 200M Идентификатор статьи: 7215812	Описание использования в автоматизации процессов, параметризация с помощью SIMATIC PDM, цифровые модули ввода, цифровые модули вывода.
<b>Руководство</b> Устройство децентрализованной периферии ET 200M Аналоговые модули HART Идентификатор статьи: 22063748	Описание проектирования и ввода в действие аналоговых модулей HART
<b>Руководство</b> Устройство децентрализованной периферии ET 200M Идентификатор статьи: 1142798	Описание проектирования, монтажа и подключения

## Путеводитель

Для облегчения поиска конкретной информации руководство содержит следующие вспомогательные средства:

- В начале руководства вы найдете полное содержание и список таблиц, имеющихся в этом руководстве.
- Основные понятия объяснены в глоссарии.
- Для поиска основных понятий вы можете использовать предметный указатель.

## Вторичная переработка и удаление отходов

S7-300 может быть подвергнут вторичной переработке благодаря использованию в его конструкции нетоксичных материалов. Для экологически безвредной утилизации вашего старого устройства обратитесь к сертифицированному предприятию по утилизации электронных компонентов.

## Удостоверение о допуске к эксплуатации CE

См. главу *Общие технические данные > Стандарты и допуски к эксплуатации*.

## Допуски к эксплуатации

См. главу *Общие технические данные > Стандарты и допуски к эксплуатации*.

**Маркировка для Австралии (C-Tick-Mark)**

См. главу *Общие технические данные > Стандарты и допуски к эксплуатации.*

**Стандарты**

См. главу *Общие технические данные > Стандарты и допуски к эксплуатации.*

**См. также**

Стандарты и допуски к эксплуатации (стр. 1-1)

# Содержание

Предисловие .....	iii
<b>1   Общие технические данные .....</b>	<b>1-1</b>
1.1   Стандарты и допуски к эксплуатации.....	1-1
1.2   Электромагнитная совместимость .....	1-5
1.3   Условия транспортировки и хранения модулей и буферных батарей.....	1-7
1.4   Внешние механические и климатические условия для работы S7-300 .....	1-8
1.5   Информация об испытаниях изоляции, классе защиты, роде защиты и номинальном напряжении S7-300 .....	1-10
1.6   Номинальные напряжения S7-300 .....	1-10
1.7   Модули S7-300 SIPLUS .....	1-11
1.8   Внешние механические и климатические условия для работы модулей S7-300 SIPLUS .....	1-13
<b>2   Источники питания.....</b>	<b>2-1</b>
2.1   Блок питания PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-0AA0) .....	2-1
2.2   Блок питания PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA00-0AA0).....	2-4
2.3   Блок питания PS 307; 5 A; (6ES7307-1EAx0-0AA0).....	2-8
2.4   Блок питания PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA00-0AA0).....	2-13
<b>3   Цифровые модули .....</b>	<b>3-1</b>
3.1   Обзор модулей .....	3-2
3.2   Последовательность шагов от выбора до ввода цифрового модуля в эксплуатацию .....	3-7
3.3   Параметризация цифровых модулей.....	3-8
3.4   Диагностика цифровых модулей .....	3-9
3.5   Как защитить цифровые модули от индуктивных перенапряжений.....	3-10
3.6   Цифровой модуль ввода SM 321; DI 32 x DC 24V; (6ES7321-1BL00-0AA0) .....	3-12
3.7   Цифровой модуль ввода SM 321; DI 32 x 120 VAC; (6ES7321-1EL00-0AA0).....	3-14
3.8   Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24V; (6ES7321-1BL02-0AA0) .....	3-17
3.9   Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24V High Speed; (6ES7321-1BH10-0AA0) .....	3-19
3.10   Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 VDC; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0).....	3-21
3.10.1   Тактовая синхронизация .....	3-25
3.10.2   Параметры SM 321; DI 16 x DC 24V .....	3-27
3.10.3   Диагностика SM 321; DI 16 x DC 24V.....	3-29
3.10.4   Поведение SM 321; DI 16 x DC 24V.....	3-30
3.10.5   Прерывания SM 321; DI 16 x VDC 24 .....	3-31

3.11	Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24V; вход с низким активным потенциалом; (6ES7321-1BH50-0AA0) .....	3-34
3.12	Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x UC 24/48 V (6ES7321-1CH00-0AA0).....	3-36
3.13	Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 48-125 VDC; (6ES7321-1CH20-0AA0) .....	3-38
3.14	Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 120/230 VAC (6ES7321-1FH00-0AA0) .....	3-40
3.15	Цифровой модуль ввода SM 321; DI 8 x 120/230 VAC (6ES7321-1FH01-0AA0) .....	3-42
3.16	Цифровой модуль ввода SM 321; DI 8 x 120/230 VAC ISOL (6ES7321-1FF10-0AA0) .....	3-45
3.17	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 32 x 24 VDC/ 0.5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0).....	3-47
3.18	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 32 x 120/230 VAC/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0) ..	3-50
3.19	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x 24 VDC/ 0.5 A; (6ES7322-1BL01-0AA0).....	3-54
3.20	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x DC 24V/ 0.5 A High Speed; (6ES7322-1BL01-0AA0).....	3-57
3.21	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0) .....	3-60
3.21.1	Параметры цифрового модуля вывода SM 322 DO 16 x UC 24/48 V .....	3-63
3.22	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x VAC 120/230/1 A; (6ES7322-1FH00-0AA0) .....	3-66
3.23	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24V/ 2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0) .....	3-69
3.24	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием; (6ES7322-8BF00-0AB0).....	3-72
3.24.1	Параметры SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A .....	3-77
3.24.2	Диагностика SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A .....	3-78
3.24.3	Поведение SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A .....	3-80
3.24.4	Прерывания SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A .....	3-81
3.25	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x VDC 48–125/1.5 A; (6ES7322-1CF00-0AA0) .....	3-82
3.26	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x VAC 120/230/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0)....	3-85
3.27	Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x VAC 120/230/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0) .....	3-88
3.27.1	Параметры SM 322; DO 8 x VAC 120/230/2 A ISOL .....	3-91
3.27.2	Диагностика SM 322; DO 8 x VAC 120/230/2 A ISOL .....	3-92
3.27.3	Прерывания SM 322; DO 8 x VAC 120/230/2 A ISOL .....	3-92
3.28	Модуль с релейными выходами SM 322; DO 16 x Rel. 120/230 VAC; (6ES7322-1HH01-0AA0).....	3-93
3.29	Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC; (6ES7322-1HF01-0AA0) .....	3-97
3.30	Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC/5A; (6ES7322-5HF00-0AB0) .....	3-101
3.30.1	Параметры SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC/5A.....	3-106
3.30.2	Диагностика SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC/5A .....	3-106
3.30.3	Прерывания SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC/5A .....	3-107
3.31	Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0) .....	3-107
3.32	Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0) .....	3-112
3.33	Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24V/0.5 A; (6ES7323-1BL01-0AA0) .....	3-116
3.34	Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24V/0.5 A; параметризуемый (6ES7327-1BH00-0AB0) .....	3-120
3.34.1	Параметры SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24V/0.5 A.....	3-124
3.34.1.1	Структура записи данных 1 модуля SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24V/0.5 A .....	3-125

---

<b>4</b>	<b>Принципы обработки аналоговых величин.....</b>	<b>4-1</b>
4.1	Обзор.....	4-1
4.2	Подключение измерительных датчиков к аналоговым входам .....	4-1
4.2.1	Подключение изолированных измерительных датчиков .....	4-3
4.2.2	Подключение неизолированных измерительных датчиков .....	4-5
4.3	Подключение датчиков напряжения.....	4-7
4.4	Подключение датчиков тока.....	4-8
4.5	Подключение термометров сопротивления и резисторов .....	4-10
4.6	Подключение термопар .....	4-12
4.6.1	Подключение термопар с внутренней компенсацией.....	4-15
4.6.2	Подключение термопар с внешней компенсацией .....	4-16
4.7	Подключение нагрузок и исполнительных устройств к аналоговым выходам .....	4-20
4.7.1	Подключение нагрузок и исполнительных устройств к потенциальным выходам .....	4-21
4.7.2	Подключение нагрузок и исполнительных устройств к токовым выходам .....	4-23
<b>5</b>	<b>Представление аналоговых величин аналоговых модулей .....</b>	<b>5-1</b>
5.1	Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода .....	5-2
5.2	Представление аналоговых величин для каналов аналогового вывода .....	5-18
5.3	Установка вида и диапазонов измерения каналов аналогового ввода .....	5-21
5.4	Поведение аналоговых модулей .....	5-23
5.4.1	Влияние напряжения питания и режима работы .....	5-23
5.4.2	Влияние диапазона значений аналоговых величин .....	5-25
5.4.3	Влияние границы эксплуатационной и основной ошибки .....	5-26
5.5	Времена преобразования и цикла аналоговых модулей .....	5-27
5.6	Времена установления и отклика каналов аналогового вывода .....	5-30
5.7	Параметризация аналоговых модулей .....	5-31
5.7.1	Параметры аналоговых модулей ввода .....	5-31
5.8	Диагностические функции аналоговых модулей.....	5-32
5.8.1	Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода .....	5-33
5.8.2	Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода.....	5-33
5.8.3	Причины ошибок и устранение неисправностей аналоговых модулей ввода .....	5-34
5.8.4	Причины ошибок и устранение неисправностей аналоговых модулей вывода.....	5-34
5.9	Прерывания аналоговых модулей.....	5-35
<b>6</b>	<b>Аналоговые модули.....</b>	<b>6-1</b>
6.1	Последовательность шагов от выбора до ввода в действие аналогового модуля .....	6-2
6.2	Обзор модулей .....	6-3
6.2.1	Аналоговые модули ввода .....	6-3
6.2.2	Аналоговые модули вывода.....	6-6
6.2.3	Аналоговые модули ввода/вывода.....	6-7
6.3	Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0).....	6-8
6.3.1	Виды и диапазоны измерений .....	6-13
6.3.2	Настраиваемые параметры .....	6-13
6.3.3	Дополнительная информация о SM 331; AI 8 x 16 Bit .....	6-15

6.4	Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0) .....	6-17
6.4.1	Виды и диапазоны измерений .....	6-22
6.4.2	Настраиваемые параметры .....	6-23
6.4.3	Дополнительная информация к SM 331; AI 8 x 16 Bit.....	6-24
6.5	Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed; с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0).....	6-28
6.5.1	Виды и диапазоны измерений .....	6-33
6.5.2	Настраиваемые параметры .....	6-34
6.5.3	Тактовая синхронизация.....	6-35
6.5.4	Дополнительная информация о SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed, с тактовой синхронизацией .....	6-37
6.6	Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 13 Bit;(6ES7331-1KF01-0AB0) .....	6-38
6.6.1	Виды и диапазоны измерений .....	6-46
6.6.2	Настраиваемые параметры .....	6-47
6.6.3	Дополнительная информация к SM 331; AI 8 x 13 Bit.....	6-48
6.7	Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 12 Bit;(6ES7331-7KF02-0AB0) .....	6-48
6.7.1	Виды и диапазоны измерений .....	6-57
6.7.2	Настраиваемые параметры .....	6-59
6.7.3	Дополнительная информация к SM 331; AI 8 x 12 Bit.....	6-60
6.8	Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0).....	6-61
6.8.1	Виды и диапазоны измерений .....	6-69
6.8.2	Настраиваемые параметры .....	6-71
6.8.3	Дополнительная информация к SM 331; AI 2 x 12 Bit.....	6-72
6.9	Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0) .....	6-73
6.9.1	Виды и диапазоны измерений .....	6-79
6.9.2	Настраиваемые параметры .....	6-80
6.9.3	Дополнительная информация к SM 331; AI 8 x 16 RTD.....	6-82
6.10	Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0).....	6-86
6.10.1	Виды и диапазоны измерений .....	6-94
6.10.2	Настраиваемые параметры .....	6-95
6.10.3	Дополнительная информация о SM 331; AI 8 x TC .....	6-96
6.11	Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0).....	6-100
6.11.1	Выходные диапазоны SM 332; AO 8 x 12 Bit.....	6-105
6.11.2	Настраиваемые параметры .....	6-105
6.11.3	Дополнительная информация к SM 332; AO 8 x 12 Bit .....	6-106
6.12	Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0).....	6-107
6.12.1	Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 16 Bit.....	6-112
6.12.2	Настраиваемые параметры .....	6-113
6.12.3	Тактовая синхронизация.....	6-114
6.12.4	Дополнительная информация к SM 332; AO 4 x 16 Bit .....	6-115
6.13	Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0) .....	6-116
6.13.1	Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 12 Bit.....	6-121
6.13.2	Настраиваемые параметры .....	6-121
6.13.3	Дополнительная информация к SM 332; AO 4 x 12 Bit .....	6-122
6.14	Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0) .....	6-123
6.14.1	Выходные диапазоны SM 332; AO 2 x 12 Bit.....	6-128
6.14.2	Настраиваемые параметры .....	6-128
6.14.3	Дополнительная информация к SM 332; AO 2 x 12 Bit .....	6-129

6.15	Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0).....	6-130
6.15.1	Принцип действия SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit.....	6-136
6.15.2	Метод измерения и вид вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit .....	6-137
6.15.3	Диапазоны измерения и вывода SM 334; AI 4/ AO 2 x 8/8 Bit .....	6-137
6.15.4	Дополнительная информация к SM 334; AI 4/AO2 x 8/8 Bit.....	6-138
6.16	Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit; (6ES7334-0KE00-0AB0).....	6-138
6.16.1	Настраиваемые параметры .....	6-143
6.16.2	Виды и диапазоны измерений .....	6-144
6.16.3	Дополнительная информация к SM 334; AI 4/ AO 2 x 12 Bit.....	6-145
<b>7</b>	<b>Другие сигнальные модули.....</b>	<b>7-1</b>
7.1	Обзор модулей .....	7-1
7.2	Имитатор SM 374; IN/OUT 16; (6ES7374-2XH01-0AA0) .....	7-2
7.3	Пустой модуль DM 370; (6ES7370-0AA01-0AA0).....	7-4
7.4	Модуль регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0).....	7-7
7.4.1	Режим тактовой синхронизации .....	7-11
7.4.2	Функции SM 338; POS-INPUT; регистрация значений датчика .....	7-12
7.4.2.1	Преобразователь кода Грэя в двоичный код .....	7-12
7.4.2.2	Переданное значение датчика и нормирование .....	7-13
7.4.2.3	Функция Freeze.....	7-14
7.4.3	Параметризация SM 338; POS-INPUT.....	7-15
7.4.4	Адресация SM 338; POS-INPUT .....	7-16
7.4.5	Диагностика SM 338; POS-INPUT .....	7-19
7.4.6	Прерывания SM 338; POS-INPUT .....	7-21
<b>8</b>	<b>Интерфейсные модули .....</b>	<b>8-1</b>
8.1	Обзор модулей .....	8-1
8.2	Интерфейсный модуль IM 360; (6ES7360-3AA01-0AA0) .....	8-2
8.3	Интерфейсный модуль IM 361; (6ES7361-3CA01-0AA0) .....	8-4
8.4	Интерфейсный модуль IM 365; (6ES7365-0BA01-0AA0) .....	8-6
<b>9</b>	<b>Повторитель RS 485.....</b>	<b>9-1</b>
9.1	Область применения и свойства; (6ES7972-0AA01-0XA0).....	9-2
9.2	Внешний вид повторителя RS 485; (6ES7972-0AA01-0XA0).....	9-3
9.3	Повторитель RS 485 в заземленном и незаземленном режиме .....	9-4
9.4	Технические данные .....	9-6
<b>A</b>	<b>Наборы параметров сигнальных модулей .....</b>	<b>A-1</b>
A.1	Принцип параметризации сигнальных модулей в программе пользователя.....	A-1
A.2	Параметры цифровых модулей ввода.....	A-2
A.3	Параметры цифровых модулей вывода .....	A-4
A.4	Параметры аналоговых модулей ввода .....	A-6
A.5	Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD .....	A-10
A.6	Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC .....	A-19
A.7	Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 13 Bit .....	A-26
A.8	Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit .....	A-29

A.9	Параметры аналоговых модулей вывода .....	A-36
A.10	Параметры аналогового модуля вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit .....	A-38
A.11	Параметры аналоговых модулей ввода/вывода .....	A-40
<b>B</b>	<b>Диагностические данные сигнальных модулей.....</b>	<b>B-1</b>
B.1	Анализ диагностических данных сигнальных модулей в программе пользователя.....	B-1
B.2	Структура и содержимое байтов диагностических данных с 0 по 7 .....	B-2
B.3	Диагностические данные, начиная с байта 8, относящиеся к каналам .....	B-5
B.4	Диагностические данные SM 338; POS-INPUT .....	B-7
<b>C</b>	<b>Габаритные чертежи .....</b>	<b>C-1</b>
C.1	Габаритные чертежи профильных шин.....	C-2
C.1.1	Шинные модули .....	C-7
C.2	Габаритные чертежи блоков питания.....	C-8
C.3	Габаритные чертежи интерфейсных модулей .....	C-11
C.4	Габаритные чертежи сигнальных модулей .....	C-13
C.5	Габаритные чертежи принадлежностей.....	C-14
<b>D</b>	<b>Запасные части и принадлежности для модулей S7-300 .....</b>	<b>D-1</b>
<b>E</b>	<b>Правила обращения с устройствами, чувствительными к статическому электричеству (ESD) .....</b>	<b>E-1</b>
E.1	Что такое устройства, чувствительные к статическому электричеству (ESD) .....	E-1
E.2	Электростатический заряд человека.....	E-2
E.3	Основные меры защиты от электростатического разряда.....	E-3
<b>F</b>	<b>Поддержка и обслуживание .....</b>	<b>F-1</b>
<b>G</b>	<b>Список сокращений.....</b>	<b>G-1</b>
G.1	Список сокращений .....	G-1
	<b>Глоссарий.....</b>	<b>Глоссарий-1</b>
	<b>Предметный указатель .....</b>	<b>Индекс-1</b>

**Таблицы**

Таблица 1-1	Использование в промышленности.....	1-4
Таблица 1-2	Модули S7-300 SIPLUS .....	1-12
Таблица 1-3	Модули S7-300 SIPLUS: Испытания на внешние механические условия .....	1-13
Таблица 1-4	Модули S7-300 SIPLUS: Внешние климатические условия.....	1-13
Таблица 2-1	Реакция блока питания PS 305 (2 A) на нестандартные условия работы .....	2-3
Таблица 2-2	Реакция блока питания PS 307 (2 A) на нестандартные условия работы .....	2-6
Таблица 2-3	Реакция блока питания PS 307 (5 A) на нестандартные условия работы .....	2-10
Таблица 2-4	Реакция блока питания PS 307 (10 A) на нестандартные условия работы .....	2-14
Таблица 3-1	Цифровые модули ввода.....	3-2
Таблица 3-2	Цифровые модули ввода: обзор свойств (продолжение) .....	3-3

---

Таблица 3-3	Цифровые модули вывода .....	3-4
Таблица 3-4	Цифровые модули вывода: Обзор свойств (продолжение) .....	3-4
Таблица 3-5	Модули с релейными выходами .....	3-5
Таблица 3-6	Цифровые модули ввода/вывода .....	3-6
Таблица 3-7	Последовательность шагов от выбора до ввода цифрового модуля в эксплуатацию .....	3-7
Таблица 3-8	Параметры SM 321; DI 16 x DC 24V .....	3-27
Таблица 3-9	Назначение параметров прерываний входам модуля SM 321; DI 16 x DC 24V .....	3-28
Таблица 3-10	Допуски на времена входных запаздываний у SM 321; DI 16 x DC 24V .....	3-28
Таблица 3-11	Диагностические сообщения модуля SM 321; DI 16 x DC 24V .....	3-29
Таблица 3-12	Диагностические сообщения модуля SM 321; DI 16 x DC 24V, причины ошибок и меры по их устранению .....	3-30
Таблица 3-13	Зависимость входных величин от режима работы CPU и напряжения питания L+ модуля SM 321; DI 16 x DC 24V .....	3-30
Таблица 3-14	Запись данных 0 (статические параметры): .....	3-63
Таблица 3-15	Запись данных 1 (динамические параметры): .....	3-63
Таблица 3-16	Структура записи данных для SM 322 DO 16 x UC 24/48 V .....	3-64
Таблица 3-17	Системная диагностика для SM 322 DO 16 x UC 24/48 V .....	3-64
Таблица 3-18	Параметры SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A .....	3-77
Таблица 3-19	Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A .....	3-78
Таблица 3-20	Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A, причины ошибок и меры по их устранению .....	3-79
Таблица 3-21	Влияние режима работы CPU и напряжения питания L+ модуля SM 322; DO 8 24 VDC/0.5 A на выходные величины .....	3-80
Таблица 3-22	Параметры SM 322; DO 8 x 120/230 VAC/2 A ISOL .....	3-91
Таблица 3-23	Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x 120/230 VAC/2 A ISOL .....	3-92
Таблица 3-24	Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x AC 120/230V/2 A ISOL, причины ошибок и меры по их устранению .....	3-92
Таблица 3-25	Параметры SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC/5A .....	3-106
Таблица 3-26	Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC/5A .....	3-106
Таблица 3-27	Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x Rel. 230 VAC/5A, причины ошибок и меры по их устранению .....	3-106
Таблица 3-28	Параметры SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24V/0.5 A .....	3-124
Таблица 4-1	Возможности компенсации температуры холодного спая .....	4-14
Таблица 4-2	Данные для заказа холодного спая .....	4-18
Таблица 5-1	Пример: битовый образ 16-битовой и 13-битовой аналоговой величины .....	5-2
Таблица 5-2	Возможные разрешения аналоговых величин .....	5-2
Таблица 5-3	Биполярные диапазоны ввода .....	5-3
Таблица 5-4	Униполярные диапазоны ввода .....	5-3

Таблица 5-5	Представление аналоговых величин в диапазонах измерения напряжений от $\pm 1$ В до $\pm 10$ В .....	5-4
Таблица 5-6	Представление аналоговых величин в диапазонах измерения напряжений от $\pm 80$ мВ до $\pm 500$ мВ .....	5-4
Таблица 5-7	Представление аналоговых величин в диапазонах измерения напряжений от 1 до 5 В и от 0 до 10 В .....	5-5
Таблица 5-8	Представление аналоговых величин в диапазонах измерения токов от $\pm 3,2$ мА до $\pm 20$ мА .....	5-5
Таблица 5-9	Представление аналоговых величин в диапазонах измерения токов от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА .....	5-6
Таблица 5-10	Представление аналоговых величин для датчиков сопротивления 6 кОм, 10 кОм и от 150 до 600 Ом .....	5-6
Таблица 5-11	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления PT 100, 200, 500, 1000 и PT 10, 50, 100, 500 ГОСТ (0.003850) Standard .....	5-7
Таблица 5-12	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления PT 10, 50, 100, 500 ГОСТ (0.003910) Standard .....	5-7
Таблица 5-13	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Pt 100, 200, 500, 1000 и Pt 10, 50, 100, 500 ГОСТ (0.003850) Klima .....	5-8
Таблица 5-14	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni100, 120, 200, 500, 1000 и LG-Ni 1000 Standard .....	5-8
Таблица 5-15	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni 100, 120, 200, 500, 1000 и LG-Ni 1000 Klima .....	5-9
Таблица 5-16	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni 100 Standard (ГОСТ) .....	5-9
Таблица 5-17	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni 100 Klima (ГОСТ) .....	5-10
Таблица 5-18	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10 Standard .....	5-10
Таблица 5-19	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10 Klima .....	5-11
Таблица 5-20	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10, 50, 100, 500 Standard (ГОСТ) .....	5-11
Таблица 5-21	Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10, 50, 100, 500 Standard (ГОСТ) .....	5-12
Таблица 5-22	Представление аналоговых величин для термопар типа В .....	5-12
Таблица 5-23	Представление аналоговых величин для термопар типа С .....	5-13
Таблица 5-24	Представление аналоговых величин для термопар типа Е .....	5-13
Таблица 5-25	Представление аналоговых величин для термопар типа J .....	5-14
Таблица 5-26	Представление аналоговых величин для термопар типа К .....	5-14
Таблица 5-27	Представление аналоговых величин для термопар типа L .....	5-15
Таблица 5-28	Представление аналоговых величин для термопар типа N .....	5-15
Таблица 5-29	Представление аналоговых величин для термопар типа R, S .....	5-16
Таблица 5-30	Представление аналоговых величин для термопар типа T .....	5-16
Таблица 5-31	Представление аналоговых величин для термопар типа U .....	5-17
Таблица 5-32	Представление аналоговых величин для термопар типа ТХК/XKL ГОСТ .....	5-17
Таблица 5-33	Биполярные диапазоны вывода .....	5-18
Таблица 5-34	Униполярные диапазоны вывода .....	5-18

---

Таблица 5-35	Представление аналоговых величин в диапазоне вывода ±10 В .....	5-19
Таблица 5-36	Представление аналоговых величин в диапазонах вывода от 0 до 10 В и от 1 до 5 В ..	5-19
Таблица 5-37	Представление аналоговых величин в диапазоне вывода ± 20 мА.....	5-20
Таблица 5-38	Представление аналоговых величин в диапазонах вывода от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА .....	5-20
Таблица 5-39	Зависимости входных и выходных аналоговых значений от режима работы CPU и напряжения питания L+ .....	5-24
Таблица 5-40	Поведение аналоговых модулей ввода в зависимости от положения аналоговой величины внутри диапазона значений.....	5-25
Таблица 5-41	Поведение аналоговых модулей вывода в зависимости от положения аналоговой величины внутри диапазона значений.....	5-25
Таблица 5-42	Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода .....	5-33
Таблица 5-43	Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода.....	5-33
Таблица 5-44	Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода, причины ошибок и меры по их устранению .....	5-34
Таблица 5-45	Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода, причины ошибок и меры по их устранению .....	5-34
Таблица 6-1	Аналоговые модули ввода: обзор свойств .....	6-3
Таблица 6-2	Аналоговые модули ввода: обзор свойств (продолжение) .....	6-4
Таблица 6-3	Аналоговые модули вывода: обзор свойств.....	6-6
Таблица 6-4	Аналоговые модули ввода/вывода: обзор свойств.....	6-7
Таблица 6-5	Виды и диапазоны измерений .....	6-13
Таблица 6-6	Обзор параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit.....	6-13
Таблица 6-7	Распределение каналов SM 331; AI 8 x 16 Bit по группам каналов.....	6-14
Таблица 6-8	Минимально возможные верхние и нижние граничные значения SM 331; AI 8 x 16 Bit..	6-16
Таблица 6-9	Виды и диапазоны измерений .....	6-22
Таблица 6-10	Распределение каналов SM 331; AI 8 x 16 Bit по группам каналов .....	6-22
Таблица 6-11	Обзор параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit.....	6-23
Таблица 6-12	Времена цикла в 8-канальном режиме .....	6-25
Таблица 6-13	Виды и диапазоны измерений .....	6-33
Таблица 6-14	Распределение каналов SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed по группам каналов .....	6-33
Таблица 6-15	Обзор параметров для SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed .....	6-34
Таблица 6-16	Условия режима тактовой синхронизации:.....	6-35
Таблица 6-17	Параметры SM 331; AI 8 x 13 Bit.....	6-47
Таблица 6-18	Виды и диапазоны измерений .....	6-57
Таблица 6-19	Распределение каналов SM 331; AI 8 x 12 Bit по группам каналов.....	6-58
Таблица 6-20	Обзор параметров для SM 331; AI 8 x 12 Bit .....	6-59
Таблица 6-21	Виды и диапазоны измерений .....	6-69
Таблица 6-22	Обзор параметров SM 331; AI 2 x 12 Bit.....	6-71
Таблица 6-23	Виды и диапазоны измерений .....	6-79

Таблица 6-24	Распределение каналов SM 331; AI 8 x RTD по группам каналов.....	6-80
Таблица 6-25	Обзор параметров SM 331; AI 8 x RTD .....	6-80
Таблица 6-26	Времена цикла в режиме «8 каналов (программный фильтр)» .....	6-84
Таблица 6-27	Виды и диапазоны измерений .....	6-94
Таблица 6-28	Распределение каналов SM 331; AI 8 x TC по группам каналов .....	6-94
Таблица 6-29	Параметры SM 331; AI 8 x TC .....	6-95
Таблица 6-30	Времена цикла в 8–канальном режиме (программный фильтр).....	6-98
Таблица 6-31	Содержимое 4 байтов дополнительной информации из OB40 во время аппаратного прерывания или прерывания по концу цикла .....	6-99
Таблица 6-32	Выходные диапазоны .....	6-105
Таблица 6-33	Обзор параметров SM 332; AO 8 x 12 Bit.....	6-105
Таблица 6-34	Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 16 Bit.....	6-112
Таблица 6-35	Обзор параметров SM 332; AO 8 x 12 Bit.....	6-113
Таблица 6-36	Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 12 Bit.....	6-121
Таблица 6-37	Обзор параметров SM 332; AO 4 x 12 Bit.....	6-121
Таблица 6-38	Выходные диапазоны SM 332; AO 2 x 12 Bit.....	6-128
Таблица 6-39	Обзор параметров SM 332; AO 2 x 12 Bit.....	6-128
Таблица 6-40	Обзор параметров SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit .....	6-143
Таблица 6-41	Виды и диапазоны измерений .....	6-145
Таблица 6-42	Выходные диапазоны .....	6-145
Таблица 7-1	Другие сигнальные модули: обзор свойств .....	7-1
Таблица 7-2	Значение положений переключателя пустого модуля DM 370.....	7-6
Таблица 7-3	Параметры SM 338; POS-INPUT .....	7-15
Таблица 7-4	SM 338; POS-INPUT: адреса входов.....	7-16
Таблица 7-5	Диагностические сообщения SM 338; POS INPUT .....	7-19
Таблица 7-6	Диагностические сообщения SM 338, причины ошибок и меры по их устранению .....	7-20
Таблица 8-1	Интерфейсные модули: обзор свойств .....	8-1
Таблица 9-1	Максимальная длина кабеля для сегмента .....	9-2
Таблица 9-2	Максимальная длина кабеля между двумя повторителями RS 485 .....	9-2
Таблица 9-3	Описание и функции повторителя RS 485.....	9-3
Таблица A-1	SFC для параметризации сигнальных модулей .....	A-1
Таблица A-2	Параметры цифровых модулей ввода/вывода .....	A-2
Таблица A-3	Параметры цифровых модулей вывода .....	A-4
Таблица A-4	Параметры аналоговых модулей ввода.....	A-6
Таблица A-5	Коды подавления помех для аналоговых модулей ввода .....	A-8
Таблица A-6	Коды для диапазонов измерений аналоговых модулей ввода .....	A-8

Таблица A-7 Параметры SM 331; AI 8 x RTD.....	A-10
Таблица A-8 Коды режимов работы SM 331; AI 8 x RTD .....	A-15
Таблица A-9 Коды подавления помех для SM 331; AI 8 x RTD.....	A-15
Таблица A-10 Коды для диапазонов измерения SM 331; AI 8 x RTD .....	A-16
Таблица A-11 Коды температурных коэффициентов SM 331; AI 8 x RTD .....	A-17
Таблица A-12 Коды сглаживания SM 331; AI 8 x RTD.....	A-18
Таблица A-13 Параметры SM 331; AI 8 TC .....	A-19
Таблица A-14 Коды режимов работы SM 331; AI 8 x TC.....	A-23
Таблица A-15 Коды подавления помех для SM 331; AI 8 x TC .....	A-24
Таблица A-16 Коды для диапазонов измерения SM 331; AI 8 x TC.....	A-24
Таблица A-17 Коды реакций на обрыв термопары SM 331; AI 8 x TC.....	A-25
Таблица A-18 Коды сглаживания SM 331; AI 8 x TC .....	A-25
Таблица A-19 Коды аналогового модуля ввода для измерения температуры .....	A-27
Таблица A-20 Коды подавления помех для аналогового модуля ввода .....	A-27
Таблица A-21 Коды аналоговых модулей ввода для диапазонов измерения.....	A-28
Таблица A-22 Коды аналогового модуля ввода для измерения температуры .....	A-28
Таблица A-23 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit с гальванической развязкой .....	A-29
Таблица A-24 Коды режимов работы SM 331; AI 8 x 16 Bit.....	A-34
Таблица A-25 Коды подавления помех для SM 331; AI 8 x 16 Bit.....	A-34
Таблица A-26 Коды для диапазонов измерения SM 331; AI 8 x 16 Bit .....	A-35
Таблица A-27 Коды сглаживания SM 331; AI 8 x 16 Bit.....	A-35
Таблица A-28 Параметры аналоговых модулей вывода.....	A-36
Таблица A-29 Коды для выходных диапазонов аналоговых модулей вывода.....	A-38
Таблица A-30 Параметры SM 332; AO 8 x 12 Bit.....	A-38
Таблица A-31 Коды для выходных диапазонов аналоговых модулей вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit....	A-40
Таблица A-32 Параметры аналоговых модулей ввода/вывода.....	A-40
Таблица A-33 Коды для диапазонов измерения аналоговых модулей ввода/вывода .....	A-42
Таблица A-34 Коды для выходных диапазонов аналоговых модулей ввода/вывода.....	A-42
Таблица В-1 Идентификаторы классов модулей .....	B-2
Таблица D-1 Принадлежности и запасные части .....	D-1



# Общие технические данные

## 1.1 Стандарты и допуски к эксплуатации

### Введение

Общие технические данные включают в себя:

- стандарты и тестовые значения, которым удовлетворяет система автоматизации S7-300
- критерии тестирования модулей S7-300.

### Сертификат ЕС



Система автоматизации S7-300 удовлетворяет требованиям и целям обеспечения безопасности перечисленных ниже директив ЕС и подчиняется согласованным Европейским стандартам (EN) для программируемых контроллеров, опубликованным в официальных бюллетенях Европейского сообщества:

- 73/23/EEC "Электрическое оборудование, спроектированное для использования в определенном диапазоне напряжений" (Директива по низковольтному оборудованию)
- 89/336/EEC "Электромагнитная совместимость" (Директива по электромагнитной совместимости)
- 94/9/EU "Устройства и системы защиты, предназначенные для использования согласно предписанию во взрывоопасных помещениях" (Директива по взрывозащите)

Декларации о соответствии требованиям ЕС имеются в распоряжении компетентных властей по следующему адресу:

Siemens Aktiengesellschaft  
Automation & Drives  
A&D AS RD ST PLC  
PO Box 1963  
D-92209 Amberg

Акционерное общество Сименс  
Департамент техники автоматизации и приводов  
A&D AS RD ST PLC  
п/я 1963  
D-92209 Амберг

### Сертификат UL

*Общие технические данные*

*11B1.1 Стандарты и допуски к эксплуатации*



Underwriters Laboratories Inc. [Лаборатории страхователей], в соответствии с

- UL 508 (Промышленное оборудование для управления)

**Сертификат CSA**



Canadian Standards Association [Канадская ассоциация стандартов] в соответствии с

- C22.2 No. 142 (Оборудование для управления процессами)

или



Underwriters Laboratories Inc. [Лаборатории страхователей] в соответствии с

- UL 508 (Промышленное оборудование для управления)
- CSA C22.2 No. 142 (Оборудование для управления процессами)

или



HAZ. LOC.

Underwriters Laboratories Inc. [Лаборатории страхователей] в соответствии с

- UL 508 (Промышленное оборудование для управления)
- CSA C22.2 No. 142 (Оборудование для управления процессами)
- UL 1604 (Взрывоопасные помещения)
- CSA-213 (Взрывоопасные помещения)

ОДОБРЕНО для использования

в классе I, раздел 2, группы A, B, C, D Tx;

в классе I, зона 2, группа IIIC Tx

---

**Указание**

Действительные в настоящее время допуски к эксплуатации можно найти на фирменной табличке соответствующего модуля.

---

## Сертификат FM



Factory Mutual Research [Совместные заводские исследования] (FM) в соответствии со  
Стандартным классом подтверждения соответствия  
(Approval Standard Class) номера 3611, 3600, 3810

ОДОБРЕНО для использования  
в классе I, часть 2, группы A, B, C, D Tx;  
в классе I, зона 2, группа IIC Tx



в соответствии с EN 60079-15:2003 (Электрическая аппаратура для потенциально взрывоопасной газовой среды; тип защиты "n")

II 3 G EEx nA II T4..T6

## Маркировка для Австралии



Система автоматизации S7-300 удовлетворяет требованиям стандарта AS/NZS 2064 (класс A).

## Маркировка для России



Система автоматизации S7-300 утверждена как тип средства измерения,  
зарегистрирована в государственном реестре средств измерения и допущена к  
применению на территории Российской Федерации.

## IEC 61131

Система автоматизации S7-300 удовлетворяют требованиям и критериям стандарта  
IEC 61131-2 (Программируемые контроллеры, часть 2: Требования к оборудованию и  
испытания)

## **Допуск к эксплуатации в судостроении**

Классификационные общества:

- ABS (American Bureau of Shipping [Американское бюро морских перевозок])
- BV (Bureau Veritas [Бюро Веритас])
- DNV (Det Norske Veritas [Норвежское Бюро Веритас])
- GL (Germanischer Lloyd [Германский Ллойд])
- LRS (Lloyds Register of Shipping [Регистр морских перевозок Ллойда])
- Class NK (Nippon Kaiji Kyokai [Японское бюро Кайдзи Кёкай])

## **Использование в промышленности**

Продукты SIMATIC спроектированы для использования в промышленности.

Таблица 1-1. Использование в промышленности

Область применения	Требования к излучению помех	Требования к помехоустойчивости
Промышленность	EN 61000-6-4: 2001	EN 61000-6-2: 2001

## **Использование в жилых районах**

Если вы эксплуатируете S7-300 в жилом районе, то вы должны обеспечить класс В для предельных значений в соответствии со стандартом EN 55011.

Меры, обеспечивающие подавление помех в соответствии с классом В:

- монтаж S7-300 в заземленных распределительных шкафах или коробках
- использование фильтров в питающих линиях



### **Предупреждение**

Возможно травмирование персонала или нанесение материального ущерба.

Во взрывоопасных помещениях возможно травмирование персонала или нанесение материального ущерба, если вы разъединяете штепсельные разъемы в работающем S7-300.

Всегда отключайте S7-300 перед размыканием штепсельных разъемов во взрывоопасных помещениях.

## 1.2 Электромагнитная совместимость

### Определение

Электромагнитная совместимость (ЭМС) – это способность электрического оборудования работать удовлетворительно в электромагнитной среде, не оказывая вредного воздействия на эту среду.

Модули S7-300 удовлетворяют, среди прочего, требованиям законодательства Европейского внутреннего рынка об электромагнитной совместимости. Предпосылкой для этого является соответствие системы S7-300 предписаниям и директивам для электротехнических конструкций.

### Импульсные помехи

Следующая таблица показывает электромагнитную совместимость модулей S7-300 относительно импульсных помех.

Импульсная помеха	Испытательное напряжение	Соответствует степени крутизны
Электростатический разряд в соответствии с IEC 61000-4-2	Разряд в воздухе: $\pm 8$ кВ Контактный разряд: $\pm 4$ кВ	3 2
Короткие импульсы (быстрые нерегулярные помехи) в соответствии с IEC 61000-4-4.	2 кВ (питающий кабель) 2 кВ (сигнальный кабель > 3 м) 1 кВ (сигнальный кабель < 3 м)	3 3
Мощный отдельный импульс (выброс напряжения) в соответствии с IEC 61000-4-5	Требуется внешняя защитная схема (см. руководство <i>Система автоматизации S7-300, аппаратура и монтаж</i> , глава "Грозозащита и защита от перенапряжений")	
• Асимметричное сопряжение	2 кВ (питающий кабель) постоянное напряжение с элементами защиты 2 кВ (линия сигналов/ данных только > 3 м) возможно с элементами защиты	3
• Симметричное сопряжение	1 кВ (питающий кабель) постоянное напряжение с элементами защиты 1 кВ (линия сигналов/ данных только > 3 м) возможно с элементами защиты	

### Дополнительные мероприятия

Если вы хотите подключить систему S7-300 к сети общего пользования, то вы должны обеспечить соответствие классу предельных значений В по EN 55022.

## *Общие технические данные*

### *12B1.2 Электромагнитная совместимость*

#### **Синусоидальные помехи**

В следующей таблице представлены характеристики ЭМС модулей S7-300 относительно синусоидальных помех.

<b>Синусоидальные помехи</b>	<b>Испытательные значения</b>	<b>Соответствует степени крутизны</b>
Высокочастотное излучение (электромагнитные поля) в соответствии с IEC 61000-4-3	10 В/м с 80-процентной амплитудной модуляцией в 1 кГц в диапазоне от 80 МГц до 1000 МГц 10 В/м с 50-процентной амплитудной модуляцией при 900 МГц	3
Высокочастотная проводимость на кабелях и экранах кабелей в соответствии с IEC 61000-4-6	Испытательное напряжение 10 В, с 80-процентной амплитудной модуляцией в 1 кГц в диапазоне от 9 МГц до 80 МГц	3

#### **Излучение радиопомех**

Электромагнитные помехи в соответствии с EN 55011: класс предельных значений А, группа 1 (при измерении на расстоянии 10 м).

<b>Частота</b>	<b>Излучение помех</b>
от 30 до 230 МГц	< 40 дБ (мкВ/м)Q
от 230 до 1000 МГц	< 47 дБ (мкВ/м)Q

Излучение помех через магистраль источника питания переменного тока в соответствии с EN 55011: класс предельных значений А, группа 1.

<b>Частота</b>	<b>Излучение помех</b>
от 0,15 до 0,5 МГц	< 79 дБ (мкВ/м)Q < 66 дБ (мкВ/м)M
от 0,5 до 5 МГц	< 73 дБ (мкВ/м)Q < 60 дБ (мкВ/м)M
от 5 до 30 МГц	< 73 дБ (мкВ/м)Q < 60 дБ (мкВ/м)M

## 1.3 Условия транспортировки и хранения модулей и буферных батарей

### Введение

Модули S7-300 с избытком удовлетворяют требованиям IEC 61131-2 относительно транспортировки и хранения. Следующие данные действительны для модулей, транспортируемых и/или хранящихся в оригинальной упаковке.

Климатические условия соответствуют IEC 60721-3-3, класс 3K7 для хранения и IEC 60721-3-2, класс 2K4 для транспортировки.

Механические условия соответствуют IEC 60721-3-2, класс 2M2.

### Условия транспортировки и хранения модулей

Вид условия	Допустимый диапазон
Свободное падение (в транспортной упаковке)	≤ 1 м
Температура	от - 40 °C до + 70 °C
Атмосферное давление	от 1080 до 660 гПа (соответствует высоте от - 1000 до 3500 м)
Относительная влажность	от 10 до 95%, без конденсации
Синусоидальные колебания в соответствии с IEC 60068-2-6	от 5 до 9 Гц: 3,5 мм от 9 до 50 Гц: 9,8 м/с <sup>2</sup>
Удар в соответствии с IEC 60068-2-29	250 м/с <sup>2</sup> , 6 мс, 1000 ударов

### Транспортировка буферных батарей

По возможности перевозите буферные батареи в их оригинальной упаковке. Соблюдайте предписания по транспортировке опасных грузов. Буферная батарея содержит около 0,25 г лития.

### Хранение буферных батарей

Буферные батареи должны храниться в сухом и прохладном месте. Максимальный срок хранения составляет 5 лет.



#### Предупреждение

Ненадлежащее обращение с буферными батареями может привести к травмам и повреждению имущества. Батареи, с которыми обращаются ненадлежащим образом, могут взорваться и вызвать серьезные ожоги

Соблюдайте следующие правила обращения с батареями, используемыми в системе автоматизации S7-300:

- никогда их не заражайте
- никогда их не нагревайте
- никогда не бросайте их в огонь
- никогда не повреждайте их механически (не сверлите, не мните и т.п.)

## **1.4 Внешние механические и климатические условия для работы S7-300**

### **Условия эксплуатации**

Системы S7-300 предназначены для стационарного использования в местах, защищенных от воздействия непогоды. Условия эксплуатации превосходят требования DIN IEC 60721-3-3.

- класс 3М3 (механические требования)
- класс 3К3 (климатические требования)

### **Использование с дополнительными мерами**

S7-300 нельзя, например, использовать без принятия дополнительных мер:

- в местах, в высокой степени подверженных ионизирующему излучениям
- в неблагоприятных условиях окружающей среды, обусловленных, например,
  - накоплением пыли
  - агрессивнымиарами или газами
  - сильными электрическими или магнитными полями
- в установках, требующих специального наблюдения, например,
  - подъемниках
  - электрических установках, расположенных в особо опасных помещениях

Одной из дополнительных мер может быть, например, установка S7-300 их в шкафу или корпусе.

### **Внешние механические условия**

Внешние механические условия приведены в следующей таблице для случая синусоидальных колебаний.

Диапазон частот	Длительные	Случайные
10 Гц ≤ f ≤ 58 Гц	амплитуда 0,0375 мм	амплитуда 0,75 мм
58 Гц ≤ f ≤ 150 Гц	постоянное ускорение 0,5 g	постоянное ускорение 1 g

### **Уменьшение вибраций**

Если ваши модули S7-300 подвергаются сильным ударам и/или вибрациям, вы должны принять надлежащие меры для уменьшения ускорения и/или амплитуды соответственно.

Мы рекомендуем вам устанавливать S7-300 на материале, гасящем вибрации (например, на резинометаллических антивибрационных основаниях).

## Испытания на внешние механические условия

Следующая таблица содержит важную информацию о виде и объеме испытаний на внешние механические условия.

Проверка на...	Стандарт проверки	Примечания
вибрации	Проверка на вибрации в соответствии с IEC 60068-2-6 (синусоидальные)	Тип колебаний: частота "разворачивается" со скоростью изменения 1 октава/мин. 10 Гц ≤ f ≤ 58 Гц, постоянная амплитуда 0,075 мм 58 Гц ≤ f ≤ 150 Гц, постоянное ускорение 1 г Длительность колебаний: 10 "разворачиваний" частоты на ось по каждой из 3 осей, перпендикулярных друг другу
удары	Проверка на удары в соответствии с IEC 60068-2-27	Вид удара: полусинусоидальный Сила удара: пиковое значение 15 г, длительность 11 мс Направление: 3 удара, каждый в двух противоположных направлениях по каждой из 3 перпендикулярных друг другу осей
продолжительные удары	Проверка на удары в соответствии с IEC 60068-2-29	Вид удара: полусинусоидальный Сила удара: пиковое значение 25 г, длительность 6 мс Направление: 1000 ударов в каждом направлении (+/-) по каждой из 3 перпендикулярных друг другу осей

## Внешние климатические условия

S7-300 можно использовать при следующих климатических условиях:

Климатические условия	Допустимый диапазон	Примечания
Температура: горизонтальная установка: вертикальная установка:	от 0 до 60°C от 0 до 40°C	
Относительная влажность	от 10 до 95 %	Без конденсации, соответствует относительной влажности (RH) класс 2 по IEC 61131, часть 2
Атмосферное давление	от 1080 до 795 гПа	Соответствует высоте от - 1000 до 2000 м
Концентрация загрязнений	SO <sub>2</sub> : < 0,5 ‰; RH < 60 %, без конденсации H <sub>2</sub> S: < 0,1 ‰; RH < 60 %, без конденсации	Испытание: 10 ‰; 4 дня Испытание: 1 ‰; 4 дня

## *Общие технические данные*

15B1. Информация об испытаниях изоляции, классе защиты, роде защиты и номинальном напряжении S7-300

### **1.5 Информация об испытаниях изоляции, классе защиты, роде защиты и номинальном напряжении S7-300**

#### **Испытательные напряжения**

Электрическая прочность изоляции подтверждается при типовых испытаниях следующими испытательными напряжениями в соответствии с IEC 61131-2:

Цепи с номинальным напряжением $V_e$ по отношению к другим цепям или земле	Испытательное напряжение
< 50 В	500 В пост. тока
< 150 В	2500 В пост. тока
< 250 В	4000 В пост. тока

#### **Класс защиты**

Класс защиты I в соответствии с IEC 60536, то есть провод защитного заземления должен быть подключен к профильной шине!

#### **Защита от попадания посторонних предметов и воды**

- Род защиты IP 20 в соответствии с IEC 60529, то есть защита от контакта со стандартными пробниками.

Защита от попадания воды отсутствует.

### **1.6 Номинальные напряжения S7-300**

#### **Номинальные рабочие напряжения**

Модули S7-300 работают при различных номинальных напряжениях. Следующая таблица содержит эти номинальные напряжения и соответствующие допуски.

Номинальные напряжения	Допустимый диапазон
24 В пост. тока	от 20,4 до 28,8 В пост. тока
120 В перемен. тока	от 93 до 132 В перемен. тока
230 В перемен. тока	от 187 до 264 В перемен. тока

### **1.7 Модули S7-300 SIPLUS**

#### **Определение**

Модули S7-300 SIPLUS – это модули, которые могут использоваться при расширенных условиях окружающей среды. Расширенные условия окружающей среды означают:

- эксплуатация возможна при температурах от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$
- допустима случайная, кратковременная конденсация

- допустимы повышенные механические нагрузки

### **Сравнение со "стандартными" модулями**

Функциональные возможности и технические данные модулей S7-300 SIPLUS соответствуют аналогичным характеристикам "стандартных" модулей.

Изменились внешние механические и климатические условия, а также методы их тестирования.

Модули S7-300 SIPLUS имеют свои собственные номера для заказа (см. следующую таблицу).

### **Проектирование в STEP 7**

Модули S7-300 SIPLUS не включены в каталог аппаратуры. Спроектируйте свою систему с соответствующими "стандартными" модулями в соответствии со следующей таблицей.

## Модули S7-300 SIPLUS

Следующая таблица содержит все модули S7-300 SIPLUS.

Кроме того, в качестве помощи при проектировании вы найдете номера для заказа соответствующих "стандартных" модулей. Описание и технические данные вы можете посмотреть в специальной главе, относящейся к соответствующему "стандартному" модулю.

Дополнительную информацию о SIPLUS и контактных лицах вы найдете в Интернете по адресу <http://www.automation.siemens.com/siplus>

Таблица 1-2 Модули S7-300 SIPLUS

Тип модуля	Модули SIMATIC S7-300 SIPLUS для использования при расширенных условиях окружающей среды	"Стандартные" модули
		Начиная с номера для заказа
PS 305; 2A	6AG1 305-1BA80-0AA0	---
PS 307; 5A	6AG1 307-1EA80-0AA0	6ES7307-1EA00-0AA0
IM 153-1	6AG1 153-1AA03-2XB0	6ES7153-1AA03-0XB0
CPU 312C	6AG1 312-5BD00-2AB0	6ES7312-5BD00-0AB0
CPU 313C	6AG1 313-5BE00-2AB0	6ES7313-5BE00-0AB0
CPU 314	6AG1 314-1AF10-2AB0	6ES7314-1AF10-0AB0
CPU 315-2 DP	6AG1 315-2AG10-2AB0	6ES7315-2AG10-0AB0
IM 365	6AG1365-0BA01-2AA0	6ES7365-0BA01-0AA0
Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24V	6AG1 321-1BH02-2AA0	6ES7321-1BH02-0AA0
SM 321; DI 32 x DC 24V	6AG1 321-1BL00-2AA0	6ES7321-1BL00-0AA0
SM 321; DI 16 x DC 24V	6AG1 321-7BH01-2AB0	6ES7321-7BH01-0AB0
SM 321; DI 16 x VDC 24-125 В	6AG1 321-1CH20-2AA0	6ES7321-1CH20-0AA0
SM 321; DI 8 x AC 120/230V	6AG1 321-1FF01-2AA0	6ES7321-1FF01-0AA0
Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x DC 24V/0.5A	6AG1 322-1BH01-2AA0	6ES7322-1BH01-0AA0
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A	6AG1 322-1HF10-2AA0	6ES7322-1HF10-0AA0
SM 322; DO 8 x DC 48–125V/1.5 A	6AG1 322-1CF00-2AA0	6ES7322-1CF00-0AA0
SM 322; DO 8 x AC 120/230V/2A	6AG1 322-1FF01-2AA0	6ES7322-1FF01-0AA0
SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5A	6AG1 322-8BF00-2AB0	6ES7322-8BF00-0AB0
Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI8/DO8 x DC 24V/0.5A	6AG1 323-1BH01-2AA0	6ES7323-1BH01-0AA0
Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 2 x 12Bit	6AG1 331-7KB02-2AB0	6ES7331-7KB02-0AB0
Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 2 x 12Bit	6AG1 332-5HB01-2AB0	6ES7332-5HB01-0AB0
Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI4/AO 2 x 12Bit	6AG1 334-0KE00-2AB0	6ES7334-0KE00-0AB0

## 1.8 Внешние механические и климатические условия для работы модулей S7-300 SIPLUS

### Внешние механические условия

**Класс использования:** в соответствии с IEC 721 3-3, класс 3M4.

### Испытания на внешние механические условия

Следующая таблица предоставляет информацию о виде и объеме испытаний на внешние механические условия модулей.

Таблица 1-3 Модули S7-300 SIPLUS: Испытания на внешние механические условия

Проверка на ...	Стандарт проверки	Примечания
вибрации	Проверка на вибрации в соответствии с IEC 60068-2-6 (синусоидальные)	Тип колебаний: частота "разворачивается" со скоростью изменения 1 октава/мин. 5 Гц ≤ f ≤ 9 Гц, постоянная амплитуда 3,5 мм 9 Гц ≤ f ≤ 150 Гц, постоянное ускорение 1 g Длительность колебаний: 10 "разворачиваний" частоты на ось по каждой из 3 осей, перпендикулярных друг другу
удары	Проверка на удар в соответствии с IEC 60068-2-27	Вид удара: полусинусоидальный Сила удара: пиковое значение 15 g, длительность 11 мс Направление: 3 удара, каждый в двух противоположных направлениях по каждой из 3 осей, перпендикулярных друг другу

### Внешние климатические условия

Модули S7-300 SIPLUS могут использоваться при следующих климатических условиях:

**Класс использования:** в соответствии с IEC 721 3-3, класс 3K5.

Таблица 1-4 Модули S7-300 SIPLUS: Внешние климатические условия

Внешние условия	Допустимый диапазон	Примечания
Температура: горизонтальная установка: вертикальная установка:	от -25 °C до 60 °C от -25 °C до 40 °C	-
Относительная влажность	от 5 до 95 %	Случайная, кратковременная конденсация, соответствует относительной влажности (RH) класса 2 по IEC 61131, часть 2
Концентрация загрязнений (в соответствии с IEC 721 3-3; класс 3C3)	SO <sub>2</sub> : < 0,5 %; Относительная влажность < 60 % H <sub>2</sub> S: < 0,1 %; Относительная влажность < 60%	Испытание: 10 %; 4 дня 10 %; 4 дня

*Общие технические данные*

---

*18B1.8 Внешние механические и климатические условия для работы модулей S7-300 SIPLUS*

# 2

## Источники питания

### Введение

Для питания S7-300, а также датчиков и исполнительных устройств предоставляются в распоряжение различные источники питания.

### Источники питания

Эта глава содержит технические данные источников питания S7-300.

Кроме технических данных, эта глава описывает:

- свойства
- схемы подключения
- принципиальные схемы
- защиту линий
- реакцию на нестандартные условия работы

### 2.1 Блок питания PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-0AA0)

#### Номер для заказа "Модуль S7-300 SIPLUS"

6AG1 305-1BA80-0AA0

#### Свойства


Блок питания PS 305 (2 A) отличается следующими свойствами:

- выходной ток 2 A
- номинальное выходное напряжение 24 в пост. тока; регулируемое, устойчивое при коротком замыкании и холостом ходе
- подключение к сети постоянного тока  
(номинальное входное напряжение 24/48/72/96/110 В пост. тока)
- надежная гальваническая развязка в соответствии с EN 60 950
- может быть использован как источник питания нагрузки

## Источники питания

19B2.1 Блок питания PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-0AA0)

### Схема подключения PS 305; 2 A

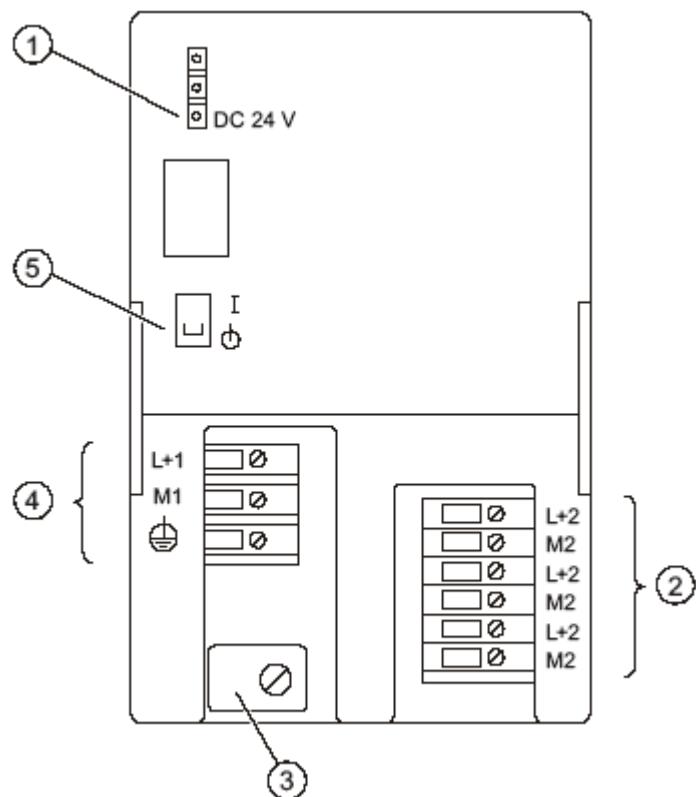

- ① Индикатор наличия выходного напряжения 24 В пост. тока
- ② Клеммы для выходного напряжения 24 В пост. тока
- ③ Компенсатор натяжения проводов
- ④ Клеммы для подключения сетевого напряжения и защитного провода
- ⑤ Выключатель напряжения 24 В пост. тока

### Принципиальная схема PS 305; 2 A

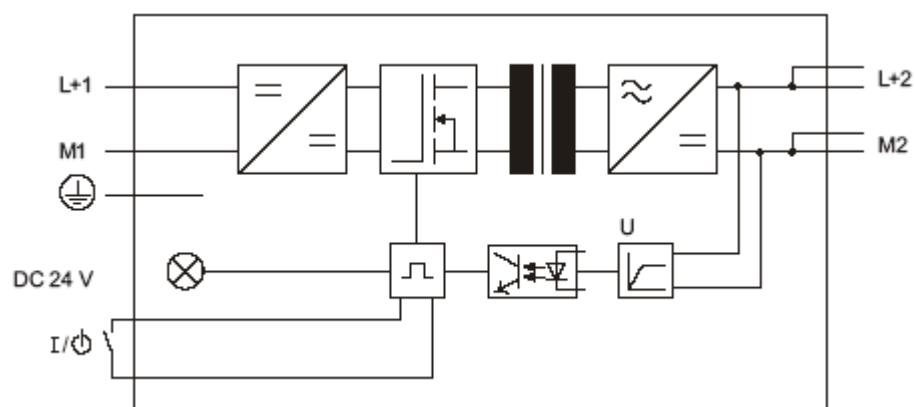


Рис. 2-1. Принципиальная схема блока питания PS 305; 2 A

## Защита электросети

Для защиты питающей линии блока питания PS 305 (2 A) мы рекомендуем установить миниатюрный автоматический выключатель (например, серии 5SN1 фирмы Сименс) со следующими номинальными данными:

- номинальный ток при 110 В пост. тока: 10 A
- характеристика срабатывания (тип): C.

## Реакция на нестандартные условия работы

Таблица 2-1. Реакция блока питания PS 305 (2 A) на нестандартные условия работы

Если ...	... то ...	Светодиод DC 24 V
... выходная цепь перегружена: • $I > 3.9$ A (динамически) • $3 A < I \leq 3.9$ A (статически)	провал напряжения, автоматическое восстановление напряжения падение напряжения, сокращение срока службы	мигает
... выход замкнут накоротко	выходное напряжение 0 В; автоматическое восстановление напряжения после устранения короткого замыкания	не горит
возникает перенапряжение на первичной стороне	возможно разрушение	-
имеет место пониженное напряжение на первичной стороне	автоматическое разъединение; автоматическое восстановление напряжения	не горит

## Технические данные PS 305; 2 A (6ES7305-1BA80-0AA0)

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	80 x 125 x 120
Вес	ок. 740 г
<b>Входные данные</b>	
Входное напряжение	24/48/72/96/110 В пост. тока от 16,8 до 138 В пост. тока
• номинальное значение	
• диапазон напряжений	
Номинальный входной ток	2,7 A 1,3 A 0,9 A 0,65 A 0,6 A
• при 24 В	2,7 A
• при 48 В	1,3 A
• при 72 В	0,9 A
• при 96 В	0,65 A
• при 110 В	0,6 A
Пусковой ток (при 25 °C)	20 A
$I^2t$ (при пусковом токе)	5 A <sup>2</sup> s
<b>Выходные данные</b>	
Выходное напряжение	24 В пост. тока
• номинальное значение	24 В ± 3 %, устойчиво без нагрузки
• допустимый диапазон	
• время нарастания	макс. 3 с

## Источники питания

20B2.2 Блок питания PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA00-0AA0)

Технические данные	
Выходной ток	2 A; <sup>1)</sup> возможно параллельное включение
• номинальное значение	
Защита от короткого замыкания	электронная, без фиксации, от 1,65 до 1,95x I <sub>N</sub>
Остаточные пульсации	макс. 150 мВ (пиковое значение)
Электрические параметры	
Класс защиты в соответствии с IEC 536 (DIN VDE 0106, часть 1)	I, с проводом защитного заземления
Параметры изоляции	
• номинальное напряжение для изоляции (24 В относительно входа)	150 В перем. тока
• проверена при	2800 В пост. тока
Надежная гальваническая развязка	Схема с безопасным сверхнизким напряжением
Буферизация исчезновения напряжения сети (при 24/48/72/96/110 В)	> 10 мс
• темп повторения	мин. 1 с
К. п. д.	75 %
Потребляемая мощность	64 Вт
Мощность потерь	16 Вт
Диагностика	
Индикатор наличия выходного напряжения	Да, зеленый светодиод

<sup>1)</sup> При ограниченном диапазоне входных напряжений > 24 В (от 24 до 138 В пост. тока) PS 305 может быть нагружен током до 3 А.

## 2.2 Блок питания PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA00-0AA0)


### Номер для заказа

6ES7307-1BA00-0AA0

### Свойства

Блок питания PS 307 (2 A) отличается следующими свойствами:

- выходной ток 2 A
- выходное напряжение 24 в пост. тока; регулируемое, регулируемое, устойчивое при коротком замыкании и холостом ходе
- подключение к однофазной системе переменного тока  
(номинальное входное напряжение 120/230 В перем. тока, 50/60 Гц)
- надежная гальваническая развязка в соответствии с EN 60 950
- может быть использован как источник питания нагрузки

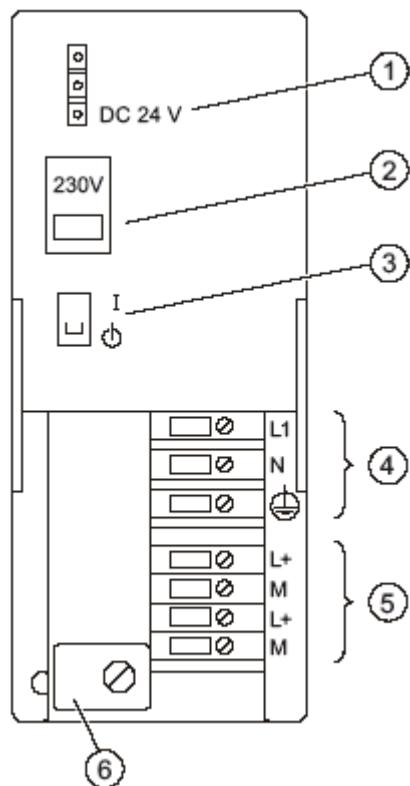**Схема подключения PS 307; 2 A**

- ① Индикатор наличия выходного напряжения 24 В пост. тока
- ② Переключатель для выбора сетевого напряжения
- ③ Выключатель напряжения 24 В пост. тока
- ④ Клеммы для подключения сетевого напряжения и защитного провода
- ⑤ Клеммы для выходного напряжения 24 В пост. тока
- ⑥ Компенсатор натяжения проводов

## Источники питания

20B2.2 Блок питания PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA00-0AA0)

### Принципиальная схема PS 307; 2 A

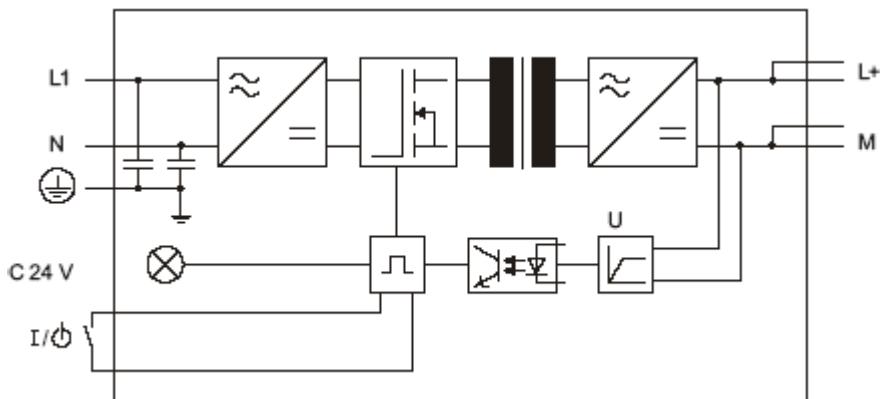


Рис. 2-2. Принципиальная схема блока питания PS 307; 2 A

### Защита электросети

Для защиты питающего кабеля блока питания PS 307 (2 A) мы рекомендуем установить миниатюрный автоматический выключатель (например, серии 5SN1 фирмы Сименс) со следующими номинальными данными для:

- номинальный ток при 230 В перем. тока: 6 А
- характеристика срабатывания (тип): С.

### Реакция на нестандартные условия работы

Таблица 2-2. Реакция блока питания PS 307 (2 A) на нестандартные условия работы

Если ...	... то ...	Светодиод DC 24 V
выходная цепь перегружена: • $I > 2.6 \text{ A}$ (динамически) • $2 \text{ A} < I \leq 2.6 \text{ A}$ (статически)	провал напряжения, автоматическое восстановление напряжения падение напряжения, сокращение срока службы	мигает
выход замкнут накоротко	выходное напряжение 0 В; автоматическое восстановление напряжения после устранения короткого замыкания	не горит
возникает перенапряжение на первичной стороне	возможно разрушение	-
имеет место пониженное напряжение на первичной стороне	автоматическое разъединение; автоматическое восстановление напряжения	не горит

**Технические данные PS 307; 2 A (6ES7307-1BA00-0AA0)**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	50 x 125 x 120
Вес	ок. 420 г
<b>Входные данные</b>	
Входное напряжение	120 / 230 В перемен. тока
<ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> </ul>	
Частота сети	50 Гц или 60 Гц
<ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> <li>допустимый диапазон</li> </ul>	от 47 Гц до 63 Гц
Номинальный входной ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при 230 В</li> <li>при 120 В</li> </ul>	0,5 A 0,8 A
Пусковой ток (при 25 °C)	20 A
$I^2t$ (при пусковом токе)	1 A <sup>2</sup> s
<b>Выходные данные</b>	
Выходное напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> <li>допустимый диапазон</li> <li>время нарастания</li> </ul>	24 В постоянного тока 24 В ± 5 %, устойчиво без нагрузки макс. 2,5 с
Выходной ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> </ul>	2 A, параллельное включение не допускается
Защита от короткого замыкания	электронная, без фиксации, от 1,1 до 1,3 x I <sub>N</sub>
Остаточные пульсации	макс. 150 мВ (пиковое значение)
<b>Электрические параметры</b>	
Класс защиты в соответствии с IEC 536 (DIN VDE 0106, часть 1)	I, с проводом защитного заземления
<b>Параметры изоляции</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное напряжение для изоляции (24 В относительно L1)</li> <li>Испытательное напряжение</li> </ul>	250 В перемен. Тока 2800 В постоянного тока
Надежная гальваническая развязка	Схема с безопасным сверхнизким напряжением
Буферизация исчезновения напряжения сети (при 93 В или 187 В)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>температура повторения</li> </ul>	мин. 20 мс мин. 1 с
К. п. д.	83 %
Потребляемая мощность	58 Вт
Мощность потерь	тип. 10 Вт
<b>Диагностика</b>	
Индикатор наличия выходного напряжения	Да, зеленый светодиод

## *Источники питания*

---

21ВБлок питания PS 307; 5 A; (6ES7307-1EAx0-0AA0)

### **2.3 Блок питания PS 307; 5 A; (6ES7307-1EAx0-0AA0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7307-1EA00-0AA0

**Номер для заказа "Модуль S7 SIPLUS"**


6AG1 307-1EA80-0AA0

#### **Свойства**

Блок питания PS 307; 5 A отличается следующими свойствами:

- выходной ток 5 A
- выходное напряжение 24 в пост. тока; регулируемое, устойчивое при коротком замыкании и холостом ходе
- подключение к однофазной системе переменного тока  
(номинальное входное напряжение 120/230 В перем. тока, 50/60 Гц)
- надежная гальваническая развязка в соответствии с EN 60 950
- может быть использован как источник питания нагрузки

**Схема подключения PS 307; 5 A**

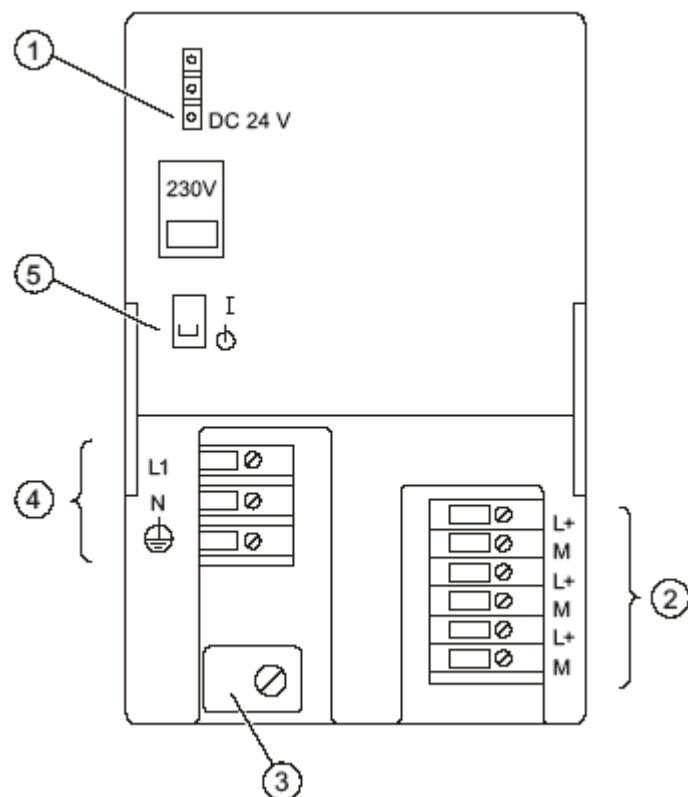

- ① Индикатор наличия выходного напряжения 24 В пост. тока
- ② Клеммы для выходного напряжения 24 В пост. тока
- ③ Компенсатор натяжения проводов
- ④ Клеммы для подключения сетевого напряжения и защитного провода
- ⑤ Выключатель напряжения 24 В пост. тока
- ⑥ Переключатель для выбора сетевого напряжения

## Источники питания

21В Блок питания PS 307; 5 A; (6ES7307-1EAx0-0AA0)

### Принципиальная схема PS 307; 5 A

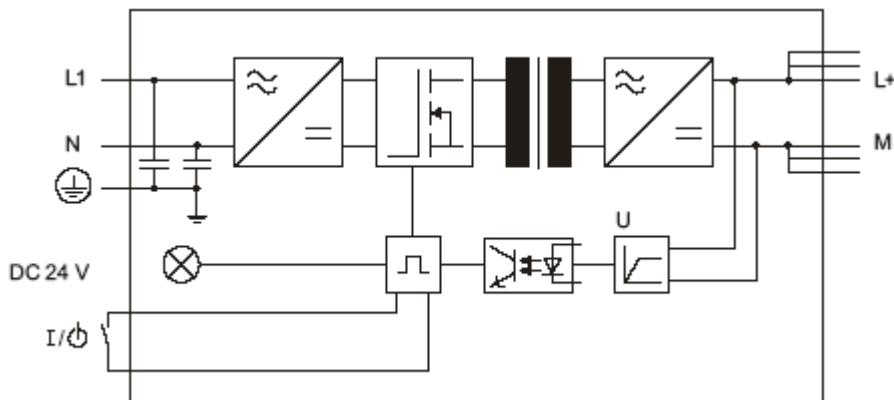


Рис. 2-3. Принципиальная схема PS 307; 5A

### Защита электросети

Для защиты питающего кабеля блока питания PS 307; 5 A мы рекомендуем установить миниатюрный автоматический выключатель (например, серии 5SN1 фирмы Сименс) со следующими номинальными данными:

- номинальный ток при 230 В перем. тока: 10 А
- характеристика срабатывания (тип): С.

### Реакция на нестандартные условия работы

Таблица 2-3. Реакция блока питания PS 307 (5 A) на нестандартные условия работы

Если ...	... то ...	Светодиод DC 24 V
выходная цепь перегружена: • $I > 6,5 \text{ A}$ (динамически) • $5 \text{ A} < I \leq 6,5 \text{ A}$ (статически)	провал напряжения, автоматическое восстановление напряжения падение напряжения, сокращение срока службы	мигает
выход замкнут накоротко	выходное напряжение 0 В; автоматическое восстановление напряжения после устранения короткого замыкания	не горит
возникает перенапряжение на первичной стороне	возможно разрушение	-
имеет место пониженное напряжение на первичной стороне	автоматическое разъединение; автоматическое восстановление напряжения	не горит

**Технические данные PS 307; 5 A (6ES7307-1EA00-0AA0)**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	80 x 125 x 120
Вес	ок. 740 г
<b>Входные данные</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	120 / 230 В перем. тока
Частота сети	
• номинальное значение	50 Гц или 60 Гц
• Допустимый диапазон	от 47 Гц до 63 Гц
Номинальный входной ток	
• при 120 В	2 A
• при 230 В	1 A
Пусковой ток (при 25 °C)	45 A
$I^2t$ (при пусковом токе)	1,2 A <sup>2</sup> s
<b>Выходные данные</b>	
Выходное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• допустимый диапазон	24 В ± 5 %, устойчиво без нагрузки
• время нарастания	макс. 2,5 с
Выходной ток	
• номинальное значение	5 A параллельное включение не допускается
Защита от короткого замыкания	электронная, без фиксации от 1,1 до 1,3 x $I_N$
Остаточные пульсации	макс. 150 мВ (пиковое значение)
<b>Электрические параметры</b>	
Класс защиты в соответствии с IEC 536 (DIN VDE 0106, часть 1)	I, с проводом защитного заземления
Параметры изоляции	
• номинальное напряжение для изоляции (24 В относительно L1)	250 В перем. тока
• испытательное напряжение	2800 В пост. тока
Надежная гальваническая развязка	Схема с безопасным сверхнизким напряжением
Буферизация исчезновения напряжения сети (при 93 В или 187 В)	мин. 20 мс
• темп повторения	мин. 1 с
К. п. д.	87 %
Потребляемая мощность	138 Вт
Мощность потерь	тип. 18 Вт
<b>Диагностика</b>	
Индикатор наличия выходного напряжения	Да, зеленый светодиод

## Источники питания

21ВБлок питания PS 307; 5 A; (6ES7307-1EAx0-0AA0)

## Технические данные PS 307; 5 A (6AG1307-1EA80-0AA0)

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	80 x 125 x 120
Вес	ок. 570 г
<b>Входные данные</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	120/230 В пост. тока
Частота сети	
• номинальное значение	50 Гц или 60 Гц
• допустимый диапазон	от 47 Гц до 63 Гц
Номинальный входной ток	
• при 120 В	2,1 А
• при 230 В	1,2 А
Пусковой ток (при 25 °C)	45 А
$I^2t$ (при пусковом токе)	1,8 A <sup>2</sup> s
<b>Выходные данные</b>	
Выходное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• допустимый диапазон	24 В ± 3 %
• время нарастания	макс. 3 с
Выходной ток	
• номинальное значение	5 А; параллельное включение не допускается
Защита от короткого замыкания	электронная, без фиксации от 1,1 до 1,3 x $I_N$
Остаточные пульсации	макс. 150 мВ (пиковое значение)
<b>Электрические параметры</b>	
Класс защиты в соответствии с IEC 536 (DIN VDE 0106, часть 1)	I, с проводом защитного заземления
Параметры изоляции	
• номинальное напряжение для изоляции (24 В относительно L1)	250 В перемен. тока
• испытательное напряжение	2800 В пост. тока
Надежная гальваническая развязка	Схема с безопасным сверхнизким напряжением
Буферизация исчезновения напряжения сети (при 93 В или 187 В)	мин, 20 мс
• темп повторения	мин, 1 с
К. п. д.	84 %
Потребляемая мощность	143 Вт
Мощность потерь	23 Вт
<b>Диагностика</b>	
Индикатор наличия выходного напряжения	Да, зеленый светодиод

## 2.4 Блок питания PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA00-0AA0)

### Номер для заказа


6ES7307-1KA00-0AA0

### Свойства

Блок питания PS 307; 10 A отличается следующими свойствами:

- выходной ток 10 А
- выходное напряжение 24 в пост. тока; регулируемое, устойчивое при коротком замыкании и холостом ходе
- подключение к однофазной системе переменного тока (номинальное входное напряжение 120/230 В перм. тока, 50/60 Гц)
- надежная гальваническая развязка в соответствии с EN 60 950
- может быть использован как источник питания нагрузки

### Схема подключения PS 307; 10 A

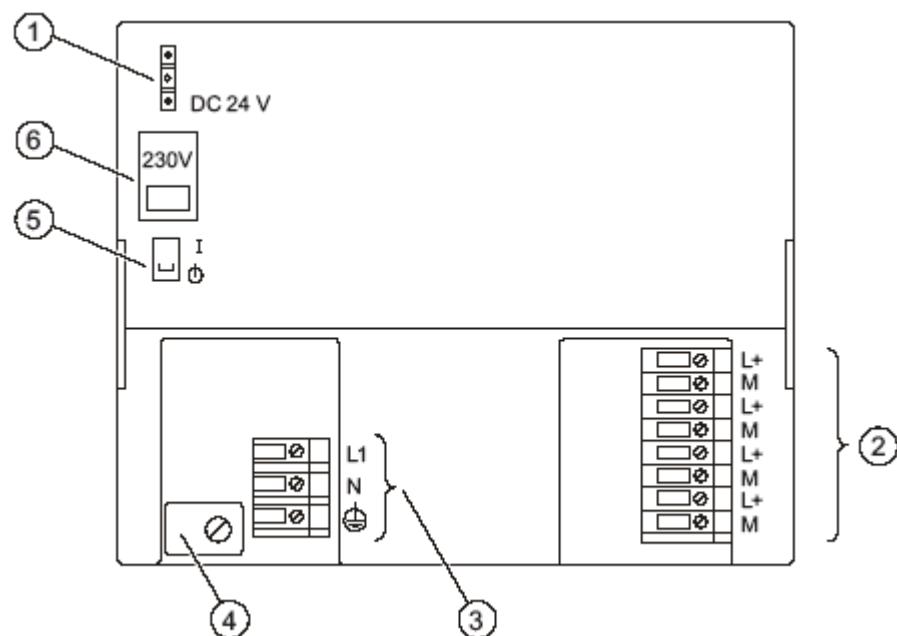

- ① Индикатор наличия выходного напряжения 24 В пост. тока
- ② Клеммы для выходного напряжения 24 В пост. тока
- ③ Клеммы для подключения сетевого напряжения и защитного провода
- ④ Компенсатор натяжения проводов
- ⑤ Выключатель напряжения 24 В пост. тока
- ⑥ Переключатель для выбора сетевого напряжения

## Источники питания

22B2.4 Блок питания PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA00-0AA0)

### Принципиальная схема PS 307; 10 A

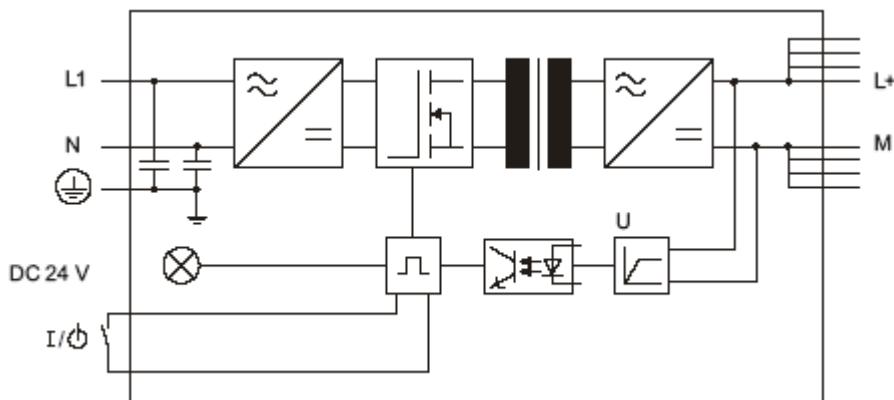


Рис. 2-4. Принципиальная схема блока питания PS 307; 10A

### Защита электросети

Для защиты питающего кабеля блока питания PS 307; 10A мы рекомендуем установить миниатюрный автоматический выключатель (например, серии 5SN1 фирмы Сименс) со следующими номинальными данными:

- номинальный ток при 230 В перемен. тока: 16 A
- характеристика срабатывания (тип): C.

### Реакция на нестандартные условия работы

Таблица 2-4. Реакция блока питания PS 307 (10 A) на нестандартные условия работы

Если ...	... то ...	Светодиод DC 24 V
. выходная цепь перегружена: • $I > 13 \text{ A}$ (динамически) • $10 \text{ A} < I \leq 13 \text{ A}$ (статически)	провал напряжения, автоматическое восстановление напряжения падение напряжения, сокращение срока службы	мигает
выход замкнут накоротко	выходное напряжение 0 В; автоматическое восстановление напряжения после устранения короткого замыкания	не горит
возникает перенапряжение на первичной стороне	возможно разрушение	-
имеет место пониженное напряжение на первичной стороне	автоматическое разъединение; автоматическое восстановление напряжения	не горит

**Технические данные PS 307; 10 A (6ES7307-1KA00-0AA0)**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	200 x 125 x 120
Вес	1,2 кг
<b>Входные данные</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	120 / 230 В перем. тока
Частота сети	
• номинальное значение	50 Гц или 60 Гц
• допустимый диапазон	от 47 Гц до 63 Гц
Номинальный входной ток	
• при 230 В	1,7 А
• при 120 В	3,5 А
Пусковой ток (при 25 °C)	55 А
$I^2t$ (при пусковом токе)	9 A <sup>2</sup> s
<b>Выходные данные</b>	
Выходное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• допустимый диапазон	24 В ± 5 %, устойчиво без нагрузки
• время нарастания	макс. 2,5 с
Выходной ток	
• номинальное значение	10 А, параллельное включение не допускается
Защита от короткого замыкания	электронная, без фиксации от 1,1 до 1,3 x $I_N$
Остаточные пульсации	макс. 150 мВ (пиковое значение)
<b>Электрические параметры</b>	
Класс защиты в соответствии с IEC 536 (DIN VDE 0106, часть 1)	$I$ , с проводом защитного заземления
Параметры изоляции	
• номинальное напряжение для изоляции (24 В относительно L1)	250 В перем. тока
• испытательное напряжение	2800 В пост. тока
Надежная гальваническая развязка	Схема с безопасным сверхнизким напряжением
Буферизация исчезновения напряжения сети (при 93 В или 187 В)	мин. 20 мс
• темп повторения	мин 1 с
К. п. д.	89 %
Потребляемая мощность	270 Вт
Мощность потерь	тип. 30 Вт
<b>Диагностика</b>	
Индикатор наличия выходного напряжения	Да, зеленый светодиод

*Источники питания*

---

22B2.4 Блок питания PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA00-0AA0)

# 3

## Цифровые модули

### Структура главы

Данная глава разбита на следующие тематические комплексы:

1. Обзор того, какие модули имеются и описаны здесь
2. Обзор важнейших свойств модулей
3. Последовательность шагов от выбора до ввода цифрового модуля в эксплуатацию
4. Информация общего характера, т.е. относящаяся ко всем цифровым модулям (например, параметризация и диагностика)
5. Информация, относящаяся к конкретным модулям (например, свойства, схемы подключения и принципиальные схемы, технические данные и особенности модуля):
  - a) для цифровых модулей ввода
  - b) для цифровых модулей вывода
  - c) для релейных модулей вывода
  - d) для цифровых модулей ввода/вывода

### Монтаж и подключение

Информацию о монтаже и подключении вы найдете в Руководстве по эксплуатации S7-300, CPU 31xC и CPU 31x: Монтаж. В Интернете по адресу:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499>.

### Дополнительная информация

Структура наборов параметров (записи данных 0, 1 и 128) описана в разделе системных данных приложения. Вам необходимо познакомиться с этой структурой, если вы хотите изменять параметры модулей в программе пользователя STEP 7.

Структура диагностических данных (записи данных 0 и 1) описана в разделе системных данных приложения. Вам необходимо познакомиться с этой структурой, если вы хотите анализировать диагностические данные модулей в программе пользователя STEP 7.

### См. также

Принцип параметризации сигнальных модулей в программе пользователя (стр. A-1)

Анализ диагностических данных сигнальных модулей в программе пользователя (стр. B-1)

## 3.1 Обзор модулей

### Введение

В следующих таблицах собраны наиболее важные свойства цифровых модулей. Этот обзор должен облегчить вам выбор подходящего модуля для вашей задачи.

### Обзор свойств

В следующей таблице представлены наиболее важные свойства цифровых модулей ввода.

Таблица 3-1. Цифровые модули ввода:

Свойства	Модуль					
	SM 321; DI 32 x DC 24 V (-1BL00-)	SM 321; DI 32 x AC 120 V (-1EL00-)	SM 321; DI 16 x DC 24 V (-1BH02-)	SM 321; DI 16 x DC 24 V High Speed (-1BH10-)	SM 321; DI 16 x DC 24 V с аппаратными и диагностиче- скими пре- рываниями (-7BH01-)	SM 321; DI 16 x DC 24 V; вход с низ- ким актив- ным потен- циалом (-1BH50-)
Число входов	32 DI; потенциально развязаны группами по 16	32 DI; потенциально развязаны группами по 8	16 DI; потенциально развязаны группами по 16	16 DI; потенциально развязаны группами по 16	16 DI; потенциально развязаны группами по 16	16 DI, вход с низким активным потенциалом, потенциально развязаны группами по 16
Номинальное входное напряжение	24 В пост. тока	120 В перем. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока
Пригоден для...	переключателей; двух-, трех- и четырехпроводных реле близости (BERO)					
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Программируемая диагностика	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Диагностическое прерывание	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Аппаратное прерывание по фронту сигнала	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Регулируемые входные запаздывания	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Особенности	-	-	-	-	2 устойчивых к короткому за- мыканию ис- точника пита- ния датчиков по одному для каждых 8 каналов; возможно вне- шнее резерви- рование исто- чника питания для датчиков	-

Таблица 3-2 Цифровые модули ввода: обзор свойств (продолжение)

Свойства	Модуль					
	SM 321; DI 16 x UC 24/48 V (-1CH00-)	SM 321; DI 16 x DC 48-125 V (-1CH20-)	SM 321; DI 16 x AC 120/230 V (-1FH00-)	SM 321; DI 16 x NAMUR (-7TH00-) *	SM 321; DI 8 x AC 120/230 V (-1FF01-)	SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL (-1FF10-)
Число входов	16 DI; потенциально развязаны группами по 1	16 DI; потенциально развязаны группами по 8	16 DI; потенциально развязаны группами по 4	16 DI; потенциально развязаны группами по 2	8 DI; потенциально развязаны группами по 2	8 DI; потенциально развязаны группами по 1
Номинальное входное напряжение	от 24 до 48 В пост. тока, от 24 до 48 В перем. тока	от 48 до 125 В пост. тока	120/230 В перемен. тока	120/230 В перем. тока	120/230 В перем. тока	120/230 В перем. тока
Пригоден для...	переключателей; 2-, 3- и 4-проводных реле близости (BERO)		переключателей; 2- и 3-проводных реле близости переменного тока	датчиков NAMUR	переключателей; 2- и 3-проводных реле близости переменного тока	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Программируемая диагностика	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Диагностическое прерывание	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Аппаратное прерывание по фронту сигнала	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Регулируемые входные запаздывания	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Особенности	-	-	-		-	-

\* Описание этого модуля можно найти в Руководстве по сигнальным модулям ET 200M для автоматизации процессов. Это руководство вы можете найти в Интернете по адресу: <http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7215812>.

## Цифровые модули

### 23В3.1 Обзор модулей

#### Обзор свойств

В следующей таблице представлены наиболее важные свойства цифровых модулей вывода

Таблица 3-3. Цифровые модули вывода

Свойства	Модуль					
	SM 322; DO 32 x DC 24 V/ 0.5 A (-1BL00-)	SM 322; DO 32 x AC 120/230V/ 1 A (-1FL00-)	SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A (-1BH01-)	SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A High Speed (-1BH10-)	SM 322; DO 16 x UC 24/48 V (-5GH00-)	SM 322; DO 16 x DC 120/230 V/ 1 A (-1FH00-)
Число выходов	32 DO; потенциальны о развязаны группами по 8	32 DO; потенциально развязаны группами по 8	16 DO; потенциальн о развязаны группами по 8	16 DO; потенциальн о развязаны группами по 8	16 DO; потенциальн о развязаны группами по 1	16 DO; потенциальн о развязаны группами по 8
Выходной ток	0,5 A	1,0 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Номинальное напряжение на нагрузке	24 В пост. тока	120 В перем. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока	от 24 до 48 В пост. тока, от 24 до 48 В перем. тока	120/230 В перем. тока
Пригоден для...	электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп					
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Программируемая диагностика	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Диагностическое прерывание	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Вывод заменяющего значения	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Особенности	-					

Таблица 3-4. Цифровые модули вывода: обзор свойств (продолжение)

Свойства	Модуль					
	SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A (-8BH00-) (-8BH01-)	SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 2 A (-1BF01-)	SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A, с диагностическим прерыванием (-8BF00-)	SM 322; DO 8 x DC 48– 125 V/ 1.5 A (-1CF00-)	SM 322; DO 8 x AC 120/ 230 V/2A (-1FF01-)	SM 322;DO 8 x AC120/ 230 V/ 2A ISOL (-5FF00-)
Число выходов	16 DO; потенциально развязаны группами по 4	8 DO; потенциально развязаны группами по 4	8 DO; потенциально развязаны группами по 8	8 DO; потенциально развязаны группами по 4, с защитой от обратной полярности	8 DO; потенциально развязаны группами по 4	8 DO; потенциально развязаны группами по 1
Выходной ток	0,5 A	2 A	0,5 A	1,5 A	2 A	2 A
Номинальное напряжение на нагрузке	24 В пост. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока	от 48 до 125 В пост. тока	120/230 В перем. тока	120/230 В перем. тока

Свойства	Модуль					
	SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A (-8BH00-) (-8BH01-)	SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 2 A (-1BF01-)	SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A, с диагностическим прерыванием (-8BF00-)	SM 322; DO 8 x DC 48–125 V/ 1.5 A (-1CF00-)	SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2A (-1FF01-)	SM 322;DO 8 x AC120/230 V/ 2A ISOL (-5FF00-)
Пригоден для...	электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп				катушек электромагнитов, контакторов, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп переменного тока.	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Программируемая диагностика	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Диагностическое прерывание	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Вывод заменяющего значения	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Особенности	Возможно резервирование управления нагрузкой	-	Возможно резервирование управления нагрузкой	-	Индикатор срабатывания предохранителя. Сменяемый предохранитель для каждой группы	-

\* Описание этого модуля можно найти в Руководстве по сигнальным модулям ET 200M для автоматизации процессов. Это руководство вы можете найти в Интернете по адресу: <http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7215812>.

## Обзор свойств

В следующей таблице представлены наиболее важные свойства модулей с релейными выходами.

Таблица 3-5. Модули с релейными выходами

Свойства	Модуль			
	SM 322; DO 16 x Rel. AC 120 V (-1HH01-)	SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V (-1HF01-)	SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/ 5 A (-5HF00-)	SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/ 5 A (-1HF10-)
Число выходов	16 выходов, потенциально развязанных группами по 8	8 выходов, потенциально развязанных группами по 2	8 выходов, потенциально развязанных группами по 1	8 выходов, потенциально развязанных группами по 1
Номинальное напряжение на нагрузке	от 24 до 120 В пост. тока, от 48 до 230 В перем. тока	от 24 до 120 В пост. тока, от 48 до 230 В перем. тока	от 24 до 120 В пост. тока, от 24 до 230 В перем. тока	от 24 до 120 В пост. тока, от 48 до 230 В перем. тока
Пригоден для...	Электромагнитных вентилей, контакторов, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп постоянного и переменного тока			
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Нет	Нет
Программируемая диагностика	Нет	Нет	Да	Нет
Диагностическое прерывание	Нет	Нет	Да	Нет
Вывод заменяющего значения	Нет	Нет	Да	Нет
Особенности	-			

## Цифровые модули

### 23В3.1 Обзор модулей

#### Обзор свойств

В следующей таблице представлены наиболее важные свойства цифровых модулей ввода/вывода

Таблица 3-6. Цифровые модули ввода/вывода

Свойства	Модуль		
	SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A (-1BL00-)	SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (-1BH01-)	SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A, параметризуемый (-1BH00-)
Число входов	16 входов, потенциально развязанных группами по 16	8 входов, потенциально развязанных группами по 8	8 цифровых входов и 8 индивидуально параметризуемых входов или выходов, потенциально развязанных группами по 16
Число выходов	16 выходов, потенциально развязанных группами по 8	8 выходов, потенциально развязанных группами по 8	
Номинальное входное напряжение	24 В пост. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока
Выходной ток	0,5 А	0,5 А	0,5 А
Номинальное напряжение на нагрузке	24 В пост. тока	24 В пост. тока	24 В пост. тока
Входы пригодны для...	переключателей и 2-, 3- и 4-проводных реле близости (BERO).		
Выходы пригодны для...	электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп		
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Нет
Программируемая диагностика	Нет	Нет	Нет
Диагностическое прерывание	Нет	Нет	Нет
Аппаратное прерывание по фронту сигнала	Нет	Нет	Нет
Регулируемые входные запаздывания	Нет	Нет	Нет
Вывод заменяющего значения	Нет	Нет	Нет
Особенности	-		

## 3.2 Последовательность шагов от выбора до ввода цифрового модуля в эксплуатацию

### Введение

Следующая таблица содержит действия, необходимые для успешного ввода в эксплуатацию цифровых модулей.

Эта последовательность шагов предлагается, но вы можете выполнять отдельные шаги (например, параметризацию модулей) раньше или позже или в промежутке между ними устанавливать, вводить в действие другие модули и т.д.

### Последовательность шагов

Таблица 3-7. Последовательность шагов от выбора до ввода цифрового модуля в эксплуатацию

Шаг	Процедура	Смотрите...
1.	Выбор модуля	Обзор модулей и глава с описанием конкретного модуля
2.	Монтаж модуля в системе SIMATIC S7	Глава Монтаж в руководстве по монтажу и вводу действие для соответствующего ПЛК: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Программируемые контроллеры S7-300; Аппаратура и монтаж или Программируемые контроллеры S7-400, M7-400; Аппаратура и монтаж или</li> <li>• Устройство децентрализованной периферии ET 200M</li> </ul>
3.	Параметризация модуля	Диагностика цифровых модулей
4.	Ввод в действие конфигурации	Глава Ввод в действие в руководстве по монтажу и вводу действие для соответствующего ПЛК: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Программируемые контроллеры S7-300; Аппаратура и монтаж или Программируемые контроллеры S7-400, M7-400; Аппаратура и монтаж или</li> <li>• Устройство децентрализованной периферии ET 200M</li> </ul>
5.	Диагностика конфигурации, если ввод в действие не был успешным	Глава Диагностика цифровых модулей

### См. также

Обзор модулей (стр. 3-2)

Параметризация цифровых модулей (стр. 3-8)

Диагностика цифровых модулей (стр. 3-9)

Параметры цифровых модулей вывода (стр. A-4)

### 3.3 Параметризация цифровых модулей

#### Введение

Цифровые модули могут обладать различными свойствами. Свойства некоторых модулей можно устанавливать посредством параметризации.

Информация, содержащаяся в этом разделе, относится только к программируемым цифровым модулям:

- Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V, с аппаратным и диагностическим прерываниями, с тактовой синхронизацией; (6ES7321-7BH01-0AB0)
- Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A, с диагностическим прерыванием; (6ES7322-8BF00-0AB0)
- Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x AC 120/230 V /2A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)
- Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V /5A (6ES7322-5HF00-0AB0)
- Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)

#### Инструменты для параметризации

Параметризация цифровых модулей производится в *STEP 7*. Параметризация должна выполняться в режиме *STOP CPU*.

После установки всех параметров загрузите эти параметры из устройства программирования в *CPU*. После перехода из *STOP* в *RUN* *CPU* передает эти параметры соответствующим цифровым модулям.

#### Статические и динамические параметры

Параметры делятся на статические и динамические.

Статические параметры устанавливаются в режиме *STOP CPU*, как описано выше.

Кроме того, вы можете изменять динамические параметры в текущей программе пользователя контроллера *S7* посредством *SFC*. Имейте, однако, в виду, что после перехода *CPU* из *RUN* в *STOP* и обратно в *RUN* снова становятся действительными параметры, установленные в *STEP 7*. Описание параметризации модулей в программе пользователя вы найдете в приложении *Принцип параметризации сигнальных модулей в программе пользователя*.

Параметр	Устанавливается с помощью	Режим работы CPU
статический	PG (HW Config в STEP7)	STOP
динамический	PG (HW Config в STEP7)	STOP
	SFC 55 в программе пользователя	RUN

#### Параметры цифровых модулей

Устанавливаемые параметры приведены в разделе, относящемся к конкретному модулю.

#### См. также

Параметры цифровых модулей ввода (стр. A-2)

## 3.4 Диагностика цифровых модулей

### Введение

Информация, содержащаяся в этом разделе, относится только к цифровым модулям, обладающим диагностическими свойствами.

- Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V, с аппаратным и диагностическим прерываниями, с тактовой синхронизацией; (6ES7321-7BH01-0AB0)
- Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x UC 24/48 V (6ES7322-5GH00-0AB0)
- Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A, с диагностическим прерыванием; (6ES7322-8BF00-0AB0)
- Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x AC120/230 V /2A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)
- Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC230V /5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

### Параметризуемые и непараметризуемые диагностические сообщения

В диагностике различают параметризуемые и непараметризуемые диагностические сообщения.

Параметризуемые диагностические сообщения вы будете получать только в том случае, если вы разблокировали диагностику при параметризации. Параметризация выполняется в блоке параметров "Diagnostics [Диагностика]" в STEP 7.

Цифровые модули всегда возвращают непараметризуемые диагностические сообщения независимо от того, разблокирована диагностика или нет.

### Действия вслед за появлением диагностического сообщения в STEP 7

Каждое диагностическое сообщение приводит к следующим действиям:

- Диагностическое сообщение вводится в диагностику цифрового модуля и передается далее в CPU.
- На цифровом модуле загорается светодиод SF.
- Если вы параметризовали в STEP 7 "Enable diagnostic interrupt [Разблокировать диагностическое прерывание]", то запускается диагностическое прерывание, и вызывается OB 82.

### Считывание диагностических сообщений

Подробные диагностические сообщения можно считывать в программе пользователя посредством системных функций (SFC) (см. Приложение «Диагностические данные сигнальных модулей»).

Вы можете увидеть причину ошибки, считывая в STEP 7 диагностические данные модулей (см. оперативную справку для STEP 7)

### Диагностическое сообщение посредством светодиода SF

Цифровые модули, обладающие диагностическими свойствами, отображают ошибки посредством своего светодиода SF (светодиод групповой ошибки). Светодиод SF загорается, как только цифровым модулем запускается диагностическое сообщение. Он гаснет, когда все ошибки устранены.

Светодиод групповых ошибок (SF) горит также в случае внешних ошибок (короткое замыкание источника питания датчиков) независимо от режима работы CPU (если питание включено).

### Диагностические сообщения и обработка прерываний цифровых модулей

Вы найдете диагностические сообщения с возможными их причинами и действиями по их устранению и описания возможных прерываний в разделе, описывающем конкретный модуль.

## 3.5 Как защитить цифровые модули от индуктивных перенапряжений

### Индуктивные перенапряжения

Перенапряжения возникают при отключении индуктивностей. Примерами являются катушки реле и контакторы.

### Встроенная защита от перенапряжений

Цифровые модули вывода S7-300 имеют встроенные устройства для защиты от перенапряжений.

### Дополнительная защита от перенапряжений

Дополнительные устройства защиты от перенапряжений следует подключать к индуктивностям только в следующих случаях:

- Если выходные цепи SIMATIC могут отключаться дополнительно встроенными контактами (напр., контактами реле).
- Если индуктивности управляются не модулями SIMATIC.

Примечание: Узнайте у поставщиков индуктивностей, как рассчитать соответствующие устройства для защиты от перенапряжений.

### Пример

На следующем рисунке показана выходная цепь, требующая устройства для защиты от перенапряжений.

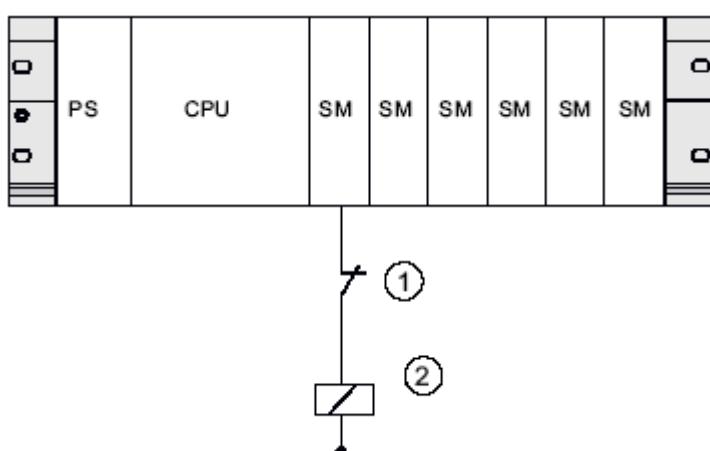


Рис. 3-1. Контакт реле для аварийного останова в выходной цепи

- ① Контакт в выходной цепи
- ② Индуктивность, требующая подключения защитной цепи

### Схемы защиты для катушек, обтекаемых постоянным током

К катушкам, обтекаемым постоянным током, параллельно подключается, как показано на следующем рисунке, диод или стабилитрон.



Рис. 3-2. Схемы защиты для катушек, обтекаемых постоянным током

- ① с диодом
- ② со стабилитроном

Схема с диодом/стабилитроном обладает следующими свойствами:

- Можно полностью избежать перенапряжений, связанных с отключением. Стабилитрон допускает более высокое отключающее напряжение.
  - Большая задержка отключения (в 6 – 10 раз больше, чем без защитной схемы).
- Схема со стабилитроном обеспечивает более быстрое отключение, чем схема с диодом.

### Схемы защиты для катушек, обтекаемых переменным током

К катушкам, обтекаемым переменным током, параллельно подключается, как показано на следующем рисунке, варистор или RC-цепочка.

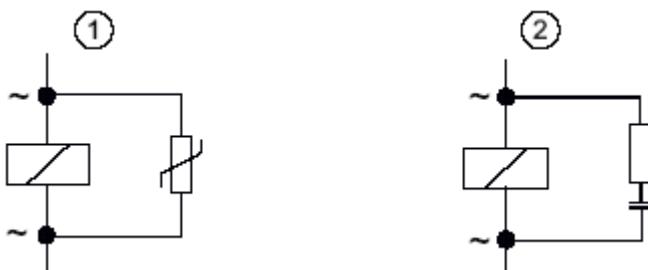


Рис. 3-3. Схемы защиты для катушек, обтекаемых переменным током

- ① с варистором
- ② с RC-цепочкой

Схема с варистором обладает следующими свойствами:

- Амплитуда перенапряжения, возникающего при отключении, ограничивается, но не демпфируется.
- Крутизна перенапряжения остается той же самой.
- Задержка отключения незначительна.

Схема с RC-цепочкой обладает следующими свойствами:

- Уменьшаются амплитуда и крутизна напряжения, возникающего при отключении.
- Задержка отключения незначительна.

## Цифровые модули

28В3.6 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0)

### 3.6 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0)

Номер для заказа: "Стандартный модуль"

6ES7321-1BL00-0AA0

Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"


6AG1 321-1BL00-2AA0

#### Свойства

Свойства SM 321; DI 32 x DC 24 V:

- 32 входа, потенциально развязанных группами по 16
- Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- Пригоден для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных датчиков близости (BERO)


#### Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 32 x DC 24 V

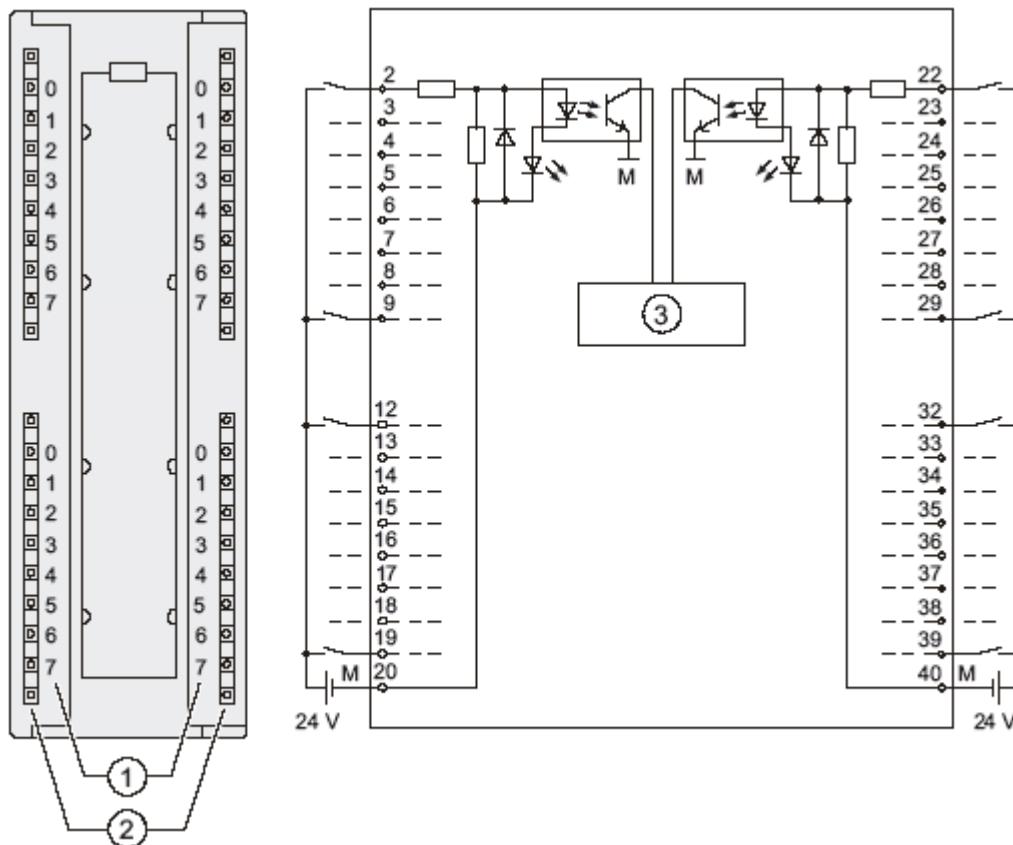

- ① Номера каналов
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к заднейшине

**Назначение контактов SM 321; DI 32 x DC 24 V**

На следующем рисунке показано соответствие каналов адресам (от входного байта x до входного байта x+3).

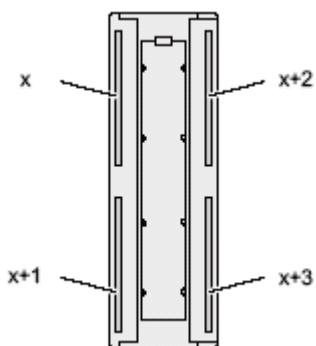**Технические данные SM 321; DI 32 x DC 24 V**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 120
Вес	ок. 260 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	32
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м
Фронтштекер	40-контактный
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Число одновременно управляемых входов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C</li> <li>• вертикальная установка до 40 °C</li> </ul>	32 16 32
Потенциальная развязка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• между каналами и задней шиной</li> <li>• между каналами – группами по</li> </ul>	Да Да 16
Допустимая разность потенциалов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• между различными цепями тока</li> </ul>	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• из задней шины</li> </ul>	макс. 15 mA
Мощность потерь модуля	тип. 6,5 Вт

## Цифровые модули

29В3.7 Цифровой модуль вывода SM 321; DI 32 x AC 120 V; (6ES7321-1EL00-0AA0)

Технические данные	
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. Тока
• для сигнала «1»	от 13 до 30 В
• для сигнала «0»	от – 30 до + 5 В
Входной ток	
• при сигнале «1»	тип. 7 мА
Входное запаздывание	
• с "0" на "1"	от 1,2 до 4,8 мс
• с "1" на "0"	от 1,2 до 4,8 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	возможно
• допустимый ток утечки	макс. 1,5 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера

## 3.7 Цифровой модуль вывода SM 321; DI 32 x AC 120 V; (6ES7321-1EL00-0AA0)


### Номер для заказа

6ES7321-1EL00-0AA0

### Свойства

Свойства SM 321; DI 32 x 120 В перем. тока:


- 32 входа, потенциально развязанных группами по 8
- Номинальное входное напряжение 120 В перем. тока
- Пригоден для переключателей и 2/3–проводных датчиков близости переменного тока

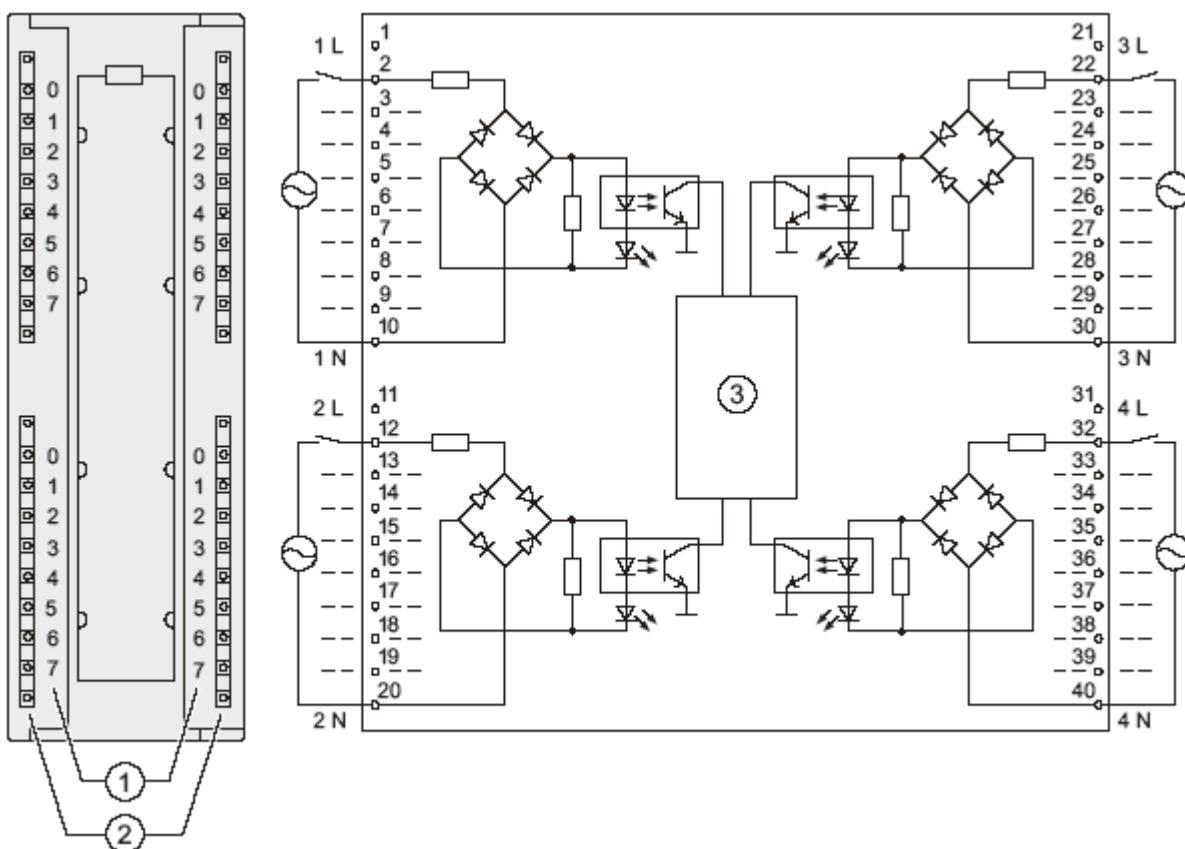**Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 32 x AC 120 V**

- ① Номера каналов
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к заднейшине

**Назначение контактов**

На следующем рисунке показано соответствие каналов адресам (от входного байта x до входного байта x+3).

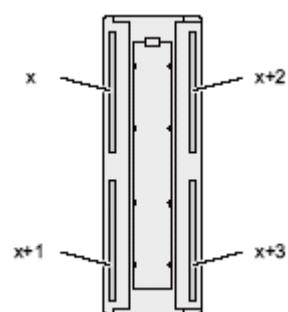

## Цифровые модули

29B3.7 Цифровой модуль вывода SM 321; DI 32 x AC 120 V; (6ES7321-1EL00-0AA0)

### Технические данные SM 321; DI 32 x AC 120 V

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 300 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	32
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 40 °C	32
до 60 °C	24
• вертикальная установка до 40 °C	32
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 8
Допустимая разность потенциалов	
• между M <sub>internal</sub> и входами	120 В перем. тока
• между входами различных групп	250 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	2500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 16 мА
Мощность потерь модуля	тип. 4 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	120 В перем. тока
• для сигнала «1»	от 74 до 132 В
• для сигнала «0»	от 0 до 20 В
• диапазон частот	от 47 до 63 Гц
Входной ток	
• при сигнале «1»	тип. 21 мА
Входное запаздывание	
• при изменении сигнала с “0” на “1”	макс. 15 мс
• при изменении сигнала с “1” на ‘01’	макс. 25 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 2
Подключение 2-проводных BERO	возможно
• допустимый ток утечки	макс. 4 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера

### 3.8 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BL02-0AA0)

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7321-1BH02-0AA0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**


6AG1 321-1BH02-2AA0

#### Свойства

Свойства SM 321; DI 16 x DC 24 V:

- 16 входов, потенциально развязанных группами по 16
- Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- Пригоден для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных датчиков близости (BERO)

**Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 16 x DC 24 V**

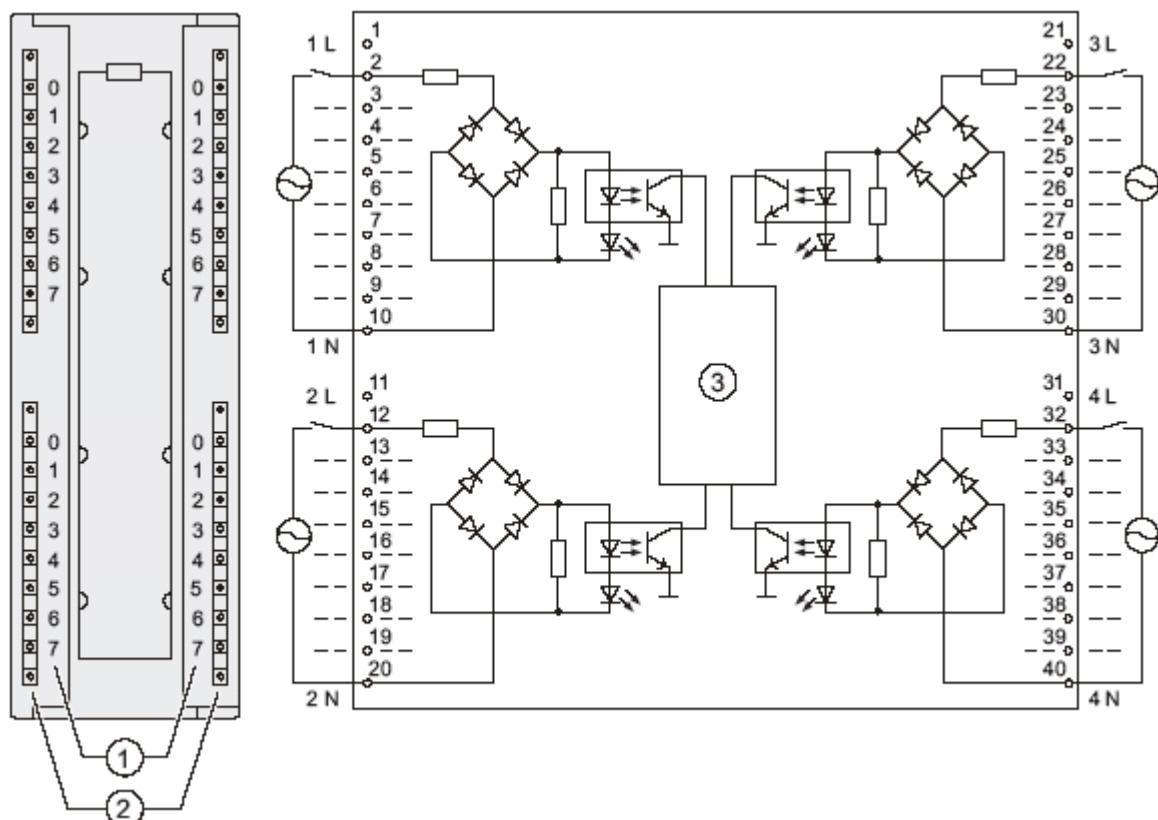

## Цифровые модули

30B3.8 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BL02-0AA0)

### Технические данные SM 321; DI 16 x DC 24 V

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 200 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	16
• вертикальная установка до 40 °C	16
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами	Да
• группами по	16
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 10 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3,5 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• для сигнала «1»	от 13 до 30 В
• для сигнала «0»	от – 30 до + 5 В
Входной ток	
• при сигнале «1»	тип. 7 мА
Входное запаздывание	
• с "0" на "1"	от 1,2 до 4,8 мс
• с "1" на "0"	от 1,2 до 4,8 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	возможно
• допустимый ток утечки	макс. 1,5 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера

### 3.9 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V High Speed; (6ES7321-1BH10-0AA0)

**Номер для заказа:**


6ES7321-1BH10-0AA0

#### Свойства

Свойства SM 321; DI 16 x DC 24 V High Speed:

- 16 входов, потенциально развязанных группами по 16
- Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- Пригоден для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных датчиков близости (BERO)
- Поддерживает режим тактовой синхронизации

#### Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 16 x DC 24 V High Speed

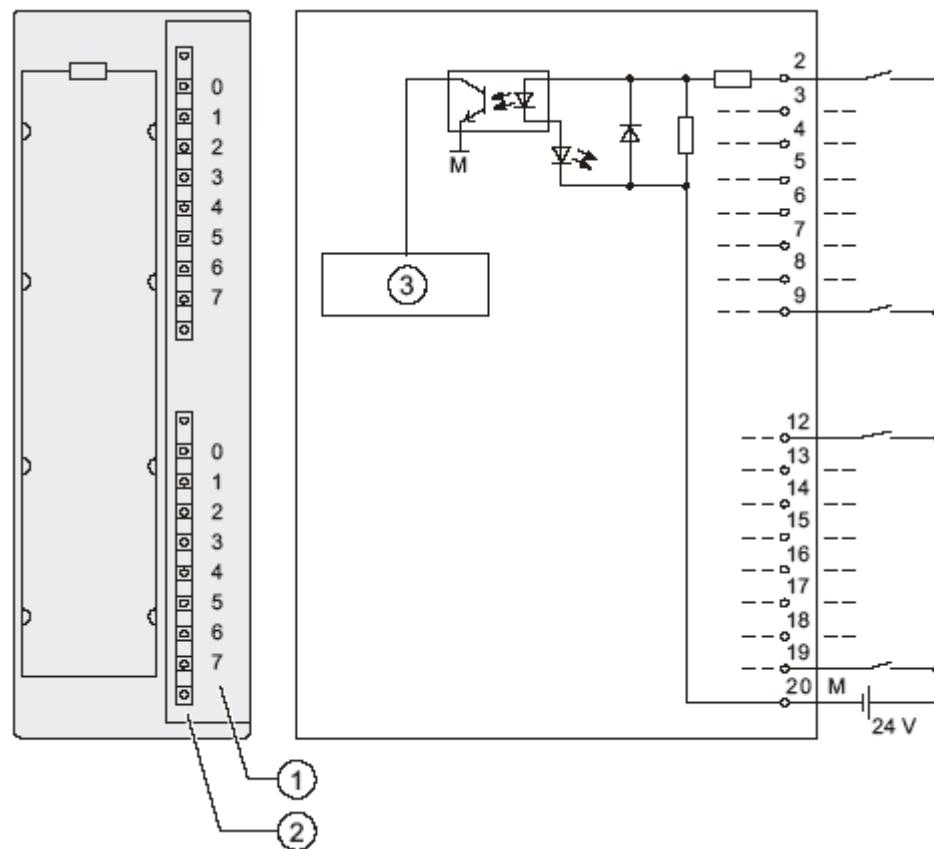

- ① Номера каналов
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к заднейшине

## Цифровые модули

31B3.9 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V High Speed; (6ES7321-1BH10-0AA0)

### Технические данные SM 321; DI 16 x DC 24 V High Speed

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 200 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Да
Число входов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	16
• вертикальная установка до 40 °C	16
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
• между каналами	Да
– группами по	16
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 110 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3,8 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• для сигнала «1»	от 13 до 30 В
• для сигнала «0»	от – 30 до + 5 В
Входной ток	
• при сигнале «1»	тип. 7 мА
Входное запаздывание	
• с "0" на "1"	от 25 до 75 мкс
• с "1" на "0"	от 25 до 75 мкс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	возможно
• допустимый ток утечки	макс. 1,5 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### 3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

Номер для заказа: "Стандартный модуль"

6ES7321-7BH01-0AB0

Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"

6AG1 321-7BH01-2AB0

#### Свойства


Свойства SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока с аппаратным и диагностическим прерываниями:

- 16 входов, потенциально развязанных группами по 16
- Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- Входная характеристика в соответствии с IEC 61131, тип 2
- Пригоден для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных датчиков близости (BERO)
- 2 устойчивых к короткому замыканию источника питания датчиков на 8 каналов каждый
- Возможна подача внешнего резервного питания датчиков
- Индикаторы состояния «Напряжение на датчиках (Vs)»
- Индикатор групповой ошибки (SF)
- Поддерживает режим тактовой синхронизации
- Поддерживает функцию CiR «Изменение параметров в режиме RUN»
- Параметризуемая диагностика
- Параметризуемое диагностическое прерывание
- Параметризуемые аппаратные прерывания
- Параметризуемые входные запаздывания

## Цифровые модули

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 16 x DC 24 V

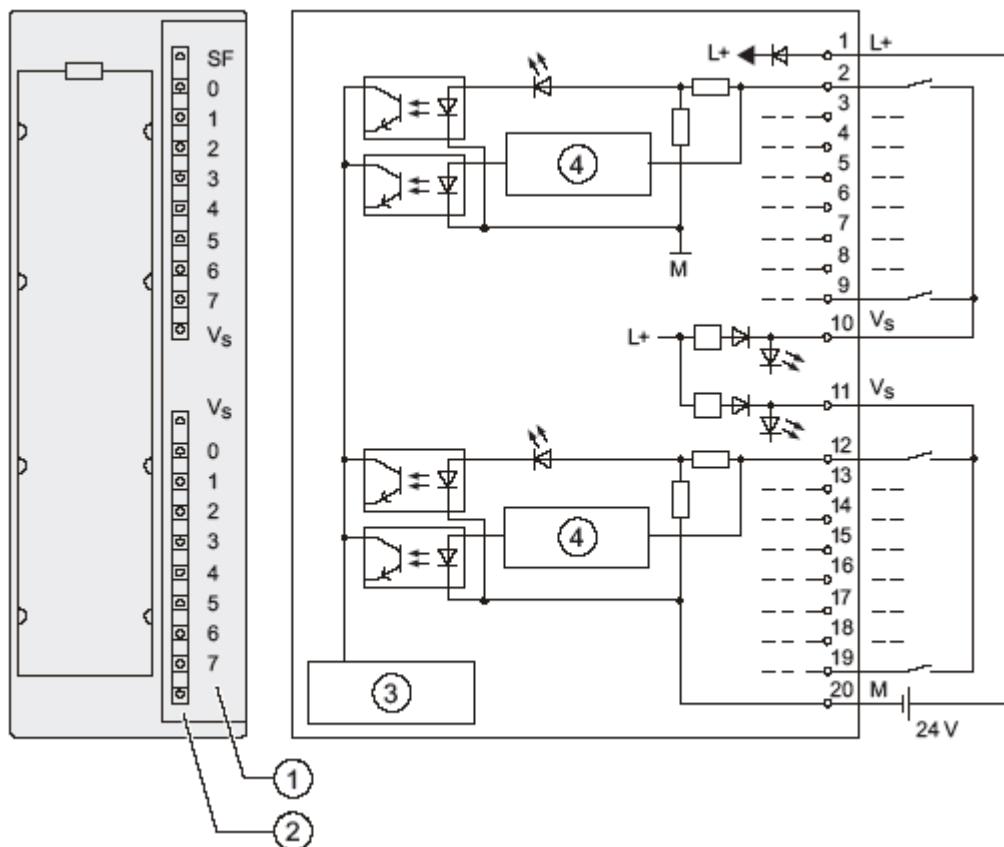

- ① Номера каналов
- ② Индикаторы состояния - зеленые  
Индикаторы ошибок - красные
- ③ Питание датчиков  $V_S$  -зеленые
- ④ Подключение к задней шине
- ⑤ Распознавание обрыва провода

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### Схема подключения резервного питания датчиков

На следующем рисунке показано, как датчики могут дополнительно получать питание через Vs при наличии резервного источника напряжения.

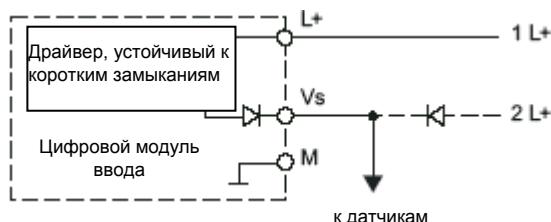


Рис. 3-4. Схема подключения резервного питания датчиков SM 321; DI 16 x DC 24 V

### Схема шунтирования датчиков

Для обнаружения обрыва провода необходимо шунтировать контакты датчика сопротивлением.

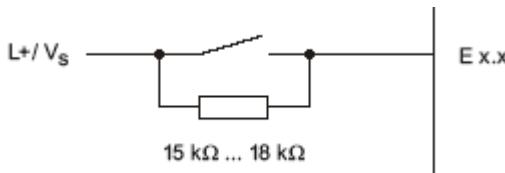


Рис. 3-5. Схема шунтирования контактов датчиков SM 321; DI 16 x DC 24 V

### Технические данные SM 321; DI 16 x DC 24 V

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 200 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Да
Возможность изменения параметров в режиме RUN (CiR)	Да
• поведение непараметризованных входов	Поставляют последнее действительное перед параметризацией значение процесса
Число входов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания электроники и датчиков L+	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да

## Цифровые модули

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

<b>Технические данные</b>	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	16
• вертикальная установка до 40 °C	16
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами – группами по	16
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 130 мА
• из источника питания нагрузки L + (без питания датчиков V <sub>S</sub> )	макс. 90 мА
Мощность потерь модуля	тип. 4 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	
• входы	Зеленый светодиод на каждом канале
• источники питания датчиков (V <sub>S</sub> )	Зеленый светодиод на каждый выход
Прерывания	
• Аппаратное прерывание	Параметризуемое
• Диагностическое прерывание	Параметризуемое
Диагностические функции	
• индикатор групповой ошибки	Красный светодиод (SF)
• считывание диагностической информации	Возможно
Контроль	
• обрыва провода	Да, при I < 1 мА
<b>Выходы источника питания датчиков</b>	
Число выходов	2
Выходное напряжение	
• под нагрузкой	мин. L+ (- 2,5 В)
Выходной ток	
• номинальное значение	120 мА
• допустимый диапазон	от 0 до 150 мА
Дополнительное (резервное) питание	
Задано от короткого замыкания	Допустимо
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• для сигнала «1»	от 13 до 30 В
• для сигнала «0»	от - 30 до +5 В

**32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)**

<b>Технические данные</b>	
Входной ток	тип. 7 мА
• при сигнале «1»	
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 2
Подключение 2-проводных BERO	Возможно
• допустимый ток утечки	макс. 2 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера
Шунтирование контактов датчика сопротивлением для обнаружения обрыва провода	от 10 до 18 кОм
<b>Время/частота</b>	
Внутреннее время подготовки для обработки состояния (не в режиме тактовой синхронизации)	
• деблокировка аппаратного и диагностического прерываний	макс. 40 мс
Входное запаздывание	Да
• параметризуемое	тип. 0,1/0,5/3/15/20 мс
• номинальное значение	

### 3.10.1 Тактовая синхронизация

#### Свойства

Воспроизводимость (т.е. одинаковая длительность) времен реакции достигается у SIMATIC эквидистантностью цикла шины DP и синхронизацией следующих свободно исполняющихся циклов:

- Циклическое выполнение программы пользователя. Продолжительность цикла может меняться из-за наличия ациклических ветвей программы.
- Свободно исполняемый, переменный цикл DP в подсети PROFIBUS
- Свободно исполняемый цикл в заднейшине slave-устройства DP.
- Свободно исполняемый цикл при обработке и преобразовании сигналов в электронных модулях slave-устройства DP.

Благодаря эквидистантности циклы DP выполняются синфазно и имеют одинаковую длину. В этом цикле синхронизируются уровни исполнения CPU (OB 61 ... OB 64) и использующая тактовую синхронизацию периферия. Поэтому данные ввода/вывода передаются через определенные, сохраняющие постоянную длину интервалы времени (тактовая синхронизация).

#### Предпосылки

- DP-Master и DP-Slave должны поддерживать тактовую синхронизацию. Им нужен STEP 7, начиная с версии 5.2.

## Цифровые модули

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### **Режим работы: Тактовая синхронизация**

Условия режима тактовой синхронизации:

Время фильтрации и обработки $T_{WE}$ между считыванием текущих значений и загрузкой их в передаточный буфер (указанное значение $T_{WE}$ действительно независимо от активизации аппаратного прерывания или диагностики)	от 255 до 345 мкс
В том числе время входного запаздывания	100 мкс
$T_{DPmin}$	2,5 мс
Диагностическое прерывание	макс. 4 x $T_{DP}$

---

#### **Указание**

В режиме тактовой синхронизации запаздывание входов всегда устанавливается на 100 мкс независимо от его значения, установленного при параметризации в STEP 7

---

### **Дополнительная информация**

Дальнейшую информацию о тактовой синхронизации вы найдете в оперативной помощи STEP 7 и в руководствах *Система децентрализованной периферии ET 200M* и *Тактовая синхронизация*.

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### 3.10.2 Параметры SM 321; DI 16 x DC 24 V

#### Параметризация

Описание общей процедуры параметризации цифровых модулей вы найдете в разделе *Параметризация цифровых модулей*.

#### Параметры SM 321; DI 16 x DC 24 V

В следующей таблице вы найдете обзор устанавливаемых параметров и их значения по умолчанию для SM 321; DI 16 x DC 24 V.

Значения по умолчанию действуют, если вы не выполнили параметризацию в STEP 7.

Таблица 3-8. Параметры SM 321; DI 16 x DC 24 V

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать]				
• Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]	Динамический	Модуль
• Hardware interrupt [Аппаратное прерывание]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]		
Input delay/voltage type [Входное запаздывание/Вид напряжения]	0,1 мс (DC) 0,5 мс (DC) 3 мс (DC) 15 мс (DC) 20 мс (DC/AC)	(DC)	Статический	Модуль
Diagnostics [Диагностика]				
• Sensor supply missing [Отсутствует питание датчиков]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]	Статический	Группа каналов
• Wire-break [Обрыв провода]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]		
Hardware interrupt trigger [Запуск аппаратного прерывания]				
• Positive edge [Положительный фронт]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]	Динамический	Группа каналов
• Negative edge [Отрицательный фронт]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]		

#### Назначение источников питания датчиков группам каналов

Для питания двух групп каналов используются два источника питания датчиков: входы 0 ... 7 и входы 8 ... 15. В этих двух группах каналов параметризуется также и диагностика питания датчиков.

## Цифровые модули

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### **Назначение параметров прерываний группам каналов**

В следующей таблице показано, какие каналы могут быть сгруппированы, если вы хотите параметризовать обработку прерываний.

Номер группы каналов вам нужен для параметризации в программе пользователя с помощью SFC.

Таблица 3-9. Назначение параметров прерываний входам модуля SM 321; DI 16 x DC 24 V

Параметр...	может быть установлен в следующих группах каналов	Номер группы каналов
Аппаратное прерывание (для положительного, отрицательного или обоих видов фронтов импульса)	0 и 1 2 и 3 4 и 5 6 и 7 8 и 9 10 и 11 12 и 13 14 и 15	0 1 2 3 4 5 6 7
Диагностическое прерывание для отсутствия питания датчиков	от 0 до 7 от 8 до 15	-
Диагностическое прерывание для обрыва провода	0 и 1 2 и 3	0 1 :

### **Допуски для параметризуемых входных запаздываний**

Таблица 3-10. Допуски на времена входных запаздываний у SM 321; DI 16 x DC 24 V

Параметризуемое входное запаздывание	Допустимый диапазон
0,1 мс	от 60 до 140 мкс
0,5 мс	от 400 до 900 мс
3 мс (по умолчанию)	от 2,6 до 3,3 мс
15 мс	от 12 до 15 мс
20 мс	от 17 до 23 мс

### **См. также**

Параметризация цифровых модулей (стр. 3-8)

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### 3.10.3 Диагностика SM 321; DI 16 x DC 24 V

#### Диагностические сообщения модуля SM 321; DI 16 x DC 24 V

В следующей таблице представлен обзор диагностических сообщений SM 321; DI 16 x DC 24 V.

Таблица 3-11. Диагностические сообщения модуля SM 321; DI 16 x DC 24 V

Диагностическое сообщение	Светодиод	Область действия диагностики	Возможна параметризация
Отсутствует питание датчиков	SF	Группа каналов	Да
Обрыв провода	SF	Группа каналов	
Модуль не параметризован	SF	Группа каналов	
Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение	SF	Модуль	Нет
Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение	SF	Модуль	
Сгорел предохранитель	SF	Модуль	
Неверные параметры в модуле	SF	Модуль	
Сработал контроль времени (Watchdog)	SF	Модуль	
Ошибка СППЗУ	SF	Модуль	
Ошибка ОЗУ	SF	Модуль	
Потеряно аппаратное прерывание	SF	Модуль	

---

#### Указание

Предпосылкой для распознавания ошибок, отображаемых параметризуемой диагностикой, является соответствующая параметризация модуля в STEP 7.

---

## Цифровые модули

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### Причины ошибок и меры по их устранению

Таблица 3-12. Диагностические сообщения модуля SM 321; DI 16 x DC 24 V, причины ошибок и меры по их устранению

Диагностическое сообщение	Возможная причина ошибки	Меры по устранению
Encoder supply missing [Отсутствует питание датчиков]	Перегрузка источника питания датчиков	Устраните перегрузку
	Короткое замыкание источника питания датчиков на M	Устраните короткое замыкание
External auxiliary voltage missing [Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение]	На модуле отсутствует питающее напряжение L+	Подайте питание на L+
	На модуле отсутствует питающее напряжение L+	Подайте питание на L+
Internal auxiliary voltage missing [Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение]	В модуле неисправен внутренний предохранитель	Замените модуль
	В модуле неисправен внутренний предохранитель	Замените модуль
Fuse blown [Сгорел предохранитель]	Неприемлемое значение одного параметра или их комбинации	Параметризуйте модуль снова
Watchdog time-out [Сработал контроль времени]	Временами возникают большие электромагнитные помехи	Устраните помехи
	Неисправен модуль	Замените модуль
EPROM error [Ошибка СППЗУ]	Временами возникают большие электромагнитные помехи	Устраните помехи и выключите и снова включите питающее напряжение CPU.
	Неисправен модуль	Замените модуль
RAM error [Ошибка ОЗУ]	Временами возникают большие электромагнитные помехи	Устраните помехи и выключите и снова включите питающее напряжение CPU.
	Неисправен модуль	Замените модуль
Hardware interrupt lost [Потеряно аппаратное прерывание]	Модуль не может запустить прерывание, так как не было квтировано предыдущее прерывание; возможна ошибка проектирования	Измените обработку прерываний в CPU и, при необходимости, заново параметризуйте модуль. Ошибка сохраняется, пока модуль не получит новые параметры
Module not programmed [Модуль не параметризован]	Неисправность при запуске	Параметризуйте модуль снова

### 3.10.4 Поведение SM 321; DI 16 x DC 24 V

#### Влияние режима работы и питающего напряжения на входные значения

Входные значения SM 321; DI 16 x DC 24 зависят от режима работы CPU и напряжения питания модуля.

Таблица 3-13. Зависимости входных величин от режима работы CPU и напряжения питания L+ модуля SM 321; DI 16 x DC 24 V

Режим работы CPU		Питающее напряжение L+ на цифровом модуле	Входная величина цифрового модуля
POWER ON	RUN	L+ имеется	Значение процесса
		L+ отсутствует	Сигнал 0
	STOP	L+ имеется	Значение процесса
		L+ отсутствует	Сигнал 0
POWER OFF	-	L+ имеется	-
		L+ отсутствует	-

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### Поведение при выходе из строя питающего напряжения

Выход из строя питающего напряжения SM 321; DI 16 x DC 24 всегда отображается на модуле светодиодом SF. Кроме того, эта информация предоставляется модулю.

Входное значение сначала сохраняется в течение от 20 до 40 мс, прежде чем в CPU будет передан сигнал 0. Перерывы питающего напряжения длительностью < 20 мс не изменяют значение процесса (см. вышеупомянутую таблицу).

Запуск диагностического прерывания зависит от параметризации (см. раздел *Прерывания SM 321; DI 16 x DC 24 V*).

### Выход из строя питающего напряжения при подаче резервного питания датчиков

#### Указание

Если датчики получают питание (Vs) одновременно от внешнего резервного источника, то при выходе из строя питающего напряжения L+ сообщается не о выходе из строя питания датчиков, а об исчезновении внутреннего и/или внешнего вспомогательного напряжения и/или сгорании предохранителя.

### Короткое замыкание источника питания датчиков Vs

Если происходит короткое замыкание источника питания датчиков Vs, то независимо от параметризации гаснет соответствующий светодиод Vs.

## 3.10.5 Прерывания SM 321; DI 16 x DC 24 V

### Введение

В этом разделе модуль SM 321; DI 16 x DC 24 V описывается с точки зрения его поведения при прерываниях. В принципе следует различать следующие прерывания:

- Диагностическое прерывание
- Аппаратное прерывание

Упомянутые ниже OB и SFC можно найти в оперативной помощи STEP 7, где они описаны более подробно.

### Разблокирование прерываний

Прерывания не устанавливаются по умолчанию, т.е. без соответствующей параметризации они запрещены. Деблокировка прерываний производится с помощью STEP 7 (см. раздел *Параметры SM 321; DI 16 x DC 24 V*).

## Цифровые модули

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### **Диагностическое прерывание**

Если вы разблокировали диагностические прерывания, то через эти прерывания поступает информация о наступающих сбойных ситуациях (первое появление ошибки) и уходящих сбойных ситуациях (сообщение после устранения неисправности).

CPU прерывает исполнение программы пользователя и обрабатывает блок диагностических прерываний (OB 82).

В программе пользователя в OB 82 вы можете вызвать SFC 51 или SFC 59 для получения более подробной диагностической информации из модуля.

Диагностическая информация является непротиворечивой вплоть до выхода из OB 82. При выходе из OB 82 диагностическое прерывание квитируется на модуле.

### **Аппаратное прерывание**

SM 321; DI 16 x DC 24 V может запускать аппаратное прерывание для любой группы каналов при положительном, отрицательном фронте или обоих фронтах изменения состояния сигнала.

Параметризация выполняется для групп каналов. Она может быть изменена в любой момент времени (в режиме RUN через программу пользователя).

Аппаратные прерывания, стоящие в очереди, запускают обработку аппаратных прерываний в CPU (OB 40). CPU прерывает исполнение программы пользователя или более низких классов приоритета.

В программе пользователя, содержащейся в OB аппаратных прерываний (OB 40), вы можете установить, как система автоматизации должна реагировать на изменение фронта. При выходе из OB аппаратных прерываний аппаратное прерывание квитируется на модуле.

Модуль может буферизовать одно прерывание на канал. Если ни один из более высоких классов приоритета не стоит в очереди на обработку, то буферизованные прерывания (всех модулей) обслуживаются CPU одно за другим в соответствии с порядком их появления.

### **Потеря аппаратного прерывания**

Если для канала было буферизовано прерывание, и на этом канале возникает другое прерывание до завершения обработки CPU первого прерывания, то запускается диагностическое прерывание «аппаратное прерывание потеряно».

Дальнейшие прерывания на этом канале больше не регистрируются, пока не будет выполнена обработка буферизованного на этом канале прерывания.

32B3.10 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x 24 В пост. тока; с аппаратным и диагностическим прерываниями (6ES7321-7BH01-0AB0)

### Каналы, запускающие прерывания

Информация о канале, запустившем прерывание, вносится в стартовую информацию OB 40 в переменную OB40\_POINT\_ADDR. На следующем рисунке показано назначение битов для двойного слова локальных данных 8.

Байт	Переменная	Тип данных		Описание
6/7	OB40_MDL_ADDR	WORD	B#16#0	Адрес модуля, запускающего прерывание
Начиная с 8	OB40_POINT_ADDR	DWORD	см. следующий рисунок	Индикация входов, запускающих прерывание

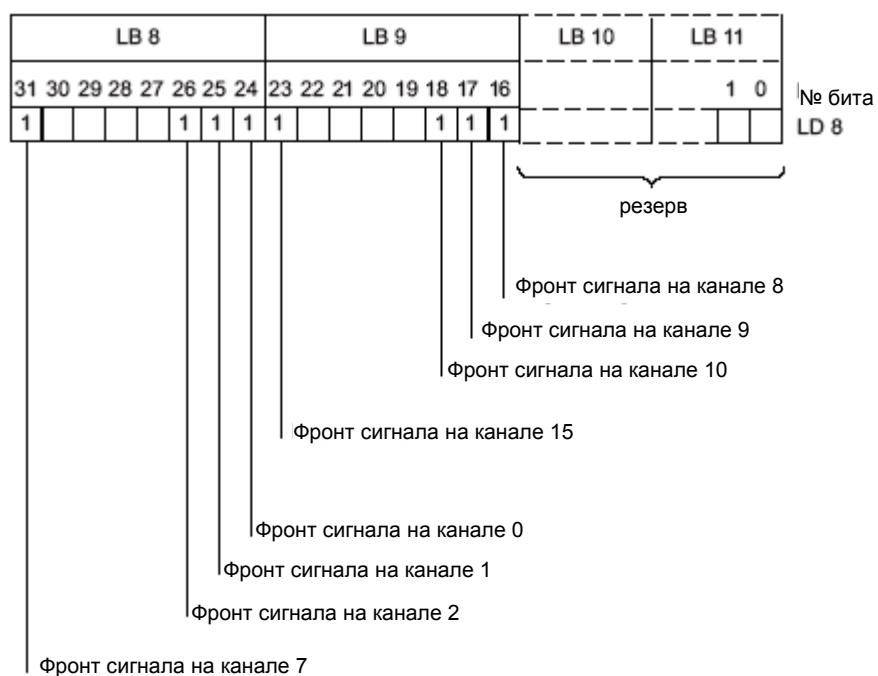


Рис. 3-6. Стартовая информация OB 40: какое событие запустило аппаратное прерывание

### См. также

Параметры SM 321; DI 16 x DC 24 V (стр. 3-27)

## Цифровые модули

33B3.11 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V; вход с низким активным потенциалом; (6ES7321-1BH50-0AA0)

### 3.11 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V; вход с низким активным потенциалом; (6ES7321-1BH50-0AA0)

#### Номер для заказа


6ES7321-1BH50-0AA0

#### Свойства

Свойства SM 321; DI 16 x DC 24 V; вход с низким активным потенциалом:

- 16 входов, вход с низким активным потенциалом, потенциально развязаны группами по 16
- Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- Пригоден для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных датчиков близости (BERO)

#### Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 16 x DC 24 V

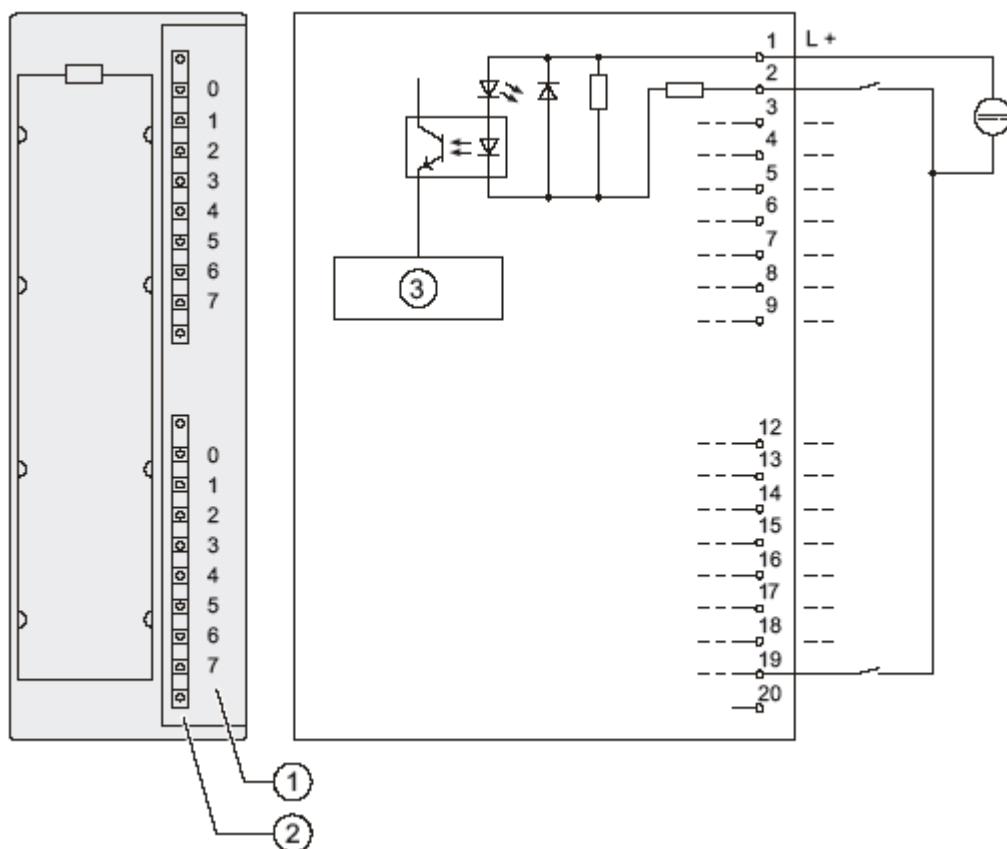

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

33B3.11 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V; вход с низким активным потенциалом;  
(6ES7321-1BH50-0AA0)

## Технические данные SM 321; DI 16 x DC 24 V

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 200 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	16
• вертикальная установка до 40 °C	16
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 16
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 10 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3,5 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение (опорный потенциал L+)	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• для сигнала «1»	-от 13 до -30 В
• для сигнала «0»	от +30 В до -5 В
Входной ток	
• при сигнале «1»	тип. 7 мА
Входное запаздывание	
• с "0" на "1"	от 1,2 до 4,8 мс
• с "1" на "0"	от 1,2 до 4,8 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	Возможно
• допустимый ток утечки	макс. 1,5 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера

### 3.12 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x UC 24/48 V (6ES7321-1CH00-0AA0)

Номер для заказа


6ES7321-1CH00-0AA0

#### Свойства

Свойства SM 321; DI 16 x UC24/48 В:

- 16 входов, с гальванической развязкой
- Потенциальная развязка между каналами 120 В перем. тока
- Номинальное входное напряжение от 24 до 48 постоянного или переменного тока
- входы полностью независимы и могут подключаться в любой требуемой конфигурации

#### Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 16 x UC 24/48 V

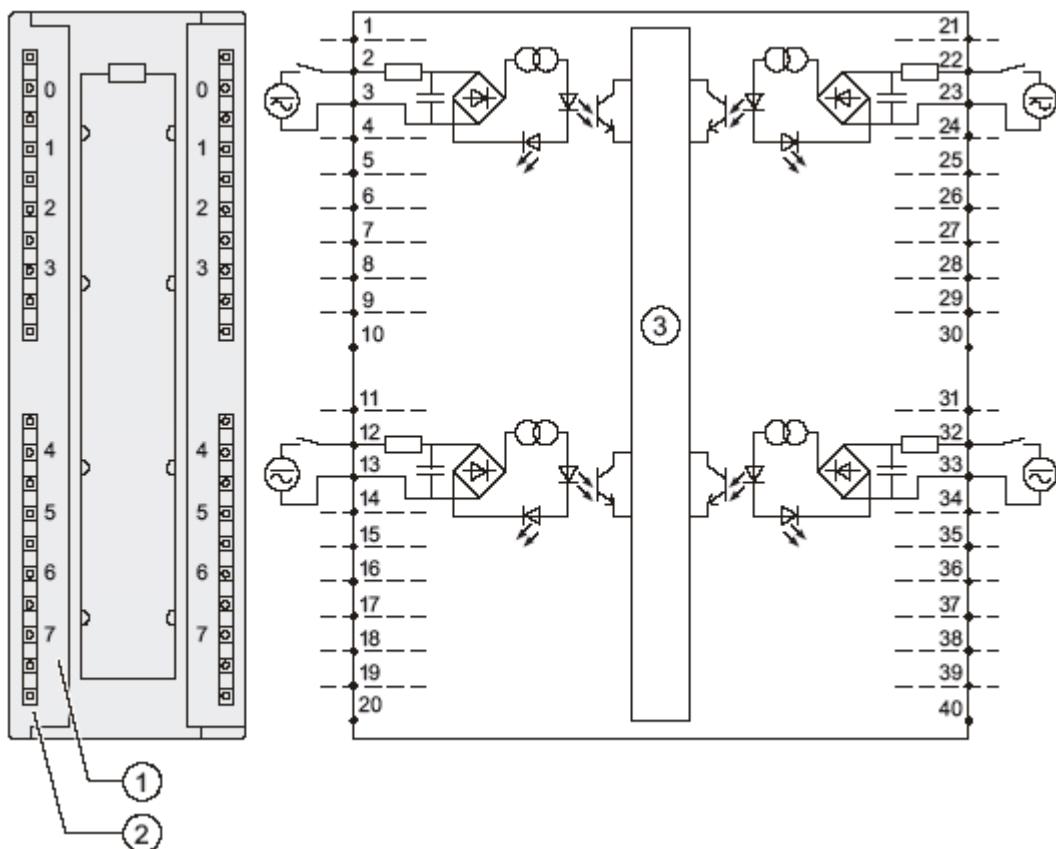

① Номер канала

② Индикаторы состояния - зеленые

③ Подключение к задней шине

**Технические данные SM 321; DI 16 x UC 24/48 V**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г	40 x 125 x 117
Вес	ок. 260 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	16
• все другие виды монтажа до 40 °C	16
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 1
Допустимая разность потенциалов	
• между каналами и задней шиной	170 В пост. тока, 120 В перем. тока
• между входами различных групп	170 В пост. тока, 120 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	
• между каналами и задней шиной	1500 В перем. тока
• между входами различных групп	1500 В перем. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 100 мА
Мощность потерь модуля	
• работа при 24 В	тип. 1,5 Вт
• работа при 48 В	тип. 2,8 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	24 или 48 В пост. тока/ 24 или 48 В перем. тока
• при сигнале «1»	от 14 до 60 В
• при сигнале «0»	от – 5 до 5 В
• диапазон частот	от 0 до 63 Гц
Входной ток	
• при сигнале «1»	тип. 2,7 мА
• при сигнале «0»	от – 1 до +1 мА
Входное запаздывание	
• с "0" на "1"	макс. 16 мс
• с "1" на "0"	макс. 16 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	Возможно
• допустимый ток утечки	макс. 1 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера

## Цифровые модули

35B3.13 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 48-125 V; (6ES7321-1CH20-0AA0)

### 3.13 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 48-125 V; (6ES7321-1CH20-0AA0)

Номер для заказа: "Стандартный модуль"

6ES7321-1CH20-0AA0

Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"


6AG1 321-1CH20-2AA0

#### Свойства

Свойства SM 321; DI 16 x DC 48-125 V:

- 16 входов, потенциально развязанных группами по 8
- Номинальное входное напряжение от 48 до 125 В пост. тока
- Пригоден для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных датчиков близости (BERO)

#### Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 16 x DC 48-125 V

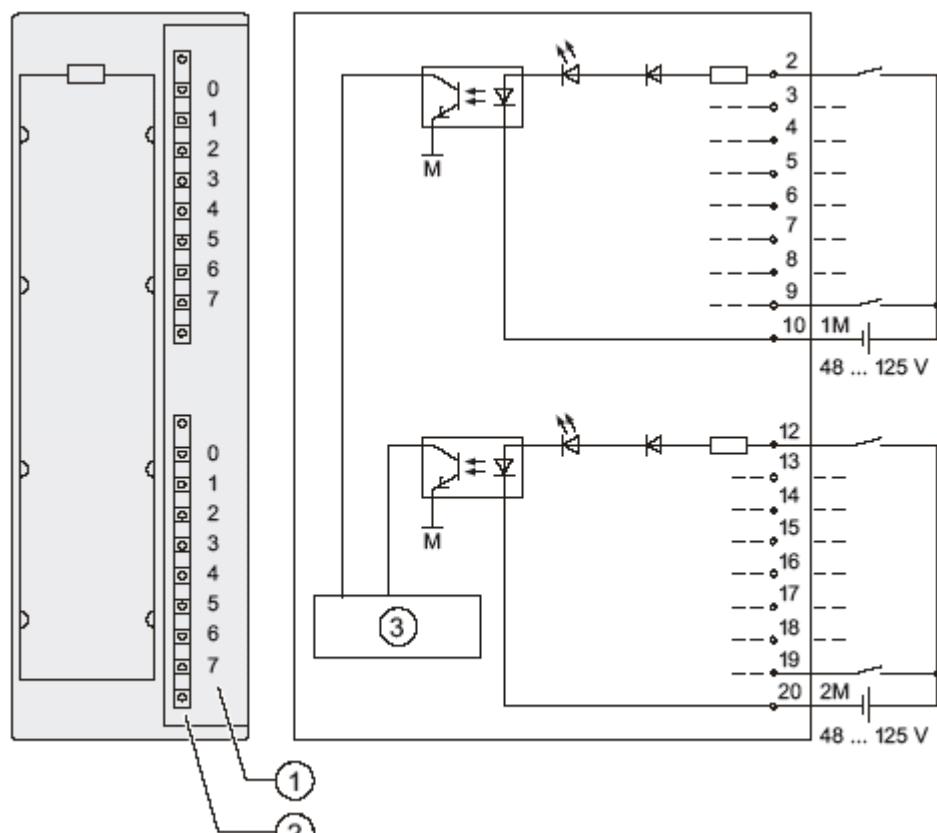

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

**Технические данные SM 321; DI 16 x DC 48–125 V**

<b>Технические данные</b>		
<b>Размеры и вес</b>		
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 120	
Вес	ок. 200 г	
<b>Особые данные модуля</b>		
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	
Число входов	16	
Длина кабеля неэкранированного экранированного	макс. 600 м макс. 1000 м	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>		
Число одновременно управляемых входов на $V_L$	до 60 В	до 146 В
• горизонтальная установка до 50 °C до 60 °C	8 8	8 6
• вертикальная установка до 40 °C	8	8
Потенциальная развязка		
• между каналами и задней шиной	Да	
• между каналами группами по	Да 8	
Допустимая разность потенциалов		
• между различными цепями тока	146 В пост. тока / 132 В перем. тока	
Изоляция проверена напряжением	1500 В пост. тока	
Потребление тока		
• из задней шины	макс. 40 мА	
Мощность потерь модуля	тип. 4,3 Вт	
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>		
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале	
Прерывания	Отсутствуют	
Диагностические функции	Отсутствуют	
<b>Данные для выбора датчика</b>		
Входное напряжение		
• номинальное значение	от 48 до 125 В пост. тока	
• для сигнала «1»	от 30 до 146 В	
• для сигнала «0»	от – 146 до 15 В	
Входной ток		
• при сигнале «1»	тип. 3,5 мА	
Входное запаздывание		
• с "0" на "1" • с "1" на "0"	от 0,1 до 3,5 мс от 0,7 до 3,0 мс	
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1	
Подключение 2-проводных BERO	возможно макс. 1 мА	
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера	

### 3.14 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x AC 120/230 V (6ES7321-1FH00-0AA0)

#### Номер для заказа


6ES7321-1FH00-0AA0

#### Свойства

Свойства SM 321, DI 16 x AC 120/230 V:

- 16 входов, потенциально развязанных группами по 4
- Номинальное входное напряжение 120/230 В перем. тока
- Пригоден для переключателей и 2/3-проводных датчиков близости (переменного тока)

#### Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 16 x AC 120/230 V

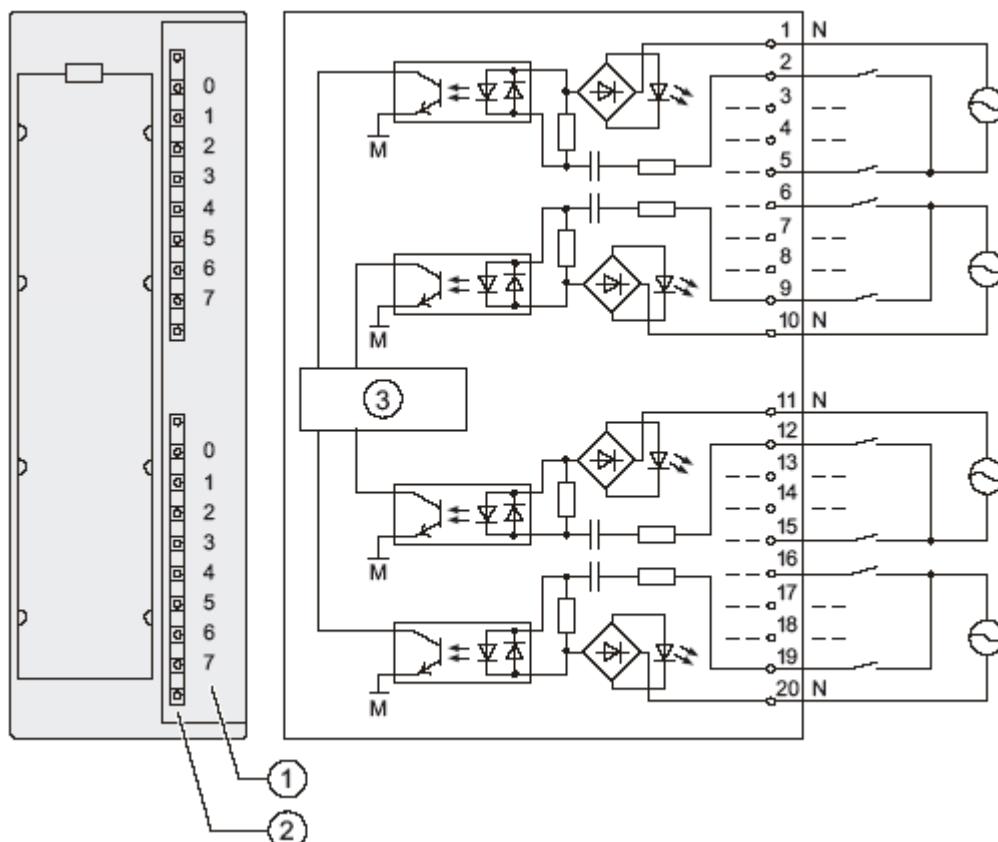

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

**Технические данные SM 321; DI 16 x AC 120/230 V:**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г	40 x 125 x 117
Вес	ок. 240 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L1	120/230 В
Все напряжения на нагрузке должны быть подключены к одной и той же фазе	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	16
• вертикальная установка до 40 °C	16
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 4
Допустимая разность потенциалов	
• между M <sub>internal</sub> и входами	230 В перем. тока
• между входами различных групп	500 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	4000 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 29 мА
Мощность потерь модуля	тип. 4,9 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	120/230 В перем. тока
• для сигнала «1»	от 79 до 264 В
• для сигнала «0»	от 0 до 40 В
• диапазон частот	от 47 Гц до 63 Гц
Входной ток	
• при сигнале «1»	
120 В, 60 Гц	тип. 6,5 мА
230 В, 50 Гц	тип. 16,0 мА

## Цифровые модули

37B3.15 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 8 x AC 120/230 V (6ES7321-1FF01-0AA0)

Технические данные	
Входное запаздывание	
• при изменении сигнала с “0” на “1”	макс. 25 мс
• при изменении сигнала с “1” на ‘0’	макс. 25 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	возможно
• допустимый ток утечки	макс. 2 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера

### 3.15 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 8 x AC 120/230 V (6ES7321-1FF01-0AA0)

Номер для заказа: "Стандартный модуль"

6ES7321-1FF01-0AA0


Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"

6AG1 321-1FF01-2AA0

#### Свойства

Свойства SM 321, DI 8 x AC 120/230 V:

- 8 входов, потенциально развязанных группами по 2
- номинальное входное напряжение 120/230 В перем. тока
- пригоден для переключателей и 2/3-проводных датчиков близости переменного тока

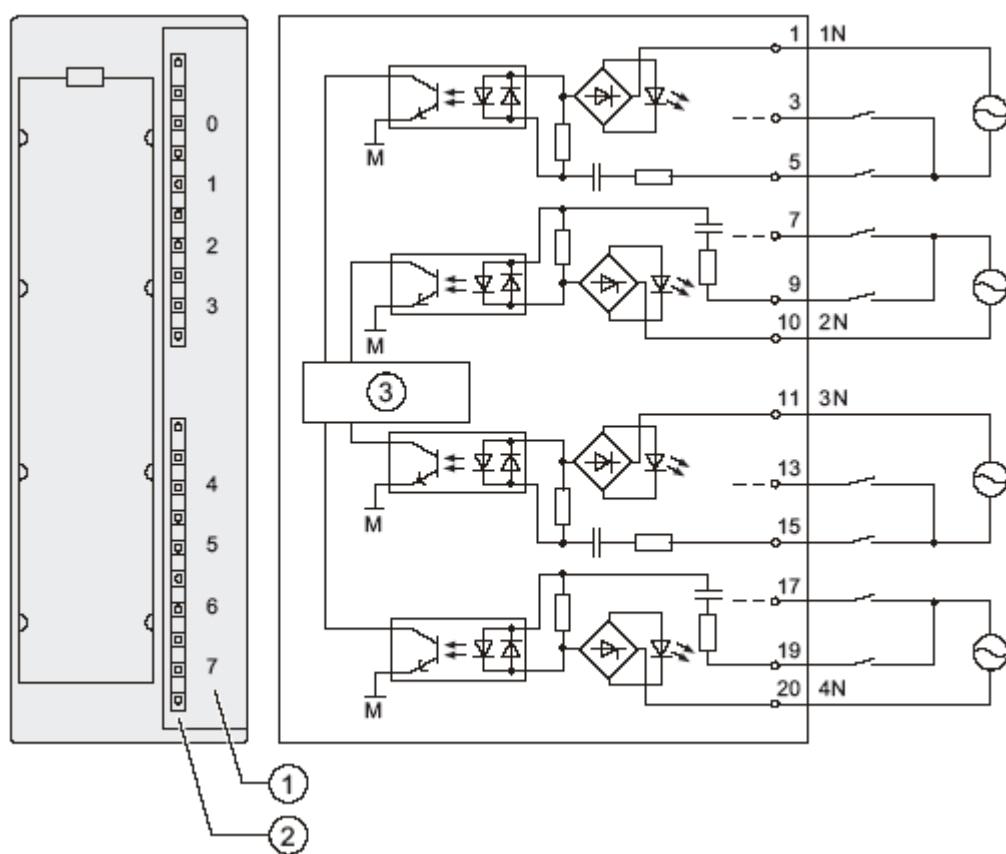**Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 8 x AC 120/230 V**

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к заднейшине

**Технические данные SM 321; DI 8 x AC 120/230 V**

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 240 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	8
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м

## Цифровые модули

37B3.15 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 8 x AC 120/230 V (6ES7321-1FF01-0AA0)

Технические данные	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	8
• вертикальная установка до 40 °C	8
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 2
Допустимая разность потенциалов	
• между M <sub>internal</sub> и входами	230 В перем. тока
• между входами различных групп	500 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	4000 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 29 мА
Мощность потерь модуля	тип. 4,9 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	120/230 В перем. тока
• для сигнала «1»	от 79 до 264 В
• для сигнала «0»	от 0 до 40 В
• диапазон частот	от 47 Гц до 63 Гц
Входной ток	
• при сигнале «1» 120 В, 60 Гц 230 В, 50 Гц	тип. 6,5 мА тип. 11 мА
Входное запаздывание	
• с "0" на "1"	макс. 25 мс
• с "1" на "0"	макс. 25 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	Возможно
• допустимый ток утечки	макс. 2 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера

### 3.16 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL (6ES7321-1FF10-0AA0)

**Номер для заказа**


6ES7321-1FF10-0AA0

#### Свойства

Свойства цифрового модуля ввода SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL:

- 8 входов, потенциально развязанных группами по 1
- 120/230 В перемен. тока номинальное входное напряжение
- Пригоден для переключателей и 2/3/4–проводных датчиков близости переменного тока

#### Схема подключения и принципиальная схема SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL

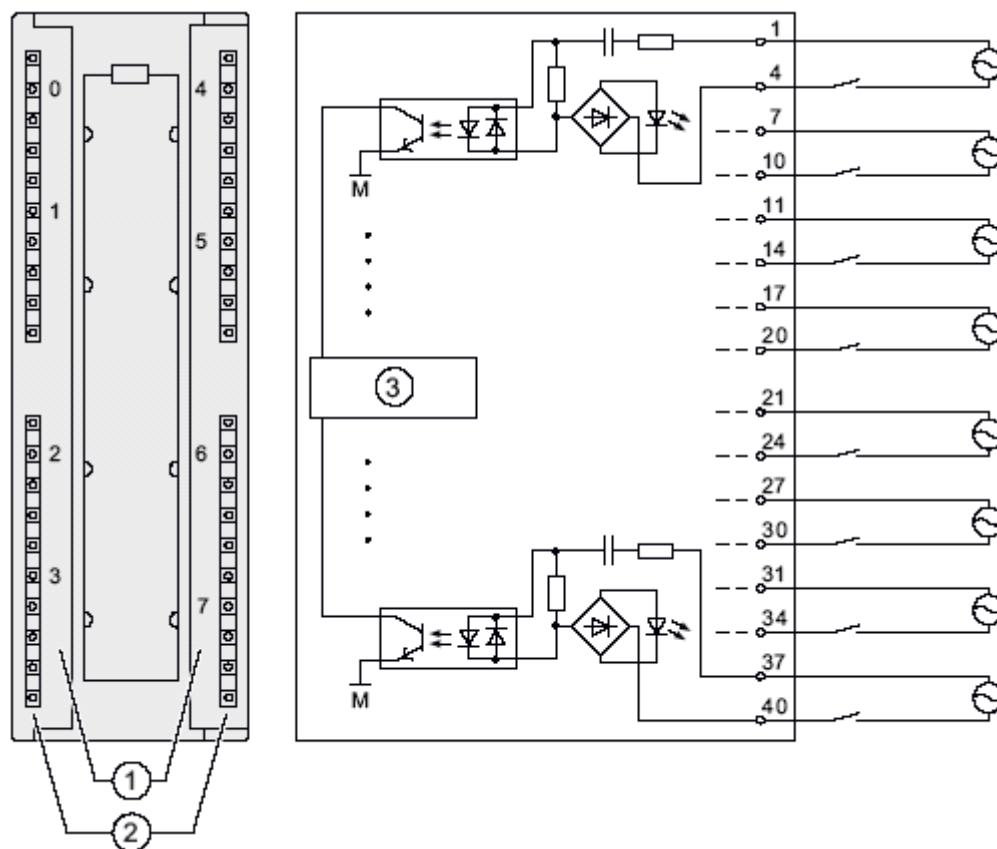

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

## Цифровые модули

38B3.16 Цифровой модуль ввода SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL (6ES7321-1FF10-0AA0)

### Технические данные SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г	40 x 125 x 117
Вес	ок. 240 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	8
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L1	120/230 В перемен. тока
Все напряжения на нагрузке должны быть подключены к одной и той же фазе	
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	8
• вертикальная установка до 40 °C	8
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 1
Допустимая разность потенциалов	
• между M <sub>internal</sub> и входами	230 В перемен. тока
• между входами различных групп	500 В перемен. тока
Изоляция проверена напряжением	
• между M <sub>internal</sub> и входами	1500 В перемен. тока
• между входами различных групп	2000 В перемен. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 100 мА
Мощность потерь модуля	тип. 4,9 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	120/230 В перемен. тока
• для сигнала «1»	от 79 до 264 В
• для сигнала «0»	от 0 до 40 В
• диапазон частот	от 47 Гц до 63 Гц

<b>Технические данные</b>	
Входной ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1» 120 В, 60 Гц 230 В, 50 Гц</li> </ul>	тип. 7,5 мА тип. 17,3 мА
Входное запаздывание	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при изменении сигнала с “0” на “1”</li> <li>при изменении сигнала с “1” на ‘0’</li> </ul>	макс. 25 мс макс. 25 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	Возможно
<ul style="list-style-type: none"> <li>допустимый ток утечки</li> </ul>	макс. 2 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера

### 3.17 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 32 x 24 V/ 0.5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0)

#### Номер для заказа

6ES7322-1BL00-0AA0

#### Свойства

Свойства SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A:

- 32 выхода, потенциально развязанных группами по 8
- Выходной ток 0,5 А
- Номинальное напряжение на нагрузке 24 В пост. тока
- Пригоден для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп

#### Использование модуля со скоростными счетчиками

Примите, пожалуйста, во внимание следующую информацию об использовании модуля в соединении со скоростными счетчиками:

---

#### Указание


При подключении источника питания 24 В через механический контакт выходы SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A сохраняют сигнал "1" в течение приблизительно 50 мкс в зависимости от схемы.

---

## Цифровые модули

39B3.17 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 32 x 24 V/ 0.5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0)


### Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 32 x 24 V/0.5 A

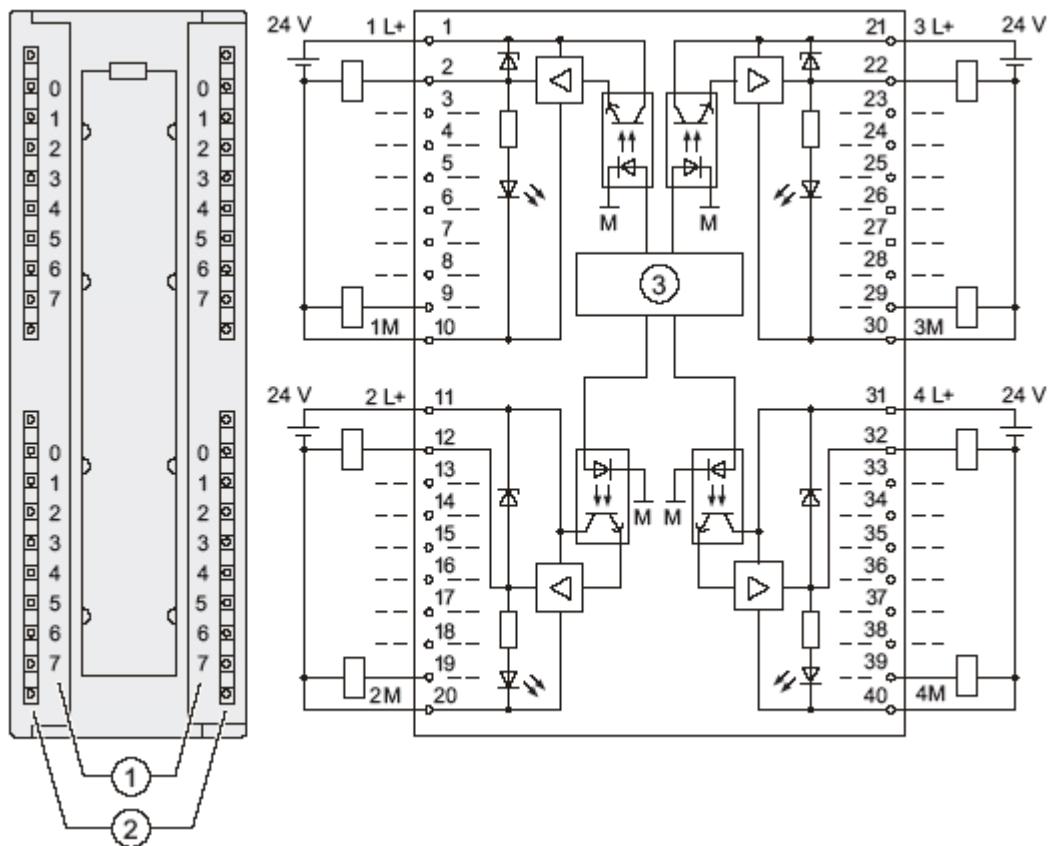

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

### Назначение контактов

На следующем рисунке показано соответствие каналов адресам (от выходного байта x до выходного байта x+3).

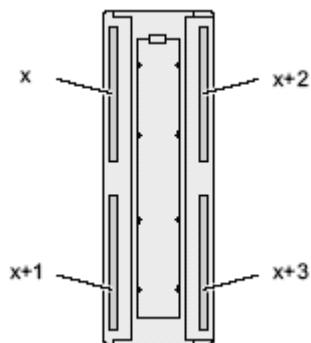

**Технические данные SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 260 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	32
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 40 °C	макс. 4 А
до 60 °C	макс. 3 А
• вертикальная установка до 40 °C	макс. 2 А
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 8
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 110 мА
• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 160 мА
Мощность потерь модуля	тип. 6,6 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	
• при сигнале «1»	мин. L+ (-0.8 В)
Выходной ток	
• при сигнале «1» номинальное значение допустимый диапазон	0,5 А от 5 мА до 0,6 А
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 0,5 мА

## Цифровые модули

40B3.18 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0)

Технические данные	
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
• с «0» на «1»	макс. 100 мкс
• с «1» на «0»	макс. 500 мкс
Диапазон сопротивления нагрузки	от 48 Ом до 4 кОм
Ламповая нагрузка	макс. 5 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 100 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC 13	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	тип. L + (-53 В)
Защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная
• порог срабатывания	тип. 1 A
Подключение исполнительных устройств	с помощью 40-контактного фронтштекера

## 3.18 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0)


### Номер для заказа

6ES7322-1FL00-0AA0

### Свойства

Свойства SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A:

- 32 выхода, защищенных предохранителями и потенциально развязанных группами по 8
- Выходной ток 1,0 A
- Номинальное напряжение на нагрузке 120/230 В перемен. тока
- Индикатор выхода из строя предохранителя для каждой группы
- Пригоден для электромагнитных вентилей переменного тока, контакторов, пускателей, двигателей малой мощности и сигнальных ламп
- Индикатор групповой ошибки (SF)

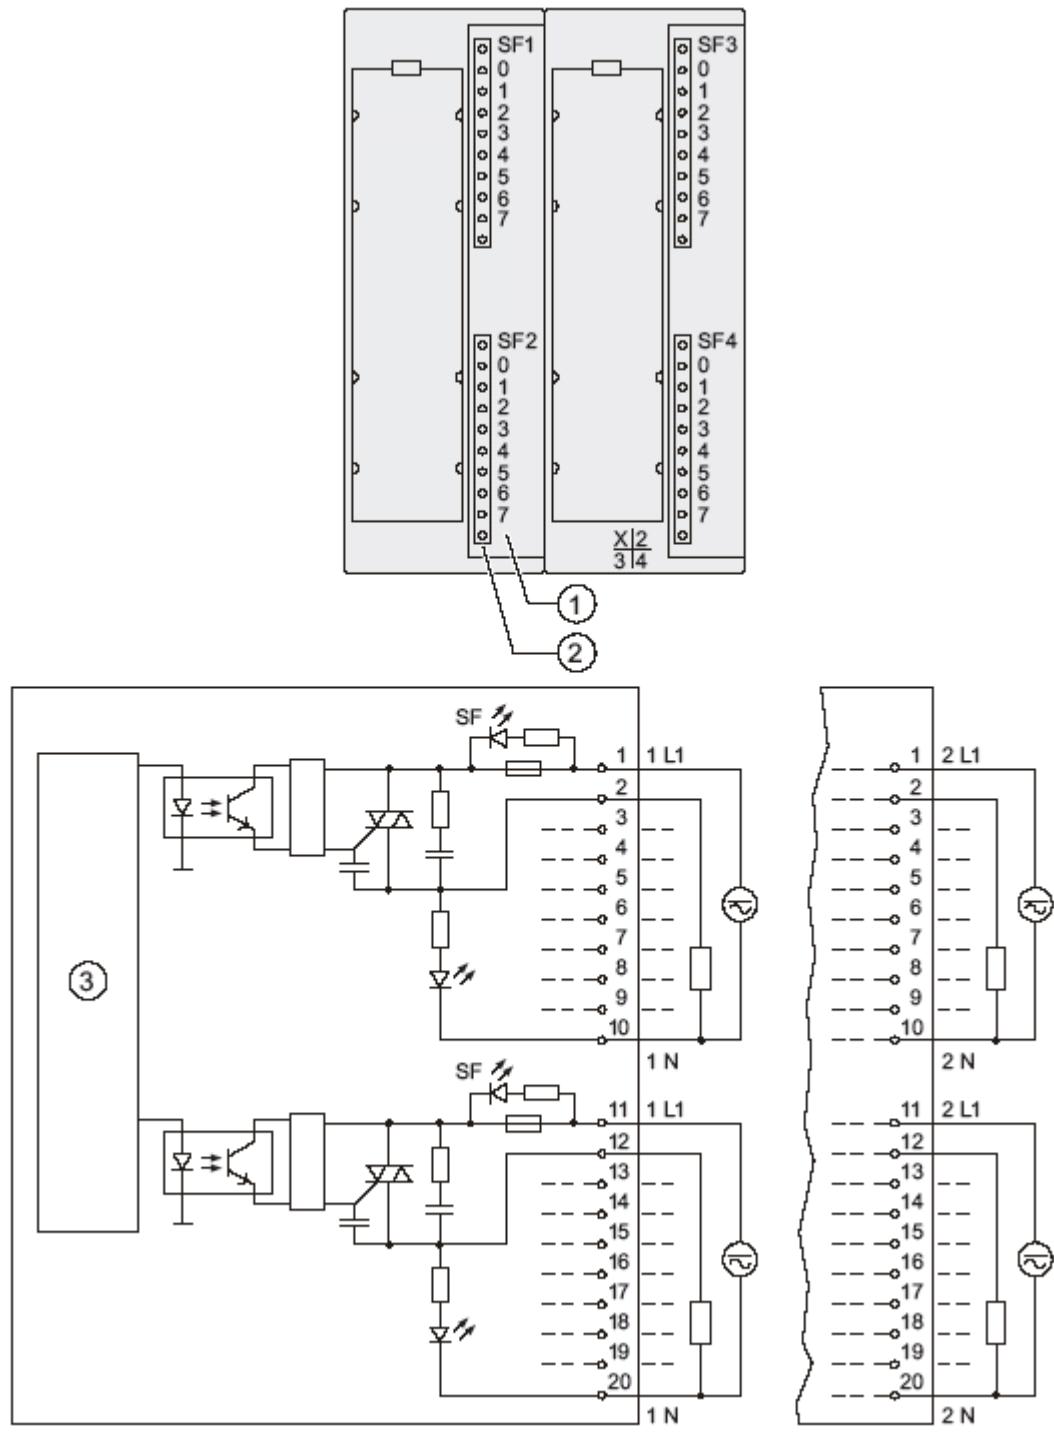**Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A**


- ① Номера каналов
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- Светодиод ошибок - красный
- ③ Подключение к задней шине

## Цифровые модули

40B3.18 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0)

### Назначение контактов

На следующем рисунке показано соответствие каналов адресам (от выходного байта x до выходного байта x+3)

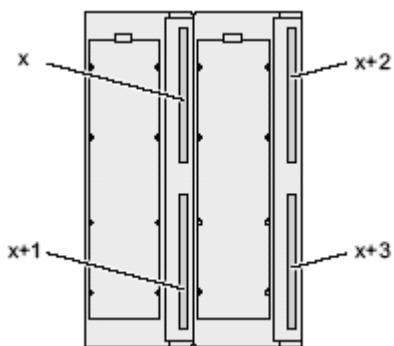

### Технические данные SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	80 x 125 x 117
Вес	ок. 500 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	32
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L1	120/230 В перемен. тока
• допустимый диапазон частот	от 47 Гц до 63 Гц
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 60 °C до 40 °C	макс. 3 А макс. 4 А
• вертикальная установка до 40 °C	макс. 4 А
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 8
Допустимая разность потенциалов	
• между M <sub>internal</sub> и выходами	250 В перемен. тока
• между выходами различных групп	250 В перемен. тока
Изоляция проверена напряжением	4000 В постоян. тока

<b>Технические данные</b>	
Потребление тока	
<ul style="list-style-type: none"> <li>из задней шины</li> <li>из источника питания нагрузки L1 (без нагрузки)</li> </ul>	макс. 190 мА макс. 10 мА
Мощность потерь модуля	тип. 25 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Нет
Диагностические функции	Да Красный светодиод (SF)
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1»</li> </ul>	мин. L1 (-0,8 В)
Выходной ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1»           <ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> <li>допустимый диапазон</li> <li>допустимый бросок тока (на группу)</li> </ul> </li> <li>ток утечки при сигнале «0»</li> </ul>	1 А от 10 мА до 1 А 10 А (за 2 цикла переменного тока) макс. 2 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>с «0» на «1»</li> <li>с «1» на «0»</li> </ul>	1 цикл перем. тока 1 цикл перем. тока
Блокирующее напряжение Переход через ноль	макс. 60 В
Типоразмер пускателя	макс. размер 4 по NEMA
Ламповая нагрузка	макс. 50 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для резервирования управления нагрузкой</li> <li>для увеличения мощности</li> </ul>	Возможно (только для выходов одной и той же группы) Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при омической нагрузке</li> <li>при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, AC 15</li> <li>при ламповой нагрузке</li> </ul>	макс. 10 Гц макс. 0,5 Гц 1 Гц
Защита выхода от короткого замыкания	Нет
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного* фронтштекера

\*Необходимое исполнение фронтштекера здесь необходимо дважды

## Цифровые модули

41B3.19 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x 24 V/ 0.5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0)

### **3.19 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x 24 V/ 0.5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7322-1BH01-0AA0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1 322-1BH01-2AA0

#### **Свойства**

Свойства SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A:

- 16 выходов, потенциально развязанных группами по 8
- Выходной ток 0,5 А
- Номинальное напряжение на нагрузке 24 В пост. тока
- Пригоден для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп

#### **Использование модуля со скоростными счетчиками**


Примите, пожалуйста, во внимание следующую информацию об использовании модуля в соединении со скоростными счетчиками:

---

#### **Указание**

При использовании механического контакта для подключения источника питания 24 В к SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A его выходы сохраняют сигнал «1» в течение приблизительно 50 мкс в зависимости от схемы.

---

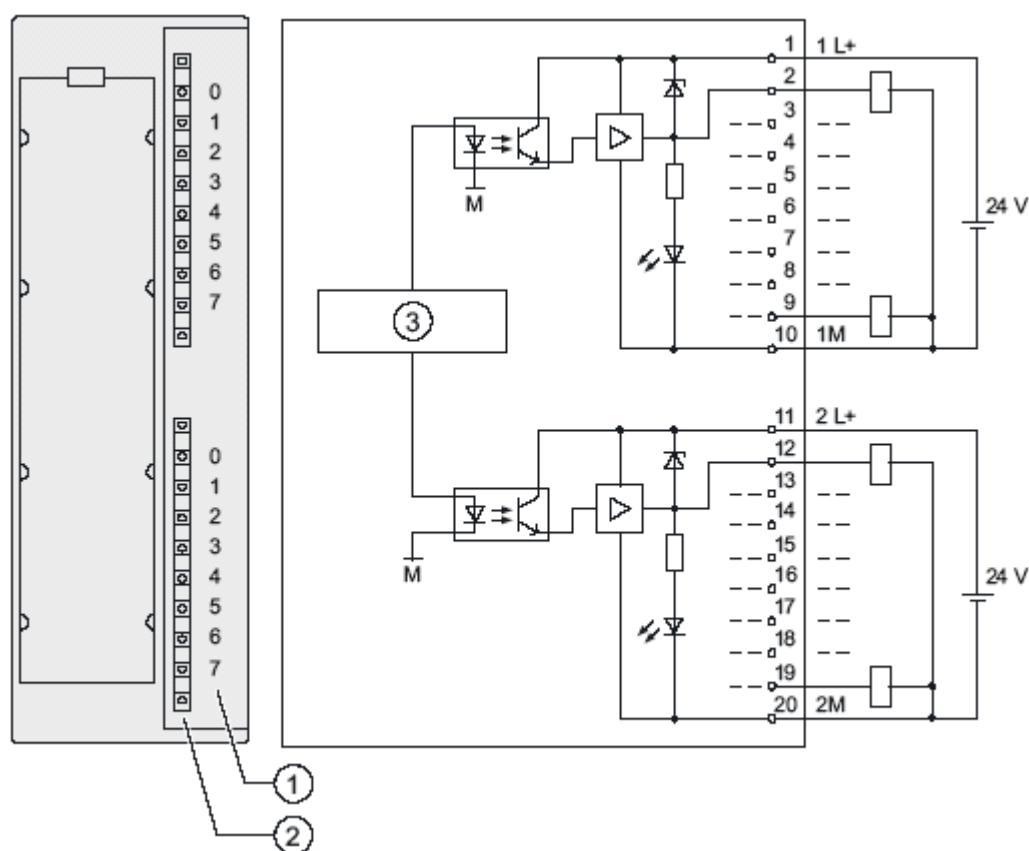**Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A**

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к заднейшине

**Технические данные SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A**

Технические данные	
Размеры и вес	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 190 г
Особые данные модуля	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	16
Длина кабеля	макс. 600 м макс. 1000 м
• неэкранированного	
• экранированного	

## Цифровые модули

41B3.19 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x 24 V/ 0.5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0)

<b>Технические данные</b>	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C	макс. 4 А макс. 3 А
• вертикальная установка до 40 °C	макс. 2 А
<b>Потенциальная развязка</b>	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 8
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 80 мА
• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 80 мА
Мощность потерь модуля	тип. 4,9 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	мин. L+ (-0.8 В)
• при сигнале «1»	
Выходной ток	
• при сигнале «1» номинальное значение допустимый диапазон	0,5 А от 5 мА до 0,6 А
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 0,5 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
• с «0» на «1»	макс. 100 мкс
• с «1» на «0»	макс. 500 мкс
Диапазон сопротивления нагрузки	от 48 Ом до 4 кОм
Ламповая нагрузка	макс. 5 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно

<b>Технические данные</b>	
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 100 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC 13	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	тип. L + (-53 В)
Защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная
• порог срабатывания	тип. 1 А
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

### 3.20 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A High Speed; (6ES7322-1BH10-0AA0)

**Номер для заказа:**

6ES7322-1BH10-0AA0

#### Свойства

Свойства SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A High Speed:

- 16 выходов, потенциально развязанных группами по 8
- Выходной ток 0,5 А
- Номинальное напряжение на нагрузке 24 В пост. тока
- Пригоден для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп
- Поддерживает режим тактовой синхронизации

#### Использование модуля со скоростными счетчиками

Примите, пожалуйста, во внимание следующую информацию об использовании модуля в соединении со скоростными счетчиками:

---

#### Указание


При использовании механического контакта для подключения источника питания 24 В к SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A High Speed его выходы сохраняют сигнал «1» в течение приблизительно 50 мкс в зависимости от схемы.

---

## Цифровые модули

42B3.20 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A High Speed; (6ES7322-1BH10-0AA0)

### Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A High Speed

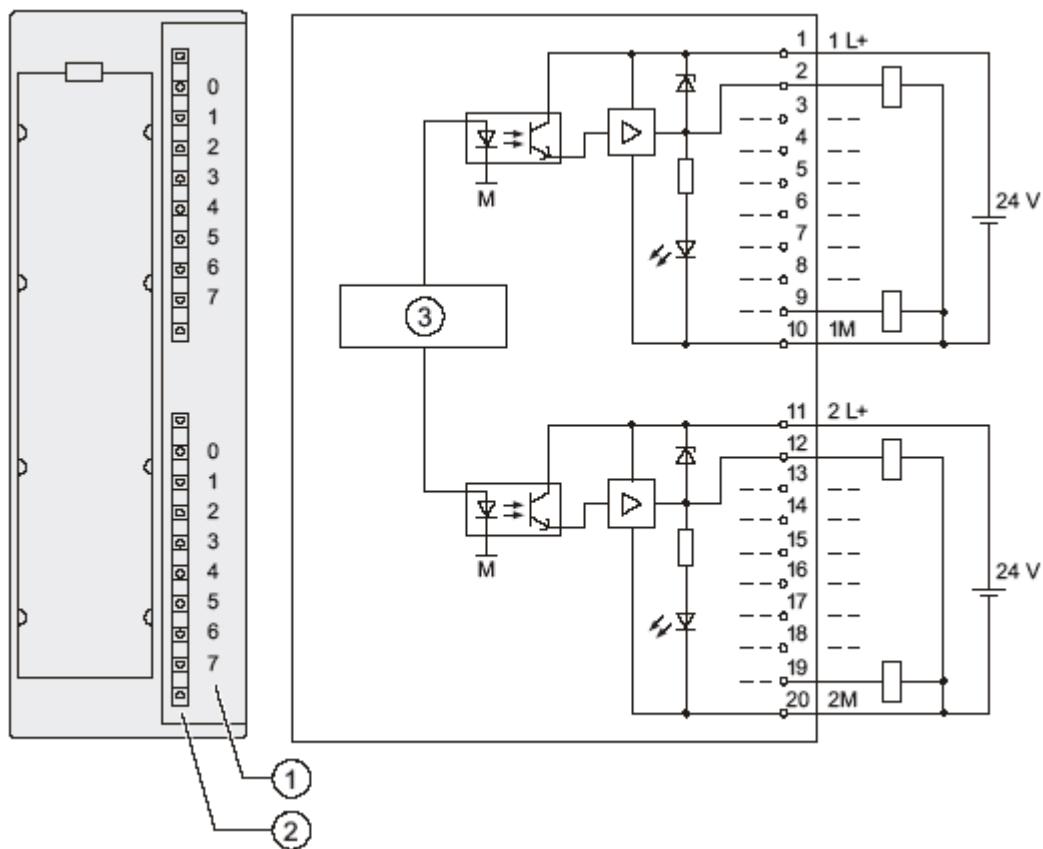

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

### Технические данные SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A High Speed

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 200 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Да
Число выходов	16
Длина кабеля	макс. 600 м
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 1000 м

<b>Технические данные</b>	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
Суммарный ток выходов (на группу)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C</li> </ul>	макс. 4 А макс. 3 А
<ul style="list-style-type: none"> <li>вертикальная установка до 40 °C</li> </ul>	макс. 2 А
Потенциальная развязка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами и задней шиной</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами группами по</li> </ul>	Да 8
Допустимая разность потенциалов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между различными цепями тока</li> </ul>	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
<ul style="list-style-type: none"> <li>из задней шины</li> </ul>	макс. 70 мА
<ul style="list-style-type: none"> <li>из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)</li> </ul>	макс. 110 мА
Мощность потерь модуля	тип. 5 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	мин. L+ (-0.8 В)
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1»</li> </ul>	
Выходной ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1» номинальное значение допустимый диапазон</li> </ul>	0,5 А от 5 мА до 0,6 А
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «0» (остаточный ток)</li> </ul>	макс. 0,5 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>с «0» на «1»</li> </ul>	макс. 100 мкс
<ul style="list-style-type: none"> <li>с «1» на «0»</li> </ul>	макс. 200 мкс
Внутреннее для модуля запаздывание между задней шиной и входом драйвера вывода	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при изменении сигнала с “0” на “1”</li> </ul>	от 0,1 мкс до 20 мкс
<ul style="list-style-type: none"> <li>при изменении сигнала с “1” на “0”</li> </ul>	от 0,1 мкс до 20 мкс
Диапазон сопротивления нагрузки	от 48 Ом до 4 кОм
Ламповая нагрузка	макс. 5 Вт

## Цифровые модули

43B3.21 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)

Технические данные	
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 1000 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC 13	макс. 0.5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	тип. L + (-53 В)
Защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная
• порог срабатывания	тип. 1 A
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

## 3.21 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)


### Номер для заказа

6ES7322-5GH00-0AB0

### Свойства

Свойства цифрового модуля вывода SM 322; DO 16 x UC24/48 V:

- 16 статических релейных выходов с индивидуальной гальванической развязкой
- Потенциальная развязка между каналами 120 В
- Переключательные свойства:  $R_{DS}$  во включенном состоянии обычно равно 0,25 Ом,  $R_{DS}$  в выключенном состоянии обычно больше 100 ГОм
- Спроектирован для напряжений на нагрузке до 48 В переменного или постоянного тока, и какого-либо минимального напряжения на нагрузке не требуется
- Спроектирован для выходных нагрузок до 0,5 A, и какого-либо минимального тока нагрузки не требуется
- Выходы полностью независимы и могут подключаться в любой необходимой конфигурации
- Для выходов при переходе CPU в STOP могут быть запрограммированы заменяющие значения или «Hold last values [Сохранение последних значений]».
- Модуль располагает диагностикой для ошибок параметризации и потери внешнего питания
- Пригоден для электромагнитных клапанов переменного тока, контактных датчиков, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп

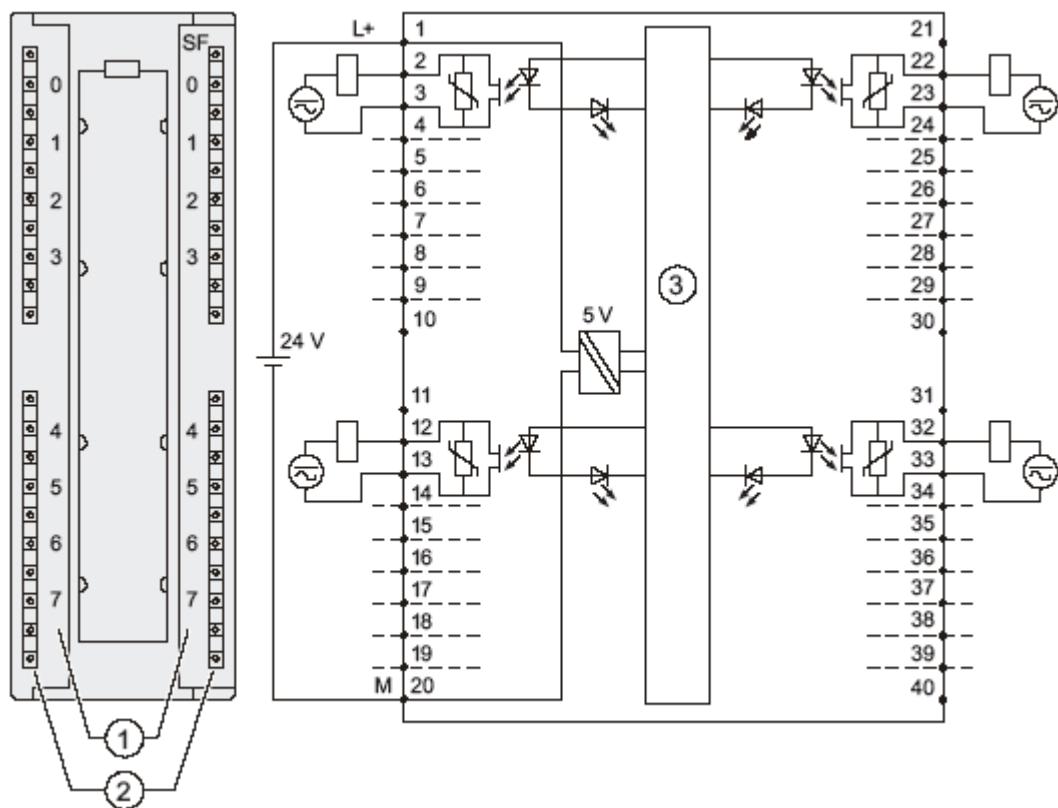**Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 16 x UC 24/48 V**

- ① Номер канала
- ② Светодиоды состояния - зеленые
- ③ Подключение к заднейшине

**Технические данные SM 322; DO 16 x UC 24/48 V**

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 260 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	16
Длина кабеля	макс. 600 м
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 1000 м

## Цифровые модули

43B3.21 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)

Технические данные	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания электроники L +	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да
• Буферизация потери питания	мин. 5 мс
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 60 °C	макс. 0,5 А
• все другие монтажные положения до 40 °C	макс. 0,5 А
Суммарный ток выходов (на модуль)	
• горизонтальная установка до 60 °C	макс. 8 А
• все другие монтажные положения до 40 °C	макс. 8 А
<b>Потенциальная связь</b>	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами и источником питания электроники	Да
• между каналами группами по	Да 1
<b>Допустимая разность потенциалов</b>	
• между каналами и задней шиной	170 В пост. тока, 120 В перемен. тока
• между каналами и источником питания электроники	170 В пост. тока, 120 В перемен. тока
• между выходами различных групп	170 В пост. тока, 120 В перемен. тока
<b>Изоляция проверена напряжением</b>	
• между каналами и задней шиной	1500 В перемен. тока
• между каналами и источником питания электроники	1500 В перемен. тока
• между выходами различных групп	1500 В перемен. тока
<b>Потребление тока</b>	
• из задней шины	макс. 100 мА
• из источника питания L+	макс. 200 мА
Мощность потерь модуля	тип. 2,8 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
<b>Диагностические функции</b>	
• индикатор групповой ошибки	Красный светодиод (SF)
<b>Прерывания</b>	
• диагностическое прерывание	Параметризуемое
• считывание диагностической информации	Возможно
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	
• при сигнале «1»	мин. L+ (-0,25 В)
Выходной ток	
• при сигнале «1», номинальное значение допустимый бросок тока (на группу)	0,5 А макс. 1,5 А (макс. 50 мс)
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 10 µA

<b>Технические данные</b>	
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
• с «0» на «1»	макс. 6 мс
• с "1" на "0"	макс. 3 мс
Внешний предохранитель для релейных выходов	Предохранитель, $I^2t : 1 A^2 s$ , быстродействующий*
Ламповая нагрузка	макс. 2,5 Вт
Шунтирование контактов (внутреннее), параллельное включение двух выходов	Варистор, 85 В
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 10 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1; DC 12 AC/12	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 0,5 Гц
Подключение исполнительных устройств	через 40-контактный фронтштекер

\* Выходы должны быть защищены быстродействующим предохранителем на 250 В (рекомендуемые предохранители: Wickman 194-1100 1.1 A и Littelfuse 0217-800 B 800 mA)

При монтаже в опасной зоне в соответствии с Национальным электротехническим кодом (National Electric Code, NEC), используйте для удаления предохранителя только надлежащий инструмент, когда модуль не находится во взрывоопасной зоне.

### 3.21.1 Параметры цифрового модуля вывода SM 322 DO 16 x UC 24/48 V

#### Параметризация

В следующих таблицах представлены номера записей данных для статических и динамических параметров.

Таблица 3-14. Запись данных 0 (статические параметры):

Параметры	Примечания
Разблокировка диагностики	Разблокирование прерывания при выходе модуля из строя из-за ошибки параметризации, аппаратной ошибки или сбоя по питанию.

Таблица 3-15. Запись данных 1 (динамические параметры):

Параметры	Примечания
<b>Поведение при переходе CPU в STOP</b>	
Сохранение последнего значения при переходе CPU в STOP	
<b>Заменяющее значение</b>	
Заменяющее значение	Каждый бит соответствует одному выходу

Этот модуль поддерживает выходы, сохраняющие при переходе CPU из RUN в STOP последнее значение перед выходом из строя или выводящие заменяющее значение.

## Цифровые модули

43B3.21 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)

### Индикаторы состояния

У каждого выхода этого модуля есть зеленый светодиод для отображения состояния реле. Кроме того, имеется красный светодиод (SF), отображающий состояние диагностики модуля.

### Диагностика, устранение неисправностей

Назначение диагностических данных производится в соответствии со следующими техническими данными.

В дополнительной информации прерывания могут быть прочитаны четыре байта данных системной диагностики в виде записи данных 0 или в первых 4 байтах записи данных 1.

### Структура записи данных и системной диагностики для SM 322 DO 16x UC 24/48V

Структура записи данных 1:

Таблица 3-16. Структура записи данных для SM 322 DO 16 x UC 24/48 V

Запись данных 1 Байтовый адрес	Имеющаяся информация	Содержимое
0..3	Диагностические данные, относящиеся к системе	4 байта
4	Тип канала	72h
5	Длина диагностики на канал в байтах	0
6	Число каналов	16
7	Вектор ошибок каналов	0 бит на канал
8..15	Диагностические данные, относящиеся к каналу	0 байт на канал

Системная диагностика для SM 322;DO 16 x UC24/48 В:

Таблица 3-17. Системная диагностика для SM 322 DO 16 x UC 24/48 V

Байт системной диагностики 1:		Технические данные
D0:	Ошибка модуля	Да
D1:	Внутренняя неисправность	Да
D2:	Внешняя неисправность	Да
D3:	Ошибка канала	Нет
D4:	Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение	Да
D5:	Отсутствует фронтштекер	Нет
D6:	Модуль не параметризован	Да
D7:	Неверные параметры	Да
Байт системной диагностики 2:		
D0..D3:	Класс модуля	1111
D4:	Имеется информация о канале	Нет
D5:	Имеются данные пользователя	Нет
D6:	Диагностическое прерывание замены	Нет
D7:	Резерв	

<b>Байт системной диагностики 3:</b>		
D0:	Субмодуль памяти неисправен или отсутствует	Нет
D1:	Коммуникационная ошибка	Нет
D2:	Режим RUN/STOP	Нет
D3:	Сработал контроль времени (Watchdog)	Да
D4:	Исчезновение внутреннего напряжения	Нет
D5:	Батарея 1 разряжена	Нет
D6:	Вышел из строя весь буфер	Нет
<b>Байт системной диагностики 4:</b>		
D7:	Резерв	
D0:	Неисправность стойки	Нет
D1:	Неисправность процессора	Да
D2:	Ошибка СППЗУ	Да
D3:	Ошибка ОЗУ	Да
D4:	Ошибка ЦАП	Нет
D5:	Сгорел предохранитель	Нет
D6:	Потеряно аппаратное прерывание	Нет
D7:	Резерв	
<b>Байт диагностики, относящейся к каналу</b>		
D0:	Ошибка параметризации	Нет
D1:	Неисправность заземления	Нет
D2:	Короткое замыкание на фазу (P)	Нет
D3:	Короткое замыкание на землю (M)	Нет
D4:	Обрыв провода	Нет
D5:	Резерв	
D6:	Отсутствует напряжение на нагрузке	Нет
D7:	Перегрев	Нет

### 3.22 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FH00-0AA0)

#### Номер для заказа


6ES7322-1FH00-0AA0

#### Свойства

Свойства цифрового модуля вывода SM 322; DO 16 x AC120/230 В/1 А:

- 16 выходов, защищенных предохранителями и потенциално развязанных группами по 8
- Выходной ток 1 А
- Номинальное напряжение на нагрузке 120/230 В перем. тока
- Пригоден для АС электромагнитных вентилей переменного тока, контактных датчиков, пускателей, двигателей малой мощности и сигнальных ламп

#### Схема подключения и принципиальная схема SM 322 DO 16 x AC120/230 В/1 А

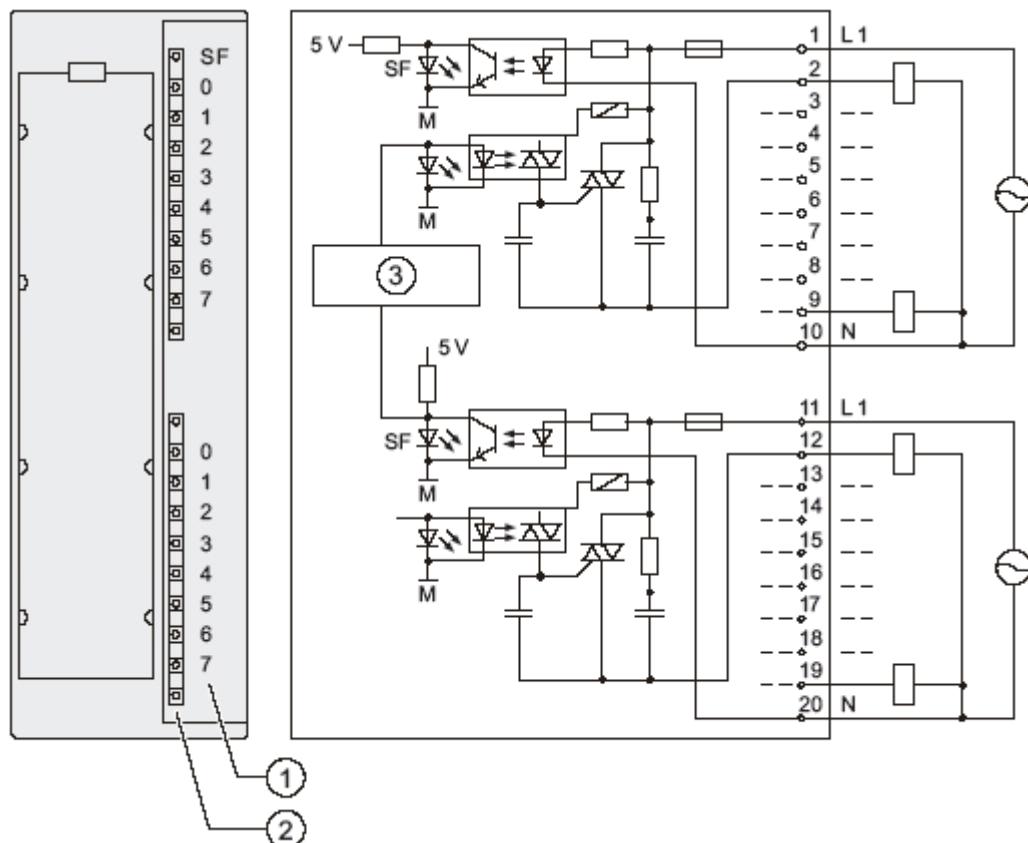

- ① Номер канала
- ② Светодиоды состояния - зеленые
- ③ Светодиод ошибок - красный
- ④ Подключение к заднейшине

**Технические данные SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г	40 x 125 x 117
Вес	ок. 275 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L1	120/230 В перемен. тока
Все напряжения на нагрузке должны быть одной фазы	
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C	макс. 4 А макс. 2 А
• вертикальная установка до 40 °C	макс. 2 А
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 8
Допустимая разность потенциалов	
• между M <sub>internal</sub> и выходами	230 В перемен. тока
• между выходами различных групп	500 В перемен. тока
Изоляция проверена напряжением	4000 В постоянного тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 200 мА
• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 2 мА
Мощность потерь модуля	тип. 8,6 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	
• диагностическое прерывание	Нет
Диагностические функции	Красный светодиод (SF) (предохранитель или нет L1/N)
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	
• при сигнале «1» – при максимальном токе – при минимальном токе	мин. L 1 (- 1.5 В) мин. L 1 (-8.5 В)

## Цифровые модули

44B3.22 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FH00-0AA0)

Технические данные	
Выходной ток	
• при сигнале «1» номинальное значение допустимый диапазон для температур от 0 до 40 °C допустимый диапазон для температур от 0 до 60°C допустимый бросок тока (на группу)	1 A от 10 mA до 1 A от 10 mA до 0,5 A макс. 20 A (на 2 полуволны)
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 2 mA
Блокирующее напряжение	макс. 60 В
Переход через ноль	
Типоразмер пускателя	макс. размер 4 по NEMA
Ламповая нагрузка	макс. 50 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
• для увеличения мощности	Нет
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 10 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, AC 15	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 1 Гц
Защита выхода от короткого замыкания	Предохранитель 8 A, 250 В; на группу
• необходимый ток для срабатывания предохранителя	мин. 40 A
• время срабатывания	макс. 300 мс
Сменные плавкие вставки	8-амперный предохранитель, быстродействующий
• Wickman	19 194-8 A
• Schurter	SP001.1014
• Littlefuse	217.008
Держатель плавкой вставки	
• Wickman	19 653
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

### 3.23 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0)

#### Номер для заказа

6ES7322-1BF01-0AA0

#### Свойства

Свойства SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A:

- 8 выходов, потенциально развязанных группами по 4
- Выходной ток 2 А
- Номинальное напряжение на нагрузке 24 В пост. тока
- Пригоден для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп

#### Использование модуля со скоростными счетчиками

Примите, пожалуйста, во внимание следующую информацию об использовании модуля в соединении со скоростными счетчиками:

---

#### Указание


При использовании механического контакта для подключения источника питания 24 В к SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A его выходы сохраняют сигнал «1» в течение приблизительно 50 мкс в зависимости от схемы.

---

## Цифровые модули

45B3.23 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0)

### Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 8 x 24 В пост. тока/2 А

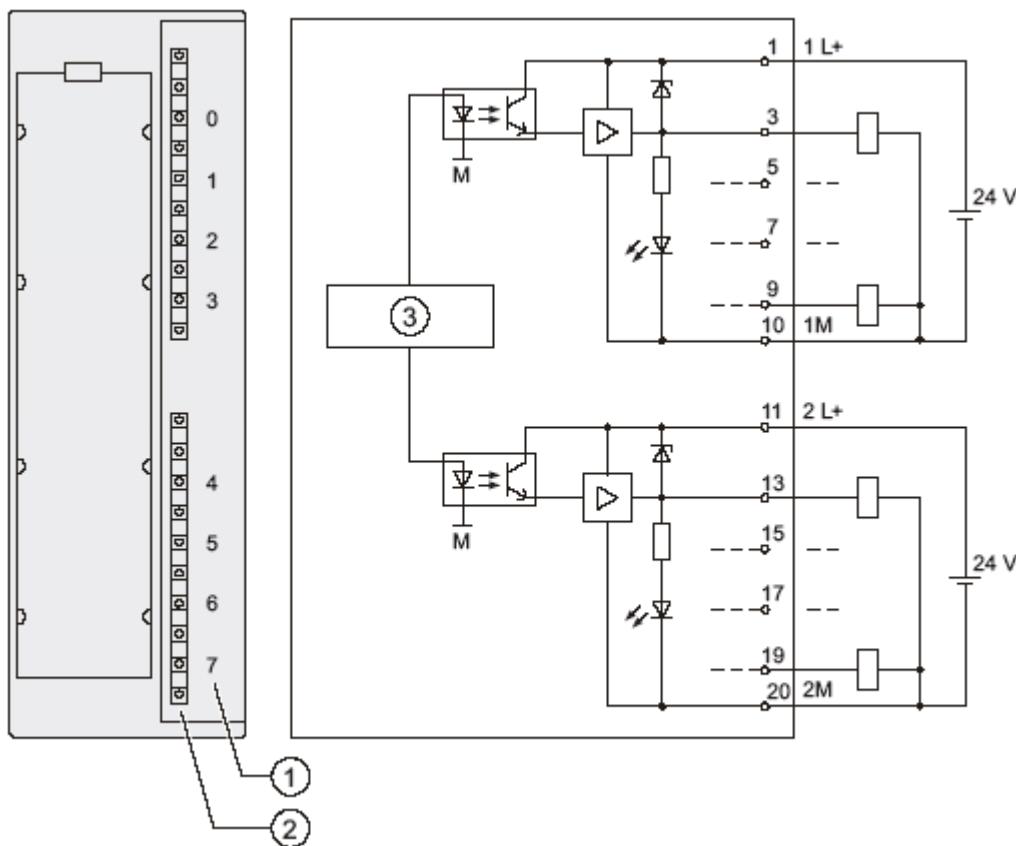

- ① Номер канала
- ② Индикатор состояния - зеленый
- ③ Подключение к заднейшине

### Технические данные SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 190 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	8
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока

<b>Технические данные</b>	
Суммарный ток выходов (на группу)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>горизонтальная установка до 60 °C</li> </ul>	макс. 4 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>вертикальная установка до 40 °C</li> </ul>	макс. 4 A
Потенциальная развязка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами и задней шиной</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами группами по</li> </ul>	Да 4
Допустимая разность потенциалов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между различными цепями тока</li> </ul>	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
<ul style="list-style-type: none"> <li>из задней шины</li> </ul>	макс. 40 mA
<ul style="list-style-type: none"> <li>из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)</li> </ul>	макс. 60 mA
Мощность потерь модуля	тип. 6,8 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	мин. L+ (-0,8 В)
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1»</li> </ul>	
Выходной ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1» номинальное значение допустимый диапазон</li> </ul>	2 A от 5 mA до 2,4 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «0» (остаточный ток)</li> </ul>	макс. 0,5 mA
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>с «0» на «1»</li> </ul>	макс. 100 мкс
<ul style="list-style-type: none"> <li>с «1» на «0»</li> </ul>	макс. 500 мкс
Диапазон сопротивления нагрузки	от 12 Ом до 4 кОм
Ламповая нагрузка	макс. 10 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для резервирования управления нагрузкой</li> </ul>	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
<ul style="list-style-type: none"> <li>для увеличения мощности</li> </ul>	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при омической нагрузке</li> </ul>	макс. 100 Гц
<ul style="list-style-type: none"> <li>при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC 13</li> </ul>	макс. 0,5 Гц
<ul style="list-style-type: none"> <li>при ламповой нагрузке</li> </ul>	макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	тип. L + (-48 В)
Защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная
<ul style="list-style-type: none"> <li>порог срабатывания</li> </ul>	тип. 3 A
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

## Цифровые модули

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

### **3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием; (6ES7322-8BF00-0AB0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7322-8BF00-0AB0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1 322-8BF00-2AB0


#### **Свойства**

Свойства SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A:

- 8 выходов, потенциально развязанных группами по 8
- Выходной ток 0,5 А
- Номинальное напряжение на нагрузке 24 В пост. тока
- Пригоден для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп
- 2 клеммы на каждый выход
  - выход без последовательного диода
  - выход с последовательным диодом (для резервирования управления нагрузкой)
- Индикатор групповой ошибки (SF)
- Светодиодные индикаторы состояния и ошибок, относящиеся к каналам
- Параметризуемая диагностика
- Параметризуемое диагностическое прерывание
- Параметризуемый вывод заменяющего значения

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

### Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 8 x 24 В пост. тока/0.5 А

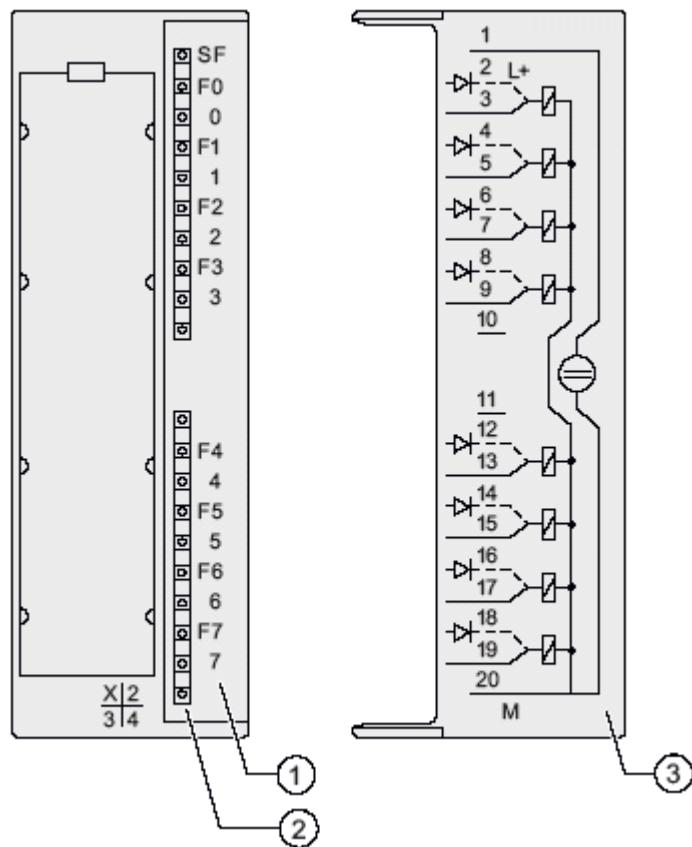

- ① Номер канала, неисправность канала (F)
- ② Индикаторы состояния - зеленые  
Светодиод ошибок - красный
- ③ Схема подключения

## Цифровые модули

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием; (6ES7322-8BF00-0AB0)

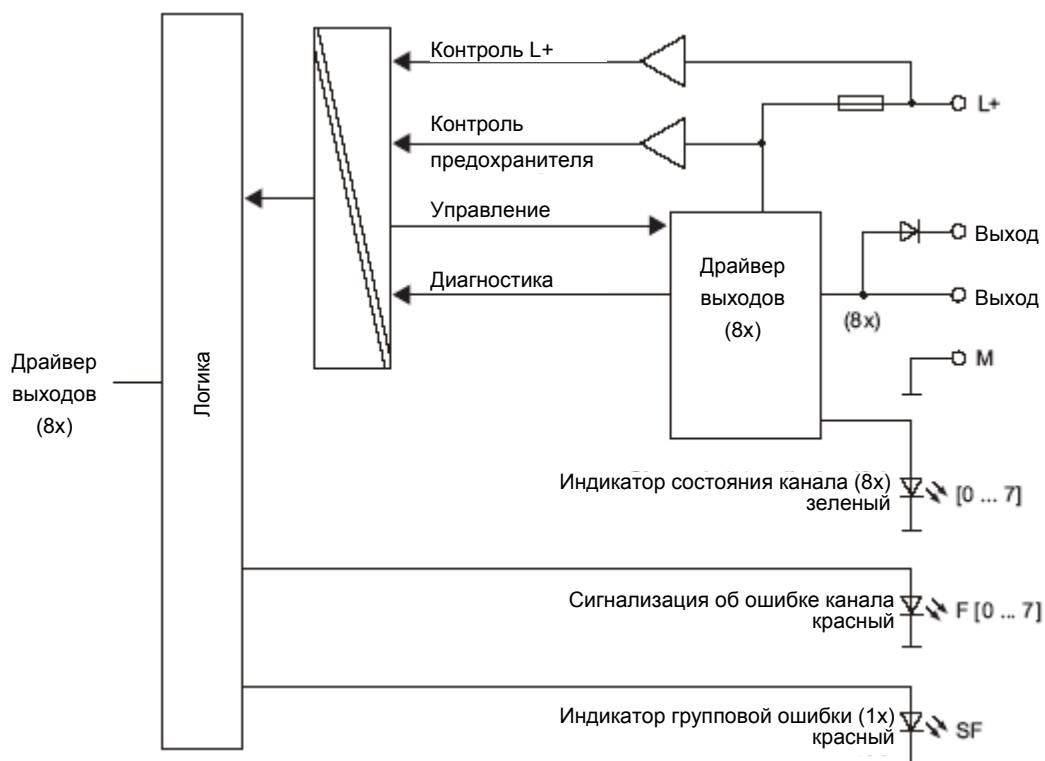


Рис. 3-7. Принципиальная схема SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

## Резервирование управления нагрузкой

Выход с последовательным диодом может быть использован для резервирования управления нагрузкой. Резервное управление возможно от двух различных сигнальных модулей без внешних схем. Оба модуля должны иметь один и тот же опорный потенциал M.

### Указание

Если используется выход с последовательным диодом, то внешние короткие замыкания на L+ не распознаются.

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

## Технические данные SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 210 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	8
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
Суммарный ток выходов без последовательного диода (на группу)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C</li> <li>• вертикальная установка до 40 °C</li> </ul>	макс. 4 А макс. 3 А макс. 4 А
Суммарный ток выходов с последовательным диодом (на группу)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C</li> <li>• вертикальная установка до 40 °C</li> </ul>	макс. 3 А макс. 2 А макс. 3 А
Потенциальная развязка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• между каналами и задней шиной</li> <li>• между каналами группами по</li> </ul>	Да Да 8
Допустимая разность потенциалов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• между различными цепями тока</li> </ul>	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• из задней шины</li> <li>• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)</li> </ul>	макс. 70 мА макс. 90 мА
Мощность потерь модуля	тип. 5 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Параметризуемое
<ul style="list-style-type: none"> <li>• диагностическое прерывание</li> </ul>	

## Цифровые модули

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

Технические данные	
Диагностические функции	Параметризуемые Красный светодиод (SF) Красный светодиод (F) на канал Возможно
Данные для выбора исполнительного устройства	
Выходное напряжение	
• при сигнале «1» без последовательного диода с последовательным диодом	мин. L + (- 0,8 В) мин. L+ (-1,6 В)
Выходной ток	
• при сигнале «1» номинальное значение допустимый диапазон	0,5 А от 10 мА до 0,6 А <sup>1)</sup>
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 0,5 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
• при изменении сигнала с “0” на “1” • при изменении сигнала с “1” на ‘0”	макс. 180 мкс макс. 245 мкс
Диапазон сопротивления нагрузки	от 48 Ом до 3 кОм
Ламповая нагрузка	макс. 5 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Только выходы с последовательным диодом, они должны иметь один и тот же опорный потенциал
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно 1 двоичный вход в соответствии с IEC 61131, тип 2; тип 1, с заблокированным контролем обрыва цепи
Частота переключения	
• при омической нагрузке • при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC 13 • при ламповой нагрузке	макс. 100 Гц макс. 2 Гц макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	типа L + (-45 В)
Защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная
• порог срабатывания	типа от 0,75 до 1,5 А
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

<sup>1)</sup> от 5 мА до 0,6 А, с заблокированным контролем обрыва цепи

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

### 3.24.1 Параметры SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

#### Параметризация

Описание общей процедуры параметризации цифровых модулей вы найдете в разделе *Параметризация цифровых модулей*.

#### Параметры SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

В следующей таблице вы найдете обзор устанавливаемых параметров и их значения по умолчанию для SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A.

Значения по умолчанию действуют, если вы не выполняли параметризацию в **STEP 7**.

Таблица 3-18. Параметры SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диагностическое прерывание</li> </ul>	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]		
Reaction to CPU STOP [Поведение при переходе CPU в STOP]	Применить заменяющее значение (SSV) Сохранить последнее значение (HLV)	SSV		
Diagnostics [Диагностика] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wire break [Обрыв провода]</li> <li>• Load voltage L+ missing [Напряжение на нагрузке L+ отсутствует]</li> <li>• Short-circuit to M [Короткое замыкание на M]</li> <li>• Short-circuit to L+ [Короткое замыкание на L+]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	No [Нет] No [Нет] No [Нет] No [Нет]	Статический	Канал
Set substitution value "1" [Применить заменяющее значение "1"]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]	Динамический	Канал

## Цифровые модули

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

### 3.24.2 Диагностика SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

#### Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

В следующей таблице дается обзор диагностических сообщений SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

Таблица 3-19. Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

Диагностическое сообщение	Светодиод	Область действия диагностики	Параметризуемое
Wire-break [Обрыв провода]*	SF	Канал	Да
Load voltage missing [Отсутствует напряжение на нагрузке]	SF	Канал	Да
Short-circuit to M [Короткое замыкание на M]	SF	Канал	Да
Short-circuit to L+ [Короткое замыкание на L+]	SF	Канал	Да
External auxiliary supply missing [Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение]	SF	Модуль	Нет
Internal auxiliary power missing [Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение]	SF	Модуль	Нет
blown [Сгорел предохранитель]	SF	Модуль	Нет
Watchdog timeout [Сработал контроль времени] (Watchdog)	SF	Модуль	Нет
EPROM error [Ошибка СППЗУ]	SF	Модуль	Нет
RAM error [Ошибка ОЗУ]	SF	Модуль	Нет

\* Распознавание обрыва цепи производится при токе < 1 mA.

При надлежащей параметризации обрыв провода приводит только к загоранию светодиода SF и светодиода ошибки соответствующего канала.

#### Указание

Предпосылкой для обнаружения ошибок, отображаемых параметризуемыми диагностическими сообщениями, является соответствующая параметризация цифрового модуля в STEP 7.

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

## Причины ошибок и меры по их устраниению

Таблица 3-20. Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A, причины ошибок и меры по их устраниению

Диагностическое сообщение	Распознавание ошибки...	Возможная причина ошибки	Меры по устраниению
Wire-break [Обрыв провода]	только при установленном в "1" выходе	Обрыв провода между модулем и исполнительным устройством	Соедините провод
		Канал не подключен (разомкнут)	Заблокируйте параметр "Diagnose Wire Break [Диагностика обрыва провода]" для канала в STEP 7
Load voltage missing [Отсутствует напряжение на нагрузке]	только при установленном в "1" выходе	Неисправность выхода	Замените модуль
Short-circuit to M [Короткое замыкание на M]	только при установленном в "1" выходе	Перегрузка выхода	Устраните перегрузку
		Короткое замыкание выхода на M	Устраните короткое замыкание
Short-circuit to L+ [Короткое замыкание на L+]	всегда	Короткое замыкание на выходе на L+ источника питания модуля	Устраните короткое замыкание
External auxiliary voltage missing [Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение]	всегда	На модуле отсутствует питающее напряжение L+	Подайте питание на L+
Internal auxiliary voltage missing [Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение]	всегда	На модуле отсутствует питающее напряжение L+	Подайте питание на L+
		В модуле неисправен внутренний предохранитель	Замените модуль
Fuse blown [Сгорел предохранитель]	всегда	В модуле неисправен внутренний предохранитель	Замените модуль
Watchdog time-out [Сработал контроль времени (Watchdog)]	всегда	Временами возникают большие электромагнитные помехи	Устраните помехи
		Неисправен модуль	Замените модуль
EPROM error [Ошибка СППЗУ]	всегда	Временами возникают большие электромагнитные помехи	Устраните помехи и выключите и снова включите питающее напряжение CPU.
		Неисправен модуль	Замените модуль
RAM error [Ошибка ОЗУ]	всегда	Временами возникают большие электромагнитные помехи	Устраните помехи и выключите и снова включите питающее напряжение CPU.
		Неисправен модуль	Замените модуль

## Цифровые модули

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

### **3.24.3 Поведение SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A**

#### **Влияние режима работы и напряжения питания на выходные величины**

Выходные величины SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A зависят от режима работы CPU и напряжения питания модуля.

Таблица 3-21. Влияние режима работы CPU и напряжения питания L+ модуля SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A на выходные величины.

Режим работы CPU		Питающее напряжение L+ на цифровом модуле	Выходная величина цифрового модуля
POWER ON	RUN	L+ имеется	Значение CPU
		L+ отсутствует	Сигнал 0
	STOP	L+ имеется	Заменяющее значение/последнее значение (по умолчанию сигнал 0)
		L+ отсутствует	Сигнал 0
POWER OFF	-	L+ имеется	Сигнал 0
		L+ отсутствует	Сигнал 0

#### **Поведение при исчезновении питающего напряжения**

Исчезновение питающего напряжения SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A всегда отображается на модуле светодиодом SF. Кроме того, эта информация становится доступной на модуле (запись в диагностике).

Запуск диагностического прерывания зависит от параметризации (см. следующий раздел 3.24.4 Прерывания SM 322; DO 8 x DC 24/0.5 A).

#### **См. также**

Параметры SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A (стр. 3-77)

46B3.24 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; с диагностическим прерыванием;  
(6ES7322-8BF00-0AB0)

### 3.24.4 Прерывания SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

#### Введение

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A может запускать диагностические прерывания.

OB и SFC, упомянутые ниже, можно найти в оперативной помощи для STEP 7, где они описаны более подробно.

#### Разблокировка прерываний

Прерывания по умолчанию не устанавливаются, т.е. они запрещены без соответствующей параметризации. Разблокировка прерываний параметризуется с помощью STEP 7.

#### Диагностическое прерывание

Если вы разблокировали диагностические прерывания, то посредством прерывания сообщается о наступающих событиях, связанных с появлением ошибки (первое появление ошибки), и об убывающих событиях (сообщение после устранения неисправности).

CPU прерывает исполнение программы пользователя и обрабатывает блок диагностических прерываний (OB 82).

В программе пользователя в OB 82 вы можете вызвать SFC 51 или SFC 59 для получения более подробной диагностической информации из модуля.

Диагностическая информация является непротиворечивой вплоть до выхода из OB 82. При выходе из OB 82 диагностическое прерывание квитируется на модуле.

#### См. также

Параметры SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A (стр. 3-77)

### **3.25 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 48–125V/1.5 A; (6ES7322-1CF00-0AA0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7322-1CF00-0AA0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1 322-1CF00-2AA0

#### **Свойства**

Свойства SM 322; DO 8 x DC 48–125V/1.5 A:

- 8 выходов, с защитой от обратной полярности, потенциально развязанных группами по 4
- Выходной ток 1,5 A
- Номинальное напряжение на нагрузке от 48 до 125 В пост. тока
- Пригоден для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и сигнальных ламп
- Индикатор групповой ошибки (SF)

#### **Использование модуля со скоростными счетчиками**


Примите, пожалуйста, во внимание следующую информацию об использовании модуля в соединении со скоростными счетчиками:

---

#### **Указание**

При подключении источника питания 24 В через механический контакт выходы SM 322; DO 8 x DC 48–125V/1.5 A сохраняют сигнал "1" в течение приблизительно 50 мкс в зависимости от схемы.

---

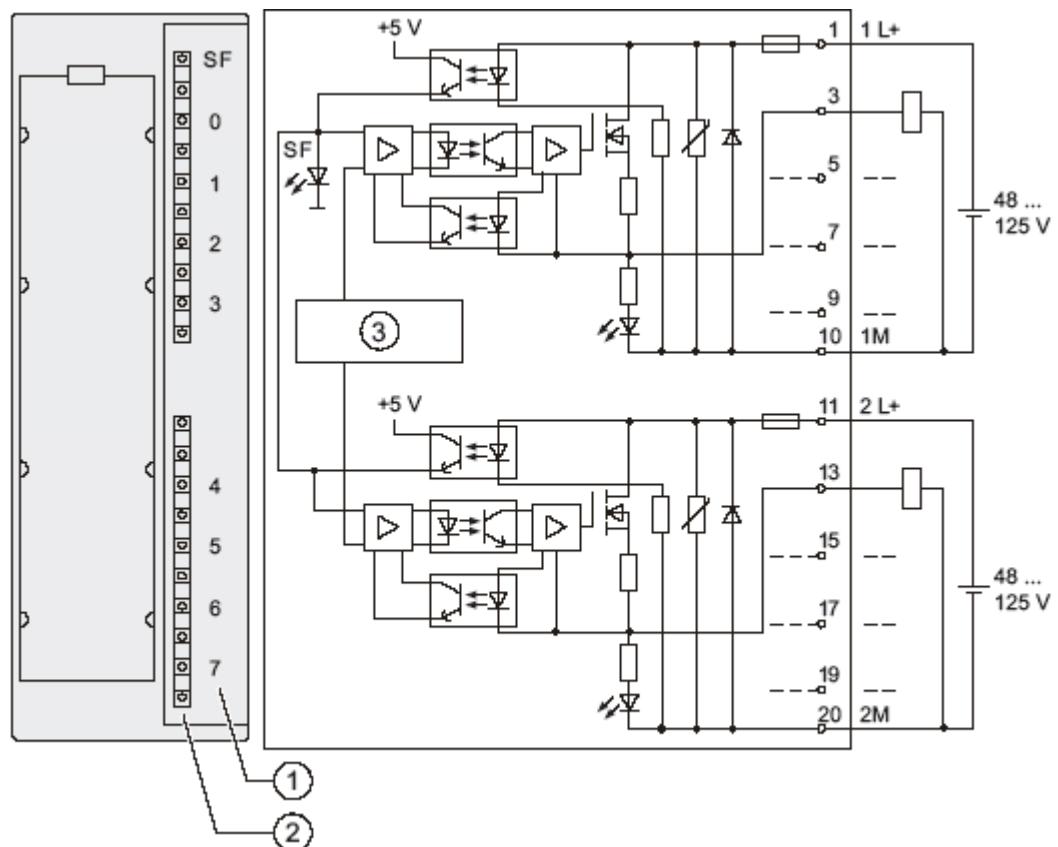**Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 8 x DC 48–125V/1.5 A**

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Светодиод ошибок - красный
- ④ Подключение к задней шине

**Технические данные M 322; DO 8 x DC 48–125V/1.5 A**

Технические данные	
Размеры и вес	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 250 г
Особые данные модуля	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	8
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м

## Цифровые модули

47B3.25 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x DC 48–125V/1.5 A; (6ES7322-1CF00-0AA0)

<b>Технические данные</b>	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	от 48 до 125 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да, с помощью предохранителя <sup>1)</sup>
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 40 °C до 50 °C до 60 °C	макс. 6 A макс. 4 A макс. 3 A
• вертикальная установка до 40 °C	макс. 4 A
Потенциальная развязка	Да
• между каналами и задней шиной	
• между каналами группами по	Да 4
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	146 В пост. тока / 132 В перемен. тока
Изоляция проверена напряжением	1500 В перемен. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 100 мА
• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 2 мА
Мощность потерь модуля	тип. 7,2 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	
• индикатор групповой ошибки	Красный светодиод (SF) <sup>2)</sup>
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	
• при сигнале «1»	мин. L+ (-1,2 В)
Выходной ток	
• при сигнале «1» номинальное значение допустимый диапазон	1.5 A от 10 мА до 1,5 A
• допустимый бросок тока	макс. 3 A в течение 10 мс
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 0,5 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
• с «0» на «1» • с «1» на «0»	макс. 2 мс макс. 15 мс
Ламповая нагрузка	макс. 15 Вт при 48 В макс. 40 Вт при 125 В

<b>Технические данные</b>	
Параллельное включение 2 выходов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для резервирования управления нагрузкой</li> <li>для увеличения мощности</li> </ul>	Возможно (только для выходов одной и той же группы) Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при омической нагрузке</li> <li>при индуктивной нагрузке</li> <li>при ламповой нагрузке</li> </ul>	макс. 25 Гц макс. 0,5 Гц макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	тип. М (-1V)
Заданная защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная <sup>3)</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>порог срабатывания</li> </ul>	тип. 4,4 А
Сменные плавкие вставки	Предохранитель 6,3 A/250 В, быстродействующий, 5 x 20 мм
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schurter</li> <li>Wickman</li> </ul>	SP0001.1012 194-1630-0
Держатель плавкой вставки	653 0000 040
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного разъема

<sup>1)</sup> Предохранители на этом модуле являются лишь дополнительными. В питающих кабелях цепи нагрузки необходима внешняя максимальная токовая защита (пригодная для ответвлений электрической сети в соответствии с местными правилами устройства электроустановок).

<sup>2)</sup> Возможные неисправности:

- отсутствует напряжение на нагрузке
- предохранитель неисправен
- перегрузка выхода

<sup>3)</sup> При обнаружении перегрузки выход блокируется примерно на 2,4 с.

### **3.26 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7322-1FF01-0AA0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1 322-1FF01-2AA0

#### **Свойства**


Свойства SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A:

- 8 выходов, защищенных предохранителями и потенциально развязанных группами по 4
- Выходной ток 2 A
- Номинальное напряжение на нагрузке 120/230 В перем. тока
- Пригоден для катушек электромагнитов, контакторов, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп переменного тока.
- Индикатор групповой ошибки (SF)

## Цифровые модули

48B3.26 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0)

### Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A

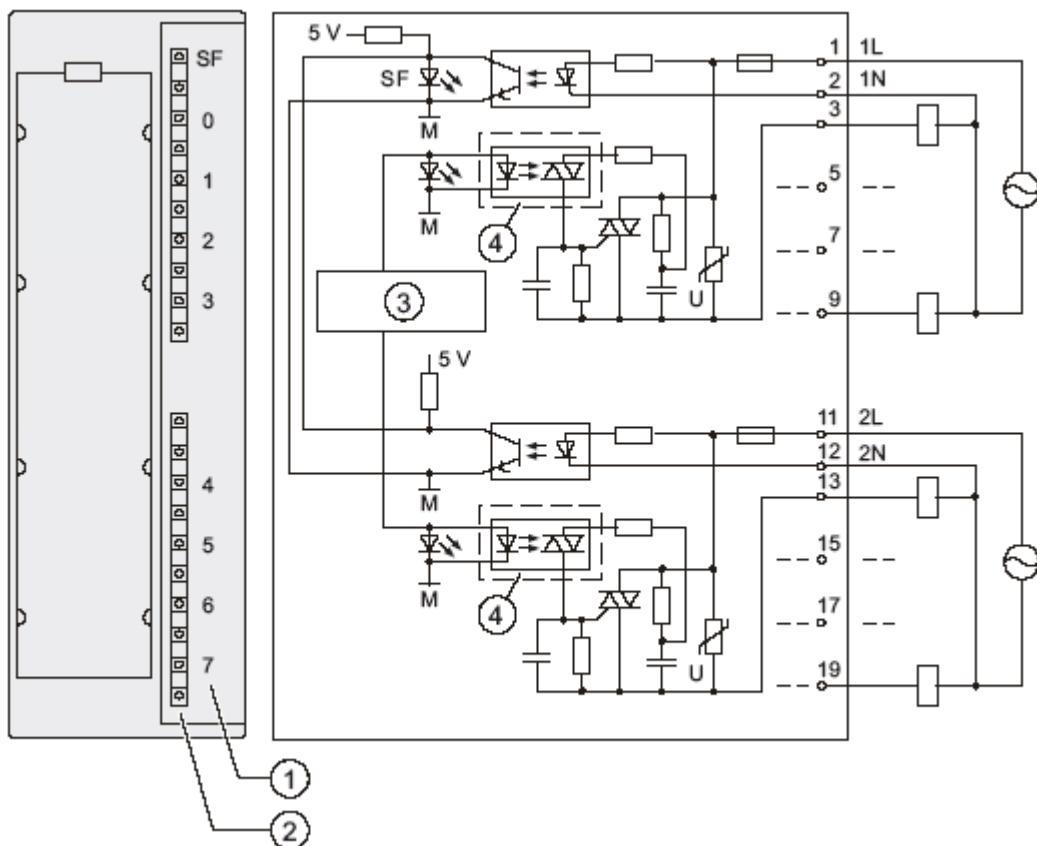

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые  
Светодиод ошибок - красный
- ③ Подключение к задней шине
- ④ Оптоприак

### Технические данные SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A

Технические данные	
Размеры и вес	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 275 г
Особые данные модуля	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	8
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м

<b>Технические данные</b>	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L1	120/230 В перемен. тока
• допустимый диапазон частот	от 47 Гц до 63 Гц
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C	макс. 4 А макс. 2 А
• вертикальная установка до 40 °C	макс. 2 А
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 4
Допустимая разность потенциалов	
• между $M_{internal}$ и выходами	230 В перемен. тока
• между выходами различных групп	500 В перемен. тока
Изоляция проверена напряжением	1500 В перемен. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 100 мА
• из источника питания нагрузки L1 (без нагрузки)	макс. 2 мА
Мощность потерь модуля	тип. 8,6 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Да
• индикатор групповой ошибки	Красный светодиод (SF) <sup>2)</sup>
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	
• при сигнале «1»	мин. L1 (-1,5 В)
– при максимальном токе	мин. L1 (-8,5 В)
Выходной ток	
• при сигнале «1»	перем. ток 2 А <sup>1)</sup>
номинальное значение	от 10 мА до 2 А
допустимый диапазон при температуре от 0 до 40 °C	от 10 мА до 1 А
допустимый диапазон при температуре от 40 до 60 °C	макс. 20 А (макс. 1 цикл перемен. тока)
допустимый бросок тока (на группу)	
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 2 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
• с «0» на «1»	макс. 1 цикл перемен. тока
• с "1" на "0"	макс. 1 цикл перемен. тока
Минимальный ток нагрузки	10 мА

## Цифровые модули

49B3.27 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A /ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)

Технические данные	
Переход через ноль	макс. 60 В
Типоразмер пускателя	макс. размер 5 по NEMA
Ламповая нагрузка	макс. 50 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 10 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, AC 15	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 1 Гц
Защита выхода от короткого замыкания	Предохранитель, 8 A/250 В; на группу
• необходимый ток для срабатывания предохранителя	мин. 40 А
• время срабатывания	макс. 300 мс
Сменные плавкие вставки	Предохранитель 8 A/быстродействующий 194-1800-0 SP001.1013 217.008
Держатель плавкой вставки	
• Wickman	653 07
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

1) Ток нагрузки не должен быть однополупериодным

2) Возможные неисправности:

- отсутствует напряжение на нагрузке
- предохранитель неисправен

## 3.27 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)


### Номер для заказа

6ES7322-5FF00-0AB0

### Свойства

Свойства цифрового модуля вывода SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL:

- 8 выходов, с гальванической развязкой
- Индикатор групповой ошибки
- Индикаторы состояния каналов
- Параметризуемая диагностика
- Параметризуемое диагностическое прерывание
- Параметризуемый вывод заменяющего значения
- Выходной ток 2 А
- Номинальное напряжение на нагрузке 120/230 В перемен. тока
- Пригоден для катушек электромагнитов, контакторов, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп переменного тока

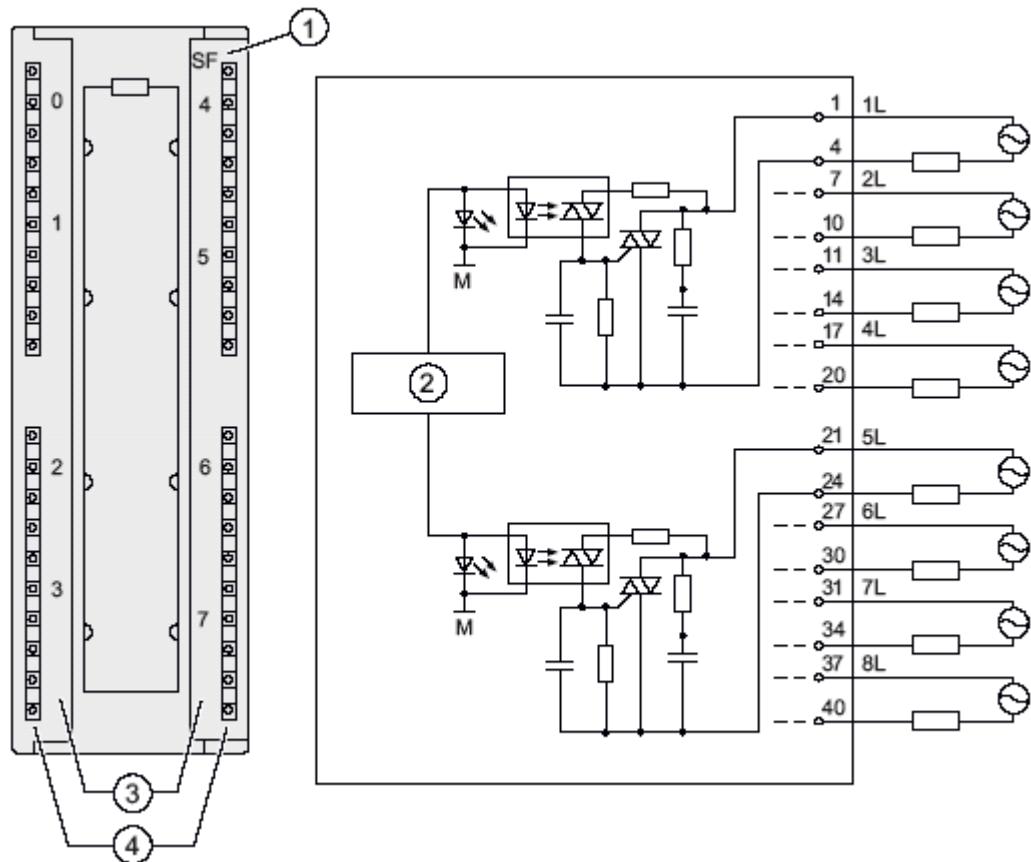**Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL**

- ① Индикатор групповой ошибки - красный
- ② Подключение к задней шине
- ③ Номер канала
- ④ Индикаторы состояния - зеленые

**Технические данные SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL**

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г	40 x 125 x 117
Вес	ок. 275 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	8
Длина кабеля	макс. 600 м
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 1000 м

## Цифровые модули

49B3.27 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A /SOL (6ES7322-5FF00-0AB0)

Технические данные	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L1	120/230 В перемен. тока
Суммарный ток выходов (модуль)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C</li> <li>вертикальная установка до 40 °C</li> </ul>	макс. 8 А макс. 4 А макс. 4 А
Потенциальная развязка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами и задней шиной</li> <li>между каналами группами по</li> </ul>	Да Да 1
Допустимая разность потенциалов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между M<sub>internal</sub> и выходами</li> <li>между выходами</li> </ul>	230 В перемен. тока 500 В перемен. тока
Изоляция проверена напряжением	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между M<sub>internal</sub> и выходами</li> <li>между выходами различных групп</li> </ul>	1500 В перемен. тока 2000 В перемен. тока
Потребление тока	
<ul style="list-style-type: none"> <li>из задней шины</li> <li>из источника питания нагрузки L1 (без нагрузки)</li> </ul>	макс. 100 мА макс. 2 мА
Мощность потерь модуля	тип. 8,6 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>диагностическое прерывание</li> </ul>	Параметризуемое
Диагностические функции	
<ul style="list-style-type: none"> <li>индикатор групповой ошибки</li> </ul>	Красный светодиод (SF)
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1»           <ul style="list-style-type: none"> <li>при максимальном токе</li> <li>при минимальном токе</li> </ul> </li> </ul>	мин. L1 (-1,5 В) мин L1 (-8,5 В)
Выходной ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1»           <ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> <li>допустимый диапазон при температуре от 0 до 40 °C</li> <li>допустимый диапазон при температуре от 40 до 60 °C</li> <li>допустимый бросок тока (на группу)</li> </ul> </li> <li>при сигнале «0» (остаточный ток)</li> </ul>	2 А от 10 мА до 2 А от 10 мА до 1 А макс. 20 А (на 2 полуволны) макс. 2 мА
Переход через ноль	макс. 60 В
Типоразмер пускателя	макс. размер 5 по NEMA

<b>Технические данные</b>	
Ламповая нагрузка	макс. 50 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 10 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, AC 15	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 1 Гц
Защита выхода от короткого замыкания	Да, предохранитель 3,15 А / 250 В, быстродействующий
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

### Указание

Выходы должны быть защищены быстродействующим предохранителем на 3,15 А, 250 В переменного тока. При монтаже в опасной зоне в соответствии с Национальным электротехническим кодом (National Electric Code, NEC) для удаления предохранителя необходимо использовать только надлежащий инструмент, а зона перед удалением или заменой предохранителя должна быть определена как безопасная.

## 3.27.1 Параметры SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL

### Параметры SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL

В следующей таблице представлены устанавливаемые параметры и их значения по умолчанию для SM 322; DO 8 x AC120/230 V/2 A ISOL.

Значения по умолчанию действуют, если вы не выполнили параметризацию в STEP 7.

Таблица 3-22. Параметры SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] • Diagnostic interrupts [Диагностические прерывания]	Yes/no [Да/нет]	Нет	Динамический	Модуль
Reaction to CPU STOP [Поведение при переходе CPU в STOP]	Set substitution value [Включить заменяющее значение] (SSV) Hold last value [Сохранить последнее значение] (HLV)	SSV	Динамический	Канал
Set substitution value "1" [Включить заменяющее значение "1"]	Yes/no [Да/нет]	Нет	Динамический	Канал

### Параметризация

Подробную информацию о параметрах цифрового модуля вывода можно найти в приложении.

### См. также

Параметры цифровых модулей вывода (стр. A-4)

Параметризация цифровых модулей (стр. 3-8)

## Цифровые модули

49B3.27 Цифровой модуль вывода SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)

### **3.27.2 Диагностика SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL**

#### **Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL**

В следующей таблице дан обзор диагностических сообщений SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL.

Таблица 3-23. Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL

Диагностическое сообщение	Светодиод	Область действия диагностики	Параметризуемое
Watchdog time-out [Сработал контроль времени] (Watchdog)	SF	Модуль	Нет
EPROM error [Ошибка СППЗУ]	SF	Модуль	Нет
RAM error [Ошибка ОЗУ]	SF	Модуль	Нет

#### **Причины ошибок и меры по их устранению**

В таблице 3-24 представлены диагностические сообщения SM 322; DO 8 x AC 120/230V/2 A ISOL, причины ошибок и меры по их устранению.

Таблица 3-24. Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x AC 120/230V/2 A ISOL, причины ошибок и меры по их устранению

Диагностическое сообщение	Обнаружение ошибок	Возможная причина ошибки	Меры по устранению
Watchdog time-out [Сработал контроль времени] (Watchdog)	Всегда	Кратковременные большие электромагнитные помехи	Устранимите помехи, а затем выключите и снова включите питание CPU
		Неисправен модуль	Замените модуль
EPROM error [Ошибка СППЗУ]	Всегда	Кратковременные большие электромагнитные помехи	Устранимите помехи, а затем выключите и снова включите питание CPU
		Неисправен модуль	Замените модуль
RAM error [Ошибка ОЗУ]	Всегда	Кратковременные большие электромагнитные помехи	Устранимите помехи, а затем выключите и снова включите питание CPU
		Неисправен модуль	Замените модуль

### **3.27.3 Прерывания SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL**

#### **Введение**

SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL может запускать диагностические прерывания. OB и SFC, упомянутые ниже, можно найти в оперативной помощи для STEP 7, где они описаны более подробно.

#### **Разблокировка прерываний**

Прерывания по умолчанию не устанавливаются, т.е. они запрещены без соответствующей параметризации. Разблокировка прерываний параметризуется с помощью STEP 7.

### Диагностическое прерывание

Если вы разблокировали диагностические прерывания, то через эти прерывания поступает информация о наступающих сбойных ситуациях (первое появление ошибки) и уходящих сбойных ситуациях (сообщение после устранения неисправности).

CPU прерывает выполнение программы пользователя и обрабатывает блок диагностических прерываний OB 82.

В программе пользователя в OB 82 вы можете вызвать SFC 51 или SFC 59 для получения более подробной диагностической информации из модуля.

Диагностическая информация является непротиворечивой вплоть до выхода из OB 82. При выходе из OB 82 диагностическое прерывание квтируется на модуле.

### Ограничения нагрузки при горизонтальном монтаже

При горизонтальном монтаже нагрузки модуля должны быть ограничены таким образом, чтобы на двух соседних входах или выходах нагрузка не превосходила максимальное расчетное значение для одного входа или выхода.

### Ограничения нагрузки при вертикальном монтаже

При вертикальном монтаже модуль нагрузки модуля должны быть ограничены таким образом, чтобы на четырех соседних входах или выходах нагрузка не превосходила максимальное расчетное значение для одного входа или выхода.

### См. также

Параметры SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A (стр. 3-77)

## 3.28 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)

### Номер для заказа

6ES7322-1HH01-0AA0

### Свойства

Свойства SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V:


- 16 выходов, потенциально развязанных группами по 8
- Номинальное напряжение на нагрузке от 24 до 120 В постоянного тока, от 48 до 230 В переменного тока
- Пригоден для электромагнитных вентилей, контакторов, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп постоянного и переменного тока.

## Поведение при отключении питающего напряжения

### Указание

При выключении питающего напряжения конденсатор сохраняет энергию еще в течение примерно 200 мс. Поэтому реле еще может кратковременно управляться в течение этого времени программой пользователя.

## Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V

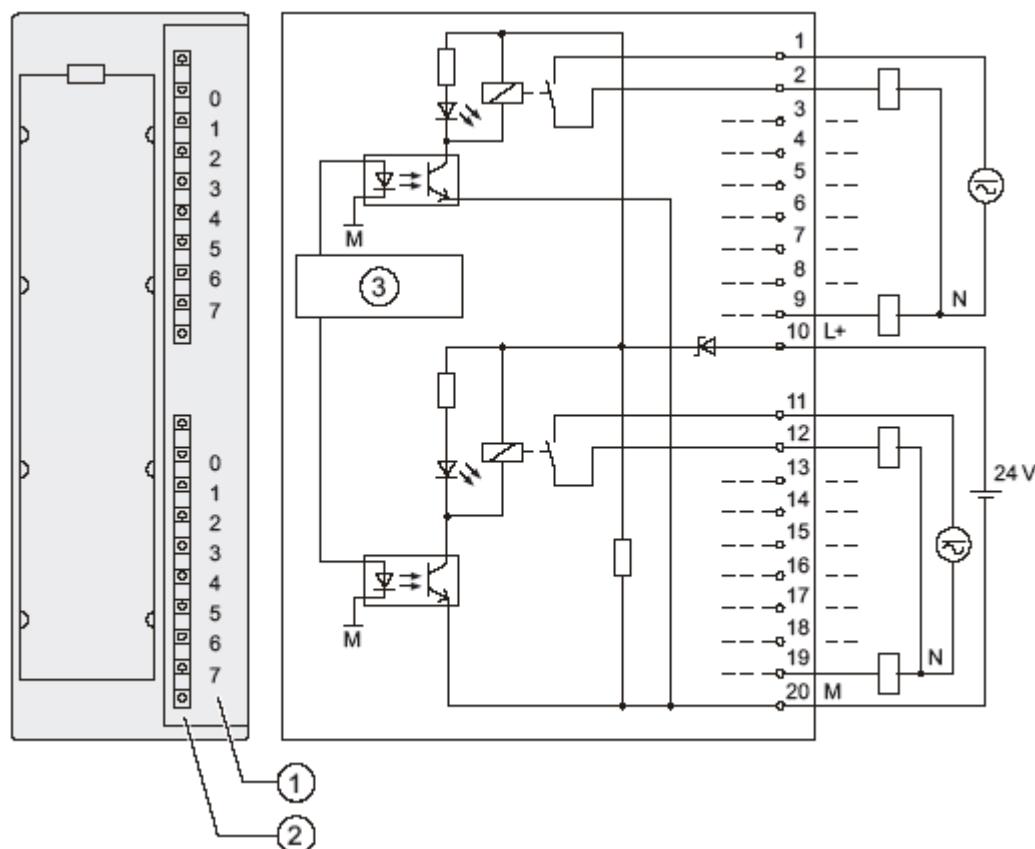

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

**Технические данные SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 250 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания реле L +	24 В пост. тока
Суммарный ток выходов (на группу)	макс. 8 А
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 8
Допустимая разность потенциалов	
• между M <sub>internal</sub> и источником питания реле	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
• между M <sub>internal</sub> / источником питания реле и выходами	230 В перем. тока
• между выходами различных групп	500 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	
• между M <sub>internal</sub> и источником питания реле	500 В пост. тока
• между M <sub>internal</sub> / источником питания реле и выходами	1500 В перем. тока
• между выходами различных групп	2000 В перем. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 100 мА
• из источника питания L+	макс. 250 мА
Мощность потерь модуля	тип. 4,5 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Длительный термический ток	макс. 2 А
Минимальное напряжение/ток нагрузки	10 В / 10 мА
Ток короткого замыкания в соответствии с IEC 947-5-1	200 А, с линейным защитным автоматом B10/B16
<b>Коммутационная способность и срок службы контактов</b>	
• при омической нагрузке	

## Цифровые модули

50B3.28 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)

Технические данные		
Напряжение	Ток	Число циклов переключения (тип.)
24 В пост. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,1 млн 0,2 млн 1,0 млн
60 В пост. тока	0,5 А	0,2 млн
120 В пост. тока	0,2 А	0,6 млн
24 В перемен. тока	1,5 А	1,5 млн
48 В перемен. тока	1,5 А	1,5 млн
60 В перемен. тока	1,5 А	1,5 млн
120 В перемен. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	1,0 млн 1,5 млн 2,0 млн
230 В перемен. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	1,0 млн 1,5 млн 2,0 млн
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1 DC13/AC15		
Напряжение	Ток	Число циклов переключения (тип.)
24 В пост. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,05 млн 0,1 млн 0,5 млн
60 В пост. тока	0,5 А	0,1 млн
120 В пост. тока	0,2 А	0,3 млн
24 В перемен. тока	1,5 А	1 млн
48 В перемен. тока	1,5 А	1 млн
60 В перемен. тока	1,5 А	1 млн
120 В перемен. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,7 млн 1,0 млн 1,5 млн
230 В перемен. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,7 млн 1,0 млн 1,5 млн
Внешняя защитная цепь увеличит срок службы контактов.		
Типоразмер пускателя	макс. размер 5 по NEMA	
Ламповая нагрузка	50 Вт / 230 В перемен. тока 5 Вт / DC 24 V	
Защита контактов (внутренняя)	Отсутствует	
Параллельное включение 2 выходов		
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно (только для выходов одной и той же группы)	
• для увеличения мощности	Невозможно	
Управление цифровым входом	Возможно	
Частота переключения		
• механическая	макс. 10 Гц	
• при омической нагрузке	макс. 1 Гц	
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC13/AC15	макс. 0,5 Гц	
• при ламповой нагрузке	макс. 1 Гц	
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера	

### 3.29 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0)

#### Номер для заказа

6ES7322-1HF01-0AA0

#### Свойства

Свойства SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V

- 8 выходов, потенциально развязанных группами по 2
- Номинальное напряжение на нагрузке от 24 до 120 В постоянного тока, от 48 до 230 В переменного тока
- Пригоден для электромагнитных вентиляй, контакторов, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп постоянного и переменного тока.

#### Поведение при отключении питающего напряжения

---

##### Указание


Применимо только к SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V версии 1: При выключении питающего напряжения конденсатор сохраняет энергию еще в течение примерно 200 мс. Поэтому реле еще может кратковременно управляться в течение этого времени программой пользователя.

---

## Цифровые модули

51B3.29 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0)

### Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V

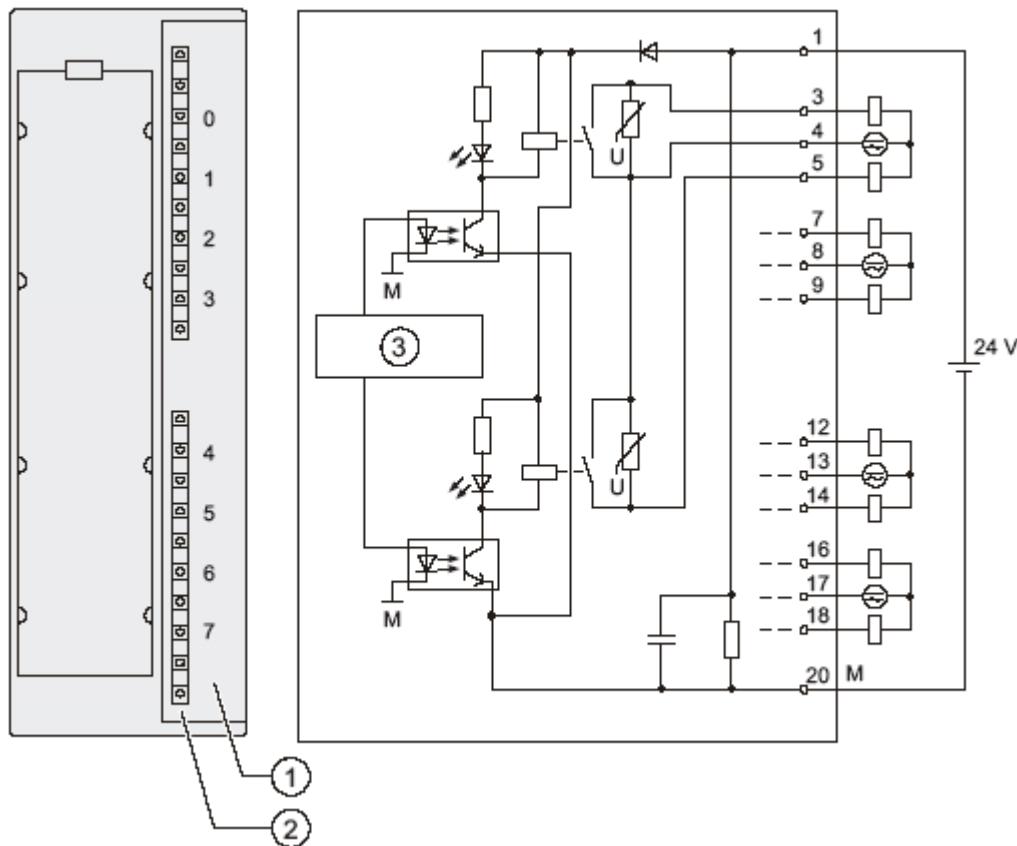

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к заднейшине

### Технические данные SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V

Технические данные	
Размеры и вес	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 190 г
Особые данные модуля	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	8
Длина кабеля	макс. 600 м макс. 1000 м
• незакранированного	
• закранированного	

<b>Технические данные</b>	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания реле L +	24 В пост. тока
Суммарный ток выходов (на группу)	макс. 4 А
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами группами по	Да 2
Допустимая разность потенциалов	
• между M <sub>internal</sub> и источником питания реле	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
• между M <sub>internal</sub> / источником питания реле и выходами	230 В перем. тока
• между выходами различных групп	500 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	
• между M <sub>internal</sub> и источником питания реле	500 В пост. тока
• между M <sub>internal</sub> / источником питания реле и выходами	2000 В перем. тока
• между выходами различных групп	2000 В перем. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 40 мА
• из источника питания L+	макс. 160 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3,2 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Длительный термический ток	макс. 3 А
Минимальное напряжение/ток нагрузки	10 В / 5 мА
Устойчив к короткому замыканию в соответствии с IEC 947-5-1 <sup>2)</sup>	С автоматическим выключателем, имеющим характеристику B, для: $\cos \varphi 1,0: 600 \text{ A}$ $\cos \varphi 0,5...0,7: 900 \text{ A}$ С плавким предохранителем Diazed 8 A: 1000 A
<b>Коммутационная способность и срок службы контактов</b>	
• при омической нагрузке	

## Цифровые модули

51B3.29 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0)

Технические данные				
Напряжение	Ток	Число циклов переключения (тип.)		
24 В пост. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,7 млн 1,6 млн 4 млн		
60 В пост. тока	0,5 А	1,6 млн		
120 В пост. тока	0,2 А	1,6 млн		
48 В перемен. тока	2,0 А	1,6 млн		
60 В перемен. тока	2,0 А	1,2 млн		
120 В перемен. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,5 млн <sup>2)</sup> 0,7 млн <sup>2)</sup> 1,5 млн <sup>2)</sup>		
230 В перемен. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,5 млн <sup>2)</sup> 0,7 млн <sup>2)</sup> 1,5 млн		
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1 DC13/AC15				
Напряжение	Ток	Число циклов переключения (тип.)		
24 В пост. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,3 млн 0,5 млн 1,0 млн		
60 В пост. тока	0,5 А 0,2 А	0,5 млн 0,3 млн <sup>2)</sup>		
120 В пост. тока	1,5 А	1 млн		
48 В перемен. тока	1,5 А	1 млн		
60 В перемен. тока	2,0 А	0,2 млн		
120 В перемен. тока	1,0 А 0,7 А 0,5 А	0,7 млн 1 млн 2,0 млн		
230 В перемен. тока	2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,3 млн <sup>2)</sup> 0,7 млн <sup>2)</sup> 2,0 млн <sup>2)</sup>		
Защита контактов (внутренняя)	Варистор SIOV-CU4032 K275 G			
Внешняя защитная цепь увеличит срок службы контактов.				
Данные для выбора исполнительного устройства [продолжение]				
Ламповая нагрузка <sup>1)</sup>	макс. 50 Вт			
	Мощность	Число циклов переключения (тип.)		
Ламповая нагрузка (230 В перемен. тока) <sup>2)</sup>	700 Вт 1500 Вт	25000 10000		
Лампы, экономящие энергию/ флуоресцентные лампы с электронным балластным дросселем <sup>2)</sup>	10 58 Вт	25000		
Флуоресцентные лампы с обычной компенсацией <sup>2)</sup>	1 x 58 Вт	25000		
Флуоресцентные лампы, не компенсированные <sup>2)</sup>	10 x 58 Вт	25000		

<b>Технические данные</b>	
Параллельное включение двух выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• механическая	макс. 10 Гц
• при омической нагрузке	макс. 2 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC13/AC15	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 2 Гц
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

<sup>1)</sup> Версия продукта 1<sup>2)</sup> Версия продукта 2 или выше

### 3.30 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A; (6ES7322-5HF00-0AB0)

#### Номер для заказа

6ES7322-5HF00-0AB0

#### Свойства


Свойства модуля с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A:

- 8 выходов, с гальванической развязкой
- Номинальное напряжение на нагрузке от 24 до 120 В постоянного тока, от 24 до 230 В переменного тока
- Пригоден для катушек электромагнитов, контакторов, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп переменного тока
- Для защиты контактов можно подключить через перемычку (SJ) гасящую RC-цепочку
- Индикатор групповой ошибки
- Индикаторы состояния каналов
- Параметризуемое диагностическое прерывание
- Параметризуемый вывод заменяющего значения

#### Защита контактов от перенапряжений

Защита контактов от перенапряжений осуществляется установкой перемычек (SJ) на модуле между клеммами 3 и 4, 7 и 8, 12 и 13 и т.д. (см. следующий рисунок).

**Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A**

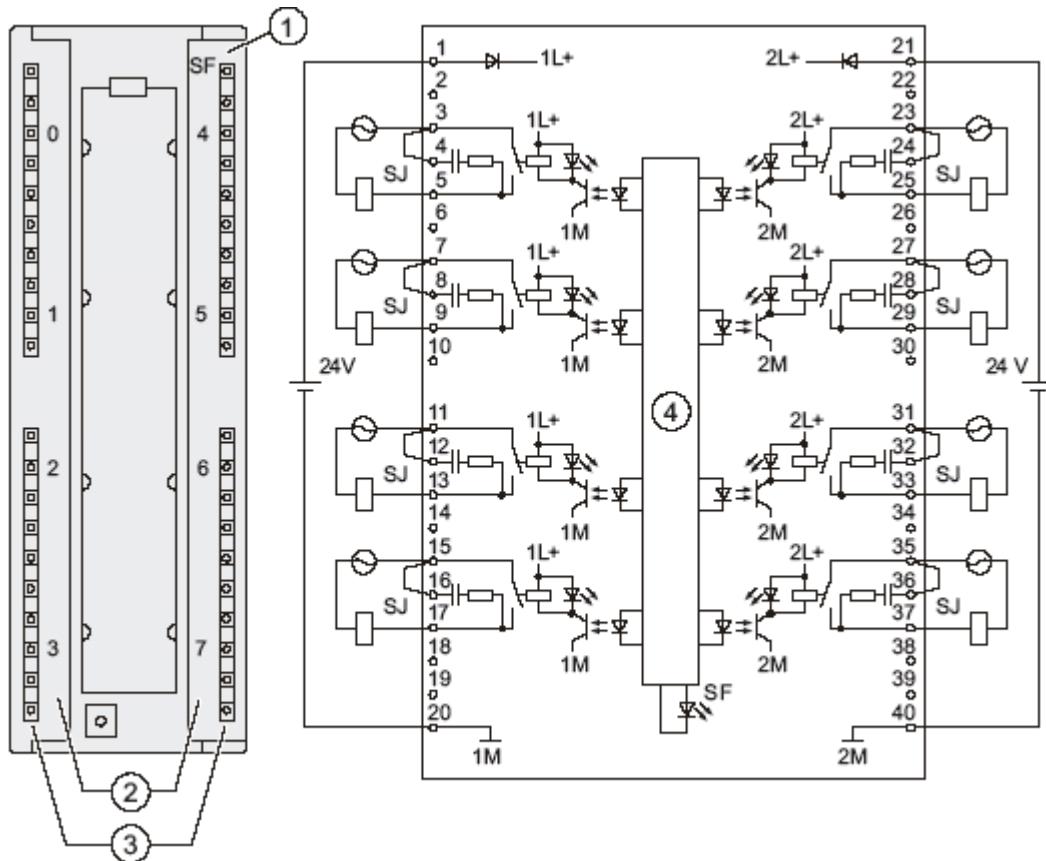


- ① Светодиод ошибок - красный
- ② Номер канала
- ③ Индикаторы состояния - зеленые
- ④ Подключение к заднейшине

## Работа с безопасным малым электрическим напряжением (SELV)

При использовании модуля с релейным выходом 6ES7322-5HF00-0AB0 с безопасным малым напряжением, имеющим гальваническую развязку, примите во внимание следующую особенность SELV:

Если клемма эксплуатируется с безопасным низким напряжением, имеющим гальваническую развязку, соседняя по горизонтали клемма должна использоваться с номинальным напряжением не выше 120 В постоянного или переменного тока. При работе с напряжениями выше 120 В постоянного или переменного тока пути тока утечки и воздушные зазоры 40-контактного фронтштекера не удовлетворяют требованиям SIMATIC к безопасной электрической развязке.

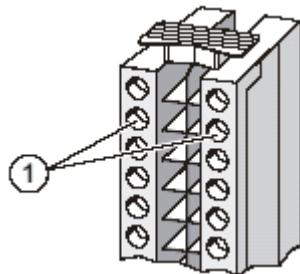

- ① Если один из двух соседних по горизонтали контактов эксплуатируется при безопасном низком электрическом напряжении, то соседняя клемма должна эксплуатироваться при напряжении не более 120 В постоянного или переменного тока.

## Технические данные SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 320 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	8
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания электроники L +	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да
Суммарный ток выходов (на группу)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• горизонтальная установка до 60°</li> <li>• вертикальная установка до 40°</li> </ul>	макс. 5 А макс. 5 А
Потенциальная развязка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• между каналами и задней шиной</li> <li>• между каналами и источником питания реле</li> <li>• между каналами группами по</li> </ul>	Да Да Да 1

## Цифровые модули

52B3.30 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A; (6ES7322-5HF00-0AB0)

Технические данные		
Допустимая разность потенциалов		
• между M <sub>internal</sub> и источником питания реле		75 В пост. тока / 60 В перемен. тока
• между M <sub>internal</sub> / источником питания реле и выходами		250 В перемен. тока
• между выходами различных групп		500 В перемен. тока
Изоляция проверена напряжением		
• между M <sub>internal</sub> и источником питания реле		500 В пост. тока
• между M <sub>internal</sub> / источником питания реле и выходами		1500 В перемен. тока
• между выходами различных групп		2000 В перемен. тока
Потребление тока		
• из задней шины		макс. 100 мА
• из источника питания L+		макс. 160 мА
Мощность потерь модуля		тип. 3,5 Вт
Состояние, прерывания, диагностика		
Индикация состояния		Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания		
• Диагностическое прерывание		Параметризуемое
Диагностические функции		Параметризуемые
• индикатор групповой ошибки		Красный светодиод (SF)
• считывание диагностической информации		Возможно
Данные для выбора исполнительного устройства		
Длительный термический ток		макс. 5 А
Минимальное напряжение/ток нагрузки		10 В / 10 мА <sup>1)</sup>
Остаточный ток		11,5 мА <sup>2)</sup>
Устойчив к короткому замыканию в соответствии с IEC 947-5-1		С автоматическим выключателем, имеющим характеристику В, для: cos φ 1,0: 600 А cos φ 0,5...0,7: 900 А С плавким предохранителем Diazed 8 A: 1000 А
Коммутационная способность и срок службы контактов		
• при омической нагрузке		
Напряжение		Ток
24 В пост. тока		5,0 А
24 В пост. тока		2,5 А
24 В пост. тока		1,0 А
24 В пост. тока		0,2 А
24 В пост. тока		0,1 А
120 В пост. тока		0,2 А
120 В пост. тока		0,1 А
230 В перемен. тока		5,0 А
230 В перемен. тока		2,5 А
230 В перемен. тока		1,0 А
230 В перемен. тока		0,2 А
230 В перемен. тока		0,1 А
		Число циклов переключения (тип.)
24 В пост. тока		0,2 млн
24 В пост. тока		0,4 млн
24 В пост. тока		0,9 млн
24 В пост. тока		1,7 млн
24 В пост. тока		2 млн
120 В пост. тока		1,7
120 В пост. тока		2 млн
230 В перемен. тока		0,2 млн
230 В перемен. тока		0,4 млн
230 В перемен. тока		0,9 млн
230 В перемен. тока		1,7 млн
230 В перемен. тока		2 млн

<b>Технические данные</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при индуктивной нагрузке</li> </ul>		
Напряжение	Ток	Число циклов переключения (тип.)
24 В пост. тока	5,0 А	0,1 млн
24 В пост. тока	2,5 А	0,25 млн
24 В пост. тока	1,0 А	0,5 млн
24 В пост. тока	0,2 А	1 млн
24 В пост. тока	0,1 А	1,2 млн
120 В пост. тока	0,1 А	1,2 млн
230 В перемен. тока	5,0 А	0,1 млн
230 В перемен. тока	2,5 А	0,25 млн
230 В перемен. тока	1,0 А	0,5 млн
230 В перемен. тока	0,2 А	1 млн
230 В перемен. тока	0,1 А	1,2 млн
Подключением гасящей RC-цепочки (установлена перемычка «SJ») или подключением внешней защитной схемы вы можете продлить срок службы контактов.		
Типоразмер пускателя	макс. размер 5 по NEMA	
	Мощность	Число циклов переключения (тип.)
Ламповая нагрузка (230 В перемен. тока)	1000 Вт 1500 Вт	25000 10000
Лампы, экономящие энергию/ флуоресцентные лампы с электронным балластным дросселем	10 x 58 Вт	25000
Флуоресцентные лампы с обычной компенсацией	1 58 Вт	25000
Флуоресцентные лампы, не компенсированные	10 x 58 Вт	25000
Задержка контактов	Гасящая RC-цепочка; 330 Ом, 0,1 мкФ	
Параллельное включение 2 выходов		
• для резервирования управления нагрузкой	возможно (только выходы с одним и тем же напряжением на нагрузке)	
• для увеличения мощности	Невозможно	
Управление цифровым входом	Возможно	
Частота переключения		
• механическая	макс. 10 Гц	
• при омической нагрузке	макс. 2 Гц	
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC13/AC15	макс. 0,5 Гц	
• при ламповой нагрузке	макс. 2 Гц	
Подключение исполнительных устройств	с помощью 40-контактного фронтштекера	

<sup>1)</sup> Без перемычки (SJ).

<sup>2)</sup> При переменном напряжении на нагрузке и вставленной перемычке (SJ). Если перемычка (SJ) не вставлена, то ток утечки отсутствует.

### Указание

Из-за тока утечки RC-цепочки при подключении входа IEC типа 1 могут возникнуть неверные состояния сигнала (удалите перемычку SJ).

## Цифровые модули

52B3.30 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A; (6ES7322-5HF00-0AB0)

### 3.30.1 Параметры SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A

#### Параметры SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A

В следующей таблице вы найдете обзор параметров, которые вы можете устанавливать, и их значения по умолчанию для SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A. Значения по умолчанию действуют, если вы не выполняли параметризацию в STEP 7.

Таблица 3-25. Параметры SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] • Diagnostic interrupts [Диагностические прерывания]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]	Динамический	Модуль
Reaction to CPU STOP [Поведение при переходе CPU в STOP]	Set substitution value [Установить заменяющее значение] (SSV) Hold last value [Сохранить последнее значение] (HLV)	SSV	Динамический	Канал
Set substitution value [Включить заменяющее значение] "1"	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]	Динамический	Канал

#### См. также

Параметризация цифровых модулей (стр. 3-8)

### 3.30.2 Диагностика SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A

#### Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A

В следующей таблице представлен обзор диагностических сообщений SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A.

Таблица 3-26. Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A

Диагностическое сообщение	Светодиод	Область действия диагностики	параметризуемое
Watchdog time-out [Сработал контроль времени]	SF	Модуль	Нет
EPROM error [Ошибка СППЗУ]	SF	Модуль	Нет
RAM error [Ошибка ОЗУ]	SF	Модуль	Нет

#### Причины ошибок и меры по их устранению

Таблица 3-27. Диагностические сообщения SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, причины ошибок и меры по их устранению

Диагностическое сообщение	Обнаружение ошибок	Возможная причина ошибки	Меры по устранению
Watchdog time-out [Сработал контроль времени]	всегда	Временно возникли большие электромагнитные помехи	Устранимите помехи, а затем выключите и снова включите питание CPU
		Неисправен модуль	Замените модуль
EPROM error [Ошибка СППЗУ]	всегда	Временно возникли большие электромагнитные помехи	Устранимите помехи, а затем выключите и снова включите питание CPU
		Неисправен модуль	Замените модуль
RAM error [Ошибка ОЗУ]	всегда	Временно возникли большие электромагнитные помехи	Устранимите помехи, а затем выключите и снова включите питание CPU
		Неисправен модуль	Замените модуль

### 3.30.3 Прерывания SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A

#### Введение

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5A может запускать диагностические прерывания.

OB и SFC, упомянутые ниже, можно найти в оперативной помощи для STEP 7, где они описаны более подробно.

#### Разблокировка прерываний

Прерывания по умолчанию не установлены. Это значит, что они заблокированы без соответствующей параметризации. Разблокировка прерываний производится в STEP 7.

#### Диагностическое прерывание

Если вы разблокировали диагностические прерывания, то через эти прерывания поступает информация о наступающих сбойных ситуациях (первое появление ошибки) и уходящих сбойных ситуациях (сообщение после устранения неисправности).

CPU прерывает исполнение программы пользователя и обрабатывает блок диагностических прерываний (OB 82).

В программе пользователя в OB 82 вы можете вызвать SFC 51 или SFC 59 для получения более подробной диагностической информации из модуля.

Диагностическая информация является непротиворечивой вплоть до выхода из OB 82. При выходе из OB 82 диагностическое прерывание квтируется на модуле.

#### См. также

Параметры SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A (стр. 3-77)

## 3.31 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)

#### Номер для заказа: "Стандартный модуль"

6ES7322-1HF10-0AA0

#### Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"

6AG1 322-1HF10-2AA0

#### Свойства

Свойства SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A:


- 8 выходов, потенциально развязанных группами по 1
- Номинальное напряжение на нагрузке от 24 до 120 В постоянного тока, от 48 до 230 В переменного тока
- Пригоден для электромагнитных вентилей, контакторов, пускателей, маломощных двигателей и сигнальных ламп постоянного и переменного тока.

### Меры при токах переключения > 3 А

#### Указание

Для максимального снижения дополнительного нагрева модуля вблизи штекера при токах переключения > 3 А необходимо выбирать поперечное сечение для соединительных кабелей 1,5 мм<sup>2</sup>.

### Схема подключения и принципиальная схема SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A

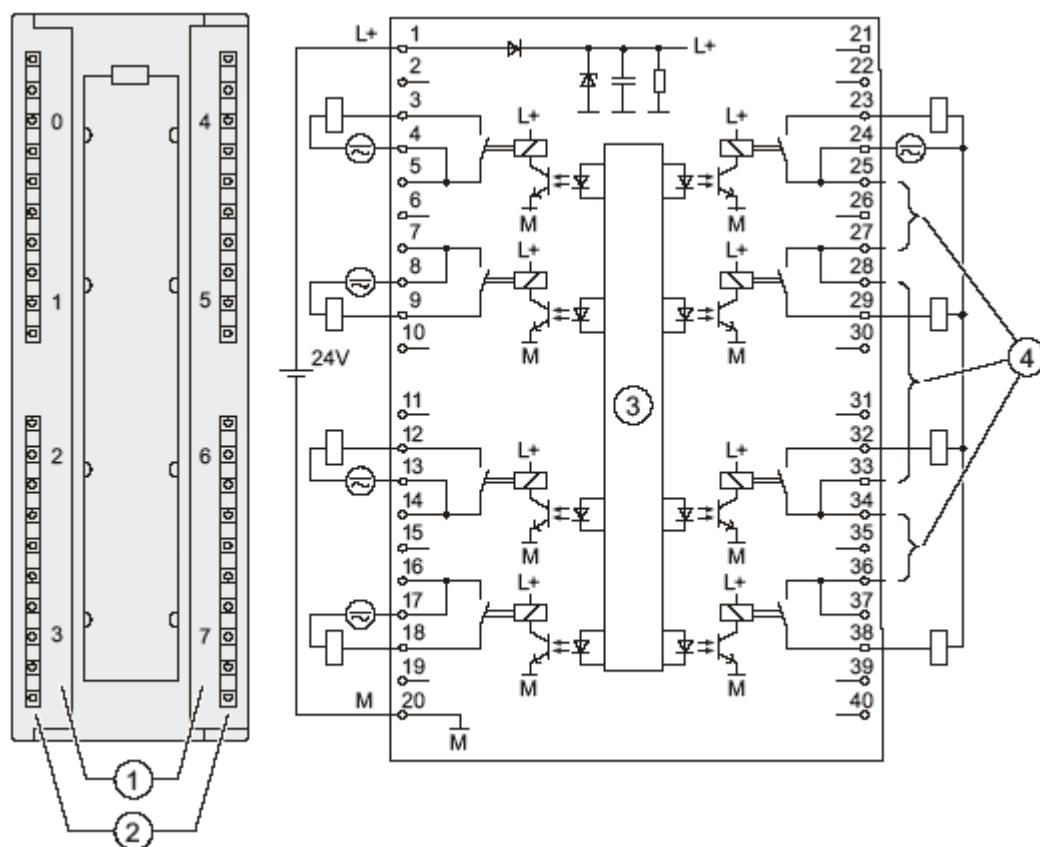


- ① Номер канала
  - ② Индикаторы состояния - зеленые
  - ③ Подключение к заднейшине
  - ④ Возможность дополнительного подключения питания контактов
- $I_{\text{суммар}} \leq 8 \text{ A}$  при  $T_{\text{окр}} \leq 30^\circ\text{C}$   
 $I_{\text{суммар}} \leq 5 \text{ A}$  при  $T_{\text{окр}} \leq 60^\circ\text{C}$

### Работа с безопасным малым электрическим напряжением (SELV)

При использовании модуля с релейным выходом 322-1HF10 с безопасным малым напряжением, имеющим гальваническую развязку, примите во внимание следующую особенность:

Если клемма эксплуатируется с безопасным низким напряжением, имеющим гальваническую развязку, соседняя по горизонтали клемма должна использоваться с номинальным напряжением не выше 120 В постоянного или переменного тока. При работе с напряжениями выше 120 В постоянного или переменного тока пути тока утечки и воздушные зазоры 40-контактного фронтштекера не удовлетворяют требованиям SIMATIC к безопасной электрической развязке.

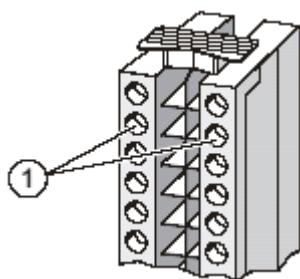

- ① Если один из двух соседних по горизонтали контактов эксплуатируется при безопасном низком электрическом напряжении, то соседняя клемма должна эксплуатироваться при напряжении не более 120 В постоянного или переменного тока.

### Технические данные SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 120
Вес	ок. 320 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	8
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания реле L +	24 В пост. тока
Суммарный ток выходов (на группу)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• горизонтальная установка до 30 °C до 60 °C</li> <li>• вертикальная установка до 40 °C</li> </ul>	макс. 8 А макс. 5 А  макс. 5 А
<b>Потенциальная развязка</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• между каналами и задней шиной</li> <li>• между каналами группами по</li> </ul>	Да  Да 1

## Цифровые модули

53B3.31 Модуль с релейными выходами SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)

Технические данные		
Допустимая разность потенциалов		
• между M <sub>internal</sub> и источником питания реле	75 В пост. тока / 60 В перемен. тока	
• между M <sub>internal</sub> / источником питания реле и выходами	250 В перемен. тока	
• между выходами различных групп	500 В перемен. тока	
Изоляция проверена напряжением		
• между M <sub>internal</sub> и источником питания реле	500 В пост. тока	
• между M <sub>internal</sub> / источником питания реле и выходами	1500 В перемен. тока	
• между выходами различных групп	2000 В перемен. тока	
Потребление тока		
• из задней шины	макс. 40 мА	
• из источника питания L+	макс. 125 мА	
Мощность потерь модуля	тип. 4.2 Вт	
Состояние, прерывания, диагностика		
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале	
Прерывание	Отсутствует	
Диагностические функции	Отсутствуют	
Данные для выбора исполнительного устройства		
Длительный термический ток	макс. 8 А	
Минимальное напряжение/ток нагрузки	10 В / 5 мА	
Ток короткого замыкания в соответствии с IEC 947-5-1	С автоматическим выключателем, имеющим характеристику В, для: cos φ 1,0: 600 А cos φ 0,5...0,7: 900 А С плавким предохранителем Diazed 8 А: 1000 А	
Коммутационная способность и срок службы контактов		
• при омической нагрузке		
Напряжение	Ток	Число циклов переключения (тип.)
24 В пост. тока	8,0 А 4,0 А 2,0 А 0,5 А	0,1 млн 0,3 млн 0,7 млн 4,0 млн
60 В пост. тока	0,5 А	4 млн
120 В пост. тока	0,2 А	1,6 млн
48 В перемен. тока	8,0 А 2,0 А	0,1 млн 1,6 млн
60 В перемен. тока	8,0 А 2,0 А	0,1 млн 1,2 млн
120 В перемен. тока	8,0 А 4,0 А 2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,1 млн 0,3 млн 0,5 млн 0,7 млн 1,5 млн
230 В перемен. тока	8,0 А 4,0 А 2,0 А 1,0 А 0,5 А	0,1 млн 0,3 млн 0,5 млн 0,7 млн 1,5 млн

<b>Технические данные</b>		
<b>Коммутационная способность и срок службы контактов</b>		
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1 DC13/AC15		
Напряжение	Ток	Число циклов переключения (тип.)
24 В пост. тока	2,0 A 1,0 A 0,5 A	0,3 млн 0,5 млн 1 млн
60 В пост. тока	0,5 A 0,3 A	0,5 млн 1 млн
120 В пост. тока	0,2 A	0,5 млн
48 В перемен. тока	3,0 A 1,5 A	0,5 млн 1 млн
60 В перемен. тока	3,0 A 1,5A	0,3 млн 1 млн
120 В перемен. тока	3,0 A 2,0 A 1,0 A 0,5 A	0,2 млн 0,3 млн 0,7 млн 2 млн
230 В перемен. тока	3,0 A 2,0 A 1,0 A 0,5 A	0,1 млн 0,3 млн 0,7 млн 2,0 млн
• Вспомогательные контакторы размера 0 (3TH28)		30 млн
Внешняя защитная цепь увеличит срок службы контактов.		
	Мощность	Число циклов переключения (тип.)
Ламповая нагрузка (230 В перемен. тока)	1000 Вт 1500 Вт	25000 10000
Лампы, экономящие энергию/ флуоресцентные лампы с электронным балластным дросселем	10 x 58 Вт	25000
Флуоресцентные лампы с обычной компенсацией	1 x 58 Вт	25000
Флуоресцентные лампы, не компенсированные	10 x 58 Вт	25000
Задорка контактов (внутренняя)	Отсутствует	
Параллельное включение 2 выходов		
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно	
• для увеличения мощности	Невозможно	
Управление цифровым входом	Возможно	
Частота переключения		
• механическая	макс. 10 Гц	
• при омической нагрузке	макс. 2 Гц	
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC13/AC15	макс. 0,5 Гц	
• при ламповой нагрузке	макс. 2 Гц	
Подключение исполнительных устройств	с помощью 40-контактного фронтштекера	

## Цифровые модули

54B3.32 Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0)

### **3.32      Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0)**

#### **Номер для заказа**

6ES7323-1BL00-0AA0

#### **Свойства**

Свойства SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A:

- 16 входов, потенциально развязанных группами по 16
- 16 выходов, потенциально развязанных группами по 8
- Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- Номинальное напряжение на нагрузке 24 В пост. тока
- Входы пригодны для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных реле близости (BERO)
- Выходы пригодны для электромагнитных вентилей, контакторов постоянного тока и индикаторных ламп

#### **Использование модуля со скоростными счетчиками**


Примите, пожалуйста, во внимание следующую информацию об использовании модуля в соединении со скоростными счетчиками:

---

#### **Указание**

При использовании механического контакта для подключения источника питания 24 В к SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A его выходы сохраняют сигнал «1» в течение приблизительно 50 мкс в зависимости от схемы.


---

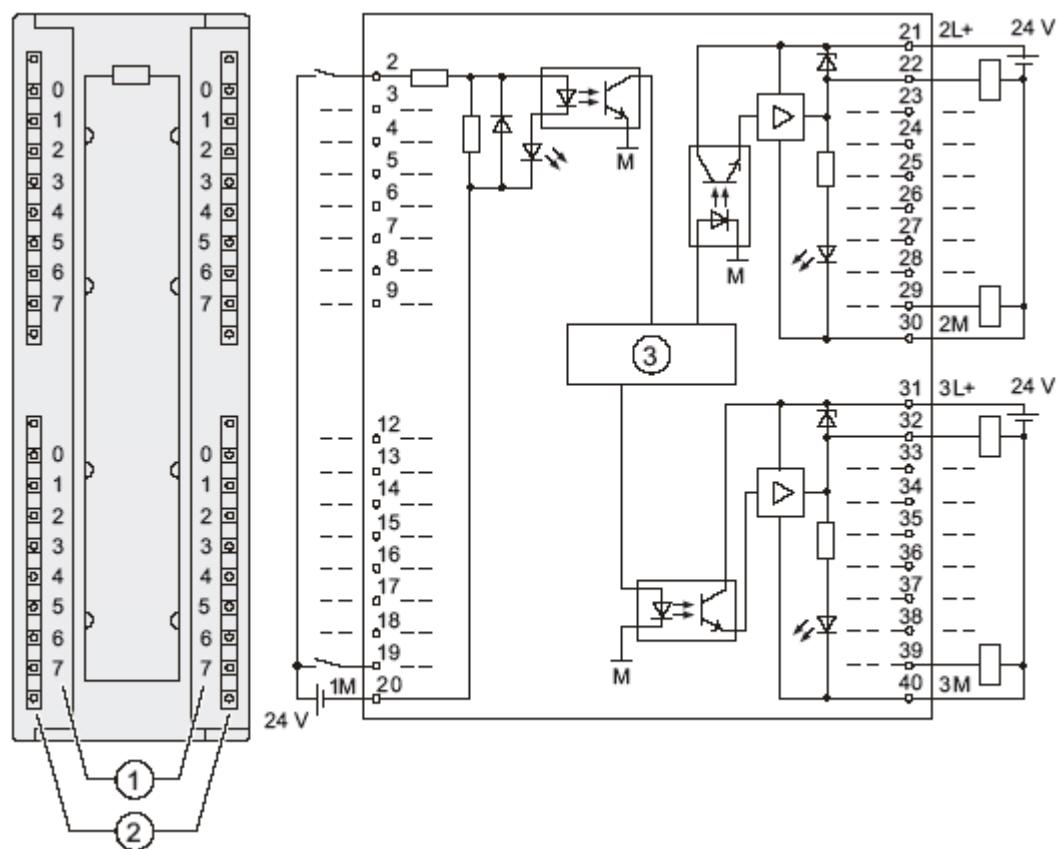**Схема подключения и принципиальная схема SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A**

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

**Назначение контактов**

На следующем рисунке показано соответствие каналов адресам ввода и вывода.

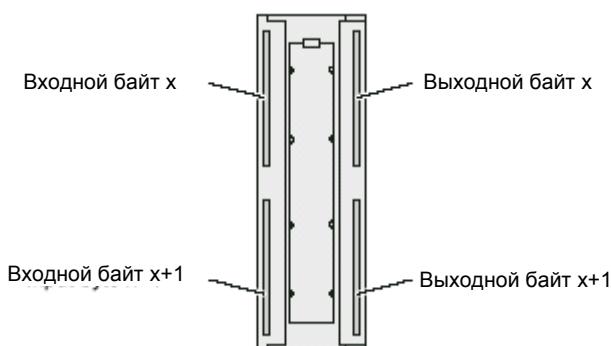

## Цифровые модули

54B3.32 Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0)

### Технические данные SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 260 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Тактовая синхронизация	Нет
Число входов	16
Число выходов	16
Длина кабеля	
• неэкранированного	макс. 600 м
• экранированного	макс. 1000 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка	
до 40 °C	16
до 60 °C	8
• вертикальная установка	16
до 40 °C	
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка	
до 40 °C	макс. 4 А
до 60 °C	макс. 3 А
• вертикальная установка	макс. 2 А
до 40 °C	
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами	Да
входы группами по	16
выходы группами по	8
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 80 mA
• из источника питания нагрузки L+ (без нагрузки)	макс. 80 mA
Мощность потерь модуля	тип. 6,5 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют

<b>Технические данные</b>	
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> <li>для сигнала «1»</li> <li>для сигнала «0»</li> </ul>	24 В пост. тока от 13 до 24 от – 30 до + 5 В
Входной ток	тип. 7 мА
Входное запаздывание	
<ul style="list-style-type: none"> <li>с «0» на «1»</li> <li>с «1» на «0»</li> </ul>	от 1,2 до 4,8 мс от 1,2 до 4,8 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	возможно
<ul style="list-style-type: none"> <li>допустимый ток утечки</li> </ul>	макс. 1,5 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1»</li> </ul>	мин. L + (- 0,8 В)
выходной ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «1»</li> </ul>	0.5 А
номинальное значение	от 5 мА до 0,6 А
допустимый диапазон	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при сигнале «0» (остаточный ток)</li> </ul>	макс. 0.5 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>с «0» на «1»</li> <li>с «1» на «0»</li> </ul>	макс. 100 мкс макс. 500 мкс
Диапазон сопротивления нагрузки	от 48 Ом до 4 кОм
Ламповая нагрузка	макс. 5 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для резервирования управления нагрузкой</li> </ul>	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
<ul style="list-style-type: none"> <li>для увеличения мощности</li> </ul>	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при омической нагрузке</li> <li>при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC 13</li> <li>при ламповой нагрузке</li> </ul>	макс. 100 Гц макс. 0.5 Гц макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	тип. L + (- 53 В)
Защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная
<ul style="list-style-type: none"> <li>порог срабатывания</li> </ul>	тип. 1 А
Подключение исполнительных устройств	с помощью 40-контактного фронтштекера

## Цифровые модули

55B3.33 Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)

### **3.33 Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7323-1BH01-0AA0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1 323-1BH01-2AA0

#### **Свойства**

Свойства SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A:

- 8 входов, потенциально развязанных группами по 8
- 8 выходов, потенциально развязанных группами по 8
- Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- Номинальное напряжение на нагрузке 24 В пост. тока
- Входы пригодны для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных реле близости (BERO)
- Выходы пригодны для электромагнитных вентилей, контакторов постоянного тока и индикаторных ламп

#### **Использование модуля со скоростными счетчиками**

Примите, пожалуйста, во внимание следующую информацию об использовании модуля в соединении со скоростными счетчиками:


---

#### **Указание**

При использовании механического контакта для подключения источника питания 24 В к SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A его выходы сохраняют сигнал «1» в течение приблизительно 50 мкс в зависимости от схемы.

---

55B3.33 Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)

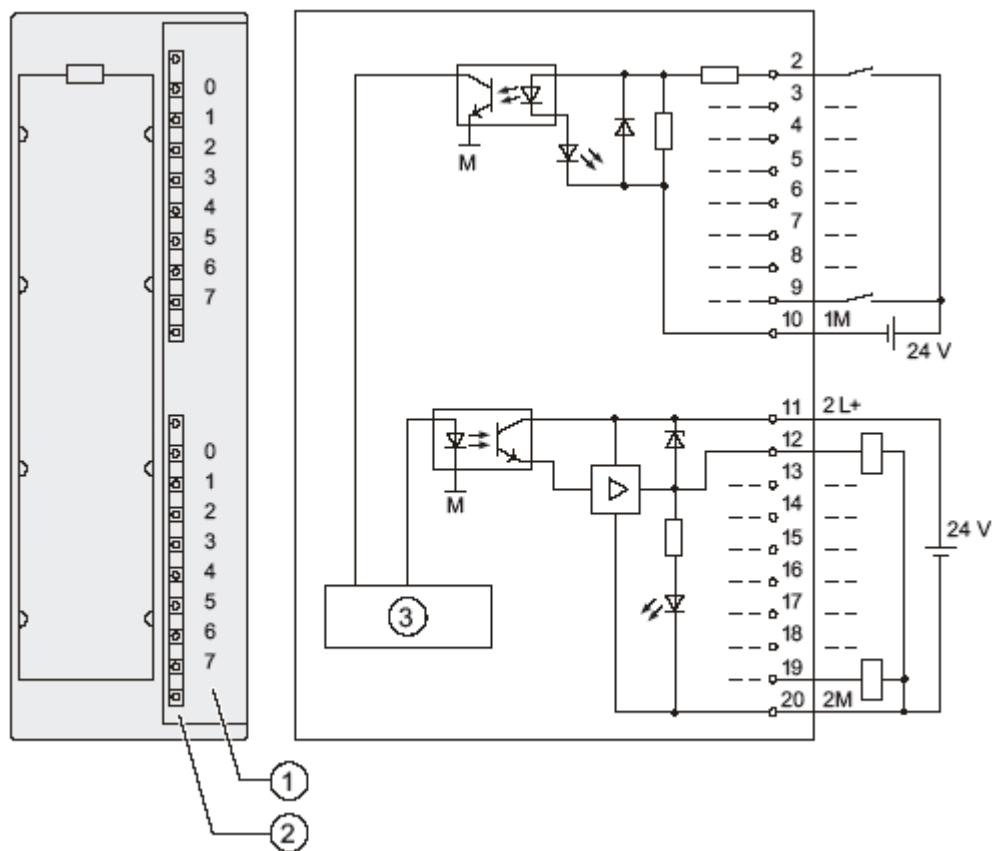**Схема подключения и принципиальная схема SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A**

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к задней шине

**Технические данные SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A**

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 200 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	8
Число выходов	8
Длина кабеля	макс. 600 м
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 1000 м

## Цифровые модули

55B3.33 Цифровой модуль ввода/вывода SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)

Технические данные	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	8
• вертикальная установка до 40 °C	8
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 60 °C	макс. 4 A
• вертикальная установка до 40 °C	макс. 4 A
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами входы группами по выходы группами по	Да 8 8
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 40 mA
• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 40 mA
Мощность потерь модуля	тип. 3.5 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• для сигнала «1»	от 13 до 24 В
• для сигнала «0»	от – 30 до 5 В
Входной ток	
• при сигнале «1»	тип. 7 mA
Входное запаздывание	
• с «0» на «1»	от 1,2 до 4,8 мс
• с «1» на «0»	от 1,2 до 4,8 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	Возможно
• допустимый ток утечки	макс. 1,5 mA
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера

<b>Технические данные</b>	
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	мин. L + (- 0,8 В)
• при сигнале «1»	
Выходной ток	
• при сигнале «1»	0,5 А от 5 мА до 0,6 А
номинальное значение	
допустимый диапазон	
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 0,5 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
• с «0» на «1»	макс. 100 мкс
• с «1» на «0»	макс. 500 мкс
Диапазон сопротивления нагрузки	от 48 Ом до 4 кОм
Ламповая нагрузка	макс. 5 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно (только для выходов одной и той же группы)
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 100 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC 13	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	тип. L + (- 53 В)
Защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная
• порог срабатывания	тип. 1 А
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

## Цифровые модули

56B3.34 Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A; параметризуемый (6ES7327-1BH00-0AB0)

### **3.34 Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A; параметризуемый (6ES7327-1BH00-0AB0)**

#### **Номер для заказа**

6ES7327-1BH00-0AB0

#### **Свойства**

Свойства SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A:

- 8 цифровых входов и 8 индивидуально параметризуемых входов или выходов, потенциально развязанных группами по 16
- Номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- Входы пригодны для переключателей и 2-, 3- и 4-проводных реле близости (BERO)
- Выходной ток 0,5 А
- Номинальное напряжение на нагрузке 24 В пост. тока
- Выходы пригодны для электромагнитных вентилей, контакторов постоянного тока и индикаторных ламп
- Параметризация модуля может быть динамически поканально изменена в режиме RUN (свойство CiR).
- Обратная читаемость выходов.

#### **Использование модуля со скоростными счетчиками**

Примите, пожалуйста, во внимание следующую информацию об использовании модуля в соединении со скоростными счетчиками:

---


#### **Указание**

При использовании механического контакта для подключения источника питания 24 В к SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A его выходы сохраняют сигнал «1» в течение приблизительно 50 мкс в зависимости от схемы.

---

56B3.34 Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A; параметризуемый  
(6ES7327-1BH00-0AB0)

**Схема подключения и принципиальная схема SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A, параметризуемое**

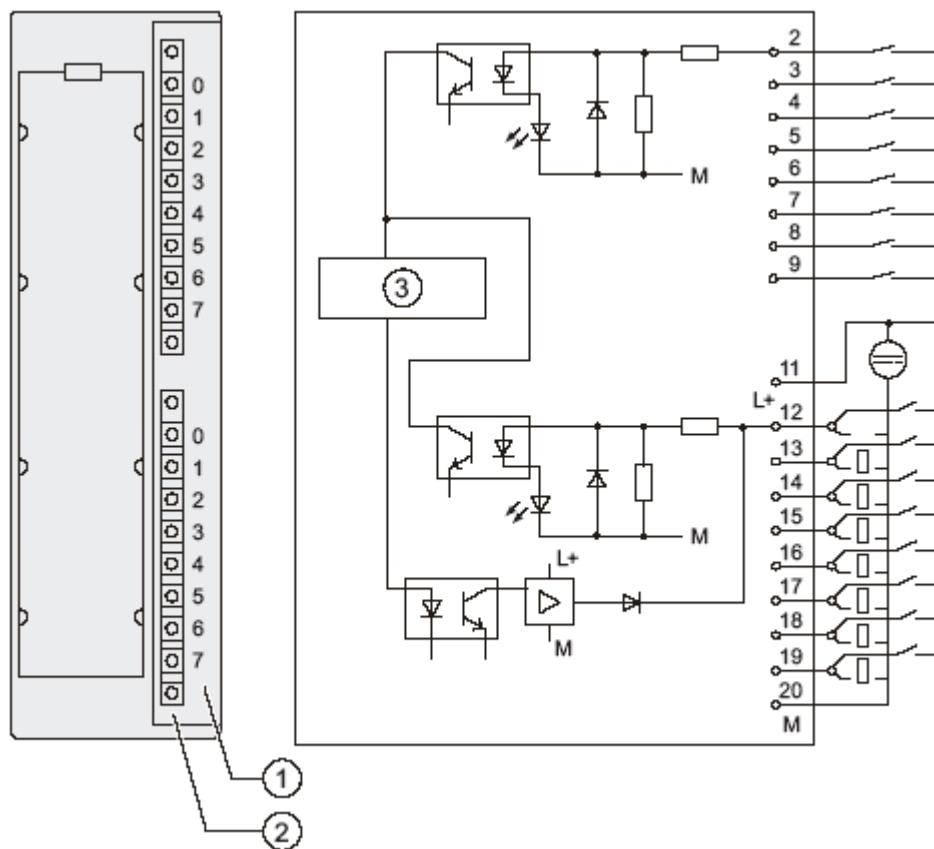

- ① Номер канала
- ② Индикаторы состояния - зеленые
- ③ Подключение к заднейшине

**Технические данные SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A, параметризуемое**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 120
Вес	ок. 200 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	8 цифровых
Число входов/выходов	8 индивидуально параметризуемых
Длина кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• неэкранированного</li> <li>• экранированного</li> </ul>	макс. 600 м макс. 1000 м

## Цифровые модули

56B3.34 Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A; параметризуемый (6ES7327-1BH00-0AB0)

Технические данные	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
Число одновременно управляемых входов	
• горизонтальная установка до 60 °C	16
• вертикальная установка до 40 °C	16
Суммарный ток выходов (на группу)	
• горизонтальная установка до 40 °C до 60 °C	макс. 4 А макс. 3 А
• вертикальная установка до 40 °C	макс. 2 А
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами	Нет
Допустимая разность потенциалов	
• между различными цепями тока	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 60 мА
• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 20 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входное напряжение	
• номинальное значение	24 В пост. тока
• для сигнала «1»	от 15 до 30 В
• для сигнала «0»	от – 30 до 5 В
Входной ток	
• при сигнале «1»	тип. 6 мА
Входное запаздывание	
• с «0» на «1»	от 1,2 до 4,8 мс
• с «1» на «0»	от 1,2 до 4,8 мс
Входная характеристика	в соответствии с IEC 61131, тип 1
Подключение 2-проводных BERO	Возможно
• допустимый ток утечки	макс. 1,5 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера

56B3.34 Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A; параметризуемый  
(6ES7327-1BH00-0AB0)

<b>Технические данные</b>	
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходное напряжение	мин. L+ (-1,5 В)
• при сигнале «1»	
Выходной ток	
• при сигнале «1» номинальное значение допустимый диапазон	0,5 А от 5 мА до 0,6 А
• при сигнале «0» (остаточный ток)	макс. 0,5 мА
Выходное запаздывание (для омической нагрузки)	
• с «0» на «1»	макс. 350 мкс
• с «1» на «0»	макс. 500 мкс
Диапазон сопротивления нагрузки	от 48 Ом до 4 кОм
Ламповая нагрузка	макс. 5 Вт
Параллельное включение 2 выходов	
• для резервирования управления нагрузкой	Возможно
• для увеличения мощности	Невозможно
Управление цифровым входом	Возможно
Частота переключения	
• при омической нагрузке	макс. 100 Гц
• при индуктивной нагрузке в соответствии с IEC 947-5-1, DC 13	макс. 0,5 Гц
• при ламповой нагрузке	макс. 10 Гц
Ограничение (внутреннее) индуктивного напряжения при отключении	тип. L + (-54 В)
Защита выхода от короткого замыкания	Да, электронная
• порог срабатывания	тип. 1 А
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера

## Цифровые модули

56B3.34 Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A; параметризуемый (6ES7327-1BH00-0AB0)

### **3.34.1 Параметры SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A**

#### **Параметризация**

Описание общей процедуры параметризации цифровых модулей вы найдете в разделе *Параметризация цифровых модулей*.

#### **Параметры SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A, параметризуемый**

В следующей таблице вы найдете обзор параметров, которые вы можете устанавливать, и их значения по умолчанию для SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A.

Значения по умолчанию действуют, если вы не выполняли параметризацию в STEP 7.

Вы увидите в сопоставлении, какие параметры можно изменять:

- в STEP 7
- с помощью SFC 55 "WR\_PARM"
- с помощью SFB 53 "WRREC" (напр., для GSD).

Параметры, установленные с помощью STEP 7, могут быть также переданы в модуль посредством SFC 56 и 57, и SFB 53 (см. онлайновую помощь к STEP 7).

Таблица 3-28. Параметры SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A

Параметры	Диапазон значений	Значения по умолчанию	Вид параметра	Область действия	№ записи данных	Возможна параметризация с помощью ...	
						SFC55, SFB53	устройства программирования
Digital output [Цифровой выход]	Yes/no [Да/нет]	No [Нет]	Динамический	Канал	1	Да	Да

#### **См. также**

Параметры SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A (стр. 3-77)

56B3.34 Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A; параметризуемый  
(6ES7327-1BH00-0AB0)

### 3.34.1.1 Структура записи данных 1 SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A

#### Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 динамических параметров SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A.

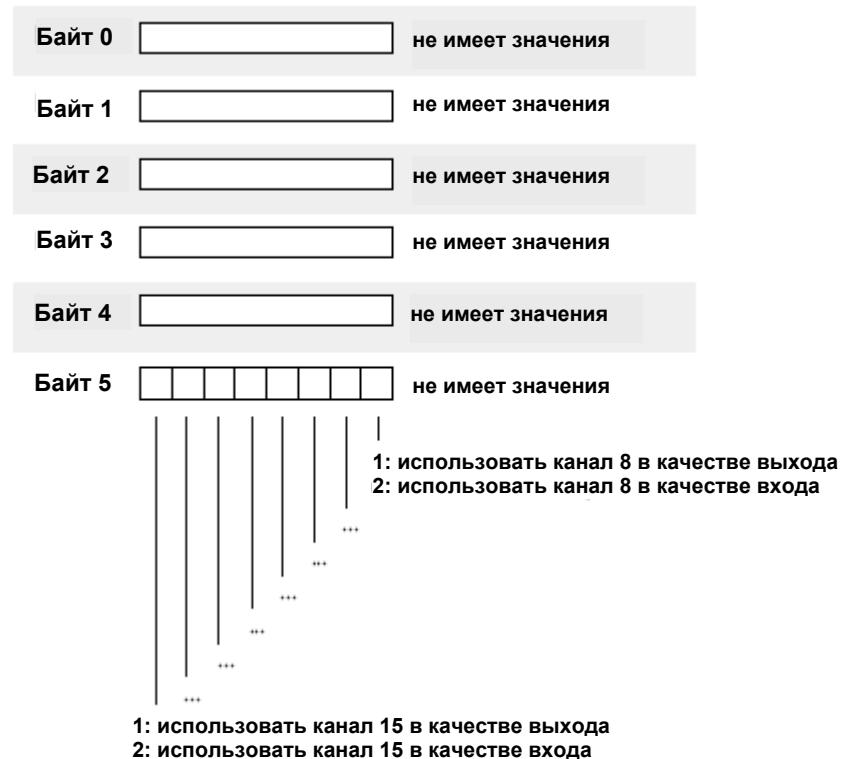


Рис. 3-8. Структура записи данных 1 модуля SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A

## Цифровые модули

56B3.34 Цифровой модуль ввода/вывода SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A; параметризуемый (6ES7327-1BH00-0AB0)

### Обратная читаемость выходов

Обратная читаемость обеспечивает простой способ диагностики. Этот способ можно использовать, чтобы установить, достигла ли процесса направленная туда информация ("1" или "0").

Цифровые выходы могут считываться обратно в области данных пользователя: если, напр., Q11.3 параметризован как выход, он может быть считан обратное через I11.3. См. следующий рисунок.

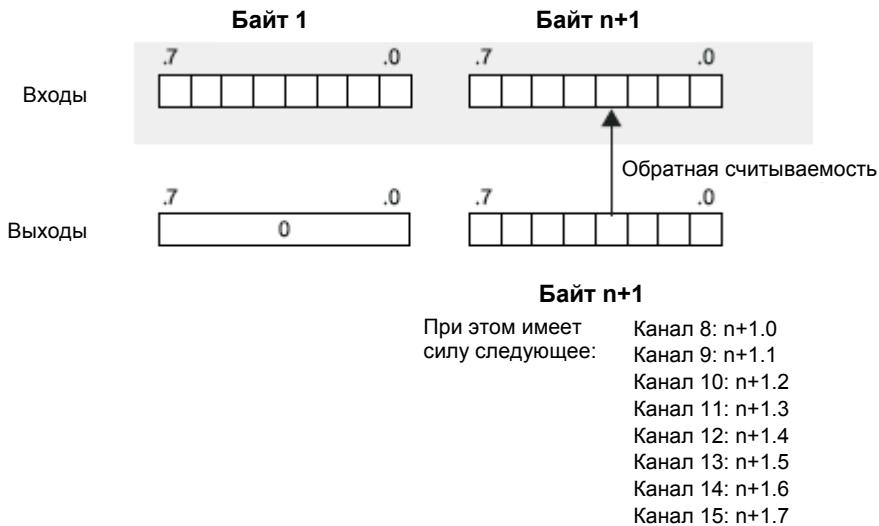


Рис. 3-9. Обратная читаемость выходов SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A

# 4

## Принципы обработки аналоговых величин

### 4.1      Обзор

#### Введение

В этой главе содержится описание основной последовательности действий при подключении датчиков сигналов к аналоговым входам и аналоговым выходам, а также указания, на что при этом следует обратить особое внимание.

На следующих рисунках не показаны соединительные провода, которые необходимы для подключения электрических потенциалов аналогового модуля ввода и датчиков.

Поэтому вы, кроме того, должны учитывать и использовать общую информацию по подключению датчиков измеряемых величин.

Описание особых возможностей подключения вы найдете у соответствующего модуля.

#### Монтаж и подключение

Информацию о монтаже и подключении вы найдете в руководстве по эксплуатации S7-300, CPU 31xC, и CPU 31x: Монтаж и в Интернете по адресу:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499>.

### 4.2      Подключение измерительных датчиков к аналоговым входам

#### Датчики, которые можно подключать к аналоговым входам

К аналоговым модулям ввода можно подключать различные датчики в зависимости от вида измерения:

- датчики напряжения
  - в виде 2-проводных измерительных преобразователей
  - в виде 4-проводных измерительных преобразователей
- резисторы
- термопары

### Кабели для аналоговых сигналов

Для аналоговых сигналов необходимо использовать экранированные кабели типа «витая пара». Благодаря этому снижается влияние помех. Экран аналоговых кабелей следует заземлять на обоих концах кабеля.

Если между концами кабеля имеется разность потенциалов, то по экрану может протекать уравнительный ток, что может приводить к появлению помех в аналоговом сигнале. В этом случае вам следует позаботиться о низкоомном выравнивании потенциалов и, если необходимо, заземлить экран только с одного конца кабеля.

### Аналоговые модули ввода с гальванической развязкой

В аналоговых модулях ввода с гальванической развязкой отсутствует электрическая связь между опорной точкой цепи измерения ( $M_{ANA}$  и/или  $M_-$ ) и клеммой  $M$  на CPU/IM153.

Аналоговые модули ввода с гальванической развязкой необходимо использовать, если между опорной точкой цепи измерения ( $M_{ANA}$  и/или  $M_-$ ) и клеммой  $M$  на CPU/IM153 может возникнуть разность потенциалов  $V_{ISO}$ .

Чтобы разность потенциалов  $V_{ISO}$  не превысила допустимого значения, соедините клемму  $M_{ANA}$  и клемму  $M$  на CPU/IM153 проводом для выравнивания потенциалов.

### Аналоговые модули ввода без гальванической развязки

У аналоговых модулей ввода без гальванической развязки необходимо установить низкоомное соединение между опорной точкой цепи измерения  $M_{ANA}$  и клеммой  $M$  на CPU или интерфейсном модуле IM 153. Для этого соедините клемму  $M_{ANA}$  с клеммой  $M$  на CPU или интерфейсном модуле IM 153. Разность потенциалов между  $M_{ANA}$  и клеммой  $M$  на CPU или интерфейсном модуле IM 153 может привести к искажению аналогового сигнала.

### Ограниченнная разность потенциалов $U_{CM}$

Не должна быть превышена допустимая разность потенциалов  $U_{CM}$  (синфазное напряжение/Common Mode). Разность потенциалов  $U_{CM}$  может возникнуть между

- измерительными входами ( $M_+$  /  $M_-$ ) и опорной точкой измерительной цепи  $M_{ANA}$
- между измерительными входами каналов относительно друг друга.

На следующих рисунках показаны мероприятия, которые должны быть выполнены при присоединении измерительных датчиков.

## 4.2.1 Подключение изолированных измерительных датчиков

### Изолированные датчики

Изолированные датчики не соединены с потенциалом локальной земли (местным заземлением). Они могут эксплуатироваться со свободным потенциалом.

В случае изолированных датчиков могут возникать разности потенциалов между различными датчиками. Эти разности потенциалов могут возникать в результате помех или размещения датчиков на месте.

Чтобы воспрепятствовать превышению допустимого значения для  $U_{CM}$  при работе в областях с высоким уровнем электромагнитных помех, мы рекомендуем соединить M- с  $M_{ANA}$ .

### Указание

У модулей с  $U_{CM} \leq 2,5$  В вы должны соединить M- и  $M_{ANA}$  (см. следующие рисунки).

### Подключение изолированных датчиков к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

CPU / IM 153 может эксплуатироваться в заземленном режиме или в незаземленном режиме.

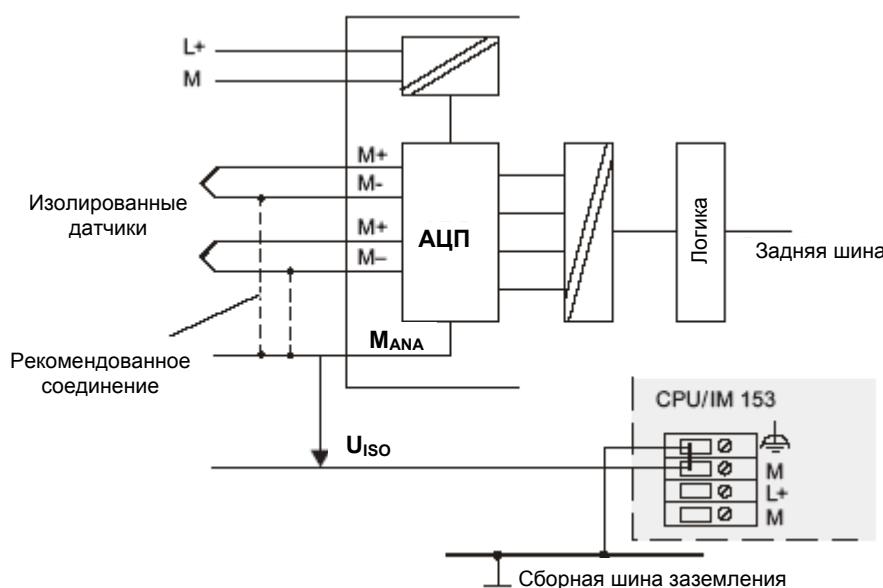


Рис. 4-1. Подключение изолированных датчиков к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

### Подключение изолированных датчиков к аналоговому модулю ввода без гальванической развязки

CPU / IM 153 может эксплуатироваться в заземленном режиме или в незаземленном режиме.

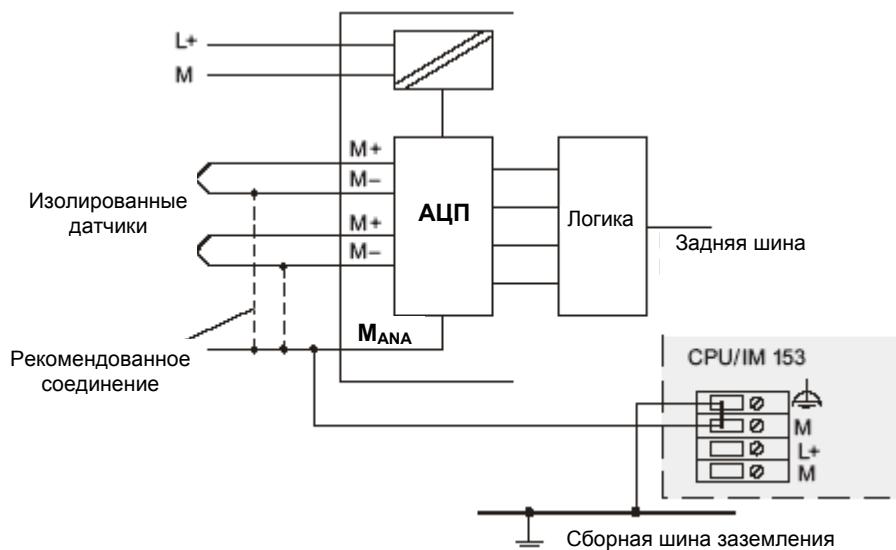


Рис. 4-2. Подключение изолированных датчиков к аналоговому модулю ввода без гальванической развязки

#### Указание

При подключении 2-проводных измерительных датчиков и датчиков сопротивления устанавливать соединение между M- и M<sub>ANA</sub> не следует. В этом случае ток протекал бы через соединительную линию между M- и M<sub>ANA</sub>, и результаты измерения были бы искажены. Это относится также к соответствующим образом параметризованным, но не используемым входам.

## 4.2.2 Подключение неизолированных датчиков

### Неизолированные датчики

Неизолированные датчики соединяются с местным потенциалом земли (местное заземление). При использовании неизолированных датчиков необходимо соединить  $M_{ANA}$  с местной землей.

Между分散された測定点で測定される電位差 ( $U_{CM}$ ) が静的・動的である) が地電位との相対的な電位差 ( $U_{CM}$ ) によって発生する。この電位差が許容範囲を超える場合は、各測定点間の等電位接続 (Equipotential connection) を確保する必要があります。

### Подключение неизолированных датчиков к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

При подключении неизолированных датчиков к модулям с гальванической развязкой вы можете эксплуатировать CPU / IM 153 в заземленном режиме или в незаземленном режиме.

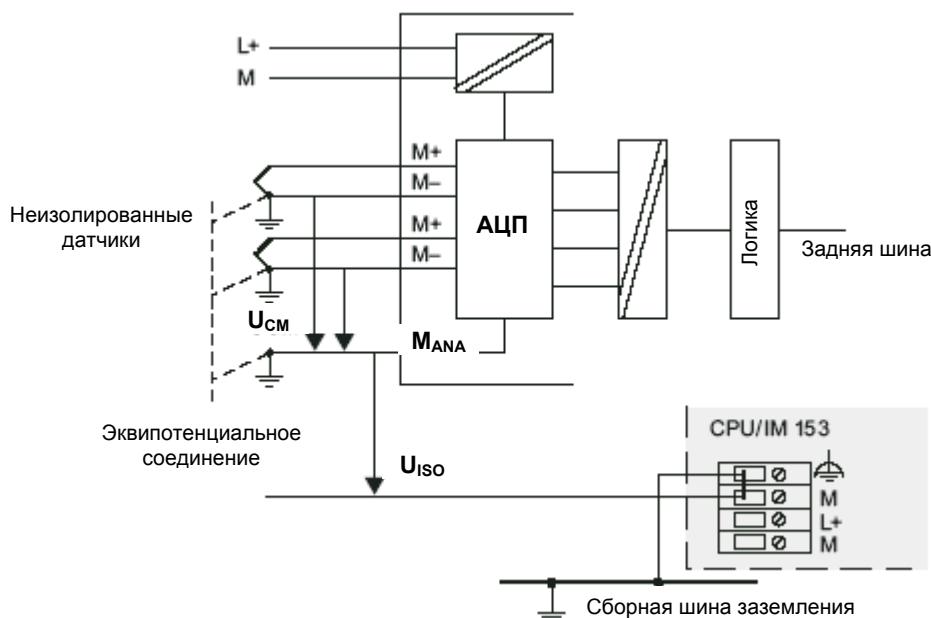


Рис. 4-3. Подключение неизолированных датчиков к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

### Подключение неизолированных датчиков к аналоговому модулю ввода без гальванической развязки

При подключении неизолированных датчиков к модулям без гальванической развязки CPU / IM 153 можно эксплуатировать только в заземленном режиме.

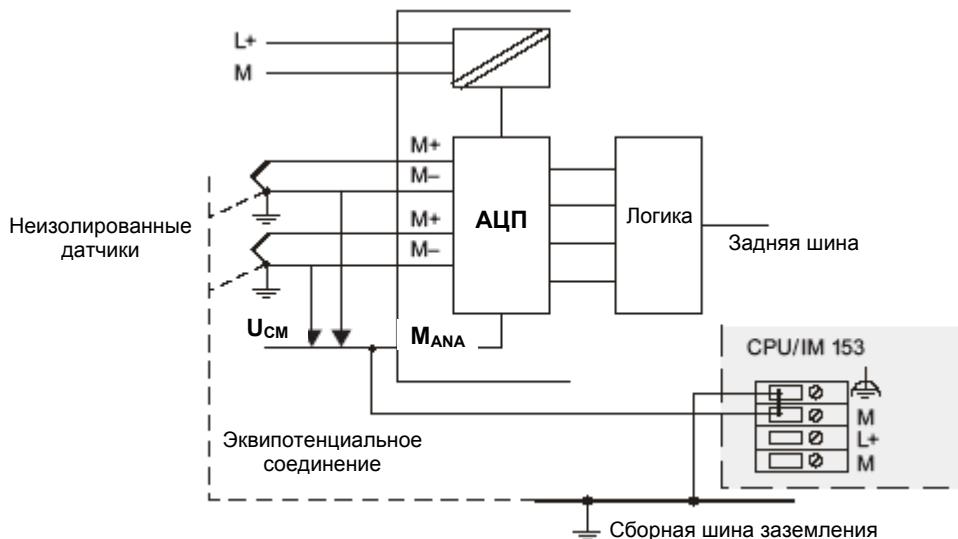


Рис. 4-4. Подключение неизолированных датчиков к аналоговому модулю ввода без гальванической развязки

#### Указание

Не используйте неизолированные 2-проводные преобразователи и неизолированные датчики сопротивления с аналоговыми модулями ввода без гальванической развязки!

## 4.3 Подключение датчиков напряжения

### Введение

В этом разделе содержится описание подключения датчиков напряжения и указания, на что следует обратить особое внимание.

### Подключение датчиков напряжения

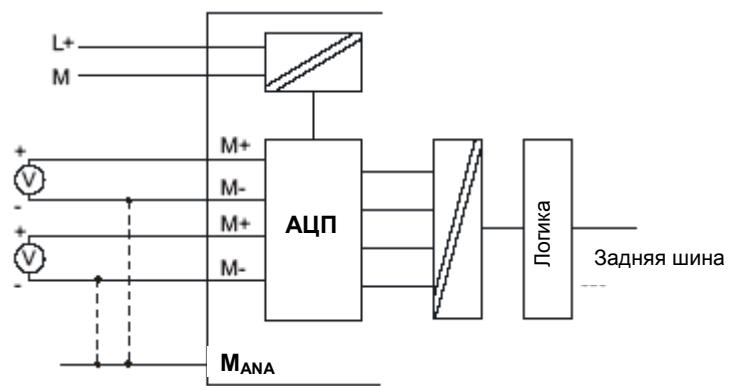


Рис. 4-5. Подключение датчиков напряжения к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

## 4.4 Подключение датчиков тока

### Введение

В этом разделе содержится описание подключения датчиков тока и указания, на что следует обратить особое внимание.

### Подключаемые датчики тока

- в качестве 2-проводных измерительных преобразователей
- в качестве 4-проводных измерительных преобразователей

### Подключение 2-проводного преобразователя с питанием через модуль

2-проводный преобразователь получает устойчивое к короткому замыканию питание через клеммы аналогового модуля ввода.

Затем этот преобразователь преобразует измеренное значение в ток. Двухпроводные преобразователи должны быть изолированными датчиками.

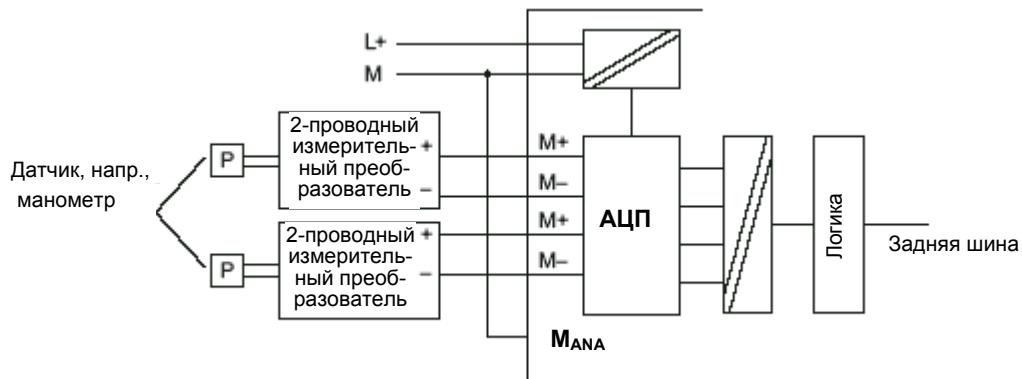


Рис. 4-6. Подключение 2-проводных преобразователей к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

### Подключение 2-проводного преобразователя с питанием из L +

При подводе питающего напряжения L+ из модуля 2-проводный преобразователь необходимо параметризовать в STEP 7 как 4-проводный преобразователь.

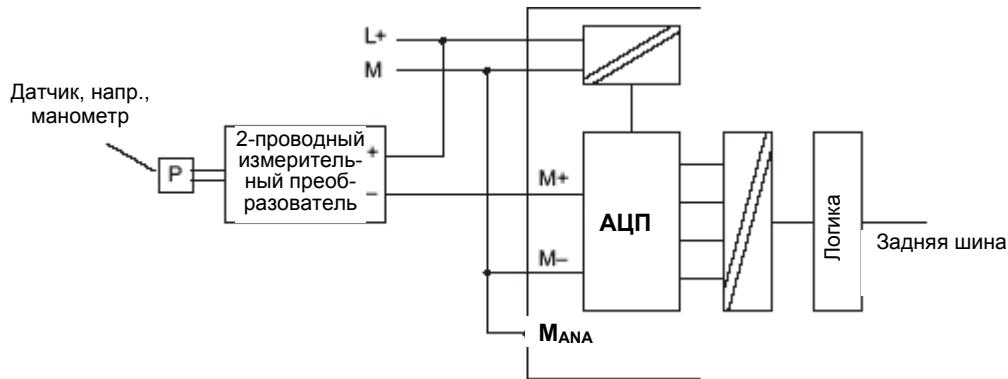


Рис. 4-7. Подключение 2-проводных преобразователей с питанием от L+ к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

### Подключение 4-проводных измерительных преобразователей

Четырехпроводные измерительные преобразователи имеют отдельное питающее напряжение.

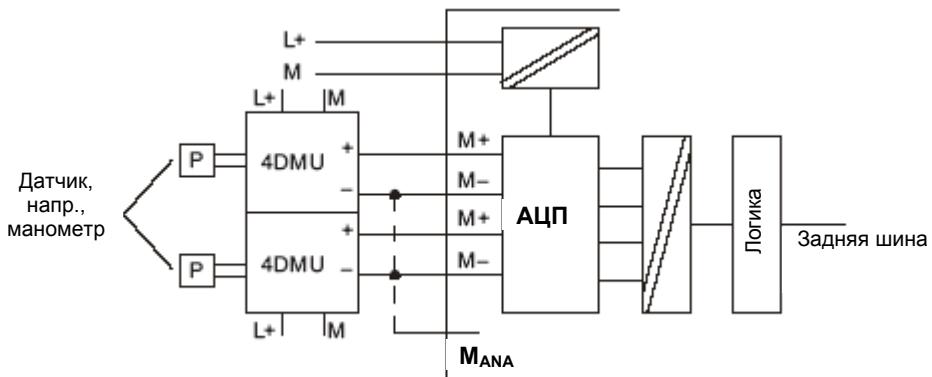


Рис. 4-8. Подключение 4-проводных измерительных преобразователей (4DMU) к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

## 4.5 Подключение термометров сопротивления и резисторов

### Введение

В этом разделе содержится описание подключения термометров сопротивления и резисторов и указания, на что следует обратить особое внимание.

### Подключаемые датчики сигнала для измерения сопротивления

- с 4-проводным подключением
- с 3-проводным подключением
- с 2-проводным подключением

### Подключение термометров сопротивления и резисторов

При измерении сопротивления модуль подает через клеммы  $I_{C+}$  и  $I_{C-}$  ток постоянной величины. Этот ток постоянной величины подводится к резистору, сопротивление которого нужно измерить, а затем измеряется падение напряжения. Важно, чтобы соединительные кабели с током постоянной величины были непосредственно подключены к термометру сопротивления или резистору.

Измерения с параметризованным 4- или 3-проводным подключением обеспечивают благодаря компенсации сопротивления линии существенно более точный результат измерения, чем при 2-проводном подключении.

Измерения с параметризованным 2-проводным подключением регистрируют в дополнение к собственно измеряемому сопротивлению сопротивление линии.

### 4-проводное подключение термометра сопротивления

Напряжение, генерируемое на термометре сопротивления, измеряется через клеммы M+ и M-. При подключении обращайте внимание на полярность присоединяемого провода (подключайте к термометру сопротивления I<sub>C+</sub> и M+, а также I<sub>C-</sub> и M-).

При подключении обращайте внимание на то, чтобы соединительные кабели I<sub>C+</sub> и M+ и кабели I<sub>C-</sub> и M- были соединены непосредственно с термометром сопротивления.

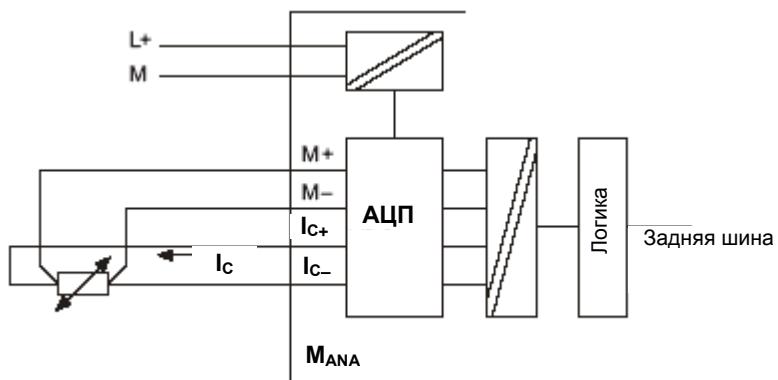


Рис. 4-9. 4-проводное подключение термометров сопротивления к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

### 3-проводное подключение термометра сопротивления

При 3-проводном подключении к модулям с 4 клеммами вы должны, как правило, установить **перемычку между M- и I<sub>C-</sub>**. При подключении обращайте внимание на то, чтобы соединительные кабели I<sub>C+</sub> и M+ были соединены непосредственно с термометром сопротивления.

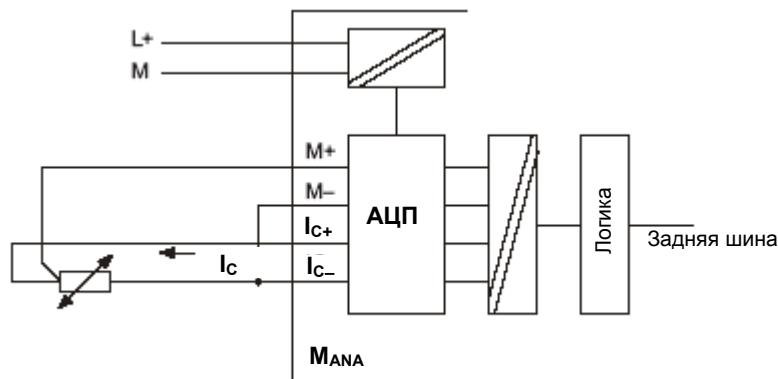


Рис. 4-10. 3-проводное подключение термометра сопротивления к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

### 2-проводное подключение термометра сопротивления

При 2-проводном подключении вы должны установить перемычки между M+ и I<sub>C+</sub> и между M- и I<sub>C-</sub>. Одновременно измеряется сопротивление линии.

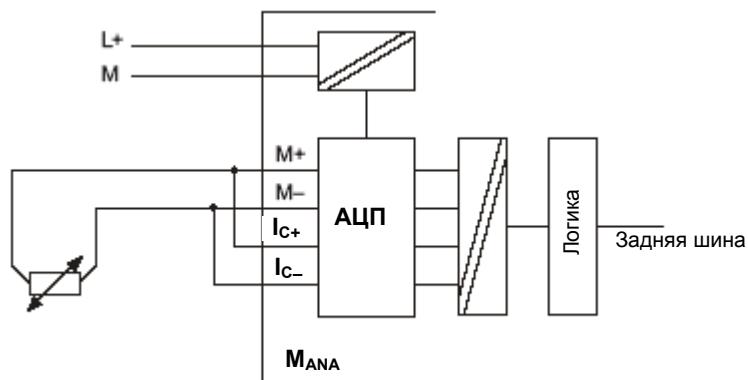


Рис. 4-11. 2-проводное подключение термометра сопротивления к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

## 4.6 Подключение термопар

### Введение

В этом разделе содержится описание подключения термопар и указания, на что следует обратить особое внимание.

### Подключаемые термопары (в зависимости от модуля)

- B; C; E; J; K; L; N; R; S; T; U;
- TXK / XKL ГОСТ

### Выбор термопар

На следующем рисунке показаны несколько термопар и их температурные диапазоны.

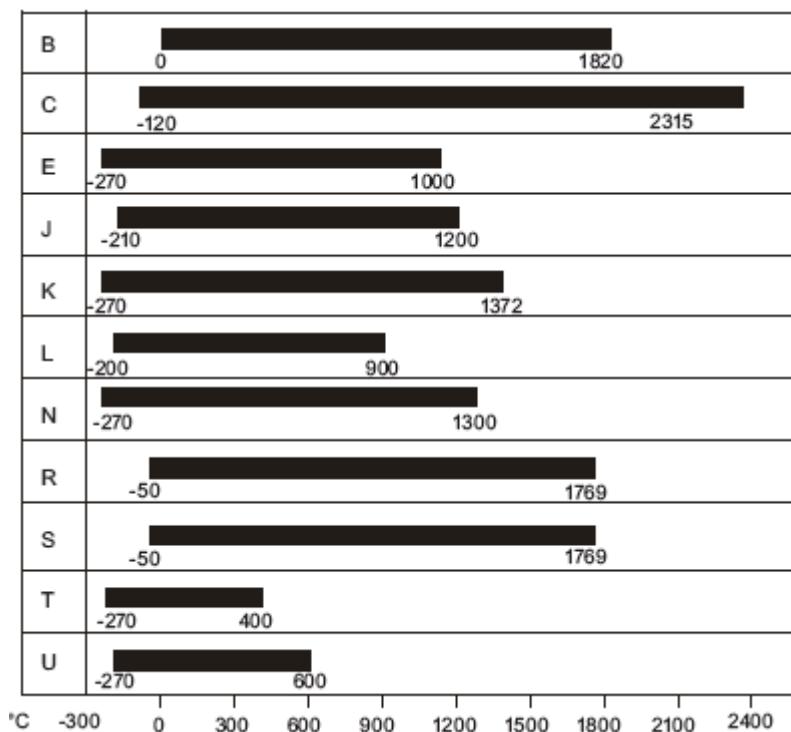


Рис. 4-12. Термопары и их диапазоны

## Конструкция термопар

Термопара состоит из чувствительного элемента и необходимых монтажных и соединительных деталей. Термопара состоит из двух проводников, изготовленных из разных металлов или металлических сплавов, спаянных или сваренных на концах.

Имеются различные типы термопар, например, термопары типа K, J, N, в зависимости от используемых сочетаний материалов. Принцип измерения всех термопар одинаков независимо от их типа.

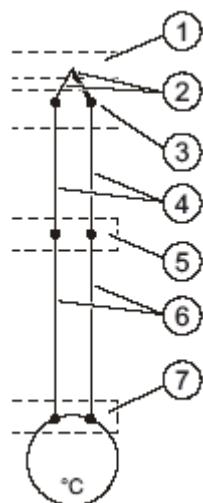


Рис. 4-13. Конструкция термопар

- ① Измерительный спай
- ② Термопара с положительной и отрицательной ветвями
- ③ Точка подключения
- ④ Компенсационные проводники
- ⑤ Холодный спай
- ⑥ Линия питания
- ⑦ Точка регистрации термо-ЭДС

## Принцип действия термопар

Если измерительный спай подвергается действию температуры, отличной от температуры свободных концов термопары (точка подключения), то между свободными концами возникает напряжение, или термо-эдс. Величина генерируемой термо-эдс зависит от разности между температурами измерительного спая и свободных концов, а также от комбинации материалов, используемых для термопары. Так как термопара всегда измеряет разность температур, то свободные концы должны содержаться при известной температуре холодного спая, чтобы можно было определить температуру измерительного спая.

Термопары могут быть удлинены от точки их подключения до холодного спая с помощью компенсационных проводов. Эти компенсационные провода состоят из того же материала, что и провода термопары. Подводящие провода между холодным спаем и модулем изготавливаются из меди.

### Указание

Необходимо обратить внимание на то, чтобы полярность подключения была правильной, так как в противном случае возникают значительные ошибки измерения.

## Компенсация температуры холодного спая

Влияние колебаний температуры холодного спая может быть компенсировано с помощью компенсационной схемы.

Имеется несколько возможностей регистрации температуры холодного спая, чтобы получить абсолютное значение температуры из разности температур между холодным спаем и точкой измерения.

Вы можете использовать внутреннюю или внешнюю компенсацию в зависимости от того, где вы хотите поместить холодный спай.

## Возможности компенсации температуры холодного спая

Таблица 4-1. Возможности компенсации температуры холодного спая

Возможность	Объяснения
Без компенсации	Если вы хотите регистрировать только разность температур между точкой измерения и холодным спаем.
Внутренняя компенсация (подключение см. на рисунке <i>Подключение термопар с блоком внутренней компенсации к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой</i> )	При внутренней компенсации для сравнения берется внутренняя температура модуля (термопара внутреннего сравнения).
Внешняя компенсация с помощью компенсационного блока в подводящих проводах отдельной термопары (подключение см. на рисунках <i>Подключение термопар с компенсационным блоком к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой</i> и <i>Подключение термопар с холодным спаем (№ для заказа M72166-xxx00)</i> )	Вы уже зарегистрировали и компенсировали температуру холодного спая (термопара внешнего сравнения) с помощью компенсационного блока, включенного в подводящие линии отдельной термопары. У модуля нет необходимости в дальнейшей обработке.
Только для SM 331; AI 8 x TC: Внешняя компенсация с помощью термометра сопротивления для регистрации температуры холодного спая	Вы можете регистрировать эталонную температуру с помощью термометра сопротивления (платина или никель) и отдавать ее расчет модулю для любой термопары.

**См. также**

Подключение термопар с внутренней компенсацией (стр. 4-15)

Подключение термопар с внешней компенсацией (стр. 4-16)

Измерительные датчики, подключаемые к аналоговым входам (стр. 4-1)

#### 4.6.1 Подключение термопар с внутренней компенсацией

##### Принцип действия внутренней компенсации

При внутренней компенсации вы можете сформировать холодный спай на клеммах аналогового модуля ввода. В этом случае вы должны подвести компенсационные провода к аналоговому модулю. Внутренний датчик температуры регистрирует температуру модуля и выдает компенсационное напряжение.

Учтите, что внутренняя компенсация имеет меньшую точность, чем внешняя!

##### Подключение термопар с внутренней компенсацией

Подключайте термопары непосредственно к входам модуля или через компенсационные провода. Каждая группа каналов может использовать тип термопары, поддерживаемый аналоговым модулем, независимо от других групп каналов.

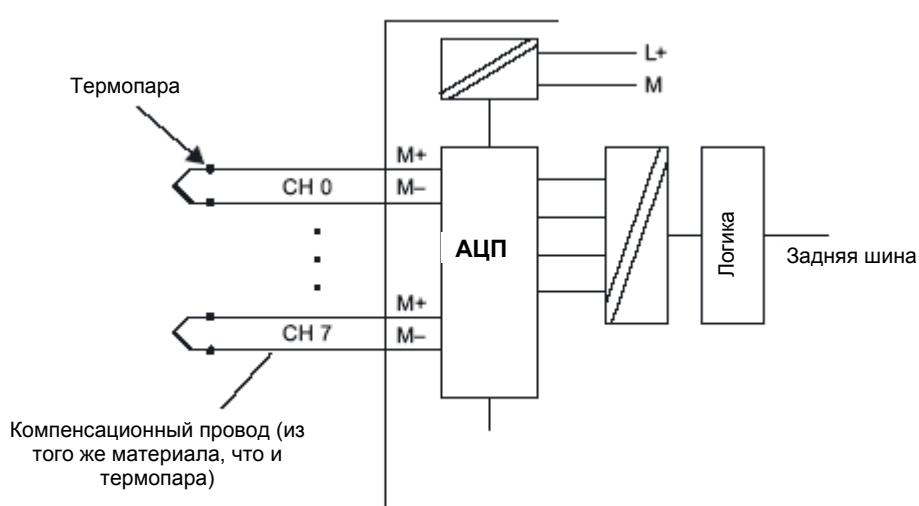


Рис. 4-14. Подключение термопар с внутренней компенсацией к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

#### **4.6.2 Подключение термопар с внешней компенсацией**

##### **Принцип действия внешней компенсации с использованием компенсационного блока**

При внешней компенсации температура холодного спая термопары учитывается, например, с помощью компенсационного блока.

Компенсационный блок содержит мостовую схему, калиброванную для определенной температуры холодного спая (калибровочной температуры). Холодный спай образуется клеммами для подключения концов компенсационных проводов термопары.

Если фактическая температура отклоняется от температуры, для которой выполнена компенсация, то происходит изменение сопротивления термочувствительного моста, результатом чего является появление положительного или отрицательного компенсирующего напряжения, которое складывается с термо-эдс.

##### **Подключение компенсационного блока**

Подключите компенсационный блок к клеммам СОМР модуля, расположив компенсационный блок у холодного спая термопар. Компенсационный блок должен получать питание от источника с гальванической развязкой. Этот блок питания должен иметь достаточную фильтрацию помех, например, с помощью заземленной оплетки экрана.

Клеммы для подключения термопары к компенсационному блоку становятся ненужными и поэтому должны быть замкнуты накоротко (в качестве примера см. рисунок *Подключение термопар с холодным спаем (номер для заказа M72166-xxx00) к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой*).

Ограничения:

- Параметры группы каналов действительны для всех каналов этой группы (например, входное напряжение, время интегрирования и т.д.)
- Внешняя компенсация с подключением компенсационного блока к клеммам СОМР модуля может выполняться только для термопар одного типа, т.е. все каналы, работающие с внешней компенсацией, должны использовать один и тот же тип термопар.

### Подключение термопар с компенсационным блоком

Если все термопары, подключенные к входам модуля, имеют один и тот же холодный спай, то компенсация производится следующим образом:

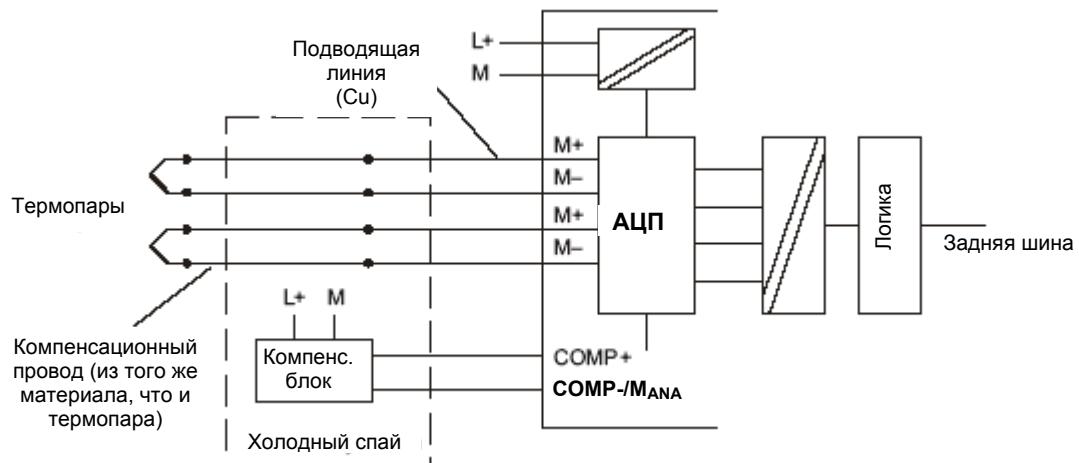


Рис. 4-15. Подключение термопар с компенсационным блоком к аналоговому модулю ввода с гальванической развязкой

### Указание

Для компенсации аналоговых модулей ввода должны применяться компенсационные блоки с **температурой холодного спая 0°C**.

### Рекомендуемый компенсационный блок

Мы рекомендуем использовать в качестве компенсационного блока холодный спай (со встроенным блоком питания) фирмы Siemens. Необходимые данные для заказа вы найдете в следующей таблице.

Таблица 4-2. Данные для заказа холодного спая

Рекомендуемый компенсационный блок		Номер для заказа
<b>Холодный спай со встроенным блоком питания, для монтажа на несущейшине</b>		M72166-xxx00
Вспомогательное питание	220 В перемен. тока 24 В перемен. тока 24 В пост. тока 110 В перемен. тока	B1 B2 B3 B4
Подключение к термопаре		
	Fe-CuNi Fe/Cu Ni Ni Cr/Ni Pt 10% Rh/Pt Pt 13% Rh/Pt Cu/Cu Ni Cu/Cu Ni	Тип L Тип J Тип K Тип S Тип R Тип U Тип T
Эталонная температура 0 °C		1 2 3 4 5 6 7

### Подключение холодного спая (№ для заказа M72166-xxx00)

Если все термопары, подключенные к входам модуля, имеют один и тот же холодный спай, то компенсация производится следующим образом:

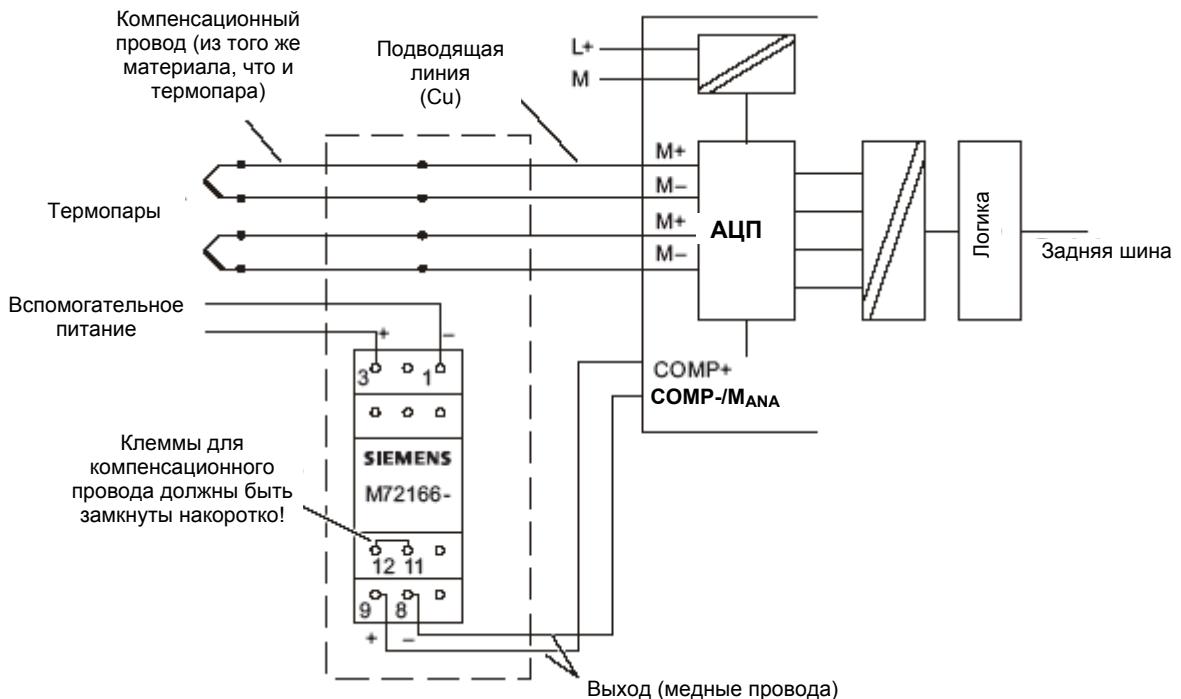


Рис. 4-16. Подключение термопар с холодным спаем (№ для заказа M72166-xxx00)

## **4.7 Подключение нагрузок и исполнительных устройств к аналоговым выходам**

### **Подключение нагрузок и исполнительных устройств к аналоговым выходам**

Вы можете использовать аналоговые модули вывода для питания нагрузок и исполнительных устройств током или напряжением.

#### **Кабели для аналоговых сигналов**

Для аналоговых сигналов необходимо использовать экранированные и попарно перевитые кабели. Должны быть перевиты между собой кабели Q<sub>v</sub> и S+ и M и S-, соответственно. Это уменьшает помехи. Экран кабелей для аналоговых сигналов должен быть заземлен на обоих концах.

Если между концами кабеля имеется разность потенциалов, то по экрану может протекать выравнивающий ток, который может искажать аналоговые сигналы. В таком случае экран следует заземлять только с одной стороны кабеля.

#### **Аналоговые модули вывода с гальванической развязкой**

У аналоговых модулей вывода с гальванической развязкой отсутствует электрическая связь между опорной точкой измерительного контура M<sub>ANA</sub> и клеммой M на CPU.

Аналоговые модули вывода с гальванической развязкой необходимо использовать, если между опорной точкой аналогового контура M<sub>ANA</sub> и клеммой M на CPU может возникнуть разность потенциалов V<sub>ISO</sub>. Обеспечьте, чтобы V<sub>ISO</sub> не превышало допустимой величины, с помощью провода для выравнивания потенциалов между клеммой M<sub>ANA</sub> и клеммой M на CPU.

#### **Аналоговые модули вывода без гальванической развязки**

У аналоговых модулей вывода без гальванической развязки вы должны установить связь между опорной точкой аналогового контура M<sub>ANA</sub> и клеммой M на CPU. Для этого соедините клемму M<sub>ANA</sub> с клеммой M на CPU. Разность потенциалов между M<sub>ANA</sub> и клеммой M на CPU может привести к искажению аналогового сигнала.

## 4.7.1 Подключение нагрузок и исполнительных устройств к потенциальным выходам

### Подключение нагрузок к потенциальному выходу

В принципе возможно как 4-проводное, так и 2-проводное подключение нагрузок к потенциальному выходу. Однако не все аналоговые модули допускают оба типа подключения.

### 4-проводное подключение нагрузок к потенциальному выходу модуля с гальванической развязкой

Благодаря четырехпроводному присоединению на нагрузке достигается высокая точность. Для этого вы должны подключить провода чувствительного элемента ( $S_-$  и  $S_+$ ) непосредственно к нагрузке. Благодаря этому напряжение измеряется и корректируется прямо на нагрузке.

Помехи или падение напряжения может привести к появлению разности потенциалов между проводом датчика  $S_-$  и опорной точкой аналогового контура  $M_{ANA}$ . Однако эта разность потенциалов не должна превышать допустимого значения. Если допустимая разность потенциалов превышена, то точность аналогового сигнала ухудшается.

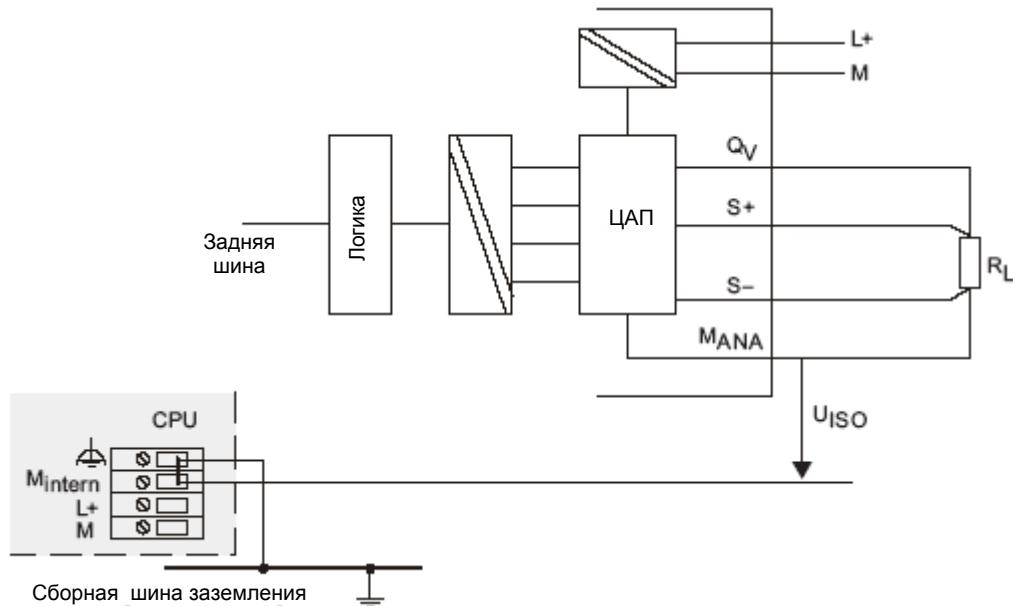


Рис. 4-17. 4-проводное подключение нагрузок к потенциальному выходу аналогового модуля вывода с гальванической развязкой

## 2-проводное подключение нагрузок к потенциальному выходу модуля без гальванической развязки

Подключите нагрузку к клеммам  $Q_V$  и опорной точке измерительной цепи  $M_{ANA}$ . Соедините клемму  $S+$  с  $Q_V$  и клемму  $S$  с  $M_{ANA}$  во фронтштекере.

При 2-проводном подключении сопротивление линии не компенсируется.

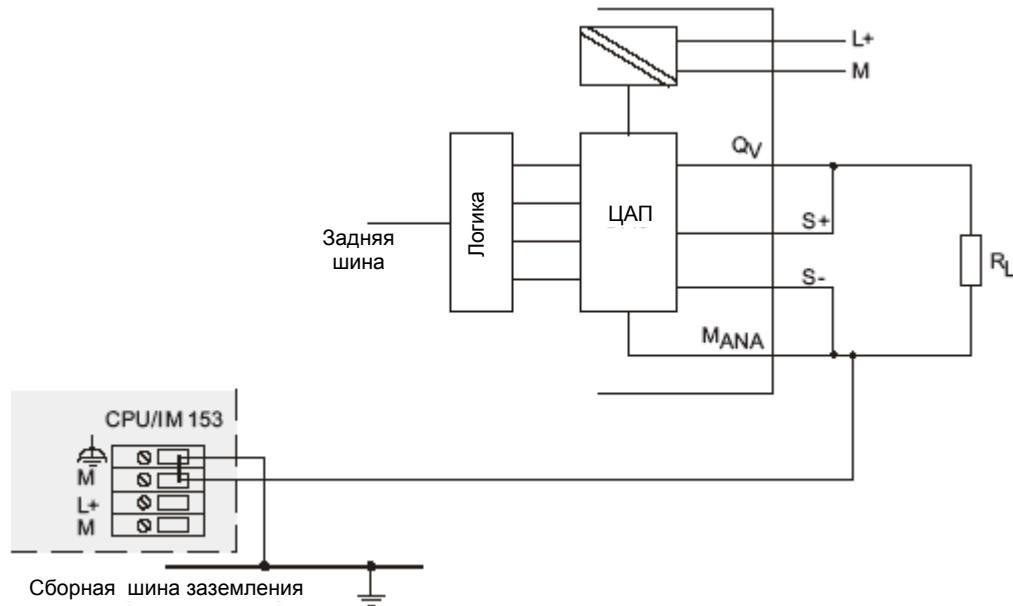


Рис. 4-18. 2-проводное подключение нагрузок к потенциальному выходу аналогового модуля вывода без гальванической развязки

## См. также

Подключение нагрузок и исполнительных устройств к аналоговым выходам (стр. 4-20)

#### 4.7.2 Подключение нагрузок и исполнительных устройств к токовым выходам

##### Подключение нагрузок к токовым выходам

Нагрузку на токовом выходе следует подключать к  $Q_I$  и опорной точке аналогового контура  $M_{ANA}$  токового выхода.

##### Подключение нагрузок к токовому выходу аналогового модуля вывода с гальванической развязкой

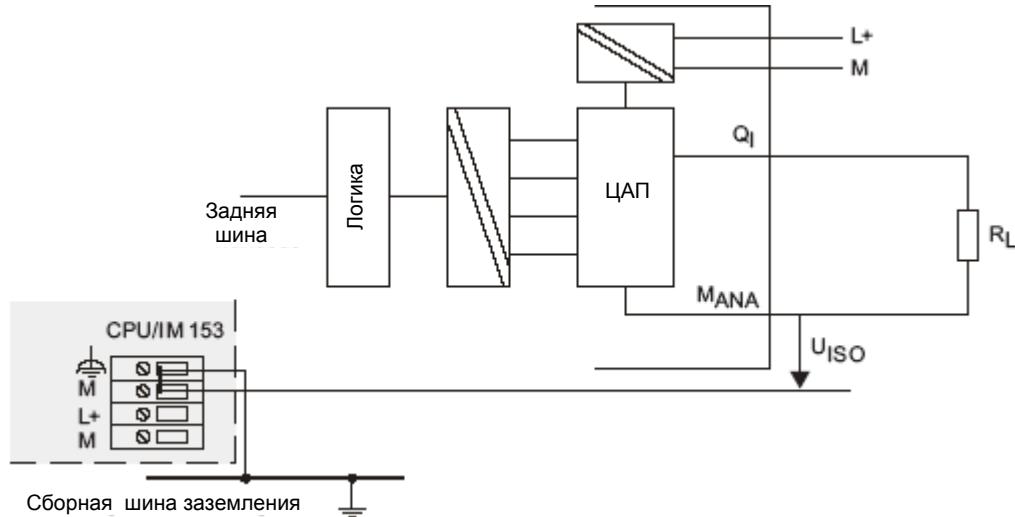


Рис. 4-19. Подключение нагрузок к токовому выходу аналогового модуля вывода с гальванической развязкой

##### Подключение нагрузок к токовому выходу аналогового модуля вывода без гальванической развязки

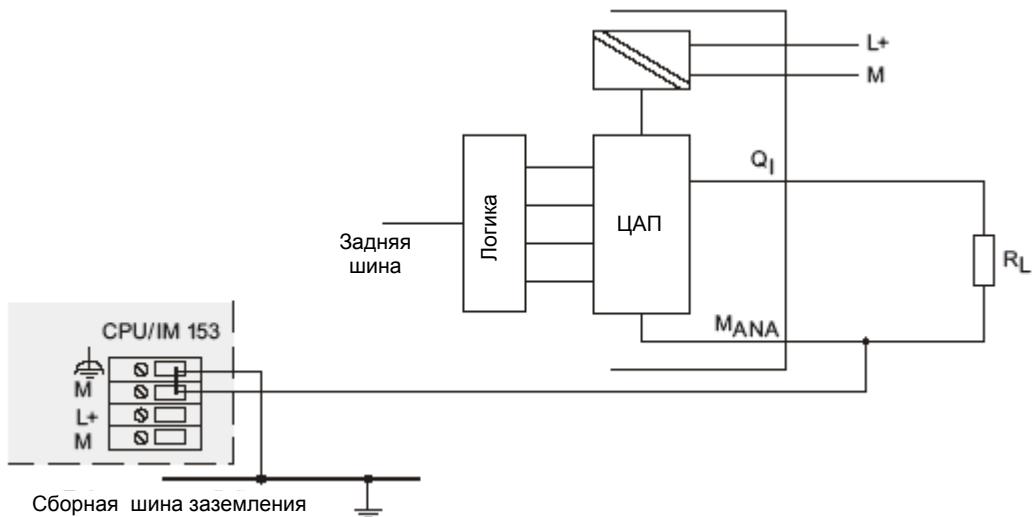


Рис. 4-20. Подключение нагрузок к токовому выходу аналогового модуля вывода без гальванической развязки

##### См. также

Подключение нагрузок и исполнительных устройств к аналоговым выходам (стр. 4-20)



# Представление аналоговых величин аналоговых модулей

## Введение

Этот раздел описывает аналоговые величины для всех диапазонов измерений и вывода, которые вы можете использовать с аналоговыми модулями.

## Преобразование аналоговых величин

CPU обрабатывает аналоговые величины только в двоичной форме.

Аналоговый модуль ввода преобразует аналоговую величину, получаемую из процесса, в цифровую форму.

Аналоговый модуль вывода преобразует цифровое выходное значение в аналоговый сигнал.

## Представление аналоговых величин с 16-битовым разрешением

Аналоговая величина, представленная в цифровом виде, одинакова для входных и выходных значений, имеющих один и тот же номинальный диапазон значений.

Аналоговые величины представляются как числа с фиксированной точкой в виде дополнения до двух. При этом получается следующее соответствие:

Бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Значение бита	$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$

## Знак

Знак аналоговой величины всегда находится в бите номер 15:

- "0" → +
- "1" → -

## Разрешающая способность, меньшая 16 битов

Если разрешающая способность аналогового модуля составляет менее 16 битов, то аналоговая величина сохраняется в модуле с выравниванием влево. Младшие, не используемые, битовые разряды заполняются нулями ("0").

## Представление аналоговых величин аналоговых модулей

### 64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода

#### Пример

В следующем примере вы увидите, как заполняются нулями незанятые позиции при малом разрешении.

Таблица 5-1. Пример: битовый образ 16-битовой и 13-битовой аналоговой величины

Разрешающая способность	Аналоговая величина															
Бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
16-битовая аналоговая величина	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
13-битовая аналоговая величина	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0

## 5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода

#### Разрешение измеряемой величины

Разрешение аналоговых величин может быть различным в зависимости от аналогового модуля и его параметризации. Для разрешений, меньших 15 битов, биты, помеченные "x", устанавливаются в "0".

#### Указание

Это разрешение неприменимо к значениям температуры. Преобразованные значения температуры являются результатом преобразования в аналоговом модуле.

Таблица 5-2. Возможные разрешения аналоговых величин

Разрешающая способность в битах (+ знак)	Единицы		Аналоговая величина	
	десятичные	16-ричные	Старший байт	Младший байт
8	128	80 <sub>H</sub>	Знак 0 0 0 0 0 0 0	1 x x x x x x x
9	64	40 <sub>H</sub>	Знак 0 0 0 0 0 0 0	0 1 x x x x x x x
10	32	20 <sub>H</sub>	Знак 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 x x x x x x x
11	16	10 <sub>H</sub>	Знак 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 x x x x x x x
12	8	8 <sub>H</sub>	Знак 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 x x x x x x x
13	4	4 <sub>H</sub>	Знак 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1 x x x x x x x
14	2	2 <sub>H</sub>	Знак 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 x x x x x x x
15	1	1 <sub>H</sub>	Знак 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1 x x x x x x x

### Двоичное представление диапазонов ввода

Таблица 5-3. Биполярные диапазоны ввода

Единицы	Измеренное значение в %	Слово данных															Диапазон
		$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
32767	>118,515	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Переполнение
32511	117,589	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	Перегрузка
27649	>100,004	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27648	100,000	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0,003617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Номинальный диапазон
-1	-0,003617	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-27648	-100,000	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-27649	$\leq$ -100,004	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Отрицательная перегрузка
-32512	-117,593	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
-32768	$\leq$ -117,596	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Отрицательное переполнение

Таблица 5-4. Униполярные диапазоны ввода

Единицы	Измеренное значение в %	Слово данных															Диапазон
		$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
32767	$\geq$ 118,515	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Переполнение
32511	117,589	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	Перегрузка
27649	$\geq$ 100,004	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27648	100,000	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0,003617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Номинальный диапазон
0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	-0,003617	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-4864	-17,593	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Отрицательная перегрузка
-32768	$\leq$ -17,596	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Отрицательное переполнение

*Представление аналоговых величин аналоговых модулей*

*64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода*

**Представление аналоговых величин в диапазонах измерения напряжений**

Таблица 5-5. Представление аналоговых величин в диапазонах измерения напряжений от  $\pm 1$  В до  $\pm 10$  В

<b>Система</b>		<b>Диапазон измерения напряжений</b>				
<b>десятичные</b>	<b>16-ричные</b>	<b><math>\pm 10</math> В</b>	<b><math>\pm 5</math> В</b>	<b><math>\pm 2,5</math> В</b>	<b><math>\pm 1</math> В</b>	
32767	7FFF	11,851 В	5,926 В	2,963 В	1,185 В	Переполнение
32512	7F00					
32511	7EFF	11,759 В	5,879 В	2,940 В	1,176 В	Перегрузка
27649	6C01					
27648	6C00	10 В	5 В	2,5 В	1 В	Номинальный диапазон
20736	5100	7,5 В	3,75 В	1,875 В	0,75 В	
1	1	361,7 мкВ	180,8 мкВ	90,4 мкВ	36,17 мкВ	
0	0	0 В	0 В	0 В	0 В	
-1	FFFF					
-20736	AF00	-7,5 В	-3,75 В	-1,875 В	-0,75 В	
-27648	9400	-10 В	-5 В	-2,5 В	-1 В	
-27649	93FF					
-32512	8100	-11,759 В	-5,879 В	-2,940 В	-1,176 В	
-32513	80FF					
-32768	8000	-11,851 В	-5,926 В	-2,963 В	-1,185 В	

Таблица 5-6. Представление аналоговых величин в диапазонах измерения напряжений от  $\pm 80$  мВ до  $\pm 500$  мВ

<b>Система</b>		<b>Диапазон измерения напряжений</b>				
<b>десятичные</b>	<b>16-ричные</b>	<b><math>\pm 500</math> мВ</b>	<b><math>\pm 250</math> мВ</b>	<b><math>\pm 80</math> мВ</b>		
32767	7FFF	592,6 мВ	296,3 мВ	94,8 мВ	Переполнение	
32512	7F00					
32511	7EFF	587,9 мВ	294,0 мВ	94,1 мВ	Перегрузка	
27649	6C01					
27648	6C00	500 мВ	250 мВ	80 мВ	Номинальный диапазон	
20736	5100	375 мВ	187,5 мВ	60 мВ		
1	1	18,08 мкВ	9,04 мкВ	2,89 мкВ		
0	0	0 мВ	0 мВ	0 мВ		
-1	FFFF					
-20736	AF00	-375 мВ	-187,5 мВ	-60 мВ		
-27648	9400	-500 мВ	-250 мВ	-80 мВ		
-27649	93FF					
-32512	8100	-587,9 мВ	-294,0 мВ	-94,1 мВ		
-32513	80FF					
-32768	8000	-592,6 мВ	-296,3 мВ	-94,8 мВ		

Представление аналоговых величин аналоговых модулей

64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода

Таблица 5-7. Представление аналоговых величин в диапазонах измерения напряжений от 1 до 5 В и от 0 до 10 В

Система		Диапазон измерения напряжений			
десятичные	16-ричные	от 1 до 5 В	от 0 до 10 В		
32767	7FFF	5,741 В	11,852 В	Переполнение	
32512	7F00				
32511	7EFF	5,704 В	11,759 В	Перегрузка	
27649	6C01				
27648	6C00	5 В	10 В	Номинальный диапазон	
20736	5100	4 В	7,5 В		
1	1	1 В + 144,7 мкВ	0 В + 361,7 мкВ		
0	0	1 В	0 В		
-1	FFFF			Отрицательные значения невозможны	Отрицательная перегрузка
-4864	ED00	0,296 В			
-4865	ECFF				
-32768	8000				Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин в диапазонах измерения токов**

Таблица 5-8. Представление аналоговых величин в диапазонах измерения токов от ± 3,2 мА до ± 20 мА

Система		Диапазон измерения токов			
десятичные	16-ричные	±20 мА	±10 мА	±3,2 мА	
32767	7FFF	23,70 мА	11,85 мА	3,79 мА	Переполнение
32512	7F00				
32511	7EFF	23,52 мА	11,76 мА	3,76 мА	Перегрузка
27649	6C01				
27648	6C00	20 мА	10 мА	3,2 мА	Номинальный диапазон
20736	5100	15 мА	7,5 мА	2,4 мА	
1	1	723,4 нА	361,7 нА	115,7 нА	
0	0	0 мА	0 мА	0 мА	
-1	FFFF				
-20736	AF00	-15 мА	-7,5 мА	-2,4 мА	
-27648	9400	-20 мА	-10 мА	-3,2 мА	
-27649	93FF				
-32512	8100	-23,52 мА	-11,76 мА	-3,76 мА	Отрицательная перегрузка
-32513	80FF				
-32768	8000	-23,70 мА	-11,85 мА	-3,79 мА	
					Отрицательное переполнение

## *Представление аналоговых величин аналоговых модулей*

### *64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода*

Таблица 5-9. Представление аналоговых величин в диапазонах измерения токов от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА

Система		Диапазон измерения токов			
десятичные	16-ричные	от 0 до 20 мА	от 4 до 20 мА		
32767	7FFF	23,70 мА	22,96 мА	Переполнение	
32512	7F00				
32511	7EFF	23,52 мА	22,81 мА	Перегрузка	
27649	6C01				
27648	6C00	20 мА	20 мА	Номинальный диапазон	
20736	5100	15 мА	16 мА		
1	1	723,4 нА	4 мА + 578,7 нА		
0	0	0 мА	4 мА		
-1	FFFF			Отрицательная перегрузка	
-4864	ED00	-3,52 мА	1,185 мА		
-4865	ECFF			Отрицательное переполнение	
-32768	8000				

## **Представление аналоговых величин для датчиков сопротивления**

Таблица 5-10. Представление аналоговых величин для датчиков сопротивления 6 кОм, 10 кОм и от 150 до 600 Ом

Система		Диапазон датчика сопротивления					
десятичные	16-ричные	6 кОм	10 кОм	150 Ом	300 Ом	600 Ом	
32767	7FFF	7,111 кОм	11,852 кОм	177,77 Ом	355,54 Ом	711,09 Ом	Переполнение
32512	7F00			150,01 Ом	300,01 Ом	600,02 Ом	
32511	7EFF	7,055 кОм	11,759 кОм	176,38 Ом	352,77 Ом	705,53 Ом	Перегрузка
27649	6C01						
27648	6C00	6,0 кОм	10 кОм	150 Ом	300 Ом	600 Ом	Номинальный диапазон
20736	5100	4,5 кОм	7,5 кОм	112,5 Ом	225 Ом	450 Ом	
1	1	217,0 мОм	361,7 мОм	5,43 мОм	10,85 мОм	21,70 мОм	
0	0	0 Ом	0 Ом	0 Ом	0 Ом	0 Ом	
		(отрицательные значения физически невозможны)					Отрицательная перегрузка

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Pt x00 standard и Pt x00 ГОСТ (0.003850)**

Таблица 5-11. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления РТ 100, 200, 500, 1000 Standard и РТ 10, 50, 100, 500 ГОСТ (0.003850)

Pt x00 Standard / ГОСТ в °C (1 единица = 0,1°C)	Единицы		Pt x00 Standard/ ГОСТ в °F (1 единица = 0,1 °F)	Единицы		Pt x00 Standard/ ГОСТ в K (1 единица = 0,1 K)	Единицы		Диапазон
	десятич.	16- рич.		десятич.	16- рич.		десятич.	16- рич.	
> 1000,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1832,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1273,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1000,0	10000	2710 <sub>H</sub>	1832,0	18320	4790 <sub>H</sub>	1273,2	12732	31BC <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
850,1	8501	2135 <sub>H</sub>	1562,1	15621	3D05 <sub>H</sub>	1123,3	11233	2BE1 <sub>H</sub>	
850,0	8500	2134 <sub>H</sub>	1562,0	15620	3D04 <sub>H</sub>	1123,2	11232	2BE0 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-200,0	-2000	F830 <sub>H</sub>	-328,0	-3280	F330 <sub>H</sub>	73,2	732	2DC <sub>H</sub>	
-200,1	-2001	F82F <sub>H</sub>	-328,1	-3281	F32F <sub>H</sub>	73,1	731	2DB <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-243,0	-2430	F682 <sub>H</sub>	-405,4	-4054	F02A <sub>H</sub>	30,2	302	12E <sub>H</sub>	
< - 243,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 405,4	-32768	8000 <sub>H</sub>	< 30,2	32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Pt x00 ГОСТ (0.003910)**

Таблица 5-12. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления РТ 10, 50, 100, 500 ГОСТ (0.003910)

Pt x00 ГОСТ в °C (1 единица = 0,1°C)	Единицы		Pt x00 ГОСТ в °F (1 единица = 0,1 °F)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16- ричные		десятичные	16- ричные	
> 1295,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2363,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1295,0	12950	3296 <sub>H</sub>	2363,0	23630	5CE4 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
1100,1	11001	2AF9 <sub>H</sub>	2012,1	20121	4E99 <sub>H</sub>	
1100,0	11000	2AF8 <sub>H</sub>	2012,0	20120	4E98 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-260,0	-2600	F5D8 <sub>H</sub>	-436,0	-4360	EEF8 <sub>H</sub>	
-260,1	-2601	F5D7 <sub>H</sub>	-436,1	-4361	EEF7 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-273,2	-2732	F554 <sub>H</sub>	-459,7	-4597	EE0B <sub>H</sub>	
< - 273,2	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 459,7	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

*Представление аналоговых величин аналоговых модулей*

*64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода*

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Pt x00 и Pt x0 ГОСТ (0.003850) климатического диапазона**

Таблица 5-13. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Pt 100, 200, 500, 1000 и Pt 10, 50, 100, 500 ГОСТ (0.003850) климатического диапазона

Pt x00 climate/ ГОСТ в °C (1 единица = 0,01°C)	Единицы		Pt x00 climate/ ГОСТ в °F (1 единица = 0,01 °F)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 155,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 311,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
155,00	15500	3C8C <sub>H</sub>	311,00	31100	797C <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
130,01	13001	32C9 <sub>H</sub>	266,01	26601	67E9 <sub>H</sub>	
130,00	13000	32C8 <sub>H</sub>	266,00	26600	67E8 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-120,00	-12000	D120 <sub>H</sub>	-184,00	-18400	B820 <sub>H</sub>	
-120,01	-12001	D11F <sub>H</sub>	-184,01	-18401	B81F <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-145,00	-14500	C75C <sub>H</sub>	-229,00	-22900	A68C <sub>H</sub>	
< - 145,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 229,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni x00**

Таблица 5-14. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni100, 120, 200, 500, 1000 и LG-Ni 1000

Ni x00 Standard в °C (1 единица = 0,1°C)	Единицы		Ni x00 Standard в °F (1 единица = 0,1 °F)	Единицы		Ni x00 standard в K (1 единица = 0,1 K)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 295,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 563,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 568,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
295,0	2950	B86 <sub>H</sub>	563,0	5630	15FE <sub>H</sub>	568,2	5682	1632 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
250,1	2501	9C5 <sub>H</sub>	482,1	4821	12D5 <sub>H</sub>	523,3	5233	1471 <sub>H</sub>	
250,0	2500	9C4 <sub>H</sub>	482,0	4820	12D4 <sub>H</sub>	523,2	5232	1470 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-60,0	-600	FDA8 <sub>H</sub>	-76,0	-760	FD08 <sub>H</sub>	213,2	2132	854 <sub>H</sub>	
-60,1	-601	FDA7 <sub>H</sub>	-76,1	-761	FD07 <sub>H</sub>	213,1	2131	853 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-105,0	-1050	FBE6 <sub>H</sub>	-157,0	-1570	F9DE <sub>H</sub>	168,2	1682	692 <sub>H</sub>	
< -105,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -157,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< 168,2	32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni x00 climate (климатический диапазон температур)**

Таблица 5-15. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni 100, 120, 200, 500, 1000 и LG-Ni 1000

Ni x00 climate в °C (1 единица = 0,01°C)	Единицы		Ni x00 climate в °F (1 единица = 0,01 °F)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 295,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 325,11	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
295,00	29500	733C <sub>H</sub>	327,66	32766	7FFE <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
250,01	25001	61A9 <sub>H</sub>	280,01	28001	6D61 <sub>H</sub>	
250,00	25000	61A8 <sub>H</sub>	280,00	28000	6D60 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-60,00	-6000	E890 <sub>H</sub>	-76,00	-7600	E250 <sub>H</sub>	
-60,01	-6001	E88F <sub>H</sub>	-76,01	-7601	E24F <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-105,00	-10500	D6FC <sub>H</sub>	-157,00	-15700	C2AC <sub>H</sub>	
< - 105,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 157,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni 100 Standard (ГОСТ)**

Таблица 5-16. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni 100 Standard (ГОСТ)

Ni 100 ГОСТ Standard в °C (1 единица = 0,1°C)	Единицы		Ni 100 ГОСТ Standard в °F (1 единица = 0,1 °F)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 212,4	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 414,3	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
212,4	2124	084C <sub>H</sub>	414,3	4143	102F <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
180,1	1801	0709 <sub>H</sub>	356,1	3561	0DE9 <sub>H</sub>	
180,0	1800	0708 <sub>H</sub>	356,0	3560	0DE8 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-60,0	-600	FDA8 <sub>H</sub>	-76,0	-760	FD08 <sub>H</sub>	
-60,1	-601	FDA7 <sub>H</sub>	-76,1	-761	FD07 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-105,0	-1050	FBE6 <sub>H</sub>	-157,0	-1570	F9DE <sub>H</sub>	
< - 105,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 157,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

*Представление аналоговых величин аналоговых модулей*

*64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода*

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni 100 climate (ГОСТ)**

Таблица 5-17. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Ni 100 climate (ГОСТ)

Ni 100 ГОСТ climate в °C (1 единица = 0,1°C)	Единицы		Ni 100 ГОСТ climate в °F (1 единица = 0,1 °F)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 212,40	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 414,30	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
212,40	2124	084C <sub>H</sub>	414,30	41430	A1D6 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
180,1	1801	0709 <sub>H</sub>	356,10	35610	8B1A <sub>H</sub>	
180,0	1800	0708 <sub>H</sub>	356,00	35600	8B10 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-60,0	-600	FDA8 <sub>H</sub>	-76,00	-7600	E250 <sub>H</sub>	
-60,1	-601	FDA7 <sub>H</sub>	-76,10	-7610	E246 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-105,0	-1050	FBE6 <sub>H</sub>	-157,00	-15700	C2AC <sub>H</sub>	
< - 105,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 157,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10 Standard**

Таблица 5-18. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10

Cu 10 Standard в °C (1 единица = 0,01°C)	Единицы		Cu 10 Standard в °F (1 единица = 0,01 °F)	Единицы		Cu 10 Standard в K (1 единица = 0,01 K)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 312,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 593,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 585,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
312,0	3120	C30 <sub>H</sub>	593,6	5936	1730 <sub>H</sub>	585,2	5852	16DC <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
260,1	2601	A29 <sub>H</sub>	500,1	5001	12D5 <sub>H</sub>	533,3	5333	14D5 <sub>H</sub>	
260,0	2600	A28 <sub>H</sub>	500,0	5000	1389 <sub>H</sub>	533,2	5332	14D4 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-200,0	-2000	F830 <sub>H</sub>	-328,0	-3280	F330 <sub>H</sub>	73,2	732	2DC <sub>H</sub>	
-200,1	-2001	F82F <sub>H</sub>	-328,1	-3281	F32F <sub>H</sub>	73,1	731	2DB <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-240,0	-2400	F6A0 <sub>H</sub>	-400,0	-4000	F060 <sub>H</sub>	33,2	332	14C <sub>H</sub>	
< - 240,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 400,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< 33,2	32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10 climate (климатический диапазон температур)**

Таблица 5-19. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10

Cu 10 climate в °C (1 единица = 0,01°C)	Единицы		Cu 10 climate в °F (1 единица = 0,01°F)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 180,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 325,11	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
180,00	18000	4650 <sub>H</sub>	327,66	32766	7FFE <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
150,01	15001	3A99 <sub>H</sub>	280,01	28001	6D61A <sub>H</sub>	
150,00	15000	3A98 <sub>H</sub>	280,00	28000	6D60 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-50,00	-5000	EC78 <sub>H</sub>	-58,00	-5800	E958 <sub>H</sub>	
-50,01	-5001	EC77 <sub>H</sub>	-58,01	-5801	E957 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-60,00	-6000	E890 <sub>H</sub>	-76,00	-7600	E250 <sub>H</sub>	
< - 60,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 76,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10, 50, 100, 500 ГОСТ (0.00426) (стандартный диапазон температур)**

Таблица 5-20. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10, 50, 100, 500 Standard (ГОСТ)

Cu x0 Standard в °C (1 единица = 0,1°C)	Единицы		Cu x0 Standard в °F (1 единица = -0,01°F)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 240,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 325,11	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
240,0	2400	4650 <sub>H</sub>	327,66	32766	7FFE <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
200,1	15001	3A99 <sub>H</sub>	280,01	28001	6D61A <sub>H</sub>	
200,0	15000	3A98 <sub>H</sub>	280,00	28000	6D60 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-50,0	-5000	EC78 <sub>H</sub>	-58,00	-5800	E958 <sub>H</sub>	
-50,1	-5001	EC77 <sub>H</sub>	-58,01	-5801	E957 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-60,0	-6000	E890 <sub>H</sub>	-76,00	-7600	E250 <sub>H</sub>	
< - 60,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 76,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

*Представление аналоговых величин аналоговых модулей*

64B5.1 *Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода*

**Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10, 50, 100, 500 ГОСТ (0.00428)**

Таблица 5-21. Представление аналоговых величин для термометров сопротивления Cu 10, 50, 100, 500 Standard (ГОСТ)

Cu 10 climate в °C (1 единица = 0,01°C)	Единицы		Cu 10 climate в °F (1 единица = 0,01°F)	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 180,00	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 325,11	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
180,00	18000	4650 <sub>H</sub>	327,66	32766	7FFE <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	
150,01	15001	3A99 <sub>H</sub>	280,01	28001	6D61A <sub>H</sub>	
150,00	15000	3A98 <sub>H</sub>	280,00	28000	6D60 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	
-50,00	-5000	EC78 <sub>H</sub>	-58,00	-5800	E958 <sub>H</sub>	
-50,01	-5001	EC77 <sub>H</sub>	-58,01	-5801	E957 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	
-60,00	-6000	E890 <sub>H</sub>	-76,00	-7600	E250 <sub>H</sub>	
< - 60,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 76,00	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

**Представление аналоговых величин для термопар типа В**

Таблица 5-22. Представление аналоговых величин для термопар типа В

Тип В в °C	Единицы		Тип В в °F	Единицы		Тип В в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 2070,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 3276,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2343,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
2070,0	20700	50DC <sub>H</sub>	3276,6	32766	7FFE <sub>H</sub>	2343,2	23432	5B88 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
1821,0	18210	4722 <sub>H</sub>	2786,6	27866	6CDA <sub>H</sub>	2094,2	20942	51CE <sub>H</sub>	
1820,0	18200	4718 <sub>H</sub>	2786,5	27865	6CD9 <sub>H</sub>	2093,2	20932	51C4 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
0,0	0	0000 <sub>H</sub>	32,0	320	0140 <sub>H</sub>	273,2	2732	0AAC <sub>H</sub>	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-120,0	-1200	FB50 <sub>H</sub>	-184,0	-1840	F8D0 <sub>H</sub>	153,2	1532	05FC <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
< - 120,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 184,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< 153,2	32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Представление аналоговых величин для термопар типа С

Таблица 5-23. Представление аналоговых величин для термопар типа С

Тип С в °C	Единицы		Тип С в °F	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 2500,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 3276,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
2500,0 : 2315,1	25000 : 23151	61A8 <sub>H</sub> : 5A6F <sub>H</sub>	3276,6 : 2786,6	32766 : 27866	7FFE <sub>H</sub> : 6CDA <sub>H</sub>	Перегрузка
2315,0 : 0,0	23150 : 0	5A6E <sub>H</sub> : 0000 <sub>H</sub>	2786,5 : 32,0	27865 : 320	6CD9 <sub>H</sub> : 0140 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
0,1 : -120,0	-1 : -1200	FFFF <sub>H</sub> : FB50 <sub>H</sub>	31,9 : -184,0	319 : -1840	013F <sub>H</sub> : F8D0 <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
< -120,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< -184,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

### Представление аналоговых величин для термопар типа Е

Таблица 5-24. Представление аналоговых величин для термопар типа Е

Тип Е в °C	Единицы		Тип Е в °F	Единицы		Тип Е в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16- ричные		десятичные	16- ричные		десятичные	16- ричные	
> 1200,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2192,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1473,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1200,0 : 1000,1	12000 : 10001	2EE0 <sub>H</sub> : 2711 <sub>H</sub>	2192,0 : 1833,8	21920 : 18338	55A0 <sub>H</sub> : 47A2 <sub>H</sub>	1473,2 : 1274,2	14732 : 12742	398C <sub>H</sub> : 31C6 <sub>H</sub>	Перегрузка
1000,0 : -270,0	10000 : -2700	2710 <sub>H</sub> : F574 <sub>H</sub>	1832,0 : -454,0	18320 : -4540	4790 <sub>H</sub> : EE44 <sub>H</sub>	1273,2 : 0	12732 : 0	31BC <sub>H</sub> : 0000 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
< -270,0	< -2700	< F574 <sub>H</sub>	< -454,0	< -4540	<EE44 <sub>H</sub>	<0	<0	<0000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение
При неправильном подключении (напр., обратная полярность или разомкнутый вход) или при ошибке датчика в отрицательном диапазоне (напр., неверный тип термопары) аналоговый модуль ввода сообщает об отрицательном переполнении при значении ниже,,,									
,,, F0C4 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			,,, FB70 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			,,, E5D4 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			

## Представление аналоговых величин аналоговых модулей

### 64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода

#### Представление аналоговых величин для термопар типа J

Таблица 5-25. Представление аналоговых величин для термопар типа J

Тип J в °C	Единицы		Тип J в °F	Единицы		Тип J в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 1450,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2642,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1723,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1450,0	14500	38A4 <sub>H</sub>	2642,0	26420	6734 <sub>H</sub>	1723,2	17232	4350 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
1201,0	12010	2EEA <sub>H</sub>	2193,8	21938	55B2 <sub>H</sub>	1474,2	14742	3996 <sub>H</sub>	
1200,0	12000	2EE0 <sub>H</sub>	2192,0	21920	55A0 <sub>H</sub>	1473,2	14732	398C <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-210,0	-2100	F7CC <sub>H</sub>	-346,0	-3460	F27C <sub>H</sub>	63,2	632	0278 <sub>H</sub>	
< - 210,0	< -2100	<F7CC <sub>H</sub>	< - 346,0	< -3460	<F27C <sub>H</sub>	< 63,2	< 632	< 0278 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение
При неправильном подключении (напр., обратная полярность или разомкнутый вход) или при ошибке датчика в отрицательном диапазоне (напр., неверный тип термопары) аналоговый модуль ввода сообщает об отрицательном переполнении при значении ниже...									
... F31C <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			... EA0C <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			... FDC8 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			

#### Представление аналоговых величин для термопар типа K

Таблица 5-26. Представление аналоговых величин для термопар типа K

Тип K в °C	Единицы		Тип K в °F	Единицы		Тип K в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 1622,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2951,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1895,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1622,0	16220	3F5C <sub>H</sub>	2951,6	29516	734C <sub>H</sub>	1895,2	18952	4A08 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
1373,0	13730	35A2 <sub>H</sub>	2503,4	25034	61CA <sub>H</sub>	1646,2	16462	404E <sub>H</sub>	
1372,0	13720	3598 <sub>H</sub>	2501,6	25061	61B8 <sub>H</sub>	1645,2	16452	4044 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-270,0	-2700	F574 <sub>H</sub>	-454,0	-4540	EE44 <sub>H</sub>	0	0	0000 <sub>H</sub>	
< - 270,0	< -2700	< F574 <sub>H</sub>	< - 454,0	< -4540	<EE44 <sub>H</sub>	< 0	< 0	< 0000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение
При неправильном подключении (напр., обратная полярность или разомкнутый вход) или при ошибке датчика в отрицательном диапазоне (напр., неверный тип термопары) аналоговый модуль ввода сообщает об отрицательном переполнении при значении ниже...									
... F0C4 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			... E5D4 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			... FB70 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .			

## Представление аналоговых величин для термопар типа L

Таблица 5-27. Представление аналоговых величин для термопар типа L

Тип L в °C	Единицы		Тип L в °F	Единицы		Тип L в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 1150,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2102,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1423,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1150,0	11500	2CEC <sub>H</sub>	2102,0	21020	521C <sub>H</sub>	1423,2	14232	3798 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
901,0	9010	2332 <sub>H</sub>	1653,8	16538	409A <sub>H</sub>	1174,2	11742	2DDE <sub>H</sub>	
900,0	9000	2328 <sub>H</sub>	1652,0	16520	4088 <sub>H</sub>	1173,2	11732	2DD4 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-200,0	-2000	F830 <sub>H</sub>	-328,0	-3280	F330 <sub>H</sub>	73,2	732	02DC <sub>H</sub>	
< - 200,0	< -2000	< F830 <sub>H</sub>	< - 328,0	< -3280	< F330 <sub>H</sub>	< 73,2	< 732	<02DC <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение
При неправильном подключении (напр., обратная полярность или разомкнутый вход) или при ошибке датчика в отрицательном диапазоне (напр., неверный тип термопары) аналоговый модуль ввода сообщает об отрицательном переполнении при значении ниже...									
... F380 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .		... EAC0 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .		... FE2C <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .					

## Представление аналоговых величин для термопар типа N

Таблица 5-28. Представление аналоговых величин для термопар типа N

Тип N в °C	Единицы		Тип N в °F	Единицы		Тип N в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 1550,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2822,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1823,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1550,0	15500	3C8C <sub>H</sub>	2822,0	28220	6E3C <sub>H</sub>	1823,2	18232	4738 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
1300,1	13001	32C9 <sub>H</sub>	2373,8	23738	5CBA <sub>H</sub>	1574,2	15742	3D7E <sub>H</sub>	
1300,0	13000	32C8 <sub>H</sub>	2372,0	23720	5CA8 <sub>H</sub>	1573,2	15732	3D74 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-270,0	-2700	F574 <sub>H</sub>	-454,0	-4540	EE44 <sub>H</sub>	0	0	0000 <sub>H</sub>	
< - 270,0	< -2700	< F574 <sub>H</sub>	< - 454,0	< -4540	<EE44 <sub>H</sub>	< 0	< 0	< 0000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение
При неправильном подключении (напр., обратная полярность или разомкнутый вход) или при ошибке датчика в отрицательном диапазоне (напр., неверный тип термопары) аналоговый модуль ввода сообщает об отрицательном переполнении при значении ниже...									
... F0C4 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .		... E5D4 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .		... FB70 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .					

## Представление аналоговых величин аналоговых модулей

### 64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода

#### Представление аналоговых величин для термопар типа R, S

Таблица 5-29. Представление аналоговых величин для термопар типа R, S

Тип R, S в °C	Единицы		Тип R, S в °F	Единицы		Типы R, S в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16- ричные		десятичные	16- ричные		десятичные	16- ричные	
> 2019,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 3276,6	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 2292,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
2019,0	20190	4EDE <sub>H</sub>	3276,6	32766	7FFE <sub>H</sub>	2292,2	22922	598A <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
1770,0	17770	4524 <sub>H</sub>	3218,0	32180	7DB4 <sub>H</sub>	2043,2	20432	4FD0 <sub>H</sub>	
1769,0	17690	451A <sub>H</sub>	3216,2	32162	7DA2 <sub>H</sub>	2042,2	20422	4FC6 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-50,0	-500	FE0C <sub>H</sub>	-58,0	-580	FDBC <sub>H</sub>	223,2	2232	08B8 <sub>H</sub>	
-51,0	-510	FE02 <sub>H</sub>	-59,8	-598	FDAA <sub>H</sub>	222,2	2222	08AE <sub>H</sub>	Отрицательная перегрузка
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-170,0	-1700	F95C <sub>H</sub>	-274,0	-2740	F54C <sub>H</sub>	103,2	1032	0408 <sub>H</sub>	
< - 170,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< - 274,0	-32768	8000 <sub>H</sub>	< 103- 2	< 1032	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

#### Представление аналоговых величин для термопар типа T

Таблица 5-30. Представление аналоговых величин для термопар типа T

Тип T в °C	Единицы		Тип T в °F	Единицы		Тип T в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16- ричные		десятичные	16- ричные		десятичные	16- ричные	
> 540,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1004,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 813,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
540,0	5400	1518 <sub>H</sub>	1004,0	10040	2738 <sub>H</sub>	813,2	8132	1FC4 <sub>H</sub>	Перегрузка
:	:	0FAA <sub>H</sub>							
401,0	4010								
400,0	4000	0FA0 <sub>H</sub>	752,0	7520	1D60 <sub>H</sub>	673,2	6732	1AAC <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
:	:								
-270,0	-2700	F574 <sub>H</sub>	-454,0	-4540	EE44 <sub>H</sub>	3,2	32	0020 <sub>H</sub>	
< - 270,0	< -2700	< F574 <sub>H</sub>	< - 454,0	< -4540	<EE44 <sub>H</sub>	< 3,2	< 32	< 0020 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение
При неправильном подключении (напр., обратная полярность или разомкнутый вход) или при ошибке датчика в отрицательном диапазоне (напр., неверный тип термопары) аналоговый модуль ввода сообщает об отрицательном переполнении при значении ниже...									
... F0C4 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .		... E5D4 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .		... FB70 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .					

Представление аналоговых величин аналоговых модулей

64B5.1 Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода

### Представление аналоговых величин для термопар типа U

Таблица 5-31 Представление аналоговых величин для термопар типа U

Тип U в °C	Единицы		Тип U в °F	Единицы		Тип U в K	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 850,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1562,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1123,2	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
850,0 : 601,0	8500 : 6010	2134 <sub>H</sub> : 177A <sub>H</sub>	1562,0 : 1113,8	15620 : 11138	2738,0 <sub>H</sub> : 2B82 <sub>H</sub>	1123,2 : 874,2	11232 : 8742	2BE0 <sub>H</sub> : 2226 <sub>H</sub>	Перегрузка
600,0 : -200,0	6000 : -2000	1770 <sub>H</sub> : F830 <sub>H</sub>	1112,0 : -328,0	11120 : -3280	2B70 <sub>H</sub> : F330 <sub>H</sub>	873,2 : 73,2	8732 : 732	221C <sub>H</sub> : 02DC <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
< - 200,0	< -2000	< F830 <sub>H</sub>	< - 328,0	< -3280	< F330 <sub>H</sub>	< 73,2	< 732	< 02DC <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение
При неправильном подключении (напр., обратная полярность или разомкнутый вход) или при ошибке датчика в отрицательном диапазоне (напр., неверный тип термопары) аналоговый модуль ввода сообщает об отрицательном переполнении при значении ниже...									
... F380 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .		... EAC0 <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .		... FE2C <sub>H</sub> , и выводит 8000 <sub>H</sub> .					

### Представление аналоговых величин для термопар типа TXK/XKL ГОСТ

Таблица 5-32. Представление аналоговых величин для термопар типа TXK/XKL ГОСТ

Тип TXK/XKL в °C	Единицы		Тип TXK/XKL в °F	Единицы		Диапазон
	десятичные	16-ричные		десятичные	16-ричные	
> 1050,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	> 1922,0	32767	7FFF <sub>H</sub>	Переполнение
1050,0 : 800,1	8500 : 8001	2904 <sub>H</sub> : 1F41 <sub>H</sub>	1922,0 : 1472,1	19220 : 14721	4B14 <sub>H</sub> : 3981 <sub>H</sub>	Перегрузка
800,0 : 0,0 : -200,0	8000 : 0 : -2000	1F40 <sub>H</sub> : 0000 <sub>H</sub> : F830 <sub>H</sub>	1472,0 : 32,0 : -328,0	14720 : 320 : -3280	3980 <sub>H</sub> : 0140 <sub>H</sub> : F330 <sub>H</sub>	Номинальный диапазон
< -200,0	<-32768	< F8000 <sub>H</sub>	< -328,0	<-32768	8000 <sub>H</sub>	Отрицательное переполнение

## 5.2 Представление аналоговых величин для каналов аналогового вывода

### Двоичное представление диапазонов вывода

Таблица 5-33. Биполярные диапазоны вывода

Единицы	Выходная величина в %	Слово данных																Диапазон
		$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	
$\geq 32512$	0 %	0	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	Переполнение
32511	117,589	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Перегрузка
27649	$\geq 100,004$	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
27648	100,000	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0,003617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	-0,003617	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-27648	-100,000	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-27649	$\leq 100,004$	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Отрицательная перегрузка
-32512	-117,593	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
$\leq 32513$	0 %	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	Отрицательное переполнение

Таблица 5-34. Униполлярные диапазоны вывода

Единицы	Выходная величина в %	Слово данных																Диапазон
		$2^{15}$	$2^{14}$	$2^{13}$	$2^{12}$	$2^{11}$	$2^{10}$	$2^9$	$2^8$	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	
$\geq 32512$	0 %	0	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Переполнение
32511	117,589	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Перегрузка
27649	$\geq 100,004$	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
27648	100,000	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0,003617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	0,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ограничено нижней границей номинального диапазона, 0 В или 0 мА
-32512		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
$\leq 32513$	0 %	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	Отрицательное переполнение

### Представление аналоговых величин в диапазонах вывода напряжений

Таблица 5-35. Представление аналоговых величин в диапазоне вывода  $\pm 10$  В

Система		Диапазон вывода напряжений		
	десятичные	16-ричные	$\pm 10$ В	
118,5149 %	32767	7FFF	0,00 В	Переполнение, напряжение снято, обесточен
	32512	7F00		
117,589 %	32511	7EFF	11,76 В	Перегрузка
	27649	6C01		
100 %	27648	6C00	10 В	Номинальный диапазон
75 %	20736	5100	7,5 В	
0,003617 %	1	1	361,7 мкВ	
0 %	0	0	0 В	
-1		FFFF	-361,7 мкВ	
-75 %	-20736	AF00	-7,5 В	Отрицательная перегрузка
-100 %	-27648	9400	-10 В	
	-27649	93FF		
-117,593 %	-32512	8100	-11,76 В	Отрицательное переполнение, напряжение снято, обесточен
	-32513	80FF		
-118,519 %	-32768	8000	0,00 В	

Таблица 5-36. Представление аналоговых величин в диапазонах вывода от 0 до 10 В и от 1 до 5 В

Система		Диапазон вывода напряжений			
	десятичные	16-ричные	от 0 до 10 В	от 1 до 5 В	
118,5149 %	32767	7FFF	0,00 В	0,00 В	Переполнение, напряжение снято, обесточен
	32512	7F00			
117,589 %	32511	7EFF	11,76 В	5,70 В	Перегрузка
	27649	6C01			
100 %	27648	6C00	10 В	5 В	Номинальный диапазон
75 %	20736	5100	7,5 В	3,75 В	
0,003617 %	1	1	361,7 мкВ	1 В +144,7 мкВ	
0 %	0	0	0 В	1 В	
-1		FFFF			
-25 %	-6912	E500		0 В	Отрицательная перегрузка
	-6913	E4FF			
-117,593 %	-32512	8100			
	-32513	80FF			Отрицательное переполнение, напряжение снято, обесточен
-118,519 %	-32768	8000	0,00 В	0,00 В	

*Представление аналоговых величин аналоговых модулей*

*65B5.2 Представление аналоговых величин для каналов аналогового вывода*

**Представление аналоговых величин в диапазонах вывода токов**

Таблица 5-37. Представление аналоговых величин в диапазоне вывода  $\pm 20$  мА

<b>Система</b>		<b>Диапазон вывода токов</b>		
	<b>десятичные</b>	<b>16-ричные</b>	<b><math>\pm 20</math> мА</b>	
118,5149 %	32767	7FFF	0,00 мА	Переполнение, напряжение снято, обесточен
	32512	7F00		
117,589 %	32511	7EFF	23,52 мА	Перегрузка
	27649	6C01		
100 %	27648	6C00	20 мА	Номинальный диапазон
75 %	20736	5100	15 мА	
0,003617 %	1	1	723,4 нА	Номинальный диапазон
0 %	0	0	0 мА	
	-1	FFFF	-723,4 нА	Отрицательная перегрузка
-75 %	-20736	AF00	-15 мА	
-100 %	-27648	9400	-20 мА	Отрицательная перегрузка
	-27649	93FF		
-117,593 %	-32512	8100	-23,52 мА	Отрицательное переполнение, напряжение снято, обесточен
	-32513	80FF		
-118,519 %	-32768	8000	0,00 мА	

Таблица 0-38. Представление аналоговых величин в диапазонах вывода от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА

<b>Система</b>		<b>Диапазон вывода токов</b>			
	<b>десятичные</b>	<b>16-ричные</b>	<b>от 0 до 20 мА</b>	<b>от 4 до 20 мА</b>	
118,5149 %	32767	7FFF	0,00 мА	0,00 мА	Переполнение, напряжение снято, обесточен
	32512	7F00			
117,589 %	32511	7EFF	23,52 мА	22,81 мА	Перегрузка
	27649	6C01			
100 %	27648	6C00	20 мА	20 мА	Номинальный диапазон
75 %	20736	5100	15 мА	15 мА	
0,003617 %	1	1	723,4 нА	4 мА + 578,7 нА	Номинальный диапазон
0 %	0	0	0 мА	4 мА	
	-1	FFFF			Отрицательная перегрузка
-25 %	-6912	E500		0 мА	
	-6913	E4FF			Невозможен, выходная величина ограничена значением 0 мА,
-117,593 %	-32512	8100			
	-32513	80FF			Отрицательное переполнение, напряжение снято, обесточен
-118,519 %	-32768	8000	0,00 мА	0,00 мА	

## 5.3 Установка вида и диапазонов измерения каналов аналогового ввода

### Два способа

Вид и диапазоны измерения каналов аналогового ввода аналоговых модулей можно установить двумя различными способами:

- с помощью модуля установки диапазона измерений и *STEP 7*
- путем подключения канала аналогового ввода и *STEP 7*

Какой из этих двух способов используется для отдельных модулей, зависит от модуля и подробно объясняется в разделах описания конкретных модулей.

В следующем разделе описано, как устанавливать вид измерения и диапазон измерения с помощью модулей установки диапазона измерений.

### Установка вида измерения и диапазонов измерений с помощью модулей установки диапазона измерений

Если в аналоговом модуле имеется модуль установки диапазона измерений, то он поставляется со вставленным модулем установки диапазона измерений.

Если необходимо, модули для установки диапазона измерений должны быть переставлены, чтобы изменить вид и диапазон измерений.

---

#### Указание

Обратите внимание, что модули для установки диапазона измерений находятся на боковой стороне аналогового модуля ввода.

Поэтому проверяйте, нужно ли переставить модули установки диапазона измерений на другой вид и диапазон измерений, **перед** монтажом аналогового модуля ввода!

---

### Возможные положения модулей для установки диапазона измерений

Модули для установки диапазона измерений могут быть установлены в следующих положениях: "A", "B", "C" и "D".

Какое положение следует выбрать для конкретных видов и диапазонов измерений, подробно описано в разделе для конкретного модуля.

Положения для различных видов и диапазонов измерений напечатаны также на аналоговом модуле.

### Переустановка модуля для установки диапазона измерений

Если вам нужно переустановить модуль для установки диапазона измерений, действуйте следующим образом:

1. Извлеките модуль для установки диапазона измерений из аналогового модуля ввода с помощью отвертки.

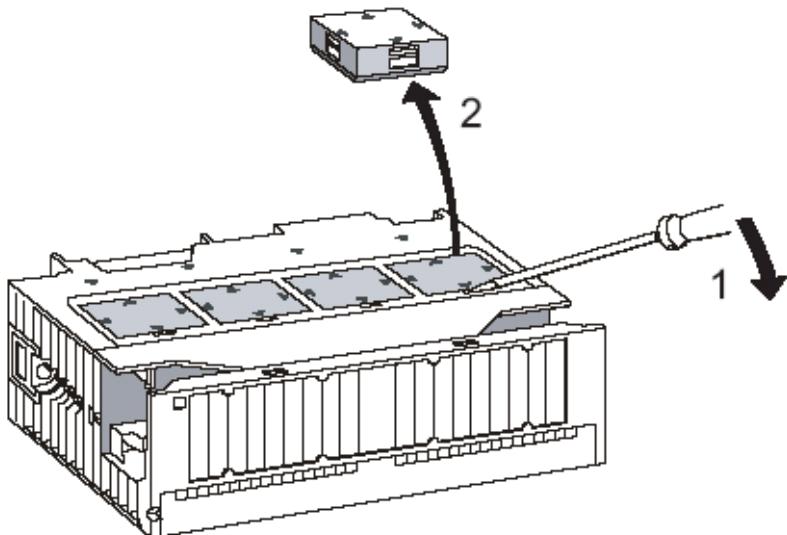


Рис. 5-1. Извлечение модулей для установки диапазонов измерения из аналогового модуля ввода

2. Вставьте модуль для установки диапазона измерений в аналоговый модуль ввода в нужном положении (1).

Выбранным диапазоном является тот, на который указывает маркировочная точка на модуле (2).

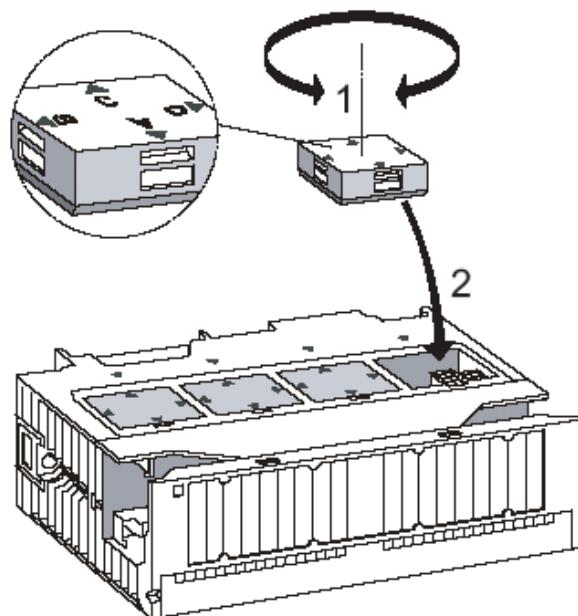


Рис. 5-2. Вставка модулей для установки диапазонов измерений в аналоговый модуль ввода

Выполните эту процедуру для всех остальных модулей для установки диапазона измерений.

Следующий шаг состоит в монтаже модуля.



#### Осторожно

Если вы неправильно вставили модули для установки диапазонов измерений, то аналоговый модуль может быть разрушен.

Перед подключением датчика к модулю убедитесь, что модуль для установки диапазона измерений находится в правильном положении.

## 5.4 Поведение аналоговых модулей

### В этом разделе

В этом разделе вы найдете следующую информацию:

- зависимость входных и выходных аналоговых величин от напряжения питания аналогового модуля и режима работы CPU
- поведение аналоговых модулей в зависимости от того, где находится аналоговая величина внутри диапазона значений
- показанное на примере влияние границ эксплуатационной ошибки аналогового модуля на входное и выходное аналоговое значение

### 5.4.1 Влияние напряжения питания и режима работы

#### Введение

В этом разделе вы найдете следующую информацию:

- зависимость входных и выходных аналоговых величин от напряжения питания аналогового модуля и режима работы CPU
- поведение аналоговых модулей в зависимости от того, где находится аналоговая величина внутри диапазона значений
- показанное на примере влияние границ эксплуатационной ошибки аналогового модуля на входное и выходное аналоговое значение

### Влияние напряжения питания и режима работы на модули

Входные и выходные значения аналоговых модулей зависят от напряжения питания аналогового модуля и режима работы CPU.

Таблица 5-39. Зависимости входных и выходных аналоговых значений от режима работы CPU и напряжения питания L+

Режим работы CPU		Напряжение питания L+ на аналоговом модуле	Входная величина аналогового модуля ввода	Выходная величина аналогового модуля вывода
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО	RUN	L+ имеется	Измеренное значение	Значения CPU
			7FFF <sub>H</sub> , пока не завершено 1-е преобразование после включения или после параметризации модуля.	<p>Пока не завершено</p> <ul style="list-style-type: none"><li>после включения, выводится сигнал 0 мА или 0 В.</li><li>после параметризации, выводится предыдущее значение.</li></ul>
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО	STOP	L+ отсутствует	Переполнение	0 мА / 0 В
		L+ имеется	Измеренное значение	Заменяющее значение / последнее значение (по умолчанию: 0 мА / 0 В)
ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО	-		7FFF <sub>H</sub> , пока не завершено 1-е преобразование после включения или после параметризации модуля.	
	L+ отсутствует	Переполнение	0 мА / 0 В	
ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО	-	L+ имеется	-	0 мА / 0 В
		L+ отсутствует	-	0 мА / 0 В

### Поведение при исчезновении питающего напряжения

Сбой напряжения питания аналоговых модулей всегда отображается светодиодом SF на модуле. Кроме того, эта информация становится доступной на модуле (запись в диагностическом буфере).

Запуск диагностического прерывания зависит от параметризации.

### См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

## 5.4.2 Влияние диапазона значений аналоговых величин

### Влияние ошибок на аналоговые модули, обладающие диагностическими свойствами

У аналоговых модулей, обладающих диагностическими свойствами, при надлежащем назначении параметров ошибки могут вызывать диагностическую запись и диагностическое прерывание.

### Влияние диапазона значений на аналоговый модуль ввода

Поведение аналоговых модулей зависит от того, где находятся входные значения внутри диапазона значений.

Таблица 5-40. Поведение аналоговых модулей ввода в зависимости от положения аналоговой величины внутри диапазона значений

Измеренное значение находится внутри	Входное значение	Светодиод SF	Диагностика	Прерывание
номинального диапазона	Измеренное значение	-	-	-
области перегрузки (положительной/отрицательной)	Измеренное значение	-	-	-
области положительного переполнения	7FFF <sub>H</sub>	горит <sup>1</sup>	Вносится запись <sup>1</sup>	Диагностическое прерывание <sup>1)</sup>
области отрицательного переполнения	8000 <sub>H</sub>	горит <sup>1</sup>	Вносится запись <sup>1</sup>	Диагностическое прерывание <sup>1)</sup>
вне параметризованного граничного значения	Измеренное значение	-	-	Аппаратное прерывание <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Только для модулей с диагностическими способностями и в зависимости от параметризации

### Влияние диапазона значений на аналоговый модуль вывода

Поведение аналоговых модулей зависит от того, где находятся выходные значения внутри диапазона значений.

Таблица 5-41. Поведение аналоговых модулей вывода в зависимости от положения аналоговой величины внутри диапазона значений

Выходная величина находится внутри	Выходная величина	Светодиод SF	Диагностика	Прерывание
номинального диапазона	Значение CPU	-	-	-
области перегрузки (положительной/отрицательной)	Значение CPU	-	-	-
области положительного переполнения	Сигнал 0	-	-	-
области отрицательного переполнения	Сигнал 0	-	-	-

### 5.4.3 Влияние границы эксплуатационной и основной ошибки

#### Граница эксплуатационной ошибки

Граница эксплуатационной ошибки – это ошибка измерения или ошибка вывода аналогового модуля во всем температурном диапазоне по отношению к номинальному диапазону модуля.

#### Граница основной ошибки

Граница основной ошибки – это граница эксплуатационной ошибки при 25 °C, отнесенная к номинальному диапазону модуля.

#### Указание

Процентные данные о границах эксплуатационной и основной ошибки в технических данных модуля всегда относятся к **наибольшему возможному** значению входной или выходной величины в номинальном диапазоне модуля.

#### Пример определения ошибки вывода модуля

Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 × 12 Bit применяется для вывода напряжения. Используется диапазон вывода "от 0 до 10 В". Модуль работает при температуре окружающей среды 30 °C. Таким образом, действует граница эксплуатационной ошибки. Технические данные модуля утверждают:

- граница эксплуатационной ошибки для вывода напряжения:  $\pm 0,5\%$

Таким образом, следует рассчитывать на ошибку вывода  $\pm 0,05\text{ V}$  ( $\pm 0,5\%$  от 10 В) во всем номинальном диапазоне модуля.

Это значит, что при фактическом напряжении, например, 1 В, модулем будет выведено значение в диапазоне от 0,95 В до 1,05 В. Относительная ошибка в этом случае составляет  $\pm 5\%$ .

На следующем рисунке показано для примера, как существенно уменьшается относительная ошибка по мере приближения выходной величины к концу номинального диапазона 10 В.

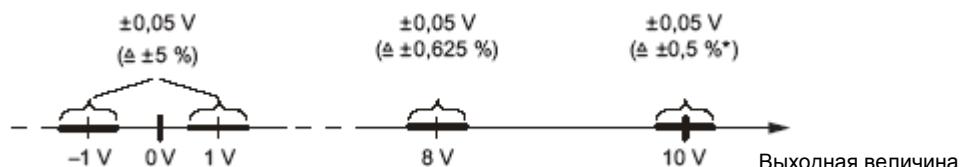


Рис. 5-3. Пример относительной ошибки аналогового модуля вывода

## 5.5 Времена преобразования и цикла аналоговых модулей

### Время преобразования каналов аналогового ввода

Время преобразования состоит из основного времени преобразования и дополнительного времени обработки модуля для:

- измерения сопротивления
- контроля обрыва провода

Основное время преобразования непосредственно зависит от метода преобразования (метод интегрирования, мгновенное преобразование значения), используемого каналом аналогового ввода.

Что касается метода интегрирования, то время интегрирования оказывает прямое влияние на время преобразования. Время интегрирования зависит от подавляемой частоты помех, устанавливаемой в STEP 7.

Основные времена преобразования и дополнительные времена обработки различных аналоговых модулей вы найдете в технических данных соответствующего модуля.

### Время цикла каналов аналогового ввода

Аналогово-цифровое преобразование и передача преобразованного к цифровому виду измеренного значения в память и/или в заднюю шину происходят последовательно. Это значит, что значения отдельных каналов аналогового ввода преобразуются одно за другим. Время цикла, то есть время, по истечении которого аналоговая входная величина преобразуется снова, является суммой времен преобразования всех активных каналов аналогового ввода.

Следующий рисунок иллюстрирует компоненты времени цикла для n-канального аналогового модуля ввода.

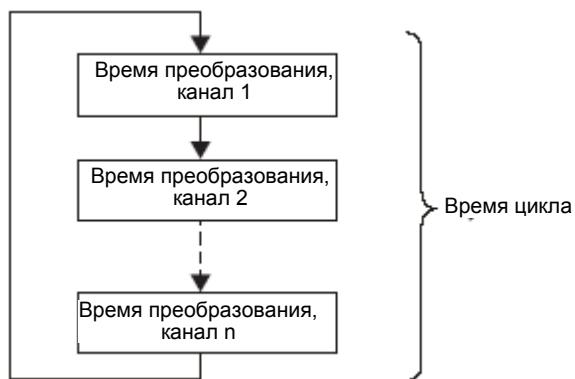


Рис. 5-4. Время цикла аналогового модуля ввода или вывода

### Времена преобразования и цикла каналов аналогового ввода, объединенных в группы

Если каналы аналогового ввода объединены в группы каналов, то вы должны принять в расчет время преобразования одной группы каналов за другой.

## **Пример**

Два канала аналогового ввода аналогового модуля ввода SM 331; AI 2×12 Bit образуют группу каналов. Поэтому вы должны разделить время цикла на шаги по 2.

## **Установка сглаживания аналоговых величин**

Для некоторых аналоговых модулей ввода можно установить сглаживание аналоговых величин в *STEP 7*.

## **Использование сглаживания**

Сглаживание аналоговых величин обеспечивает стабильный аналоговый сигнал для дальнейшей обработки.

Имеет смысл сглаживать аналоговые величины, характеризующиеся медленными изменениями измеренных значений – например, при измерениях температуры.

## **Принцип сглаживания**

Измеренные значения сглаживаются с помощью цифровой фильтрации. Сглаживание реализуется путем расчета модулем средних значений из определенного количества преобразованных (приведенных к цифровой форме) аналоговых значений.

Пользователь назначает параметры сглаживания не более чем на четырех уровнях (отсутствие сглаживания, слабое, среднее, сильное). Уровень определяет количество аналоговых сигналов, используемых для усреднения.

Чем выше выбранный уровень сглаживания, тем стабильнее сглаженное аналоговое значение и тем больше требуется времени для приложения аналогового сигнала после реакции на скачок (см. следующий пример).

## Пример

На следующем рисунке показано количество циклов модуля при реакции на скачок, по истечении которых сглаженная аналоговая величина достигает примерно 100 %, в зависимости от установленного уровня сглаживания. Этот рисунок действителен для любого изменения сигнала на аналоговом входе.

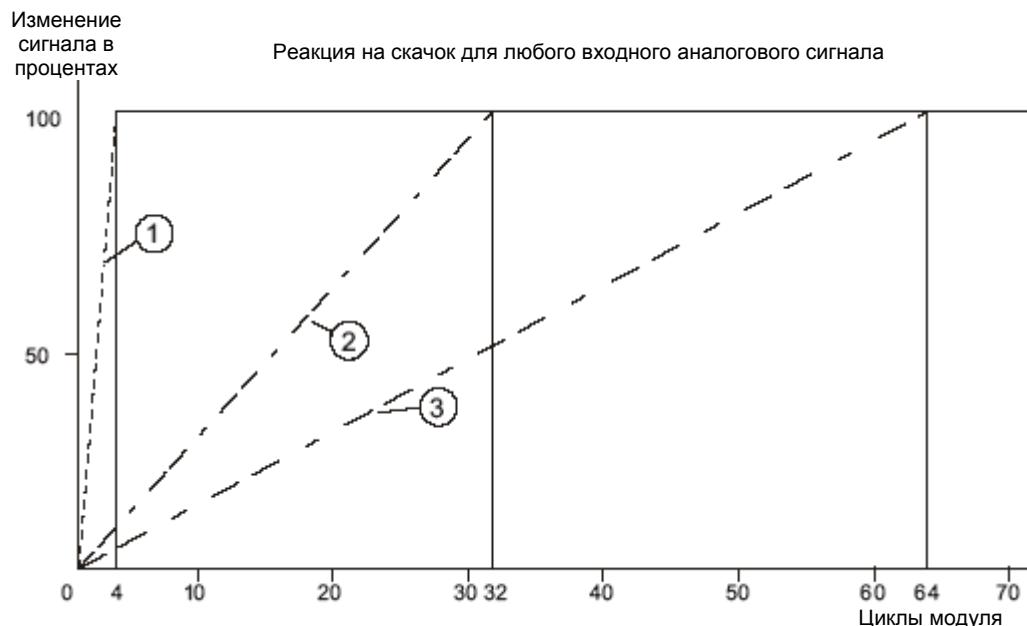


Рис. 5-5. Пример влияния сглаживания на реакцию на скачок у AI 8 x 14 Bit

- ① Слабое сглаживание
- ② Среднее сглаживание
- ③ Сильное сглаживание

## Дополнительная информация о сглаживании

Для выяснения того, может ли быть установлено сглаживание для конкретного модуля, и об особенностях, которые необходимо принять во внимание, обратитесь к разделу с описанием соответствующего аналогового модуля ввода.

## Время преобразования каналов аналогового вывода

Время преобразования каналов аналогового вывода включает в себя передачу из внутренней памяти выходной аналоговой величины, представленной в цифровой форме, и цифро-аналоговое преобразование.

## Время цикла каналов аналогового вывода

Преобразование каналов аналогового вывода происходит последовательно. Это значит, что каналы аналогового вывода преобразуются один за другим.

Время цикла, то есть время, по истечении которого аналоговая выходная величина преобразуется снова, является суммой времен преобразования всех активных каналов аналогового вывода. См. рисунок *Время цикла аналогового модуля ввода или вывода*.

## Совет

Для сокращения времени цикла следует заблокировать в STEP 7 все неиспользуемые аналоговые каналы.

## 5.6 Времена установления и отклика каналов аналогового вывода

### Время установления

Время установления (от  $t_2$  до  $t_3$ ), то есть время между появлением преобразованной величины и достижением ею установленного значения на аналоговом выходе, зависит от нагрузки. При этом следует делать различие между омической, емкостной и индуктивной нагрузкой.


Времена установления различных аналоговых модулей вывода в зависимости от нагрузки вы найдете в технических данных соответствующего модуля.

### Время отклика

Время отклика (от  $t_1$  до  $t_3$ ), то есть время между появлением цифровых выходных значений во внутренней памяти и достижением заданного значения на аналоговом выходе, в худшем случае является суммой времени цикла и времени установления.

Наихудшая ситуация имеет место, если аналоговый канал был преобразован непосредственно перед передачей нового выходного значения и не будет теперь преобразовываться снова, пока не будут преобразованы все остальные каналы (время цикла).

### Обзор времени установления и времени отклика аналоговых модулей вывода

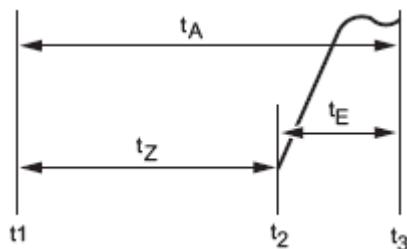

- |       |  |
|-------|--|
| $t_A$ | Время отклика  |
| $t_z$ | $t_z =$ время цикла, соответствует $n \times$ время преобразования ( $n =$ число активизированных каналов) |
| $t_E$ | Время установления   |
| $t_1$ | Появилось новое цифровое выходное значение   |
| $t_2$ | Выходная величина принята и преобразована  |
| $t_3$ | Заданное выходное значение достигнуто  |

## 5.7 Параметризация аналоговых модулей

### Введение

Аналоговые модули могут обладать различными свойствами. Эти свойства устанавливаются путем параметризации.

### Инструментальные средства для параметризации

Для назначения параметров аналоговым модулям используется *STEP 7*.

Параметризацию следует выполнять, когда CPU находится в состоянии STOP.

Установив параметры, загрузите их из устройства программирования в CPU. При переходе из STOP в RUN CPU передает параметры соответствующим аналоговым модулям.

Кроме того, если необходимо, вы должны установить в нужное положение модули для установки диапазонов измерения аналогового модуля.

### Статические и динамические параметры

Параметры делятся на статические и динамические.

Статические параметры устанавливаются в режиме STOP CPU, как описано выше.

Динамические параметры вы можете изменять также в текущей программе пользователя с помощью SFC. Обратите, однако, внимание, что после перехода CPU из RUN в STOP и обратно снова действуют параметры, установленные в *STEP 7*.

Параметры	Устанавливаются с помощью	Режим работы CPU
статические	устройства программирования (HW Config в STEP7)	STOP
динамические	устройства программирования (HW Config в STEP7) SFC 55 в программе пользователя	STOP RUN

### 5.7.1 Параметры аналоговых модулей ввода

#### Параметры аналоговых модулей ввода

Информацию о параметрах конкретных аналоговых модулей вы найдете в разделе, где описывается соответствующий модуль.

Значения по умолчанию действуют, если вы не выполняли параметризацию в *STEP 7*.

## 5.8 Диагностические функции аналоговых модулей

### Параметризуемые и непараметризуемые диагностические сообщения

В диагностике различают параметризуемые и непараметризуемые диагностические сообщения.

Параметризуемые диагностические сообщения вы получаете только тогда, когда вы разблокировали диагностику при параметризации. Параметризация выполняется в блоке параметров "Diagnostics [Диагностика]" в STEP 7.

Непараметризуемые диагностические сообщения всегда предоставляются аналоговым модулем независимо от того, разблокирована диагностика или нет.

### Действия после диагностического сообщения в STEP 7

Каждое диагностическое сообщение приводит к следующим действиям:

- диагностическое сообщение вносится в диагностический буфер аналогового модуля и передается далее в CPU.
- на аналоговом модуле загорается светодиод ошибки.
- если вы запареметрировали с помощью STEP 7 "Enable Diagnostic Interrupt [Разблокировать диагностическое прерывание]", то запускается диагностическое прерывание и вызывается OB 82.

### Считывание диагностических сообщений

Вы можете считывать подробные диагностические сообщения в программе пользователя с помощью SFC.

### Отображение причины ошибки

Вы можете увидеть причину ошибки в STEP 7 в диагностике модулей (см. оперативную справку для STEP 7).

### Диагностическое сообщение в измеренном значении аналогового модуля ввода

Обнаружив ошибку, любой аналоговый модуль ввода выдает измеренное значение 7FFF<sub>H</sub> независимо от параметризации. Это измеренное значение означает переполнение, неисправность или блокировку канала.

### Диагностическое сообщение посредством светодиода SF

Каждый аналоговый модуль отображает для вас ошибки посредством светодиода SF (светодиод групповой ошибки). Светодиод SF загорается, как только аналоговым модулем запускается диагностическое сообщение. Он гаснет, когда все ошибки исправлены.

### См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

## 5.8.1 Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода

### Обзор диагностических сообщений аналоговых модулей ввода

В следующей таблице представлен обзор диагностических сообщений аналоговых модулей ввода.

Таблица 5-42. Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода

Диагностическое сообщение	Светодиод	Область действия диагностики	Параметризуется
External load voltage missing [Отсутствует внешнее напряжение на нагрузке]	SF	Модуль	Нет
Configuration / programming error [Ошибка проектирования/ параметризации]	SF	Канал	Да
Common-mode error [Синфазная ошибка]	SF	Канал	Да
Wire break [Обрыв провода]	SF	Канал	Да
Underflow [Отрицательное переполнение]	SF	Канал	Да
Overflow [Положительное переполнение]	SF	Канал	Да

## 5.8.2 Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода

### Обзор диагностических сообщений аналоговых модулей вывода

В следующей таблице представлен обзор диагностических сообщений аналоговых модулей вывода.

Таблица 5-43. Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода

Диагностическое сообщение	Светодиод	Область действия диагностики	Параметризуется
External load voltage missing [Отсутствует внешнее напряжение на нагрузке]	SF	Модуль	Нет
Configuration / programming error [Ошибка проектирования/ параметризации]	SF	Канал	Да
Short-circuit to M [Короткое замыкание на M]	SF	Канал	Да
Wire break [Обрыв провода]	SF	Канал	Да

### Указание

Предпосылкой для распознавания ошибки, на которую указывает диагностическое сообщение, является соответствующая параметризация аналогового модуля в STEP 7.

### 5.8.3 Причины ошибок и устранение неисправностей аналоговых модулей ввода

#### Обзор причин ошибок и мер по их устраниению у аналоговых модулей ввода

Таблица 5-44. Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода, причины ошибок и меры по их устраниению

Диагностическое сообщение	Возможная причина ошибки	Меры по устраниению
External load voltage missing [Отсутствует внешнее напряжение на нагрузке]	Отсутствует напряжение на клемме L+ модуля	Подайте питание на L+
Configuration / programming error [Ошибка проектирования/ параметризации]	Модулю переданы недопустимые параметры	Проверьте модуль для установки диапазона измерения Параметризуйте модуль снова
Common-mode error [Синфазная ошибка]	Слишком велика разность потенциалов $U_{cm}$ между входами (M-) и опорным потенциалом контура измерения ( $M_{ANA}$ )	Соедините M- с $M_{ANA}$
Wire break [Обрыв провода]	Слишком большое сопротивление в цепи датчика	Используйте другой тип датчика или соединения, напр., проводники с большим поперечным сечением.
	Разрыв цепи между модулем и датчиком	Замкните цепь
	Канал не подключен (разомкнут)	Деактивируйте группу каналов (параметр "measuring method [вид измерения]") Подключите канал
Underflow [Отрицательное переполнение]	Входное значение ниже нижней границы измерения, ошибка может быть вызвана неправильным выбором диапазона измерения	Установите другой диапазон измерения
	для диапазонов измерения от 4 до 20 мА и от 1 до 5 В, возможно, обратной полярностью подключения датчика	Проверьте клеммы
Overflow [Положительное переполнение]	Входная величина превышает верхнюю границу диапазона измерения	Установите другой диапазон измерения

### 5.8.4 Причины ошибок и устранение неисправностей аналоговых модулей вывода

#### Обзор причин ошибок и мер по их устраниению для аналоговых модулей вывода

Таблица 5-45. Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода, причины ошибок и меры по их устраниению

Диагностическое сообщение	Возможная причина ошибки	Меры по устраниению
External load voltage missing [Отсутствует внешнее напряжение на нагрузке]	Отсутствует напряжение на клемме L+ модуля	Подайте питание на L+
Configuration / programming error [Ошибка проектирования/ параметризации]	Модулю переданы недопустимые параметры	Параметризуйте модуль снова
Short-circuit to M [Короткое замыкание на M]	Перегрузка выхода Короткое замыкание выхода $Q_V$ на $M_{ANA}$	Устранитте перегрузку Устранитте короткое замыкание
Wire break [Обрыв провода]	Слишком велико сопротивление исполнительного устройства	Используйте другой тип исполнительного устройства или подключения, напр., проводники с большим поперечным сечением
	Обрыв провода между модулем и исполнительным устройством	Соедините провод
	Канал не используется (разомкнут)	Деактивируйте группу каналов (параметр "output type [вид вывода]")

## 5.9 Прерывания аналоговых модулей

### Введение

В этом разделе описывается поведение аналоговых модулей при прерываниях. В принципе необходимо различать следующие прерывания:

- Диагностическое прерывание
- Аппаратное прерывание

Обратите внимание, что не все аналоговые модули обладают способностью к прерываниям, или они способны только на некоторые из описанных здесь прерываний. Для выяснения того, какие модули способны на прерывания, обратитесь к техническим данным модулей.

### Описание блоков STEP 7

OB и SFC, упомянутые ниже, можно найти в оперативной помощи для STEP 7, где они описаны более подробно.

### Разблокирование прерываний

Прерывания по умолчанию не установлены. Это значит, что они заблокированы без соответствующей параметризации. Разблокировка прерываний производится в STEP 7.

### Диагностическое прерывание

Если вы разблокировали диагностические прерывания, то посредством прерывания сообщается о наступающих событиях, связанных с появлением ошибки (первое появление ошибки), и об убывающих событиях (сообщение после устранения неисправности).

CPU прерывает исполнение программы пользователя и обрабатывает блок диагностических прерываний (OB 82).

В программе пользователя в OB 82 вы можете вызвать SFC 51 или SFC 59 для получения более подробной диагностической информации из модуля.

Диагностическая информация является непротиворечивой вплоть до выхода из OB 82. При выходе из OB 82 диагностическое прерывание квитируется на модуле.

### Аппаратное прерывание с инициатором “Выход за пределы верхней или нижней границы”

Определите рабочий диапазон, установив параметры для верхнего и нижнего граничного значения. Если сигнал от процесса (например, температура) выходит за пределы этого рабочего диапазона, модуль запускает аппаратное прерывание при условии, что это прерывание разблокировано.

CPU прерывает исполнение программы пользователя и обрабатывает блок аппаратных прерываний OB 40.

В программе пользователя блока OB 40 вы можете установить, как система автоматизации должна реагировать на нарушение верхнего или нижнего граничного значения.

При выходе из OB 40 аппаратное прерывание квитируется на модуле.

### Указание

Обратите внимание, что аппаратное прерывание не запускается, если вы установили верхнюю границу выше области положительной перегрузки или нижнюю границу ниже области отрицательной перегрузки.

## Структура стартовой информации, содержащейся в переменной OB40\_POINT\_ADDR блока OB 40

Информация о пересечении граничных значений различными каналами вносится в стартовую информацию организационного блока OB 40 в переменную OB40\_POINT\_ADDR. На следующем рисунке показаны значения битов двойного слова локальных данных 8.



Рис. 5-6. Стартовая информация OB 40: какое событие запустило аппаратное прерывание при пересечении граничного значения

## Аппаратное прерывание с инициатором “Достижение конца цикла”

Параметризацией аппаратного прерывания по достижению конца цикла вы получаете возможность синхронизации процесса с циклом аналогового модуля ввода.

Цикл включает в себя преобразование измеренных значений всех активных каналов аналогового модуля ввода. Модуль обрабатывает каналы один за другим. После того, как все измеренные значения преобразованы, модуль CPU сообщает с помощью прерывания, что на всех каналах имеются новые измеренные значения.

Вы можете использовать это прерывание, чтобы всегда загружать преобразованные в данный момент аналоговые значения.

# 6

## Аналоговые модули

### Введение

Эта глава описывает:

1. Последовательность шагов от выбора до ввода в действие аналогового модуля
2. Обзор важнейших свойств модулей
3. Имеющиеся модули (свойства, схема подключения и принципиальная схема, технические данные и дополнительная информация о модуле):
  - a) для аналоговых модулей ввода
  - b) для аналоговых модулей вывода
  - c) для аналоговых модулей ввода/вывода

### Блоки *STEP 7* для аналоговых функций

Для чтения и вывода аналоговых величин вы можете использовать в *STEP 7* блоки FC 105 "SCALE" (масштабирование значений) и FC 106 "UNSCALE" (отмена масштабирования). Вы найдете эти FC в стандартной библиотеке *STEP 7* в подкаталоге "TI-S7-Converting Blocks [Преобразование блоков TI-S7]".

### Описание блоков *STEP 7* для аналоговых функций

За информацией об FC 105 и 106 обращайтесь к оперативной справке *STEP 7*.

### Дополнительная информация

Если вы хотите изменять в программе пользователя *STEP 7* параметры модулей, вам необходимо познакомиться со структурой наборов параметров (записи данных 0, 1 и 128) в системных данных.

Если вы хотите анализировать диагностические данные модуля в программе пользователя *STEP 7*, вам необходимо познакомиться со структурой диагностических данных (записи данных 0, 1) в системных данных.

### См. также

Принцип параметризации сигнальных модулей в программе пользователя (стр. A-1)

Анализ диагностических данных сигнальных модулей в программе пользователя (стр. B-1)

## **6.1 Последовательность шагов от выбора до ввода в действие аналогового модуля**

### **Введение**

Следующая таблица содержит действия, которые вы должны выполнить одно за другим для успешного ввода модулей в действие.

Хотя предлагается эта последовательность шагов, вы можете выполнять отдельные шаги раньше или позже (например, параметризация модулей) или в промежутке устанавливать, вводить в действие другие модули и т.д.

### **Последовательность шагов от выбора до ввода в действие аналогового модуля**

1. Выбор модуля
2. У некоторых аналоговых модулей ввода: установка вида и диапазона измерений с помощью модуля для установки диапазона измерений
3. Монтаж модуля в системе SIMATIC S7
4. Параметризация модуля
5. Подключение к модулю измерительных датчиков или нагрузок
6. Ввод в действие конфигурации
7. Диагностика конфигурации, если ввод в действие не был успешным

### **Дополнительная информация о монтаже и вводе в действие**

См. главы "Монтаж" и "Ввод в действие" в руководстве по монтажу для вашей системы автоматизации:

- Система автоматизации S7-300, Монтаж или
- Система автоматизации S7-400, Монтаж или
- Устройство децентрализованной периферии ET 200M

Эту документацию вы можете найти в Интернете по адресу:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/>

## 6.2 Обзор модулей

### Введение

В следующих таблицах собраны наиболее важные характеристики аналоговых модулей. Этот обзор должен облегчить вам выбор подходящего модуля для вашей задачи.

#### 6.2.1 Аналоговые модули ввода

##### Обзор свойств

В следующей таблице представлены наиболее важные свойства аналоговых модулей ввода.

Таблица 6-1. Аналоговые модули ввода: обзор свойств

Свойства	Модуль			
	SM 331; AI 8 x 16 Bit (-7NF00-)	SM 331; AI 8 x 16 Bit (-7NF10-)	SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed (-7HF0x-)	SM 331; AI 8 x 13 Bit (-1KF01-)
Число входов	8 входов в 4 группах каналов	8 входов в 4 группах каналов	8 входов в 4 группах каналов	8 входов в 8 группах каналов
Разрешающая способность	Настраивается для каждой группы каналов: • 15 битов + знак	Настраивается для каждой группы каналов: • 15 битов + знак	Настраивается для каждой группы каналов: • 13 битов + знак	Настраивается для каждой группы каналов: • 12 битов + знак
Вид измерения	Настраивается для каждой группы каналов: • Напряжение • Ток	Настраивается для каждой группы каналов: • Напряжение • Ток	Настраивается для каждой группы каналов: • Напряжение • Ток	Настраивается для каждого канала: • Напряжение • Ток • Сопротивление • Температура
Выбор диапазона измерений	Любой, на группу каналов	Любой, на группу каналов	Любой, на группу каналов	Любой, на канал
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Да	Нет
Параметризуемая диагностика	Да	Да	Да	Нет
Диагностическое прерывание	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Нет
Контроль граничных значений	Настраивается для 2 каналов	Настраивается для 8 каналов	Настраивается для 2 каналов	Нет
Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Нет
Аппаратное прерывание при достижении конца цикла	Нет	Да	Нет	Нет

## Аналоговые модули

### 74B6.2 Обзор модулей

Свойства	Модуль			
	SM 331; AI 8 x 16 Bit (-7NF00-)	SM 331; AI 8 x 16 Bit (-7NF10-)	SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed (-7HF0x-)	SM 331; AI 8 x 13 Bit (-1KF01-)
Потенциальные связи	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>интерфейсом задней шины</li> </ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>интерфейсом задней шины</li> </ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>интерфейсом задней шины</li> <li>напряжением на нагрузке (не у 2-DMU)</li> </ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>интерфейсом задней шины</li> </ul>
Допустимая разность потенциалов между входами ( $U_{CM}$ )	50 В пост. тока	60 В пост. тока	11 В пост. тока	2.0 В пост. тока
Особенности	-	-	-	-
2-DMU – 2-проводный измерительный преобразователь				

Таблица 6-2. Аналоговые модули ввода: обзор свойств (продолжение)

Свойства	Модуль				
	SM 331; AI 8 x 12 Bit (-7KF02-)	SM 331; AI 2 x 12 Bit (-7KB02-)	SM 331; AI 8 x TC (-7PF11-)	SM 331; AI 8 x RTD (-7PF01-)	SM 331; AI 8 x 0/4...20 мА HART (-7TF00-)*
Число входов	8 входов в 4 группах каналов	2 входа в 1 группе каналов	8 входов в 4 группах каналов	8 входов в 4 группах каналов	8 входов в 1 группе каналов
Разрешающая способность	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>9 битов + знак</li> <li>12 битов + знак</li> <li>14 битов + знак</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>9 битов + знак</li> <li>12 битов + знак</li> <li>14 битов + знак</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>15 битов + знак</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>15 битов + знак</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>15 битов + знак</li> </ul>
Вид измерения	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Напряжение</li> <li>Ток</li> <li>Сопротивление</li> <li>Температура</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Напряжение</li> <li>Ток</li> <li>Сопротивление</li> <li>Температура</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Температура</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Сопротивление</li> <li>Температура</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Напряжение</li> <li>Ток</li> <li>Сопротивление</li> <li>Температура</li> </ul>
Выбор диапазона измерений	Любой, на группу каналов	Любой, на группу каналов	Любой, на группу каналов	Любой, на группу каналов	Любой, на группу каналов
Параметризуемая диагностика	Да	Да	Да	Да	Да
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

## 74B6.2 Обзор модулей

Свойства	Модуль				
	SM 331; AI 8 x 12 Bit (-7KF02-)	SM 331; AI 2 x 12 Bit (-7KB02-)	SM 331; AI 8 x TC (-7PF11-)	SM 331; AI 8 x RTD (-7PF01-)	SM 331; AI 8 x 0/4...20 мA HART (-7TF00-)*
Диагностическое прерывание	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Настраивается
Контроль граничных значений	Настраивается для 2 каналов	Настраивается для 1 канала	Настраивается для 8 каналов	Настраивается для 8 каналов	Настраивается для 8 каналов
Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Настраивается
Аппаратное прерывание при достижении конца цикла	Нет	Нет	Настраивается	Настраивается	Настраивается
Потенциальные связи	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU</li> <li>• напряжением на нагрузке (не у 2-DMU)</li> </ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU</li> <li>• напряжением на нагрузке (не у 2-DMU)</li> </ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU</li> </ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU</li> </ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU</li> <li>• напряжением на нагрузке (не у 2-DMU)</li> </ul>
Допустимая разность потенциалов между входами ( $U_{CM}$ )	$\leq 2,3$ В пост. тока	$\leq 2,3$ В пост. тока	60 В перем. тока / 75 В пост. тока	60 В перем. тока / 75 В пост. тока	60 В перем. тока / 75 В пост. тока
Особенности	-	-	-	-	-
2-DMU – 2-проводный измерительный преобразователь					

\* Описание этого модуля можно найти в руководстве *Устройство децентрализованной периферии ET 200M. Аналоговые модули HART*. Это руководство можно найти в Интернете по адресу:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22063748>

## 6.2.2 Аналоговые модули вывода

### Обзор свойств

В следующей таблице представлены наиболее важные свойства аналоговых модулей вывода.

Таблица 6-3. Аналоговые модули вывода: обзор свойств

Свойства	Модули				
	SM 332; AO 8 x 12 Bit (-5HF00-)	SM 332; AO 4 x 16 Bit (-7ND02-)	SM 332; AO 4 x 12 Bit (-5HD01-)	SM 332; AO 2 x 12 Bit (-5HB01-)	SM 332; AO 8 x 0/4...20 mA HART (-8TF00-)*
Число выходов	8 выходных каналов	4 выхода в 4 группах каналов	4 выходных канала	2 выходных канала	8 выходных каналов
Разрешающая способность	12 битов	16 битов	12 битов	12 битов	15 битов (0...20mA) 15 битов +VZ (4...20mA)
Вид вывода	Поканально: <ul style="list-style-type: none"><li>• Напряжение</li><li>• Ток</li></ul>	Поканально: <ul style="list-style-type: none"><li>• Напряжение</li><li>• Ток</li></ul>	Поканально: <ul style="list-style-type: none"><li>• Напряжение</li><li>• Ток</li></ul>	Поканально: <ul style="list-style-type: none"><li>• Напряжение</li><li>• Ток</li></ul>	Поканально: <ul style="list-style-type: none"><li>• Напряжение</li><li>• Ток</li></ul>
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Параметризуемая диагностика	Да	Да	Да	Да	Да
Диагностическое прерывание	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Настраивается
Вывод заменяющего значения	Нет	Настраивается	Настраивается	Настраивается	Настраивается
Потенциальные связи	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"><li>• интерфейсом задней шины</li><li>• напряжением нагрузки</li></ul>	Гальваническая развязка между: <ul style="list-style-type: none"><li>• интерфейсом задней шины и каналом</li><li>• каналами</li><li>• выходом и L+, M</li><li>• CPU и L+, M</li></ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"><li>• интерфейсом задней шины</li><li>• напряжением нагрузки</li></ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"><li>• интерфейсом задней шины</li><li>• напряжением нагрузки</li></ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"><li>• интерфейсом задней шины</li><li>• напряжением нагрузки</li></ul>
Особенности	-	-	-	-	-
VZ = знак					

\* Описание этого модуля можно найти в руководстве *Устройство децентрализованной периферии ET 200M. Аналоговые модули HART*. Это руководство можно найти в Интернете по адресу:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22063748>

### 6.2.3 Аналоговые модули ввода/вывода

#### Обзор свойств

В следующей таблице представлены наиболее важные свойства аналоговых модулей ввода/вывода.

Таблица 6-4. Аналоговые модули ввода/вывода: обзор свойств

Свойства	SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit (-0CE01-)	SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit (-0KE00-)
Число входов	4 входа в 1 группе каналов	4 входа в 2 группах каналов
Число выходов	2 выхода в 1 группе каналов	2 выхода в 1 группе каналов
Разрешающая способность	8 битов	12 битов + знак
Вид измерения	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение</li> <li>• Ток</li> </ul>	Настраивается для каждой группы каналов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение</li> <li>• Сопротивление</li> <li>• Температура</li> </ul>
Вид вывода	Поканально: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение</li> <li>• Ток</li> </ul>	Поканально: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Напряжение</li> </ul>
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет
Параметризуемая диагностика	Нет	Нет
Диагностическое прерывание	Нет	Нет
Контроль граничных значений	Нет	Нет
Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения	Нет	Нет
Аппаратное прерывание при достижении конца цикла	Нет	Нет
Вывод заменяющего значения	Нет	Нет
Потенциальные связи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гальваническая связь с интерфейсом задней шины</li> <li>• Гальваническая развязка с напряжением нагрузки</li> </ul>	Гальваническая развязка с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• интерфейсом задней шины</li> <li>• напряжением нагрузки</li> </ul>
Особенности	Не параметризуется, установка вида измерения и вывода путем подключения	-

## 6.3      Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

### Номер для заказа

6ES7331-7NF00-0AB0

### Свойства

- 8 входов в 4 группах каналов
- Вид измерения настраивается на группу каналов
  - напряжение
  - ток
- Разрешающая способность настраивается на группу каналов (15 битов + знак)
- Произвольный выбор диапазона измерений на группу каналов
- Параметризуемая диагностика и диагностическое прерывание
- Контроль граничных значений настраивается для 2 каналов
- Параметризуемое аппаратное прерывание при нарушении границы
- Скоростное обновление измеряемых значений
- Потенциальная развязка относительно CPU

### Разрешающая способность

Разрешение измеряемой величины не зависит от выбранного времени интегрирования.

### Диагностика

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром "group diagnostics [групповая диагностика]", вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода*.

### Аппаратные прерывания

Аппаратные прерывания можно устанавливать в STEP 7 для групп каналов 0 и 1. Обратите, однако, внимание на то, что аппаратное прерывание должно устанавливаться только для первого канала группы каналов, т.е. для канала 0 или канала 2

### Скоростное обновление измеряемых значений

При скоростном обновлении измеряемых значений обновление обоих каналов в группе каналов происходит в три раза быстрее, чем при активизации нескольких групп каналов.

Пример: Если активированы каналы 0 и 1 с 2,5-миллисекундной фильтрацией, то системе автоматизации каждые 10 секунд предоставляются в распоряжение новые измеренные значения для обоих каналов. (При других настройках темп обновления идентичен настройке фильтра).

Скоростное обновление измеряемых значений возможно только в том случае, если оба канала группы каналов 0 и 1 активны, т.е. параметр "measuring method [вид измерения]" установлен. Однако активизирована может быть только одна группа каналов 0 или 1 (но не обе одновременно).

## Назначение контактов

На следующих рисунках представлены различные возможности подключения.

### Подключение: Измерение напряжения и тока

Для измерения токов клеммы потенциального входа канала подключаются параллельно к соответствующему резистору для измерения тока. Это осуществляется путем соединения перемычкой входных клемм канала с соседними клеммами соединительного разъема.

Пример: Чтобы настроить канал 0 на измерение тока, соедините перемычкой соответственно клеммы 22 и 2, и клеммы 23 и 3.

Для достижения заданной точности в канале, настроенном на измерение тока, резистор для измерения тока должен быть подключен к соседним клеммам канала.

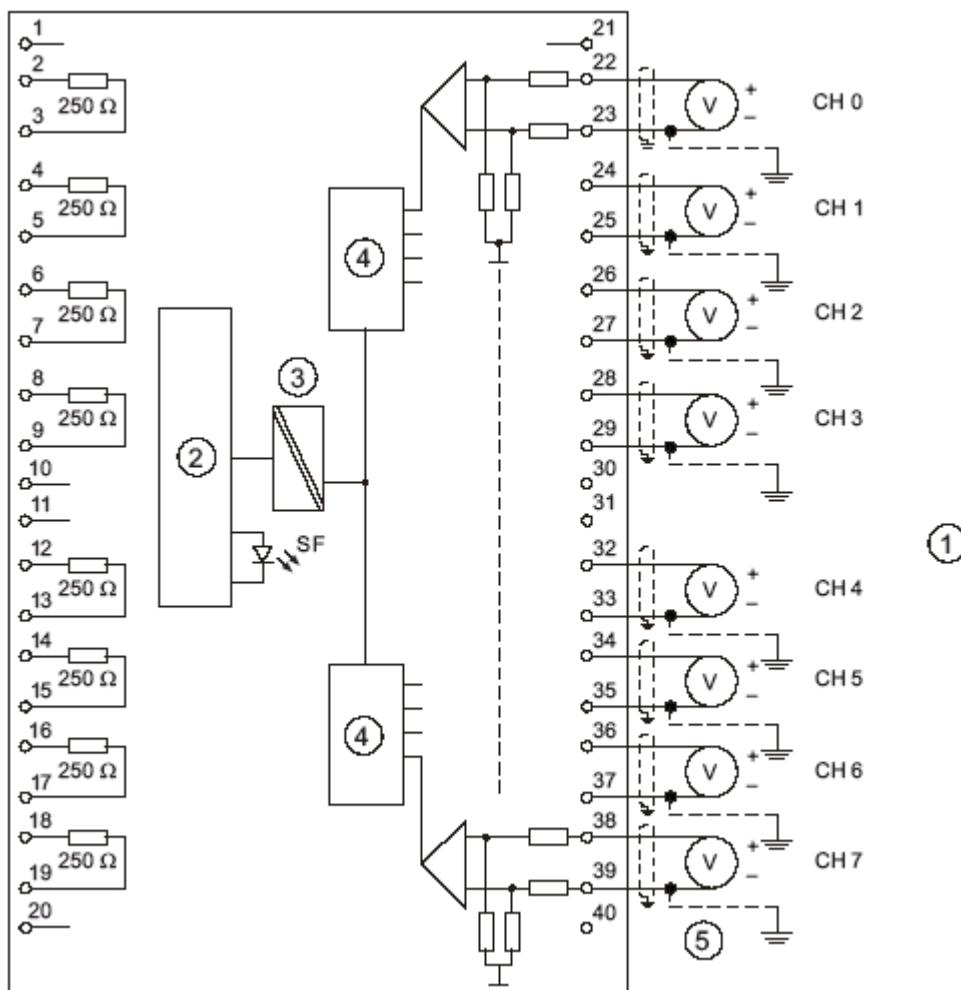


Рис. 6-1. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Измерение напряжения
- ② Подключение к задней шине
- ③ Потенциальная развязка
- ④ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ⑤ Выравнивание потенциалов

**Подключение: 2- и 4-проводные измерительные преобразователи**

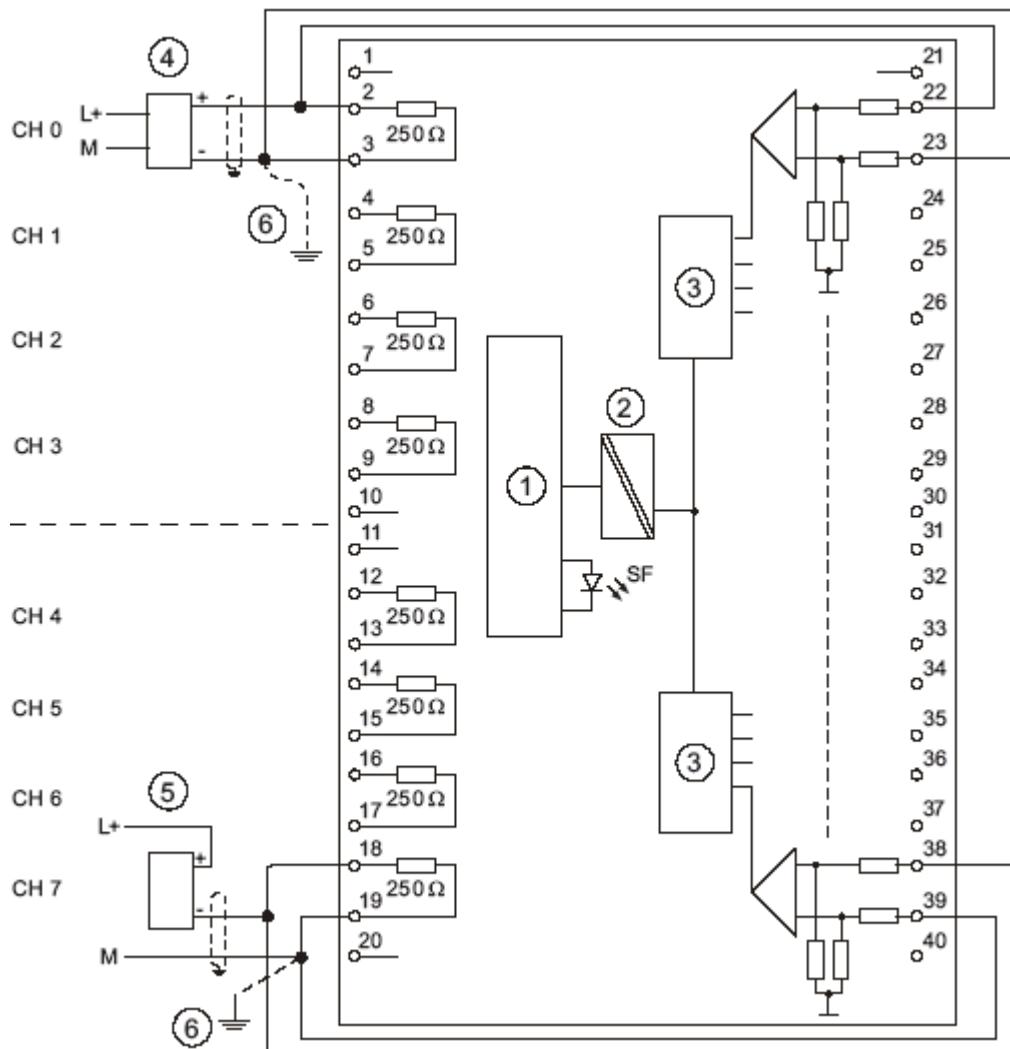


Рис. 6-2. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Подключение к заднейшине
- ② Потенциальная развязка
- ③ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ④ Канал 0 для 4-проводного измерительного преобразователя
- ⑤ Канал 7 для 2-проводного измерительного преобразователя (с внешним питанием)
- ⑥ Выравнивание потенциалов

75B6.3 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

## Технические данные

Технические данные					
<b>Размеры и вес</b>					
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117				
Вес	ок. 272 г				
<b>Особые данные модуля</b>					
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет				
Число входов	8				
Длина кабеля					
• экранированного	макс. 200 м				
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>					
Потенциальная развязка					
• между каналами и задней шиной	Да				
Допустимая разность потенциалов					
• между входами ( $U_{CM}$ )	35 В перем. тока / 50 В пост. тока,				
• между входами и $M_{internal}$ ( $U_{ISO}$ )	60 В перем. тока / 75 В пост. тока				
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока				
Потребление тока					
• из задней шины	макс. 130 мА				
Мощность потерь модуля	тип. 0,6 Вт				
<b>Формирование аналоговых значений</b>					
Принцип измерения	интегрирующий				
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)					
• Возможна параметризация	Да				
• Время интегрирования в мс	10	16,7	20	100	
• Основное время преобразования на группу каналов, когда активна более чем одна группа каналов	35	55	65	305	
• Основное время преобразования на группу каналов, когда активна только одна группа каналов 0 или 1	10	16,7	20	100	
Время интегрирования канала (1/f1) в мс	10	16,7	20	100	
• Разрешающая способность (включая область перегрузки)	15 битов + знак				
• Подавление напряжения помех для частоты помех $f_1$ в Гц	100	60	50	10	
Основное время исполнения модуля, в мс (все каналы разблокированы)	140	220	260	1220	
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>					
Подавление помех для $f = n$ ( $f_1 \pm 1\%$ ), ( $f_1$ = частота помех); $n = 1, 2, \dots$					
• синфазная помеха ( $U_{cm} < 50$ В)	> 100 дБ				
• противофазная помеха (пиковое значение помехи < номинального значения входного диапазона)	> 90 дБ				
Перекрестная помеха между входами	> 100 дБ				
Предельная эксплуатационная ошибка (по всему диапазону температур, относительно входного диапазона)	$U_{CM} = 0 / U_{CM} = \pm 50$ В				
• потенциальный вход	$\pm 0,1\% / \pm 0,7\%$				
• токовый вход	$\pm 0,3\% / \pm 0,9\%$				

## Аналоговые модули

75B6.3 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

Технические данные		
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25° С относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	±0,05%	
• токовый вход	±0,05%	
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	±0,005%/К	
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,03%	
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	±0,025%	
Состояние, прерывания, диагностика		
Прерывания		
• Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения	параметризуемое,	
• Диагностическое прерывание	каналы 0 и 2 параметризуемое	
Диагностические функции	параметризуемое	
• Индикатор групповой ошибки	красный светодиод (SF)	
• считывание диагностической информации	возможно	
Данные для выбора датчика		
Входные диапазоны (номинальные значения)/ входное сопротивление		
• Напряжение	± 5 В от 1 до 5 В ± 10 В	/ 2 МОм / 2 МОм / 2 МОм
• Ток	от 0 до 20 мА ± 20 мА от 4 до 20 мА	/ 250 Ом / 250 Ом / 250 Ом
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	макс. 50 В длительно	
Допустимый входной ток для токового входа (разрушающий предел)	макс. 32 мА	
Подключение датчиков сигнала		
• для измерения напряжения	возможно	
• для измерения тока		
как 2-проводных преобразователей	возможно, с отдельным питанием для преобразователя	
как 4-проводных преобразователей	возможно	
• полное сопротивление 2-проводного преобразователя	макс. 820 Ом	

75B6.3 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

### 6.3.1 Виды и диапазоны измерений

#### Введение

Для установки вида и диапазона измерений используется параметр "measuring range [диапазон измерения]" в STEP 7.

Вид измерения "voltage [напряжение]" и диапазон измерения " $\pm 10V$ " устанавливаются в модуле по умолчанию. Этот вид измерения с этим диапазоном измерения можно использовать без параметризации SM 331; AI 8 x 16 Bit в STEP 7.

#### Виды и диапазоны измерений

Таблица 6-5. Виды и диапазоны измерений

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения
Напряжение U:	$\pm 5$ В от 1 до 5 В $\pm 10$ В
Ток	от 0 до 20 мА $\pm 20$ мА от 4 до 20 мА

### 6.3.2 Настраиваемые параметры

#### Введение

За информацией о параметризации аналоговых модулей обратитесь к разделу *Параметризация аналоговых модулей*.

#### Параметры

Таблица 6-6. Обзор параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]</li> <li>Hardware interrupt when limit exceeded [Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Динамический	Модуль
Hardware interrupt trigger [Инициатор аппаратного прерывания] <ul style="list-style-type: none"> <li>High limit [Верхняя граница]</li> <li>Low limit [Нижняя граница]</li> </ul>	Может быть ограничен диапазоном измерений. от 32511 до - 32512 от - 32512 до 32511	-	Динамический	Канал
Diagnostics [Диагностика] <ul style="list-style-type: none"> <li>Group diagnostics [Групповая диагностика]</li> <li>with wirebreak monitoring [с контролем обрыва провода]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Статический	Группа каналов

## Аналоговые модули

75B6.3 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Measurement [Измерение] • Measuring method [Вид измерения]	disabled [деактивизирован] U напряжение 4DMU ток (4-проводный преобразователь)	B	Динамический	Группа каналов
• Measuring range [Диапазон измерения]	См. таблицу <i>Виды и диапазоны измерений</i>	± 10 В		
• Noise suppression [Подавление помех]	400 Гц; 60 Гц; 50 Гц; 10 Гц	50 Гц		

## Группы каналов

Каналы SM 331; AI 8 x 16 Bit объединены в четыре группы по два канала. Вы можете назначать параметры только группе каналов.

В следующей таблице показано, какие каналы параметризуются в каждом случае как одна группа каналов. Номера групп каналов вам потребуются для установки параметров в программе пользователя с помощью SFC.

Таблица 6-7. Распределение каналов SM 331; AI 8 x 16 Bit по группам каналов

Каналы ...	... образуют в каждом случае одну группу каналов
Канал 0	Группа каналов 0
Канал 1	
Канал 2	Группа каналов 1
Канал 3	
Канал 4	Группа каналов 2
Канал 5	
Канал 6	Группа каналов 3
Канал 7	

## См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода (стр. 33)

### 6.3.3 Дополнительная информация о SM 331; AI 8 x 16 Bit

#### Неиспользуемые каналы

Установите параметр "measuring method [вид измерения]" для неиспользуемых каналов на "disabled [заблокирован]". Этим вы сократите время цикла модуля.

Так как параметризованные входы могут оставаться неиспользованными из-за объединения каналов в группы, то вы должны принять во внимание следующие особенности этих входов, чтобы активизировать диагностические функции на используемых каналах:

- **Диапазон измерения от 1 до 5 В:** Подключите неиспользуемый вход параллельно используемому входу той же группы каналов.
- **Измерение тока, от 4 до 20 мА:** Включите неиспользуемый вход последовательно с входом той же самой группы каналов. К каждому активированному, но неиспользуемому каналу должен быть подключен резистор для измерения тока
- **Другие диапазоны измерения:** Замкните накоротко положительный и отрицательный входы канала.

#### Контроль обрыва провода

Контроль обрыва провода возможен для диапазона напряжений от 1 до 5 В и диапазона токов от 4 до 20 мА.

Для обоих диапазонов измерений справедливо следующее:

При **активированном** контроле обрыва провода аналоговый модуль ввода вносит обрыв провода в диагностику, если измеренное значение становится меньше 3,6 мА (0,9 В).

Если при параметризации вы разблокировали диагностическое прерывание, то аналоговый модуль ввода, кроме того, запускает диагностическое прерывание.

Если диагностическое прерывание не было разблокировано, то загоревшийся светодиод SF является единственным индикатором обрыва провода, и вы должны анализировать диагностические байты в программе пользователя.

При **заблокированном** контроле обрыва провода и разблокированном диагностическом прерывании модуль запускает диагностическое прерывание, если достигается область отрицательного переполнения.

#### Особенности параметризации для верхнего и нижнего граничных значений

Параметризуемые граничные значения (инициаторы аппаратного прерывания) для SM 331; AI 8 x 16 Bit отличаются от диапазона значений, содержащегося в таблице *Обзор параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit*.

Причина этого состоит в том, что числовые методы, используемые в программном обеспечении модуля для анализа переменных процесса, в некоторых случаях не позволяют сообщать о значениях вплоть до 32511. Измеренное значение процесса, при котором происходит аппаратное прерывание для положительного или отрицательного переполнения, зависит от коэффициентов калибровки соответствующего канала и может находиться между нижними границами, показанными в следующей таблице и числом 32511 ( $7\text{EFF}_H$ ).

Границные значения не следует устанавливать выше минимально возможных граничных значений, представленных в следующей таблице.

Таблица 6-8. Минимально возможные верхние и нижние граничные значения SM 331; AI 8x16 Bit

Диапазон измерения	Минимально возможное верхнее граничное значение	Минимально возможное нижнее граничное значение
± 10 В	11,368 В 31430 7AC6 <sub>H</sub>	-11,369 В -31433 8537 <sub>H</sub>
± 5 В	5,684 В 31430 7AC6 <sub>H</sub>	-5,684 В -31430 853A <sub>H</sub>
от 1 до 5 В	5,684 В 32376 7E78 <sub>H</sub>	0,296 В -4864 ED00 <sub>H</sub>
от 0 до 20 мА	22,737 мА 31432 7AC8 <sub>H</sub>	-3,519 мА -4864 ED00 <sub>H</sub>
от 4 до 20 мА	22,737 мА 32378 7E7A <sub>H</sub>	1,185 мА -4864 ED00 <sub>H</sub>
± 20 мА	22,737 мА 31432 7AC8 <sub>H</sub>	-22,737 мА -31432 8538 <sub>H</sub>

### Ошибки измерения при синфазных напряжениях

SM 331; AI 8 x 16 Bit может выполнять измерения при наличии синфазного напряжения переменного или постоянного тока.

Для **синфазных напряжений переменного тока**, кратных настройке частоты фильтра, подавление помех происходит благодаря времени интегрирования аналого-цифрового преобразователя, а также путем подавления синфазной помехи входных усилителей. Для синфазных напряжений переменного тока < 35 V<sub>эфф</sub> благодаря подавлению помех > 100 дБ может быть реализована пренебрежимо малая ошибка измерения.

Для минимизации влияния **синфазных напряжений постоянного тока** имеется в распоряжении только подавление помех входного усилительного каскада. Поэтому происходит некоторое снижение точности, пропорциональное синфазному напряжению. Наибольшая ошибка возникает при 50 В пост. тока между одним каналом и остальными семью каналами. Расчетная ошибка для наихудшего случая составляет 0,7 % в диапазоне от 0 до 60 °C, тогда как измеренная ошибка типично составляет ≤ 0,1 % при 25 °C.

76B6.4      Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

## 6.4      Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

### Номер для заказа

6ES7331-7NF10-0AB0

### Свойства

- 8 входов в 4 группах каналов
- Вид измерения устанавливается на группу каналов
  - Напряжение
  - Ток
- Разрешающая способность устанавливается на группу каналов (15 битов + знак)
- Произвольный выбор диапазона измерений, на группу каналов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Контроль граничных значений, устанавливаемый для 8 каналов
- Настраиваемое аппаратное прерывание при нарушении граничных значений
- Параметризуемое аппаратное прерывание по концу цикла
- Быстрое обновление измеренных значений максимум для 4 каналов
- Гальваническая развязка с CPU

### Диагностика

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода*.

### Назначение контактов

На следующих рисунках представлены различные способы подключения

### Подключение: Измерение тока и напряжения

Возможно двустороннее подключение на всех каналах с 0 по 7.

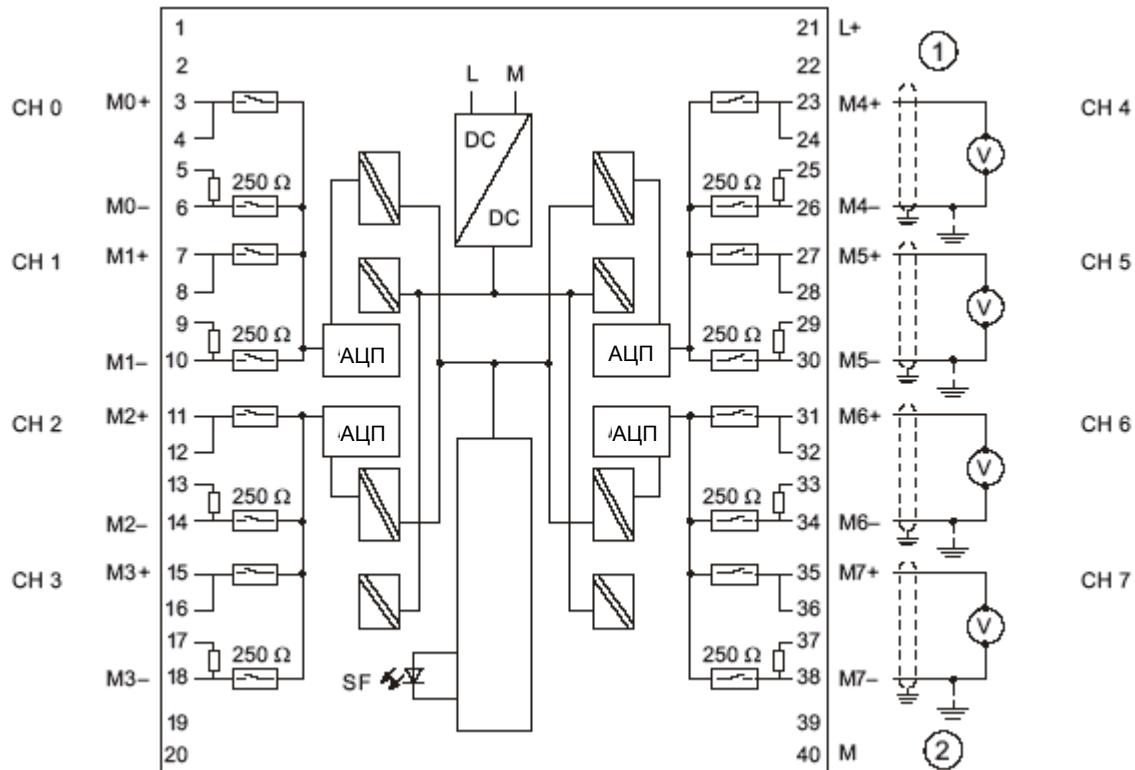


Рис. 6-3. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Подключение для измерения напряжения
- ② Выравнивание потенциалов

### Подключение: 2- и 4-проводные измерительные преобразователи

Возможно двустороннее подключение на всех каналах с 0 по 7.

## 76B6.4 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

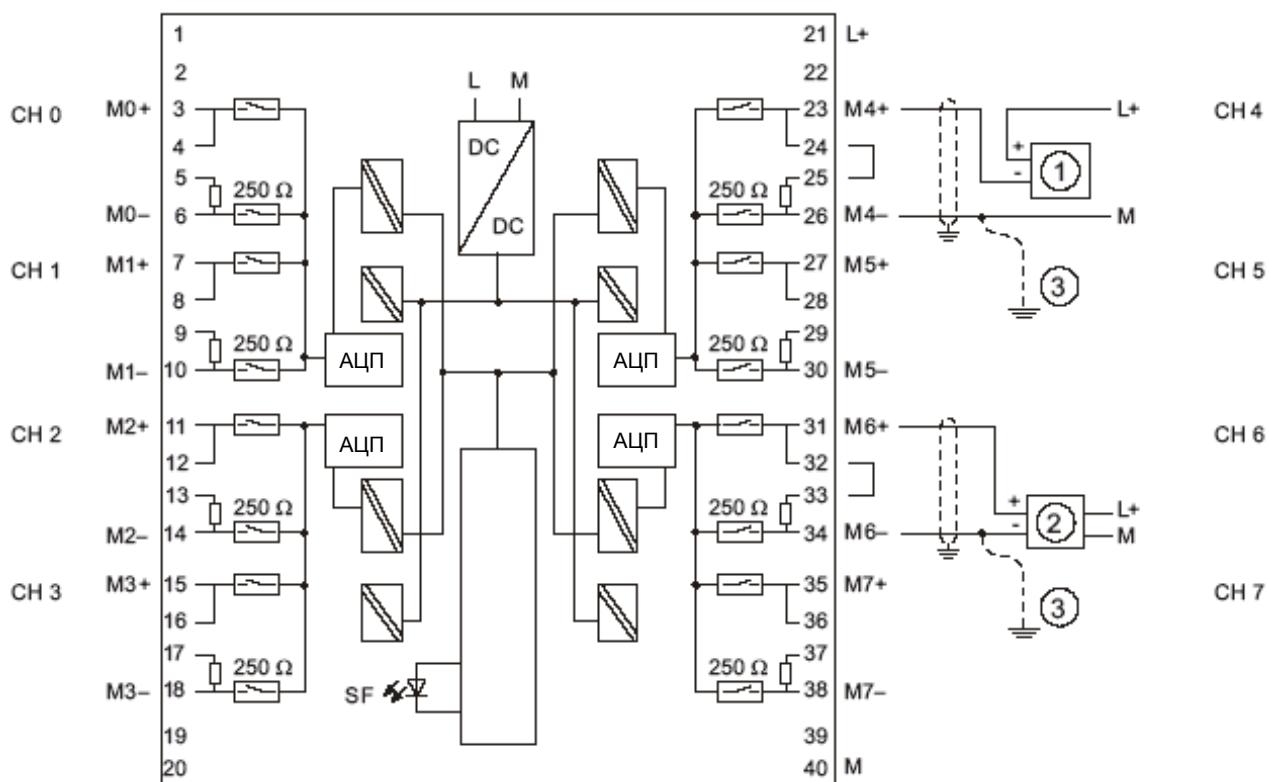


Рис. 6-4. Схема подключения и принципиальная схема

- ① 2-проводный измерительный преобразователь
- ② 4-проводный измерительный преобразователь
- ③ Выравнивание потенциалов

**Технические данные**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 272 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	8
Длина кабеля	
• экранированного	макс. 200 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания электроники L +	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да

## Аналоговые модули

### 76B6.4 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

Технические данные	
Гальваническая развязка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами и задней шиной</li> <li>между каналами и источником питания электроники</li> <li>между каналами группами по</li> </ul>	Да Да Да 2
Допустимая разность потенциалов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между входами (<math>U_{CM}</math>)</li> <li>между входами и <math>M_{internal}</math> (<math>U_{ISO}</math>)</li> </ul>	60 В перемен. тока / 75 В постоян. тока 60 В перемен. тока / 75 В постоян. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В перемен. тока
Потребление тока	
<ul style="list-style-type: none"> <li>из задней шины</li> <li>из источника питания L+</li> </ul>	макс. 100 мА макс. 200 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3,0 Вт
Формирование аналоговых значений	
Принцип измерения	интегрирующий
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>параметризуемые</li> <li>основное время преобразования в мс (8-канальный режим)</li> <li>основное время преобразования в мс (4-канальный режим)</li> <li>разрешающая способность, включая знак</li> <li>Подавление помех для частоты f1 в Гц</li> </ul>	Да 95/83/72/23 $10^{1-4})$ 16 битов AI <sup>(2)</sup> /50/60/400
Сглаживание измеренных значений	отсутствует / слабое / среднее / сильное
Основное время исполнения модуля, в мс (8-канальный режим)	190/166/144//46
Основное время исполнения модуля, в мс (4-канальный режим)	$10^1)$
Подавление помех, границы ошибок	
Подавление помех для $F = n \times (f_1 \pm 1\%)(f_1 = \text{частота помех}, n = 1, 2, \dots)$	
<ul style="list-style-type: none"> <li>сининфазная помеха (<math>U_{CM} &lt; 60</math> В перемен. тока)</li> <li>противофазная помеха (пиковое значение помехи &lt; номинального значения входного диапазона)</li> </ul>	$> 100$ дБ $> 90$ дБ <sup>3)</sup>
Перекрестная помеха между входами	$> 100$ дБ
Предельная эксплуатационная ошибка (по всему диапазону температур, относительно входного диапазона)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Входное напряжение</li> <li>Входной ток</li> </ul>	$\pm 0,1\%$ $\pm 0,1\%$
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>потенциальный вход</li> <li>токовый вход</li> </ul>	$\pm 0,05\%$ $\pm 0,05\%$
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	$\pm 0,005\%/\text{K}$
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	$\pm 0,01\%$
Повторяемость (в установленном режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	$\pm 0,01\%$

## 76B6.4 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

<b>Технические данные</b>	
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Прерывания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>аппаратное прерывание при нарушении граничного значения</li> <li>аппаратное прерывание при достижении конца цикла</li> <li>диагностическое прерывание</li> </ul>	параметризуемое, каналы 0 - 7 параметризуемое параметризуемое
Диагностические функции	параметризуемые
<ul style="list-style-type: none"> <li>индикатор групповой ошибки</li> <li>считывание диагностической информации</li> </ul>	Красный светодиод (SF) Возможно
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входной диапазон (номинальные значения) / входное сопротивление	
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение</li> </ul>	$\pm 5 \text{ В} / 2 \text{ МОм}$ от 1 до 5 В / 2 МОм $\pm 10 \text{ В} / 2 \text{ МОм}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>ток</li> </ul>	от 0 до 20 мА / 250 Ом от 4 до 20 мА / 250 Ом $\pm 20 \text{ мА} / 250 \text{ Ом}$
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	35 В длительно; 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)
Допустимый входной ток для токового входа (разрушающий предел)	40 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера
<ul style="list-style-type: none"> <li>для измерения напряжения</li> <li>для измерения тока</li> </ul> как 2-проводных преобразователей	возможно
как 4-проводных преобразователей	возможно, с отдельным питанием для преобразователя
	возможно

<sup>1)</sup> Частота помех для 4-канального режима «All [все]»

<sup>2)</sup> Частоты помех 50/60/400 Гц обозначены как «All [все]»

<sup>3)</sup> Противофазная помеха для 8-канального режима уменьшается следующим образом:

50 Гц > 70 дБ  
60 Гц > 70 дБ  
400 Гц > 80 дБ  
50/60/400 Гц > 90 дБ

<sup>4)</sup> В 4-канальном режиме преобразованная величина достигает 100-процентного значения в течение 80 мс. Полученное в этом процессе значение подключается не реже, чем каждые 10 мс.

### 6.4.1 Виды и диапазоны измерений

#### Введение

Вид и диапазон измерений устанавливаются с помощью параметра «measuring method [способ измерения]» в STEP 7.

Таблица 6-9. Виды и диапазоны измерений

Выбранный вид измерения	Выходной диапазон
Напряжение U:	± 5 В, от 1 до 5 В, ± 10 В
Ток (4-проводный измерительный преобразователь) 4DMU	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА

#### Группы каналов

Каналы SM 331; AI 8 x 16 Bit объединены в четыре группы по два канала. Параметры можно назначать только группе. Исключением являются граничные значения для прерываний.

В следующей таблице показано, какие каналы параметризуются в каждом случае как одна группа каналов. Номера групп каналов вам потребуются для установки параметров в программе пользователя с помощью SFC.

Таблица 6-10. Распределение каналов SM 331; AI 8 x 16 Bit по группам каналов

Каналы ...	... образуют в каждом случае одну группу каналов
Канал 0	Группа каналов 0
Канал 1	
Канал 2	Группа каналов 1
Канал 3	
Канал 4	Группа каналов 2
Канал 5	
Канал 6	Группа каналов 3
Канал 7	

## 6.4.2 Настраиваемые параметры

### Введение

За информацией о параметризации аналоговых модулей обратитесь к разделу *Параметризация аналоговых модулей*.

### Параметры

Таблица 6-11. Обзор параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать]				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hardware interrupt when limit value is exceeded [Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения]</li> <li>Hardware interrupt at end of cycle [Аппаратное прерывание при достижении конца цикла]</li> <li>Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет Нет	Динамический Динамический Динамический	Модуль
Hardware interrupt trigger [Инициатор аппаратного прерывания]				
<ul style="list-style-type: none"> <li>High limit [Верхняя граница]</li> <li>Low limit [Нижняя граница]</li> </ul>	от 32511 до -32512 от -32512 до 32511	- -	Динамический Динамический	Канал Канал
Diagnostics [Диагностика]				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Group diagnostics [Групповая диагностика]</li> <li>Wirebreak monitoring [Контроль обрыва провода]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Статический	Канал Канал
Measurement [Измерение]				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Modular operating mode [Режим работы модуля]</li> <li>Noise suppression [Подавление помех]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 каналов</li> <li>4 канала</li> <li>50 Гц</li> <li>60 Гц</li> <li>400 Гц</li> <li>50/60/400 Гц</li> </ul>	Да Нет 	Динамический	Модуль Группа каналов
• Smoothing [Сглаживание]	<ul style="list-style-type: none"> <li>None [отсутствует]</li> <li>Low [слабое]</li> <li>Average [среднее]</li> <li>High [сильное]</li> </ul>	None [отсутствует]	Динамический	Группа каналов
• Measuring method [Вид измерения]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Measuring Range [Диапазон измерения]</li> </ul>		Динамический	Группа каналов
Деактивирован				
Voltage [Напряжение]	<ul style="list-style-type: none"> <li>± 5 В</li> <li>от 1 до 5 В</li> <li>± 10 В</li> </ul>	± 10 В		
Ток (4-проводный измерительный преобразователь)	<ul style="list-style-type: none"> <li>от 0 до 20 мА</li> <li>от 4 до 20 мА</li> <li>± 20 мА</li> </ul>	от 4 до 20 мА		

### См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода (стр. 33)

### 6.4.3 Дополнительная информация к SM 331; AI 8 x 16 Bit

#### Режимы работы

Режимы работы SM 331; AI 8 x 16 Bit:

- 8-канальный режим
- 4-канальный режим

#### 8-канальный режим работы

В этом режиме модуль переключается между обоими каналами каждой группы. Так как у модуля имеется четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП), то все четыре АЦП одновременно выполняют преобразование для каналов 0, 2, 4 и 6. Сначала АЦП выполняют преобразование для каналов с четными номерами, а затем с нечетными номерами 1, 3, 5 и 7 (см. следующий рисунок).

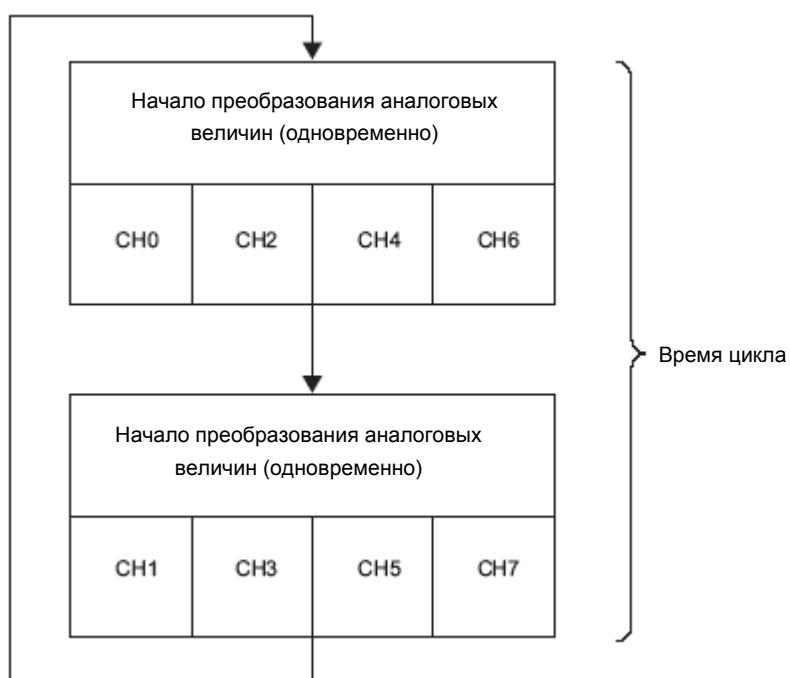


Рис. 6-5. Время цикла для 8-канального режима

### Время цикла модуля в 8-канальном режиме

Время преобразования канала зависит от установленной при параметризации частоты помех. Если вы устанавливаете частоту помех 50 Гц, то время преобразования канала, включая время обмена данными, составляет 76 мс. Если вы устанавливаете частоту помех 60 Гц, то время преобразования канала составляет 65 мс. Если вы устанавливаете частоту помех 400 Гц, то время преобразования канала уменьшается до 16 мс. Если вы устанавливаете частоту помех 50, 60 и 400 Гц («All [Все]»), то время преобразования канала составляет 88 мс. После этого модуль должен переключаться на другой канал группы с помощью оптического МОП-реле. Оптическим МОП-реле для включения и перехода в установленный режим требуется 7 мс. Эта связь представлена в следующей таблице.

Таблица 6-12. Времена цикла в 8-канальном режиме

Частота помех (Гц)	Время цикла канала (мс)	Время цикла модуля (все каналы)
50	83	166
60	72	144
400	23	46
50/60/400	95	190

### 4-канальный режим

В этом режиме модуль не выполняет переключений между каналами отдельных групп. Так как модуль содержит четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП), то все четыре АЦП одновременно выполняют преобразования для каналов 0, 2, 4 и 6.

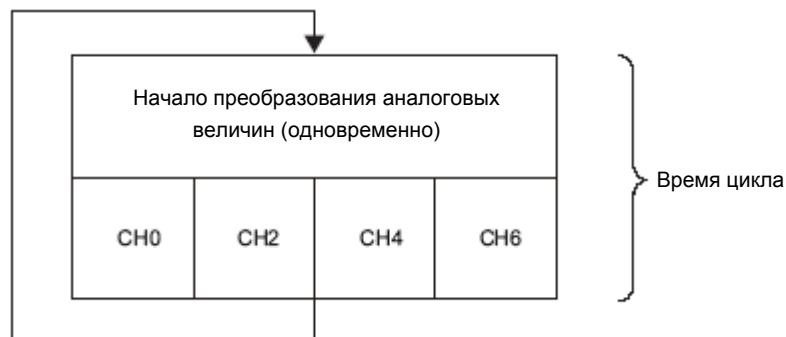


Рис. 6-6. Время цикла для 4-канального режима

### Время цикла модуля

В 4-канальном режиме преобразуемая величина достигает 100-процентного значения в течение 80 мс и обновляется каждые 10 мс. Так как модуль не переключается между каналами в группе, то времена цикла канала и модуля одинаковы: 10 мс.

Время преобразования канала = время цикла канала = время цикла модуля = 10 мс

## Неиспользуемые каналы

Установите параметр "measuring method [вид измерения]" для неиспользуемых каналов на "disabled [заблокирован]". Этим вы сократите время цикла модуля.

Так как параметризованные входы могут оставаться неиспользованными из-за объединения каналов в группы, то вы должны принять во внимание следующие особенности этих входов, чтобы активизировать диагностические функции на используемых каналах:

- **Диапазон измерения от 1 до 5 В:** Подключите неиспользуемый вход параллельно используемому входу той же группы каналов.
- **Измерение тока, от 4 до 20 мА:** Включите неиспользуемый вход последовательно с входом той же самой группы каналов. К каждому активированному, но неиспользуемому каналу должен быть подключен резистор для измерения тока
- **Другие диапазоны измерения:** Замкните накоротко положительный и отрицательный входы канала.

## Контроль обрыва провода

Контроль обрыва провода имеется в распоряжении для диапазонов измерения напряжения и диапазона измерения токов от 4 до 20 мА.

При использовании диапазонов измерения  $\pm 5$  В, от 1 до 5 В и  $\pm 10$  В и **разблокированном** контроле обрыва провода аналоговый модуль ввода вносит обрыв провода в диагностические данные при достижении отрицательного переполнения (-32768).

Если при параметризации вы разблокировали диагностическое прерывание, то аналоговый модуль ввода, кроме того, запускает диагностическое прерывание.

Если диагностическое прерывание не было разблокировано, то загоревшийся светодиод SF является единственным индикатором обрыва провода, и вы должны анализировать диагностические байты в программе пользователя.

Если при параметризации был установлен диапазон измерения от 4 до 20 мА, контроль обрыва провода **заблокирован**, а диагностическое прерывание разблокировано, то модуль запускает диагностическое прерывание при достижении границы отрицательного переполнения.

## Короткое замыкание на M или L

При коротком замыкании входного канала на M или L модуль не получает повреждений. Канал продолжает выдавать правильные данные и не выводит диагностики.

## Положительное и отрицательное переполнение и границы аппаратных прерываний

Границы срабатывания диагностики положительного и отрицательного переполнения для некоторых диапазонов измерения отличаются от границ, указанных в разделе *Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода* данного руководства. В некоторых случаях численные методы, используемые в программном обеспечении модуля для анализа переменных процесса, препятствуют сигнализации о значениях до 32511.

Границы аппаратных прерываний не должны устанавливаться на значения, большие минимально возможных граничных значений для срабатывания диагностики положительного и отрицательного переполнения, указанных в разделе *Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода*.

### Прерывание при достижении конца цикла

Разблокировав прерывание по концу цикла, вы можете синхронизировать процесс с циклом преобразования модуля. Прерывание возникает, когда завершается преобразование всех разблокированных каналов.

В следующей таблице представлено содержимое 4 байтов с дополнительной информацией из OB40 во время аппаратного прерывания или прерывания по концу цикла.

Содержимое 4 байтов с дополнительной информацией		27	26	25	24	23	$2^2$	$2^1$	$2^0$	Байт
Специальные биты памяти для аналоговых величин	2 бита на канал для идентификации диапазона									
	В канале нарушена верхняя граница	7	6	5	4	3	2	1	0	0
	В канале нарушена нижняя граница	7	6	5	4	3	2	1	0	1
	Событие - конец цикла						X			2
	Свободный бит									3

### Использование модуля в устройстве децентрализованной периферии ET 200M

Использование модуля SM 331; AI 8 x 16 Bit на ET 200M требует применения одного из следующих интерфейсных модулей IM 153 x:

- IM 153-1; начиная с 6ES7153-1AA03-0XB0; E 01
- IM 153-2; начиная с 6ES7153-2AA02-0XB0; E 05
- IM 153-2; начиная с 6ES7153-2AB01-0XB0; E 04

### Ограничения параметризации при использовании SM 331; AI 8 x 16 Bit с master-устройствами PROFIBUS, поддерживающими только DPV0

При использовании аналогового модуля ввода с гальванической развязкой SM 331; AI 8 x 16 Bit в slave-системе PROFIBUS ET200M с master-устройством PROFIBUS, которое не является master-устройством S7, некоторые параметры являются недопустимыми. Master-устройства, не являющиеся master-устройствами S7, не поддерживают аппаратных прерываний. Поэтому все параметры, связанные с этими функциями, деактивированы. Деактивированными параметрами являются разблокировка аппаратного прерывания, аппаратные ограничения и разблокировка прерывания по концу цикла. Все другие параметры разрешены.

## **Аналоговые модули**

---

77B6.5      **Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed; с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)**

## **6.5      Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed; с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)**

### **Номер для заказа**

6ES7331-7HF00-0AB0 или 6ES7331-7HF01-0AB0

### **Свойства**

- 8 входов в 4 группах каналов
- Вид измерения устанавливается на группу каналов:
  - Напряжение
  - Ток
- Разрешающая способность устанавливается на группу каналов (13 битов + знак)
- Выбор диапазона измерений любой, на группу каналов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Контроль граничных значений настраиваемый для 2 каналов
- Параметризуемое аппаратное прерывание при нарушении границы
- Быстрое обновление измеряемых значений
- Поддерживает режим тактовой синхронизации
- Гальваническая развязка с CPU
- Гальваническая развязка относительно напряжения на нагрузке (не для 2-проводных измерительных преобразователей)

### **Диагностика**

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода*.

### **Аппаратные прерывания**

Аппаратные прерывания можно устанавливать в STEP 7 для групп каналов 0 и 1. Обратите, однако, внимание, что аппаратное прерывание в каждом случае устанавливается только для первого канала в группе каналов, т.е. для канала 0 или канала 2.

77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

## Назначение контактов

На следующих рисунках представлены различные способы подключения.

### Подключение: Измерение напряжения

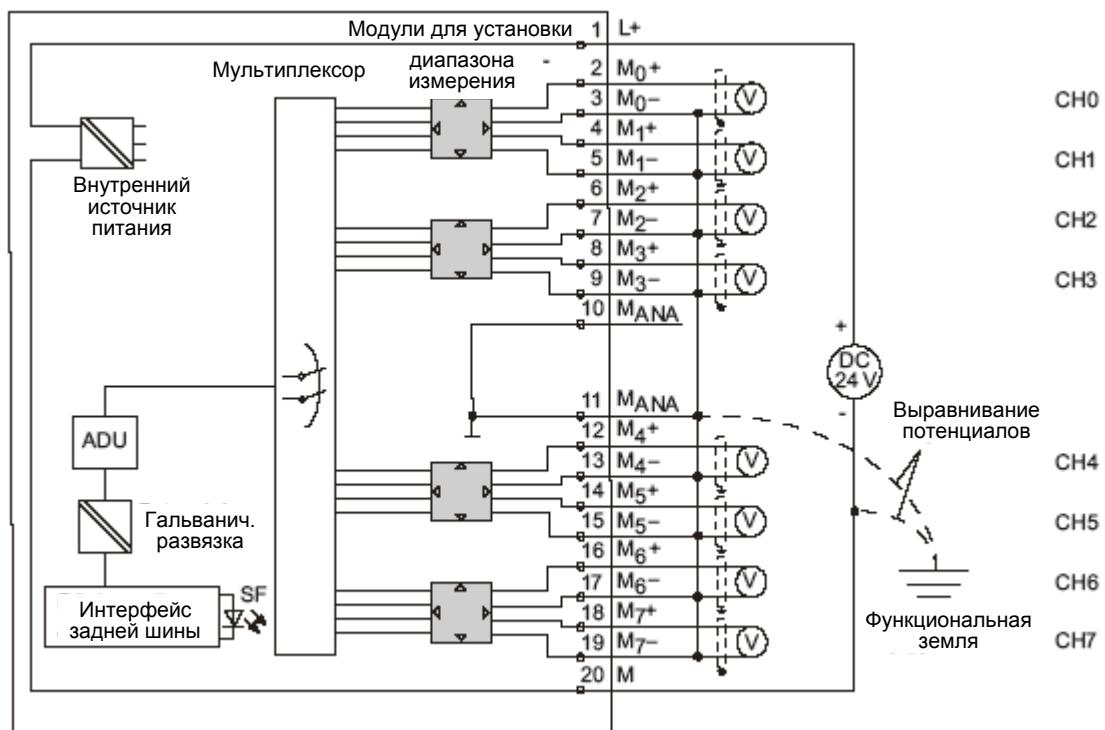


Рис. 6-7. Принципиальная схема и схема подключения

### Возможные положения модуля для установки диапазона измерения

Диапазон измерения	Положение модуля для установки диапазона измерения
$\pm 1V$	A
$\pm 5V$	B
$\pm 10V$	B (по умолчанию)
1...5V	B

## Аналоговые модули

77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

### Подключение: 2- и 4-проводные измерительные преобразователи для измерения тока

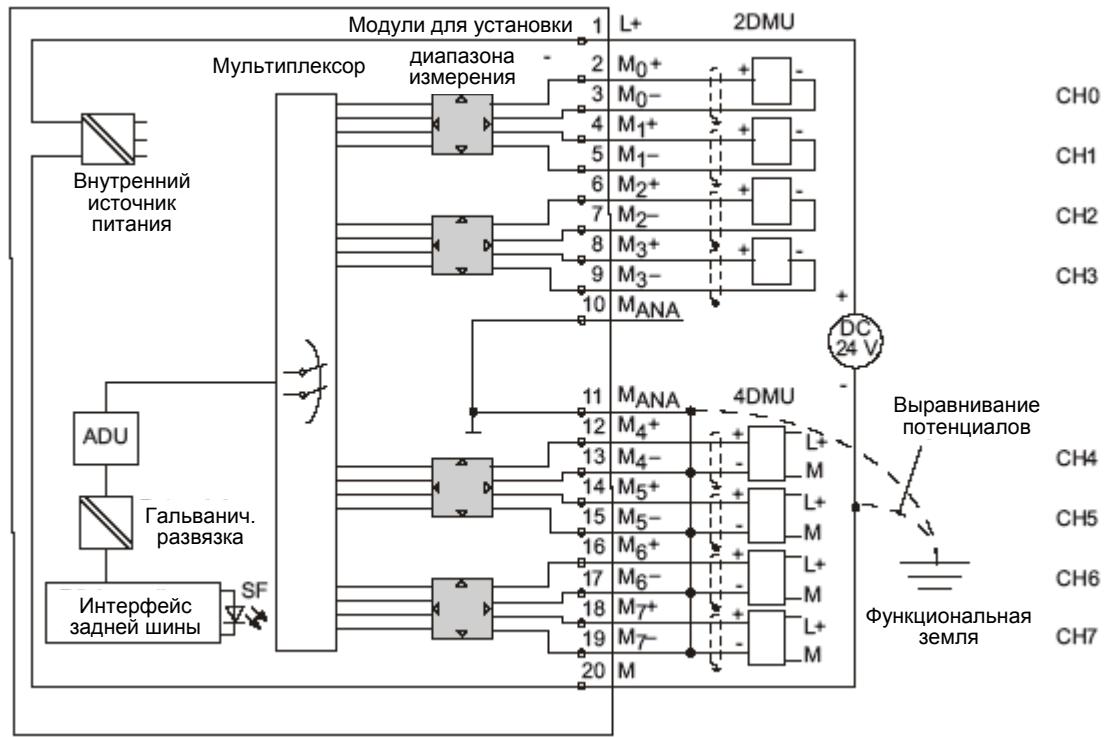


Рис. 6-8. Принципиальная схема и схема подключения

### Возможные положения модуля для установки диапазона измерения

Диапазон измерения	Положение модуля для установки диапазона измерения
2-проводный измерительный преобразователь	D
4-проводный измерительный преобразователь ± 20mA 0...20mA 4...20mA	C

### Технические данные

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 230 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Да
Число входов	8
Длина кабеля • экранированного	макс. 200 м

**77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)**

<b>Технические данные</b>				
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>				
Номинальное напряжение питания электроники L +	24 В пост. тока			
• защита от обратной полярности	Да			
Блок питания измерительных преобразователей				
• ток питания	макс. 30 мА (на канал)			
• устойчивость к короткому замыканию	Да			
Потенциальная развязка				
• между каналами и задней шиной	Да			
• между каналами	Нет			
• между каналами и источником питания электроники	Да			
Допустимая разность потенциалов				
• между входами и M <sub>ANA</sub> (CMV)	11 В пост. тока / 8 В перем. тока			
– при сигнале = 0 В				
– не для 2-проводных измерительных преобразователей				
• между входами (U <sub>CM</sub> )	11 В пост. тока / 8 В перем. тока			
• между M <sub>ANA</sub> и M <sub>internal</sub> (U <sub>ISO</sub> )	75 В пост. тока / 60 В перем. тока			
Изоляция проверена напряжением				
• каналы относительно задней шины и напряжения на нагрузке L +	500 В пост. тока			
Потребление тока				
• из задней шины	макс. 100 мА			
• из источника питания нагрузки L + (без 2-проводного преобразователя)	макс. 50 мА			
Мощность потерь модуля	тип. 1,5 Вт			
<b>Формирование аналоговых значений</b>				
Принцип измерения	Преобразование мгновенного значения			
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)				
• параметризуемое	Да			
• основное время преобразования на канал	52 мкс			
• разрешающая способность (включая область перегрузки)	14 битов			
• Подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц	Отсутствует	400	60	50
• Основное время исполнения модуля (независимо от числа разблокированных каналов)	0,42 мс	2.5 мс	16,7 мс	20 мс
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>				
Подавление помех для f = n (f1 ± 1 %), (f1 = частота помех) n=1.2...				
• синфазная помеха (U <sub>CM</sub> < 11 V <sub>пик</sub> )	> 80 дБ			
• противофазная помеха (пиковое значение помехи < номинального значения входного диапазона)	> 40 дБ			
Перекрестная помеха между входами	> 65 дБ			

## Аналоговые модули

77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

Технические данные		
Граница эксплуатационной ошибки (по всему диапазону температур, относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	± 1 В ± 5 В ± 10 В от 1 до 5 В	± 0,3 % ± 0,4 % ± 0,3 % ± 0,4 %
• токовый вход	± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,3 %
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	± 1 В ± 5 В ± 10 В от 1 до 5 В	± 0,2 % ± 0,25 % ± 0,2 % ± 0,25 %
• токовый вход	± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 %
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	± 0,004 %/К	
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	± 0,03 %	
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	± 0,1 %	
Состояние, прерывания, диагностика		
Прерывания		
• аппаратное прерывание • диагностическое прерывание	Параметризуемое Параметризуемое	
Диагностические функции		
• индикатор групповой ошибки • считывание диагностической информации	Красный светодиод (SF) Возможно	
Данные для выбора датчика		
Входные диапазоны (номинальные значения)/ входное сопротивление		
• Напряжение	± 1 В ± 5 В ± 10 В от 1 до 5 В	10 МОм 100 кОм 100 кОм 100 кОм
• Ток	± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	50 Ом 50 Ом 50 Ом
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	макс. 20 В длительно; 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)	
Допустимый входной ток для токового входа (разрушающий предел)	40 мА	
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера	
• для измерения напряжения • для измерения тока	возможно	
как 2-проводных преобразователей	возможно	
как 4-проводных преобразователей	возможно	
• полное сопротивление 2-проводного преобразователя при L+ = 24 В пост. тока	макс. 820 Ом	
Линеаризация характеристики	Отсутствует	

77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

## 6.5.1 Виды и диапазоны измерений

### Введение

Аналоговый модуль ввода снабжен модулями для установки диапазона измерений. Для установки вида и диапазонов измерений используйте модули для установки диапазона измерений и параметр «measuring range [диапазон измерений]» в STEP 7. Настройками по умолчанию модуля в STEP 7 являются вид измерения «voltage [напряжение]» и диапазон измерения «±10 В». Этот вид измерения с этим диапазоном измерения можно использовать без параметризации SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed в STEP 7.

### Модули для установки диапазона измерений

В случае необходимости вы должны переставить модули для установки диапазонов измерений, чтобы изменить вид или диапазон измерений. См. таблицу *Установка вида и диапазона измерений каналов аналогового ввода*.

### Виды и диапазоны измерений

Таблица 6-13. Виды и диапазоны измерений

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения (тип датчика)	Возможные положения модуля для установки диапазона измерения
U: Напряжение	± 1 В	A
	± 5 В от 1 до 5 В ± 10 В	B
4DMU: Ток (4-проводный измерительный преобразователь)	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА	C
2DMU: Ток (2-проводный измерительный преобразователь)	от 4 до 20 мА	D

### Группы каналов

Каналы SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed объединены в четыре группы по два канала. Вы можете назначать параметры только группе каналов.

SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed имеет по одному модулю для установки диапазона измерения для каждой группы каналов.

В следующей таблице показано, какие каналы параметризуются в каждом случае как одна группа каналов. Номера групп каналов вам потребуются для установки параметров в программе пользователя с помощью SFC.

Таблица 6-14. Распределение каналов SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed по группам каналов

Каналы ...	... образуют в каждом случае одну группу каналов
Канал 0	Группа каналов 0
Канал 1	
Канал 2	Группа каналов 1
Канал 3	
Канал 4	Группа каналов 2
Канал 5	
Канал 6	Группа каналов 3
Канал 7	

## Аналоговые модули

77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

### 6.5.2 Настраиваемые параметры

#### Введение

За информацией о параметризации аналоговых модулей обратитесь к разделу *Параметризация аналоговых модулей*.

#### Параметры

Таблица 6-15. Обзор параметров для SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"><li>Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]</li><li>Hardware interrupt when limit value is exceeded [Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения]</li></ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Динамический	Модуль
Fast Fast Mode [Быстрый режим] (может быть установлен только в том случае, если в свойствах slave-устройства DP 331–7HF01 был принят в режим тактовой синхронизации)	Yes/no [Да/нет]	Нет	Статический	Модуль
Hardware interrupt trigger [Инициатор аппаратного прерывания] <ul style="list-style-type: none"><li>High limit [Верхняя граница]</li><li>Low limit [Нижняя граница]</li></ul>	Может быть ограничен диапазоном измерений. от 32511 до - 32512 от - 32512 до 32511	-	Динамический	Канал
Diagnostics [Диагностика] <ul style="list-style-type: none"><li>Group diagnostics [Групповая диагностика]</li></ul>	Yes/no [Да/нет]	Нет	Статический	Группа каналов
Measurement [Измерение] <ul style="list-style-type: none"><li>Measuring method [Вид измерения]</li></ul>	disabled [деактивирован] U напряжение 4DMU ток (4–проводный преобразователь) 2DMU ток (2-проводный измерительный преобразователь)	B	Динамический	Канал или группа каналов
• Measuring range [Диапазон измерения]	См. таблицу <i>Виды и диапазоны измерений</i>	± 10 В		
• Noise suppression [Подавление помех]	None [Нет]; 400 Гц; 60 Гц; 50 Гц	50 Гц		

#### См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

### 6.5.3 Тактовая синхронизация

#### Свойства

Воспроизводимость (т.е. одинаковая длительность) времен реакции достигается в SIMATIC с помощью эквидистантных циклов шины DP и синхронизации следующих свободно исполняемых отдельных циклов:

- Циклическое выполнение программы пользователя. Продолжительность цикла может меняться из-за наличия ациклических ветвей программы.
- Свободно исполняемый, переменный цикл DP в подсети PROFIBUS
- Свободно исполняемый цикл в заднейшине slave-устройства DP.
- Свободно исполняемый цикл при обработке и преобразовании сигналов в электронных модулях slave-устройства DP.

Благодаря эквидистантности циклы DP выполняются синфазно и имеют одинаковую длину. В этом цикле синхронизируются уровни исполнения CPU (OB 61 ... OB 64) и использующая тактовую синхронизацию периферия. Поэтому данные ввода/вывода передаются через определенные, сохраняющие постоянную длину интервалы времени (тактовая синхронизация).

#### Предпосылки

- Master- и slave-устройство DP должны поддерживать тактовую синхронизацию. Они требуют STEP 7, начиная с версии 5.2.

#### Режим работы: Тактовая синхронизация

Таблица 6-16. Условия режима тактовой синхронизации:

<b>Standard Mode [Стандартный режим]</b>	
Время фильтрации и обработки $T_{WE}$ между считыванием фактических значений и подготовкой в передаточном буфере (указанное значение для $T_{WE}$ действительно независимо от активизации диагностики)	макс. 625 мкс
в т.ч. время входного запаздывания	10 мкс
$T_{DPmin}$	3,5 мс
Диагностическое прерывание	макс. 4 x $T_{DP}$
<b>Fast Mode [Быстрый режим]</b> (возможен только у 6ES7331-7HF01-0AB0)	
Время фильтрации и обработки $T_{WE}$ между считыванием фактических значений и подготовкой в передаточном буфере (выбор диагностики невозможен)	макс. 625 мкс
в т.ч. время входного запаздывания	10 мкс
$T_{DPmin}$	1 мс

#### Указание

При использовании быстрого режима цикл системы DP может быть ускорен. Однако это делается за счет диагностики: в этом режиме диагностика выключается.

77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

Вместе с временами расчета и передачи, необходимыми на IM 153, указанное значение для  $T_{WE}$  дает в результате минимально устанавливаемое в HW Config значение 875 мкс для  $T_i$ .

Указанное значение для  $T_{DPmin}$  зависит от конфигурации slave-устройства DP /IM 153: Если установлено несколько различных модулей, то время  $T_{DPmin}$  определяется самым медленным из них.

#### Указание

В режиме тактовой синхронизации, независимо от параметризации, выполненной в STEP 7, модуль всегда сам устанавливается на «Integration time: none /interference frequency [Время интегрирования: нет /частота помех]». В режиме тактовой синхронизации функционирование аппаратных прерываний невозможно.

### Расчет времен фильтрации и обработки

Независимо от числа параметризованных каналов всегда действуют одни и те же временные условия. Момент времени, относящийся к тактовому сигналу для считывания определенного канала, рассчитывается в соответствии с формулой:

$$T_{WE\_CH} = (\text{номер канала} + 1) \times 52 \text{ мкс} + tv; tv = \text{от } 119 \text{ до } 209 \text{ мкс}$$

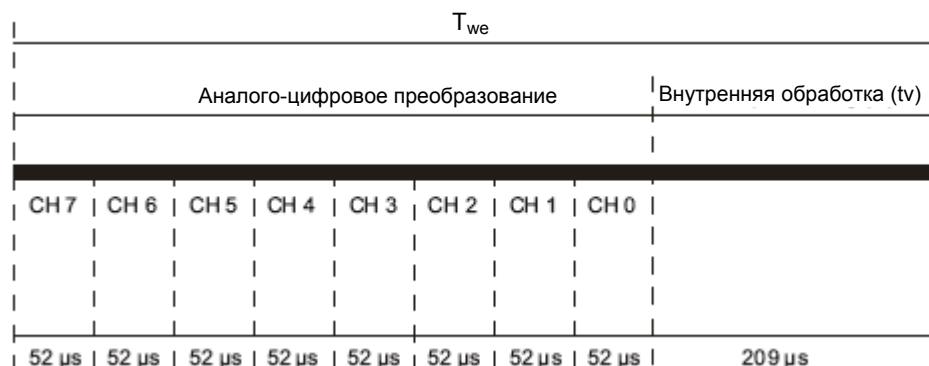


Рис. 6-9. Расчет времен фильтрации и обработки

### Объяснение принципа действия режима тактовой синхронизации

Модуль начинает с аналого-цифрового преобразования канала 7 и сохраняет этот результат внутри себя. Затем таким же образом последовательно преобразуются с интервалом 52 мкс каналы 6...0. По истечении дополнительного внутреннего времени обработки результат предоставляется в распоряжение всем преобразованным каналам на заднейшине для выборки посредством CPU.

### Дополнительная информация

Дальнейшую информацию о тактовой синхронизации можно найти в системе оперативной помощи STEP 7, в руководстве Система децентрализованной периферии ET 200M и в руководстве Synchronicity [Тактовая синхронизация].

77B6.5 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;  
с тактовой синхронизацией; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

## 6.5.4 Дополнительная информация о SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed, с тактовой синхронизацией

### Неиспользуемые каналы

Неиспользуемые каналы необходимо подключить, как показано в следующей таблице. Так вы достигнете оптимальной помехоустойчивости аналогового модуля ввода.

Диапазон измерения	M+/ M-	M_ANA
Напряжение	замкнуть накоротко	соединить с M-
Ток / 4-проводный измерительный преобразователь	оставить незамкнутыми	соединить с M-
Ток / 2-проводный измерительный преобразователь	оставить незамкнутыми	соединить с M

Так как параметризованные входы могут оставаться неиспользованными из-за объединения каналов в группы, то вы должны принять во внимание следующие особенности этих входов, чтобы активизировать диагностические функции на используемых каналах:

- **Диапазон измерения от 1 до 5 В:** Подключите неиспользуемый вход параллельно используемому входу той же группы каналов.
- **Измерение тока, 2-проводный измерительный преобразователь:** Имеется два способа подключения этих каналов.
  - а) Оставить неиспользуемый вход открытым и не разблокировать диагностику для этой группы каналов. В противном случае, если диагностика разблокирована, аналоговый модуль запускает однократно диагностическое прерывание, и светодиод SF на аналоговом модуле загорается.
  - б) Подключите к неиспользуемому входу резистор от 1,5 до 3,3 кОм. Тогда вы можете разблокировать диагностическое прерывание для этой группы каналов.
- **Измерение тока от 4 до 20 мА, 4-проводный измерительный преобразователь:** Включите неиспользуемый вход последовательно с входом той же самой группы каналов.

### Контроль обрыва провода для диапазона измерений от 4 до 20 мА

При параметризованном диапазоне измерений от 4 до 20 мА и **разблокированном контроле обрыва провода** аналоговый модуль ввода вносит обрыв провода в диагностику, когда ток падает ниже 1,185 мА.

Если при параметризации вы разблокировали диагностическое прерывание, то аналоговый модуль ввода, кроме того, запускает диагностическое прерывание.

Если диагностическое прерывание не было разблокировано, то загоревшийся светодиод SF является единственным индикатором обрыва провода, и вы должны анализировать диагностические байты в программе пользователя.

Если при параметризации был установлен диапазон измерения от 4 до 20 мА, **контроль обрыва провода заблокирован**, а диагностическое прерывание разблокировано, то модуль запускает диагностическое прерывание при достижении границы отрицательного переполнения.

## **6.6 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 13 Bit;(6ES7331-1KF01-0AB0)**

### **Номер для заказа**

6ES7331-1KF01-0AB0

### **Свойства**

- 8 входов в 8 группах каналов
- Разрешающая способность устанавливается на группу каналов (12 битов + знак)
- Вид измерения устанавливается на группу каналов:
  - Напряжение
  - Ток
  - Сопротивление
  - Температура
- Произвольный выбор диапазона измерения на канал

### **Назначение контактов**

На следующих рисунках представлены примеры подключения. Эти примеры подключения в принципе применимы для всех каналов (каналы с 0 по 7).

---

#### **Указание**

При подключении датчиков тока и напряжения обратите внимание на то, чтобы не было превышено максимально допустимое синфазное напряжение  $U_{CM}$  2 В между входами. Поэтому для предотвращения ошибочных измерений соедините друг с другом отдельные клеммы M-.

---

## Подключение: Измерение напряжения

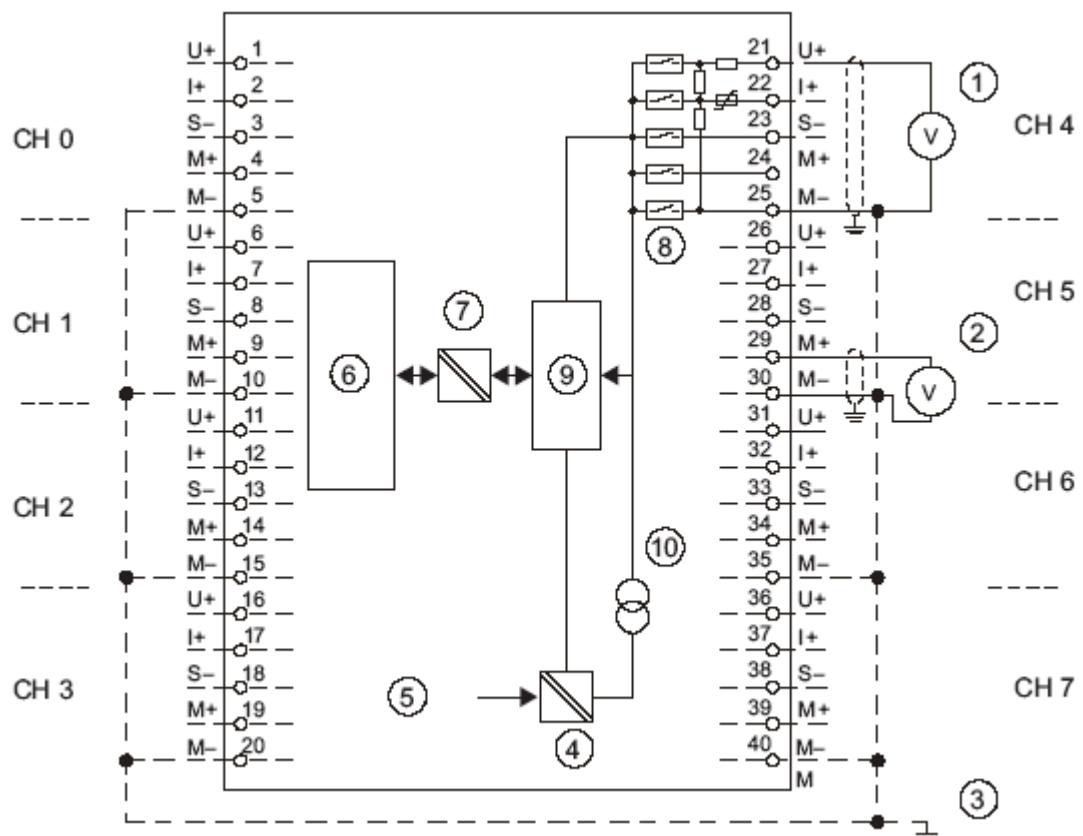


Рис. 6-10. Принципиальная схема и схема подключения

- ① Измерение напряжения ( $\pm 5V$ ,  $10V$ ,  $1\ldots 5V$ ,  $0\ldots 10V$ )
- ② Измерение напряжения ( $\pm 50 мВ$ ,  $\pm 500 мВ$ ,  $\pm 1 В$ )
- ③ Выравнивание потенциалов
- ④ Внутренний источник питания  
+ 5 В из задней шины
- ⑤ Логика и подключение к задней шине
- ⑥ Потенциальная развязка
- ⑦ Мультиплексор
- ⑧ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ⑨ Источник тока

## Принцип

**Подключение: Измерение напряжения (0...10 В, 1..5 В, ± 5 В, ± 10 В)**

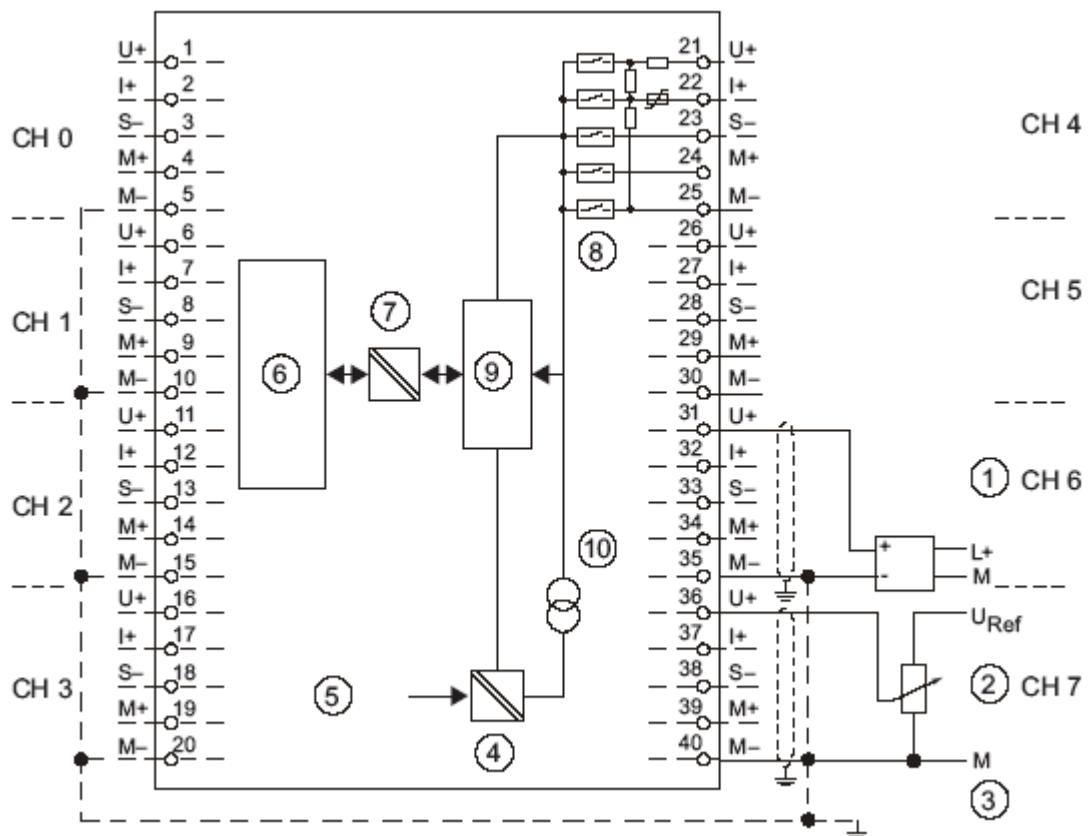


Рис. 6-11. Принципиальная схема и схема подключения

- ① Измерительный преобразователь с потенциальным выходом (0...10 В, 1..5 В, ± 5 В, ± 10 В)
- ② Измерение напряжения (обратите внимание на входное сопротивление в технических данных)
- ③ Выравнивание потенциалов
- ④ Внутренний источник питания
- ⑤ + 5 В из задней шины
- ⑥ Логика и подключение к задней шине
- ⑦ Потенциальная развязка
- ⑧ Мультиплексор
- ⑨ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ⑩ Источник тока

## Подключение: 2- и 4-проводные измерительные преобразователи для измерения тока

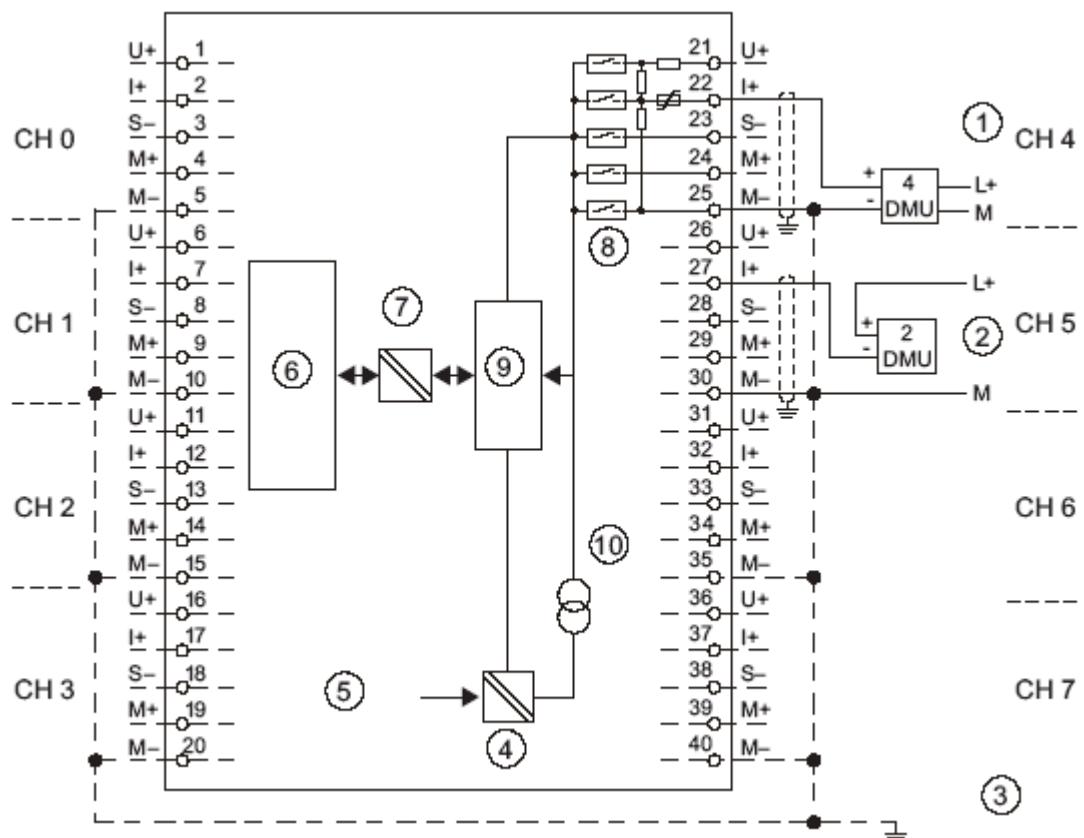


Рис. 6-12. Принципиальная схема и схема подключения

- ① 4-проводный измерительный преобразователь (0/4...20 mA или ± 20 mA)
- ② 2-проводный измерительный преобразователь (4...20 mA)
- ③ Выравнивание потенциалов
- ④ Внутренний источник питания
- ⑤ + 5 В из задней шины
- ⑥ Логика и подключение к задней шине
- ⑦ Потенциальная развязка
- ⑧ Мультиплексор
- ⑨ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ⑩ Источник тока

### Измерение сопротивления с использованием 2-, 3- и 4-проводного подключения

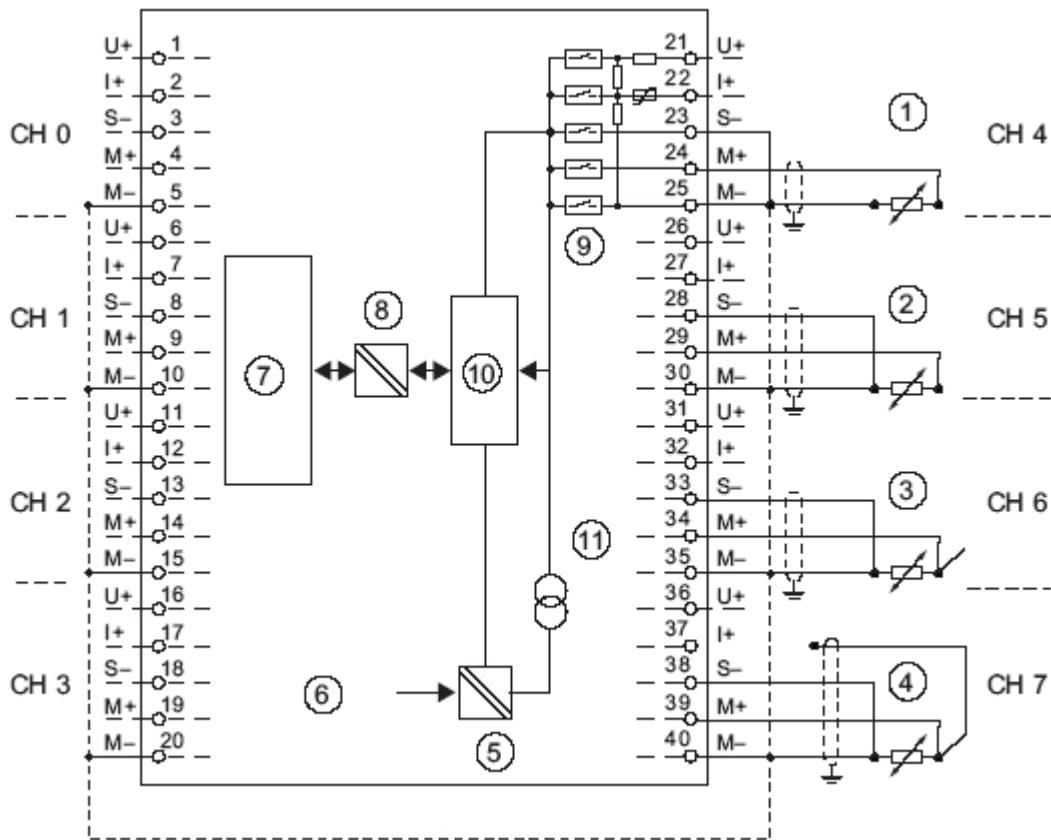


Рис. 6-13. Принципиальная схема и схема подключения

- ① 2-проводное подключение. Должна быть установлена перемычка между M и S (без компенсации сопротивления проводов).
- ② 3-проводное подключение
- ③ 4-проводное подключение. Четвертый провод подключать не следует (линия остается неиспользованной)
- ④ 4-проводное подключение. Четвертый провод подводится к клеммнику в шкафу, но не подключается.
- ⑤ Внутренний источник питания
- ⑥ + 5 В из задней шины
- ⑦ Логика и подключение к задней шине
- ⑧ Потенциальная развязка
- ⑨ Мультиплексор
- ⑩ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ⑪ Источник тока

#### Указание

При измерении сопротивлений и температур с помощью термометров сопротивления нет необходимости соединять между собой клеммы M-. Однако такое соединение может повысить помехоустойчивость.

## 78B6.6 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 13 Bit;(6ES7331-1KF01-0AB0)

## Технические данные

Технические данные		
<b>Размеры и вес</b>		
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117	
Вес	ок. 250 г	
<b>Особые данные модуля</b>		
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	
Число входов	8	
• для датчиков сопротивления	8	
Длина кабеля		макс. 200 м
• экранированного		макс. 50 м при 50 мВ
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>		
Ток постоянной величины для датчиков сопротивления		
• термометр сопротивления и измерение сопротивления 0 ... 600 Ом	макс. 0,83 мА	
• измерение сопротивления 0 ... 6 кОм	макс. 0,25 мА	
Потенциальная развязка		
• между каналами и задней шиной	Да	
• между каналами	Нет	
Допустимая разность потенциалов		
• между входами ( $U_{CM}$ )	2,0 В пост. тока	
• между входами и $M_{internal}$ ( $U_{ISO}$ )	75 В пост. тока / 60 В перем. тока	
Изоляция проверена при	500 В пост. тока	
Потребление тока		
• из задней шины	макс. 90 мА	
Мощность потерь модуля	тип. 0,4 Вт	
<b>Формирование аналоговых значений</b>		
Принцип измерения	интегрирующий	
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)		
• параметризуемое	Да	
• подавление помех для частоты $f_1$ в Гц	50	60
• время интегрирования в мс	60	50
• основное время преобразования, включая время интегрирования в мс	66	55
Дополнительное время преобразования при измерении сопротивления в мс	66	55
• разрешающая способность в битах (включая область перегрузки)	13 битов	13 битов
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>		
Подавление помех для $f = n$ ( $f_1 \pm 1\%$ ), ( $f_1$ = частота помех) $n=1.2\dots$		
• синфазная помеха ( $U_{CM} < 2$ В)	> 86 дБ	
• противофазная помеха (пиковое значение помехи < номинального значения входного диапазона)	> 40 дБ	
Перекрестная помеха между входами	> 50 дБ	

## Аналоговые модули

### 78B6.6 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 13 Bit;(6ES7331-1KF01-0AB0)

Технические данные		
Граница эксплуатационной ошибки (по всему диапазону температур, относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	± 5 В ± 10 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 50 мВ ± 500 мВ ± 1 В	± 0,6 % ± 0,5 %
• токовый вход	± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	± 0,5 %
• сопротивление	от 0 кОм до 6 кОм от 0 Ом до 600 Ом	± 0,5 % ± 0,5 %
• термометр сопротивления	Pt 100 Ni 100 Standard  Pt 100 Ni 100 climate  Ni 1000, LG-Ni 1000 Standard  Ni 1000 LG-Ni 1000 climate	± 1,2 K  ± 1 K  ± 1 K  ± 1 K
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	± 5 В ± 10 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 50 мВ ± 500 мВ ± 1 В	± 0,4 %  ± 0,3 %
• токовый вход	± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	± 0,3 %
• сопротивление	от 0 кОм до 6 кОм от 0 Ом до 600 Ом	± 0,3 % ± 0,3 %
• термометр сопротивления	Pt 100 Ni 100 Standard  Pt 100 Ni 100 climate  Ni 1000 LG-Ni 1000 Standard  Ni 1000 LG-Ni 1000 climate	± 1 K  ± 0,8 K  ± 0,8 K  ± 0,8 K

## 78B6.6 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 13 Bit;(6ES7331-1KF01-0AB0)

<b>Технические данные</b>		
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	± 0,006 %/K / 0,006 K/K	
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	± 0,1 % / 0,1 K	
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	± 0,1 % / ± 0,1 K	
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>		
Прерывания	Отсутствуют	
Диагностические функции	Отсутствуют	
<b>Данные для выбора датчика</b>		
Входные диапазоны (номинальные значения)/ входное сопротивление		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Напряжение</li> </ul>	± 50 мВ ± 500 мВ ± 1 В ± 5 В ± 10 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В	100 кОм
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ток</li> </ul>	± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	50 Ом
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сопротивление</li> </ul>	от 0 кОм до 6 кОм от 0 Ом до 600 Ом	100 МОм
<ul style="list-style-type: none"> <li>Термометр сопротивления</li> </ul>	Pt 100 Ni 100 Ni 1000 LG-Ni 1000 Standard / climate	100 МОм
Допустимое входное напряжение для потенциального входа U+ (разрушающий предел)	макс. 30 В длительно	
Допустимое входное напряжение для потенциальных входов M+, M-, S- (разрушающий предел)	макс. 12 В длительно; 30 В в течение макс. 1 с	
Допустимый входной ток для токового входа I+ (разрушающий предел)	макс. 40 мА	
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для измерения напряжения</li> <li>для измерения тока           <ul style="list-style-type: none"> <li>– как 2-проводных преобразователей</li> <li>– как 4-проводных преобразователей</li> </ul> </li> </ul>	возможно  возможно, с внешним питанием  возможно	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для измерения сопротивления с 2-проводным подключением</li> <li>с 3-проводным подключением</li> <li>с 4-проводным подключением</li> </ul>	возможно  возможно  возможно	
Линеаризация характеристики	параметризуемая	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для термометров сопротивления</li> </ul>	Pt 100 Standard / climate Ni 100 Standard / climate Ni 1000 Standard / climate LG-Ni 1000 Standard / climate	
• техническая единица для измерения температуры	градусы Цельсия, градусы Фаренгейта, Кельвина	

## 6.6.1 Виды и диапазоны измерений

### Введение

Вид и диапазон измерений устанавливаются с помощью параметра «measuring method [способ измерения]» в STEP 7.

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения
Напряжение U	± 50 мВ ± 500 мВ ± 1 В ± 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 10 В
Ток I	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА
Сопротивление (4-проводное подключение) R-4L	6 Ом 600 Ом
Термометр сопротивления RTD-4L (линейный, 4-проводное подключение) (измерение температуры)	Pt 100 climate / Standard Ni 100 climate / Standard Ni 1000 climate / Standard LG-Ni 1000 climate / Standard

## 6.6.2 Настраиваемые параметры

### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

### Параметры

Таблица 6-17. Параметры SM 331; AI 8 x 13 Bit

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Measurement [Измерение]				
• Measuring method [Вид измерения]	disabled [деактивизирован] U напряжение I ток R сопротивление RTD термосопротивление	U		
• Measuring range [Диапазон измерения]	Напряжение ± 50 мВ; ± 500 мВ; ± 1 В; от 1 до 5 В ± 5 В; от 0 до 10 В; ± 10 В	± 10 В		
	Ток от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА; ± 20 мА	± 20 мА		
	Сопротивление от 0 Ом до 600 Ом; от 0 кОм до 6 кОм	600 Ом	Динамический	Канал
	Термосопротивление (линейное) Pt 100 standard Ni 100 climate / Standard Ni 1000 climate / Standard LG-Ni 1000 climate / Standard	Pt 100 standard		
• Temperature coefficient [Температурный коэффициент]	Pt 100 0,003850 Ом/Ом/ °C (IST-90) Ni 100 / Ni 1000 0,006180 Ом/Ом/ °C LG-Ni 1000 0,005000 Ом/Ом/ °C	0,003850		
• Noise suppression [Подавление помех]	50 Гц; 60 Гц	50 Гц		
• Temperature unit [Единица измерения температуры]	градусы Цельсия, градусы Фаренгейта, Кельвина*	градусы Цельсия		Модуль

\* только Pt 100 Standard, Ni 100 Standard, Ni 1000 Standard, LG-Ni 1000 Standard

### См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

### 6.6.3 Дополнительная информация к SM 331; AI 8 x 13 Bit

#### Неиспользуемые каналы

Установите параметр "measuring method [вид измерения]" для неиспользуемых каналов на "disabled [заблокирован]". Этим вы сократите время цикла модуля.

Соедините клеммы M- неиспользуемых каналов друг с другом.

## 6.7 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

#### Номер для заказа

6ES7331-7KF02-0AB0

#### Свойства

- 8 входов в 4 группах каналов
- Вид измерения устанавливается на группу каналов
  - Напряжение
  - Ток
  - Сопротивление
  - Температура
- Разрешающая способность устанавливается на группу каналов (9/12/14 битов + знак)
- Выбор диапазона измерений любой, на группу каналов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Контроль граничных значений настраиваемый для 2 каналов
- Параметризуемое аппаратное прерывание при нарушении границы
- Гальваническая развязка с CPU и напряжением на нагрузке (не для 2-проводных измерительных преобразователей)

#### Разрешающая способность

Разрешение измеряемой величины непосредственно зависит от выбранного времени интегрирования. Иными словами, чем больше время интегрирования для канала аналогового ввода, тем больше будет разрешение измеряемой величины.

#### Диагностика

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода*.

## Аппаратные прерывания

Аппаратные прерывания можно устанавливать в STEP 7 для групп каналов 0 и 1.

Обратите, однако, внимание, что аппаратное прерывание в каждом случае устанавливается только для первого канала в группе каналов, т.е. для канала 0 или канала 2

## Назначение контактов

На следующих рисунках представлены различные способы подключения. Входное сопротивление определяется положением модуля для установки диапазона измерений, см. таблицу *Виды и диапазоны измерений*.

## Подключение: Измерение напряжения

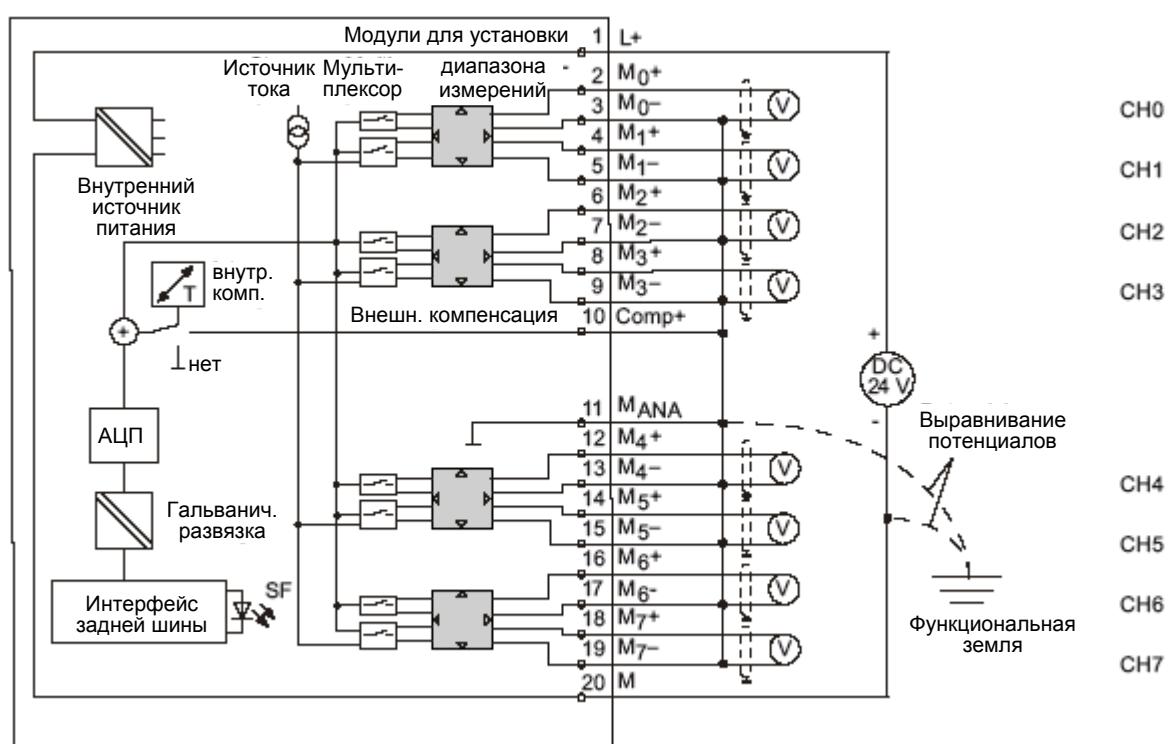


Рис. 6-14. Принципиальная схема и схема подключения

## Возможные положения модуля для установки диапазона измерения

Диапазон измерения	Положение модуля для установки диапазона измерения
$\pm 80 \text{ мВ}$ $\pm 250 \text{ мВ}$ $\pm 500 \text{ мВ}$ $\pm 1000 \text{ мВ}$	A
$\pm 2,5 \text{ В}$ $\pm 5 \text{ В}$ от 1 до 5 В $\pm 10 \text{ В}$	B

## Аналоговые модули

79B6.7 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

**Подключение: 2- и 4-проводные измерительные преобразователи для измерения тока**

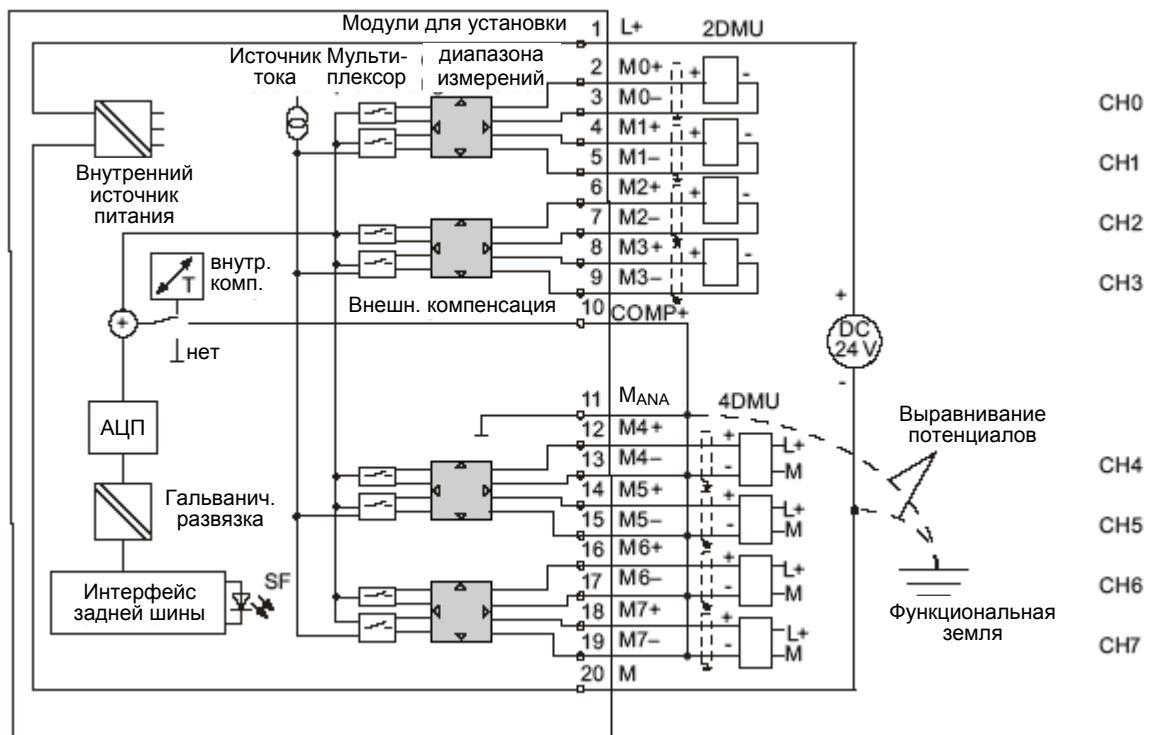


Рис. 6-15. Принципиальная схема и схема подключения

### Указание

Соединение между  $M_{ANA}$  и  $M-$  (клеммы 11, 13, 15, 17, 19) не требуется для заземленных 4-проводных измерительных преобразователей с питанием от источника без гальванической развязки.

### Возможные положения модуля для установки диапазона измерения

Диапазон измерения	Положение модуля для установки диапазона измерения
2-проводный измерительный преобразователь	от 4 до 20 мА D
4-проводный измерительный преобразователь	$\pm 3.2$ мА $\pm 10$ мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА $\pm 20$ мА C

**Осторожно**

Если установить модуль для выбора диапазона измерений в положение «ток», а измерять напряжение, то модуль разрушится.

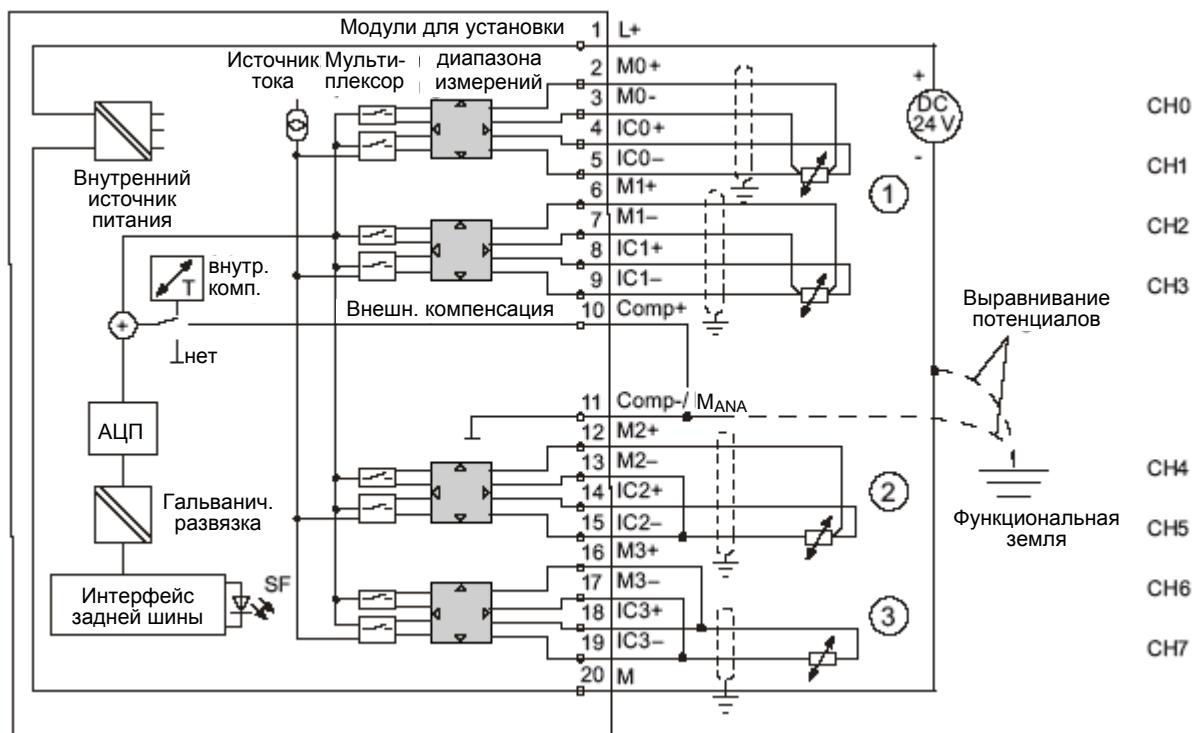
**Подключение: 2, 3 и 4-проводное подключение датчиков сопротивления или термосопротивлений**

Рис. 6-16. Принципиальная схема и схема подключения

- ① 4-проводное подключение
- ② 3-проводное подключение
- ③ 2-проводное подключение

**Возможные положения модуля для установки диапазона измерения**

Диапазон измерения	Положение модуля для установки диапазона измерения
150 Ом 300 Ом 600 Ом	A
Термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение) (измерение температуры) RTD-4L	Pt 100 climate Ni 100 climate Pt 100 standard Ni 100 Standard

### Указание

- При «измерении сопротивления» имеется только один канал на группу. «2-ой» канал группы используется в каждом случае для запоминания тока ( $I_C$ ). При обращении к «1-му» каналу получают измеренное значение. На «2-ом» канале группы по умолчанию установлена величина переполнения « $7FFF_H$ ».
- При «2- и 3-проводном подключении» не происходит компенсации сопротивлений на большую мощность.

### Подключение: Термопары с внешней компенсацией

При внутренней компенсации необходимо установить перемычку между Comp+ и M<sub>ANA</sub>.

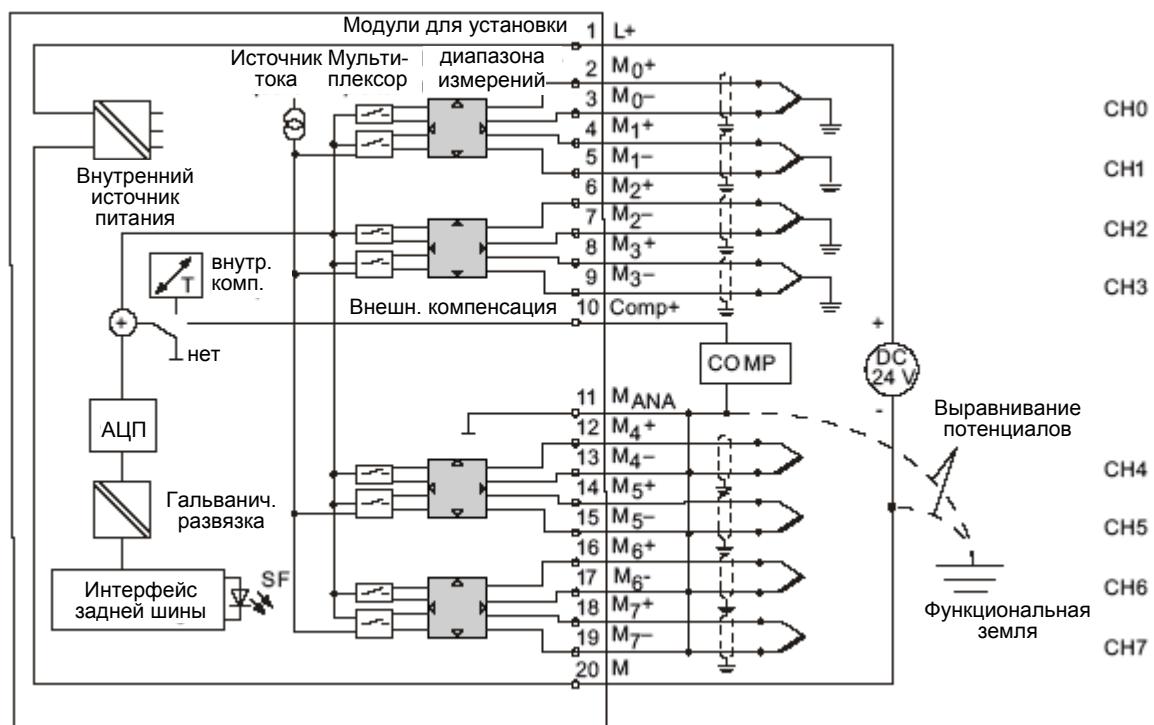


Рис. 6-17. Принципиальная схема и схема подключения

**Возможные положения модуля для установки диапазона измерения**

Диапазон измерения		Положение модуля для установки диапазона измерения
Термопара TC-I (внутреннее сравнение) (измерение термо-ЭДС) Линеаризация не учитывается	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	A
Термопара TC-E (внешнее сравнение) (измерение термо-ЭДС) Линеаризация не учитывается		
Термопара (линейная, внутреннее сравнение) (измерение температуры) TC- IL	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	A
Термопара (линейная, внешнее сравнение) (измерение температуры) TC- EL		

**Указание**

- При заземленных термопарах не нужно устанавливать соединение между M- и M<sub>ANA</sub>
- При незаземленных термопарах нужно установить соединение между M- и M<sub>ANA</sub>

**Технические данные**

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 250 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	8
• для датчиков сопротивления	4
Длина кабеля	макс. 200 м
• экранированного	макс. 50 м при 80 мВ и для термопар
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания электроники L +	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да

## Аналоговые модули

### 79B6.7 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

Технические данные				
Блок питания измерительных преобразователей	макс. 60 мА (на канал) Да			
• ток питания				
• устойчивость к короткому замыканию				
Ток постоянной величины для датчиков сопротивления	тип. 1,67 мА			
Потенциальная развязка				
• между каналами и задней шиной	Да			
• между каналами и источником питания электроники	Да			
– не для 2-проводных измерительных преобразователей				
Допустимая разность потенциалов				
• между входами и M <sub>ANA</sub> (U <sub>CM</sub> )	тип. 2,5 В пост. тока(> DC 2.3V)			
– при сигнале = 0 В				
• между входами (U <sub>CM</sub> )	тип. 2,5 В пост. тока(> DC 2.3V)			
• между M <sub>ANA</sub> и M <sub>internal</sub> (U <sub>ISO</sub> )	75 В пост. тока / 60 В перем. тока			
Изоляция проверена при	500 В пост. тока			
Потребление тока				
• из задней шины	макс. 50 мА			
• из источника питания нагрузки L+	макс. 30 мА (без 2-проводного преобразователя)			
Мощность потерь модуля	тип. 1 Вт			
Формирование аналоговых значений				
Принцип измерения	интегрирующий			
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)				
• параметризуемое	Да			
• время интегрирования в мс	2,5	16 <sup>2/3</sup>	20	100
• основное время преобразования, включая время интегрирования в мс	3	17	22	102
Дополнительное время преобразования для измерения сопротивления, в мс или	1	1	1	1
дополнительное время преобразования для контроля обрыва провода, в мс	10	10	10	10
или				
дополнительное время преобразования при измерении сопротивлений и контроле обрыва провода в мс	16	16	16	16
• разрешающая способность в битах (включая область перегрузки)	9 битов	12 битов	12 битов	14 битов
• подавление помех для частоты f1 в Гц	400	60	50	10
• основное время исполнения модуля, в мс (все каналы разблокированы)	24	136	176	816
Сглаживание измеренных значений	Отсутствует			
Подавление помех, границы ошибок				
Подавление помех для F = n (f1 ± 1 %), (f1 = частота помех)				
• синфазная помеха (U <sub>CM</sub> < 2,5 В)	> 70 дБ			
• противофазная помеха (пиковое значение помехи < номинального значения входного диапазона)	> 40 дБ			
Перекрестная помеха между входами	> 50 дБ			

<b>Технические данные</b>		
Граница эксплуатационной ошибки (по всему диапазону температур, относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	80 мВ от 250 до 1000 мВ от 2,5 до 10 В	± 1 % ± 0,6 % ± 0,8 %
• токовый вход	от 3,2 до 20 мА	± 0,7 %
• сопротивление	150 Ом; 300 Ом; 600 Ом	± 0,7 %
• термопара	Типы E, N, J, K, L	± 1,1 %
• термометр сопротивления	Pt 100/Ni 100	± 0,7 %
	Pt 100 climate	± 0,8 %
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	80 мВ от 250 до 1000 мВ от 2,5 до 10 В	± 0,7 % ± 0,4 % ± 0,6 %
• токовый вход	от 3,2 до 20 мА	± 0,5 %
• сопротивление	150 Ом; 300 Ом; 600 Ом	± 0,5 %
• термопара	Типы E, N, J, K, L	± 0,7 %
• термометр сопротивления	Pt 100/Ni 100	± 0,5 %
	Pt 100 climate	± 0,6 %
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	± 0,005 %/K	
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	± 0,05 %	
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	± 0,05 %	
Температурная ошибка внутренней компенсации	± 1 %	
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>		
Прерывания	<ul style="list-style-type: none"> <li>аппаратное прерывание при нарушении граничного значения</li> <li>диагностическое прерывание</li> </ul>	
	Параметризуемое каналы 0 и 2 параметризуемое	
Диагностические функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>индикатор групповой ошибки</li> <li>считывание диагностической информации</li> </ul>	
	Параметризуемые Красный светодиод (SF) Возможно	

## Аналоговые модули

### 79B6.7 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

Технические данные		
Данные для выбора датчика		
Входные диапазоны (номинальные значения)/ входное сопротивление		
• Напряжение	± 80 мВ ± 250 мВ ± 500 мВ ± 1000 мВ ± 2,5 В ± 5 В от 1 до 5 В ± 10 В	10 МОм 10 МОм 10 МОм 10 МОм /100 кОм /100 кОм /100 кОм /100 кОм
• Ток	± 3,2 мА ± 10 мА ± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	25 Ом 25 Ом 25 Ом 25 Ом 25 Ом
• Сопротивление	150 Ом 300 Ом 600 Ом	/10 МОм /10 МОм /10 МОм
• Термопары	Типы E, N, J, K, L	/10 МОм
• Термометр сопротивления	Pt 100, Ni 100	/10 МОм
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	макс. 20 В длительно 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)	
Допустимый входной ток для токового входа (разрушающий предел)	макс. 40 мА	
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера	
• для измерения напряжения	возможно	
• для измерения тока	возможно	
как 2-проводных преобразователей	возможно	
как 4-проводных преобразователей	возможно	
• для измерения сопротивления с 2-проводным подключением	возможно, без компенсации сопротивления линии	
с 3-проводным подключением	возможно	
с 4-проводным подключением	возможно	
• полное сопротивление 2-проводного преобразователя	макс. 820 Ом	
Линеаризация характеристики	параметризуемая	
• для термопар	Типы E, N, J, K, L	
• для термометров сопротивления	Pt 100 (стандартный и климатический диапазон) Ni 100 (стандартный и климатический диапазон)	
Температурная компенсация	Параметризуемая	
• внутренняя температурная компенсация	Возможна	
• внешняя температурная компенсация с помощью компенсационного блока	Возможна	
• компенсация для температуры холодного спая 0 °C	Возможна	
• техническая единица для измерения температуры	градусы Цельсия	

## 6.7.1 Виды и диапазоны измерений

### Введение

Модуль SM 331; AI 8 x 12 Bit снабжен модулями для установки диапазонов измерения.

Для установки видов и диапазонов измерений используются модули для установки диапазонов измерений и параметр «measuring range [диапазон измерений]» в STEP 7.

Вид измерения «voltage [напряжение]» и диапазон измерения «± 10 В» установлены на модуле по умолчанию. Этот вид измерения с этим диапазоном измерения можно использовать без параметризации SM 331; AI 8 x 12 Bit в STEP 7.

### Модули для установки диапазона измерений

В случае необходимости вы должны переставить модули для установки диапазонов измерений, чтобы изменить вид или диапазон измерений (см. раздел *Установка вида и диапазона измерений каналов аналогового ввода*). Кроме того, необходимые установки напечатаны на модуле.

### Виды и диапазоны измерений

Таблица 6-18. Виды и диапазоны измерений

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения (тип датчика)	Возможные положения модуля для установки диапазона измерения
Напряжение U	± 80 мВ ± 250 мВ ± 500 мВ ± 1000 мВ	A
	± 2,5 В ± 5 В от 1 до 5 В ± 10 В	B
Термопара TC-I (внутреннее сравнение) (измерение термо-эдс) Линеаризация не учитывается	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	A
Термопара TC-E (внешнее сравнение) (измерение термо-эдс) Линеаризация не учитывается	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	A
Термопара (линейная, внутреннее сравнение) (измерение температуры) TC-IL	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	A
Термопара (линейная, внешнее сравнение) (измерение температуры) TC-EL	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	

## Аналоговые модули

79B6.7 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения (тип датчика)	Возможные положения модуля для установки диапазона измерения
Ток (2-проводный измерительный преобразователь) 2DMU	от 4 до 20 mA	D
Ток (4-проводный измерительный преобразователь) 4DMU	± 3,2 mA ± 10 mA от 0 до 20 mA от 4 до 20 mA ± 20 mA	C
Сопротивление (4-проводное подключение) R-4L	150 Ом 300 Ом 600 Ом	A
Термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение) (измерение температуры) RTD-4L	Pt 100 climate Ni 100 climate Pt 100 Standard Ni 100 Standard	A

## Группы каналов

Каналы SM 331; AI 8 x 12 Bit объединены в четыре группы по два канала. Вы можете назначать параметры только группе каналов.

Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x 12 Bit имеет по одному модулю для установки диапазона измерения для каждой группы каналов.

В следующей таблице показано, какие каналы параметризуются в каждом случае как одна группа каналов. Номера групп каналов вам потребуются для установки параметров в программе пользователя с помощью SFC.

Таблица 6-19. Распределение каналов SM 331; AI 8 x 12 Bit по группам каналов

Каналы ...	... образуют в каждом случае одну группу каналов
Канал 0	Группа каналов 0
Канал 1	
Канал 2	Группа каналов 1
Канал 3	
Канал 4	Группа каналов 2
Канал 5	
Канал 6	Группа каналов 3
Канал 7	

## См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода (стр. 33)

## 6.7.2 Настраиваемые параметры

### Введение

За информацией о параметризации аналоговых модулей обратитесь к разделу *Параметризация аналоговых модулей*.

### Параметры

Таблица 6-20. Обзор параметров для SM 331; AI 8 x 12 Bit

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]</li> <li>Hardware interrupt when limit value is exceeded [Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Динамический	Модуль
Hardware interrupt trigger [Инициатор аппаратного прерывания] <ul style="list-style-type: none"> <li>High limit [Верхняя граница]</li> <li>Low limit [Нижняя граница]</li> </ul>	Может быть ограничен диапазоном измерений от 32511 до -32512 от -32512 до 32511	-	Динамический	Канал
Diagnostics [Диагностика] <ul style="list-style-type: none"> <li>Group diagnostics [Групповая диагностика]</li> <li>with wirebreak monitoring [с контролем обрыва провода]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Статический	Группа каналов
Measurement [Измерение] <ul style="list-style-type: none"> <li>Measuring method [Вид измерения]</li> </ul>	disabled [деактивирован] U напряжение 4DMU ток (4-проводный преобразователь) 2DMU ток (2-проводный измерительный преобразователь) R-4L сопротивление (4-проводное подключение) RTD-4L термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение) TC-I термопара (внутреннее сравнение) TC-E термопара (внешнее сравнение) TC-IL термопара (линейная, внутреннее сравнение) TC-EL термопара (линейная, внешнее сравнение)	B	Динамический	Канал или группа каналов
• Measuring Range [Диапазон измерения]	См. таблицу <i>Виды и диапазоны измерений</i>	± 10 В		
• Noise suppression [Подавление помех]	400 Гц; 60 Гц; 50 Гц; 10 Гц	50 Гц		

### 6.7.3 Дополнительная информация к SM 331; AI 8 x 12 Bit

#### Неиспользуемые каналы

Так как параметризованные входы могут оставаться неиспользованными из-за объединения каналов в группы, то вы должны принять во внимание следующие особенности этих входов, чтобы активизировать диагностические функции на используемых каналах:

- **Измерение напряжения (кроме диапазона от 1 до 5V)** и при использовании термопар: Необходимо закоротить неиспользуемые каналы и соединить их с M<sub>ANA</sub>. Так вы достигнете оптимальной помехоустойчивости аналогового модуля ввода. Установите параметр "measuring method [вид измерения]" для неиспользуемых каналов на "disabled [заблокирован]". Этим вы сократите время цикла модуля. Если вход COMP не используется, то его тоже нужно закоротить.
- **Диапазон измерения от 1 до 5 В:** Подключите неиспользуемый вход параллельно используемому входу той же группы каналов.
- **Измерение тока, 2-проводный измерительный преобразователь:** Имеется два способа подключения этих каналов.
  - a) Оставить неиспользуемый вход открытым и не разблокировать диагностику для этой группы каналов. В противном случае, если диагностика разблокирована, аналоговый модуль запускает однократно диагностическое прерывание, и светодиод SF на аналоговом модуле загорается.
  - b) Подключите к неиспользуемому входу резистор от 1,5 до 3,3 кОм. Тогда вы можете разблокировать диагностическое прерывание для этой группы каналов.
- **Измерение тока от 4 до 20 mA, 4-проводный измерительный преобразователь:** Включите неиспользуемый вход последовательно с входом той же самой группы каналов.

#### Все каналы деактивированы

Если при параметризации аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 12 Bit вы заблокируете **все** каналы ввода модуля и разблокируете диагностику, то модуль **не** будет сообщать об отсутствии внешнего вспомогательного напряжения.

#### Контроль обрыва провода для диапазона измерений от 4 до 20 mA

При параметризованном диапазоне измерений от 4 до 20 mA и разблокированном контроле обрыва провода аналоговый модуль ввода вносит обрыв провода в диагностику, когда ток падает ниже 3,6 mA.

Если при параметризации вы разблокировали диагностическое прерывание, то аналоговый модуль ввода, кроме того, запускает диагностическое прерывание.

Если диагностическое прерывание не было разблокировано, то загоревшийся светодиод SF является единственным индикатором обрыва провода, и вы должны анализировать диагностические байты в программе пользователя.

Если при параметризации был установлен диапазон измерения от 4 до 20 mA, контроль обрыва провода заблокирован, а диагностическое прерывание разблокировано, то модуль запускает диагностическое прерывание при достижении границы отрицательного переполнения.

#### Контроль обрыва провода

Контроль обрыва провода предусмотрен в принципе только для измерений температуры (термопары и термометры сопротивления).

#### См. также

Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода (стр. 2)

## 6.8 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7331-7KB02-0AB0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1331-7KB02-2AB0

### Свойства

- Два входа в одной группе каналов
- Вид измерения устанавливается на группу каналов
  - Напряжение
  - Ток
  - Сопротивление
  - Температура
- Разрешающая способность устанавливается на группу каналов (9/12/14 битов + знак)
- Выбор диапазона измерений любой, на группу каналов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Контроль граничных значений, настраиваемый для одного канала
- Возможность установки аппаратного прерывания при прерывании по нарушению граничных значений
- Гальваническая развязка с CPU и напряжением на нагрузке (не для 2-проводных измерительных преобразователей)

### Разрешающая способность

Разрешение измеряемой величины непосредственно зависит от выбранного времени интегрирования. Иными словами, чем больше время интегрирования для канала аналогового ввода, тем больше будет разрешение измеряемой величины (см. Технические данные.)

### Диагностика

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода*.

### Аппаратные прерывания

Вы можете установить аппаратное прерывание для группы каналов в STEP 7. Примите, однако, во внимание, что аппаратное прерывание устанавливается только для 1-го канала в группе, а именно, для канала 0.

## Назначение контактов

На следующих рисунках представлены различные способы подключения. Входное сопротивление определяется установленным диапазоном измерений.

## Подключение: Измерение напряжения

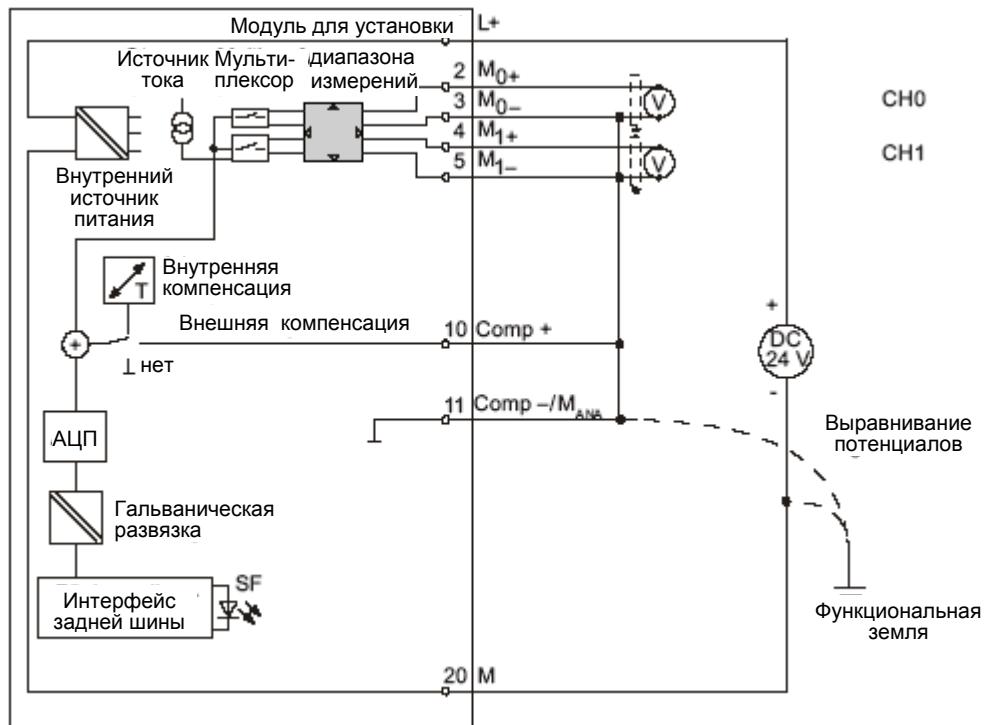


Рис. 6-18. Схема подключения и принципиальная схема

## Возможные положения модуля для установки диапазона измерения

Диапазон измерения	Положение модуля для установки диапазона измерения
$\pm 80 \text{ мВ}$ $\pm 250 \text{ мВ}$ $\pm 500 \text{ мВ}$ $\pm 1000 \text{ мВ}$	A
$\pm 2,5 \text{ В}$ $\pm 5 \text{ В}$ от 1 до 5 В $\pm 10 \text{ В}$	B

## Подключение: Термопара с внешней компенсацией

При внутренней компенсации необходима перемычка между Comp+ и M<sub>ANA</sub>

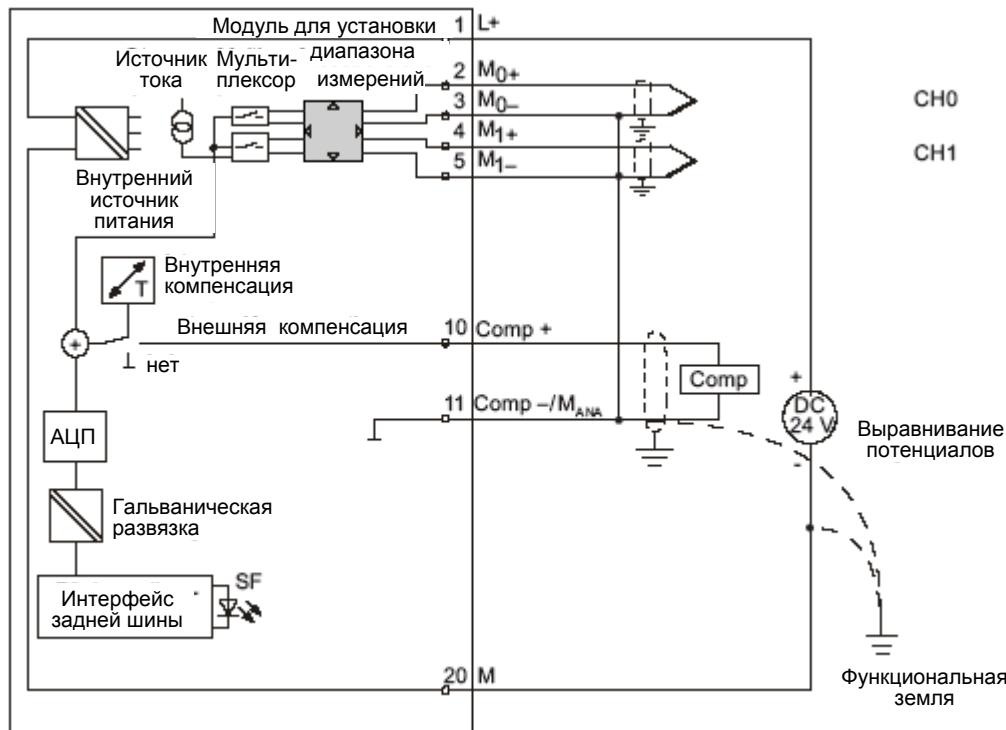


Рис. 6-19. Схема подключения и принципиальная схема

## Возможные положения модуля для установки диапазона измерения

Диапазон измерения	Положение модуля для установки диапазона измерения
TC-I: Термопара (внутреннее сравнение) (измерение термо-ЭДС)	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]
TC-E: Термопара (внешнее сравнение) (измерение термо-ЭДС)	A
TC-IL: Термопара (линейная, внутреннее сравнение) (измерение температуры)	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]
TC-EL: Термопара (линейная, внешнее сравнение) (измерение температуры)	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]

**Подключение: 2, 3, 4-проводное подключение резисторов или терморезисторов**

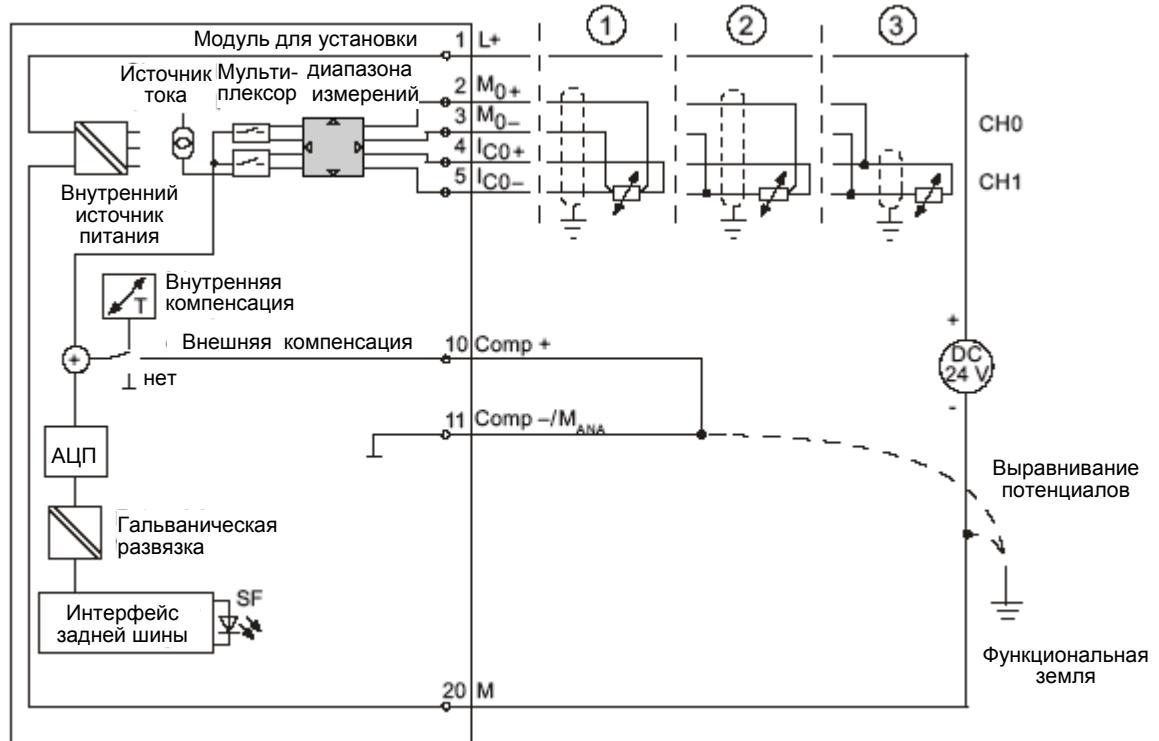


Рис. 6-20 Схема подключения и принципиальная схема

- ① 4-проводное подключение, без компенсации сопротивления проводов
- ② 3-проводное подключение, без компенсации сопротивления проводов
- ③ 2-проводное подключение

**Возможные положения модуля для установки диапазона измерения**

Диапазон измерения	Положение модуля для установки диапазона измерения
150 Ом 300 Ом 600 Ом	A
RTD-4L: Термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение) (измерение температуры)	Pt 100 climate Ni 100 climate Pt 100 Standard Ni 100 Standard

**Указание**

Для измерения сопротивлений доступен только один канал аналогового модуля ввода. «2-ой» канал используется для запоминания тока ( $I_C$ ).

При обращении к «1-ому» каналу получают измеренное значение. На «2-ом» канале по умолчанию установлена величина переполнения « $7FFF_H$ ».

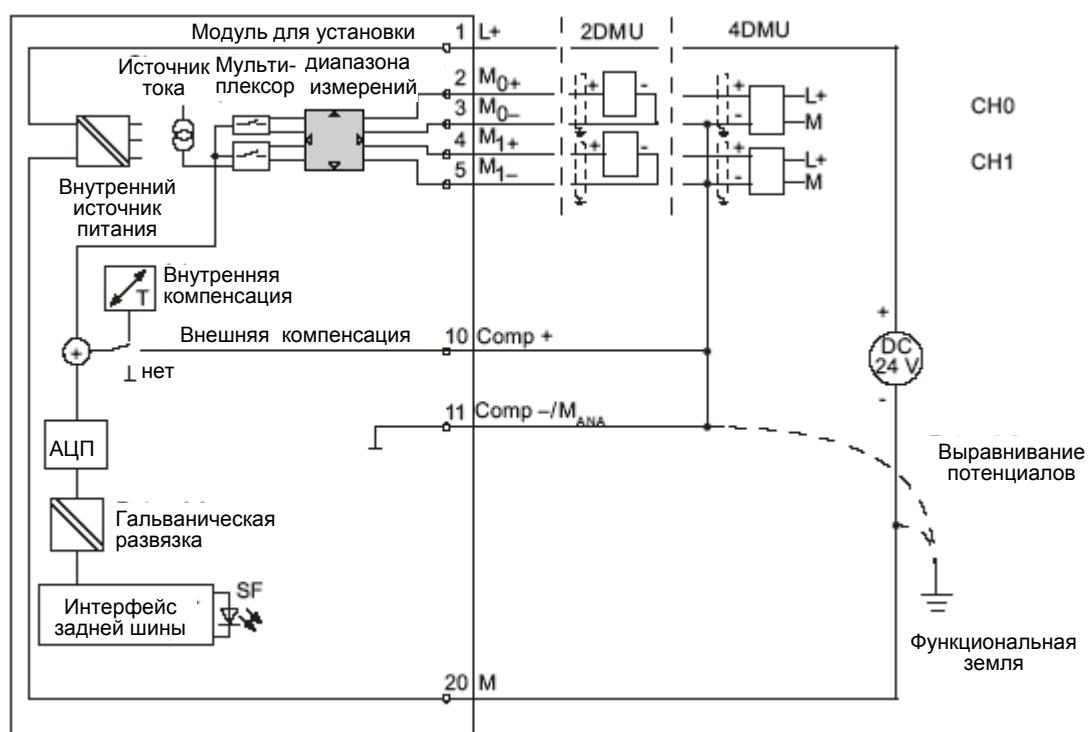
**Подключение: 2- и 4-проводные измерительные преобразователи для измерения тока**


Рис. 6-21. Схема подключения и принципиальная схема

**Возможные положения модуля для установки диапазона измерения**

Диапазон измерения		Положение модуля для установки диапазона измерения
2-проводный измерительный преобразователь	от 4 до 20 мА	D
4-проводный измерительный преобразователь	± 3,2 мА ± 10 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА	C

## Аналоговые модули

80B6.8 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

### Осторожно

Если установить модуль для выбора диапазона измерений в положение «ток», а измерять напряжение, то модуль разрушится!

## Технические данные

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 250 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	2
• для датчиков сопротивления	1
Длина кабеля	макс. 200 м
• экранированного	макс. 50 м при 80 мВ и для термопар
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания электроники L +	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да
Блок питания измерительных преобразователей	макс. 60 мА (на канал)
• ток питания	Да
• устойчивость к короткому замыканию	
Ток постоянной величины для датчиков сопротивления	тип. 1,67 мА
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами и источником питания электроники	Да
– не для 2-проводных измерительных преобразователей	
Допустимая разность потенциалов	
• между входами и M <sub>ANA</sub> (U <sub>CM</sub> )	тип. 2,5 В пост. тока (> 2,3 В пост. тока)
– при сигнале = 0 В	
• между входами (U <sub>CM</sub> )	тип. 2,5 В пост. тока (> 2,3 В пост. тока)
• между M <sub>ANA</sub> и M <sub>internal</sub> (V <sub>ISO</sub> )	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 50 мА
• из источника питания нагрузки L+	макс. 30 мА (без 2-проводного преобразователя)
Мощность потерь модуля	тип. 1.3 Вт
<b>Формирование аналоговых значений</b>	
Принцип измерения	интегрирующий
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)	
• параметризуемое	Да
• время интегрирования в мс	2,5      16 <sup>2/3</sup> 20      100
• основное время преобразования, включая время интегрирования в мс	6      34      44      204

<b>Технические данные</b>				
Дополнительное время преобразования для измерения сопротивления, в мс или	1	1	1	1
дополнительное время преобразования для контроля обрыва провода в мс или	10	10	10	10
дополнительное время преобразования при измерении сопротивлений и контроле обрыва провода в мс	16	16	16	16
<ul style="list-style-type: none"> <li>Разрешающая способность в битах (включая область перегрузки)</li> <li>Подавление напряжения помех для частоты помех <math>f_1</math> в Гц</li> <li>Основное время исполнения модуля, в мс (все каналы разблокированы)</li> </ul>	9 битов	12 битов	12 битов	14 битов
Сглаживание измеренных значений	400	60	50	10
Сглаживание измеренных значений	12	68	88	408
Сглаживание измеренных значений	Отсутствует			
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>				
Подавление помех для $f = n$ ( $f_1 \pm 1\%$ ), ( $f_1$ = частота помех) $n=1.2\dots$				
<ul style="list-style-type: none"> <li>синфазная помеха (<math>U_{CM} &lt; 2,5</math> В)</li> <li>противофазная помеха (пиковое значение помехи &lt; номинального значения входного диапазона)</li> </ul>	$> 70$ дБ $> 40$ дБ			
Перекрестная помеха между входами	$> 50$ дБ			
Предельная эксплуатационная ошибка (по всему диапазону температур, относительно входного диапазона)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>потенциальный вход</li> <li>токовый вход</li> <li>сопротивление</li> <li>термопара</li> <li>термометр сопротивления</li> </ul>	80 мВ от 250 до 1000 мВ от 2,5 до 10 В	$\pm 1\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,8\%$	$\pm 0,7\%$	$\pm 0,7\%$
	от 3,2 до 20 мА	$\pm 0,7\%$		
	150 Ом; 300 Ом; 600 Ом	$\pm 0,7\%$		
	Типы E, N, J, K, L	$\pm 1,1\%$		
	Pt 100/Ni 100	$\pm 0,7\%$		
	Pt 100 climate	$\pm 0,8\%$		
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>потенциальный вход</li> <li>токовый вход</li> <li>сопротивление</li> <li>термопара</li> <li>термометр сопротивления</li> </ul>	80 мВ от 250 до 1000 мВ от 2,5 до 10 В	$\pm 0,6\%$ $\pm 0,4\%$ $\pm 0,6\%$	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$
	от 3,2 до 20 мА	$\pm 0,5\%$		
	150 Ом; 300 Ом; 600 Ом	$\pm 0,5\%$		
	Типы E, N, J, K, L	$\pm 0,7\%$		
	Pt 100/Ni 100	$\pm 0,5\%$		
	Pt 100 climate	$\pm 0,6\%$		
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	$\pm 0,005\% /K$			
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	$\pm 0,05\%$			
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	$\pm 0,05\%$			
Температурная ошибка внутренней компенсации	$\pm 1\%$			
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>				
Прерывания	Параметризуемые			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения</li> <li>Диагностическое прерывание</li> </ul>	Канал 0 Параметризуемое			

## Аналоговые модули

### 80B6.8 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

Технические данные		
Диагностические функции	Параметризуемые Красный светодиод (SF) Возможно	
Данные для выбора датчика		
Входные диапазоны (номинальные значения)/ входное сопротивление		
• Напряжение	± 80 мВ ± 250 мВ ± 500 мВ ± 1000 мВ ± 2,5 В ± 5 В от 1 до 5 В ± 10 В	10 МОм 10 МОм 10 МОм 10 МОм 100 кОм 100 кОм 100 кОм 100 кОм
• Ток	± 3.2 мА ± 10 мА ± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	25 Ом 25 Ом 25 Ом 25 Ом 25 Ом
• Сопротивление	150 Ом 300 Ом 600 Ом	10 МОм 10 МОм 10 МОм
• Термопары	Типы E, N, J, K, L	10 МОм
• Термометр сопротивления	Pt 100, Ni 100	10 МОм
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	макс. 20 В длительно; 30 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)	
Допустимый входной ток для токового входа (разрушающий предел)	40 мА	
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера	
• для измерения напряжения	возможно	
• для измерения тока как 2-проводных преобразователей как 4-проводных преобразователей	возможно возможно	
• для измерения сопротивления с 2-проводным подключением с 3-проводным подключением с 4-проводным подключением	возможно возможно возможно	
• полное сопротивление 2-проводного преобразователя	макс. 820 Ом	
Линеаризация характеристики	параметризуемое Типы E, N, J, K, L Pt 100 (стандартный и климатический диапазон) Ni 100 (стандартный и климатический диапазон)	
• для термопар		
• для термометров сопротивления		
Температурная компенсация	Параметризуемая Возможна Возможна Возможна градусы Цельсия	
• внутренняя температурная компенсация		
• внешняя температурная компенсация с помощью компенсационного блока		
• компенсация для температуры холодного спая 0 °C		
• техническая единица для измерения температуры		

## 6.8.1 Виды и диапазоны измерений

### Введение

Модуль SM 331; AI 2 x 12 Bit снабжен модулем для установки диапазона измерений. Для выбора вида и диапазона измерений используйте модуль для установки диапазона измерений и параметр «measuring method [вид измерения]» в STEP 7. Вид измерения "voltage [напряжение]" и диапазон измерения "± 10 В" установлены на модуле по умолчанию. Этот вид измерения с этим диапазоном вы можете использовать без параметризации модуля SM 331; AI 2 x 12 Bit в STEP 7.

### Модуль для установки диапазона измерений

Для изменения вида и диапазона измерений необходимо переставить модуль для установки диапазона измерений (см. раздел *Установка вида и диапазона измерений каналов аналогового ввода*). Кроме того, необходимые установки напечатаны на модуле.

Таблица 6-21. Виды и диапазоны измерений

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения (тип датчика)	Возможные положения модуля для установки диапазона измерения
U: Напряжение	± 80 мВ ± 250 мВ ± 500 мВ ± 1000 мВ	A
	± 2,5 В ± 5 В от 1 до 5 В ± 10 В	B
TC-I: Термопара (внутреннее сравнение) (измерение термо-эдс)	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi]	A
TC-E: Термопара (внешнее сравнение) (измерение термо-эдс)	Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	
2DMU: Ток (2-проводный измерительный преобразователь)	от 4 до 20 мА	D
4DMU: Ток (4-проводный измерительный преобразователь)	± 3,2 мА ± 10 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА	C
R-4L: Сопротивление (4-проводное подключение)	150 Ом 300 Ом 600 Ом	A

## Аналоговые модули

80B6.8 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения (тип датчика)	Возможные положения модуля для установки диапазона измерения
TC-IL: Термопара (линейная, внутреннее сравнение) (измерение температуры)	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	A
TC-EL: Термопара (линейная, внешнее сравнение) (измерение температуры)	Тип N [NiCrSi-NiSi] Тип E [NiCr-CuNi] Тип J [Fe-CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип L [Fe-CuNi]	A
RTD-4L: Термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение) (измерение температуры)	Pt 100 climate Ni 100 climate Pt 100 Standard Ni 100 Standard	A

## Группы каналов

Два канала аналогового модуля ввода SM 331; AI 2 × 12 Bit объединены в группу каналов. Таким образом, вы можете назначить параметры только группе каналов. SM 331; AI 2 x 12 Bit имеет модуль для установки диапазона измерений для группы каналов 0.

## Контроль обрыва провода

Контроль обрыва провода предусмотрен в принципе только для измерений температуры (термопары и термометры сопротивления).

## Особенности контроля обрыва провода для диапазона измерений от 4 до 20 мА

При параметризованном диапазоне измерений от 4 до 20 мА и **разблокированном контроле обрыва провода** аналоговый модуль ввода вносит обрыв провода в диагностику, когда ток падает ниже 3.6 мА.

Если при параметризации вы разблокировали диагностическое прерывание, то аналоговый модуль ввода, кроме того, запускает диагностическое прерывание.

Если диагностическое прерывание не было разблокировано, то загоревшийся светодиод SF является единственным индикатором обрыва провода, и вы должны анализировать диагностические байты в программе пользователя.

Если при параметризации был установлен диапазон измерения от 4 до 20 мА, **контроль обрыва провода заблокирован**, а диагностическое прерывание разблокировано, то модуль запускает диагностическое прерывание при достижении границы отрицательного переполнения.

## 6.8.2 Настраиваемые параметры

### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

### Параметры

Таблица 6-22. Обзор параметров SM 331; AI 2 x 12 Bit

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]</li> <li>Hardware interrupt when limit value is exceeded [Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Динамический	Модуль
Hardware interrupt trigger [Инициатор аппаратного прерывания] <ul style="list-style-type: none"> <li>High limit [Верхняя граница]</li> <li>Low limit [Нижняя граница]</li> </ul>	от 32511 до -32512 от -32512 до 32511	-	Динамический	Канал
Diagnostics [Диагностика] <ul style="list-style-type: none"> <li>Group diagnostics [Групповая диагностика]</li> <li>with wirebreak monitoring [с контролем обрыва провода]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Статический	Группа каналов
Measurement [Измерение] <ul style="list-style-type: none"> <li>Measuring method [Вид измерения]</li> </ul>	disabled [деактивизирован] U напряжение 4DMU ток (4-проводный преобразователь) 2DMU ток (2-проводный измерительный преобразователь) R-4L сопротивление (4-проводное подключение) RTD-4L термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение) TC-I термопара (внутреннее сравнение) TC-E термопара (внешнее сравнение) TC-IL термопара (линейная, внутреннее сравнение) TC-EL термопара (линейная, внешнее сравнение)	B	Динамический	Канал или группа каналов
• Measuring range [Диапазон измерения]	Диапазоны измерения каналов ввода, которые вы можете устанавливать, см. в разделе <i>Виды и диапазоны измерений</i>	± 10 В		
• Noise suppression [Подавление помех]	400 Гц; 60 Гц; 50 Гц; 10 Гц	50 Гц		

### См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода (стр. 33)

### 6.8.3 Дополнительная информация к SM 331; AI 2 x 12 Bit

#### Неиспользуемые каналы

Необходимо закоротить неиспользуемые каналы и соединить их с  $M_{ANA}$ . Так вы достигнете оптимальной помехоустойчивости аналогового модуля ввода. Установите параметр "measuring method [вид измерения]" для неиспользуемых каналов на "disabled [заблокирован]". Этим вы сократите время цикла модуля.

Если вход COMP не используется, то его тоже нужно закоротить.

Так как параметризованные входы могут оставаться неиспользованными из-за объединения каналов в группы, то вы должны принять во внимание следующие особенности этих входов, чтобы активизировать диагностические функции на используемых каналах:

- **Диапазон измерения от 1 до 5 В:** Подключите неиспользуемый вход параллельно используемому входу той же группы каналов.
- **Измерение тока, 2-проводный преобразователь:** Имеется два способа использования этих каналов:
  - а) Оставить неиспользуемый вход открытым и не разблокировать диагностику для этой группы каналов. В противном случае, если диагностика разблокирована, аналоговый модуль запускает однократно диагностическое прерывание, и светодиод SF на аналоговом модуле загорается.
  - б) Подключите резистор от 1,5 до 3,3 кОм к неиспользуемому входу. Тогда вы можете разрешить диагностику для этой группы каналов.
- **Измерение тока от 4 до 20 мА, 4-проводный измерительный преобразователь:** Включите неиспользуемый вход последовательно с входом той же самой группы каналов.

#### Контроль обрыва провода

Контроль обрыва провода предусмотрен в принципе только для измерений температуры (термопары и термометры сопротивления).

#### Особенности контроля обрыва провода для диапазона измерений от 4 до 20 мА

При параметризованном диапазоне измерений от 4 до 20 мА и **разблокированном контроле обрыва провода** аналоговый модуль ввода вносит обрыв провода в диагностику, когда ток падает ниже 3,6 мА.

Если при параметризации вы разблокировали диагностическое прерывание, то аналоговый модуль ввода, кроме того, запускает диагностическое прерывание.

Если диагностическое прерывание не было разблокировано, то загоревшийся светодиод SF является единственным индикатором обрыва провода, и вы должны анализировать диагностические байты в программе пользователя.

Если при параметризации был установлен диапазон измерения от 4 до 20 мА, **контроль обрыва провода заблокирован**, а диагностическое прерывание разблокировано, то модуль запускает диагностическое прерывание при достижении границы отрицательного переполнения.

## 6.9 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

### Номер для заказа

6ES7331-7PF01-0AB0

### Свойства

- 8 входов в 4 группах каналов
- Вид измерения устанавливается на группу каналов
  - Сопротивление
  - Температура
- Разрешающая способность устанавливается на группу каналов (15 битов + знак)
- Выбор диапазона измерений любой, на группу каналов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Контроль граничных значений, устанавливаемый для 8 каналов
- Параметризуемое аппаратное прерывание при нарушении границы
- Скоростное обновление измеренных значений для 4 каналов
- Может быть установлено аппаратное прерывание по достижению конца цикла
- Гальваническая развязка с CPU

### Разрешающая способность

Разрешение измеренного значения не зависит от выбранного времени интегрирования.

### Диагностика

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода*.

### Аппаратные прерывания

Аппаратные прерывания можно устанавливать в STEP 7 для групп каналов 0 и 1. Обратите, однако, внимание, что аппаратное прерывание в каждом случае устанавливается только для первого канала в группе каналов, т.е. для канала 0 или канала 2

### Назначение контактов

На следующих рисунках представлены различные способы подключения. Эти примеры подключения действительны для всех каналов (каналы с 0 по 7).

**Осторожно**

Неправильное выполнение 3-проводного подключения может вызвать непредсказуемое поведение модуля и опасное состояние установки.

### Подключение: 2, 3 и 4-проводное подключение для измерения сопротивлений и использования термосопротивления

Подключение на каналах с 0 по 7 возможно с обеих сторон.

#### Указание

У модулей вплоть до версии 02 к неиспользуемому входу активной группы каналов должен быть подключен резистор во избежание ошибок в измерениях.

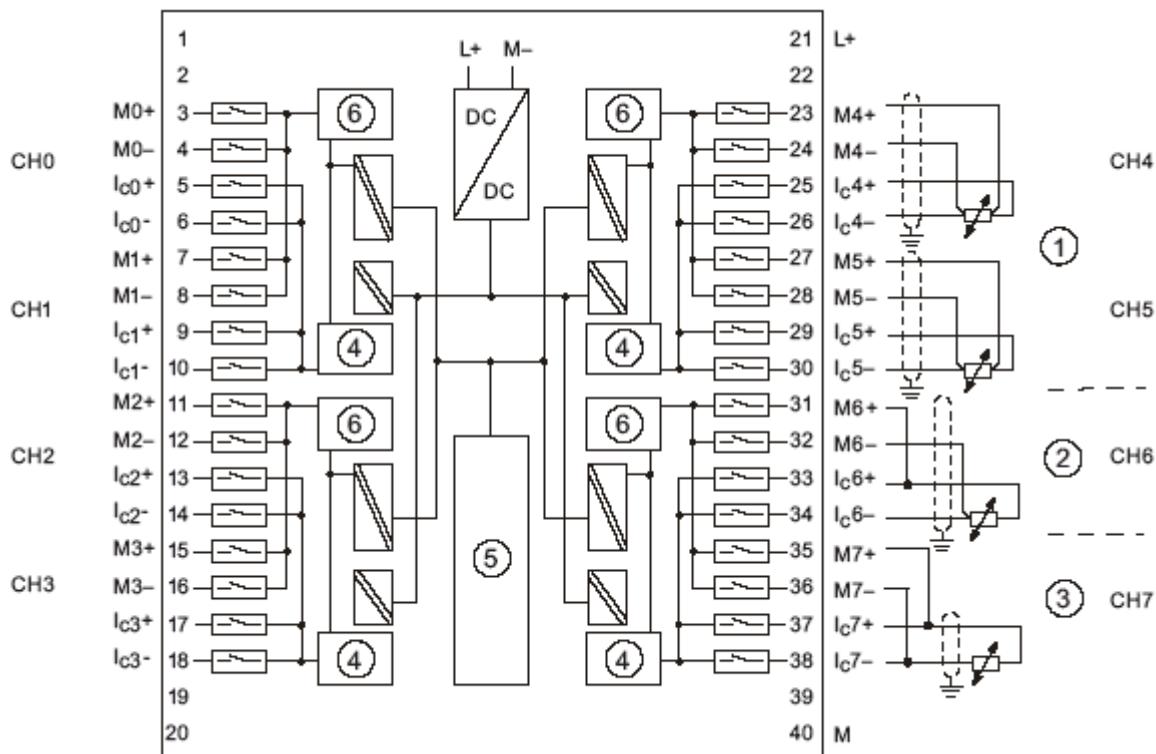


Рис. 6-22. Схема подключения и принципиальная схема

- ① 4-проводное подключение
- ② 3-проводное подключение
- ③ 2-проводное подключение
- ④ Цифро-аналоговый преобразователь
- ⑤ Подключение к задней шине
- ⑥ Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)

**Осторожно**

Неправильное выполнение 3-проводного подключения может вызвать непредсказуемое поведение модуля и опасное состояние установки.

**Подключение: 3-проводное подключение**

При 3-проводном подключении к SM 331; AI 8 x RTD **соедините перемычкой M<sub>+</sub> и I<sub>C+</sub>**.

При подключении проводов от I<sub>C-</sub> и M<sub>-</sub> обращайте внимание на то, чтобы эти провода были непосредственно присоединены к термометру сопротивления.

**Подключение: 2-проводное подключение**

При 2-проводном подключении к SM 331; AI 8 x RTD **соедините перемычкой M<sub>+</sub> и I<sub>C+</sub>**, а также M<sub>-</sub> и I<sub>C-</sub>.

При 2-проводном подключении отсутствует компенсация сопротивления проводов. Сопротивление проводов добавляется к измеряемому сопротивлению!

**Технические данные**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 272 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	8
Длина кабеля	макс. 200 м
<ul style="list-style-type: none"> <li>экранированного</li> </ul>	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания электроники L +	24 В пост. тока
<ul style="list-style-type: none"> <li>защита от обратной полярности</li> </ul>	Да
Измерительный ток постоянной величины для датчиков сопротивления	макс. 5 мА
Потенциальная развязка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами и задней шиной</li> <li>между каналами и источником питания электроники</li> <li>между каналами группами по</li> </ul>	Да Да Да 2
Допустимая разность потенциалов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами (U<sub>CM</sub>)</li> <li>между каналами и M<sub>internal</sub> (V<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	60 В перем. тока / 75 В пост. тока 60 В перем. тока / 75 В пост. тока

## Аналоговые модули

81B6.9

Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

<b>Технические данные</b>	
Изоляция испытана напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 100 мА
• из источника питания L+	макс. 240 мА
Мощность потерь модуля	тип. 4,6 Вт
<b>Формирование аналоговых значений</b>	
Принцип измерения	интегрирующий
Режим работы	<b>8-канальный режим (аппаратный фильтр)</b>
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)	
• параметризуемое	Да
• основное время преобразования в мс	80
• дополнительное время преобразования для измерения сопротивления в мс	100*
• дополнительное время преобразования для контроля обрыва провода в мс	0
• разрешающая способность (включая область перегрузки)	16 битов (включая знак)
• подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц	400 / 60 / 50
Сглаживание измеренных значений	отсутствует / слабое / среднее / сильное
Время преобразования (на канал)	100 мс
Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы)	200 мс
Режим работы	<b>8-канальный режим (программный фильтр)</b>
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)	
• параметризуемое	Да
• основное время преобразования в мс	8 / 25 / 30
• дополнительное время преобразования для измерения сопротивления в мс	25/ 43/ 48*
• дополнительное время преобразования для контроля обрыва провода в мс	0
• разрешающая способность (включая область перегрузки)	16 битов (включая знак)
• подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц	400 / 60 / 50
Сглаживание измеренных значений	отсутствует / слабое / среднее / сильное
Время преобразования (на канал)	25 мс/ 43 мс/ 48 мс
Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы)	50 мс/ 86 мс/ 96 мс
Режим работы	<b>4-канальный режим (аппаратный фильтр)</b>
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)	
• параметризуемое	Да
• основное время преобразования в мс	3,3****
• дополнительное время преобразования для измерения сопротивления в мс	100*
• дополнительное время преобразования для контроля обрыва провода в мс	100**
• разрешающая способность (включая область перегрузки)	16 битов (включая знак)
• подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц	400 / 60 / 50
Сглаживание измеренных значений	отсутствует / слабое / среднее / сильное
Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы)	10 мс

<b>Технические данные</b>	
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>	
Подавление помех для $f = n$ ( $f_1 \pm 1\%$ ), ( $f_1$ = частота помех) $n=1.2, \dots$	
<ul style="list-style-type: none"> <li>синфазная помеха (<math>U_{cm} &lt; 60</math> В)</li> <li>противофазная помеха (пиковое значение помехи &lt; номинального значения входного диапазона)</li> </ul>	<p>&gt; 100 дБ &gt; 90 дБ</p>
Перекрестная помеха между входами	> 100 дБ
Предельная эксплуатационная ошибка (во всем диапазоне температур, относительно входного диапазона от 0 до 60 °C)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>термометр сопротивления <ul style="list-style-type: none"> <li>Pt 50, Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000, LG-Ni 1000, Cu 50, Cu 100,</li> <li>Pt 10, Cu 10</li> </ul> </li> <li>сопротивление</li> </ul>	<p>± 1,0 °C ± 2,0 °C ± 0,1 %</p>
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>термометр сопротивления <ul style="list-style-type: none"> <li>Pt 50, Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000, LG-Ni 1000, Cu 50, Cu 100,</li> <li>Pt 10, Cu 10</li> </ul> </li> <li>сопротивление</li> </ul>	<p>± 0,5 °C ± 1,0 °C ± 0,05 %</p>
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>термометр сопротивления</li> <li>сопротивление</li> </ul>	<p>± 0,015 °C/K ± 0,005 %/K</p>
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>термометр сопротивления</li> <li>сопротивление</li> </ul>	<p>± 0,2 °C ± 0,02 %</p>
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>термометр сопротивления</li> <li>сопротивление</li> </ul>	<p>± 0,2 °C ± 0,01 %</p>
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Прерывания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>аппаратное прерывание</li> <li>диагностическое прерывание</li> </ul>	<p>Параметризуемое (каналы 0-7) Параметризуемое</p>
Диагностика	
<ul style="list-style-type: none"> <li>индикатор групповой ошибки</li> <li>считывание диагностической информации</li> </ul>	<p>Параметризуемое Красный светодиод (SF) Возможно</p>
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входной диапазон (номинальные значения), входное сопротивление	
<ul style="list-style-type: none"> <li>термометр сопротивления</li> <li>Сопротивление</li> </ul>	<p>Pt 10, Pt 50, Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000, LG-Ni 1000, Cu 10, Cu 50, Cu 100 (стандартный и климатический диапазон) 150 Ом, 300 Ом, 600 Ом</p>
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	35 В пост. тока длительно, 75 В пост. тока в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1 : 20)

<b>Технические данные</b>	
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера
• для измерения сопротивления с 2-проводным подключением	возможно
с 3-проводным подключением	возможно***
с 4-проводным подключением	возможно
Линеаризация характеристики	
• термометр сопротивления	Pt 10, Pt 50, Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000, LG-Ni 1000, Cu 10, Cu 50, Cu 100 (стандартный и климатический диапазон) градусы Цельсия; градусы Фаренгейта
• техническая единица для измерения температуры	

\* Измерение сопротивления для компенсации сопротивления проводов при 3-проводном подключении выполняется каждые 5 минут.

\*\* Контроль обрыва провода в 4-канальном режиме (аппаратный фильтр) выполняется каждые три секунды.

\*\*\* Максимальное сопротивление проводов при измерениях с помощью 3-проводных датчиков для элементов RTD PT 10 и Cu 10 составляет 10 Ом. Максимальное сопротивление проводов для всех остальных элементов RTD при измерениях с помощью 3-проводных датчиков составляет 20 Ом.

\*\*\*\* В 4-канальном режиме преобразованная величина достигает установившегося значения 100 % в течение 80 мс. Значение, получаемое в этом процессе, обычно подключается каждые 3,3 мс (макс. 10 мс).

## 6.9.1 Виды и диапазоны измерений

### Введение

Вид и диапазон измерений устанавливаются с помощью параметра «measuring method [способ измерения]» в STEP 7.

Таблица 6-23. Виды и диапазоны измерений

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения
Сопротивление: (3-/4-проводное подключение)	150 Ом 300 Ом 600 Ом
Сопротивление RTD и линеаризация: (3-/4-проводное подключение)	Pt 100 climate Pt 200 climate Pt 500 climate Pt 1000 climate Ni 100 climate Ni 120 climate Ni 200 climate Ni 500 climate Ni 1000 climate* LG-Ni 1000 climate Cu 10 climate Pt 100 Standard Pt 200 Standard Pt 500 Standard Pt 1000 Standard Ni 100 Standard Ni 120 Standard Ni 200 Standard Ni 500 Standard Ni 1000 Standard* LG-Ni 1000 Standard Cu 10 Standard Pt 10 ГОСТ climate Pt 10 ГОСТ Standard Pt 50 ГОСТ climate Pt 50 ГОСТ Standard Pt 100 ГОСТ climate Pt 100 ГОСТ Standard Pt 500 ГОСТ climate Pt 500 ГОСТ Standard Cu 10 ГОСТ climate Cu 10 ГОСТ Standard Cu 50 ГОСТ climate Cu 50 ГОСТ Standard Cu 100 ГОСТ climate Cu 100 ГОСТ Standard Ni 100 ГОСТ climate Ni 100 ГОСТ Standard

\* LG-Ni 1000 с температурным коэффициентом 0,00618 или 0,00672

## Группы каналов

Каналы SM 331; AI 8 x RTD объединены в четыре группы по два канала. Вы можете назначать параметры только группе каналов.

В следующей таблице показано, какие каналы параметризуются в каждом случае как одна группа каналов. Номера групп каналов вам потребуются для установки параметров в программе пользователя с помощью SFC.

Таблица 6-24. Распределение каналов SM 331; AI 8 x RTD по группам каналов

Каналы ...	... образуют в каждом случае одну группу каналов
Канал 0	Группа каналов 0
Канал 1	
Канал 2	Группа каналов 1
Канал 3	
Канал 4	Группа каналов 2
Канал 5	
Канал 6	Группа каналов 3
Канал 7	

## 6.9.2 Настраиваемые параметры

### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

Обзор настраиваемых параметров и их значения по умолчанию вы найдете в следующей таблице.

### Параметры

Таблица 6-25. Обзор параметров SM 331; AI 8 x RTD

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать]				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]</li> <li>• Hardware interrupt when limit value is exceeded [Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения]</li> <li>• Hardware interrupt at end of cycle [Аппаратное прерывание при достижении конца цикла]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет Нет	Динамический	Модуль
Hardware interrupt trigger [Инициатор аппаратного прерывания]	от 32511 до -32512 от -32512 до 32511	32767 -32768	Динамический	Канал
Diagnostics [Диагностика]				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Group diagnostics [Групповая диагностика]</li> <li>• with wirebreak monitoring [с контролем обрыва провода]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Статический	Группа каналов

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Measurement [Измерение]				
• Measuring method [Вид измерения]	disabled [деактивизирован] R-4L сопротивление (4-проводное подключение) R-3L сопротивление (3-проводное подключение) RTD-4L термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение) RTD-3L термометр сопротивления (линейный, 3-проводное подключение)	RTD-4L	Динамический	Группа каналов
• Measuring range [Диапазон измерения]	См. таблицу <i>Виды и диапазоны измерений</i>	Pt 100 climate 0.003850 (IPTS-68)		
• Temperature unit [Единица измерения температуры]	градусы Цельсия; градусы Фаренгейта	градусы Цельсия	Динамический	Модуль
• Mode of operation [Режим работы]	8-канальный режим (аппаратный фильтр) 8-канальный режим (программный фильтр) 4-канальный режим (аппаратный фильтр)	8-канальный режим, аппаратный фильтр	Динамический	Модуль
• Temperature coefficient [Температурный коэффициент] при измерении температуры термометром сопротивления (RTD)	Платина (Pt) 0,003850 Ом/Ом/ °C (IPTS-68) 0,003916 Ом/Ом/ °C 0,003902 Ом/Ом/ °C 0,003920 Ом/Ом/ °C 0,003850 Ом/Ом/ °C (ITS-90) 0,003910 Ом/Ом/ °C Никель (Ni) 0,006170 Ом/Ом/ °C 0,006180 Ом/Ом/ °C 0,006720 Ом/Ом/ °C 0,005000 Ом/Ом/ °C (LG Ni 1000) Медь (Cu) 0,004260 Ом/Ом/ °C 0,004270 Ом/Ом/ °C 0,004280 Ом/Ом/ °C	0,003850	Динамический	Группа каналов
• Noise suppression [Подавление помех]*	50/60/400 Гц; 400 Гц; 60 Гц; 50 Гц	50/60/400 Гц	Динамический	Группа каналов
• Smoothing [Сглаживание]	None [отсутствует] Low [слабое] Average [среднее] High [сильное]	None	Динамический	Группа каналов

\* 50/60/400 Гц параметризуется только для 8-канального режима (аппаратный фильтр) и 4-канального режима (аппаратный фильтр);

50 Гц, 60 Гц или 400 Гц параметризуются только для 8-канального режима (программный фильтр)

## См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода (стр. 33)

## 6.9.3 Дополнительная информация к SM 331; AI 8 x 16 RTD

### Режимы работы

Режимы работы SM 331; AI 8 x RTD:

- 8-канальный режим (аппаратный фильтр)
- 8-канальный режим (программный фильтр)
- 4-канальный режим (аппаратный фильтр)

Режим работы влияет на время цикла модуля.

### 8-канальный режим (аппаратный фильтр)

В этом режиме модуль переключается между обоими каналами каждой группы. Так как у модуля имеется четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП), то все четыре АЦП одновременно выполняют преобразование для каналов 0, 2, 4 и 6. Сначала АЦП выполняют преобразование для каналов с четными номерами, а затем с нечетными номерами 1, 3, 5 и 7 (см. следующий рисунок.)

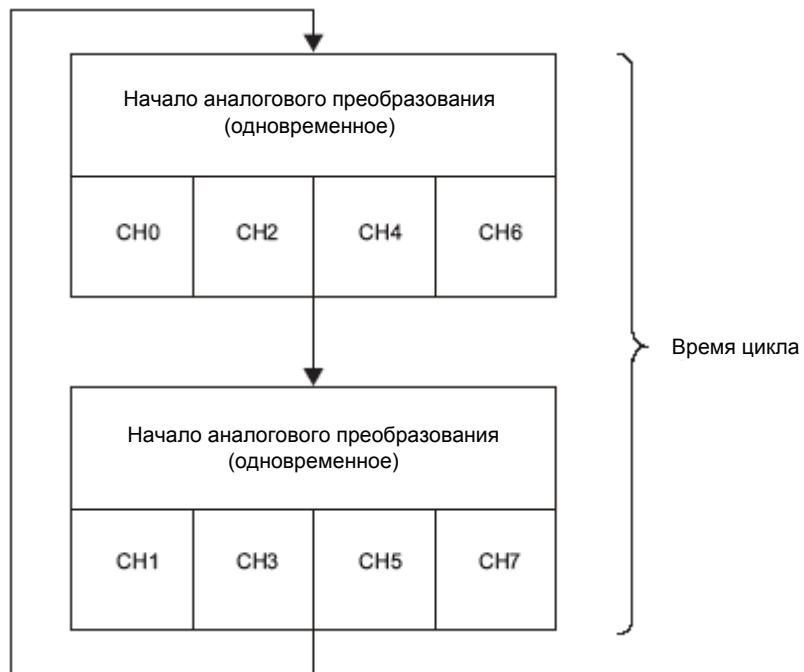


Рис. 6-23. Время цикла для 8-канального режима (аппаратный фильтр)

### Время цикла модуля в 8-канальном режиме

Время преобразования канала, включая время обмена данными модуля, составляет 84 мс. Затем модуль должен переключаться на другой канал в группе с помощью оптического МОП-реле. Оптическому МОП-реле для переключения и перехода в установленный режим требуется 12 мс. Каждому каналу требуется время 97 мс, т.е. общее время цикла равно 194 мс.

$$\text{Время цикла} = (t_k + t_u) \times 2$$

$$\text{Время цикла} = (84 \text{ мс} + 16 \text{ мс}) \times 2$$

$$\text{Общее время цикла} = 200 \text{ мс}$$

$t_k$ : Время преобразования для одного канала

$t_u$ : Время переключения на другой канал группы каналов

### 8-канальный режим (программный фильтр)

Аналогово-цифровое преобразование в этом режиме идентично преобразованию в 8-канальном режиме (аппаратный фильтр). Так как у модуля имеется четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП), то все четыре АЦП одновременно выполняют преобразование для каналов 0, 2, 4 и 6. Сначала АЦП выполняют преобразование для каналов с четными номерами, а затем с нечетными номерами 1, 3, 5 и 7 (см. следующий рисунок.)

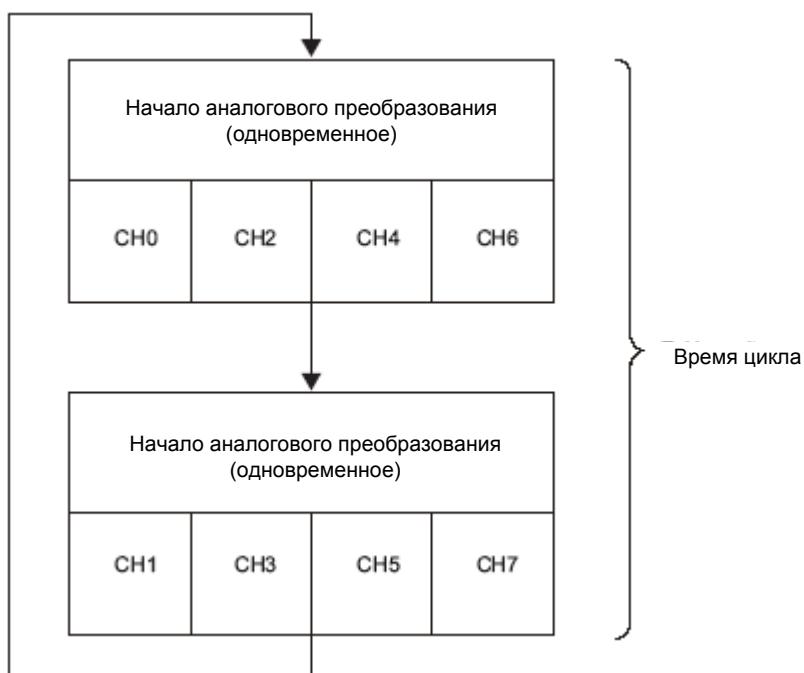


Рис. 6-24. Время цикла для 8-канального режима (программный фильтр)

### Время цикла модуля в 8-канальном режиме (программный фильтр)

Время преобразования канала зависит от установленной при параметризации подавляемой частоты помех. При установленной частоте помех 50 Гц время преобразования канала составляет 32 мс, включая время обмена данными. При установленной частоте помех 60 Гц время преобразования канала составляет 27 мс. Время преобразования канала можно сократить до 9 мс, установив частоту помех 400 Гц. Как и в режиме 8-канального аппаратного фильтра, модуль затем должен переключиться с помощью оптического МОП-реле на другой канал группы каналов в течение времени переключения, равного 16 мс. Эта связь представлена в следующей таблице.

Таблица 6-26. Времена цикла в режиме «8 каналов (программный фильтр)»

Частота помех	Время цикла канала*	Время цикла модуля (все каналы)
50 Гц	48 мс	<b>96 мс</b>
60 Гц	43 мс	<b>86 мс</b>
400 Гц	25 мс	<b>50 мс</b>

\* Время цикла канала = время преобразования канала + 12 мс времени переключения на другой канал в группе

### 4-канальный режим (аппаратный фильтр)

В этом режиме модуль не выполняет переключений между каналами отдельных групп. Так как модуль содержит четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП), то все четыре АЦП одновременно выполняют преобразования для каналов 0, 2, 4 и 6.

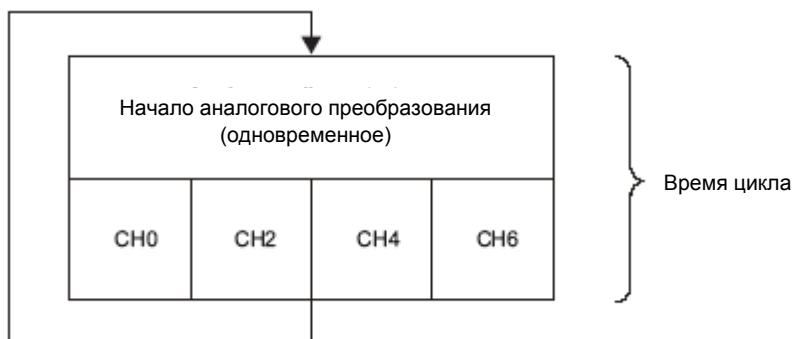


Рис. 6-25. Время цикла для 4-канального режима (аппаратный фильтр)

### Время цикла модуля в 4-канальном режиме (аппаратный фильтр)

В 4-канальном режиме преобразуемая величина достигает 100-процентного значения в течение 80 мс и обновляется каждые 10 мс. Так как модуль не переключается между каналами в группе, то времена цикла канала и модуля одинаковы: 10 мс.

Время преобразования канала = время цикла канала = время цикла модуля = **10 мс**

## Увеличение времени цикла при контроле обрыва провода

Контроль обрыва провода - это программная функция модуля, которая доступна во всех режимах работы.

Время цикла модуля удваивается в **8-канальном режиме (аппаратный или программный фильтр)** независимо от числа каналов, на которых разблокирован контроль обрыва провода.

**В 4-канальном режиме (аппаратный фильтр)** модуль прерывает обработку входных данных в течение 100 мс для выполнения контроля обрыва провода, т.е. каждый контроль обрыва провода увеличивает время цикла модуля на 100 мс.

## Неиспользуемые каналы

Во избежание ошибок в измерениях у модулей вплоть до версии 02 к неиспользуемому каналу активной группы каналов должен быть подключен резистор. Для подавления ошибки диагностики неиспользуемого канала величина подключенного сопротивления должна находиться в номинальном диапазоне.

Установите параметр "measuring method [вид измерения]" для неиспользуемых каналов на "disabled [заблокирован]". Этим вы сократите время цикла модуля.

## Короткое замыкание на M или L

При коротком замыкании входного канала на M или L модуль не получает повреждений. Канал продолжает выдавать правильные данные и не выводит диагностики.

## Прерывание при достижении конца цикла

Разблокировав прерывание по концу цикла, вы можете синхронизировать процесс с циклом преобразования модуля. Прерывание происходит при завершении преобразования всех разблокированных каналов.

В следующей таблице представлено содержимое 4 байтов с дополнительной информацией из OB40 во время аппаратного прерывания или прерывания по концу цикла.

Содержимое 4 байтов с дополнительной информацией		2 <sup>7</sup>	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	Байт	
<b>Специальные биты памяти для аналоговых величин</b>		<b>2 бита на канал для идентификации диапазона</b>									
		В канале нарушена верхняя граница	7	6	5	4	3	2	1	0	0
		В канале нарушена нижняя граница	7	6	5	4	3	2	1	0	1
		Событие - конец цикла						X		2	
		Свободный бит								3	

## Ограничения параметризации при использовании SM 331; AI 8 x RTD с master-устройством PROFIBUS, поддерживающим только DPV0.

При использовании аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD в slave-системе PROFIBUS ET 200M, когда master-устройство PROFIBUS не является master-устройством S7, некоторые параметры недопустимы. Master-устройства, не являющиеся master-устройствами S7, не поддерживают аппаратных прерываний. Поэтому все параметры, связанные с этими функциями, деактивизированы. Деактивизированными параметрами являются разблокировка аппаратного прерывания, аппаратные ограничения и разблокировка прерывания по концу цикла. Все другие параметры разрешены.

## Аналоговые модули

82B6.10 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

### **Использование модуля в устройстве децентрализованной периферии ET 200M**

Использование SM 331; AI 8 x RTD в ET 200M требует применения одного из следующих IM 153 x:

- IM 153-1; начиная с 6ES7153-1AA03-0XB0, V 01
- IM 153-2; начиная с 6ES7153-2AA02-0XB0, V 05
- IM 153-2; начиная с 6ES7153-2BA00-0XA0; V 01
- IM 153-2; начиная с 6ES7153-2AA01-0XB0, B 04

## **6.10 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)**

### **Номер для заказа**

6ES7331-7PF11-0AB0

### **Свойства**

- 8 входов в 4 группах каналов
- Вид измерения устанавливается на группу каналов
  - Температура
- Разрешающая способность устанавливается на группу каналов (15 битов + знак)
- Выбор диапазона измерений любой, на группу каналов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Контроль граничных значений, устанавливаемый для 8 каналов
- Параметризуемое аппаратное прерывание при нарушении границы
- Быстрое обновление измеренных значений максимум для 4 каналов
- Возможна установка аппаратного прерывания при прерывании по концу цикла
- Гальваническая развязка с CPU

### **Разрешающая способность**

Разрешение измеренного значения не зависит от выбранного времени интегрирования.

### **Диагностика**

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода.

### **Аппаратные прерывания**

Аппаратные прерывания можно устанавливать в STEP 7 для групп каналов 0 и 1. Обратите, однако, внимание, что аппаратное прерывание в каждом случае устанавливается только для первого канала в группе каналов, т.е. для канала 0 или канала 2

## Назначение контактов

На следующих рисунках представлены примеры подключения. Эти примеры подключения действительны для всех каналов (каналы с 0 по 7).

### Подключение: Термопара, подключенная через холодный спай

Все 8 входов могут использоваться в качестве измерительных входов, если термопары подключены через холодные спаи и отрегулированы на 0 °C или 50 °C.

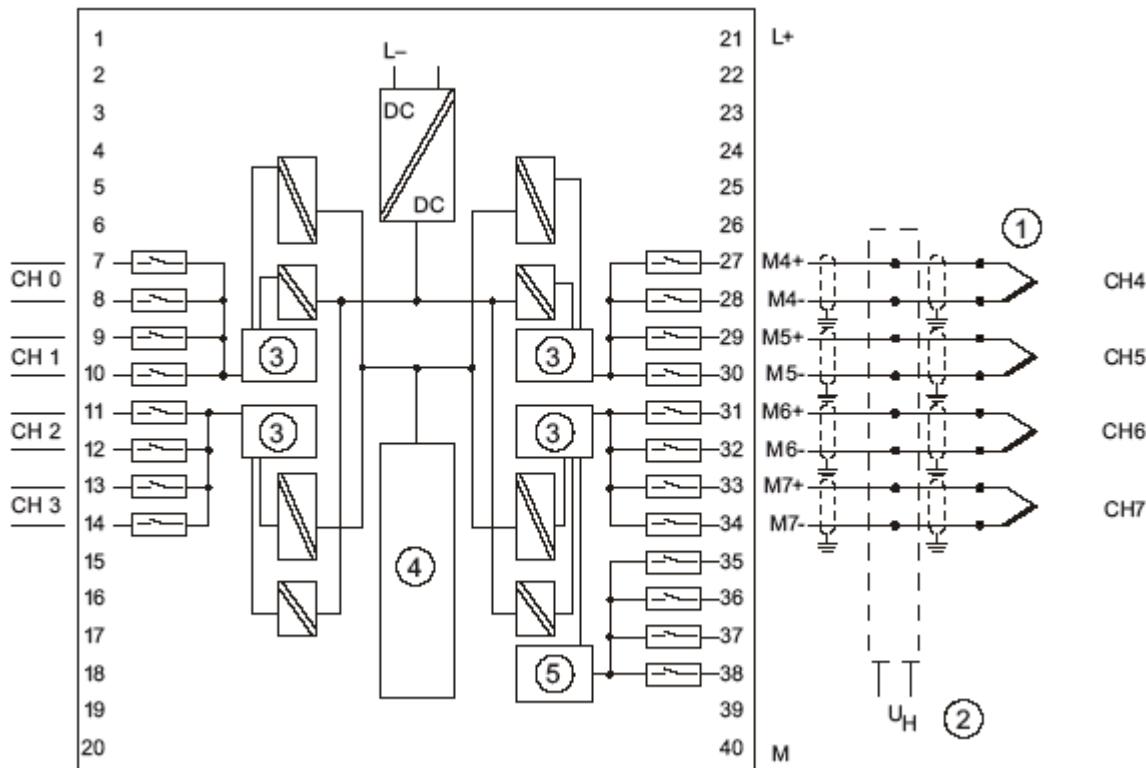


Рис. 6-26. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Термопара, подключененная через холодный спай
- ② Холодный спай, отрегулированный на 0 °C или 50 °C  
напр., компенсационный блок (на канал) или термостат
- ③ Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)
- ④ Подключение к задней шине
- ⑤ Внешнее сравнение с холодным спаем

**Подключение: Термопара с внешней компенсацией**

При этом вид компенсации температура клемм холодного спая определяется с помощью термометра сопротивления Pt100 с диапазоном температур от -25 до 85 °C (см. клеммы с 35 по 38).

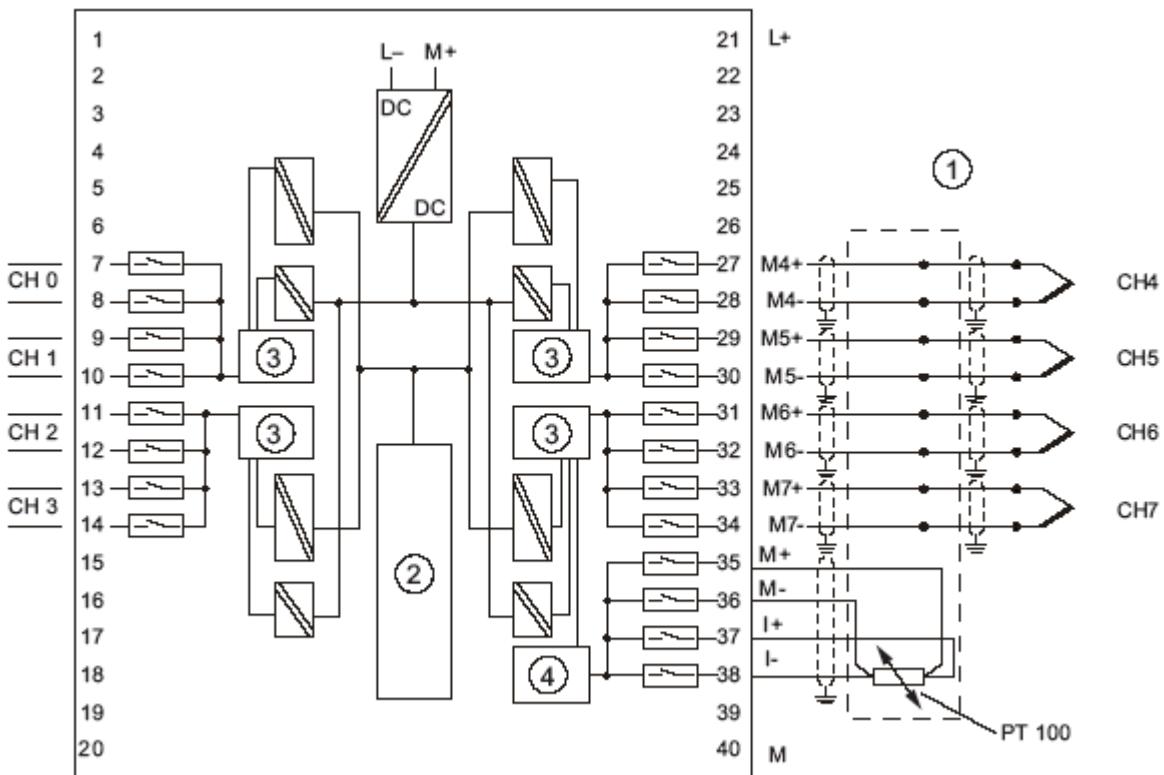


Рис. 6-27. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Термопара с внешней температурной компенсацией
- ② Подключение к задней шине
- ③ Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)
- ④ Внешнее сравнение с холодным спаем

**Подключение: Термопара с внутренней температурной компенсацией**

При этом виде компенсации модулем регистрируется температура холодного спая, находящегося в соединительном штекере.

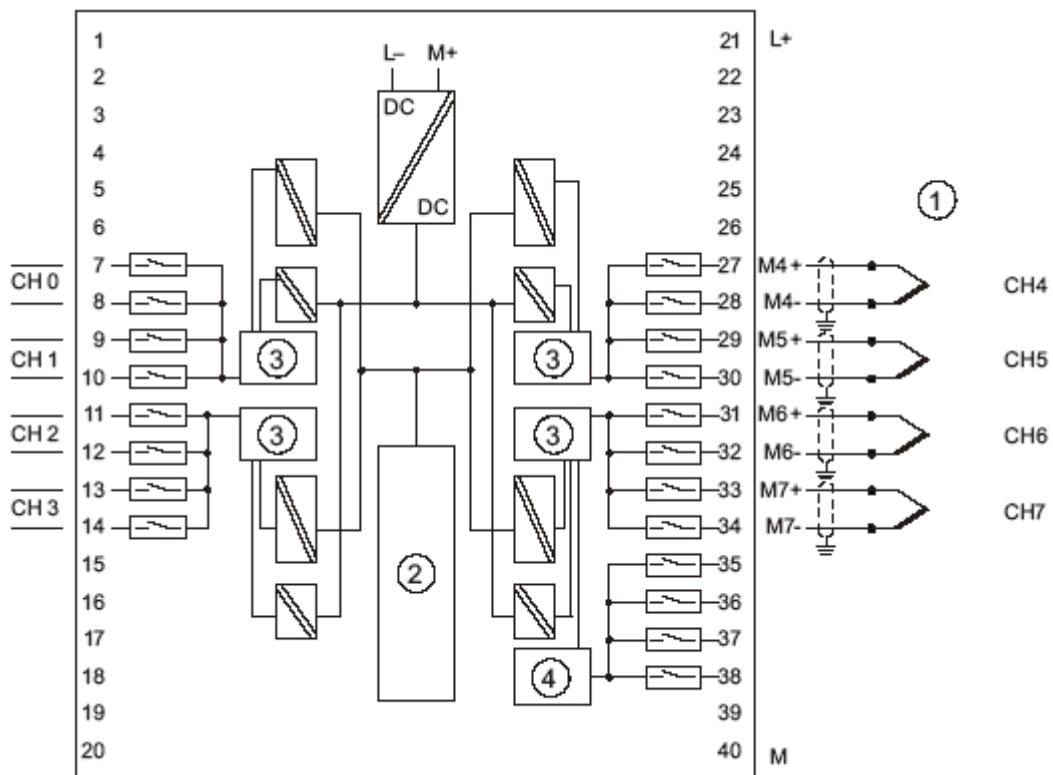


Рис. 6-28. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Термопара с уравнительным проводом до фронтштекера
- ② Подключение к заднейшине
- ③ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ④ Внешнее сравнение с холодным спаем

**Технические данные**

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 272 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Длина кабеля	
• экранированного	макс. 100 м

## Аналоговые модули

82B6.10 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

Технические данные	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение питания электроники L +	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да
Измерительный ток постоянной величины для датчиков сопротивления	тип. 0.7 мА
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами и источником питания электроники	Да
• между каналами группами по	Да 2
Допустимая разность потенциалов	
• между каналами ( $U_{CM}$ )	60 В перемен. тока / 75 В пост. тока
• между каналами и $M_{internal}$ ( $V_{ISO}$ )	60 В перемен. тока / 75 В пост. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 100 мА
• из источника питания L+	макс. 240 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3,0 Вт
<b>Формирование аналоговых значений</b>	
Принцип измерения	интегрирующий
Режим работы	<b>8-канальный режим (аппаратный фильтр)</b>
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)	
• параметризуемое	Да
• основное время преобразования в мс	95
• дополнительное время преобразования для контроля обрыва провода в мс	4
• разрешающая способность (включая область перегрузки)	16 битов (включая знак)
• подавление помех для частоты помех $f_1$ в Гц	400/60/50
Сглаживание измеренных значений	отсутствует / слабое / среднее / сильное
Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы)	196 мс
Режим работы	<b>8-канальный режим (программный фильтр)</b>
Время интегрирования/ преобразования/ разрешение (на канал)	
• параметризуемое	Да
• основное время преобразования в мс	23/72/83
• дополнительное время преобразования для контроля обрыва провода в мс	4
• Разрешающая способность (включая область перегрузки)	16 битов (включая знак)
• Подавление помех для частоты помех $f_1$ в Гц	400/60/50
Сглаживание измеренных значений	отсутствует / слабое / среднее / сильное
Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы)	46 мс/ 144 мс/ 166 мс
Принцип измерения	интегрирующий
Режим работы	<b>4-канальный режим (аппаратный фильтр)</b>

<b>Технические данные</b>					
<b>Время интегрирования/преобразования/разрешение (на канал)</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>параметризуемое</li> <li>основное время преобразования в мс</li> </ul>		Да 3,3 мс ****			
<ul style="list-style-type: none"> <li>дополнительное время преобразования для контроля обрыва провода в мс</li> </ul>		93 *			
<ul style="list-style-type: none"> <li>разрешающая способность (включая область перегрузки)</li> <li>подавление напряжения помех для частоты помех <math>f_1</math> в Гц</li> </ul>		16 битов (включая знак) 400/60/50			
Сглаживание измеренных значений		отсутствует / слабое / среднее / сильное			
Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы)		10 мс			
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>					
Подавление помех для $f = n$ ( $f_1 \pm 1\%$ ), ( $f_1$ = частота помех) $n = 1, 2$ и т.д.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>синфазная помеха (<math>U_{CM} &lt; 60</math> В перемен. тока)</li> <li>противофазная помеха (пиковое значение помехи &lt; номинального значения входного диапазона)</li> </ul>		> 100 дБ > 90 дБ **			
Перекрестная помеха между входами		> 100 дБ			
Предельная эксплуатационная ошибка (во всем диапазоне температур, относительно входного диапазона от 0 до 60 °C). Указание: Это граничное значение не включает в себя ошибку холодного спая <sup>3)</sup> .					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Термопара</li> </ul>					
Тип T	от -200 °C до	+400 °C	± 0,7 °C		
	от -230 °C до	-200 °C	± 1,5 °C		
Тип U	от -150 °C до	+600 °C	± 0,9 °C		
	от -200 °C до	-150 °C	± 1,2 °C		
Тип E	от -200 °C до	+1000 °C	± 1,2 °C		
	от -230 °C до	-200 °C	± 1,5 °C		
Тип J	от -150 °C до	+1200 °C	± 1,4 °C		
	от -210 °C до	-150 °C	± 1,7 °C		
Тип L	от -150 °C до	+900 °C	± 1,5 °C		
	от -200 °C до	-150 °C	± 1,8 °C		
Тип K	от -150 °C до	+1372 °C	± 2,1 °C		
	от -220 °C до	-150 °C	± 2,9 °C		
Тип N	от -150 °C до	+1300 °C	± 2,2 °C		
	от -220 °C до	-150 °C	± 3,0 °C		
Тип R	от +100 °C до	+1769 °C	± 1,5 °C		
	от -50 °C до	+100 °C	± 1,8 °C		
Тип S	от +100 °C до	+1769 °C	± 1,7 °C		
	от -50 °C до	+100 °C	± 2,0 °C		
Тип B ****	от +800 °C до	+1820 °C	± 2,3 °C		
	от +200 °C	+800 °C	± 2,5 °C		
Тип C	от +100 °C до	+2315 °C	± 2,3 °C		
	от 0 °C до	+100 °C	± 2,5 °C		
Txk/xk(L)	от -200 °C до	-150 °C	± 1,5 °C		

## Аналоговые модули

### 82B6.10 Аналоговый модуль ввода SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

Технические данные			
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)			
• Термопара			
Тип T	от -200 °C до	+400 °C	± 0,5 °C
	от -230 °C до	-200 °C	± 1,0 °C
Тип U	от -150 °C до	+600 °C	± 0,5 °C
	от -200 °C до	-150 °C	± 1,0 °C
Тип E	от -200 °C до	+1000 °C	± 0,5 °C
	от -230 °C до	-200 °C	± 1,0 °C
Тип J	от -150 °C до	+1200 °C	± 0,5 °C
	от -210 °C до	-150 °C	± 1,0 °C
Тип L	от -150 °C до	+900 °C	± 0,5 °C
	от -200 °C до	-150 °C	± 1,0 °C
Тип K	от -150 °C до	+1372 °C	± 0,5 °C
	от -220 °C до	-150 °C	± 1,0 °C
Тип N	от -150 °C до	+1300 °C	± 0,5 °C
	от -200 °C до	-150 °C	± 1,0 °C
Тип R	от +100 °C до	+1769 °C	± 0,5 °C
	от -50 °C до	+100 °C	± 0,5 °C
Тип S	от +100 °C до	+1769 °C	± 0,5 °C
	от -50 °C до	+100 °C	± 1,0 °C
Тип В ****	от +800 °C до	+1820 °C	± 1,0 °C
	от +200 °C до	+800 °C	± 2,0 °C
Тип C	от +100 °C до	+2315 °C	± 0,5 °C
	от 0 °C до	+100 °C	± 1,0 °C
Txk/xk(L)	от -200 °C до	-150 °C	± 1,0 °C
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	± 0,005%/K		
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	±0,02%		
Точность повторения (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона) ***	±0,01%		
Состояние, прерывания, диагностика			
Прерывания			
• аппаратное прерывание	Параметризуемое (каналы от 0 до 7)		
• диагностическое прерывание	Параметризуемое		
Диагностические функции			
• индикатор групповой ошибки	Параметризуемые		
• считывание диагностической информации	Красный светодиод (SF) Возможно		
Данные для выбора датчика			
Входные диапазоны (номинальные значения)/ входное сопротивление			
• Термопары	Тип B, C, N, E, R, S, J, L, T, K, U, TxK/ xK (L)		
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	20 В пост. тока длительно; 75 В пост. тока в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)		
Линеаризация характеристики	Параметризуемая		

<b>Технические данные</b>	
Температурная компенсация	Параметризуемая
<ul style="list-style-type: none"> <li>• внутренняя температурная компенсация</li> <li>• внешняя температурная компенсация с Pt 100 (0.003850)</li> <li>• компенсация для температуры холодного спая 0 °C</li> <li>• компенсация для температуры холодного спая 50 °C</li> <li>• техническая единица для измерения температуры</li> </ul>	Возможна Возможна Возможна Возможна градусы Цельсия / градусы Фаренгейта
Подключение датчиков сигнала	с помощью 40-контактного фронтштекера

\*\* Контроль обрыва провода в 4-канальном режиме (аппаратный фильтр) с интервалами в три секунды.

\*\* В 8-канальном режиме (программный фильтр) подавление противофазной помехи составляет:

50 Гц > 70 дБ

60 Гц > 70 дБ

400 Гц > 80 дБ

\*\*\* Предельное значение эксплуатационной ошибки состоит только из основной ошибки аналогового входа при  $T_a = 25$  °C и общей температурной ошибки. Общая ошибка должна покрывать ошибку компенсации холодного спая. Внутренняя компенсация холодного спая = макс. 1,5 °C

Внешняя компенсация холодного спая = точности используемого внешнего RTD  $\pm 0,1$  °C.

Внешняя компенсация холодного спая, при которой холодный спай содержится при температуре 0 °C или 50 °C = точности регулятора температуры для холодного спая.

\*\*\*\* Из-за слабого увеличения ошибки в диапазоне от примерно 0 °C до 85 °C недостаточная компенсация температуры холодного спая оказывает лишь незначительное влияние у термопар типа В. Если компенсация отсутствует, и установлен вид измерения "Compensation to 0 °C [Компенсация на 0 °C]", то отклонение у термопар типа В при измерении температуры составляет: в диапазоне от 200 °C до 1802 °C < 0,5 °C

\*\*\*\*\* В 4-канальном режиме преобразованная величина достигает установившегося значения 100 % в течение 80 мс. Полученное в этом процессе значение подключается обычно каждые 3,3 мс (макс. 10 мс).

## **6.10.1 Виды и диапазоны измерения**

### **Введение**

Вид и диапазон измерений устанавливаются с помощью параметра «measuring method [способ измерения]» в STEP 7.

Таблица 6-27. Виды и диапазоны измерений

<b>Выбранный вид измерения</b>	<b>Диапазон измерения</b>
TC-L00C: (термопара, линейная, эталонная температура 0 °C)	Тип B
TC-L50C: (термопара, линейная, эталонная температура 50 °C)	Тип C
TC-IL: (термопара, линейная, внутреннее сравнение)	Тип E
TC-EL: (термопара, линейная, внешнее сравнение)	Тип J
	Тип K
	Тип L
	Тип N
	Тип R
	Тип S
	Тип T
	Тип U
	Тип Txk / xk (L)

### **Группы каналов**

Каналы SM 331; AI 8 x TC объединены в четыре группы по два канала. Вы можете назначать параметры только группе каналов.

В следующей таблице показано, какие каналы параметризуются в каждом случае как одна группа каналов. Номера групп каналов вам потребуются для установки параметров в программе пользователя с помощью SFC.

Таблица 6-28. Распределение каналов SM 331; AI 8 x TC по группам каналов

<b>Каналы ...</b>	<b>... образуют в каждом случае одну группу каналов</b>
Канал 0	Группа каналов 0
Канал 1	
Канал 2	Группа каналов 1
Канал 3	
Канал 4	Группа каналов 2
Канал 5	
Канал 6	Группа каналов 3
Канал 7	

## 6.10.2 Настраиваемые параметры

### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

### Параметры

Таблица 6-29. Параметры SM 331; AI 8 x TC

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]</li> <li>Hardware interrupt when limit value is exceeded [Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения]</li> <li>Hardware interrupt at end of cycle [Аппаратное прерывание при достижении конца цикла]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет Нет	Динамический	Модуль
Hardware interrupt trigger [Инициатор аппаратного прерывания] <ul style="list-style-type: none"> <li>High limit [Верхняя граница]</li> <li>Low limit [Нижняя граница]</li> </ul>	от 32511 до -32512 от -32512 до 32511	32767 -32768	Динамический	Канал
Diagnostics [Диагностика] <ul style="list-style-type: none"> <li>Group diagnostics [Групповая диагностика]</li> <li>with wirebreak monitoring [с контролем обрыва провода]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет] Yes/no [Да/нет]	Нет Нет	Статический	Группа каналов
Measurement [Измерение] <ul style="list-style-type: none"> <li>Measuring method [Вид измерения]</li> <li>Measuring range [Диапазон измерения]</li> <li>Reaction to open thermocouple [Реакция на обрыв термопары]</li> <li>Temperature unit [Единица измерения температуры]</li> <li>Mode of operation [Режим работы]</li> </ul>	disabled [деактивирован] TC-IL термопара (линейная, внутреннее сравнение) TC-EL термопара (линейная, внешнее сравнение) TC-L00C термопара (линейная, эталонная температура 0 °C) TC-L50C термопара (линейная, эталонная температура 50 °C)  См. таблицу <i>Виды и диапазоны измерений</i>  Положительное переполнение; отрицательное переполнение  градусы Цельсия; градусы Фаренгейта  8-канальный режим (аппаратный фильтр) 8-канальный режим (программный фильтр) 4-канальный режим (аппаратный фильтр)	TC-IL  Тип К  Положительное переполнение  градусы Цельсия  8 каналов, аппаратный фильтр	Динамический	Группа каналов
				Модуль
				Модуль

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
<ul style="list-style-type: none"> <li>Noise suppression [Подавление помех]*</li> </ul>	50/60/400 Гц; 400 Гц; 60 Гц; 50 Гц;	50/60/400 Гц	Динамический	Группа каналов
<ul style="list-style-type: none"> <li>Smoothing [Сглаживание]</li> </ul>	None [отсутствует] Low [слабое] Average [среднее] High [сильное]	None [отсутствует]	Динамический	Группа каналов

\* 50/60/400 Гц параметризуется только для 8-канального режима (аппаратный фильтр) и 4-канального режима (аппаратный фильтр);

50 Гц, 60 Гц или 400 Гц параметризуются только для 8-канального режима (программный фильтр).

## См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей ввода (стр. 33)

#### **6.10.3 Дополнительная информация о SM 331; AI 8 x TC**

## Режимы работы

## Режимы работы SM 331; AI 8 x TC:

- 8-канальный режим (аппаратный фильтр)
  - 8-канальный режим (программный фильтр)
  - 4-канальный режим (аппаратный фильтр)

Режим работы влияет на время цикла модуля.

**8-канальный режим (аппаратный фильтр)**

В этом режиме модуль переключается между обоими каналами каждой группы. Так как у модуля имеется четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП), то все четыре АЦП одновременно выполняют преобразование для каналов 0, 2, 4 и 6. Сначала АЦП выполняют преобразование для каналов с четными номерами, а затем с нечетными номерами 1, 3, 5 и 7 (см. следующий рисунок.)

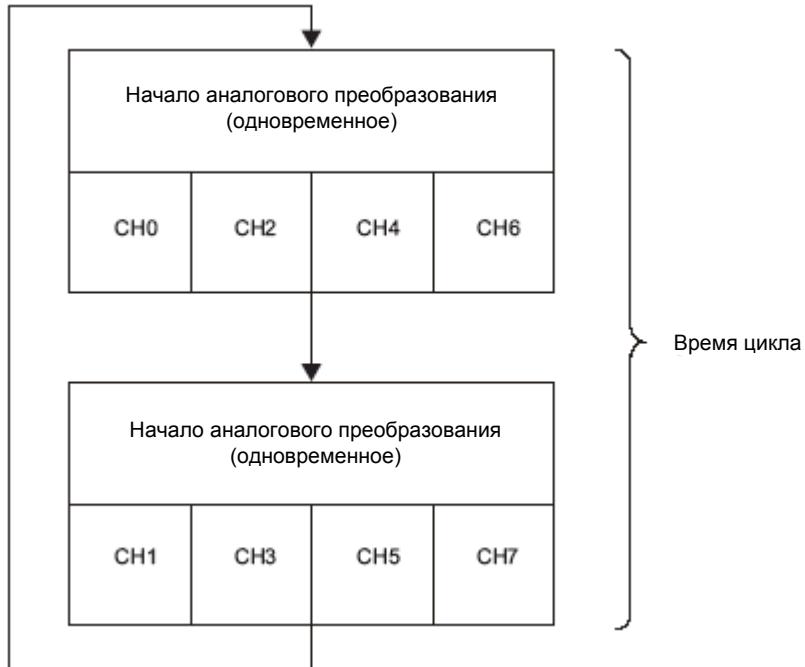


Рис. 6-29. Время цикла для 8-канального режима (аппаратный фильтр)

### Время цикла модуля в 8-канальном режиме (аппаратный фильтр)

Время преобразования канала, включая время обмена данными модуля, составляет 91 мс. Затем модуль должен переключаться на другой канал в группе с помощью оптического МОП-реле. Оптическим МОП-реле для включения и перехода в установленный режим требуется 7 мс. Каждому каналу требуется время 98 мс, т.е. общее время цикла равно 196 мс.

$$\text{Время цикла} = (t_k + t_u) \times 2$$

$$\text{Время цикла} = (91 \text{ мс} + 7 \text{ мс}) \times 2$$

$$\text{Время цикла} = \mathbf{196 \text{ мс}}$$

$t_k$ : Время преобразования для одного канала

$t_u$ : Время переключения на другой канал в группе каналов

### 8-канальный режим (программный фильтр)

Аналогово-цифровое преобразование в этом режиме идентично преобразованию в 8-канальном режиме (аппаратный фильтр). Так как у модуля имеется четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП), то все четыре АЦП одновременно выполняют преобразование для каналов 0, 2, 4 и 6. Сначала АЦП выполняют преобразование для каналов с четными номерами, а затем с нечетными номерами 1, 3, 5 и 7 (см. следующий рисунок.)

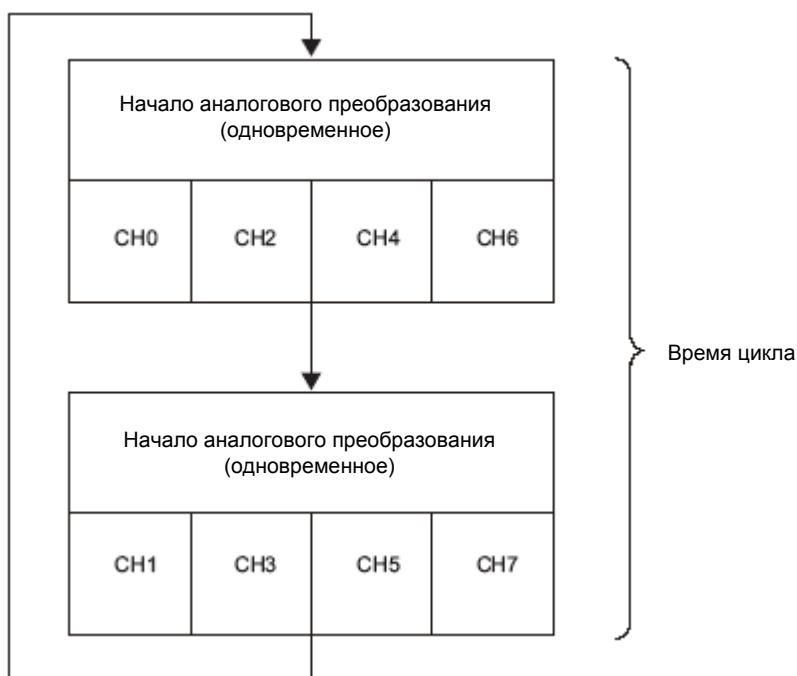


Рис. 6-30. Время цикла для 8-канального режима (программный фильтр)

### Время цикла модуля в 8-канальном режиме (программный фильтр)

Время преобразования канала зависит от установленной при параметризации подавляемой частоты помех. Если вы устанавливаете частоту помех 50 Гц, то время преобразования канала, включая время обмена данными, составляет 76 мс. Если вы устанавливаете частоту помех 60 Гц, то время преобразования канала составляет 65 мс. Если вы устанавливаете частоту помех 400 Гц, то время преобразования канала уменьшается до 16 мс. Как и в режиме 8-канального аппаратного фильтра, модуль затем должен переключаться с помощью оптического МОП-реле на другой канал группы каналов в течение времени регулирования, равного 7 мс. Эта связь представлена в следующей таблице.

Таблица 6-30. Времена цикла в 8-канальном режиме (программный фильтр)

Установленное при параметризации подавление частоты помех	Время цикла канала*	Время цикла модуля (все каналы)
50 Гц	83 мс	<b>166 мс</b>
60 Гц	72 мс	<b>144 мс</b>
400 Гц	23 мс	<b>46 мс</b>

\* Время цикла канала = время преобразования канала + 7 мс времени переключения на другой канал в группе

### 4-канальный режим (аппаратный фильтр)

В этом режиме модуль не выполняет переключений между каналами отдельных групп. Так как модуль содержит четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП), то все четыре АЦП одновременно выполняют преобразования для каналов 0, 2, 4 и 6.

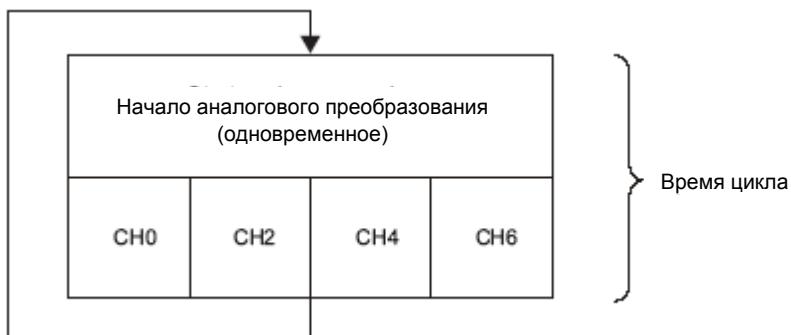


Рис. 6-31. Время цикла для 4-канального режима (аппаратный фильтр)

### Время цикла модуля в 4-канальном режиме (аппаратный фильтр)

В 4-канальном режиме преобразованная величина достигает установленвшегося значения 100 % в течение 80 мс и обновляется каждые 10 мс. Так как модуль не переключается между каналами в группе, то времена цикла канала и модуля одинаковы: 10 мс.

Время преобразования канала = время цикла канала = время цикла модуля = **10 мс**

## Увеличение времени цикла при контроле обрыва провода

Контроль обрыва провода - это программная функция модуля, которая доступна во всех режимах работы.

**8-канальный режим (аппаратный или программный фильтр)** увеличивает время цикла модуля на 4 мс независимо от числа каналов, на которых разблокирован контроль обрыва провода.

**В 4-канальном режиме (аппаратный фильтр)** модуль прерывает обработку входных данных в течение 170 мс для выполнения контроля обрыва провода, т.е. каждый контроль обрыва провода увеличивает время цикла модуля на 93 мс.

## Неиспользуемые каналы

Установите параметр "measuring method [вид измерения]" для неиспользуемых каналов на "disabled [заблокирован]". Этим вы сократите время цикла модуля.

Неподключенный канал активизированной группы каналов необходимо закоротить, соединив между собой положительный и отрицательный вход этого канала.

Это позволит вам:

- предотвратить ошибки измерения на используемых каналах группы
- подавить диагностические сообщения неиспользуемого канала группы каналов

## Короткое замыкание на M или L

При коротком замыкании входного канала на M или L модуль не получает повреждений. Канал продолжает выдавать правильные данные и не выводит диагностики.

## Особенности групп каналов относительно аппаратных прерываний при нарушении граничных значений

Верхнюю и нижнюю границу для запуска аппаратных прерываний можно установить отдельно для каждого канала в STEP 7.

## Прерывание при достижении конца цикла

Разблокировав прерывание по концу цикла, вы можете синхронизировать процесс с циклом преобразования модуля. Прерывание происходит при завершении преобразования всех разблокированных каналов.

Таблица 6-31. Содержимое 4 байтов дополнительной информации из OB40 во время аппаратного прерывания или прерывания по концу цикла

Содержимое 4 байтов с дополнительной информацией	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	Байт
Специальные биты памяти для аналоговых величин	2 бита на канал для идентификации диапазона								
	В канале нарушена верхняя граница	7	6	5	4	3	2	1	0
	В канале нарушена нижняя граница	7	6	5	4	3	2	1	0
	Событие - конец цикла						X		2
	Свободный байт								3

**Ограничения параметризации при использовании SM 331; AI 8 x TC с master-устройством PROFIBUS, поддерживающим только DPV0.**

При использовании аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC в slave-системе PROFIBUS ET 200M, если master-устройство PROFIBUS не является master-устройством S7, некоторые параметры недопустимы. Master-устройства, не являющиеся master-устройствами S7, не поддерживают аппаратных прерываний. Поэтому все параметры, связанные с этими функциями, деактивизированы. Деактивизированными параметрами являются разблокировка аппаратного прерывания, аппаратные ограничения и разблокировка прерывания по концу цикла. Все другие параметры разрешены.

**Использование модуля в устройстве децентрализованной периферии ET 200M**

Использование SM 331; AI 8 x TC в ET 200M требует применения одного из следующих IM 153 x:

- IM 153-1; начиная с 6ES7153-1AA03-0XB0, E 01
- IM 153-2; начиная с 6ES7153-2AA02-0XB0, E 05
- IM 153-2; начиная с 6ES7153-2AB01-0XB0, E 04

## **6.11 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)**

**Номер для заказа**

6ES7332-5HF00-0AB0

**Свойства**

- 8 выходов в одной группе
- Отдельные выходные каналы могут быть параметризованы как
  - потенциальные выходы
  - токовые выходы
- Разрешающая способность 12 битов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Параметризуемое диагностическое прерывание
- Гальваническая развязка относительно интерфейса с задней шиной и напряжения на нагрузке

**Диагностика**

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода*.

## Назначение клемм

На следующих рисунках представлены примеры подключения. Эти примеры подключения действительны для всех каналов (каналы с 0 по 7).

### Указание

При выключении и последующем включении номинального напряжения на нагрузке на выходе в течение примерно 10 мс могут появляться неправильные промежуточные значения.

## Подключение: 2- и 4-проводное подключение для потенциального выхода

На следующем рисунке представлено:

- 2-проводное подключение, без компенсации сопротивления проводов и
- 4-проводное подключение с компенсацией сопротивления проводов

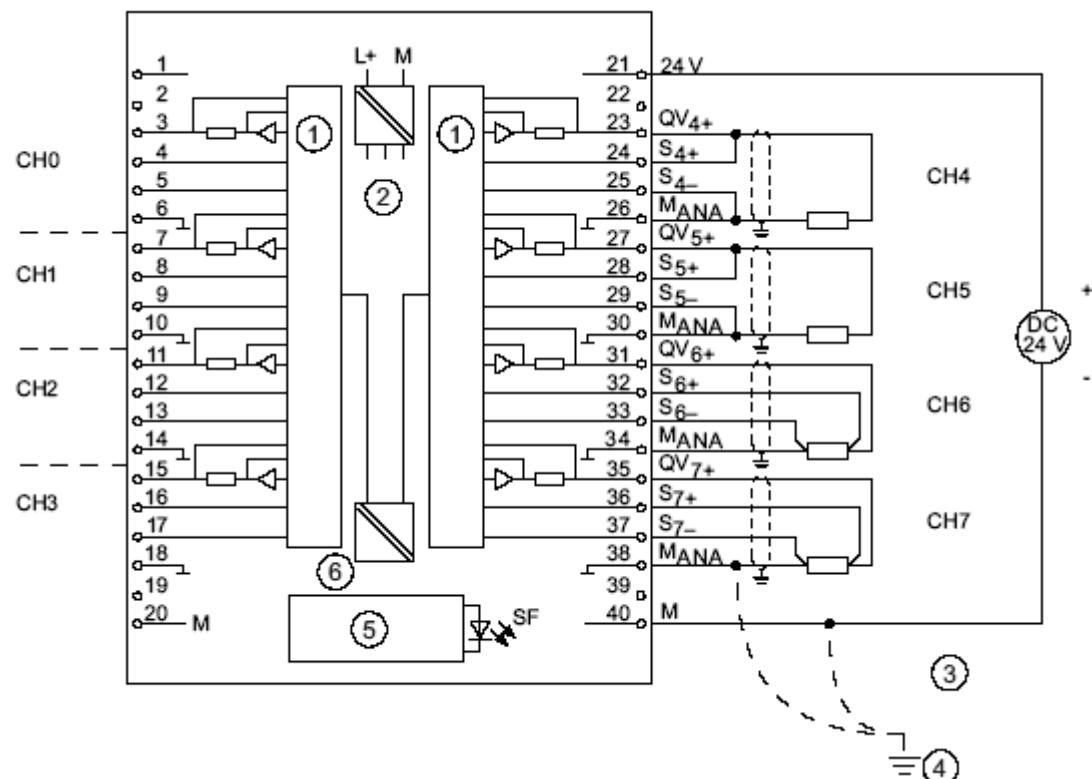


Рис. 6-32. Схема подключения и принципиальная схема

Цифра	Описание
①	ЦАП
②	Внутренний источник питания
③	Выравнивание потенциалов
④	Функциональная земля
⑤	Подключение к задней шине
⑥	Потенциальная развязка

## Аналоговые модули

83B6.11 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)

### Подключение: токовые выходы

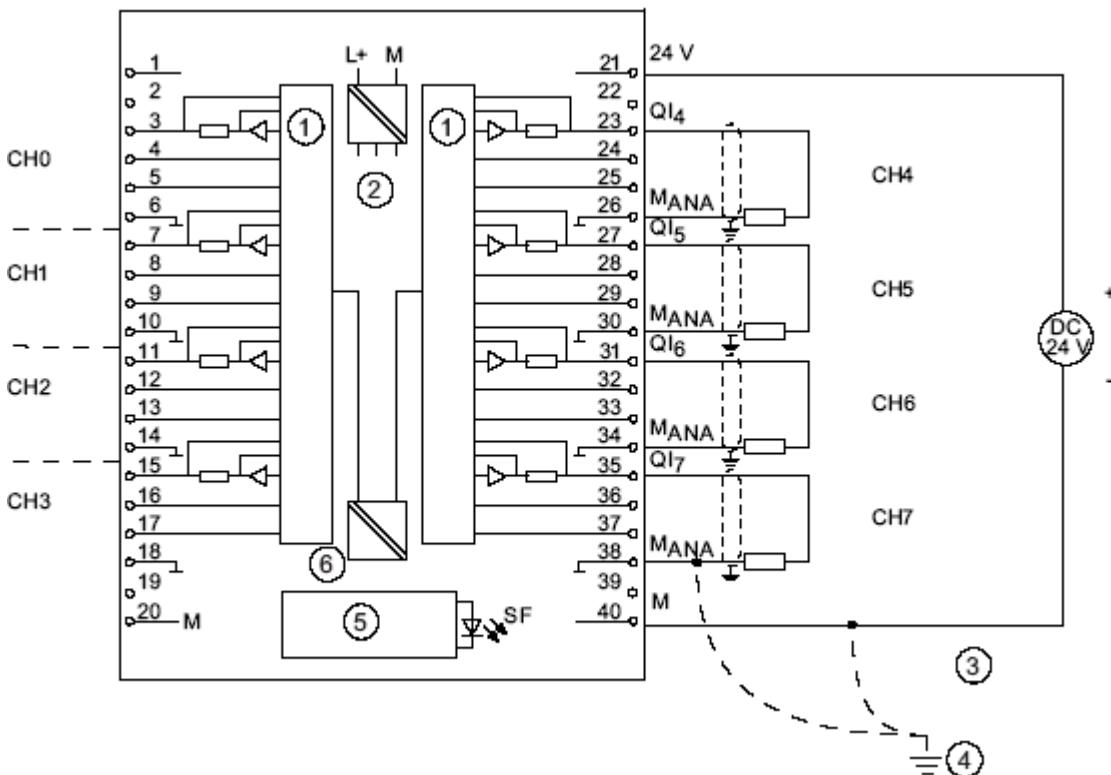


Рис. 6-33. Схема подключения и принципиальная схема

Цифра	Описание
①	ЦАП
②	Внутренний источник питания
③	Выравнивание потенциалов
④	Функциональная земля
⑤	Подключение к задней шине
⑥	Потенциальная развязка

### Технические данные

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 272 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	8
Длина кабеля	
• экранированного	макс. 200 м

<b>Технические данные</b>	
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
<ul style="list-style-type: none"> <li>защита от обратной полярности</li> <li>потенциальная развязка</li> <li>между каналами и задней шиной</li> <li>между каналами и источником питания электроники</li> <li>между каналами</li> <li>между каналами и Номинальное напряжение на нагрузке L+</li> </ul>	Да Да Да Нет Да
Допустимая разность потенциалов	
<ul style="list-style-type: none"> <li>между S- и M<sub>ANA</sub> (U<sub>CM</sub>)</li> <li>между M<sub>ANA</sub> и M<sub>internal</sub> (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	3 В пост. тока 75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
<ul style="list-style-type: none"> <li>из задней шины</li> <li>из источника питания нагрузки L+ (без нагрузки)</li> </ul>	макс. 100 мА макс. 340 мА
Мощность потерь модуля	тип. 6.0 Вт
<b>Формирование аналоговых значений</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>разрешающая способность, включая знак</li> <li>± 10 В; ± 20 мА; от 4 до 20 мА; от 1 до 5 В</li> <li>от 0 до 10 В; от 0 до 20 мА;</li> <li>Время преобразования (на канал)</li> </ul>	11 битов + знак 12 битов макс. 0.8 мс
Время установления	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при омической нагрузке</li> <li>при емкостной нагрузке</li> <li>при индуктивной нагрузке</li> </ul>	0.2 мс 3.3 мс 0.5 мс (1 мГн) 3.3 мс (10 мГн)
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Перекрестная помеха между выходами</li> </ul>	> 40 дБ
Предельная эксплуатационная ошибка (во всем диапазоне температур, относительно выходного диапазона)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>потенциальные выходы</li> <li>токовые выходы</li> </ul>	± 0,5 % ± 0,6 %
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно выходного диапазона)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>выходное напряжение</li> <li>выходной ток</li> <li>температурная ошибка (относительно выходного диапазона)</li> <li>ошибка линеаризации (относительно выходного диапазона)</li> <li>повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно выходного диапазона)</li> <li>пульсации на выходе; полоса частот от 0 до 50 кГц (относительно выходного диапазона)</li> </ul>	± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,002 %/K + 0,05 % ± 0,05 % ± 0,05 %
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	

## Аналоговые модули

### 83B6.11 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)

Технические данные	
Прерывания	Параметризуемое
<ul style="list-style-type: none"> <li>Диагностическое прерывание</li> </ul>	
Данные для выбора исполнительного устройства	
Выходные диапазоны (номинальные значения)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение</li> </ul>	$\pm 10$ В от 0 до 10 В от 1 до 5 В
<ul style="list-style-type: none"> <li>ток</li> </ul>	$\pm 20$ мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА
Полное сопротивление (в номинальном выходном диапазоне)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для потенциальных выходов           <ul style="list-style-type: none"> <li>емкостная нагрузка</li> </ul> </li> </ul>	мин. 1 кОм макс. 1 мкФ
<ul style="list-style-type: none"> <li>для токовых выходов           <ul style="list-style-type: none"> <li>при <math>U_{CM} &lt; 1</math> В</li> <li>при индуктивной нагрузке</li> </ul> </li> </ul>	макс. 500 Ом макс. 600 Ом макс. 10 мГн
Потенциальные выходы	
<ul style="list-style-type: none"> <li>защита от короткого замыкания</li> <li>ток короткого замыкания</li> </ul>	Да макс. 25 мА
Токовые выходы	
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение холостого хода</li> </ul>	макс. 18 В
Граница разрушения для напряжений/токов, приложенных извне	
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение на выходах относительно M<sub>ANA</sub></li> <li>ток</li> </ul>	макс. 18 В длительно; 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20) макс. 50 мА пост. тока
Подключение исполнительных устройств	с помощью 40-контактного фронтштекера
<ul style="list-style-type: none"> <li>для потенциального выхода 4-проводное подключение</li> <li>для токового выхода 2-проводное подключение</li> </ul>	возможно  возможно

## 6.11.1 Выходные диапазоны SM 332; AO 8 x 12 Bit

### Введение

Выходы можно параметризовать и подключать как потенциальные или как токовые выходы или деактивизировать их. Параметризация выходов производится с помощью параметра «output type [вид выхода]» в STEP 7.

Вид вывода «Напряжение» и выходной диапазон «± 10 В» устанавливаются на модуле по умолчанию. Этот вид вывода с этим диапазоном вывода можно использовать без параметризации SM 332; AO 8 x 12 Bit в STEP 7.

Таблица 6-32. Выходные диапазоны

Выбранный вид вывода	Выходной диапазон
Напряжение	от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 10 В
Ток	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА

### См. также

Представление аналоговых величин для каналов аналогового вывода (стр. 18)

## 6.11.2 Настраиваемые параметры

### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

В следующей таблице вы найдете обзор настраиваемых параметров и их значения по умолчанию:

Таблица 6-33. Обзор параметров SM 332; AO 8 x 12 Bit

Параметры	Диапазон значений		Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать]					
• Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]	Yes/no [Да/нет]		Нет	Динамический	Модуль
Diagnostics [Диагностика]					
• Group diagnostics [Групповая диагностика]	Yes/no [Да/нет]		Нет	Статический	Канал
Output [Вывод]					
• Output type [Вид вывода]	disabled [деактивирован] U Напряжение I Ток		U	Динамический	Канал
• Output range [Выходной диапазон]	См. таблицу <i>Выходные диапазоны</i>		± 10 В		
Reaction to CPU STOP [Поведение при переходе CPU в STOP]	ASS HLV SSV	Выходы обесточены Сохранение последнего значения при переходе CPU в STOP Подключение заменяющего значения	ASS	Динамический	Канал

## **Назначение параметров каналам**

Параметры можно назначать отдельно каждому каналу вывода модуля SM 332; AO 8 x 12 Bit. Таким образом, каждому каналу вывода можно назначить собственные параметры.

При параметризации в программе пользователя с помощью SFC параметры назначаются группам каналов. Каждый канал вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit при этом соответствует одной группе каналов, т. е., например, канал вывода 0 совпадает с группой каналов 0.

---

### **Указание**

На выходе могут появляться неверные промежуточные значения, если изменять выходные диапазоны во время работы SM 332; AO 8 x 12 Bit.

---

## **См. также**

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода (стр. 33)

## **6.11.3 Дополнительная информация к SM 332; AO 8 x 12 Bit**

### **Неиспользуемые каналы**

Чтобы неиспользуемые выходные каналы модуля SM 332; AO 8 x 12 Bit оставались обесточенными, необходимо установить параметр «output type [вид выхода]» на «disabled [заблокирован]». Заблокированные каналы можно оставить неподключенными.

### **Контроль обрыва провода**

SM 332; AO 8 x 12 Bit выполняет контроль обрыва провода только для токовых выходов.

В выходных диапазонах от 0 до 20 мА и ±20 мА «надежный» контроль обрыва провода не может быть выполнен при выходных значениях от -20 до +200 мкА.

### **Проверка на короткое замыкание**

SM 332; AO 8 x 12 Bit выполняет проверку на короткое замыкание только для потенциальных выходов.

**84B6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)**

## **6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)**

### **Номер для заказа**

6ES7332-7ND02-0AB0

### **Свойства**

- 4 выхода в 4 группах каналов
- Выходные каналы могут быть параметризованы как
  - потенциальные выходы
  - токовые выходы
- Разрешающая способность 16 битов
- Поддерживает режим тактовой синхронизации
- Поддерживает функцию CiR «Изменение параметров в режиме RUN»
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Потенциальная развязка между:
  - интерфейсом задней шины и каналом аналогового вывода
  - отдельными каналами аналогового вывода
  - аналоговым выходом и L+, M
  - интерфейсом задней шины и L+, M

### **Диагностика**

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода*.

### **Назначение контактов**

На следующих рисунках представлены примеры подключения.

---

#### **Указание**

При выключении и последующем включении номинального напряжения на нагрузке на выходе в течение примерно 10 мс могут появляться неправильные промежуточные значения.

---

## Аналоговые модули

84B6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)

### Подключение: 4-проводное подключение

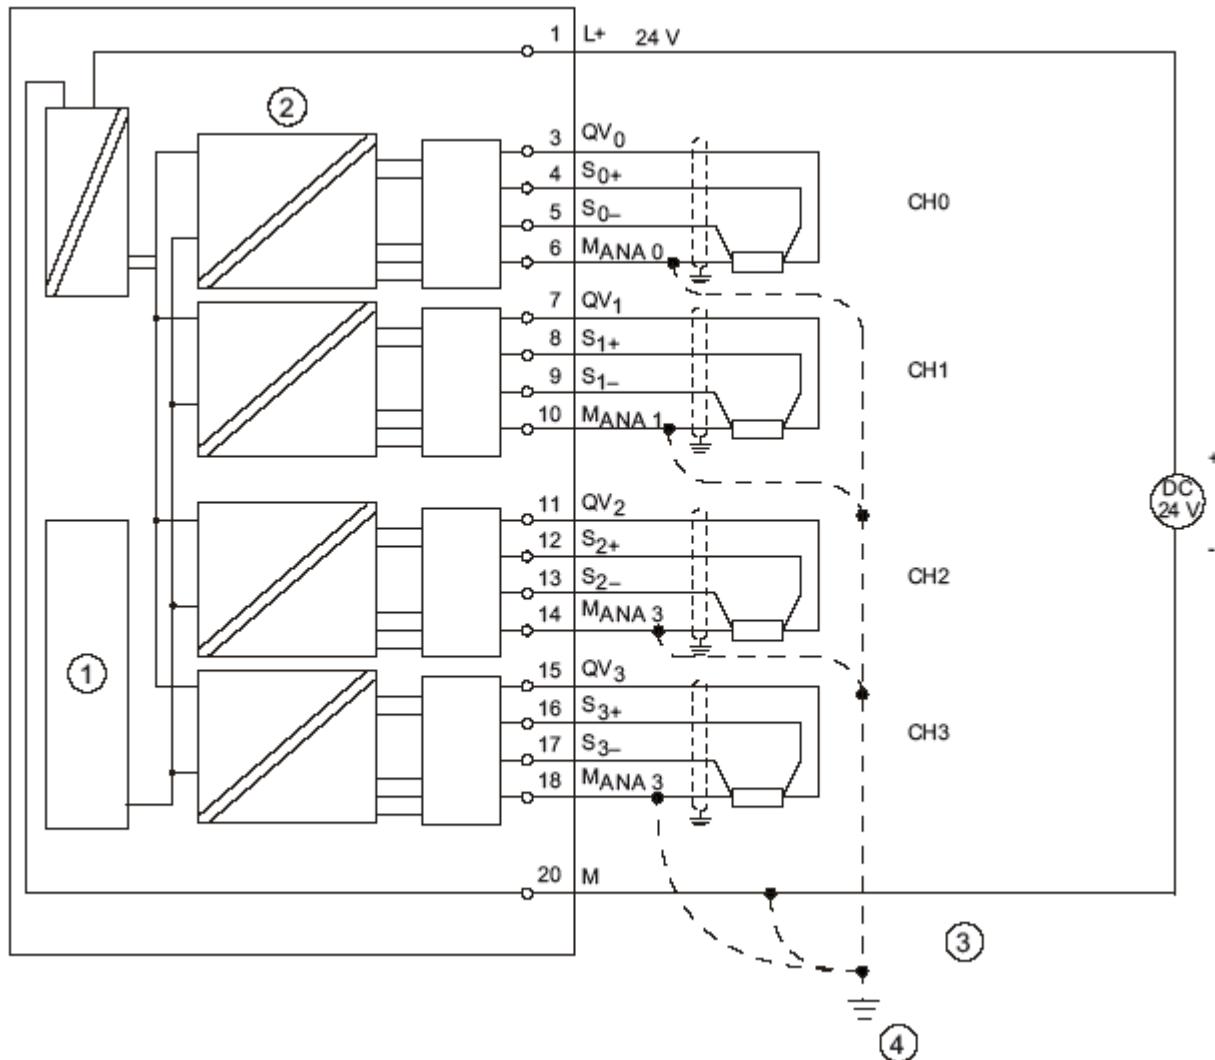


Рис. 6-34. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Подключение к задней шине
- ② Потенциальная развязка
- ③ Выравнивание потенциалов
- ④ Функциональная земля

84B6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)

### Подключение: 2-проводное подключение

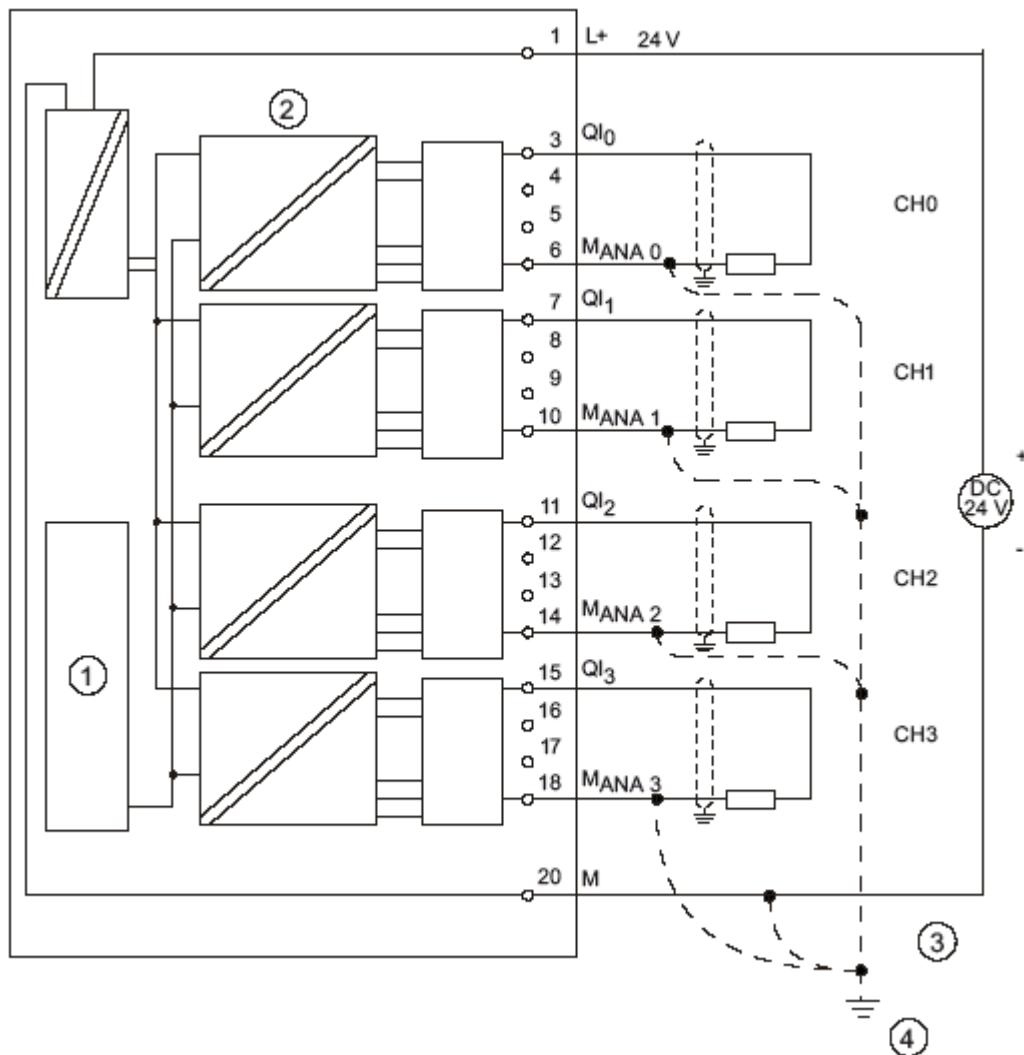


Рис. 6-35. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Подключение к задней шине
- ② Потенциальная развязка
- ③ Выравнивание потенциалов
- ④ Функциональная земля

## Аналоговые модули

84B6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)

## Технические данные

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 220 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Да
Возможность изменения параметров в режиме RUN (CiR) • поведение непараметризованных выходов	Да Выводят последнее действительное перед параметризацией значение
Число выходов	4
Длина кабеля • экранированного	макс. 200 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да
Потенциальная развязка • между каналами и задней шиной • между каналами и источником питания электроники • между каналами	Да Да Да
Допустимая разность потенциалов • между выходами ( $U_{CM}$ ) • между M <sub>ANA</sub> и M <sub>internal</sub> ( $U_{ISO}$ )	200 В пост. тока / 120 В перем. тока 200 В пост. тока / 120 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	1500 В пост. тока
Потребление тока • из задней шины • из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 120 мА макс. 290 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3 Вт
<b>Формирование аналоговых значений</b>	
Разрешающая способность (включая знак) • ± 10 В • от 0 до 10 В • от 1 до 5 В • ± 20 мА • от 0 до 20 мА • от 4 до 20 мА	16 битов 15 битов 14 битов 16 битов 15 битов 15 битов
Время преобразования (на канал) • в стандартном режиме • в режиме тактовой синхронизации	<200 мкс 640 мкс
Основное время исполнения модуля (независимо от числа разблокированных каналов) • в стандартном режиме • в режиме тактовой синхронизации	<800 мкс 750 мкс

84B6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)

<b>Технические данные</b>	
Время установления	
• при омической нагрузке	0,2 мс
• при емкостной нагрузке	3,3 мс
• при индуктивной нагрузке	0,5 мс (1 мГн) / 3,3 мс (10 мГн)
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>	
Перекрестная помеха между выходами	> 100 дБ
<b>Предельная эксплуатационная ошибка (во всем диапазоне температур, относительно выходного диапазона)</b>	
• потенциальные выходы	±0,12%
• токовые выходы	±0,18%
<b>Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25°, относительно выходного диапазона)</b>	
• потенциальные выходы ± 10 В от 0 до 10 В от 1 до 5 В	±0,02% ±0,02% ±0,04%
• токовые выходы ± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	±0,02% ±0,02% ±0,04%
<b>Температурная ошибка (относительно выходного диапазона)</b>	
• потенциальные выходы	± 0,0025%/K
• токовые выходы	± 0,004%/K
<b>Ошибка линеаризации (относительно выходного диапазона)</b>	
Точность повторения (в установленном режиме при 25 °C, относительно выходного диапазона)	
пульсации на выходе; диапазон от 0 до 50 кГц (относительно выходного диапазона)	±0,002 %
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Прерывания	
• диагностическое прерывание	параметризуемое
Диагностические функции	
• индикатор групповой ошибки	Параметризуемые
• считывание диагностической информации	Красный светодиод (SF) Возможно
Возможность подключения заменяющих значений	Да, параметризуемая
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходные диапазоны (номинальные значения)	
• Напряжение	± 10 В от 0 до 10 В от 1 до 5 В
• Ток	± 20 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА

## Аналоговые модули

84B6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)

Технические данные	
Полное сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода)	
• для потенциальных выходов – емкостная нагрузка	мин. 1 кОм макс. 1 мКФ
• для токовых выходов – индуктивная нагрузка	макс. 500 Ом макс. 1 мГн
Потенциальные выходы	
• защита от короткого замыкания	Да макс. 40 мА
Токовые выходы	
• напряжение холостого хода	макс. 18 В
Граница разрушения для напряжений/токов, приложенных извне	
• напряжение на выходах относительно M <sub>ANA</sub>	макс. 15 В длительно 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20) макс. 50 мА пост. тока
• Ток	
Подключение исполнительных устройств	
• для потенциального выхода – 4-проводное подключение (измерительная линия)	с помощью 20-контактного фронтштекера возможно
• для токового выхода – 2-проводное подключение	возможно

### 6.12.1 Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 16 Bit

#### Введение

Выходы можно подключить как потенциальные или токовые выходы или деактивизировать их. Параметризация выходов выполняется с помощью параметра «output type [вид вывода]» в STEP 7.

Вид вывода «Напряжение» и выходной диапазон «± 10 В» устанавливаются на модуле по умолчанию. Этот вид вывода с этим диапазоном вывода можно использовать без параметризации SM 332; AO 4 x 16 Bit в STEP 7.

#### Выходные диапазоны

Выходные диапазоны для потенциальных и токовых выходов параметризуются в STEP 7.

Таблица 6-34. Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 16 Bit

Выбранный вид вывода	Выходной диапазон
Напряжение	от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 10 В
Ток	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА

**84B6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)**

## 6.12.2 Настраиваемые параметры

### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

В следующей таблице приведен обзор настраиваемых параметров и их значения по умолчанию.

Таблица 5-35. Обзор параметров SM 332; AO 8 x 12 Bit

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет]	Нет	Динамический	Модуль
Diagnostics [Диагностика] <ul style="list-style-type: none"> <li>Group diagnostics [Групповая диагностика]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет]	Нет	Статический	Канал
Output [Вывод] <ul style="list-style-type: none"> <li>Output type [Вид вывода]</li> <li>Output range [Выходной диапазон]</li> </ul>	disabled [деактивирован] U Напряжение I Ток См. таблицу <i>Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 16 Bit</i>	U $\pm 10$ В	Динамический	Канал
Reaction to CPU STOP [Поведение при переходе CPU в STOP]	ASS HLV	Выходы обесточены Сохранение последнего значения при переходе CPU в STOP	ASS	Динамический

### Назначение параметров каналам

Параметры можно назначать отдельно каждому каналу вывода модуля SM 332; AO 4 x 16 Bit. Таким образом, каждому каналу вывода можно назначить собственные параметры.

При параметризации в программе пользователя с помощью SFC параметры назначаются группам каналов. Каждый канал вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit при этом соответствует одной группе каналов, т. е., например, канал вывода 0 совпадает с группой каналов 0.

---

### Указание

На выходе могут появляться неверные промежуточные значения, если изменять выходные диапазоны во время работы SM 332; AO 4 x 16 Bit.

### См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода (стр. 33)

### **6.12.3 Тактовая синхронизация**

#### **Свойства**

Воспроизводимость (т.е. одинаковая длительность) времен реакции достигается в SIMATIC с помощью эквидистантных циклов шины DP и синхронизации следующих свободно исполняемых отдельных циклов:

- Циклическое исполнение программы пользователя. Продолжительность цикла может меняться из-за наличия ациклических ветвей программы.
- Свободно исполняемый, переменный цикл DP в подсети PROFIBUS
- Свободно исполняемый цикл в заднейшине slave-устройства DP.
- Свободно исполняемый цикл при обработке и преобразовании сигналов в электронных модулях slave-устройства DP.

Благодаря эквидистантности циклы DP выполняются синфазно и имеют одинаковую длину. В этом цикле синхронизируются уровни исполнения CPU (OB 61 ... OB 64) и использующая тактовую синхронизацию периферия. Поэтому данные ввода/вывода передаются через определенные, сохраняющие постоянную длину интервалы времени (тактовая синхронизация). Максимальные флюктуации составляют  $\pm 50$  мкс.

#### **Предпосылки**

- Master- и slave-устройство DP должны поддерживать тактовую синхронизацию. Они требуют STEP 7, начиная с версии 5.2.

#### **Режим работы: Тактовая синхронизация**

Условия режима тактовой синхронизации:

Время обработки и активизации $T_{WA}$ между считыванием выходной величины в передаточный буфер и загрузкой ее в цифро-аналоговый преобразователь для вывода	750 мкс
$T_{DPmin}$	1100 мкс
Диагностическое прерывание	макс. $4 \times T_{DP}$

**84B6.12 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 16 Bit; с тактовой синхронизацией; (6ES7332-7ND02-0AB0)**

### Расчет времен фильтрации и обработки

Независимо от числа параметризованных каналов всегда действуют одни и те же временные условия.

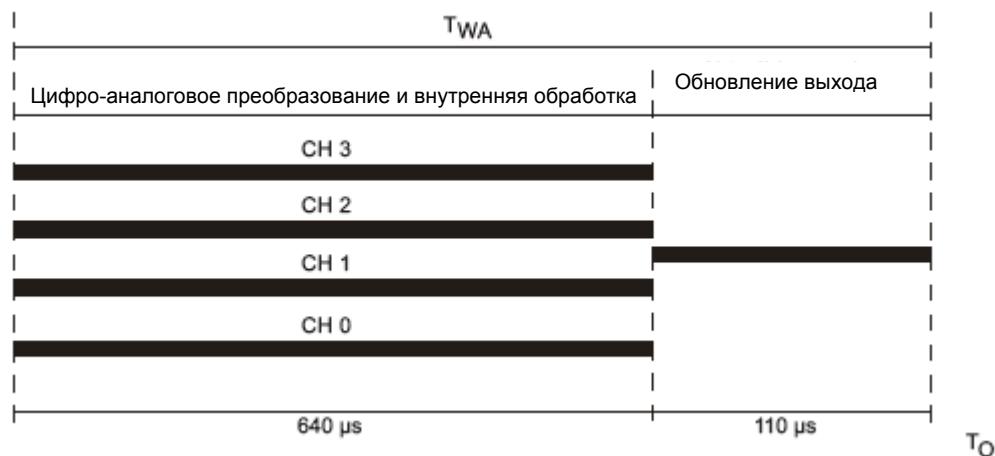


Рис. 6-36. Расчет времени обработки и времени обновления выхода

### Объяснение принципа действия режима тактовой синхронизации

На интервале времени T<sub>O</sub> - T<sub>WA</sub>, модуль считывает выходные данные и сохраняет их внутри себя. По истечении времени внутренней обработки каждого канала результаты записываются в различные цифро-анalogовые преобразователи.

### Дополнительная информация

За дальнейшей информацией о режиме тактовой синхронизации обращайтесь к онлайновой помощи STEP 7 и к руководствам Устройство децентрализованной периферии ET 200M и Режим тактовой синхронизации.

### 6.12.4 Дополнительная информация к SM 332; AO 4 x 16 Bit

#### Неиспользуемые каналы

Чтобы неиспользуемые выходные каналы модуля SM 332; AO 4 x 16 Bit оставались обесточенными, необходимо установить параметр «output type [вид выхода]» на «disabled [заблокирован]» и оставить клеммы неподключенным.

#### Заменяющие значения

Вы можете параметризовать SM 332; AO 4 x 16 Bit для режима STOP CPU следующим образом: обесточить выходы, сохранить последнее значение или подключить заменяющее значение. Подключаемое заменяющее значение должно находиться внутри выходного диапазона.

## **6.13 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)**

### **Номер для заказа**

6ES7332-5HD01-0AB0

### **Свойства**

- 4 выхода в одной группе
- отдельные выходные каналы могут быть параметризованы как
  - потенциальные выходы
  - токовые выходы
- Разрешающая способность 12 битов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Гальваническая развязка относительно интерфейса с задней шиной и напряжения на нагрузке

### **Диагностика**

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода*.

### **Назначение контактов**

На следующих рисунках представлены примеры подключения.

---

#### **Указание**

При выключении и последующем включении номинального напряжения на нагрузке (L+) на выходе могут появляться неправильные промежуточные значения в течение ок. 10 мс.

---

### Подключение: 2- и 4-проводное подключение для потенциального выхода

На следующем рисунке представлены 2-проводное подключение без компенсации сопротивления проводов и 4-проводное подключение с компенсацией сопротивления проводов.

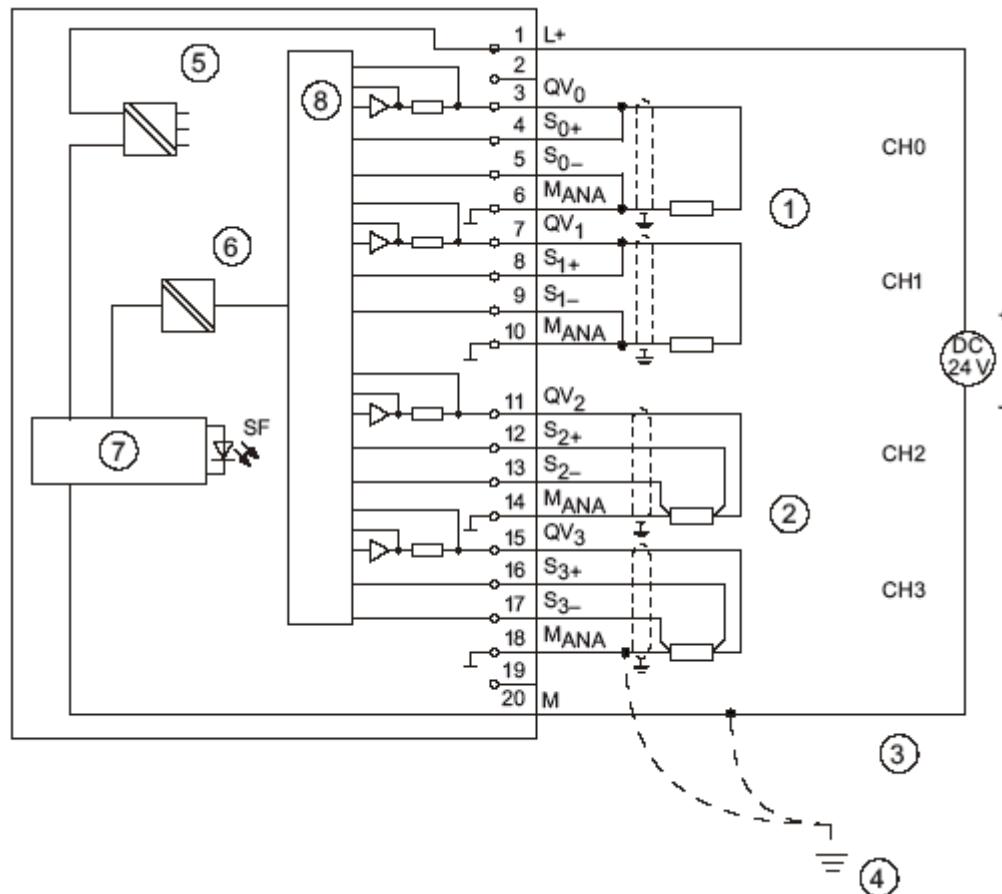


Рис. 6-37. Схема подключения и принципиальная схема

- ① 2-проводное подключение, без компенсации сопротивления проводов
- ② 4-проводное подключение, с компенсацией сопротивления проводов
- ③ Выравнивание потенциалов
- ④ Функциональная земля
- ⑤ Внутренний источник питания
- ⑥ Потенциальная развязка
- ⑦ Подключение к задней шине
- ⑧ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

## Подключение: токовый выход

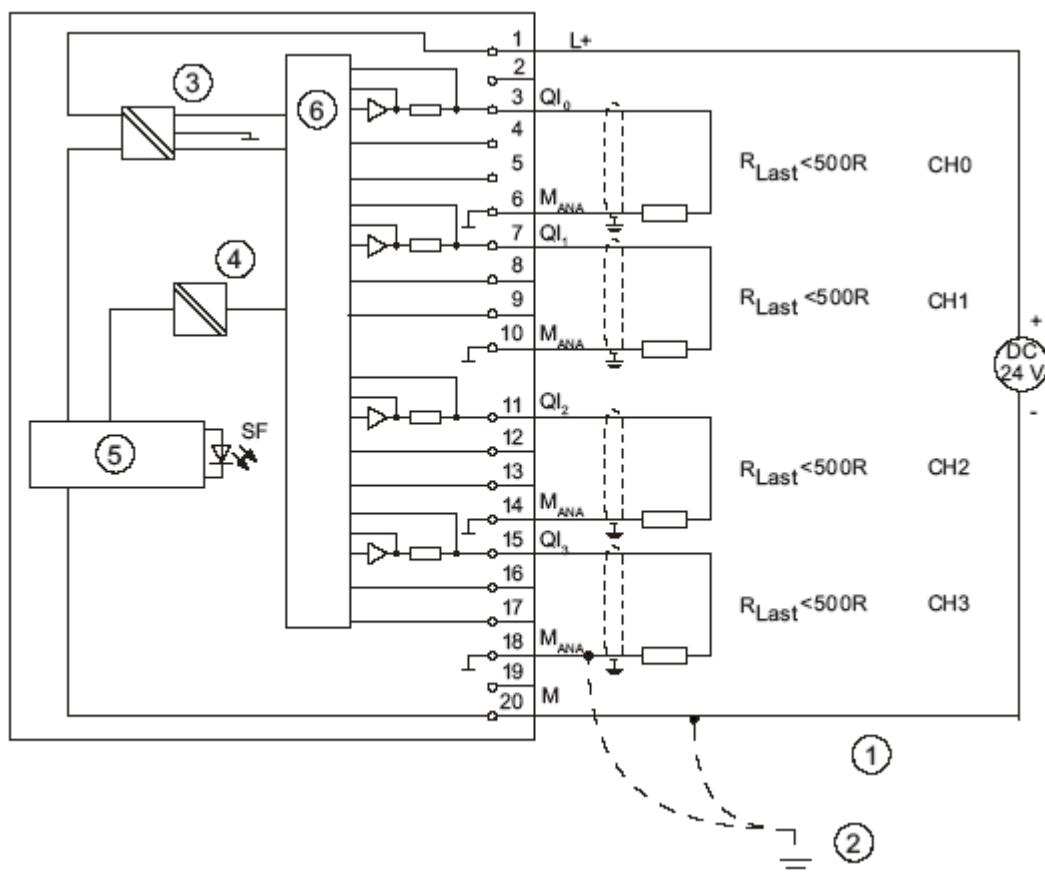


Рис. 6-38. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Выравнивание потенциалов
- ② Функциональная земля
- ③ Внутренний источник питания
- ④ Потенциальная развязка
- ⑤ Подключение к задней шине
- ⑥ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

## Технические данные

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 220 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число выходов	4

<b>Технические данные</b>	
Длина кабеля	макс. 200 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами и источником питания электроники	Да
• между каналами	Нет
• между каналами и напряжением на нагрузке L+	Да
Допустимая разность потенциалов	
• между S- и M <sub>ANA</sub> (U <sub>CM</sub> )	3 В пост. тока
• между M <sub>ANA</sub> и M <sub>internal</sub> (V <sub>ISO</sub> )	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 60 мА
• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 240 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3 Вт
<b>Формирование аналоговых значений</b>	
Разрешающая способность (включая область перегрузки)	
• ± 10 В; ± 20 мА;	11 битов + знак
• от 4 до 20 мА; от 1 до 5 В	
• от 0 до 10 В; от 0 до 20 мА	12 битов
Время преобразования (на канал)	макс. 0,8 мс
Время установления	
• при омической нагрузке	0,2 мс
• при емкостной нагрузке	3,3 мс
• при индуктивной нагрузке	0,5 мс (1 мГн) 3,3 мс (10 мГн)
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>	
Перекрестная помеха между выходами	> 40 дБ
Предельная эксплуатационная ошибка (во всем диапазоне температур, относительно выходного диапазона)	
• потенциальные выходы	± 0,5 %
• токовые выходы	± 0,6 %
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25°, относительно выходного диапазона)	
• потенциальные выходы	± 0,4 %
• токовые выходы	± 0,5 %
Температурная ошибка (относительно выходного диапазона)	± 0,002 %/К
Ошибка линеаризации (относительно выходного диапазона)	± 0,05 %
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно выходного диапазона)	± 0,05 %
Пульсации на выходе; диапазон от 0 до 50 кГц (относительно выходного диапазона)	± 0,05 %

## Аналоговые модули

85B6.13

Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)

Технические данные	
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Прерывания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>диагностическое прерывание</li> </ul>	Параметризуемое
Диагностические функции	
<ul style="list-style-type: none"> <li>индикатор групповой ошибки</li> <li>считывание диагностической информации</li> </ul>	Параметризуемые Красный светодиод (SF) Возможно
Возможность подключения заменяющих значений	Да, параметризуемая
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходные диапазоны (номинальные значения)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Напряжение</li> </ul>	$\pm 10$ В от 0 до 10 В от 1 до 5 В
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ток</li> </ul>	$\pm 20$ мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА
Полное сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для потенциальных выходов <ul style="list-style-type: none"> <li>емкостная нагрузка</li> </ul> </li> </ul>	мин. 1 кОм макс. 1 мкФ
<ul style="list-style-type: none"> <li>для токовых выходов <ul style="list-style-type: none"> <li>при <math>U_{CM} &lt; 1</math> В</li> <li>индуктивная нагрузка</li> </ul> </li> </ul>	макс. 500 Ом макс. 600 Ом макс. 10 мГн
Потенциальные выходы	
<ul style="list-style-type: none"> <li>защита от короткого замыкания</li> <li>ток короткого замыкания</li> </ul>	Да макс. 25 мА
Токовые выходы	
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение холостого хода</li> </ul>	макс. 18 В
Граница разрушения для напряжений/токов, приложенных извне	
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение на выходах относительно <math>M_{ANA}</math></li> </ul>	макс. 18 В длительно; 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)
<ul style="list-style-type: none"> <li>ток</li> </ul>	макс. 50 мА пост. тока
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера
<ul style="list-style-type: none"> <li>для потенциального выхода <ul style="list-style-type: none"> <li>4-проводное подключение (измерительная линия)</li> </ul> </li> </ul>	возможно
<ul style="list-style-type: none"> <li>для токового выхода <ul style="list-style-type: none"> <li>2-проводное подключение</li> </ul> </li> </ul>	возможно

### 6.13.1 Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 12 Bit

#### Введение

Выходы можно подключить как потенциальные или токовые выходы или деактивизировать их. Параметризация выходов производится с помощью параметра «output type [вид выхода]» в STEP 7.

Вид вывода «Напряжение» и выходной диапазон «± 10 В» устанавливаются на модуле по умолчанию. Этот вид вывода с этим диапазоном вывода можно использовать без параметризации SM 332; AO 4 x 12 Bit в STEP 7.

#### Выходные диапазоны

Выходные диапазоны для потенциальных и токовых выходов параметризуются в STEP 7.

Таблица 6-36. Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 12 Bit

Выбранный вид вывода	Выходной диапазон
Напряжение	от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 10 В
Ток	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА

### 6.13.2 Настраиваемые параметры

#### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

В следующей таблице приведен обзор настраиваемых параметров и их значения по умолчанию.

Таблица 6-37. Обзор параметров SM 332; AO 4 x 12 Bit

Параметры	Диапазон значений		Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать]					
• Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]	Yes/no [Да/нет]		Нет	Динамический	Модуль
Diagnostics [Диагностика]					
• Group diagnostics [Групповая диагностика]	Yes/no [Да/нет]		Нет	Статический	Канал
Output [Вывод]					
• Output type [Вид вывода]	disabled [деактивирован] U Напряжение I Ток		U	Динамический	Канал
• Output range [Выходной диапазон]	См. таблицу <i>Выходные диапазоны SM 332; AO 4 x 12 Bit</i>		± 10 В		
Reaction to CPU STOP [Поведение при переходе CPU в STOP]	ASS HLV SSV	Выходы обесточены Сохранение последнего значения при переходе CPU в STOP Подключение заменяющего значения	ASS	Динамический	Канал

## **Назначение параметров каналам**

Параметры можно назначать отдельно каждому каналу вывода модуля SM 332; AO 4 x 12 Bit. Таким образом, каждому каналу вывода можно назначить собственные параметры.

При параметризации в программе пользователя с помощью SFC параметры назначаются группам каналов. Каждый канал вывода SM 332; AO 4 x 12 Bit при этом соответствует одной группе каналов, т. е., например, канал вывода 0 совпадает с группой каналов 0.

---

### **Указание**

На выходе могут появляться неверные промежуточные значения, если изменять выходные диапазоны во время работы SM 332; AO 4 x 12 Bit.

---

## **См. также**

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода (стр. 33)

## **6.13.3 Дополнительная информация к SM 332; AO 4 x 12 Bit**

### **Неиспользуемые каналы**

Чтобы неиспользуемые выходные каналы модуля SM 332; AO 4 x 12 Bit оставались обесточенными, необходимо установить параметр «output type [вид выхода]» на «disabled [заблокирован]». Заблокированные каналы можно оставить неподключенными.

### **Контроль обрыва провода**

SM 332; AO 4 x 12 Bit выполняет контроль обрыва провода только для токовых выходов.

В выходных диапазонах от 0 до 20 mA и ±20mA «надежный» контроль обрыва провода не может быть выполнен при выходных значениях от -20 до +200 мкА.

### **Проверка на короткое замыкание**

SM 332; AO 4 x 12 Bit выполняет проверку на короткое замыкание только для потенциальных выходов.

### **Заменяющие значения**

Вы можете параметризовать SM 332; AO 4 x 12 Bit для режима STOP CPU следующим образом: обесточить выходы, сохранить последнее значение или подключить заменяющее значение. Подключаемое заменяющее значение должно находиться внутри выходного диапазона.

86B6.14    Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)

## **6.14    Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7332-5HB01-0AB0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1332-5HB01-2AB0

### **Свойства**

- 2 выхода в одной группе
- Отдельные выходные каналы могут быть параметризованы как
  - потенциальные выходы
  - токовые выходы
- Разрешающая способность 12 битов
- Параметризуемые диагностика и диагностическое прерывание
- Гальваническая развязка относительно интерфейса с задней шиной и напряжения на нагрузке

### **Диагностика**

Информацию о диагностических сообщениях, собранных под параметром «group diagnostics [групповая диагностика]», вы найдете в таблице *Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода*.

### **Назначение контактов**

На следующих рисунках представлены примеры подключения.

---

#### **Указание**

При выключении и последующем включении номинального напряжения на нагрузке на выходе в течение примерно 10 мс могут появляться неправильные промежуточные значения.

---

**Подключение: 2- и 4-проводное подключение для потенциального выхода**

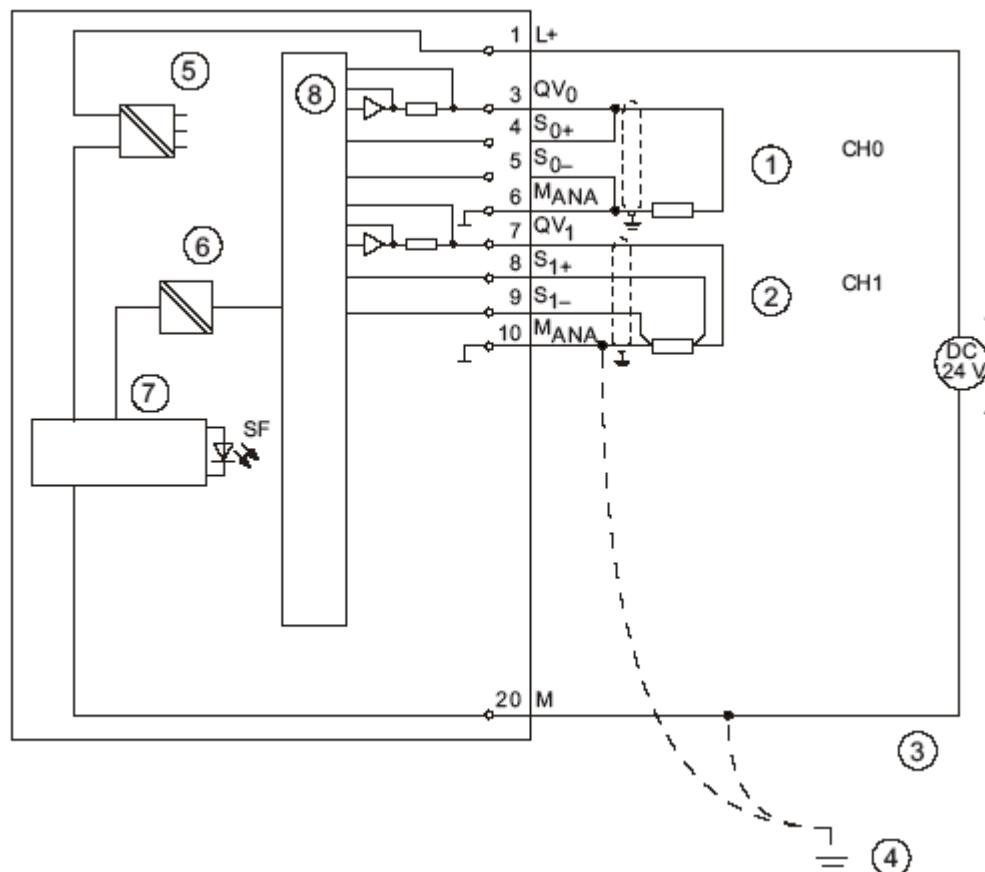


Рис. 6-39. Схема подключения и принципиальная схема

- ① 2-проводное подключение: без компенсации сопротивления проводов
- ② 4-проводное подключение: с компенсацией сопротивления проводов
- ③ Выравнивание потенциалов
- ④ Функциональная земля
- ⑤ Внутренний источник питания
- ⑥ Потенциальная развязка
- ⑦ Подключение к заднейшине
- ⑧ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

### Подключение для токового выхода

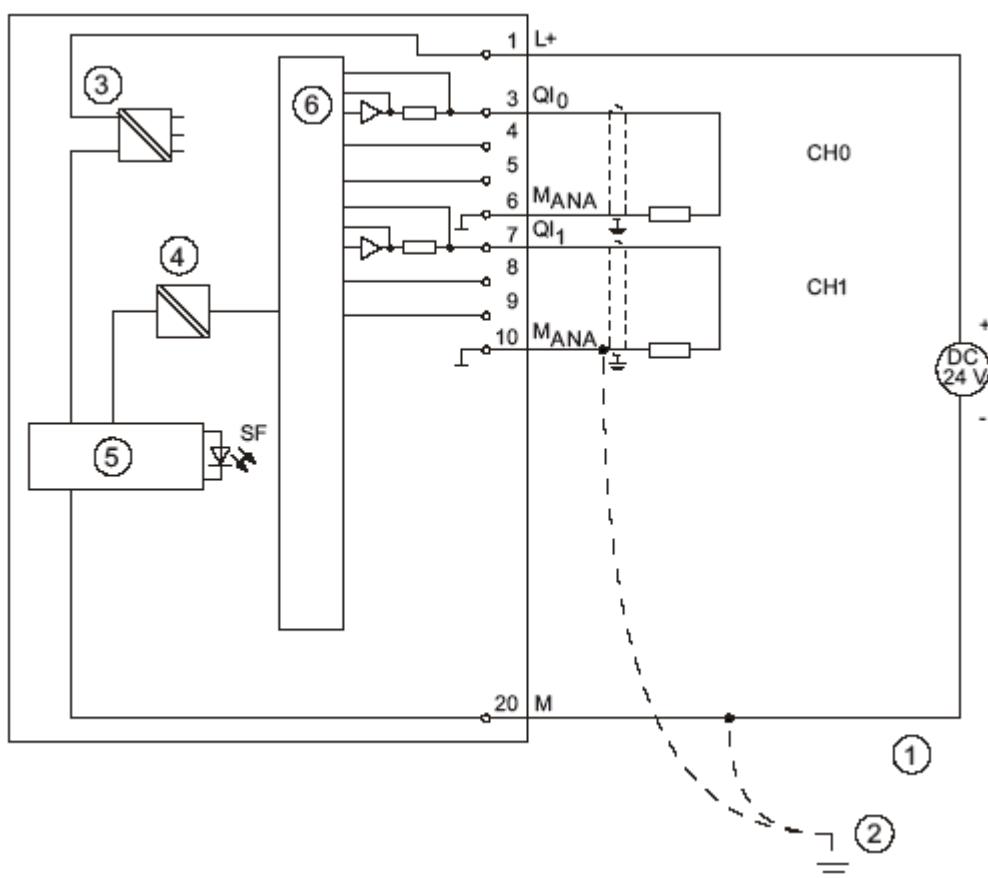


Рис. 6-40. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Выравнивание потенциалов
- ② Функциональная земля
- ③ Внутренний источник питания
- ④ Потенциальная развязка
- ⑤ Подключение к задней шине
- ⑥ Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

### Технические данные

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 220 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет

## Аналоговые модули

86B6.14 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)

<b>Технические данные</b>	
Число выходов	2
Длина кабеля	
• экранированного	макс. 200 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Да
• между каналами и источником питания электроники	Да
• между каналами	Нет
• между каналами и напряжением на нагрузке L+	Да
Допустимая разность потенциалов	
• между S- и M <sub>ANA</sub> ( $U_{CM}$ )	3 В пост. тока
• между M <sub>ANA</sub> и M <sub>internal</sub> ( $U_{ISO}$ )	75 В пост. тока / 60 В перем. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 60 мА
• из источника питания нагрузки L + (без нагрузки)	макс. 135 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3 Вт
<b>Формирование аналоговых значений</b>	
Разрешающая способность (включая область перегрузки)	
• ± 10 В; ± 20 мА;	11 битов + знак
• от 4 до 20 мА; от 1 до 5 В	
• от 0 до 10 В; от 0 до 20 мА	12 битов
Время преобразования (на канал)	макс. 0,8 мс
Время установления	
• при омической нагрузке	0,2 мс
• при емкостной нагрузке	3,3 мс
• при индуктивной нагрузке	0,5 мс (1 мГн) 3,3 мс (10 мГн)
<b>Подавление помех, границы ошибок</b>	
Перекрестная помеха между выходами	> 40 дБ
Предельная эксплуатационная ошибка (во всем диапазоне температур, относительно выходного диапазона)	
• потенциальные выходы	± 0,5 %
• токовые выходы	± 0,6 %
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25°, относительно выходного диапазона)	
• потенциальные выходы	± 0,4 %
• токовые выходы	± 0,5 %
Температурная ошибка (относительно выходного диапазона)	± 0,002 %/К
Ошибка линеаризации (относительно выходного диапазона)	± 0,05 %
Повторяемость (в установленном режиме при 25 °C, относительно выходного диапазона)	± 0,05 %
Пульсации на выходе; диапазон от 0 до 50 кГц (относительно выходного диапазона)	± 0,05 %

## 86B6.14 Аналоговый модуль вывода SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)

<b>Технические данные</b>	
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Прерывания	Параметризуемое
<ul style="list-style-type: none"> <li>диагностическое прерывание</li> </ul>	
Диагностические функции	Параметризуемые
<ul style="list-style-type: none"> <li>индикатор групповой ошибки</li> <li>считывание диагностической информации</li> </ul>	Красный светодиод (SF) Возможно
Возможность подключения заменяющих значений	Да, параметризуемая
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходные диапазоны (номинальные значения)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Напряжение</li> </ul>	$\pm 10$ В от 0 до 10 В от 1 до 5 В
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ток</li> </ul>	$\pm 20$ мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА
Полное сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для потенциальных выходов <ul style="list-style-type: none"> <li>емкостная нагрузка</li> </ul> </li> <li>для токовых выходов <ul style="list-style-type: none"> <li>при <math>U_{CM} &lt; 1</math> В</li> <li>индуктивная нагрузка</li> </ul> </li> </ul>	мин. 1 кОм макс. 1 мкФ макс. 500 Ом макс. 600 Ом макс. 10 мГн
Потенциальные выходы	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>защита от короткого замыкания</li> <li>ток короткого замыкания</li> </ul>	макс. 25 мА
Токовые выходы	
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение холостого хода</li> </ul>	макс. 18 В
Граница разрушения для напряжений/токов, приложенных извне	
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение на выходах относительно <math>M_{ANA}</math></li> <li>ток</li> </ul>	макс. 18 В длительно; 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20) макс. 50 мА пост. тока
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подключение исполнительных устройств</li> <li>для потенциального выхода <ul style="list-style-type: none"> <li>2-проводное подключение</li> <li>4-проводное подключение (измерительная линия)</li> </ul> </li> <li>для токового выхода <ul style="list-style-type: none"> <li>2-проводное подключение</li> </ul> </li> </ul>	с помощью 20-контактного фронтштекера ВОЗМОЖНО ВОЗМОЖНО ВОЗМОЖНО

## 6.14.1 Выходные диапазоны SM 332; AO 2 x 12 Bit

### Введение

Выходы можно подключить как потенциальные или токовые выходы или деактивизировать их. Параметризация выходов производится с помощью параметра «output type [вид выхода]» в STEP 7.

Вид вывода «Напряжение» и выходной диапазон «± 10 В» устанавливаются на модуле по умолчанию. Этот вид вывода с этим диапазоном вывода можно использовать без параметризации SM 332; AO 2 x 12 Bit в STEP 7.

### Выходные диапазоны

Выходные диапазоны для потенциальных и токовых выходов параметризуются в STEP 7.

Таблица 6-38. Выходные диапазоны SM 332; AO 2 x 12 Bit

Выбранный вид вывода	Выходной диапазон
Напряжение	от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 10 В
Ток	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА

## 6.14.2 Настраиваемые параметры

### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

В следующей таблице вы найдете обзор настраиваемых параметров и их значения по умолчанию:

Таблица 6-39. Обзор параметров SM 332; AO 2 x 12 Bit

Параметры	Диапазон значений		Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
Enable [Разблокировать] Diagnostic interrupt [Диагностическое прерывание]	Yes/no [Да/нет]		Нет	Динамический	Модуль
Diagnostics [Диагностика] Group diagnostics [Групповая диагностика]	Yes/no [Да/нет]		Нет	Статический	Канал
Output [Вывод] Output type [Вид вывода]  Output range [Выходной диапазон]	disabled [деактивирован] U Напряжение I Ток  См. таблицу <i>Выходные диапазоны SM 332; AO 2 x 12 Bit</i>	U ± 10 В	U ± 10 В	Динамический	Канал
Reaction to CPU STOP [Поведение при переходе CPU в STOP]	ASS HLV  SSV	Выходы обесточены Сохранение последнего значения при переходе CPU в STOP Подключение заменяющего значения	ASS	Динамический	Канал

## Назначение параметров каналам

Параметры можно назначать отдельно каждому каналу вывода модуля SM 332; AO 2 x 12 Bit. Таким образом, каждому каналу вывода можно назначить собственные параметры.

При параметризации в программе пользователя с помощью SFC параметры назначаются группам каналов. Каждый канал вывода SM 332; AO 2 x 12 Bit при этом соответствует одной группе каналов, т. е., например, канал вывода 0 совпадает с группой каналов 0.

### Указание

На выходе могут появляться неверные промежуточные значения, если изменять выходные диапазоны во время работы SM 332; AO 2 x 12 Bit.

## См. также

- Диагностические сообщения аналоговых модулей вывода (стр. 33)
- Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

## 6.14.3 Дополнительная информация к SM 332; AO 2 x 12 Bit

### Неиспользуемые каналы

Чтобы неиспользуемые выходные каналы модуля SM 332; AO 2 x 12 Bit оставались обесточенными, необходимо установить параметр «output type [вид выхода]» на «disabled [заблокирован]». Заблокированные каналы можно оставить неподключенными.

### Контроль обрыва провода

SM 332; AO 2 x 12 Bit выполняет контроль обрыва провода только для токовых выходов.

В выходных диапазонах от 0 до 20 mA и ±20mA «надежный» контроль обрыва провода не может быть выполнен при выходных значениях от -20 до +200 мкА.

### Проверка на короткое замыкание

SM 332; AO 2 x 12 Bit выполняет проверку на короткое замыкание только для потенциальных выходов.

### Заменяющие значения

Вы можете параметризовать SM 332; AO 2 x 12 Bit для режима STOP CPU следующим образом: обесточить выходы, сохранить последнее значение или подключить заменяющее значение. Подключаемое заменяющее значение должно находиться внутри выходного диапазона.

## 6.15 Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

### Номер для заказа

6ES7334-0CE01-0AA0

### Свойства

- 4 входа в одной группе и 2 выхода в одной группе
- Разрешающая способность 8 битов
- Вид измерения устанавливается на группу каналов
  - Напряжение
  - Ток
- Не параметризуется, установка вида измерения и вида вывода путем подключения
- Гальваническая развязка с интерфейсом задней шины отсутствует
- Гальваническая развязка с напряжением на нагрузке

### Назначение контактов

На следующих рисунках представлены примеры подключения.

### Указание

При подключении SM 334 обратите внимание на то, чтобы:

- **масса аналогового модуля M<sub>ANA</sub> (клемма 15 или 18) была соединена с массой M CPU или интерфейсного модуля (IM).** Используйте для этого провод с поперечным сечением не менее 1 мм<sup>2</sup>.

Если соединение между массами M<sub>ANA</sub> и M отсутствует, то модуль отключается. С входов считывается значение 7FFF, выходы поставляют значение 0. Если модуль в течение некоторого работает без соединения с массой, то это может привести к разрушению модуля.

- **не перепутать полярность напряжение питания для CPU или интерфейсного модуля IM.** Перепутывание полярности приводит к разрушению модуля, так как напряжение на M<sub>ANA</sub> из-за соединения масс поднимается до недопустимо большой величины (+24 В).

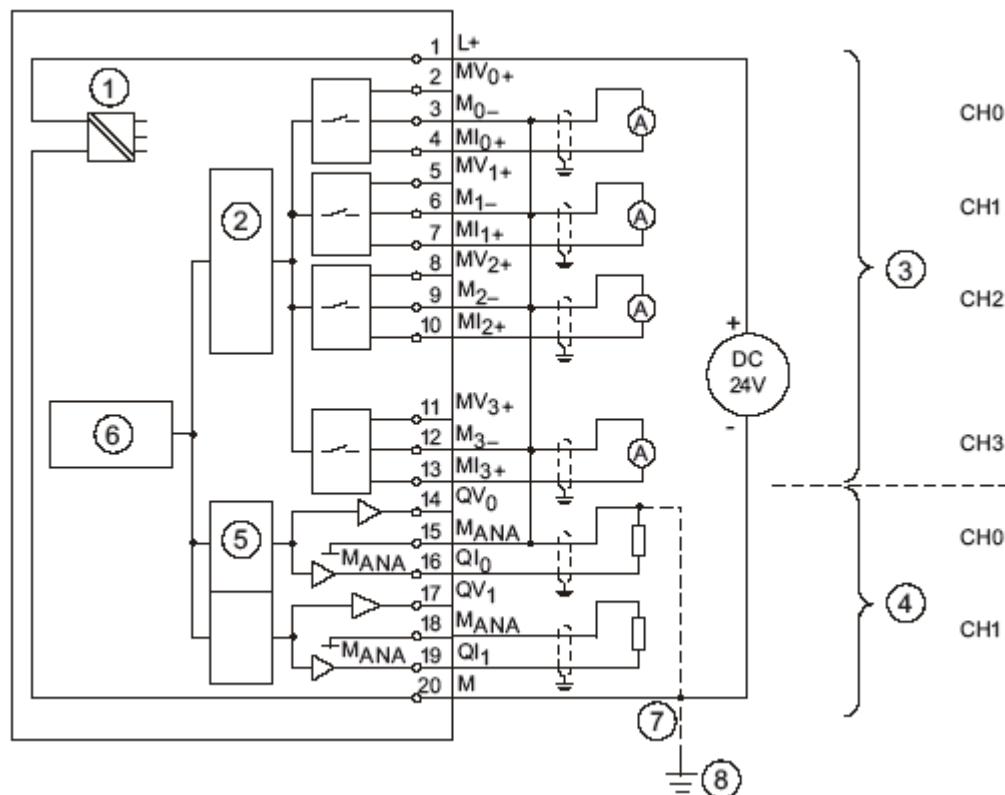
**Подключение: Измерение и вывод тока**

Рис. 6-41. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Внутренний источник питания
- ② Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ③ Входы: Измерение тока
- ④ Выходы: токовые выходы
- ⑤ Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
- ⑥ Подключение к задней шине
- ⑦ Выравнивание потенциалов
- ⑧ Функциональная земля

**Подключение: Измерение и вывод напряжения**

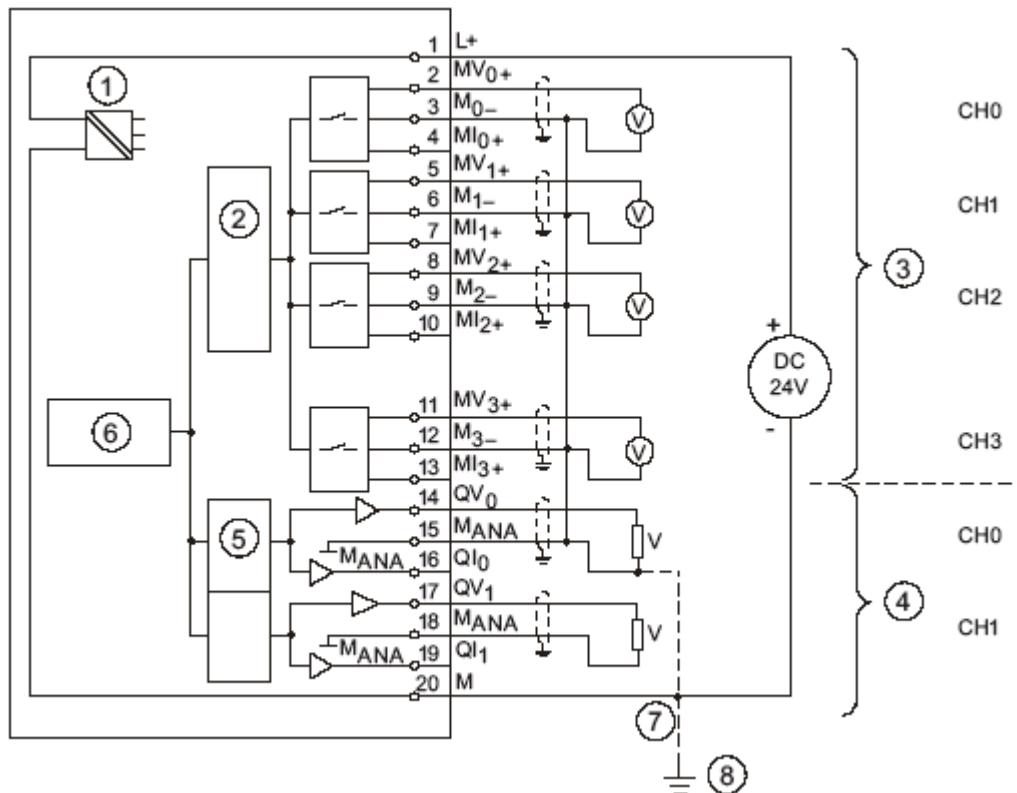


Рис. 6-42. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Внутренний источник питания
- ② Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ③ входы: Измерение напряжения
- ④ выходы: потенциальные выходы
- ⑤ Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
- ⑥ Подключение к задней шине
- ⑦ Выравнивание потенциалов
- ⑧ Функциональная земля

**Подключение: 4-проводный измерительный преобразователь для измерения тока и вывода напряжения**

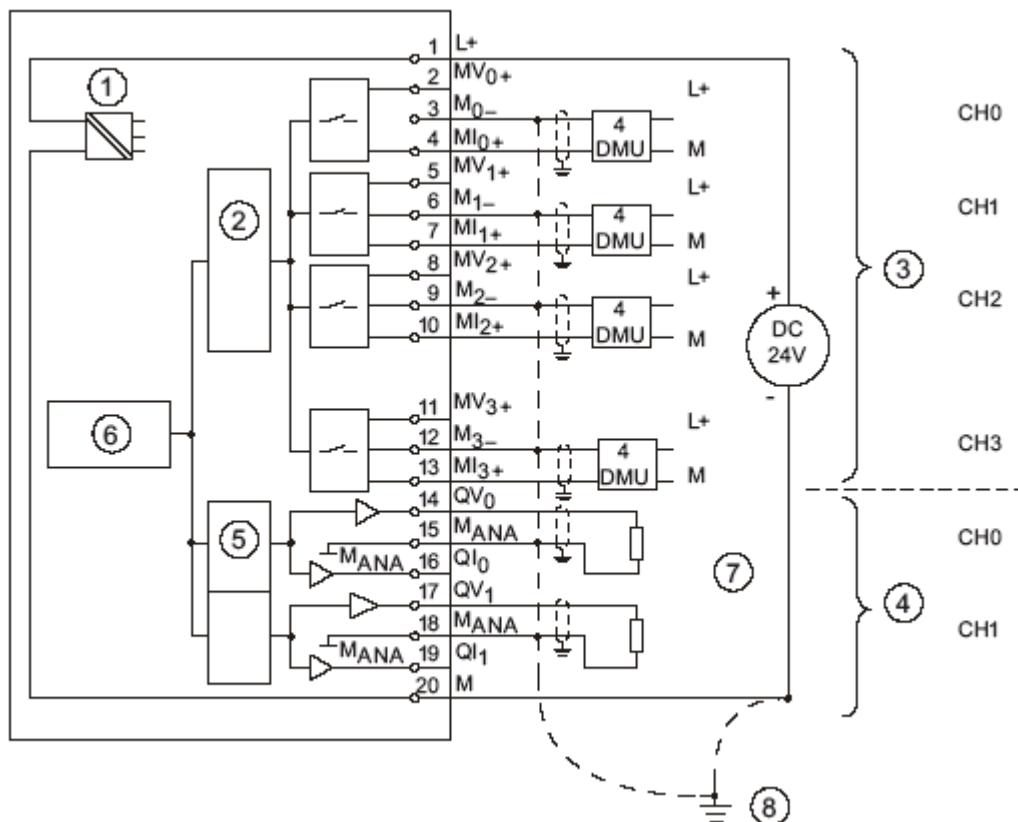


Рис. 6-43. Схема подключения и принципиальная схема

- ① Внутренний источник питания
- ② Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- ③ Входы: измерение тока 4-проводным измерительным преобразователем
- ④ Выходы: потенциальные выходы
- ⑤ Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
- ⑥ Подключение к задней шине
- ⑦ Выравнивание потенциалов
- ⑧ Функциональная земля

## Технические данные

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 285 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет

## Аналоговые модули

87B6.15 Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

Технические данные	
Число входов	4
Число выходов	2
Длина кабеля	
• экранированного	макс. 200 м
Напряжения, токи, потенциалы	
Номинальное напряжение питания электроники и нагрузки L+	24 В пост. тока
Потенциальная развязка	
• между каналами и задней шиной	Нет
• между каналами и источником питания электроники	Да
между каналами	Нет
Допустимая разность потенциалов	
• между входами и M <sub>ANA</sub> (U <sub>CM</sub> )	1 В пост. тока
• между входами (U <sub>CM</sub> )	1 В пост. тока
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока
Потребление тока	
• из задней шины	макс. 55 мА
• из источника напряжения L+ (без нагрузки)	макс. 110 мА
Мощность потерь модуля	тип. 3 Вт
Формирование аналоговых значений для входов	
Принцип измерения	Преобразование мгновенного значения
Время интегрирования/ преобразования (на канал)	
• параметризуемое	Нет
• время интегрирования в мкс	500
• основное время преобразования, включая время интегрирования в мкс	100
• Разрешающая способность (включая область перегрузки)	8 битов
Постоянная времени входного фильтра	0,8 мс
Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы)	макс. 5 мс
Формирование аналоговых значений для выходов	
Разрешающая способность (включая область перегрузки)	8 битов
Время преобразования (на канал)	макс. 500 мкс
Время установления	
• при омической нагрузке	0,3 мс
• при емкостной нагрузке	3,0 мс
• при индуктивной нагрузке	0,3 мс
Подавление помех, границы ошибок для входов	
Подавление помех для f = n (f1 ± 1 %) (f1 = частота помех)	
• синфазная помеха (U <sub>Пик</sub> < 1 В)	> 60 дБ
Перекрестная помеха между выходами	> 50 дБ
Предельная эксплуатационная ошибка (по всему диапазону температур, относительно входного диапазона)	
• потенциальный вход	± 0,9 %
• токовый вход	± 0,8 %

<b>Технические данные</b>	
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)	
• потенциальный вход	± 0,7 %
• токовый вход	± 0,6 %
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	± 0,005 %/K
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	± 0,05 %
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	± 0,05 %
Пульсации на выходе; диапазон от 0 до 50 кГц (относительно выходного диапазона)	± 0,05 %
<b>Подавление помех, границы ошибок выходов</b>	
Перекрестная помеха между выходами	> 40 дБ
Предельная эксплуатационная ошибка (во всем диапазоне температур, относительно выходного диапазона)	
• потенциальные выходы	± 0,6 %
• токовые выходы	± 1,0 %
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно выходного диапазона)	
• потенциальные выходы	± 0,5 %
• токовые выходы	± 0,5 %
Температурная ошибка (относительно выходного диапазона)	± 0,02 %/K
Ошибка линеаризации (относительно выходного диапазона)	± 0,05 %
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно выходного диапазона)	± 0,05 %
Пульсации на выходе (полоса частот относительно выходного диапазона)	± 0,05 %
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Прерывания	Отсутствуют
Диагностические функции	Отсутствуют
<b>Данные для выбора датчика</b>	
Входные диапазоны (номинальные значения)/ входное сопротивление	
• Напряжение	от 0 до 10 В/100 кОм
• Ток	от 0 до 20 мА/50 Ом
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	макс. 20 В длительно; 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)
Допустимый входной ток для токового входа (разрушающий предел)	40 мА
Подключение датчиков сигнала	с помощью 20-контактного фронтштекера
• для измерения напряжения	возможно
• для измерения тока	возможно с внешним источником питания
как 2-проводных преобразователей	
как 4-проводных преобразователей	возможно
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходные диапазоны (номинальные значения)	
• Напряжение	от 0 до 10 В
• Ток	от 0 до 20 мА

## Аналоговые модули

87B6.15 Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

Технические данные	
Полное сопротивление нагрузки (в номинальном выходном диапазоне)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• для потенциальных выходов<ul style="list-style-type: none"><li>– емкостная нагрузка</li></ul></li><li>• для токовых выходов<ul style="list-style-type: none"><li>– индуктивная нагрузка</li></ul></li></ul>	мин. 5 кОм макс. 1 мкФ макс. 300 Ом макс. 1 мГн
Потенциальные выходы	
<ul style="list-style-type: none"><li>• защита от короткого замыкания</li><li>• ток короткого замыкания</li></ul>	Да макс. 11 мА
Токовые выходы	
<ul style="list-style-type: none"><li>• напряжение холостого хода</li></ul>	макс. 15 В
Граница разрушения для напряжений/токов, приложенных извне	
<ul style="list-style-type: none"><li>• напряжение на выходах относительно M<sub>ANA</sub></li><li>• ток</li></ul>	макс. 15 В длительно макс. 50 мА пост. тока
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера
<ul style="list-style-type: none"><li>• для потенциального выхода 2-проводное подключение 4-проводное подключение (измерительная цепь)</li></ul>	возможно невозможно

### 6.15.1 Принцип действия SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit

#### Введение

Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit не имеет гальванической развязки. Параметризация SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit невозможна.

#### Адресация

Входы и выходы модуля адресуются, начиная со стартового адреса модуля.  
Адрес канала получается из начального адреса модуля и адресного смещения.

#### Адреса входов

Входам соответствуют следующие адреса:

Канал	Адрес
0	Начальный адрес модуля
1	Начальный адрес модуля + 2 байта адресного смещения
2	Начальный адрес модуля + 4 байта адресного смещения
3	Начальный адрес модуля + 6 байтов адресного смещения

## Адреса выходов

Выходам соответствуют следующие адреса каналов:

Канал	Адрес
0	Начальный адрес модуля
1	Начальный адрес модуля + 2 байта адресного смещения

## 6.15.2 Метод измерения и вид вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit

### Введение

SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit не параметризуется.

### Определение вида измерения и вывода

Вид измерения для канала ввода (напряжение, ток) выбирается соответствующим подключением этого канала.

Вид вывода для выходного канала (напряжение, ток) выбирается соответствующим подключением этого канала.

### См. также

Представление аналоговых величин для каналов аналогового ввода (стр. 2)

Представление аналоговых величин для каналов аналогового вывода (стр. 18)

## 6.15.3 Диапазоны измерения и вывода SM 334; AI 4/ AO 2 x 8/8 Bit

### Диапазоны измерений

SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit имеет диапазоны измерения от 0 до 10 В и от 0 до 20 мА.

В отличие от других аналоговых модулей аналоговый модуль ввода/вывода SM 334 имеет более низкую разрешающую способность и не имеет отрицательных диапазонов измерения. Примите это во внимание при чтении измеренных значений в таблицах *Представление аналоговых величин в диапазонах измерения от ± 1 до ± 10 В* и *Представление аналоговых величин в диапазонах измерения от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА*.

### Выходные диапазоны

SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit имеет выходные диапазоны от 0 до 10 В и от 0 до 20 мА.

В отличие от других аналоговых модулей аналоговый модуль ввода/вывода SM 334 имеет более низкую разрешающую способность и аналоговые выходы не имеют области отрицательных перегрузок. Примите это во внимание при чтении таблиц *Представление аналоговых величин в диапазонах вывода от 0 до 10 В и от 1 до 5 В* и *Представление аналоговых величин в диапазонах вывода от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА*.

## *Аналоговые модули*

---

88B6.16    Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit; (6ES7334-0KE00-0AB0)

### **6.15.4    Дополнительная информация к SM 334; AI 4/AO2 x 8/8 Bit**

#### **Неиспользуемые каналы**

Вы должны замкнуть накоротко неиспользуемые каналы ввода и подключить их к M<sub>ANA</sub>. Благодаря этому достигается оптимальная помехоустойчивость аналогового модуля. Неиспользуемые выходные каналы должны оставаться разомкнутыми.

## **6.16    Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit; (6ES7334-0KE00-0AB0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7334-0KE00-0AB0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1334-0KE00-2AB0

#### **Свойства**

- 4 входа в 2 группах и 2 выхода в одной группе
- Разрешающая способность 12 битов + знак
- Вид измерения устанавливается на группу каналов:
  - Напряжение
  - Сопротивление
  - Температура
- Гальваническая развязка с интерфейсом задней шины
- Гальваническая развязка с напряжением на нагрузке

#### **Назначение контактов**

На следующих рисунках представлены примеры подключения.

---

#### **Указание**

При включении/выключении номинального напряжения на нагрузке (L+) на выходе при напряжении на нагрузке ниже номинального появляются неправильные промежуточные значения.

---

**Подключение: Измерение сопротивлений, измерение напряжений и потенциальный выход**

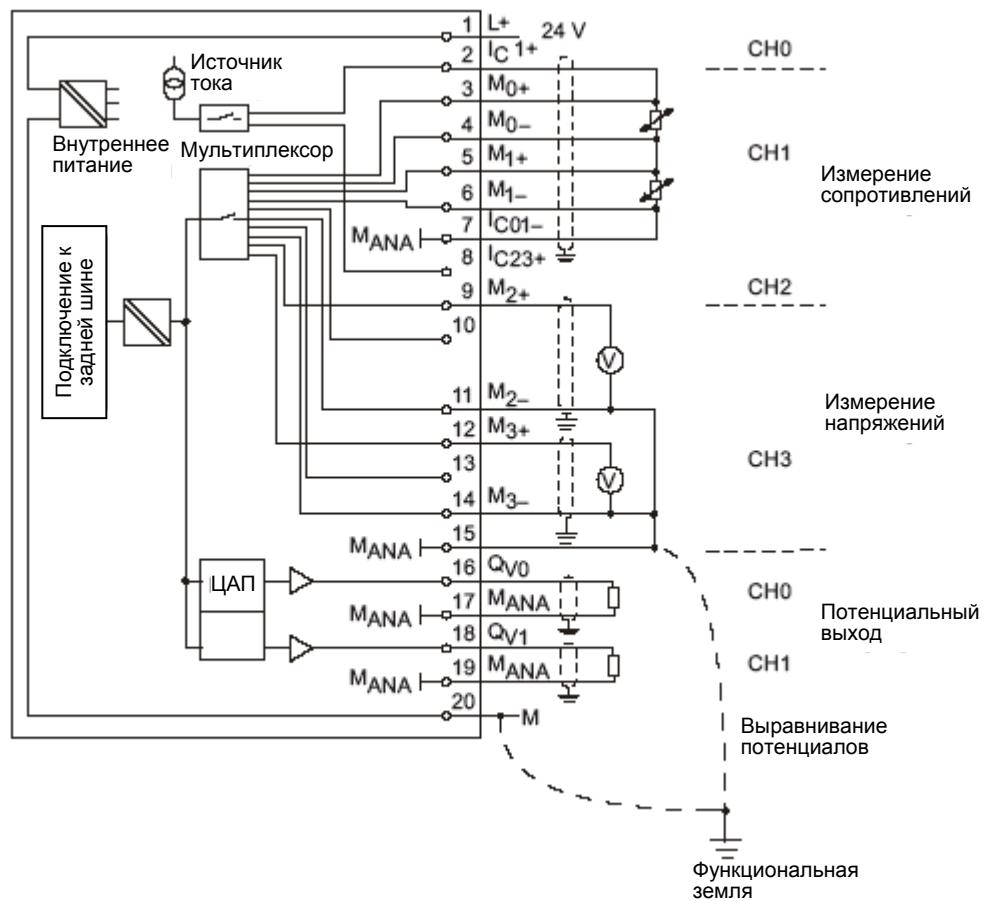


Рис. 6-44. Схема подключения и принципиальная схема

## Аналоговые модули

88B6.16 Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit; (6ES7334-0KE00-0AB0)

### Подключение: Измерение сопротивления и потенциальный выход

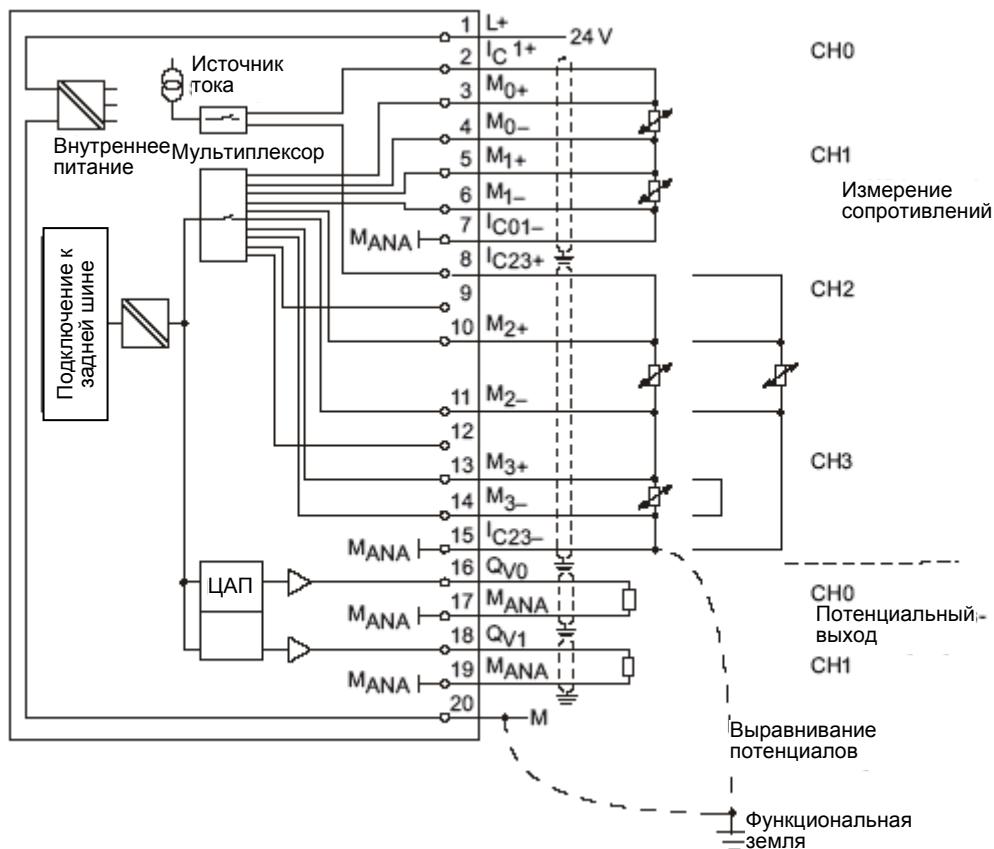


Рис. 6-45. Схема подключения и принципиальная схема

### Технические данные

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	ок. 200 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет
Число входов	4
• для датчиков сопротивления	4
Число выходов	2
Длина кабеля, экранированного	макс. 100 м
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение источника питания электроники и нагрузки L+	24 В пост. тока
• защита от обратной полярности	Да

<b>Технические данные</b>		
Измерительный ток постоянной величины для датчиков сопротивления (пульсирующий)	тип. 490 мкА тип. 105 мкА	
<ul style="list-style-type: none"> <li>для PT 100</li> <li>при 10 кОм</li> </ul>		
Потенциальная развязка		
<ul style="list-style-type: none"> <li>между каналами и задней шиной</li> <li>между каналами и источником питания электроники</li> </ul>	Да Да	
между каналами	Нет	
Допустимая разность потенциалов		
<ul style="list-style-type: none"> <li>между входами и M<sub>ANA</sub> (U<sub>CM</sub>)</li> <li>между входами (U<sub>CM</sub>)</li> <li>между M<sub>ANA</sub> и M<sub>internal</sub> (U<sub>ISO</sub>)</li> </ul>	1 В 1 В 75 В пост. тока / 60 В перем. тока	
Изоляция проверена напряжением	500 В пост. тока	
Потребление тока		
<ul style="list-style-type: none"> <li>из задней шины</li> <li>из источника питания L+ (без нагрузки)</li> </ul>	макс. 60 мА макс. 80 мА	
Мощность потерь модуля	тип. 2 Вт	
<b>Формирование аналоговых значений для входов</b>		
Принцип измерения	интегрирующий	
Время интегрирования/ преобразования (на канал)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>параметризуемое</li> <li>время интегрирования в мс</li> </ul>	Да	
<ul style="list-style-type: none"> <li>основное время преобразования, включая время интегрирования в мс</li> <li>дополнительное время преобразования при измерении сопротивления в мс</li> <li>разрешающая способность в битах (включая область перегрузки)</li> <li>подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц</li> </ul>	16 <sup>2/3</sup> 72 72 60	20 85 85 50
Сглаживание измеренных значений	параметризуемое, в 2 этапа	
Постоянная времени входного фильтра	0,9 мс	
Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы)	350 мс	
<b>Формирование аналоговых значений для выходов</b>		
Разрешающая способность (включая область перегрузки)	12 битов	
Время преобразования (на канал)	500 мкс	
Время установления		
<ul style="list-style-type: none"> <li>при омической нагрузке</li> <li>при емкостной нагрузке</li> </ul>	0,8 мс 0,8 мс	
<b>Подавление помех, границы ошибок для входов</b>		
Подавление помех для F = n (f1 ± 1 %) (f1 = частота помех)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>синфазная помеха (U<sub>пик</sub> &lt; 1 В)</li> <li>противофазная помеха (пиковое значение помехи &lt; номинального значения входного диапазона)</li> </ul>	> 38 дБ > 36 дБ	
Перекрестная помеха между входами	> 88 дБ	

## Аналоговые модули

88B6.16 Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit; (6ES7334-0KE00-0AB0)

Технические данные		
Граница эксплуатационной ошибки (по всему диапазону температур, относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	от 0 до 10 В	± 0,7 %
• вход сопротивления	10 кОм	± 3,5 %
• температурный вход	Pt 100	± 1 %
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно входного диапазона)		
• потенциальный вход	от 0 до 10 В	± 0,5 %
• вход сопротивления	10 кОм	± 2,8 %
• температурный вход	Pt 100	± 0,8 %
Температурная ошибка (относительно входного диапазона)	± 0,01 %/К	
Ошибка линеаризации (относительно входного диапазона)	± 0,05 %	
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно входного диапазона)	± 0,05 %	
Подавление помех, границы ошибок для выходов		
Перекрестная помеха между выходами	> 88 дБ	
Предельная эксплуатационная ошибка (во всем диапазоне температур, относительно выходного диапазона)		
• потенциальные выходы	± 1,0 %	
Граница основной ошибки (предельная эксплуатационная ошибка при 25 °C, относительно выходного диапазона)		
• потенциальные выходы	± 0,85 %	
Температурная ошибка (относительно выходного диапазона)	± 0,01 %/К	
Ошибка линеаризации (относительно выходного диапазона)	± 0,01 %	
Повторяемость (в установившемся режиме при 25 °C, относительно выходного диапазона)	± 0,01 %	
Пульсации на выходе; диапазон от 0 до 50 кГц (относительно выходного диапазона)	± 0,1 %	
Состояние, прерывания, диагностика		
Прерывания	Отсутствуют	
Диагностические функции	Отсутствуют	
Данные для выбора датчика		
Входные диапазоны (номинальные значения)/ входное сопротивление		
• Напряжение	от 0 до 10 В	100 кОм
• Сопротивление	10 кОм	10 МОм
• Температура	Pt 100	10 МОм
Допустимое входное напряжение для потенциального входа (разрушающий предел)	макс. 20 В длительно; 75 В в течение макс. 1 с (коэффициент заполнения 1:20)	
Подключение датчиков сигнала		
• для измерения напряжения	возможно	
• для измерения сопротивления с 2-проводным подключением	возможно	
с 3-проводным подключением	возможно	
с 4-проводным подключением	возможно	
Линеаризация характеристики	Параметризуемая	
• для термометров сопротивления	РТ 100 (климатический диапазон)	
Техническая единица для формата данных	градусы Цельсия	

<b>Технические данные</b>	
<b>Данные для выбора исполнительного устройства</b>	
Выходной диапазон (номинальное значение)	от 0 до 10 В
• напряжение	
Полное сопротивление (в номинальном выходном диапазоне)	
• для потенциальных выходов – емкостная нагрузка	мин. 2,5 кОм макс. 1,0 мКФ
Потенциальные выходы	
• защита от короткого замыкания	Да
• ток короткого замыкания	макс. 30 мА
Граница разрушения для напряжений/токов, приложенных извне	макс. 15 В длительно
• напряжение на выходах относительно M <sub>ANA</sub>	
Подключение исполнительных устройств	с помощью 20-контактного фронтштекера
• для потенциального выхода 2-проводное подключение 4-проводное подключение (измерительная цепь)	возможно невозможно

## 6.16.1 Настраиваемые параметры

### Введение

Общую информацию о параметризации аналоговых модулей вы найдете в разделе *Параметризация аналоговых модулей*.

В следующей таблице вы найдете обзор настраиваемых параметров и их значения по умолчанию:

Таблица 6-40. Обзор параметров SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit

Параметры	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Вид параметра	Область действия
<b>Input [Ввод]</b> Measurement [Измерение]	disabled [деактивизирован]	RTD-4L		
• Measuring method [Вид измерения]	U R-4L RTD-4L	Напряжение Сопротивление (4-проводное подключение) Термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение)		Динамический Канал
• Measuring range [Диапазон измерения]	от 0 до 10 В 10000 Ом Pt 100 climate	Pt 100 climate		
<b>Output [Вывод]</b> • Output type [Вид вывода]	disabled [деактивизирован]			
• Output range [Выходной диапазон]	U Напряжение от 0 до 10 В	U от 0 до 10 В	Динамический Канал	

### См. также

Параметризация аналоговых модулей (стр. 31)

## 6.16.2    Виды и диапазоны измерений

### Введение

Входы можно подключать для измерения напряжения, сопротивления или температуры, или деактивизировать их.

Выходы можно подключать как потенциальные или заблокировать их.

Подключение входов и выходов производится с помощью параметров “measuring method [вид измерения]” и “output method [вид вывода]” в STEP 7.

### Установки по умолчанию для входов

Настройками модуля по умолчанию являются вид измерения «Термосопротивление (линейное, 4-проводное подключение)» и диапазон измерения «Pt 100 climate». Этот вид измерения с этим диапазоном измерения можно использовать без параметризации SM 334; AI 4/AO 2 x12 Бит в STEP 7.

### Варианты подключения каналов ввода

Каналы ввода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit можно подключать в следующих комбинациях:

Канал	Варианты подключения
Каналы 0 и 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 для измерения температуры или</li><li>• 2 для измерения сопротивления</li></ul>
Каналы 2 и 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 для измерения напряжения,</li><li>• 2 для измерения сопротивления,</li><li>• 2 для измерения температуры,</li><li>• 1 для измерения температуры и 1 для измерения напряжения, или</li><li>• 1 для измерения сопротивления и 1 для измерения напряжения</li></ul>

---

### Указание

Не допускается одновременное подключение датчика температуры и сопротивления к каналам 0 и 1 или 2 и 3.

Причина: общий источник тока для обоих каналов.

---

## Диапазоны измерений

Для параметризации диапазонов измерения используйте STEP 7.

Таблица 6-41. Виды и диапазоны измерений

Выбранный вид измерения	Диапазон измерения
U: напряжение	от 0 до 10 В
R-4L: сопротивление (4-проводное подключение)	10 кОм
RTD-4L: термометр сопротивления (линейный, 4-проводное подключение) (измерение температуры)	Pt 100 climate

## Выходные диапазоны SM 334; AI 4/ AO 2 x 12 Bit

Настройками модуля по умолчанию являются «voltage [напряжение]» для вида выхода и «от 0 до 10 В» для выходного диапазона. Эту комбинацию вида и диапазона измерения можно использовать без параметризации SM 334; AI 4/ AO 2 x 12 Bit в STEP 7.

Таблица 6-42. Выходные диапазоны

Выбранный вид вывода	Выходной диапазон
Напряжение	от 0 до 10 В

## См. также

Представление аналоговых величин для каналов аналогового вывода (стр. 18)

## 6.16.3 Дополнительная информация к SM 334; AI 4/ AO 2 x 12 Bit

### Неиспользуемые каналы

Установите параметр "measuring method [вид измерения]" для неиспользуемых каналов ввода на "disabled [заблокирован]". Этим вы сократите время цикла модуля.

Вы должны замкнуть накоротко неиспользуемые каналы ввода и подключить их к M<sub>ANA</sub>. Так вы достигнете оптимальной помехоустойчивости аналогового модуля ввода.

Чтобы неиспользуемые выходные каналы модуля SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit оставались обесточенными, необходимо установить параметр «output type [вид выхода]» на «disabled [заблокирован]» и оставить выход разомкнутым.

*Аналоговые модули*

---

88B6.16    Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit; (6ES7334-0KE00-0AB0)

# Другие сигнальные модули

## Сигнальные модули

В этой главе описаны технические данные и свойства модулей S7-300.

### 7.1 Обзор модулей

#### Введение

В следующей таблице собраны наиболее важные характеристики сигнальных модулей, описанных в этой главе. Этот обзор должен облегчить вам выбор подходящего модуля для вашей задачи.

Таблица 7-1. Другие сигнальные модули: обзор свойств

Свойства	Имитатор SM 374; IN/OUT 16	Пустой модуль DM 370	Модуль регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT
Число входов/выходов	<ul style="list-style-type: none"> <li>макс. 16 входов или выходов</li> </ul>	1 резервирует один слот для одного непараметризованного модуля	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 входа для подключения абсолютных датчиков (SSI)</li> <li>2 цифровых входа для фиксации значений датчиков</li> </ul>
Пригоден для...	имитации: <ul style="list-style-type: none"> <li>16 входов или</li> <li>16 выходов или</li> <li>8 входов и 8 выходов</li> </ul>	резервирования места для: <ul style="list-style-type: none"> <li>интерфейсных модулей</li> <li>непараметризованных сигнальных модулей</li> <li>модулей, занимающих два слота</li> </ul>	регистрации перемещений с помощью не более чем 3 абсолютных датчиков (SSI) Типы датчиков: абсолютный датчик (SSI) с длиной кадра сообщения 13 бит, 21 бит или 25 бит Форматы данных: код Грэя или двоичный код
Поддерживает режим тактовой синхронизации	Нет	Нет	Да
Параметризуемая диагностика	Нет	Нет	Нет
Диагностическое прерывание	Нет	Нет	Настраиваемое
Особенности	Функция устанавливается с помощью отвертки	При замене DM 370 другим модулем механическая структура и адресация конфигурации в целом не меняются	На SM 338 нельзя использовать абсолютные датчики с временем паузы между кадрами сообщений, большим 64 мкс

## 7.2 Имитатор SM 374; IN/OUT 16; (6ES7374-2XH01-0AA0)

### Номер для заказа

6ES7374-2XH01-0AA0

### Свойства

Свойства имитатора SM 374; IN/OUT 16:

- Имитация:
  - 16 входов или
  - 16 выходов или
  - 8 входов и 8 выходов (с одинаковыми начальными адресами в каждом случае!)
- Индикаторы состояния для имитации входов и выходов
- Функция устанавливается с помощью отвертки

---

### Указание


Не используйте переключатель для установки режима, когда CPU находится в состоянии RUN!

---

### Конфигурирование с помощью STEP 7

Имитатор SM 374; IN/OUT 16 не включен в каталог модулей STEP 7. То есть STEP 7 не распознает номер для заказа SM 374. Это значит, что для конфигурирования вы должны “имитировать” желаемую функцию имитатора следующим образом:

- Если вы хотите использовать SM 374 с **16 входами**, введите в STEP 7 номер для заказа цифрового модуля ввода с 16 входами,  
например: 6ES7321-1BH02-0AA0
- Если вам требуется SM 374 с **16 выходами**, введите в STEP 7 номер для заказа цифрового модуля вывода с 16 выходами,  
например: 6ES7322-1BH01-0AA0
- Если вы хотите использовать SM 374 с **8 входами и 8 выходами**, введите в STEP 7 номер для заказа цифрового модуля ввода/вывода с восемью входами и восемью выходами,  
например: 6ES7323-1BH00-0AA0

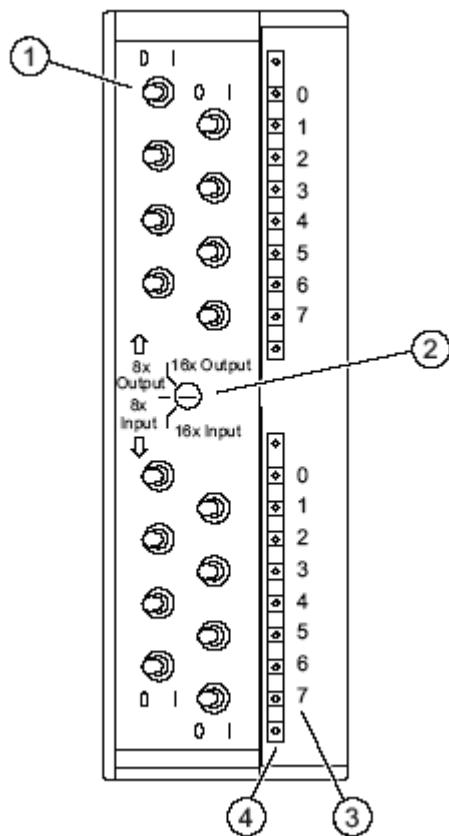**Внешний вид модуля (без передней дверцы)**

- ① Переключатель состояния входа
- ② Переключатель для установки функции
- ③ Номер канала
- ④ Индикаторы состояния - зеленые

**Технические данные SM 374; IN/OUT 16**

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 110
Вес	ок. 190 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Имитация по выбору	16 входов 16 выходов 8 входов и 8 выходов
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Потребление тока из задней шины	макс. 80 мА
Мощность потерь модуля	тип. 0,35 Вт
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Индикация состояния	Да, зеленый светодиод на каждом канале
Прерывания	Нет
Диагностические функции	Нет

## 7.3    Пустой модуль DM 370; (6ES7370-0AA01-0AA0)

### Номер для заказа

6ES7370-0AA01-0AA0

### Свойства

Пустой модуль DM 370 резервирует слот для непараметризованного модуля. Он может хранить место для:

- интерфейсных модулей (без резервирования адресного пространства)
- непараметризованных цифровых модулей (с резервированием адресного пространства)
- модулей, занимающих 2 слота (с резервированием адресного пространства)

При замене пустого модуля другим модулем S7-300 механическая структура и адресация конфигурации в целом не меняется.

### Конфигурирование с помощью STEP 7


Пустой модуль DM 370 необходимо параметризовать с помощью STEP 7 только в том случае, если вы используете этот модуль, чтобы зарезервировать слот для параметризованного сигнального модуля. Если этот модуль резервирует слот для интерфейсного модуля, то его не требуется конфигурировать с помощью STEP 7.

### Модули, занимающие два слота

Для модулей, занимающих два слота, необходимо вставить два пустых модуля. При этом вы резервируете адресное пространство только с помощью пустого модуля, находящегося в слоте "x" (а не с помощью пустого модуля, находящегося слоте "x + 1"; последовательность действий см. в следующей таблице).

В монтажную стойку можно вставить не более 8 модулей (SM/FM/CP). Если вы, например, резервируете один слот для 80-миллиметрового модуля с помощью двух пустых модулей, то вы можете вставить еще 7 модулей (SM/FM/CP), так как пустой модуль занимает адресное пространство только для одного модуля.

**Внешний вид модуля**

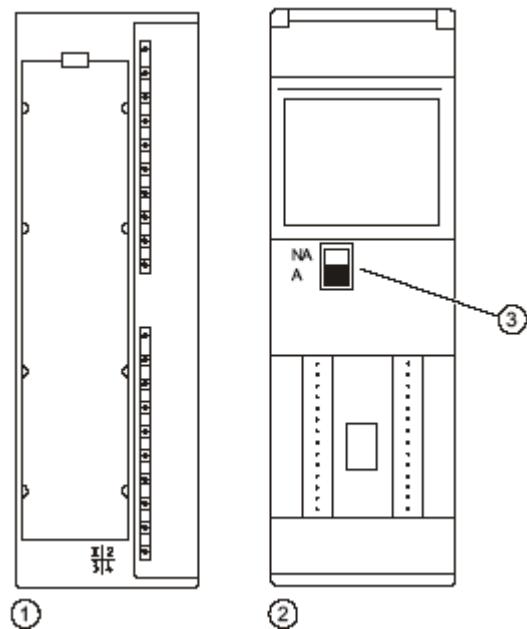

- ① Вид спереди
- ② Вид сзади
- ③ Переключатель для назначения адреса

### Положения переключателя для назначения адреса

В следующей таблице показано, как нужно устанавливать переключатель на задней стороне модуля в зависимости от типа заменяемого модуля.

Таблица 7-2. Значение положений переключателя пустого модуля DM 370

Положение переключателя	Значение	Использование
NA A 	Пустой модуль резервирует один слот. Модуль не проектируется и не занимает адресного пространства.	<ul style="list-style-type: none"><li>Без активной задней шины: в конфигурациях, для которых чисто физически должен быть зарезервирован один слот, с электрическим подключением к шине S7 300.</li><li>С активной задней шиной: Нет</li></ul>
NA A 	Пустой модуль резервирует один слот. Модуль должен быть запроектирован и занимает 1 байт адресного пространства входов (по умолчанию вне образа процесса).	В конфигурациях, для которых должен быть зарезервирован слот с адресом.

### Технические данные DM 370

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 120
Вес	ок. 180 г
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Потребление тока из задней шины	ок. 5 мА
Мощность потерь	тип. 0,03 Вт

## 7.4      Модуль регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

### Номер для заказа

6ES7338-4BC01-0AB0

### Свойства

Свойства модуля для регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT:

- 3 входа для подключения до трех абсолютных датчиков (SSI) и 2 цифровых входа для фиксации значений датчиков
- возможна непосредственная реакция на значения датчиков в перемещаемой системе
- обработка значений датчиков, регистрируемых модулем SM 338, в программе пользователя
- поддержка режима тактовой синхронизации
- возможен выбор вида регистрации значений датчика:
  - свободный
  - с тактовой синхронизацией
- номинальное входное напряжение 24 В пост. тока
- потенциально связан с CPU
- возможен выбор ускоренного режима (Fast Mode) с более быстрой регистрацией значений датчика и сжатым интерфейсом обратной связи. Режим Fast Mode доступен, начиная с версии программы ПЗУ V2.0.0 в SM 338; POS-INPUT и может быть выбран, начиная со STEP 7 V5.3+SP2.

### Поддерживаемые типы датчиков

Модуль SM 338; POS-INPUT поддерживает следующие типы датчиков:

- Абсолютный датчик (SSI) с длиной кадра сообщения 13 битов
- Абсолютный датчик (SSI) с длиной кадра сообщения 21 бит
- Абсолютный датчик (SSI) с длиной кадра сообщения 25 битов

### Поддерживаемые форматы данных

SM 338; POS-INPUT поддерживает код Грея и двоичный код.

## Обновление программы ПЗУ

Для расширения функциональных возможностей и устранения неисправностей имеется возможность с помощью утилиты HW-Config в STEP 7 загрузить обновления программы ПЗУ в память операционной системы SM 338; POS-INPUT.


### Внимание

При запуске обновлений программы ПЗУ старая программа ПЗУ удаляется. Если процесс обновления прерывается или завершается по какой-либо причине, то после этого SM 338; POS-INPUT прекращает функционировать надлежащим образом. Снова запустите обновление программы ПЗУ и подождите, пока оно не будет успешно завершено.

### Указание

Децентрализованное обновление программы ПЗУ возможно только в том случае, если используемый головной модуль (интерфейс slave-устройства) поддерживает необходимый для этого системный сервис.

## Схема подключения и принципиальная схема

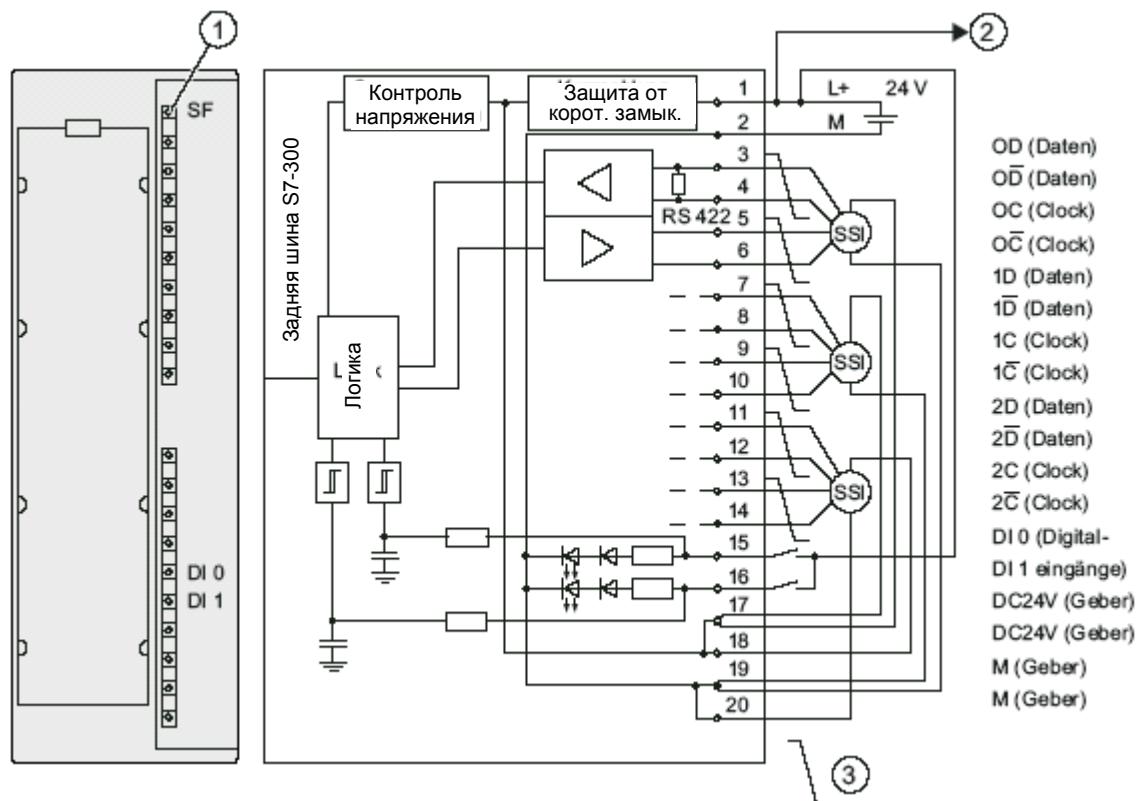

- ① Светодиод ошибок - красный
- ② Соединение с массой CPU
- ③ Полярно свитые провода

Пояснения к рисунку: Daten – данные; Clock – тактовый генератор; Digitaleingänge – цифровые входы; Geber - датчик

## Правила подключения

При подключении модуля обратите внимание на следующие важные правила:

- Земля источника питания датчика не имеет потенциальной развязки с землей CPU. Поэтому соедините контакт 2 блока SM 338 (M) с землей CPU проводом, имеющим малое сопротивление.
- Провода датчика (контакты с 3 по 14) должны быть экранированы и попарно скручены. Закрепите экран с обеих сторон. Для крепления экрана на SM 338 используйте опорный элемент для экрана (номер для заказа 6ES7390-5AA00-0AA0.)
- Если превышается максимальный выходной ток (900 мА) источника питания датчика, то необходимо подключить внешний источник питания.

## Технические данные SM 338; POS-INPUT

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 120
Вес	ок. 235 г
<b>Напряжения, токи, потенциалы</b>	
Номинальное напряжение на нагрузке L+	24 В пост. тока
• диапазон	20,4 ... 28,8 В
• защита от обратной полярности	Нет
Потенциальная развязка	Нет, только относительно экрана
Допустимая разность потенциалов	1 В пост. тока
• между входом (клетка M) и центральной точкой заземления CPU	
Питание датчиков	L+ -0,8 В макс. 900 мА, устойчив к короткому замыканию
• выходное напряжение	
• выходной ток	
Потребление тока	макс. 160 мА макс. 10 мА
• из задней шины	
• из источника питания нагрузки L+ (без нагрузки)	
Мощность потерь модуля	тип. 3 Вт
<b>Входы датчиков POS-INPUT 0 – 2</b>	
Регистрация положения	Абсолютная
Сигналы расхождения для данных SSI и тактового генератора SSI	В соответствии с RS422
Скорость передачи данных и длина кабеля (витого, экранированного) у датчиков абсолютных значений	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 кГц макс. 320 м</li> <li>• 250 кГц макс. 160 м</li> <li>• 500 кГц макс. 60 м</li> <li>• 1 МГц макс. 20 м</li> </ul>
Длительность передачи кадра SSI	13 битов 21 бит 25 битов 112 мкс 176 мкс 208 мкс 56 мкс 88 мкс 104 мкс 28 мкс 44 мкс 52 мкс 14 мкс 22 мкс 26 мкс
Время паузы между кадрами <sup>2</sup>	16 мкс, 32 мкс, 48 мкс, 64 мкс

*Другие сигнальные модули*

92B7.4 Модуль регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

<b>Технические данные</b>	
<b>Цифровые входы DI 0, DI 1</b>	
Потенциальная развязка	Нет, только относительно экрана
Входное напряжение	Сигнал 0: -3 В ... 5 В Сигнал 1: 11 В ... 30.2 В
Входной ток	Сигнал 0: ≤ 2 мА (ток покоя) Сигнал 1: 9 мА (тип.)
Входное запаздывание	0 > 1: макс. 300 мкс 1 > 0: макс. 300 мкс
Максимальная частота повторения	1 кГц
Подключение 2-проводного BERO, тип 2	Возможно
Длина экранированного кабеля	600 м
Длина незакранированного кабеля	32 м
<b>Состояние, прерывания, диагностика</b>	
Прерывания	
• диагностическое прерывание	Параметризуемое
Индикация состояния для цифровых входов	Светодиод (зеленый)
Групповая ошибка	Светодиод (красный)
<b>Нечеткость значения датчика</b>	
<b>Свободная регистрация значений датчика</b>	
• максимальная давность <sup>1</sup>	(2 × длительность сообщения) + время паузы между кадрами + 580 мкс
• минимальная давность <sup>1</sup>	Длительность сообщения + 130 мкс
• разброс	Длительность сообщения + время паузы между кадрами + 450 мкс
Темп обновления	Анализ сообщения каждые 450 мкс
<b>Нечеткость замороженного значения датчика (Freeze)</b>	
Свободная регистрация значений датчика (Fast Mode [Ускоренный режим])	
• максимальная давность <sup>1</sup>	(2 × длительность сообщения) + время паузы между кадрами + 400 мкс
• минимальная давность <sup>1</sup>	Длительность сообщения + 100 мкс
• разброс	Длительность сообщения + время паузы между кадрами + 360 мкс
Темп обновления	Анализ сообщения каждые 360 мкс
Регистрация значений датчика в режиме тактовой синхронизации	
• давность	Значение датчика в момент $T_i$ текущего цикла PROFIBUS DP
<b>Нечеткость замороженного значения датчика (Freeze)</b>	
Свободная регистрация значений датчика (Standard Mode [Стандартный режим])	
• максимальная давность <sup>1</sup>	(2 × длительность сообщения) + время паузы между кадрами + 580 мкс
• минимальная давность <sup>1</sup>	Длительность сообщения + 130 мкс
• разброс	Длительность сообщения + время паузы между кадрами + 450 мкс
Регистрация значений датчика в режиме тактовой синхронизации	
• разброс	Макс. (длительность сообщения <sub>n</sub> + параметризованное время паузы между кадрами <sub>n</sub> ) n=0, 1, 2, (канал)

<b>Технические данные</b>	
<b>Времена тактовой синхронизации модуля</b>	
В стандартном режиме (Standard Mode)	TWE 850 мкс TWE 620 мкс ToiMin 90 мкс TDPMin 1620 мкс
В ускоренном режиме (Fast Mode)	TWE 700 мкс TWE 0 мкс ToiMin 0 мкс TDPMin 900 мкс

<sup>1</sup> Давность значений датчиков, определяемая способом передачи и обработкой

<sup>2</sup> Для времени паузы между кадрами датчика абсолютных значений действует следующее ограничение:

(1 / скорость передачи) < времени паузы между кадрами датчика абсолютных значений < 64 мкс + 2 x (1 / скорость передачи):

## 7.4.1 Режим тактовой синхронизации

### Введение

#### Указание

Основы режима тактовой синхронизации описаны в отдельном руководстве.

### Аппаратные предпосылки

Для работы SM 338 в режиме тактовой синхронизации необходимы:

- CPU, поддерживающее режим тактовой синхронизации
- master-устройство DP, поддерживающее эквидистантный цикл шины
- пассивный интерфейсный модуль (IM 153–x), поддерживающий режим тактовой синхронизации

### Свойства

В зависимости от параметризации системы SM 338 работает в режиме тактовой синхронизации или без него.

В режиме тактовой синхронизации обмен данными между master-устройством DP и SM 338 синхронизирован с циклом PROFIBUS DP.

В режиме тактовой синхронизации все 16 байтов интерфейса обратной связи согласованы друг с другом.

При потере синхронизации из-за помех или выхода из строя или запаздывания глобального управления (Global Control, GC) SM 338 возвращается в режим тактовой синхронизации в следующем цикле без реакции на ошибку.

При потере синхронизации интерфейс обратной связи не обновляется.

## 7.4.2 Функции SM 338; POS-INPUT; регистрация значений датчика

Датчик абсолютных значений передает свои значения модулю SM 338 в виде кодовых сообщений. Передача сообщения инициируется модулем SM 338.

- При отсутствии тактовой синхронизации значения датчика регистрируются в свободном режиме.
- В режиме тактовой синхронизации значения датчика регистрируются синхронно с циклом PROFIBUS DP в каждый момент  $T_i$ .

### Свободная регистрация значений датчика

SM 338 всегда инициирует передачу сообщения по истечении параметризованного времени паузы между кадрами.

Асинхронно с этими поступающими в свободном режиме сообщениями SM 338 обрабатывает зарегистрированное сообщение датчика в течение цикла своей актуализации (см. технические данные).

Вследствие этого при свободном режиме регистрации значений датчика появляются значения, относящиеся к различным моментам времени. Разность между максимальным и минимальным «возрастом» сообщений представляет собой разброс (см. технические данные.)

### Регистрация значений датчика в режиме тактовой синхронизации

Регистрация значений датчика в режиме тактовой синхронизации устанавливается автоматически, если в master-системе DP активизирован эквидистантный цикл шины и slave-устройство DP синхронизировано с циклом DP.

SM 338 инициирует передачу сообщения в каждом цикле PROFIBUS DP в момент времени  $T_i$ .

SM 338 обрабатывает переданные значения датчика синхронно с циклом PROFIBUS DP.

### 7.4.2.1 Преобразователь кода Грэя в двоичный код

При настройке на код Грэя значения датчика, поставляемые датчиком абсолютных значений в коде Грэя, преобразуются в двоичный код. При настройке на двоичный код значения, поставляемые датчиком, остаются неизменными.

---

#### Указание

Если вы выбрали настройку на код Грэя, то SM 338 всегда преобразует все значение датчика (13, 21, 25 битов). Вследствие этого предшествующие специальные биты влияют на значение датчика, и последующие биты могут быть при определенных обстоятельствах искажены.

---

### 7.4.2.2 Переданное значение датчика и нормирование

#### Значение датчика и нормирование

Переданное значение датчика содержит положение датчика абсолютных значений.

Кроме того, в зависимости от используемого типа датчика, передаются также дополнительные биты, расположенные перед и после положения датчика.

Чтобы SM 338 мог распознать положение датчика, выполните следующие настройки:

- Нормирование, разряды (0..12), или
- Нормирование, шаги / оборот

#### Нормирование, разряды

Нормирование определяет представление значений датчика в интерфейсе обратной связи.

- Устанавливая «разряды» = 1, 2....12, вы определяете, что следующие за положением датчика не имеющие значения биты удаляются из значений датчика, и эти значения выравниваются вправо (см. следующий пример).
- Устанавливая «разряды» = 0, вы определяете, что следующие за положением датчика биты сохраняются и доступны для анализа.  
Это может быть полезно, если вы используете датчик абсолютных значений, передающий в этих битах информацию (см. данные производителя), и вы хотите их анализировать (см. также раздел *Преобразователь кода Грея в двоичный код*).

#### Параметр Steps per revolution [Число шагов на оборот]

Для параметра «Число шагов на оборот» предоставляется в распоряжение не более 13 битов. В соответствии с данными «Places [Разряды]» автоматически отображается результирующее количество шагов на оборот.


## Пример нормирования значения датчика

Вы используете однооборотный датчик с числом шагов  $2^9 = 512$  шагов на оборот (разрешение /360°.)

Вы выполнили следующую параметризацию в STEP 7:

- Absolute encoder [Абсолютный датчик]: 13-битовый
  - Scaling [Нормирование]: 4 разряда
  - Steps per revolution [Число шагов на оборот]: 512

Перед нормированием: циклически регистрируемое значение датчика 100

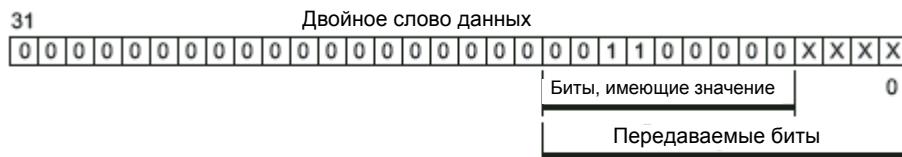

После нормирования: значение датчика 100



Результат: биты с 0 по 3 (4 разряда, обозначенные "x", исключены)

#### 7.4.2.3 Функция Freeze

С помощью функции Freeze вы фиксируете ("замораживаете") текущие значения датчиков SM 338. Функция Freeze связана с цифровыми входами DI 0 и DI 1 модуля SM 338.

Фиксация запускается положительным (нарастающим) фронтом на входе DI 0 или DI 1. Зафиксированное значение датчика обозначается установкой бита 31 (адрес выхода). С помощью одного цифрового входа можно зафиксировать одно, два или три значения датчика.

Функцию Freeze необходимо разблокировать, т.е. произвести соответствующую параметризацию в *STEP 7*.

Значения датчиков сохраняются до конца действия функции FREEZE и, таким образом, могут анализироваться в зависимости от события.

## Завершение функции Freeze

Функцию Freeze необходимо завершать для каждого входа датчика в отдельности.

Функция квитируется в программе пользователя установкой бита 0, 1 или 2 в зависимости от канала с помощью операции STEP 7 Т РАВ “xyz”.

После квитирования бит 31 соответствующего значения датчика снова сбрасывается, и значения датчика снова обновляются. Новое замораживание значений датчика становится возможным, как только вы сбросите бит квитирования в выходном адресе модуля.

В режиме тактовой синхронизации квитирование обрабатывается в момент времени  $T_0$ . С этого момента может производиться новое замораживание значений датчика через цифровые входы.

**Указание**

Функция Freeze автоматически квотируется при новой параметризации соответствующего канала другими параметрами.

Если параметры остаются идентичными предыдущим, то функция Freeze остается незатронутой.

**См. также**

Адресация SM 338; POS-INPUT (стр. 16)

Параметризация SM 338; POS-INPUT (стр. 15)

### 7.4.3 Параметризация SM 338; POS-INPUT

**Параметризация**

Параметры модулю SM 338; POS-INPUT назначаются в STEP 7. Параметризация должна выполняться, когда CPU находится в состоянии STOP.

После установки всех параметров загрузите их из устройства программирования в CPU. После перехода из STOP в RUN CPU передает параметры в SM 338.

Изменение этих параметров через программу пользователя невозможно.

**Параметры SM 338; POS-INPUT**

В следующей таблице вы найдете обзор параметров, которые вы можете устанавливать, и их значения по умолчанию для SM 338.

Значения по умолчанию действуют, если вы не выполняли параметризацию в STEP 7 (настройки по умолчанию выделены полужирным шрифтом).

Таблица 7-3. Параметры SM 338; POS-INPUT

Параметры	Диапазон значений	Примечание
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fast-Mode [Скоростной режим]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет]	Параметр деблокировки. Действует на все 3 канала.
Enable [Разблокировать] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosis interrupt [Диагностическое прерывание]</li> </ul>	Yes/no [Да/нет]	Параметр деблокировки. Действует на все 3 канала.
Absolute value encoder [Датчик абсолютных значений] (SSI) <sup>1)</sup>	None [отсутствует]; 13 бит; 21 бит; 25 битов	None: Вход датчика выключен.
Code type [Вид кода] <sup>1)</sup>	Gray; Binary [Грей; двоичный]	Код, поставляемый датчиком.
Transmission rate [Скорость передачи] <sup>1),3)</sup>	125 кГц; 250 кГц; 500 кГц; 1 МГц	Скорость передачи данных датчика регистрации положения SSI. Обратите внимание на связь между длиной кабеля и скоростью передачи данных (см. Технические данные)

## Другие сигнальные модули

### 92B7.4 Модуль регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

Параметры	Диапазон значений	Примечание
Monoflop time [Время паузы между кадрами] <sup>1),2),3)</sup>	16 мкс; 32 мкс; 48 мкс; <b>64 мкс</b>	Время паузы между кадрами – это минимальный интервал времени между двумя кадрами сообщений SSI. Время паузы между кадрами, установленное при параметризации, всегда должно быть больше соответствующего времени датчика абсолютных значений.
Scaling [Нормирование] • Places [Разряды] • Steps per revolution [Шаги на оборот] <sup>4</sup>	от <b>0</b> до 12 от 2 до <b>8192</b>	Нормирование выравнивает вправо значения абсолютного датчика; разряды, не имеющие значения, отбрасываются.
Enabling the Freeze function [Разблокирование функции Freeze]	<b>off</b> [выкл]; 0; 1	Указание цифрового входа, нарастающий фронт на котором приводит к замораживанию значения датчика.
См. технические данные датчика абсолютных значений Время паузы между кадрами – это интервал времени между двумя кадрами сообщений SSI. Установленное при параметризации время паузы между кадрами должно быть больше соответствующего времени датчика абсолютных значений (см. технические данные изготовителя). К значению, установленному при параметризации в HW config, добавляется еще время 2 x (1 / скорость передачи). При скорости передачи 125 кГц и установленном при параметризации времени паузы между кадрами 16 мкс фактически действует время 32 мкс.		
<sup>3</sup> Для времени паузы между кадрами датчика абсолютных значений действует следующее ограничение: (1 / скорость передачи) < времени паузы между кадрами датчика абсолютных значений < 64 мкс + 2 x (1 / скорость передачи)		
<sup>4</sup> во второй степени		

#### Указание

Обратите, пожалуйста, внимание, что при отсутствии тактовой синхронизации скорость передачи и время паузы между кадрами влияют на точность и актуальность значений датчика. В режиме тактовой синхронизации скорость передачи и время паузы между кадрами влияют на точность функции Freeze.

### 7.4.4 Адресация SM 338; POS-INPUT

#### Области данных для значений датчиков

Входы и выходы SM 338 адресуются от начального адреса модуля. Адреса входов и выходов определяются при конфигурировании SM 338 в STEP 7.

#### Адреса входов

Таблица 7-4. SM 338; POS-INPUT: адреса входов

Вход датчика	Адрес входа (из конфигурирования) + смещение адреса
0	"Начальный адрес модуля"
1	"Начальный адрес модуля" + 4 байта смещения адреса
2	"Начальный адрес модуля" + 8 байтов смещения адреса

### Структура двойного слова данных в стандартном режиме (Standard Mode)

Для каждого входа датчика двойное слово данных имеет следующую структуру:




0 = значение датчика не фиксировано, оно постоянно обновляется.

1 = значение датчика фиксировано, оно остается неизменным до квитирования

### Структура двойного слова данных в скоростном режиме (Fast Mode)

Для каждого входа датчика двойное слово данных имеет следующую структуру:

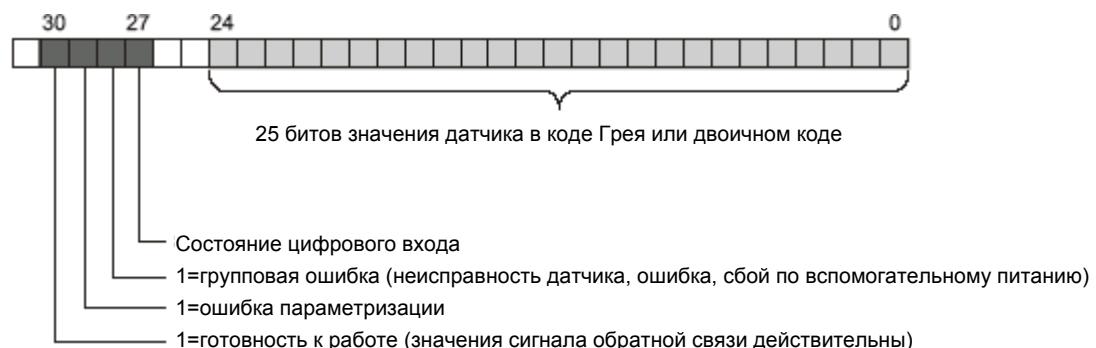

В двойном слове данных канала 0 в бит 27 заносится информация о состоянии цифрового входа I0, а в двойном слове данных канала 1 сообщается о состоянии цифрового входа I1. В двойном слове данных канала 2 этот бит всегда = 0.

### Адрес выхода в стандартном режиме (Standard Mode)



В режиме Fast Mode выходные данные не поддерживаются.

### Считывание областей данных

Вы можете считывать области данных в своей пользовательской программе с помощью операции STEP 7 L PED “xyz”.

### Пример обращения к значениям датчика и использование функции Freeze

Вы хотите считывать и анализировать значения датчика на его входах. Начальный адрес модуля равен 256.

STL				Комментарий
L	PED	256	//	Считывается значение датчика в области данных для входа датчика 0
T	MD	100	//	Значение датчика сохраняется в двойном слове памяти
U	M	100.7	//	Определение и сохранение состояния Freeze для
=	M	99.0	//	последующего квтирования
<hr/>				
L	PED	230	//	Считывается значение датчика в области данных для входа датчика 1
T	MD	104	//	Значение датчика сохраняется в двойном слове памяти
U	M	104.7	//	Определение и сохранение состояния Freeze для
=	M	99.1	//	последующего квтирования
<hr/>				
L	PED	264	//	Считывается значение датчика в области данных для входа датчика 2
T	MD	108	//	Значение датчика сохраняется в двойном слове памяти
B	M	108.7	//	Определение и сохранение состояния Freeze для
=	M	99.2	//	последующего квтирования
<hr/>				
L	MB	99	//	Загрузка состояния Freeze и
T	POB	256	//	квтирование (SM 338: адрес выхода 256)

После этого вы можете дальше обрабатывать значения датчика из областей адресов битовой памяти (меркеров) MD 100, MD 104 и MD 108. Значение датчика находится в битах с 0 по 30 двойного слова памяти.

## 7.4.5 Диагностика SM 338; POS-INPUT

### Введение

SM 338 предоставляет в распоряжение диагностические сообщения. Это значит, что все диагностические сообщения предоставляются модулем SM 338 без вмешательства пользователя.

### Действия после диагностического сообщения в STEP 7

Каждое диагностическое сообщение приводит к следующим действиям:

- Диагностическое сообщение вносится в диагностику модуля и передается далее в CPU.
- На модуле загорается светодиод SF.
- Если вы с помощью STEP 7 запараметрировали “Enable Diagnostic Interrupt [Разблокировать диагностическое прерывание]”, то запускается диагностическое прерывание и вызывается OB 82.

### Считывание диагностических сообщений

Подробные диагностические сообщения можно считывать в программе пользователя посредством системных функций (SFC) (см. Приложение «Диагностические данные сигнальных модулей»).

Вы можете отобразить причину ошибки в STEP 7 в диагностике модулей (см. оперативную помощь для STEP 7).

### Диагностическое сообщение, выдаваемое светодиодом SF

SM 338 отображает ошибки с помощью своего светодиода SF (светодиод групповой ошибки). Светодиод SF загорается, как только модулем SM 338 запускается диагностическое сообщение. Он гаснет, когда все ошибки устранены.

Светодиод групповых ошибок (SF) горит также в случае внешних ошибок (короткое замыкание источника питания датчиков) независимо от режима работы CPU (если питание включено).

Светодиод SF кратковременно загорается при запуске, когда происходит самотестирование SM 338.

### Диагностические сообщения SM338; POS-INPUT

В следующей таблице представлен обзор диагностических сообщений SM 338; POS-INPUT.

Таблица 7-5. Диагностические сообщения SM 338; POS INPUT

Диагностическое сообщение	Светодиод	Область действия диагностики
Неисправность модуля	SF	Модуль
Внутренняя неисправность	SF	Модуль
Внешняя неисправность	SF	Модуль
Ошибка канала	SF	Модуль
Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение	SF	Модуль
Модуль не параметризован	SF	Модуль
Неверные параметры	SF	Модуль

## Другие сигнальные модули

92B7.4 Модуль регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

Диагностическое сообщение	Светодиод	Область действия диагностики
Имеется информация о канале	SF	Модуль
Сработал контроль времени (Watchdog)	SF	Модуль
Ошибка канала	SF	Канал (вход датчика)
Ошибка проектирования или параметризации	SF	Канал (вход датчика)
Внешняя ошибка канала (ошибка датчика)	SF	Канал (вход датчика)

## Причины ошибок и меры по их устранению

Таблица 7-6. Диагностические сообщения SM 338, причины ошибок и меры по их устраниению

Диагностическое сообщение	Возможная причина ошибки	Меры по устраниению
Ошибка модуля	Произошла любая ошибка, обнаруженная модулем.	
Внутренняя неисправность	Модуль обнаружил ошибку внутри системы автоматизации.	
Внешняя неисправность	Модуль обнаружил ошибку вне системы автоматизации.	
Ошибка канала	Указывает, что неисправны только определенные каналы.	
Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение	Отсутствует питающее напряжение модуля L+	Подайте питание на L+
Модуль не параметризован	Модуль требует информации относительно того, должен ли он работать с параметрами по умолчанию или с вашими параметрами.	Сообщение стоит в очереди после включения питания, пока CPU не завершит передачу параметров; если необходимо, выполните параметризацию модуля, если необходимо.
Неверные параметры	Один параметр или их комбинация недопустимы	Параметризуйте модуль снова
Имеется информация о канале	Ошибка канала; модуль может предоставить дополнительную информацию о канале.	
Сработал контроль времени (Watchdog)	Временами возникают большие электромагнитные помехи	Устраните помехи
Ошибка датчика	Любая обнаруженная модулем ошибка, которая произошла на входе датчика.	
Ошибка проектирования или параметризации	В модуль переданы недопустимые параметры	Параметризуйте модуль снова
Внешняя ошибка канала (ошибка датчика)	Обрыв провода в кабеле датчика, кабель датчика не подключен, или неисправен датчик.	Проверьте подключенный датчик

## 7.4.6      Прерывания SM 338; POS-INPUT

### Введение

Этот раздел описывает поведение SM 338; POS-INPUT при прерываниях. SM 338 может запускать диагностические прерывания.

OB и SFC, упомянутые ниже, можно найти в оперативной помощи для STEP 7, где они описаны более подробно.

### Разблокирование прерываний

Прерывания по умолчанию не установлены. Это значит, что они заблокированы без соответствующей параметризации. Разблокировка прерываний производится в STEP 7.

### Диагностическое прерывание

Если вы разблокировали диагностические прерывания, то с помощью прерывания выдаются сообщения о наступающих событиях, связанных с появлением ошибки (первое возникновение ошибки), и об уходящих событиях (сообщение после устранения ошибки).

CPU прерывает исполнение программы пользователя и обрабатывает блок диагностических прерываний (OB 82).

В программе пользователя в OB 82 вы можете вызвать SFC 51 или SFC 59 для получения более подробной диагностической информации из модуля.

Диагностическая информация является непротиворечивой вплоть до выхода из OB 82. При выходе из OB 82 диагностическое прерывание квитируется на модуле.

### См. также

Параметризация SM 338; POS-INPUT (стр. 15)

*Другие сигнальные модули*

---

92B7.4      *Модуль регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)*

# 8

## Интерфейсные модули

### Интерфейсные модули

В этой главе вы найдете технические данные и свойства интерфейсных модулей для S7-300.

### 8.1      Обзор модулей

#### Введение

В следующей таблице собраны наиболее важные характеристики интерфейсных модулей, описанных в этой главе. Этот обзор должен облегчить вам выбор подходящего модуля для вашей задачи.

Таблица 8-1 Интерфейсные модули: обзор свойств

Свойства	Интерфейсный модуль IM 360	Интерфейсный модуль IM 361	Интерфейсный модуль IM 365
Пригоден для установки на монтажных стойках S7-300	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – 3</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 и 1</li></ul>
Передача данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• из IM 360 в IM 361 через соединительный кабель 386</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• из IM 360 в IM 361 или из IM 361 в IM 361 через соединительный кабель 386</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• из IM 365 в IM 365 через соединительный кабель 386</li></ul>
Расстояние между...	<ul style="list-style-type: none"><li>• макс. 10 м</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• макс. 10 м</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 м, жестко связаны друг с другом</li></ul>
Особенности	---	---	<ul style="list-style-type: none"><li>• готовая пара модулей</li><li>• в стойку 1 устанавливаются только сигнальные модули</li><li>• IM 365 не продолжает коммуникационную шину в стойку 1</li></ul>

## **8.2 Интерфейсный модуль IM 360; (6ES7360-3AA01-0AA0)**

### **Номер для заказа**

6ES7360-3AA01-0AA0

### **Свойства**

Особенности интерфейсного модуля IM 360:

- Интерфейс для стойки 0 S7-300
- Передача данных из IM 360 в IM 361 через соединительный кабель 368
- Максимальное расстояние между IM 360 и IM 361 равно 10 м


### **Светодиоды состояния и неисправностей**

Интерфейсный модуль IM 360 имеет следующие светодиоды состояния и неисправностей.

<b>Отображающий элемент</b>	<b>Значение</b>	<b>Объяснения</b>
SF	Групповая ошибка	Светодиод горит, если <ul style="list-style-type: none"><li>• отсутствует соединительный кабель.</li><li>• IM 361 выключен.</li></ul>

**Вид спереди**

На следующем рисунке показан вид спереди интерфейсного модуля IM 360

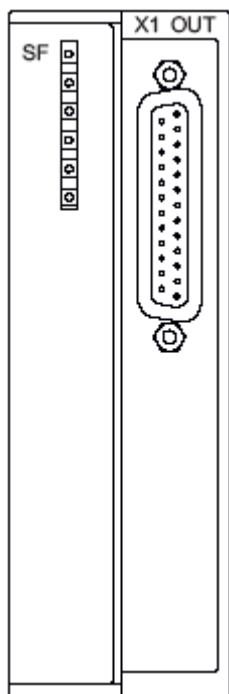**Технические данные**

Следующий обзор содержит технические данные интерфейсного модуля IM 360.

Технические данные	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	40 x 125 x 120
Вес	ок. 250 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Длина кабеля	
• максимальная длина до следующего IM	10 м
Потребление тока	
• из задней шины	350 мА
Мощность потерь	тип. 2 Вт
Светодиоды состояния и неисправностей	Да

## 8.3      Интерфейсный модуль IM 361; (6ES7361-3CA01-0AA0)

### Номер для заказа

6ES7361 3CA01-0AA0

### Свойства

Особенности интерфейсного модуля IM 361:

- Источник питания 24 В пост. тока
- Интерфейс для стоек с 1 по 3 S7-300
- Токоотдача через заднюю шину S7-300: макс. 0.8 А
- Передача данных из IM 360 в IM 361 или из IM 361 в IM 361 через соединительный кабель 368
- Максимальное расстояние между IM 360 и IM 361 равно 10 м
- Максимальное расстояние между IM 361 и IM 361 равно 10 м


### Светодиоды состояния и неисправностей

Интерфейсный модуль IM 361 имеет следующие светодиоды состояния и неисправностей.

Отображающий элемент	Значение	Объяснения
SF	Групповая ошибка	Светодиод горит, если <ul style="list-style-type: none"><li>• отсутствует соединительный кабель</li><li>• последовательно включенный IM 361 выключен</li><li>• на CPU не подается питание</li></ul>
5 VDC	Источник питания 5 В пост. тока для задней шины S7-300	-

## Вид спереди

На следующем рисунке показан вид спереди интерфейсного модуля IM 361

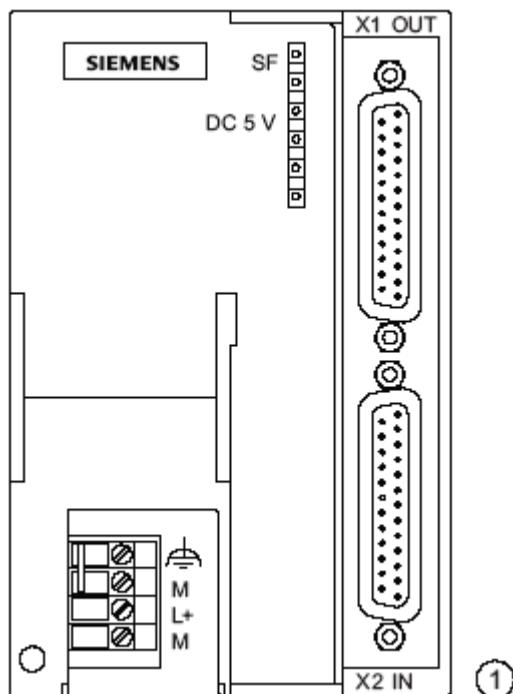

① Вид спереди

## Технические данные

Следующий обзор содержит технические данные интерфейсного модуля IM 361.

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм)	80 x 125 x 120
Вес	505 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Длина кабеля	
максимальная длина до следующего IM	10 м
Потребление тока	
из источника 24 В пост. тока	0,5 А
Мощность потерь	тип. 5 Вт
Токоотдача на заднейшине	0,8 А
Светодиоды состояния и неисправностей	Да

## См. также

Запасные части (стр. D-1)

## **8.4    Интерфейсный модуль IM 365; (6ES7365-0BA01-0AA0)**

**Номер для заказа: "Стандартный модуль"**

6ES7365-0BA01-0AA0

**Номер для заказа: "Модуль S7-300 SIPLUS"**

6AG1 365-0BA01-2AA0


### **Свойства**

Особенности интерфейсного модуля IM 365:

- Предварительно собранная пара модулей для стоек 0 и 1
- Общий источник питания на 1,2 А, из которых до 0,8 А может быть использовано в одной стойке.
- Соединительный кабель длиной 1 м уже постоянно подключен
- В стойку 1 устанавливаются только сигнальные модули
- IM 365 не продолжает коммуникационную шину в стойку 1, т.е. вы не можете вставлять функциональные модули (FM) с функцией коммуникационной шины в стойку 1.

**Вид спереди**

На следующем рисунке показан вид спереди интерфейсного модуля IM 365

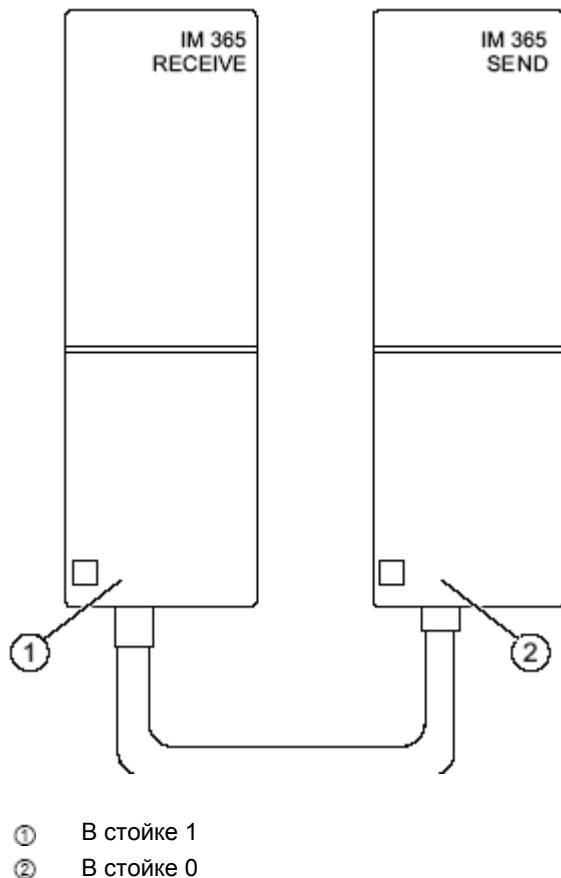**Технические данные**

Следующий обзор содержит технические данные интерфейсного модуля IM 365.

<b>Технические данные</b>	
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры Ш x В x Г (мм) на модуль	40 x 125 x 120
Общий вес	580 г
<b>Особые данные модуля</b>	
Длина кабеля	
максимальная длина до следующего IM	1 м
Потребление тока	
из задней шины	100 мА
Мощность потерь	тип. 0,5 Вт
Токоотдача	
на модуль	макс. 1,2 А 0,8 А
Светодиоды состояния и неисправностей	Нет



# Повторитель RS 485

## В этой главе

В этой главе вы найдете подробное описание повторителя RS 485.

В описание входят:

- Назначение повторителя RS 485
- Максимально допустимая длина кабеля между двумя повторителями RS 485
- Функции отдельных элементов управления и клемм
- Информация о работе в заземленном и незаземленном режиме
- Технические данные и принципиальная схема

## Дополнительная информация

Дополнительную информацию о повторителе RS 485 Вы найдете в главе "Configuring an MPI или PROFIBUS DP network [Построение сети MPI или PROFIBUS-DP]" в руководстве **CPU Data, Installation** [Данные CPU, Монтаж].

## Диагностический повторитель

По сравнению с повторителем RS 485 диагностический повторитель обладает новыми свойствами: диагностическая функция и моделирование в качестве slave-устройства DP. Дальнейшую информацию вы найдете в руководстве *Diagnostic Repeater for PROFIBUS-DP* [Диагностический повторитель для PROFIBUS-DP] в Интернете по адресу: <http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7915183>

## **9.1      Область применения и свойства; (6ES7972-0AA01-0XA0)**

### **Номер для заказа**

6ES7972-0AA01-0XA0

### **Что такое повторитель RS 485**

Повторитель RS 485 усиливает сигналы с данными в шинных кабелях и связывает между собой шинные сегменты.

### **Применение повторителя RS 485**

Повторитель RS 485 нужен, если:

- к шине подключено более 32 станций,
- шинные сегменты должны работать на шине не заземленными, или
- превышена максимальная длина кабеля для сегмента (см. следующую таблицу)

Таблица 9-1. Максимальная длина кабеля для сегмента

<b>Скорость передачи</b>	<b>Макс. длина кабеля для сегмента (в м)</b>
от 9,6 до 187,5 кБод	1000
500 кБод	400
1,5 МБод	200
от 3 до 12 МБод	100

### **Правила**

Если вы строите шину с повторителями RS 485:

- Последовательно может быть включено до 9 повторителей RS 485.
- Максимальная длина кабеля между двумя абонентами для повторителя RS 485 не должна превышать значений, указанных в следующей таблице.

Таблица 9-2. Максимальная длина кабеля между двумя повторителями RS 485

<b>Скорость передачи</b>	<b>Макс. длина кабеля между 2 абонентами с повторителями RS 485 (в м) (6ES7972-0AA01-0XA0)</b>
от 9,6 до 187,5 кБод	10000
500 кБод	4000
1,5 МБод	2000
от 3 до 12 МБод	1000

## 9.2 Внешний вид повторителя RS 485; (6ES7972-0AA01-0XA0)

В следующей таблице показан внешний вид повторителя RS 485 и перечислены его функции.

Таблица 9-3. Описание и функции повторителя RS 485

Устройство повторителя	№	Функция
	①	Светодиод источника питания 24 В
	②	Подключение к источнику питания повторителя RS 485 (клемма "M5.2" является опорной, если вы хотите измерить разность потенциалов между клеммами "A2" и "B2").
	③	Фиксатор экрана для устранения натяжения и заземления кабеля шины шинного сегмента 1 или шинного сегмента 2
	④	Клеммы для кабеля шины шинного сегмента 1
	⑤	Терминатор для шинного сегмента 1
	⑥	Светодиод для шинного сегмента 1
	⑦	Выключатель для рабочего состояния OFF (=отделение сегментов шины друг о друга, например, для ввода в действие)
	⑧	Светодиод для шинного сегмента 2
	⑨	Терминатор для шинного сегмента 2
	⑩	Клеммы для кабеля шины шинного сегмента 2
	⑪	Направляющие для установки повторителя RS 485 на стандартной профильнойшине и снятия с нее
	⑫	Интерфейс для устройства программирования/панели оператора в шинном сегменте 1

## 9.3 Повторитель RS 485 в заземленном и незаземленном режиме

### Заземленный или незаземленный

Повторитель RS 485...

- заземлен, если все остальные абоненты в сегменте тоже работают с заземленным потенциалом
- не заземлен, если все остальные абоненты в сегменте тоже работают с незаземленным потенциалом

#### Указание

Если вы подключаете устройство программирования к разъему PG/OP повторителя RS 485, то шинный сегмент 1 заземлен. Соединение с землей осуществляется, так как MPI в устройстве программирования заземлен, а разъем PG/OP внутренне соединен с шинным сегментом 1 в повторителе RS 485.

### Заземленный режим работы повторителя RS 485


Чтобы повторитель RS 485 работал в заземленном режиме, необходимо установить перемычку между клеммами "M" и "PE" в верхней части повторителя.

### Незаземленный режим работы повторителя RS 485

Чтобы повторитель RS 485 работал в незаземленном режиме, клеммы "M" и "PE" в верхней части повторителя не должны соединяться между собой. Кроме того, источник питания повторителя RS 485 не должен быть заземлен.

### Схема подключения


При конфигурации повторителя с незаземленным опорным потенциалом (незаземленный режим) появляющиеся паразитные токи и статические разряды отводятся с помощью RC-цепочки, встроенной в повторитель (см. следующий рисунок).

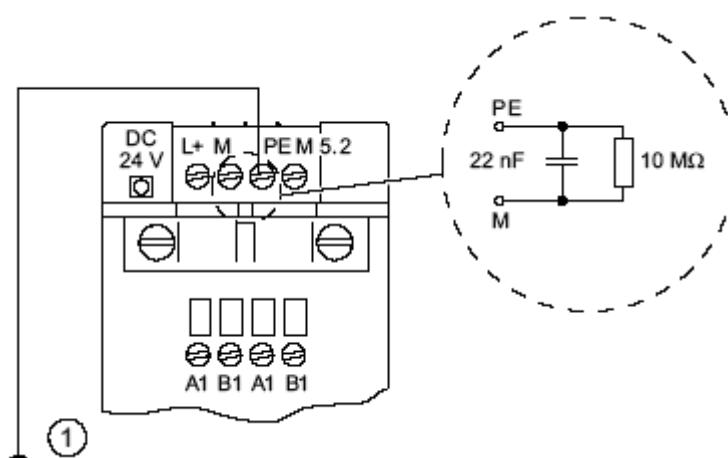

① Шина заземления

### Потенциальная развязка между шинными сегментами

Шинный сегмент 1 и шинный сегмент 2 гальванически развязаны друг с другом. Интерфейс PG/OP внутренне соединен с портом для шинного сегмента 1. На следующем рисунке показана передняя панель повторителя RS 485.

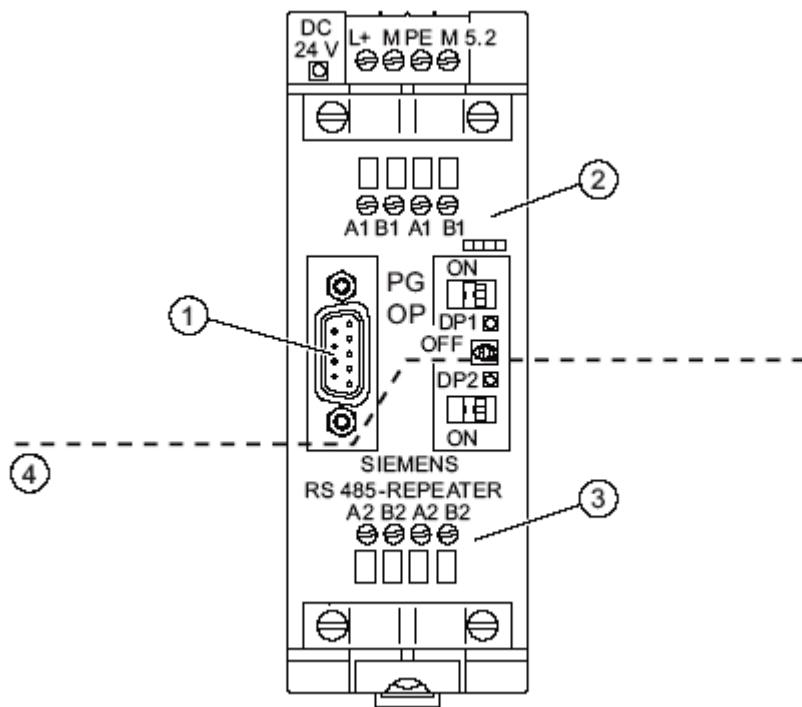

- ① Интерфейс PG/OP
- ② Клеммы для шинного сегмента 1
- ③ Клеммы для шинного сегмента 2
- ④ Потенциальная развязка

### Усиление сигналов шины


Усиление сигналов шины имеет место между портом для шинного сегмента 1 или интерфейсом PG/OP и портом для шинного сегмента 2.

## 9.4 Технические данные

### Технические данные повторителя RS 485


<b>Технические данные</b>	
Источник питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Номинальное напряжение</li> <li>Пульсации</li> </ul>	24 В пост. тока от 20,4 до 28,8 В пост. тока
Потребление тока при номинальном напряжении	
<ul style="list-style-type: none"> <li>без потребителя в разъеме PG/OP</li> <li>потребитель в разъеме PG/OP (5 В/90 мА)</li> <li>потребитель в разъеме PG/OP (24 В/100 мА)</li> </ul>	100 мА 130 мА 200 мА
Потенциальная развязка	Да, 500 В перемен. тока
Подключение волоконно-оптического кабеля	Да, через адаптеры повторителя
Режим резервирования	Нет
Скорость передачи (автоматически определяется повторителем)	9,6 кБод, 19,2 кБод, 45,45 кБод, 93,75 кБод, 187,5 кБод, 500 кБод, 1,5 МБод, 3 МБод, 6 МБод, 12 МБод
Род защиты	IP 20
Размеры Ш x В x Г (мм)	45 x 128 x 67
Вес (в упаковке)	350 г

### Назначение контактов D-образного разъема (розетка PG/OP)

Вид	№ контакта	Название сигнала	Назначение
	1	-	-
	2	M24V	Земля 24 В
	3	RxD/TxD-P	Линия данных В
	4	RTS	Запрос на передачу
	5	M5V2	Опорный потенциал данных (из станции)
	6	P5V2	Плюс источника питания (из станции)
	7	P24V	24 В
	8	RxD/TxD-N	Линия данных А
	9	-	-

### Принципиальная схема повторителя RS 485

- Шинный сегмент 1 и шинный сегмент 2 гальванически развязаны друг с другом.
- Шинный сегмент 2 и разъем PG/OP гальванически развязаны друг с другом.
- Сигналы усиливаются
  - между шинным сегментом 1 и шинным сегментом 2
  - между разъемом PG/OP и шинным сегментом 2

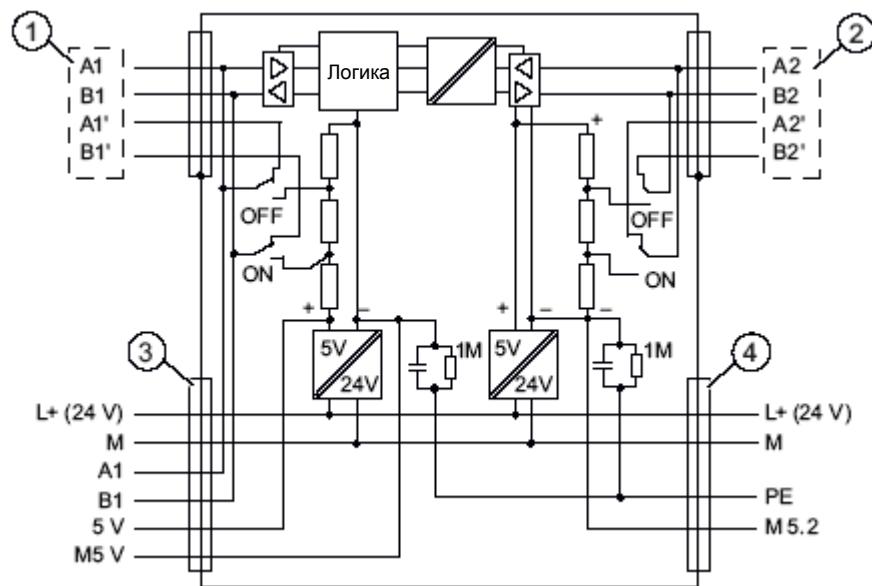

- ① Сегмент 1
- ② Сегмент 2
- ③ Розетка PG/OP
- ④ Розетка PG/OP



# A

## Наборы параметров сигнальных модулей

### A.1 Принцип параметризации сигнальных модулей в программе пользователя

#### Назначение параметров в программе пользователя

Вы уже установили параметры для модулей в *STEP 7*.

В программе пользователя вы можете использовать SFC:

- для изменения параметров модулей и
- для передачи параметров из CPU адресуемому сигнальному модулю

#### Параметры, хранящиеся в записях данных

Параметры сигнальных модулей хранятся в записях данных 0 и 1; для некоторых аналоговых модулей ввода – также в записи данных 128.

#### Изменяемые параметры

Вы можете изменять параметры записи 1 и передавать их сигнальному модулю, используя SFC 55. Когда вы это делаете, параметры, установленные в CPU, не изменяются!

Вы не можете изменять в программе пользователя параметры из записи данных 0.

#### SFC для параметризации

В вашем распоряжении имеются следующие SFC для параметризации сигнальных модулей в программе пользователя:

Таблица A-1. SFC для параметризации сигнальных модулей

№ SFC	Имя	Применение
55	WR_PARM	Передача изменяемых параметров (запись 1 и 28) адресуемому сигнальному модулю.
56	WR_DPARM	Передача параметров (запись 0, 1 или 128) из CPU адресуемому сигнальному модулю.
57	PARM_MOD	Передача всех параметров (записи 0, 1 и 128) из CPU адресуемому сигнальному модулю.

### **Описание параметров**

Следующие разделы содержат **все** изменяемые параметры для различных классов модулей. Параметры для сигнальных модулей описаны:

- в оперативной помощи *STEP 7*
- в данном справочном руководстве

В разделах, относящихся к отдельным сигнальным модулям, вы найдете, какие параметры для соответствующих модулей могут устанавливаться.

### **Дальнейшие ссылки**

Углубленное описание принципов параметризации сигнальных модулей в программе пользователя и описание SFC, которые могут использоваться для этой цели, вы найдете в руководствах по *STEP 7*.

## **A.2 Параметры цифровых модулей ввода**

### **Параметры**

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете установить для цифровых модулей ввода.

---

#### **Указание**

Параметры параметризуемых модулей ввода/вывода вы найдете в разделах, относящихся к соответствующим модулям.

---

Из этого списка вы увидите, какие параметры вы можете изменять:

- в *STEP 7*
- с помощью SFC 55 "WR\_PARM"
- с помощью SFB 53 «WRREC» (напр., для GSD).

Параметры, установленные с помощью *STEP 7*, могут быть также переданы в модуль посредством SFC 56 и 57, и SFB 53 (см. онлайновую помощь к *STEP 7*).

Таблица A-2. Параметры цифровых модулей ввода/вывода

Параметры	№ записи данных	Параметризуются с помощью...	
		... SFC 55, SFB 53	... устройства программирования
Входное запаздывание	0	Нет	Да
Диагностика отсутствия питания датчика		Нет	Да
Диагностика обрыва провода		Нет	Да
Разблокирование аппаратных прерываний	1	Да	Да
Разблокирование диагностических прерываний		Да	Да
Аппаратное прерывание при нарастающем фронте		Да	Да
Аппаратное прерывание при падающем фронте		Да	Да

**Указание**

Если вы хотите разблокировать в программе пользователя диагностическое прерывание в записи данных 1, вы должны сначала разблокировать диагностику в записи данных 0 с помощью *STEP 7!*

**Структура записи данных 1**

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для параметров цифровых модулей ввода.

Параметр активизируется установкой соответствующего бита в «1».



Рис. А-1. Запись данных 1 для параметров цифровых модулей ввода

**См. также**

Диагностика цифровых модулей (стр. 3-9)

## **A.3 Параметры цифровых модулей вывода**

### **Параметры**

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете установить для цифровых модулей вывода.

---

#### **Указание**

Параметры параметризуемых модулей ввода/вывода вы найдете в разделах, относящихся к соответствующим модулям.

---

Из этого списка вы увидите, какие параметры вы можете изменять:

- в *STEP 7*
- с помощью SFC 55 "WR\_PARM"
- с помощью SFB 53 "WRREC" (напр., для GSD).

Параметры, установленные с помощью *STEP 7*, могут быть также переданы в модуль посредством SFC 56 и 57, и SFB 53 (см. онлайновую помощь к *STEP 7*).

Таблица A-3. Параметры цифровых модулей вывода

Параметры	№ записи данных	Устанавливаются с помощью ...	
		... SFC 55, SFB 53	... устройства программирования
Диагностика отсутствия напряжения на нагрузке L+	0	Нет	Да
Диагностика обрыва провода		Нет	Да
Диагностика короткого замыкания на M		Нет	Да
Диагностика короткого замыкания на L+		Нет	Да
Разблокирование диагностического прерывания	1	Да	Да
Поведение при переходе CPU в STOP		Да	Да
Подключение заменяющего значения "1"		Да	Да

---

#### **Указание**

Если вы хотите разблокировать в программе пользователя диагностическое прерывание в записи данных 1, вы должны сначала разблокировать диагностику в записи данных 0 с помощью *STEP 7*!

---

### Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для параметров цифровых модулей вывода.

Параметр активизируется установкой в «1» соответствующего бита в байте 0.



Рис. А-2. Запись данных 1 для параметров цифровых модулей вывода

### Указание

В байте 0 можно разблокировать только один из параметров "Сохранять последнее допустимое значение" или "Применять заменяющее значение".

## **A.4 Параметры аналоговых модулей ввода**

### **Параметры**

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете установить для аналоговых модулей ввода.

Из этого списка вы увидите, какие параметры вы можете изменять:

- в *STEP 7*
- с помощью SFC 55 "WR\_PARM"

Параметры, устанавливаемые с помощью STEP 7, могут быть также переданы модулю с помощью SFC 56 и SFC 57 (см. руководства по STEP 7).

Таблица A-4. Параметры аналоговых модулей ввода

Параметры	№ записи данных	Устанавливаются с помощью ...	
		... SFC 55	... PG
Диагностика: групповая диагностика	0	Нет	Да
Диагностика: с контролем обрыва провода		Нет	Да
Единица измерения температуры		Нет	Да
Температурный коэффициент		Нет	Да
Сглаживание		Нет	Да
Разблокирование диагностического прерывания	1	Да	Да
Разблокирование прерывания по нарушению граничного значения		Да	Да
Разблокирование прерывания по достижению конца цикла		Да	Да
Подавление помех		Да	Да
Вид измерения		Да	Да
Диапазон измерения		Да	Да
Верхнее граничное значение		Да	Да
Нижнее граничное значение		Да	Да

---

### **Указание**

Если вы хотите разблокировать в программе пользователя диагностическое прерывание в записи данных 1, вы должны сначала разблокировать диагностику в записи данных 0 с помощью *STEP 7*!

---

## Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для параметров аналоговых модулей ввода.

Параметр активизируется установкой в «1» соответствующего бита в байте 0.



**Указание:** Для группы каналов всегда устанавливается только одно граничное значение для 1-го канала группы

Рис. А-3. Запись данных 1 для параметров аналоговых модулей ввода

### Указание

Представление граничных значений совпадает с представлением аналоговых величин (см. главу 4.) Соблюдайте, пожалуйста, границы диапазона при установке граничных значений.

**A.4 Параметры аналоговых модулей ввода**

**Подавление помех**

Следующая таблица содержит коды для различных частот, которые вы вводите в байт 1 записи данных 1 (см. предыдущий рисунок) Результатирующее время интегрирования должно быть рассчитано отдельно для каждого канала!

Таблица A-5. Коды подавления помех для аналоговых модулей ввода

Подавление помех	Время интегрирования	Код
400 Гц	2,5 мс	2#00
60 Гц	16,7 мс	2#01
50 Гц	20 мс	2#10
10 Гц	100 мс	2#11

**Виды и диапазоны измерений**

Следующая таблица содержит все виды и диапазоны измерений для аналоговых модулей ввода и их коды. Вы должны ввести эти коды в байты со 2-го по 5-ый записи данных 1 (см. предыдущий рисунок).

**Указание**

Обратите внимание на то, что модуль установки диапазона измерений на аналоговом модуле ввода, возможно, потребуется переставить в зависимости от диапазона измерений.

Таблица A-6. Коды для диапазонов измерений аналоговых модулей ввода

Вид измерения	Код	Диапазон измерения	Код
Деактивирован	2#0000	Деактивирован	2#0000
Напряжение	2#0001	± 80 мВ ± 250 мВ ± 500 мВ ± 1 В ± 2,5 В ± 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 10 В ± 25 мВ ± 50 мВ	2#0001 2#0010 2#0011 2#0100 2#0101 2#0110 2#0111 2#1000 2#1001 2#1010 2#1011
4-проводный измерительный преобразователь	2#0010	± 3,2 мА ± 10 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА ± 5 мА	2#0000 2#0001 2#0010 2#0011 2#0100 2#0101
2-проводный измерительный преобразователь	2#0011	от 4 до 20 мА	2#0011

<b>Вид измерения</b>	<b>Код</b>	<b>Диапазон измерения</b>	<b>Код</b>
Сопротивление (4-проводное подключение)	2#0100	150 Ом 300 Ом 600 Ом 10 кОм	2#0010 2#0100 2#0110 2#1001
Сопротивление 4-проводное подключение; 100-омная компенсация	2#0110	от 52 до 148 Ом 250 Ом 400 Ом 700 Ом	2#0001 2#0011 2#0101 2#0111
Термосопротивление + линеаризация, 4-проводное подключение	2#1000	Pt 100 климатический диапазон Ni 100 климатический диапазон Pt 100 стандартный диапазон Pt 200 стандартный диапазон Pt 500 стандартный диапазон Pt 1000 стандартный диапазон Ni 1000 стандартный диапазон Pt 200 климатический диапазон Pt 500 климатический диапазон Pt 1000 климатический диапазон Ni 1000 климатический диапазон Ni 100 стандартный диапазон	2#0000 2#0001 2#0010 2#0011 2#0100 2#0101 2#0110 2#0111 2#1000 2#1001 2#1001 2#1011
Термопары, внутреннее сравнение	2#1010	Тип B [PtRh - PtRh] Тип N [NiCrSi-NiSi]	2#0000 2#0001
Термопары, внешнее сравнение	2#1011	Тип E [NiCr-CuNi] Тип R [PtRh -Pt]	2#0010 2#0011
Термопары + линеаризация, внутреннее сравнение	2#1101	Тип S [PtRh -Pt] Тип J [Fe - CuNi IEC]	2#0100 2#0101
Термопары + линеаризация, внешнее сравнение	2#1110	Тип L [Fe-CuNi] Тип T [Cu - CuNi] Тип K [NiCr-Ni] Тип U [Cu -Cu Ni]	2#0110 2#0111 2#1000 2#1001

**См. также**

Аналоговые модули (стр. 1)

## A.5 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD

### Параметры

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете установить для аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD.

Из этого списка вы увидите, какие параметры вы можете изменять:

- в STEP 7
- с помощью SFC 55 "WR\_PARM"

Параметры, устанавливаемые с помощью STEP 7, могут быть также переданы модулю с помощью SFC 56 и SFC 57 (см. руководства по STEP 7).

Таблица A-7. Параметры SM 331; AI 8 x RTD

Параметры	№ записи данных	Устанавливаются с помощью ...	
		... SFC 55	... устройства программирования
Диагностика: групповая диагностика	0	Нет	Да
Диагностика: с контролем обрыва провода		Нет	Да
Разблокирование диагностического прерывания	1	Да	Да
Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения		Да	Да
Разблокирование прерывания по достижению конца цикла		Да	Да
Единица измерения температуры		Да	Да
Вид измерения	128	Да	Да
Диапазон измерения		Да	Да
Режим работы		Да	Да
Температурный коэффициент		Да	Да
Подавление помех		Да	Да
Сглаживание		Да	Да
Верхняя граница		Да	Да
Нижняя граница		Да	Да

### Указание

Если вы хотите разблокировать в программе пользователя диагностическое прерывание в записи данных 1, вы должны сначала разблокировать диагностику в записи данных 0 с помощью STEP 7.

### Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для 331; AI 8 x RTD.  
Параметр активизируется установкой соответствующего бита в «1».



**Байты с 1 по 13 не заняты**

Рис. A-4. Запись данных 1 для параметров SM 331; AI 8 RTD

### Структура записи данных 128

На следующем рисунке показана структура записи данных 128 для SM 331; AI 8 x RTD.

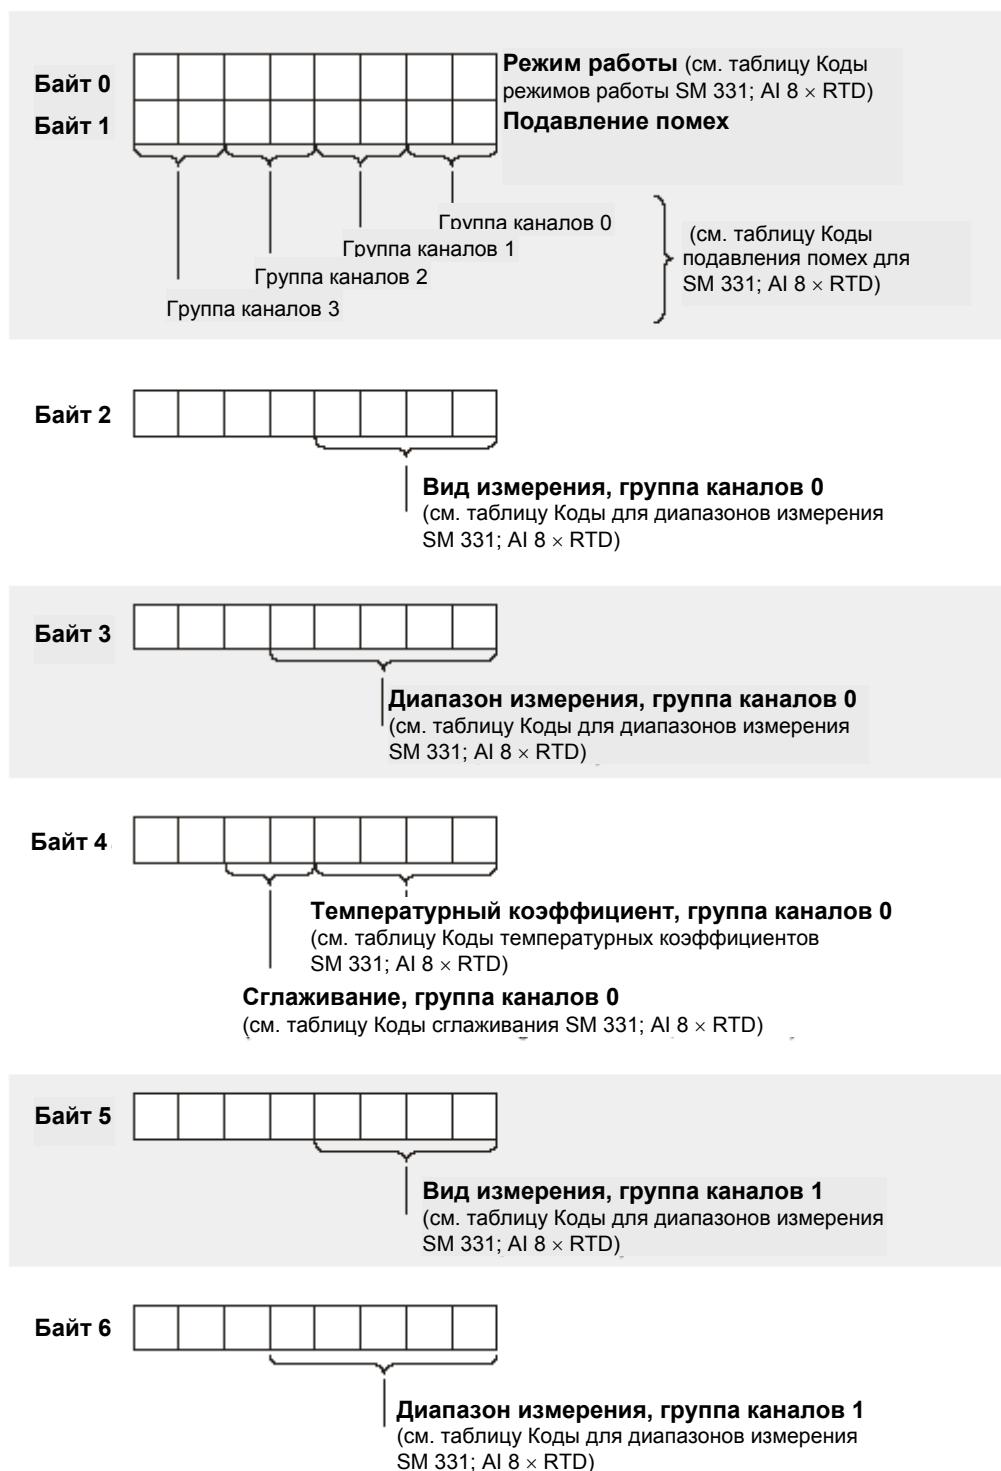


Рис. A-5. Запись данных 128 для SM 331; AI 8 x RTD

## A.5 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD

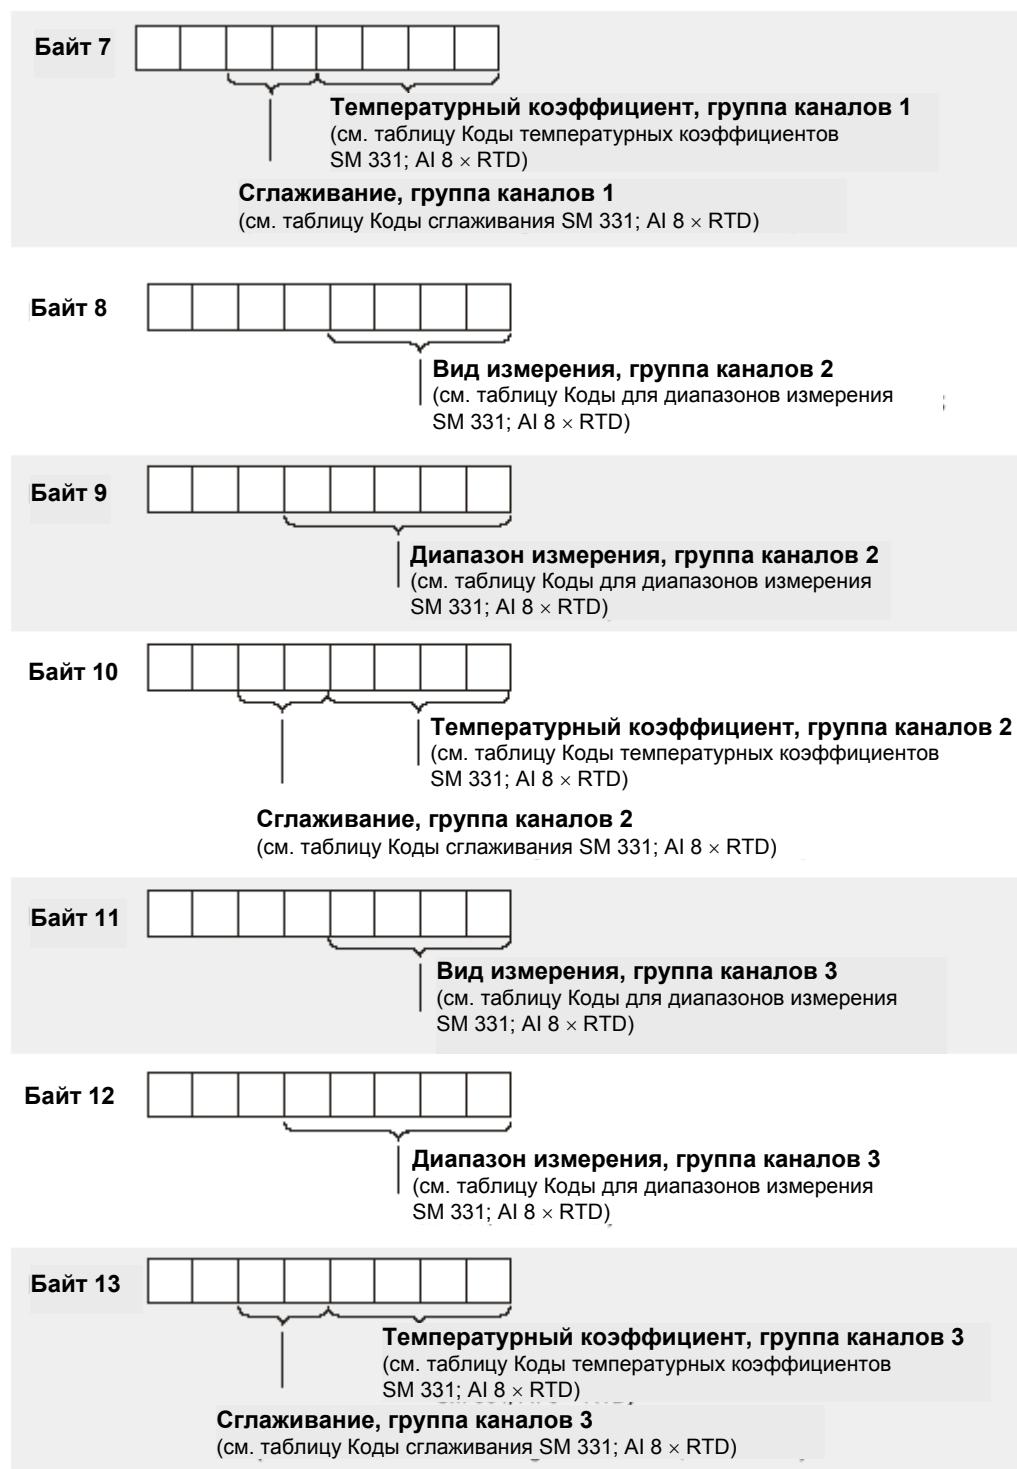


Рис. А-6. Запись данных 128 для SM 331; AI 8 x RTD (продолжение)

A.5 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD



















<b>Байт 14</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 0; канал 0
<b>Байт 15</b>		Младший байт	
<b>Байт 16</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 0; канал 0
<b>Байт 17</b>		Младший байт	
<b>Байт 18</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 0; канал 1
<b>Байт 19</b>		Младший байт	
<b>Байт 20</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 0; канал 1
<b>Байт 21</b>		Младший байт	
<b>Байт 22</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 1; канал 2
<b>Байт 23</b>		Младший байт	
<b>Байт 24</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 1; канал 2
<b>Байт 25</b>		Младший байт	
<b>Байт 26</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 1; канал 3
<b>Байт 27</b>		Младший байт	
<b>Байт 28</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 1; канал 3
<b>Байт 29</b>		Младший байт	
<b>Байт 30</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 2; канал 4
<b>Байт 31</b>		Младший байт	
<b>Байт 32</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 2; канал 4
<b>Байт 33</b>		Младший байт	
<b>Байт 34</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 2; канал 5
<b>Байт 35</b>		Младший байт	
<b>Байт 36</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 2; канал 5
<b>Байт 37</b>		Младший байт	

Рис. A-7. Запись данных 128 для SM 331; AI 8 x RTD (продолжение)

## A.5 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD

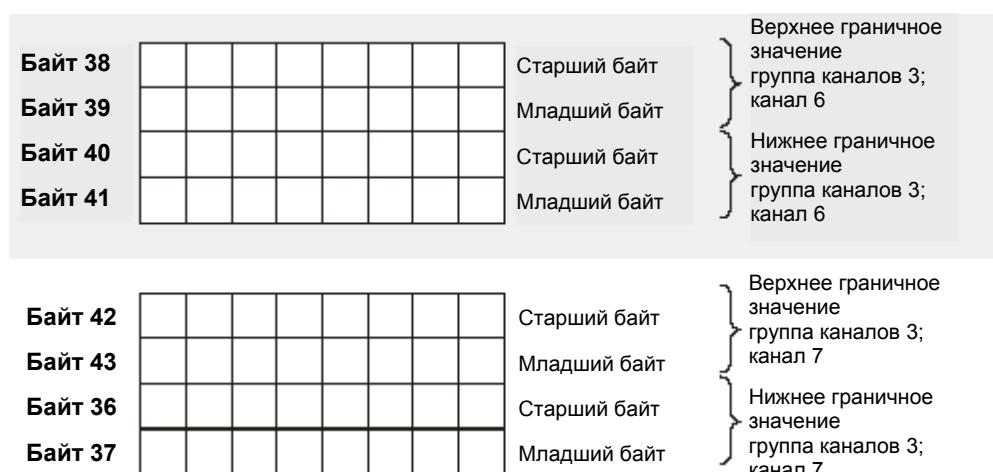


Рис. А-8. Запись данных 128 для SM 331; AI 8 x RTD (продолжение)

**Указание**

Представление граничных значений совпадает с представлением аналоговых величин. Соблюдайте границы диапазона при установке граничных значений.

**Режимы работы SM 331; AI 8 x RTD**

Следующая таблица содержит коды различных режимов работы, которые вводятся в байте 0 записи данных 128 (см. предыдущий рисунок).

Таблица А-8. Коды режимов работы SM 331; AI 8 x RTD

Режим работы	Код
8 каналов, аппаратный фильтр	2#00000000
8 каналов, программный фильтр	2#00000001
4 канала, аппаратный фильтр	2#00000010

**Подавление помех SM 331; AI 8 x RTD**

Следующая таблица содержит коды различных частот, которые вводятся в байте 1 записи данных 128 (см. предыдущий рисунок). Обратите внимание, что настройки 50 Гц, 60 Гц и 400 Гц относятся только к режиму 8-канальной программной фильтрации. Настройка 50, 60 и 400 Гц относится только к режиму 8-канальной и 4-канальной аппаратной фильтрации.

Таблица А-9. Коды подавления помех для SM 331; AI 8 x RTD

Подавление помех	Код
400 Гц	2#00
60 Гц	2#01
50 Гц	2#10
50/60/400 Гц	2#11

**A.5 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD**

**Виды и диапазоны измерений SM 331; AI 8 x RTD**

Следующая таблица содержит все виды и диапазоны измерений модуля и их коды. Вы должны ввести эти коды в соответствующие байты записи данных 128 (см. рисунок *Запись данных 1 для параметров аналоговых модулей ввода*).

Таблица A-10. Коды для диапазонов измерения SM 331; AI 8 x RTD

<b>Вид измерения</b>	<b>Код</b>	<b>Диапазон измерения</b>	<b>Код</b>
Деактивирован	2#0000	Деактивирован	2#0000
Сопротивление (4-проводное подключение)	2#0100	150 Ом 300 Ом 600 Ом	2#0010 2#0100 2#0110
Сопротивление (3-проводное подключение)	2#0101	150 Ом 300 Ом 600 Ом	2#0010 2#0100 2#0110
Термосопротивление + линеаризация, 4-проводное подключение	2#1000	Pt 100 climate Ni 100 climate Pt 100 Standard Ni 100 Standard Pt 500 Standard Pt 1000 Standard Ni 1000 Standard Pt 200 climate Pt 500 climate Pt 1000 climate Ni 1000 climate Pt 200 Standard Ni 120 Standard Ni 120 climate Cu 10 climate Cu 10 Standard Ni 200 Standard Ni 200 climate Ni 500 Standard Ni 500 climate Pt 10 ГОСТ climatic Pt 10 ГОСТ Standard Pt 50 ГОСТ climatic Pt 50 ГОСТ climatic Pt 100 ГОСТ climatic Pt 100 ГОСТ Standard Pt 500 ГОСТ climatic Pt 500 ГОСТ Standard Cu 10 ГОСТ climatic Cu 10 ГОСТ Standard Cu 50 ГОСТ climatic Cu 50 ГОСТ Standard Cu 100 ГОСТ climatic Cu 100 ГОСТ Standard Ni 100 ГОСТ climatic Ni 100 ГОСТ Standard	2#00000000 2#00000001 2#00000010 2#00000011 2#00000100 2#00000101 2#00000110 2#00000111 2#00001000 2#00001001 2#00001010 2#00001011 2#00001100 2#00001101 2#00001110 2#00001111 2#00010000 2#00010001 2#00010010 2#00010011 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0xC 0xD 0xE 0xF 0x20 0x30 0x22 0x23

## A.5 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD

Вид измерения	Код	Диапазон измерения	Код
Термосопротивление + линеаризация 3-проводное подключение	2#1001	Pt 100 climate Ni 100 climate Pt 100 Standard Ni 100 Standard Pt 500 Standard Pt 1000 Standard Ni 1000 Standard Pt 200 climate Pt 500 climate Pt 1000 climate Ni 1000 climate Pt 200 Standard Ni 120 Standard Ni 120 climate Cu 10 climate Cu 10 Standard Ni 200 Standard Ni 200 climate Ni 500 Standard Ni 500 climate Pt 10 ГОСТ climatic Pt 10 ГОСТ Standard Pt 50 ГОСТ climatic Pt 50 ГОСТ climatic Pt 100 ГОСТ climatic Pt 100 ГОСТ Standard Pt 500 ГОСТ climatic Pt 500 ГОСТ Standard Cu 10 ГОСТ climatic Cu 10 ГОСТ Standard Cu 50 ГОСТ climatic Cu 50 ГОСТ Standard Cu 100 ГОСТ climatic Cu 100 ГОСТ Standard Ni 100 ГОСТ climatic Ni 100 ГОСТ Standard	2#00000000 2#00000001 2#00000010 2#00000011 2#000000100 2#000000101 2#000000110 2#000000111 2#000001000 2#000001001 2#000001010 2#000001011 2#000001100 2#000001101 2#000001110 2#000001111 2#00010000 2#00010001 2#00010010 2#000001011 2#000001100 2#000001101 2#000001110 2#000001111 2#00010000 2#00010001 2#00010010 2#000001011 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0xC 0xD 0xE 0xF 0x20 0x30 0x22 0x23

**Температурный коэффициент SM 331; AI 8 x RTD**

Следующая таблица содержит коды для всех температурных коэффициентов, которые вы вводите в соответствующий байт записи данных 128 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-11. Коды температурных коэффициентов SM 331; AI 8 x RTD

Температурный коэффициент	Код
Pt 0.003850 Ом/Ом/°C (IPTS-68)	2#0000
Pt 0.003916 Ом/Ом/°C	2#0001
Pt 0.003902 Ом/Ом/°C	2#0010
Pt 0.003920 Ом/Ом/°C	2#0011
Pt 0.003850 Ом/Ом/°C (ITS-90)	2#0100
Pt 0.003910 Ом/Ом/°C	2#0101
Pt 0.006170 Ом/Ом/°C	2#0111

## *Наборы параметров сигнальных модулей*

### A.5 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x RTD

Температурный коэффициент	Код
Ni 0.006180 Ом/Ом/°C	2#1000
Ni 0.006720 Ом/Ом/°C	2#1001
0.005000 Ом/Ом/ °C (LG Ni 1000)	2#1010
Cu 0.004260 Ом/Ом/°C	2#1011
Cu 0.004270 Ом/Ом/°C	2#1100
Cu 0.004280 Ом/Ом/°C	2#1101

### Сглаживание SM 331; AI 8 x RTD

Следующая таблица содержит коды для всех режимов сглаживания, которые вводятся в соответствующем байте записи данных 128 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-12. Коды сглаживания SM 331; AI 8 x RTD

Сглаживание	Код
Отсутствует	2#00
Слабое	2#01
Среднее	2#10
Сильное	2#11

### См. также

Аналоговые модули (стр. 1)

Параметры аналоговых модулей ввода (стр. A-6)

## A.6 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC

### Параметры

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете установить для аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC.

Из этого списка вы увидите, какие параметры вы можете изменять:

- в STEP 7
- с помощью SFC 55 "WR\_PARM"

Параметры, устанавливаемые с помощью STEP 7, могут быть также переданы модулю с помощью SFC 56 и SFC 57 (см. руководства по STEP 7).

Таблица A-13. Параметры SM 331; AI 8 TC

Параметры	№ записи данных	Устанавливаются с помощью ...	
		... SFC 55	... устройства программирования
Диагностика: групповая диагностика	0	Нет	Да
Диагностика: с контролем обрыва провода		Нет	Да
Разблокирование диагностического прерывания	1	Да	Да
Аппаратное прерывание при нарушении граничного значения		Да	Да
Разблокирование прерывания по достижению конца цикла		Да	Да
Единица измерения температуры		Да	Да
Вид измерения	128	Да	Да
Диапазон измерения		Да	Да
Режим работы		Да	Да
Реакция на обрыв термопары		Да	Да
Подавление помех		Да	Да
Сглаживание		Да	Да
Верхняя граница		Да	Да
Нижняя граница		Да	Да


### Указание

Если вы хотите разблокировать в программе пользователя диагностическое прерывание в записи данных 1, вы должны сначала разблокировать диагностику в записи данных 0 с помощью STEP 7.

### Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для 331; AI 8 x TC.

Параметр активизируется установкой соответствующего бита в «1».

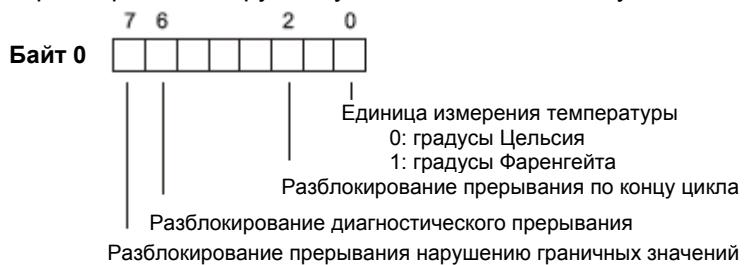

### Байты с 1 по 13 не заняты

Рис. A-9. Запись данных 1 для параметров SM 331; AI 8 x TC

A.6 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC

**Структура записи данных 128**

На следующем рисунке показана структура записи данных 128 для SM 331; AI 8 x TC.

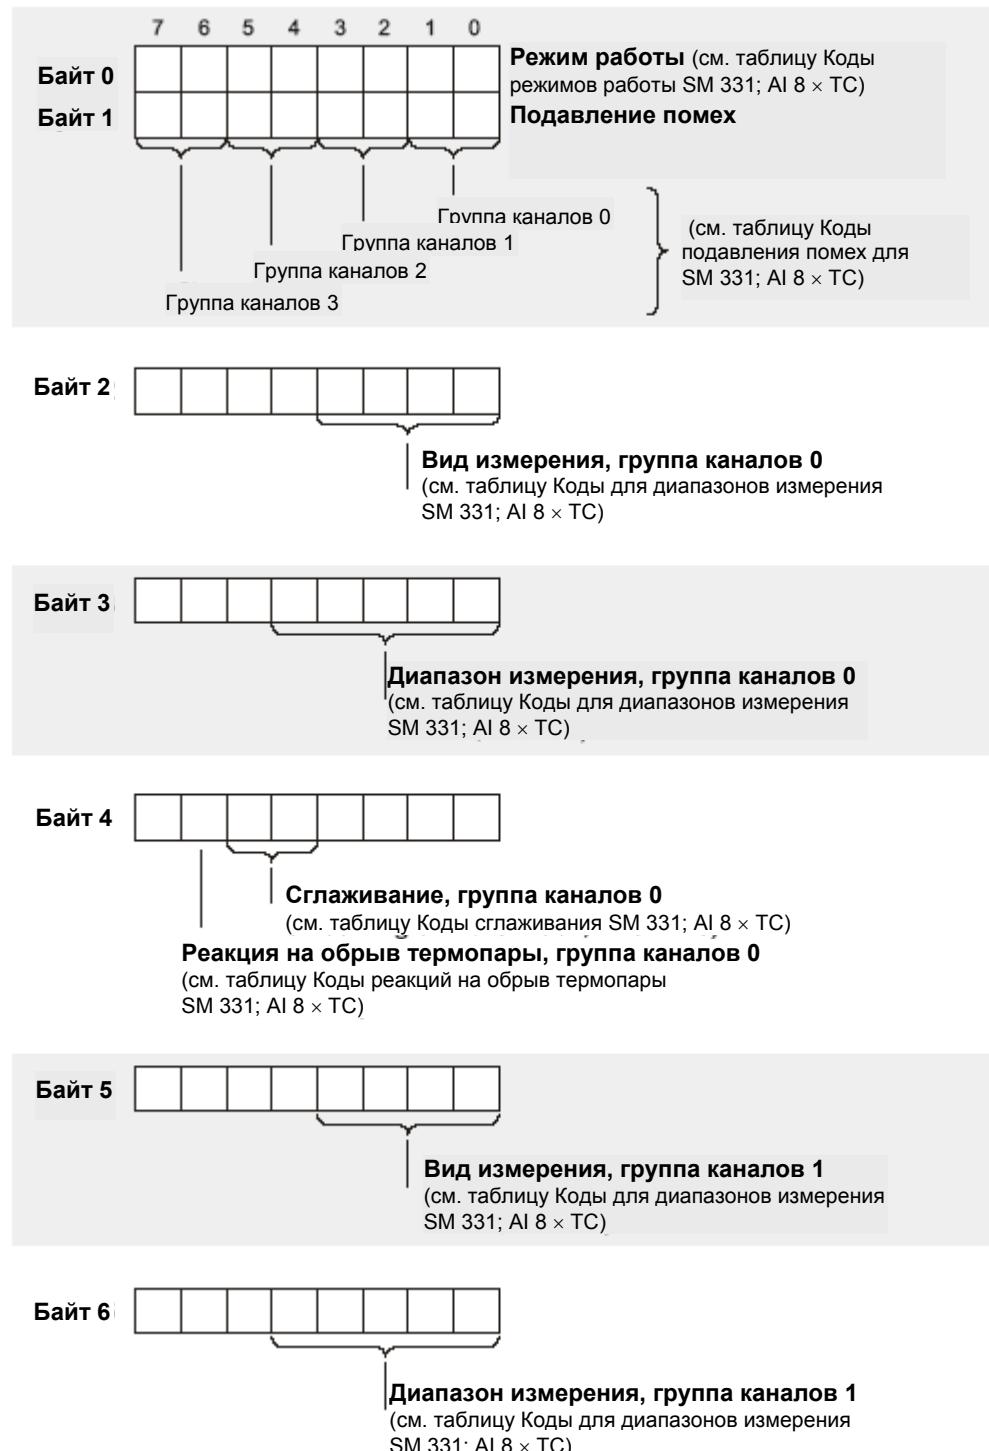


Рис. A-10. Запись данных 128 для SM 331; AI 8 x TC (продолжение)

## А.6 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC



Рис. А-11. Запись данных 128 для SM 331; AI 8 TC (продолжение)

A.6 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC



















<b>Байт 14</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 0; канал 0
<b>Байт 15</b>		Младший байт	
<b>Байт 16</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 0; канал 0
<b>Байт 17</b>		Младший байт	
<b>Байт 18</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 0; канал 1
<b>Байт 19</b>		Младший байт	
<b>Байт 20</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 0; канал 1
<b>Байт 21</b>		Младший байт	
<b>Байт 22</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 1; канал 2
<b>Байт 23</b>		Младший байт	
<b>Байт 24</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 1; канал 2
<b>Байт 25</b>		Младший байт	
<b>Байт 26</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 1; канал 3
<b>Байт 27</b>		Младший байт	
<b>Байт 28</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 1; канал 3
<b>Байт 29</b>		Младший байт	
<b>Байт 30</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 2; канал 4
<b>Байт 31</b>		Младший байт	
<b>Байт 32</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 2; канал 4
<b>Байт 33</b>		Младший байт	
<b>Байт 34</b>		Старший байт	Верхнее граничное значение группа каналов 2; канал 5
<b>Байт 35</b>		Младший байт	
<b>Байт 36</b>		Старший байт	Нижнее граничное значение группа каналов 2; канал 5
<b>Байт 37</b>		Младший байт	

Рис. A-12. Запись данных 128 для SM 331; AI 8 TC (продолжение)

## A.6 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC



Рис. А-13. Запись данных 128 для SM 331; AI 8 TC (продолжение)

**Указание**

Представление граничных значений совпадает с представлением аналоговых величин. Соблюдайте границы диапазона при установке граничных значений.

**Режимы работы SM 331; AI 8 x TC**

Следующая таблица содержит коды различных режимов работы, которые вводятся в байте 0 записи данных 128 (см. предыдущий рисунок).

Таблица А-14. Коды режимов работы SM 331; AI 8 x TC

Режим работы	Код
8 каналов, аппаратный фильтр	2#00000000
8 каналов, программный фильтр	2#00000001
4 канала, аппаратный фильтр	2#00000010

## *Наборы параметров сигнальных модулей*

### A.6 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC

#### **Подавляемые частоты помех SM 331; AI 8 x TC**

Следующая таблица содержит коды различных частот, которые вводятся в байте 1 записи данных 128 (см. предыдущий рисунок). Обратите внимание, что настройки 400 Гц, 60 Гц и 50 Гц относятся только к режиму 8-канальной программной фильтрации. Настройка 50, 60 и 400 Гц относится только к режиму 8-канальной и 4-канальной аппаратной фильтрации.

Таблица A-15. Коды подавления помех для SM 331; AI 8 x TC

Подавление помех	Код
400 Гц	2#00
60 Гц	2#01
50 Гц	2#10
50/60/400 Гц	2#11

#### **Виды и диапазоны измерений SM 331; AI 8 x TC**

Следующая таблица содержит все виды и диапазоны измерений модуля и их коды. Вы должны ввести эти коды в соответствующие байты записи данных 128 (см. рисунок *Запись данных 1 для параметров аналоговых модулей ввода*).

Таблица A-16. Коды для диапазонов измерения SM 331; AI 8 x TC

Вид измерения	Код	Диапазон измерения	Код
Деактивирован	2#0000	Деактивирован	2#0000
Термопара, линейная, эталонная температура 0 °C	2#1010	B N E R S J L T K U C TXK/XK(L)	2#0000 2#0001 2#0010 2#0011 2#0100 2#0101 2#0110 2#0111 2#1000 2#1001 2#1010 2#1011
Термопара, линейная, эталонная температура 50 °C	2#1011	B N E R S J L T K U C TXK/XK(L)	2#0000 2#0001 2#0010 2#0011 2#0100 2#0101 2#0110 2#0111 2#1000 2#1001 2#1010 2#1011

## A.6 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x TC

Вид измерения	Код	Диапазон измерения	Код
Термопара, линейная, внутреннее сравнение	2#1101	B N E R S J L T K U C TXK/XK(L)	2#0000 2#0001 2#0010 2#0011 2#0100 2#0101 2#0110 2#0111 2#1000 2#1001 2#1010 2#1011
Термопара, линейная, внешнее сравнение	2#1110	B N E R S J L T K U C TXK/XK(L)	2#0000 2#0001 2#0010 2#0011 2#0100 2#0101 2#0110 2#0111 2#1000 2#1001 2#1010 2#1011

**Реакция на обрыв термопары SM 331; AI 8 x TC**

Следующая таблица содержит коды для реакций на обрыв термопары, которые вводятся в соответствующем байте записи данных 128 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-17. Коды реакций на обрыв термопары SM 331; AI 8 x TC

Реакция на обрыв термопары	Код
Положительное переполнение	2#0
Отрицательное переполнение	2#1

**Сглаживание SM 331; AI 8 x TC**

Следующая таблица содержит коды для всех режимов сглаживания, которые вводятся в соответствующем байте записи данных 128 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-18. Коды сглаживания SM 331; AI 8 x TC

Сглаживание	Код
Отсутствует	2#00
Слабое	2#01
Среднее	2#10
Сильное	2#11

**См. также**

Аналоговые модули (стр. 1)

Параметры аналоговых модулей ввода (стр. A-6)

## A.7 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 13 Bit

### Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для параметров аналогового модуля ввода.

Параметр активизируется установкой в байтах соответствующего бита в «1».

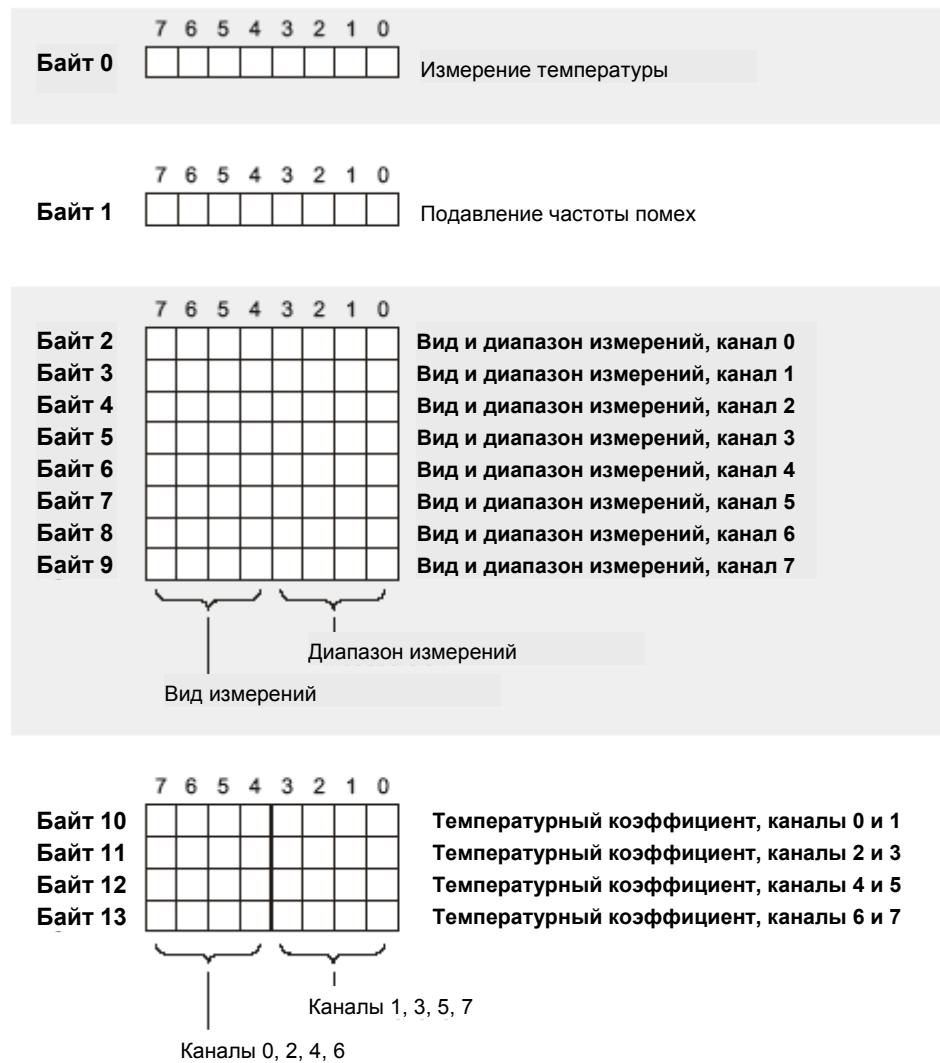


Рис. A-14. Запись данных 1 для параметров аналоговых модулей ввода

## Измерение температуры

Следующая таблица содержит коды для различных измерений температуры, которые вы вводите в байт 0 записи данных 1 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-19. Коды аналогового модуля ввода для измерения температуры

Единица измерения температуры при линеаризации	Код
Градусы Цельсия	2#0000 0000
Градусы Фаренгейта	2#0000 1000
Кельвин	2#0001 0000

## Подавление помех

Следующая таблица содержит коды для различных частот, которые вы вводите в байт 1 записи данных 1 (см. предыдущий рисунок). Вытекающее отсюда время интегрирования необходимо рассчитывать отдельно для каждого модуля!

Таблица A-20. Коды подавления помех для аналогового модуля ввода

Подавление помех	Время интегрирования	Код
60 Гц	50 мс	2#01
50 Гц	60 мс	2#10

## Виды и диапазоны измерений

Следующая таблица содержит все виды и диапазоны измерений аналогового модуля ввода и их коды. Вы должны ввести эти коды в байты со 2 по 13 записи данных 1 (см. предыдущий рисунок).

---

### Указание

Обратите внимание, что аналоговый модуль ввода должен быть подключен на фронтштекере в соответствии с диапазоном измерения!

---

## *Наборы параметров сигнальных модулей*

### *A.7 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 13 Bit*

Таблица A-21 Коды аналоговых модулей ввода для диапазонов измерения

<b>Вид измерения</b>	<b>Код</b>	<b>Диапазон измерения</b>	<b>Код</b>
Неактивирован	2#0000	Неактивирован	2#0000
Напряжение	2#0001	± 50 мВ ± 500 мВ ± 1 В ± 5 В от 1 до 5 В от 0 до 10 В ± 10 В	2#1011 2#0011 2#0100 2# 0110 2#0111 2#1000 2#1001
Ток	2#0010	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА	2#0010 2#0011 2#0100
Сопротивление	2#0101	600 Ом 6 кОм	2#0110 2#1000
Термосопротивление (линейное)	2#1001	Pt 100 climate Pt 100 Standard Ni 100 climate Ni 100 Standard Ni 1000 / LG-Ni 1000 climate Ni 1000 / LG-Ni 1000 Standard	2#0000 2#0010 2#0001 2#0011 2#1010 2#0110

### **Температурный коэффициент**

Следующая таблица содержит коды для температурных коэффициентов, которые вы вводите в байты с 10 по 13 записи данных 1 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-22. Коды аналогового модуля ввода для измерения температуры

<b>Температурный коэффициент</b>	<b>Диапазон измерения</b>	<b>Код</b>
Pt 0.003850 Ом/Ом/°C (ITS-90)	Pt 100	2#0100
Ni 0.006180 Ом/Ом/°C	Ni 100 / Ni 1000	2#1000
Ni 0.005000 Ом/Ом/°C	LG-Ni 1000	2#1010

## A.8 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit

### Параметры

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете установить для аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit с гальванической развязкой. Это сравнение показывает, какие методы вы можете использовать для конфигурирования отдельных параметров:

- SFC 55 "WR\_PARM"
- устройство программирования STEP 7

Параметры, устанавливаемые с помощью STEP 7, могут быть также переданы модулю с помощью SFC 56 или SFC 57.

Таблица A-23. Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit с гальванической развязкой

Параметры	№ записи данных	Может устанавливаться с помощью...	
		...SFC 55	...устройства программирования
Диагностика: групповая диагностика	0	Нет	Да
Диагностика: с контролем обрыва проводов		Нет	Да
Разблокирование прерывания по нарушению граничных значений	1	Да	Да
Разблокирование диагностического прерывания		Да	Да
Разблокирование прерывания по достижению конца цикла		Да	Да
Режим работы модуля	128	Да	Да
Подавление помех		Да	Да
Вид измерения		Да	Да
Диапазон измерения		Да	Да
Сглаживание		Да	Да
Верхняя граница		Да	Да
Нижняя граница		Да	Да

### Указание

Если вы хотите разблокировать в программе пользователя диагностическое прерывание в записи данных 1, вы должны сначала разблокировать диагностику в записи данных 0 с помощью STEP 7!

### Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для параметров аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit с гальванической развязкой.

Параметр активизируется установкой соответствующего бита в «1» в байте 0.



### Байты с 1 по 13 не заняты

Рис. A-15. Запись данных 1 для параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit

## Структура записи данных 128

На следующем рисунке показана структура записи данных 128 для аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit с гальванической развязкой.

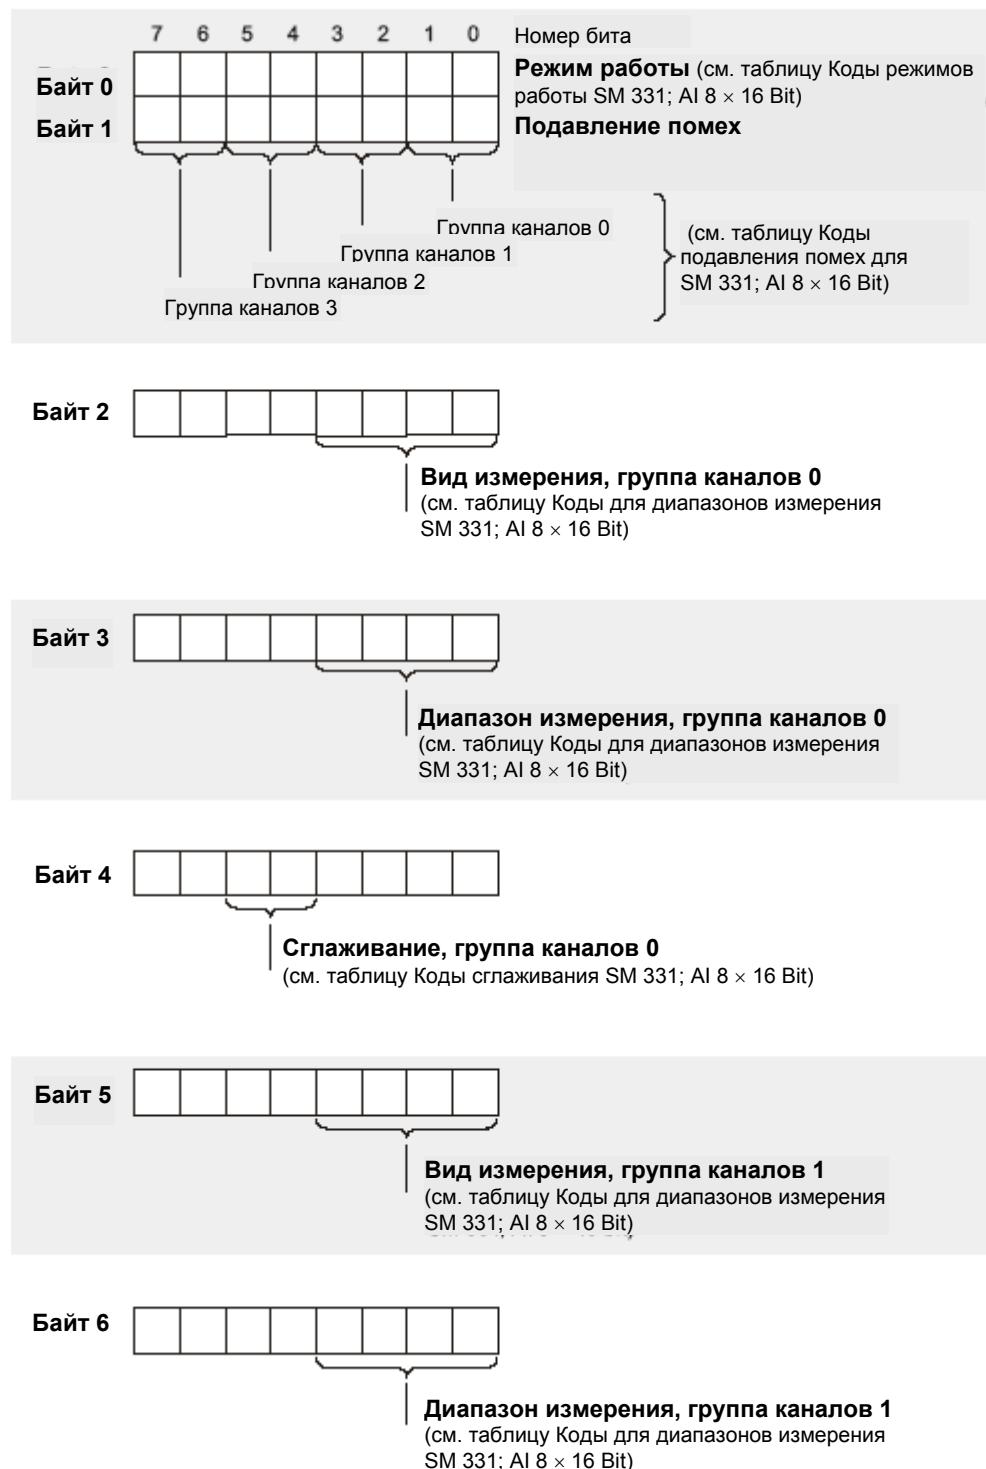


Рис. A-16. Запись данных 128 для параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit

A.8 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit

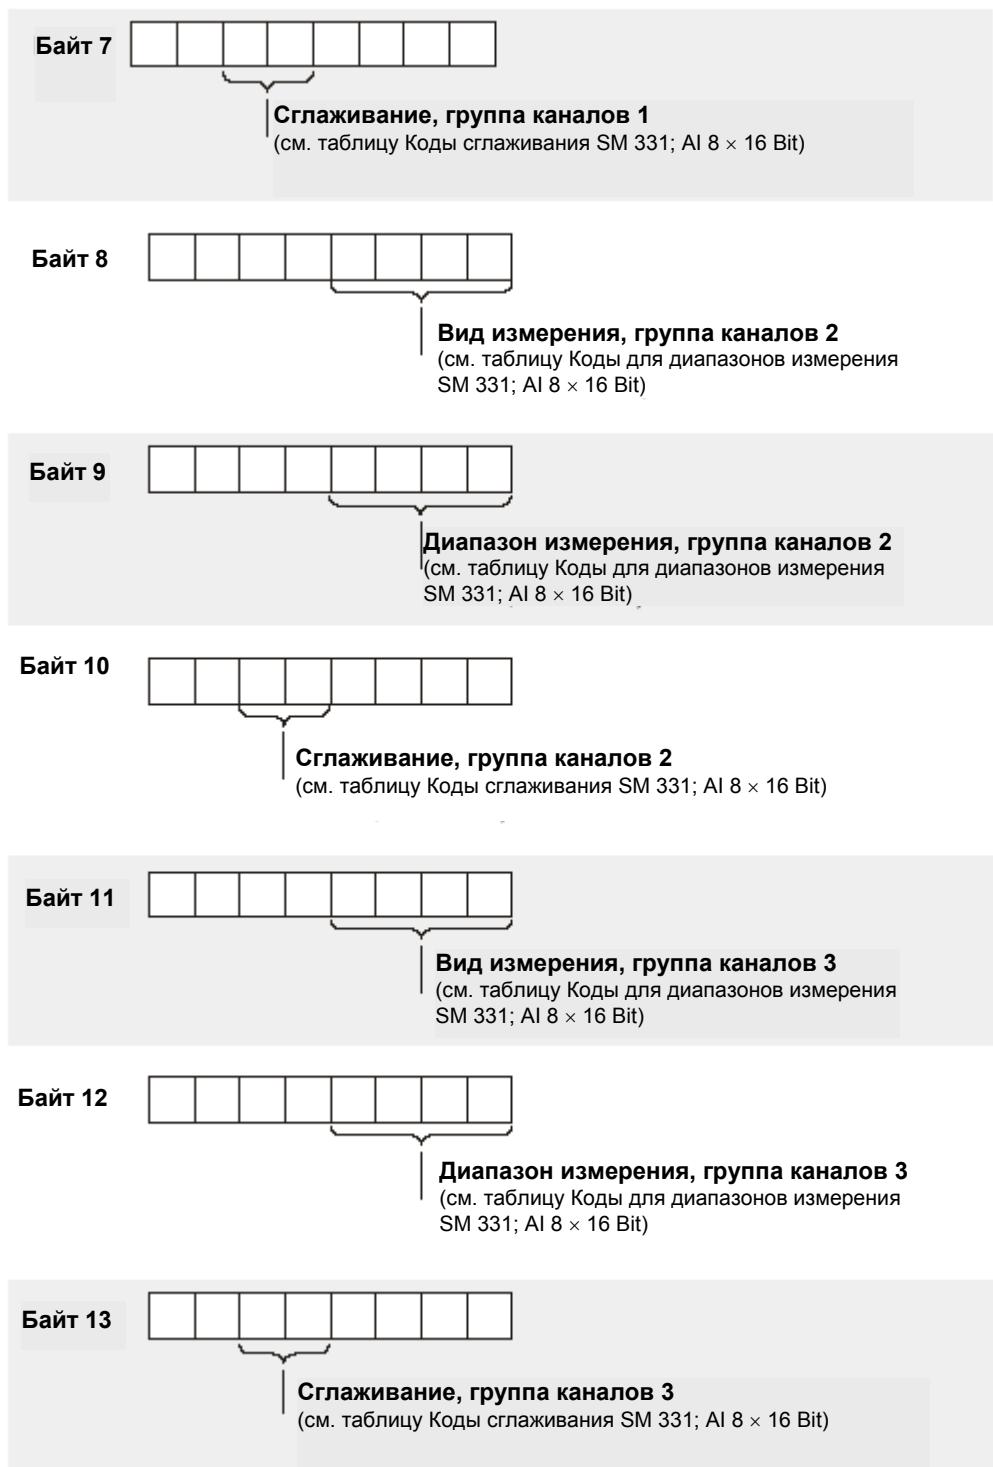


Рис. A-17. Запись данных 128 для параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit (продолжение)

## A.8 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit

<b>Байт 14</b>		Старший байт	} Верхнее граничное значение группа каналов 0; канал 0
<b>Байт 15</b>		Младший байт	
<b>Байт 16</b>		Старший байт	
<b>Байт 17</b>		Младший байт	
<b>Байт 18</b>		Старший байт	} Верхнее граничное значение группа каналов 0; канал 1
<b>Байт 19</b>		Младший байт	
<b>Байт 20</b>		Старший байт	
<b>Байт 21</b>		Младший байт	
<b>Байт 22</b>		Старший байт	} Верхнее граничное значение группа каналов 1; канал 2
<b>Байт 23</b>		Младший байт	
<b>Байт 24</b>		Старший байт	
<b>Байт 25</b>		Младший байт	
<b>Байт 26</b>		Старший байт	} Верхнее граничное значение группа каналов 1; канал 3
<b>Байт 27</b>		Младший байт	
<b>Байт 28</b>		Старший байт	
<b>Байт 29</b>		Младший байт	
<b>Байт 30</b>		Старший байт	} Верхнее граничное значение группа каналов 2; канал 4
<b>Байт 31</b>		Младший байт	
<b>Байт 32</b>		Старший байт	
<b>Байт 33</b>		Младший байт	
<b>Байт 34</b>		Старший байт	} Верхнее граничное значение группа каналов 2; канал 5
<b>Байт 35</b>		Младший байт	
<b>Байт 36</b>		Старший байт	
<b>Байт 37</b>		Младший байт	

Рис. A-18. Запись данных 128 для параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit (продолжение)

A.8 Параметры аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit

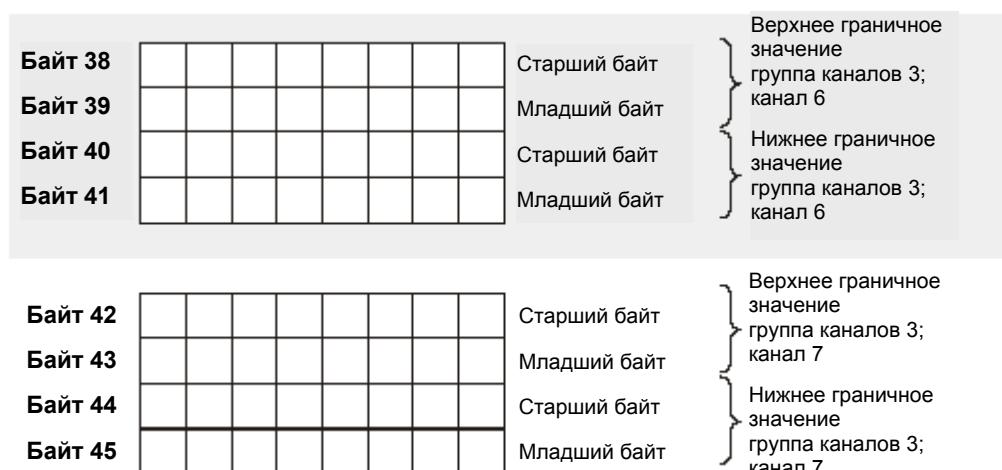


Рис. A-19. Запись данных 128 для параметров SM 331; AI 8 x 16 Bit (продолжение)

### Указание

Представление граничных значений совпадает с представлением аналоговых величин. Соблюдайте границы диапазона при установке граничных значений.

### Режимы работы модуля

Следующая таблица содержит коды для режимов работы модуля, которые вы вводите в байт 0 записи данных 128 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-24. Коды режимов работы SM 331; AI 8 x 16 Bit

Режим работы модуля	Код
8 каналов	2#00000000
4 канала	2#00000001

### Подавление помех

Следующая таблица содержит коды для различных частот, которые вы вводите в байт 1 записи данных 128 (см. предыдущий рисунок). Обратите внимание, что функционирует только 4-канальный режим, если установлено подавление частоты помех 50, 60 и 400 Гц.

Таблица A-25. Коды подавления помех для SM 331; AI 8 x 16 Bit

Подавление помех	Код
400 Гц	2#00
60 Гц	2#01
50 Гц	2#10
50 Гц, 60 Гц и 400 Гц	2#11

### Виды и диапазоны измерений

Следующая таблица содержит все диапазоны измерений для аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit с гальванической развязкой. В этой таблице представлены также коды для видов и диапазонов измерений. Вы должны ввести эти коды в соответствии с нужным диапазоном измерений в соответствующий байт записи данных 128 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-26. Коды для диапазонов измерения SM 331; AI 8 x 16 Bit

Вид измерения	Код	Диапазон измерения	Код
Неактивирован	2#0000	Неактивирован	2#0000
Напряжение	2#0001	± 5 В от 1 до 5 В ± 10 В	2#0110 2#0111 2#1001
Ток (4-проводный измерительный преобразователь)	2#0010	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА ± 20 мА	2#0010 2#0011 2#0100

### Настройки для входного сглаживания

Следующая таблица содержит все настройки сглаживания для аналогового модуля ввода SM 331; AI 8 x 16 Bit с гальванической развязкой. В соответствии с требуемым сглаживанием вы должны ввести эти коды в соответствующий байт записи данных (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-27. Коды сглаживания SM 331; AI 8 x 16 Bit

Сглаживание	Код
Отсутствует	2#00
Слабое	2#01
Среднее	2#10
Сильное	2#11

### См. также

Аналоговые модули (стр. 1)

**A.9 Параметры аналоговых модулей вывода**

## **A.9 Параметры аналоговых модулей вывода**

### **Параметры**

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете установить для аналоговых модулей вывода. Сравнение показывает:

- какие параметры вы можете изменять с помощью *STEP 7*, и
- какие параметры вы можете изменять с помощью SFC 55 "WR\_PARM".

Параметры, устанавливаемые с помощью *STEP 7*, могут быть также переданы модулю с помощью SFC 56 и SFC 57.

Таблица A-28. Параметры аналоговых модулей вывода

Параметры	№ записи данных	Устанавливаются с помощью ...	
		... SFC 55	... устройства программирования
Диагностика: групповая диагностика	0	Нет	Да
Разблокирование диагностического прерывания	1	Да	Да
Поведение при переходе CPU в STOP		Да	Да
Вид вывода		Да	Да
Выходной диапазон		Да	Да
Заменяющее значение		Да	Да

### **Указание**

Если вы хотите разблокировать в программе пользователя диагностическое прерывание в записи данных 1, вы должны сначала разблокировать диагностику в записи данных 0 с помощью *STEP 7*.

## Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для параметров аналоговых модулей вывода.

Разблокирование диагностического прерывания активизируется установкой в «1» соответствующего бита в байте 0.

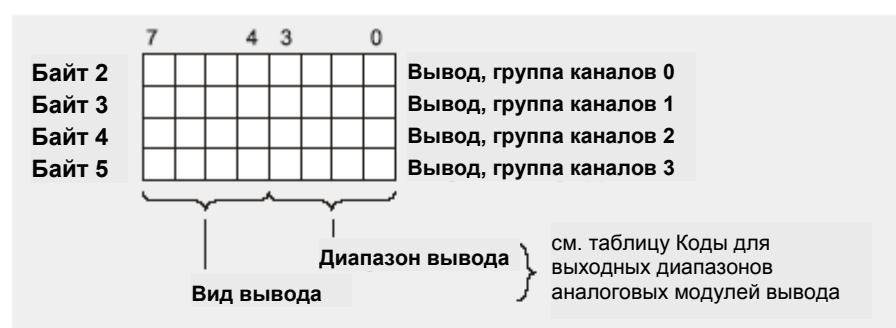


Рис. А-20. Запись данных 1 для параметров аналоговых модулей вывода

## *Наборы параметров сигнальных модулей*

### A.10 Параметры аналогового модуля вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit

#### **Виды вывода и выходные диапазоны**

Следующая таблица содержит все виды вывода и выходные диапазоны для аналоговых модулей вывода и их коды. Вы должны ввести эти коды в байты со 2-го по 5-ый записи данных 1 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-29. Коды для выходных диапазонов аналоговых модулей вывода

Вид вывода	Код	Выходной диапазон	Код
Деактивирован	2#0000	Деактивирован	2#0000
Напряжение	2#0001	от 1 до 5 В от 0 до 10 В $\pm$ 10 В	2#0111 2#1000 2#1001
Ток	2#0010	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА $\pm$ 20 мА	2#0010 2#0011 2#0100

#### **См. также**

Аналоговые модули (стр. 1)

## **A.10 Параметры аналогового модуля вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit**

#### **Параметры**

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете устанавливать для аналогового модуля вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit. Сравнение показывает:

- какие параметры вы можете изменять с помощью STEP 7, и
- какие параметры вы можете изменять с помощью SFC 55 "WR\_PARM".

Параметры, устанавливаемые с помощью STEP 7, могут быть также переданы модулю с помощью SFC 56 и SFC 57.

Таблица A-30. Параметры SM 332; AO 8 x 12 Bit

Параметры	№ записи данных	Устанавливаются с помощью ...	
		... SFC 55	... устройства программирования
Диагностика: групповая диагностика	0	Нет	Да
Разблокирование диагностического прерывания	1	Да	Да
Поведение при переходе CPU в STOP		Да	Да
Вид вывода		Да	Да
Выходной диапазон		Да	Да


**Указание**

Если вы хотите разблокировать в программе пользователя диагностическое прерывание в записи данных 1, вы должны сначала разблокировать диагностику в записи данных 0 с помощью *STEP 7*.

**Структура записи данных 1**

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для параметров SM 332; AO 8 x 12 Bit.

Разблокирование диагностического прерывания активизируется установкой в «1» соответствующего бита в байте 0.

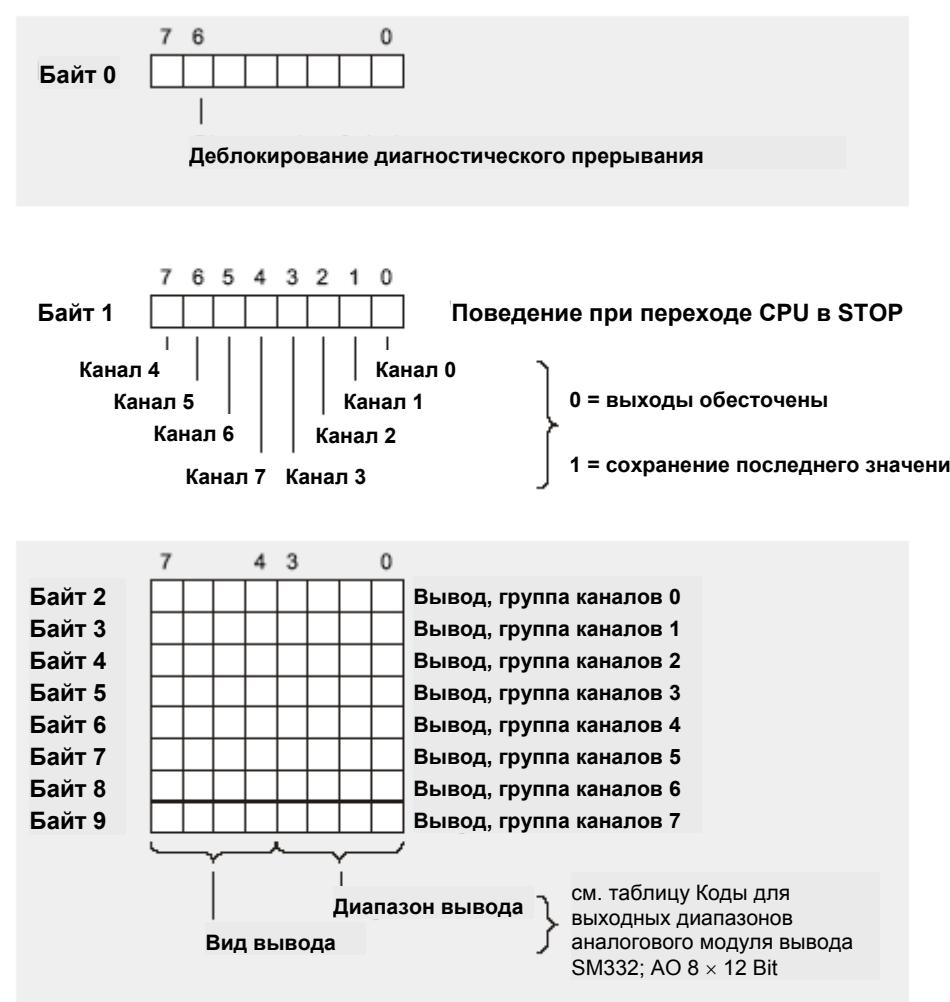

**Байты с 10 по 13 не заняты**

Рис. А-21. Запись данных 1 для параметров аналоговых модулей вывода

**A.11 Параметры аналоговых модулей ввода/вывода**

**Вид вывода и выходной диапазон**

Следующая таблица содержит все виды вывода и выходные диапазоны модуля SM 332; AO 8 x 12 Bit с их кодами. Вы должны ввести эти коды в байты со 2 по 9 записи данных 1 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-31. Коды для выходных диапазонов аналоговых модулей вывода SM 332; AO 8 x 12 Bit

Вид вывода	Код	Выходной диапазон	Код
Деактивирован	2#0000	Деактивирован	2#0000
Напряжение	2#0001	от 1 до 5 В от 0 до 10 В $\pm 10$ В	2#0111 2#1000 2#1001
Ток	2#0010	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА $\pm 20$ мА	2#0010 2#0011 2#0100

**A.11 Параметры аналоговых модулей ввода/вывода**

**Параметры**

Следующая таблица содержит все параметры, которые вы можете установить для аналоговых модулей ввода/вывода.

Из этого списка вы увидите, какие параметры вы можете изменять:

- в STEP 7
- с помощью SFC 55 «WR\_PARM»

Параметры, устанавливаемые с помощью STEP 7, могут быть также переданы модулю с помощью SFC 56 и SFC 57 (см. руководства по STEP 7).

Таблица A-32. Параметры аналоговых модулей ввода/вывода

Параметры	№ записи данных	Устанавливаются с помощью ...	
		... SFC 55	... устройства программирования
Вид измерения	1	Да	Да
Диапазон измерения		Да	Да
Время интегрирования		Да	Да
Вид вывода		Да	Да
Выходной диапазон		Да	Да

## Структура записи данных 1

На следующем рисунке показана структура записи данных 1 для параметров аналоговых модулей ввода/ввода.

Параметр активизируется установкой в «1» соответствующего бита в байте 0.

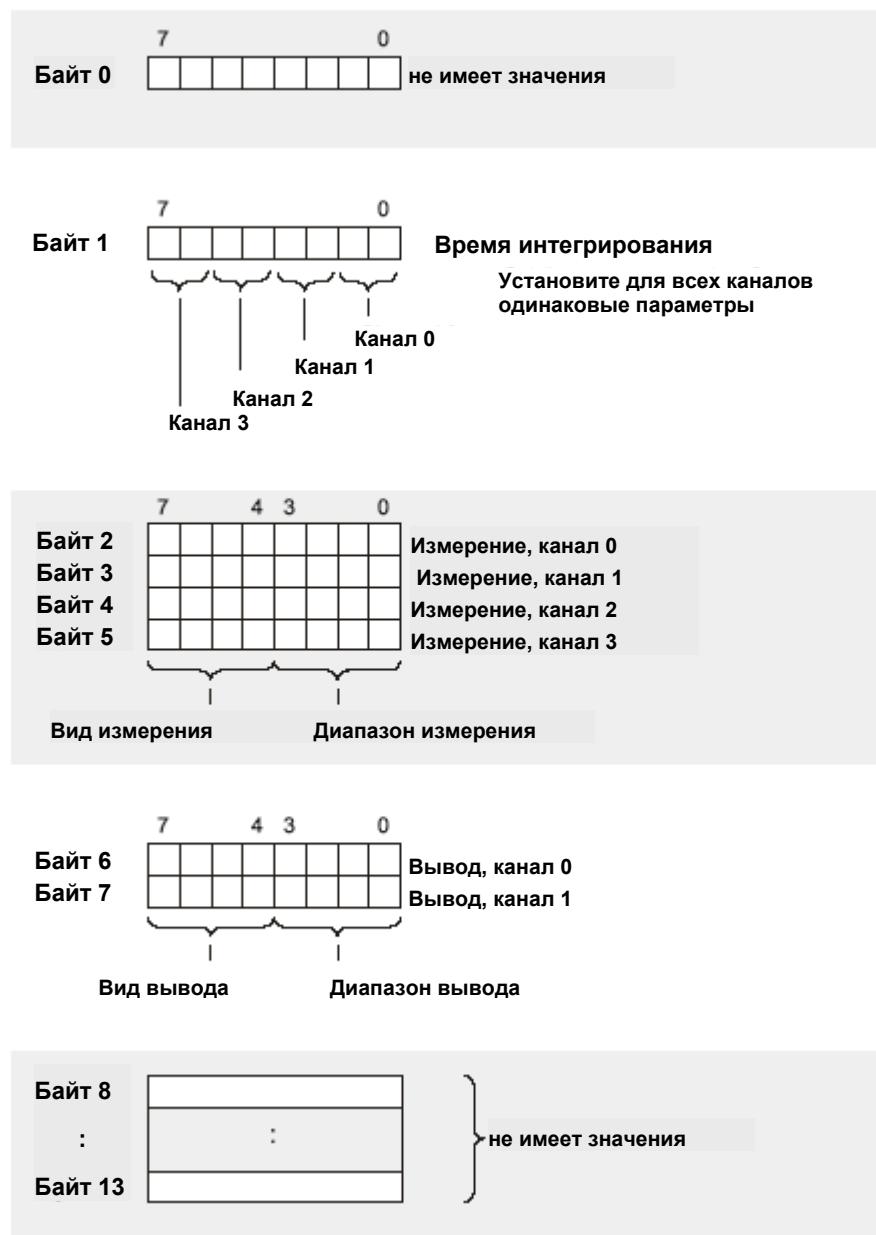


Рис. А-22. Запись данных 1 для параметров аналоговых модулей ввода/вывода

## *Наборы параметров сигнальных модулей*

### A.11 Параметры аналоговых модулей ввода/вывода

#### **Виды и диапазоны измерений**

Следующая таблица содержит все виды и диапазоны измерений аналоговых модулей ввода/вывода и их коды. Вы должны ввести эти коды в байты со 2-го по 5-ый записи данных 1 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-33. Коды для диапазонов измерения аналоговых модулей ввода/вывода

<b>Вид измерения</b>	<b>Код</b>	<b>Диапазон измерения</b>	<b>Код</b>
Деактивирован	2#0000	Деактивирован	2#0000
Напряжение	2#0001	от 0 до 10 В	2#1000
Сопротивление (4-проводное подключение)	2#0100	10 кОм	2#1001
Термосопротивление + линеаризация, 4-проводное подключение	2#1000	Pt 100 climate	2#0000

#### **Виды вывода и выходные диапазоны**

Следующая таблица содержит все виды вывода и выходные диапазоны аналоговых модулей ввода/вывода и их коды. Вы должны ввести эти коды в байтах 6 и 7 записи данных 1 (см. предыдущий рисунок).

Таблица A-34. Коды для выходных диапазонов аналоговых модулей ввода/вывода

<b>Вид вывода</b>	<b>Код</b>	<b>Выходной диапазон</b>	<b>Код</b>
Деактивирован	2#0000	Деактивирован	2#0000
Напряжение	2#0001	от 0 до 10 В	2#1000

# B

## Диагностические данные сигнальных модулей

### B.1      Анализ диагностических данных сигнальных модулей в программе пользователя

#### Введение

Это приложение описывает структуру диагностических данных, содержащихся в системных данных. Вы должны познакомиться с этой структурой, если вы хотите анализировать диагностические данные сигнального модуля в пользовательской программе *STEP 7*.

#### Диагностические данные содержатся в записях данных

Диагностические данные модуля могут иметь длину до 16 байтов и содержатся в записях данных 0 и 1:

- Запись данных 0 содержит 4 байта диагностических данных, описывающих текущее состояние системы автоматизации.
- Запись данных 1 содержит 4 байта диагностических данных, которые расположены также и в записи данных 0, и до 12 байтов диагностических данных, специфических для модуля.

#### Дальнейшие справки

Углубленное описание принципов анализа диагностических данных сигнальных модулей в программе пользователя и описание используемых для этого SFC, вы найдете в руководствах по *STEP 7*.

## B.2 Структура и содержимое байтов диагностических данных с 0 по 7

### Введение

Ниже описаны структура и содержимое отдельных байтов диагностических данных. Действует следующее общее правило: если возникает ошибка, то соответствующий бит устанавливается в «1».

### Байты 0 и 1

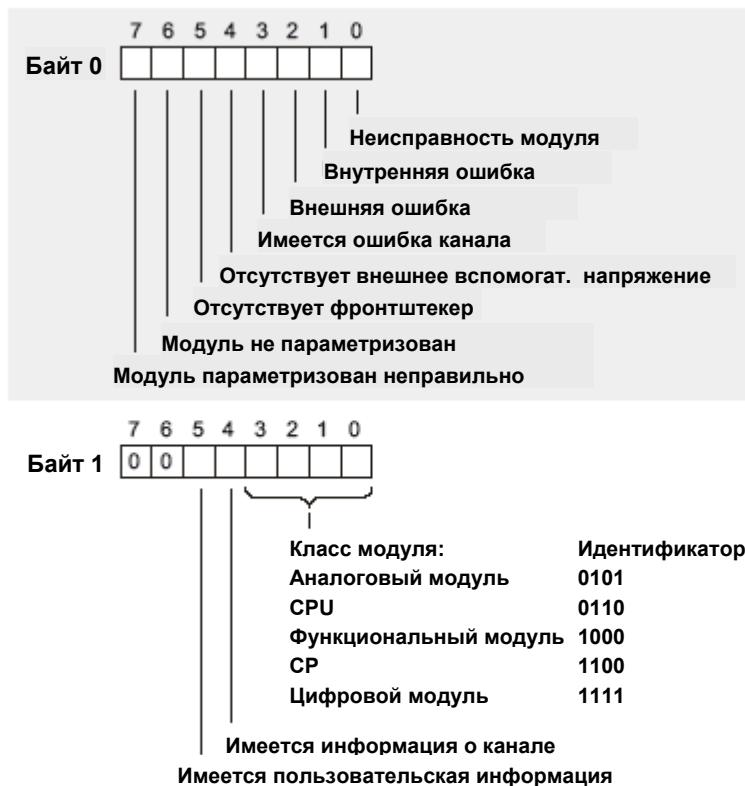


Рис. В-1. Байты 0 и 1 диагностических данных

### Классы модулей

В следующей таблице перечислены идентификаторы классов модулей (биты с 0 по 3 в байте 1).

Таблица В-1 Идентификаторы классов модулей

Идентификатор	Класс модуля
0101	Аналоговый модуль
0110	CPU
1000	Функциональный модуль
1100	СР
1111	Цифровой модуль

**Байты 2 и 3**

Рис. В-2. Байты 2 и 3 диагностических данных

**Байты с 4 по 7**

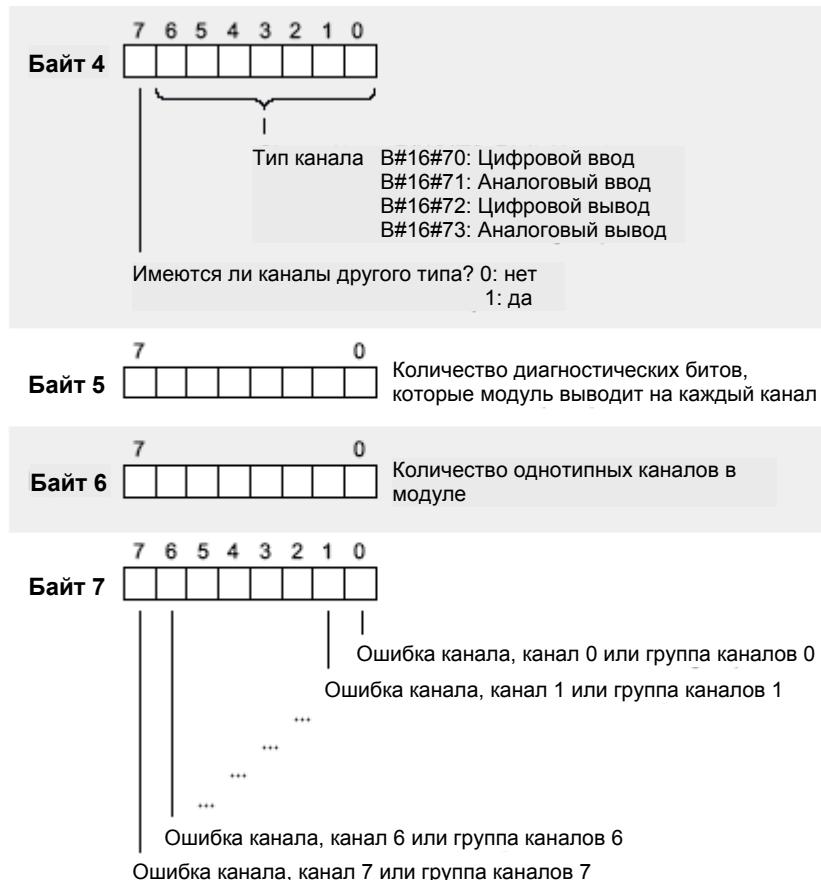


Рис. В-3. Байты диагностических данных с 4 по 7

## B.3 Диагностические данные, начиная с байта 8, относящиеся к каналам

**B.3 Диагностические данные, начиная с байта 8, относящиеся к каналам****Введение**

Байты с 8 по 15 записи данных 1 содержат диагностические данные, относящиеся к каналам. На следующих рисунках показано назначение битов диагностического байта для канала или группы каналов конкретного модуля. Действует следующее общее правило: когда происходит ошибка, соответствующий бит устанавливается в «1».

Описание возможных причин ошибок и соответствующих способов их устранения вы найдете в разделе «Диагностика модулей».

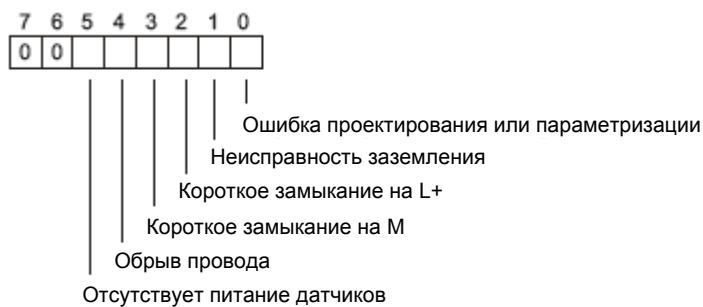
**Канал цифрового ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V; с аппаратным и диагностическим прерываниями**

Рис. В-4. Диагностический байт для канала цифрового ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V

**Канал цифрового вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A; с диагностическим прерыванием**

Рис. В-5. Диагностический байт для канала цифрового вывода SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A

B.3    *Диагностические данные, начиная с байта 8, относящиеся к каналам*

**Канал аналогового ввода модулей SM 331, обладающих диагностическими свойствами**

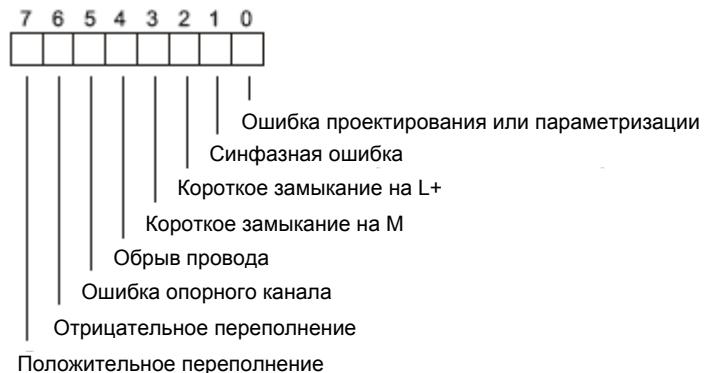


Рис. В-6. Диагностический байт для канала аналогового ввода модуля SM 331, обладающего диагностическими свойствами

**Канал аналогового вывода модулей SM 332, обладающих диагностическими свойствами**

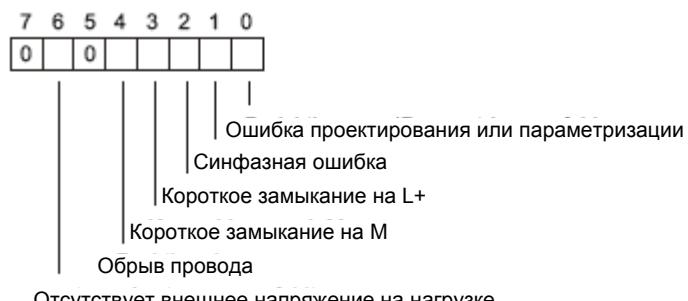


Рис. В-7. Диагностический байт канала аналогового вывода модуля SM 332, обладающего диагностическими свойствами

## B.4 Диагностические данные SM 338; POS-INPUT

### Введение

Ниже описаны структура и содержимое различных байтов диагностических данных модуля регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT. Действует следующее общее правило: когда происходит ошибка, соответствующий бит устанавливается в «1».

Информацию о возможных причинах ошибок и мерах по их устранению вы найдете в разделе *Модуль для регистрации перемещений SM 338; POS-INPUT*.

### Байты 0 и 1

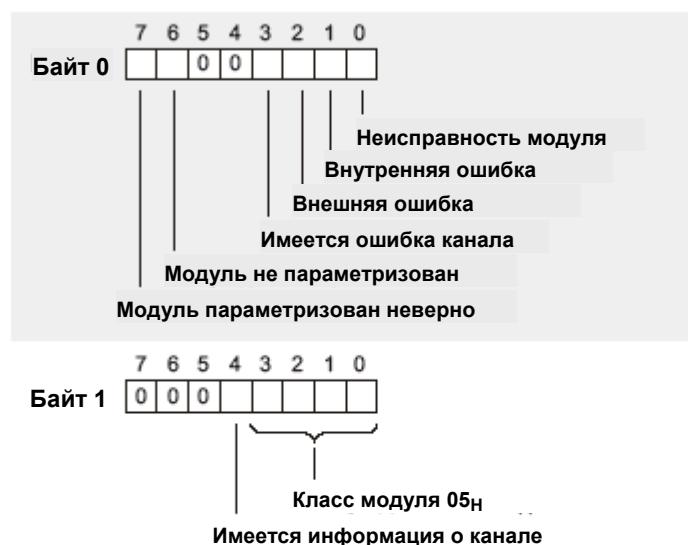


Рис. В-8. Байты 0 и 1 диагностических данных для SM 338; POS-INPUT

### Байты с 2 по 7

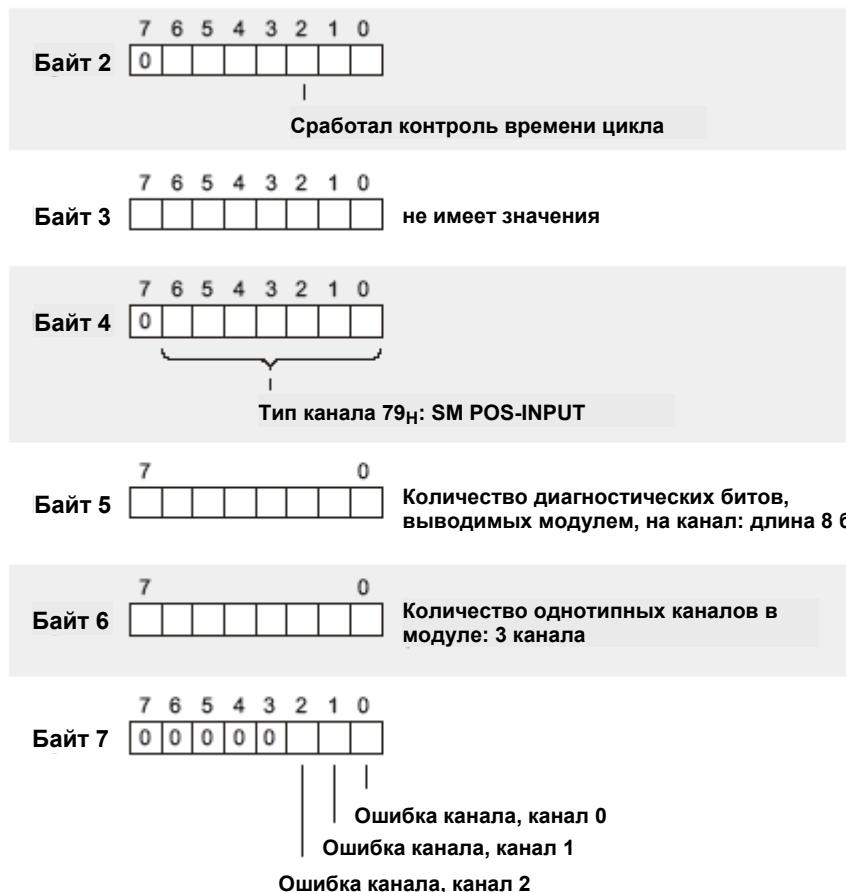


Рис. В-9. Байты со 2 по 7 диагностических данных SM 338; POS-INPUT

### Байты с 8 по 10

Байты с 8 по 10 записи данных 1 содержат диагностические данные, относящиеся к каналу. На следующем рисунке показано назначение битов диагностического байта для канала SM 338; POS-INPUT.

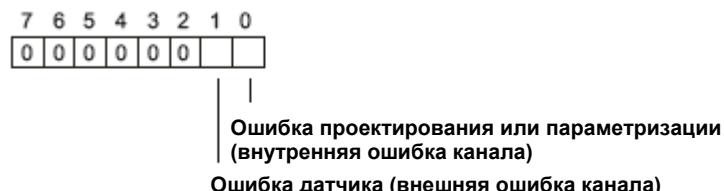


Рис. В-10. Диагностика байт для канала SM 338; POS-INPUT

### См. также

Номер для заказа (стр. 7)

# C

## Габаритные чертежи

### Введение

В этом приложении вы найдете габаритные чертежи для наиболее важных компонентов S7-300. Данные на этих чертежах требуются для определения размеров конфигурации S7-300. Размеры конфигурации S7-300 должны быть приняты в расчет при установке S7-300 в шкафах, помещениях распределительного устройства и т.д. В этом приложении отсутствуют габаритные чертежи CPU S7-300 или M7-300 и IM 153-1. Эти чертежи имеются в соответствующих руководствах.

### Содержание

В этом приложении вы найдете габаритные чертежи следующих компонентов S7-300.

- Профильные шины
- Источники питания
- Интерфейсные модули
- Сигнальные модули
- Принадлежности

## Габаритные чертежи

### C.1 Габаритные чертежи профильных шин

#### C.1 Габаритные чертежи профильных шин

##### 483-миллиметровая стандартная профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 483-миллиметровой стандартной профильной шины.

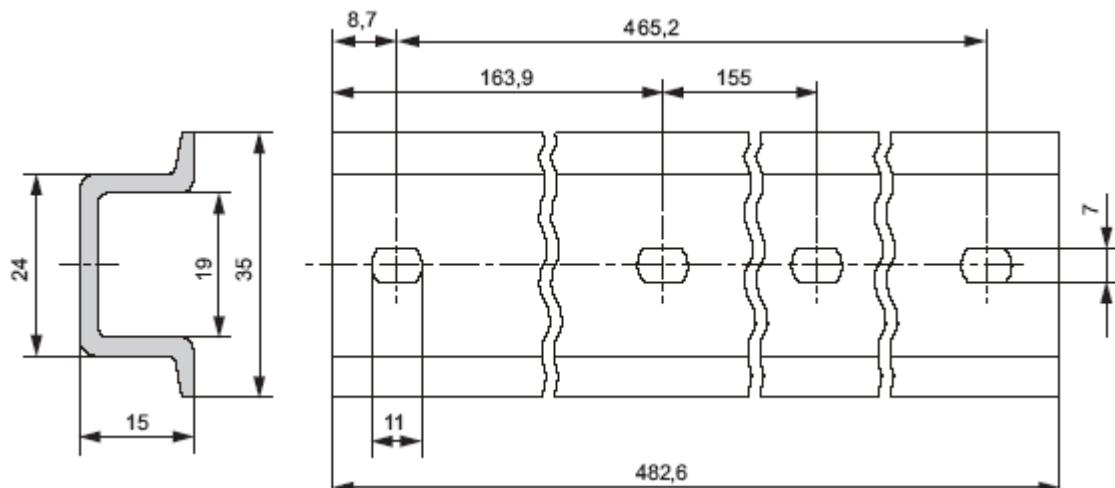


Рис. С-1. Габаритный чертеж 483-миллиметровой стандартной профильной шины

##### 530-миллиметровая стандартная профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 530-миллиметровой стандартной профильной шины.

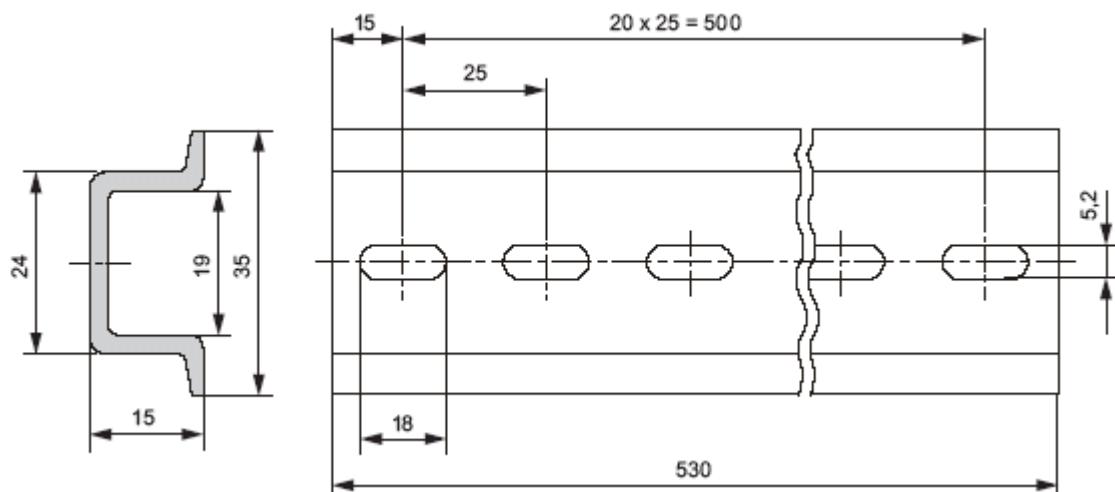


Рис. С-2. Габаритный чертеж 530-миллиметровой стандартной профильной шины

##### 830-миллиметровая стандартная профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 830-миллиметровой стандартной профильной шины.

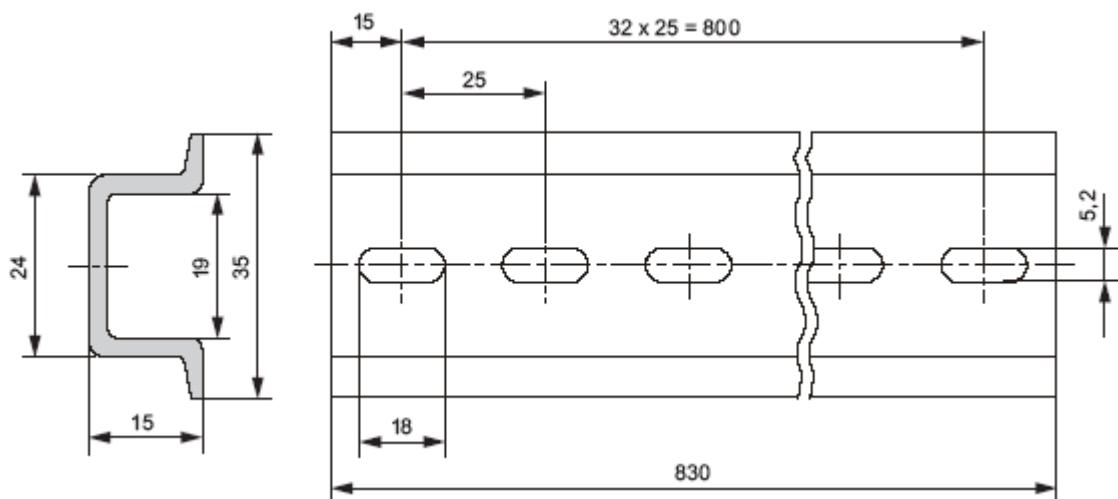


Рис. С-3. Габаритный чертеж 830-миллиметровой стандартной профильной шины

### 2000-миллиметровая стандартная профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 2000-миллиметровой стандартной профильной шины.

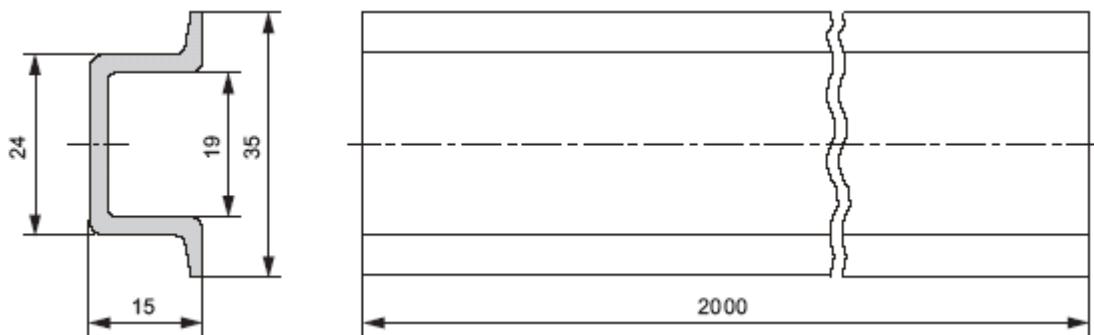


Рис. С-4. Габаритный чертеж 2000-миллиметровой стандартной профильной шины

## Габаритные чертежи

### C.1 Габаритные чертежи профильных шин

#### 160-миллиметровая профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 160-миллиметровой профильной шины.

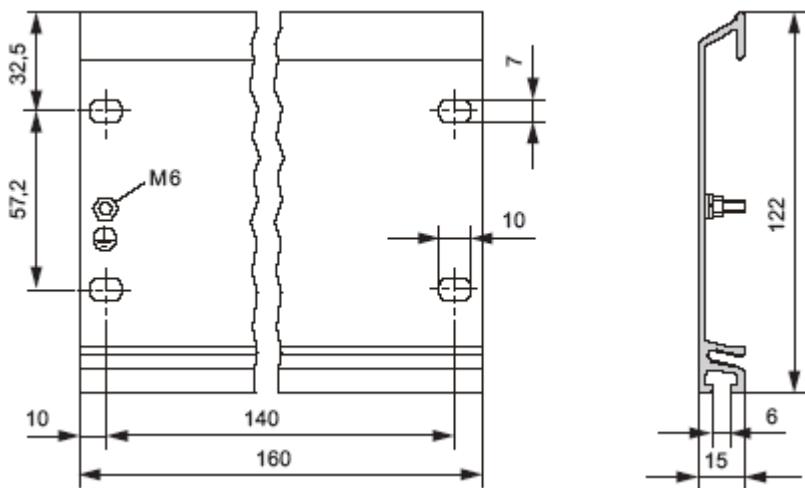


Рис. С-5 Габаритный чертеж профильной шины стандартной ширины 160 мм.

#### 482,6-миллиметровая профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 482,6-миллиметровой профильной шины.

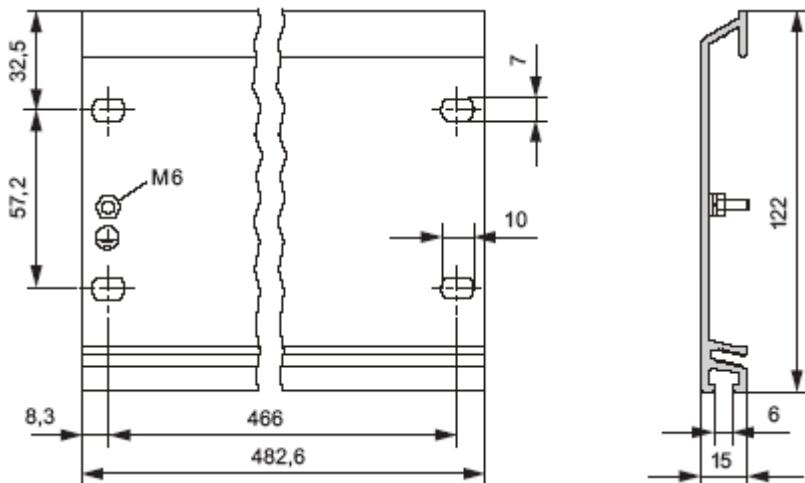


Рис. С-6. Габаритный чертеж профильной шины стандартной ширины 482,6 мм.

### 530-миллиметровая профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 530-миллиметровой профильной шины.

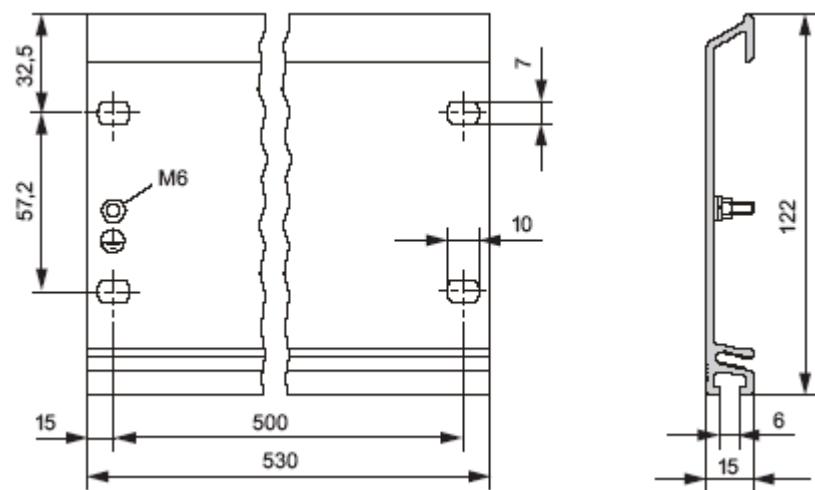


Рис. С-7. Габаритный чертеж профильной шины стандартной ширины 530 мм.

### 830-миллиметровая профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 830-миллиметровой профильной шины.

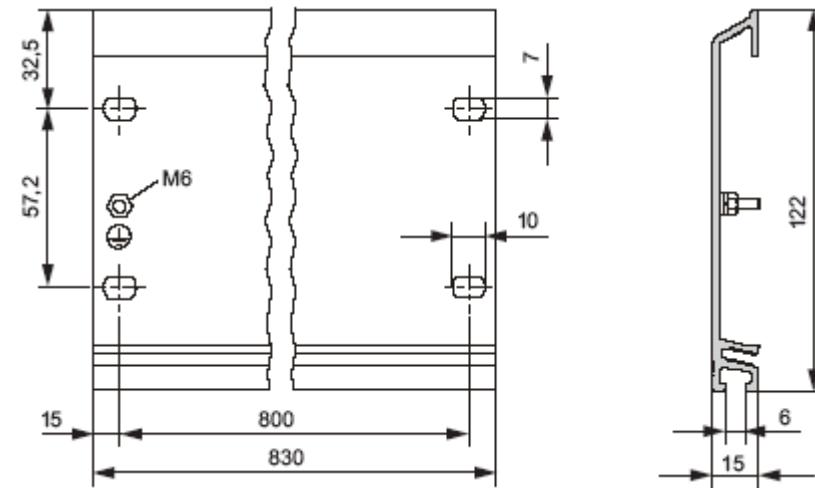


Рис. С-8. Габаритный чертеж профильной шины стандартной ширины 830 мм.

## Габаритные чертежи

### C.1 Габаритные чертежи профильных шин

#### 2000-миллиметровая профильная шина

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж 2000-миллиметровой профильной шины.


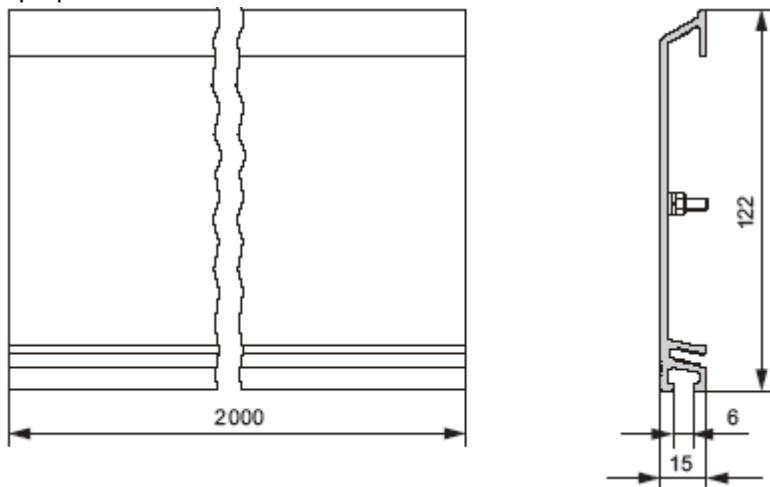


Рис. С-9. Габаритный чертеж 2000-миллиметровой профильной шины

#### Профильная шина для функции “Вставка и удаление”


На рис. С-10 представлен чертеж с размерами профильной шины для функции “Вставка и удаление” с активным шинным модулем, модулем S7-300 и кожухом, обеспечивающим взрывобезопасность. Шина имеет длину 482,6 мм или 530 мм.

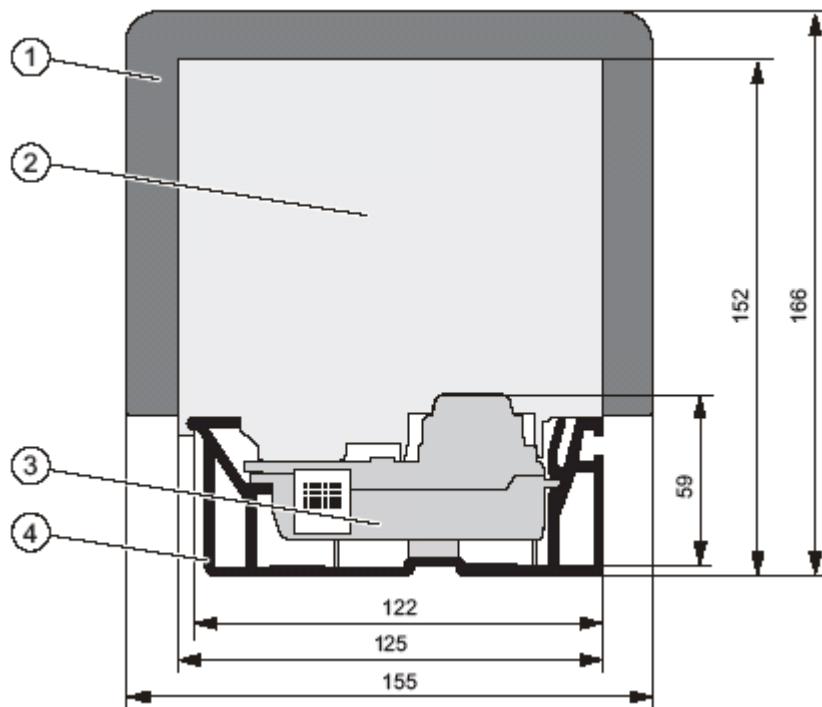

- ① Перегородка для обеспечения безопасности
- ② Модуль S7-300
- ③ Активный шинный модуль
- ④ Профильная шина для функции “Вставка и удаление”

### C.1.1 Шинные модули

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж активного шинного модуля для функции “Вставка и удаление”.

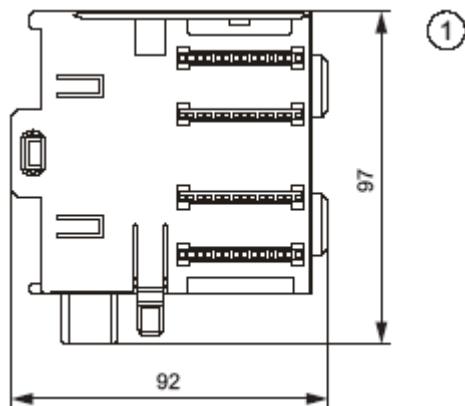

- ① Шинные модули
  - BM PS/IM (...7HA)
  - BM IM/IM (...7HD)
  - BM 2 x 40 (...7HB)
  - BM 1 x 80 (...7HC)

## C.2 Габаритные чертежи блоков питания

### PS 307; 2 A

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж источника питания PS 307; 2 A.

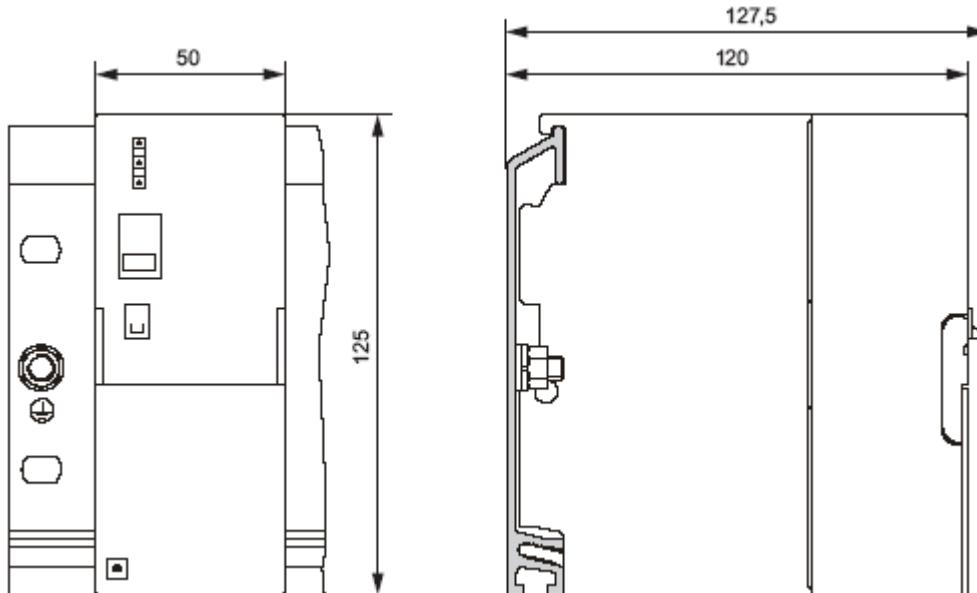


Рис. С-10. Блок питания PS 307; 2 A

### PS 307; 5A

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж блока питания PS 307; 5 A.

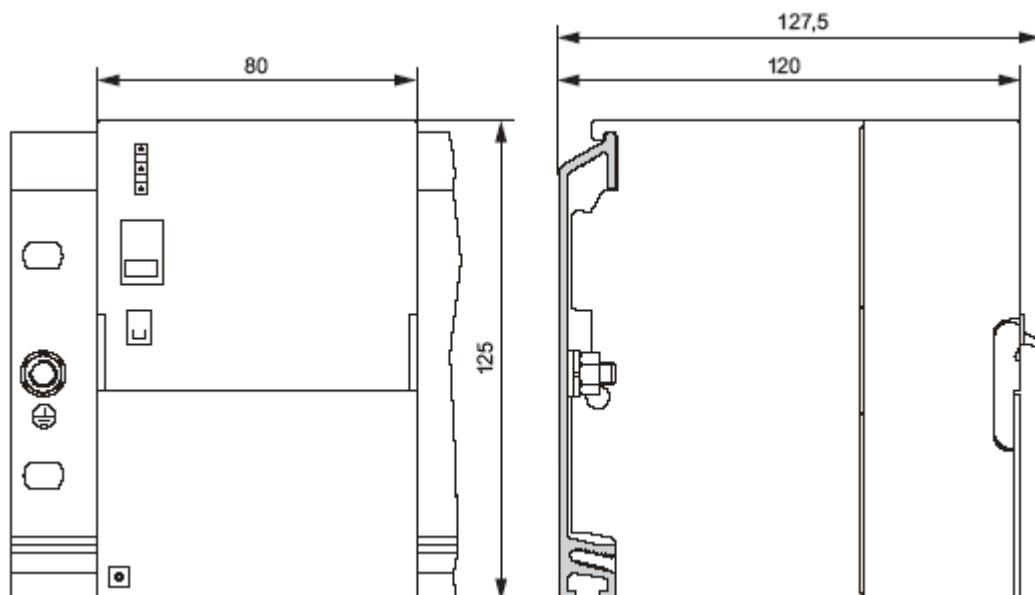


Рис. С-11. Блок питания PS 307; 5 A

**PS 307; 10 A**

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж блока питания PS 307; 10 A.

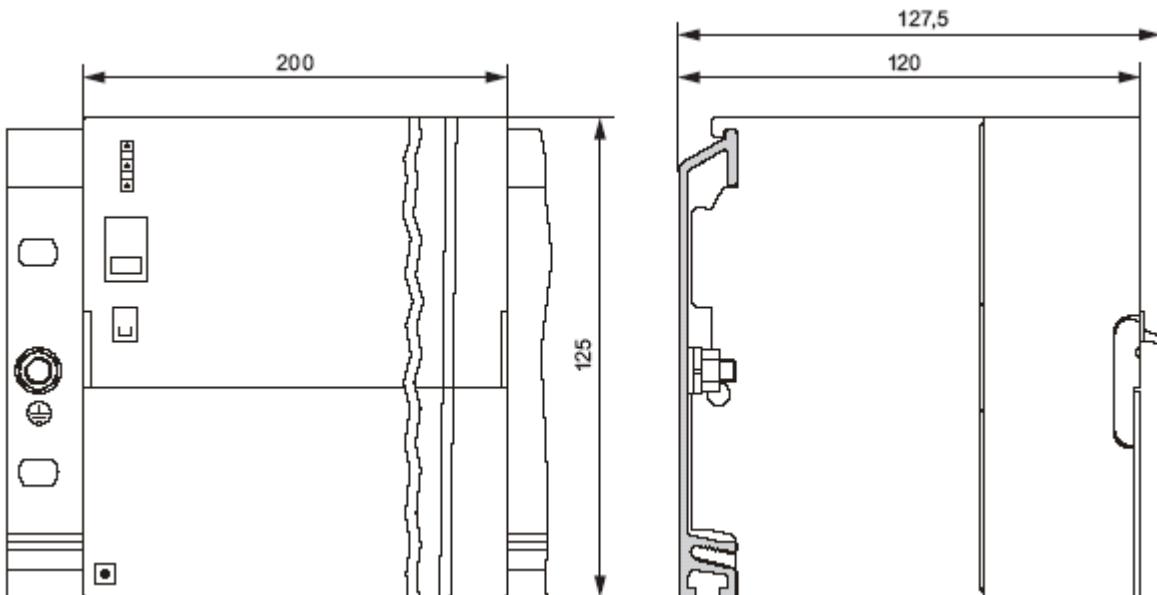


Рис. С-12. Блок питания PS 307; 10 A

**PS 307; 5 A с CPU 313/314/315/315-2 DP**

На следующих рисунках показаны габаритные чертежи конфигурации из источника питания PS 307; 5 A с CPU 313/314/315/315-2 DP. Обратите внимание на размеры, получающиеся в результате использования соединительного гребня для электрического соединения PS 307; 5 A с CPU.

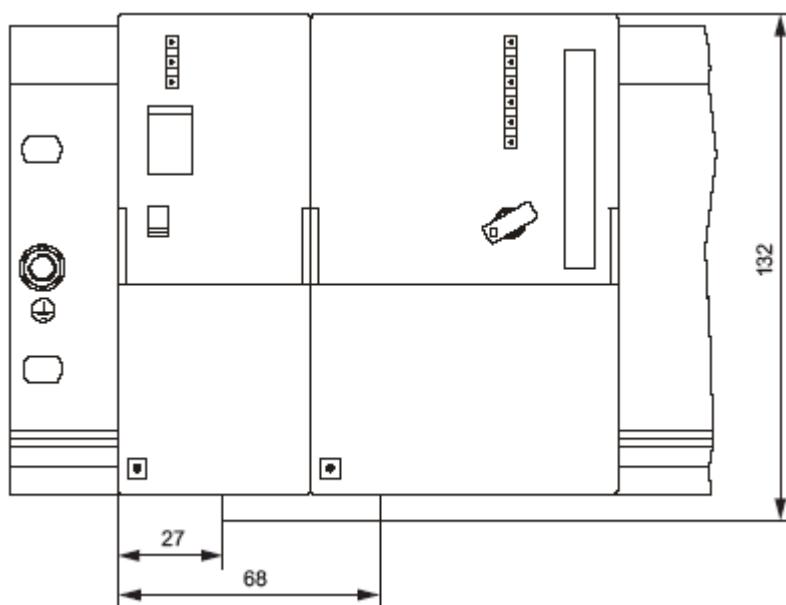


Рис. С-13. Габаритный чертеж блока питания PS 307; 5 A с CPU 313/314/315/315-2 DP, вид спереди

**PS 307; 5 A с CPU 313/314/315/315–2 DP**

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж блока питания PS 307; 5 A с CPU 313/314/315/315–2 DP, вид сбоку.

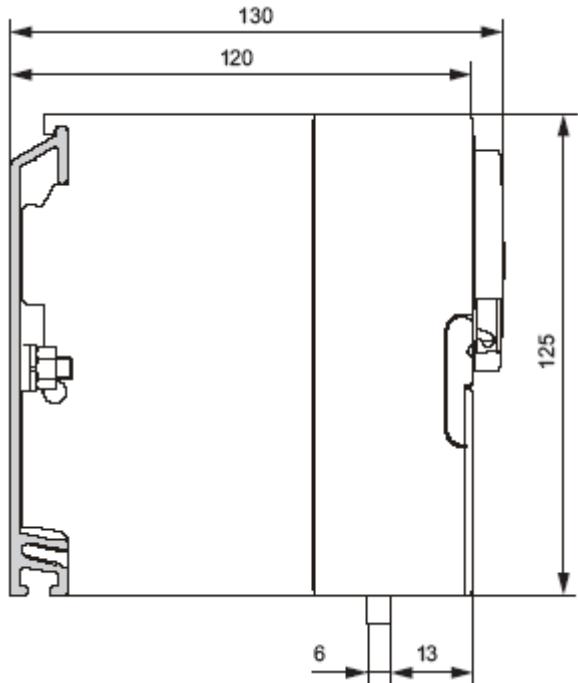


Рис. С-14. Габаритный чертеж блока питания PS 307; 5 A с CPU 313/314/315/315-2 DP, вид сбоку

### C.3 Габаритные чертежи интерфейсных модулей

#### IM 360

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж интерфейсного модуля IM 360.

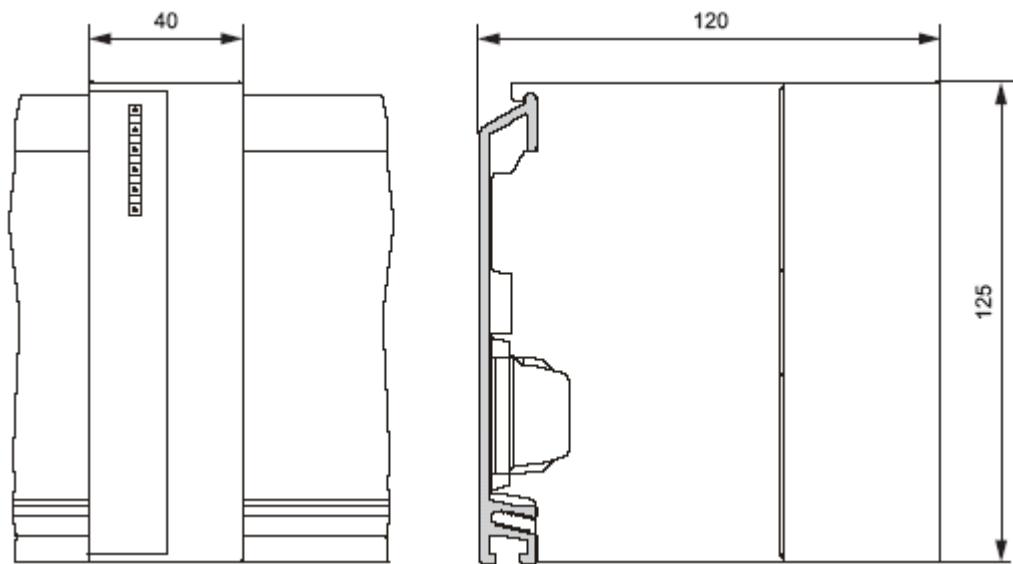


Рис. С-15. Интерфейсный модуль IM 360

#### IM 361

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж интерфейсного модуля IM 361.

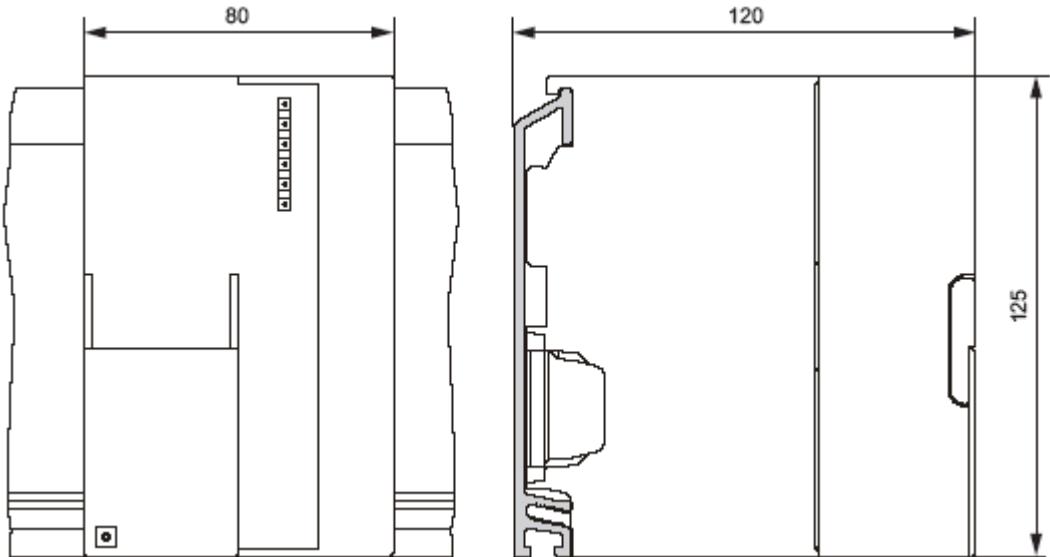


Рис. С-16. Интерфейсный модуль IM 361

**IM 365**

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж интерфейсного модуля IM 365.

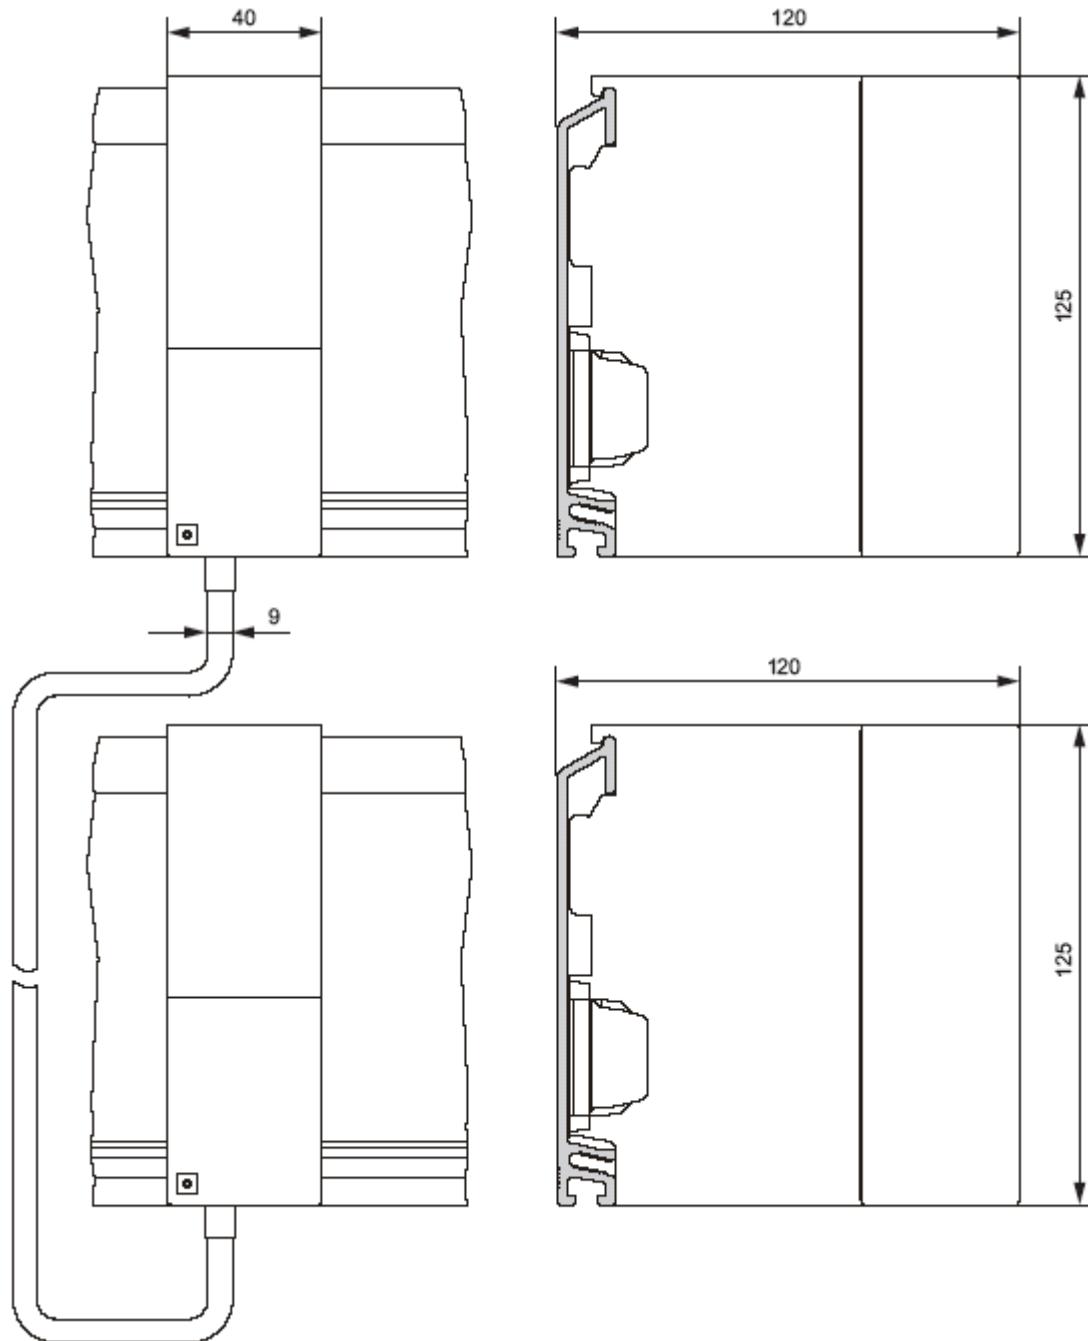


Рис. С-17. Интерфейсный модуль IM 365

## С.4 Габаритные чертежи сигнальных модулей

### Сигнальный модуль

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж сигнального модуля. Сигнальные модули могут отличаться друг от друга по внешнему виду. Однако указанные размеры всегда одни и те же.

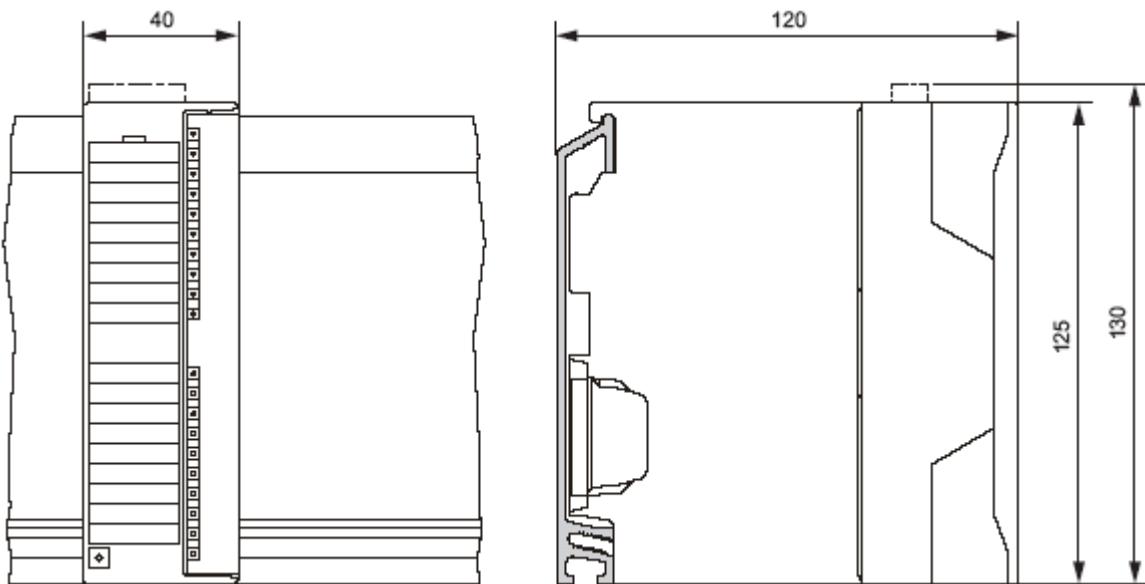


Рис. С-18. Сигнальный модуль

## C.5 Габаритные чертежи принадлежностей

### Элемент для подсоединения экрана

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж элемента для подсоединения экрана вместе с двумя сигнальными модулями.

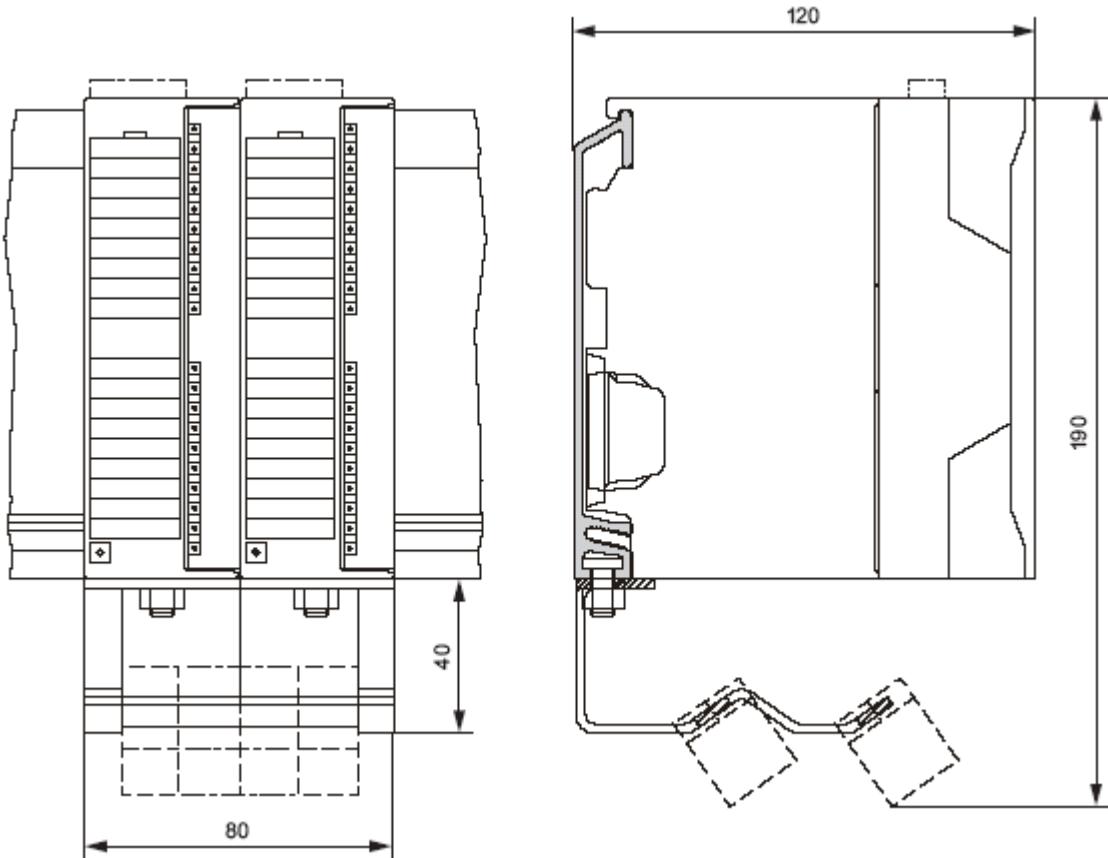


Рис. С-19. 2 сигнальных модуля с элементом для подсоединения экрана

### Повторитель RS 485 на стандартной профильнойшине

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж повторителя RS 485 на стандартной профильнойшине.

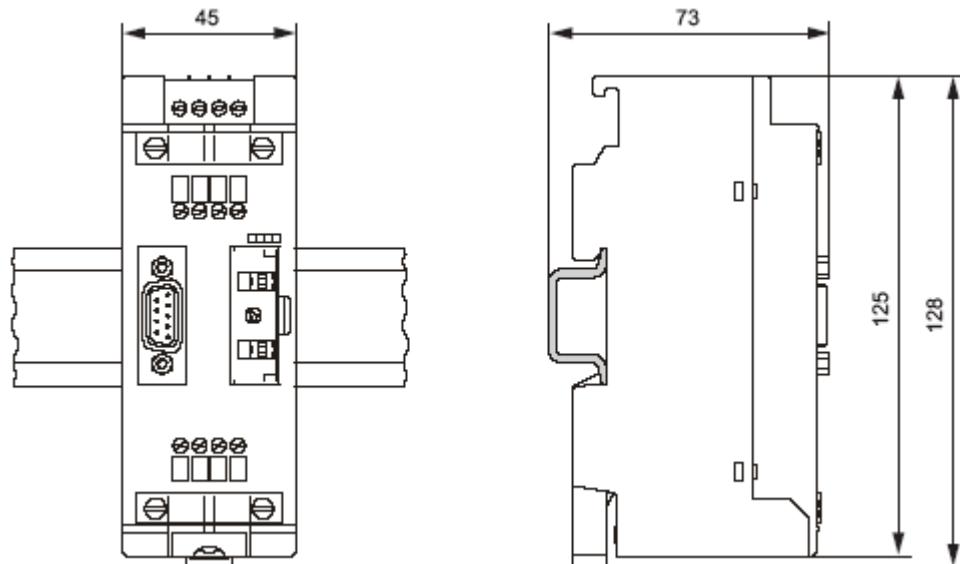


Рис. С-20. Повторитель RS 485 на стандартной профильнойшине

### Повторитель RS 485 на профильнойшине S7-300

На следующем рисунке представлен габаритный чертеж повторителя RS 485 на профильнойшине S7-300.

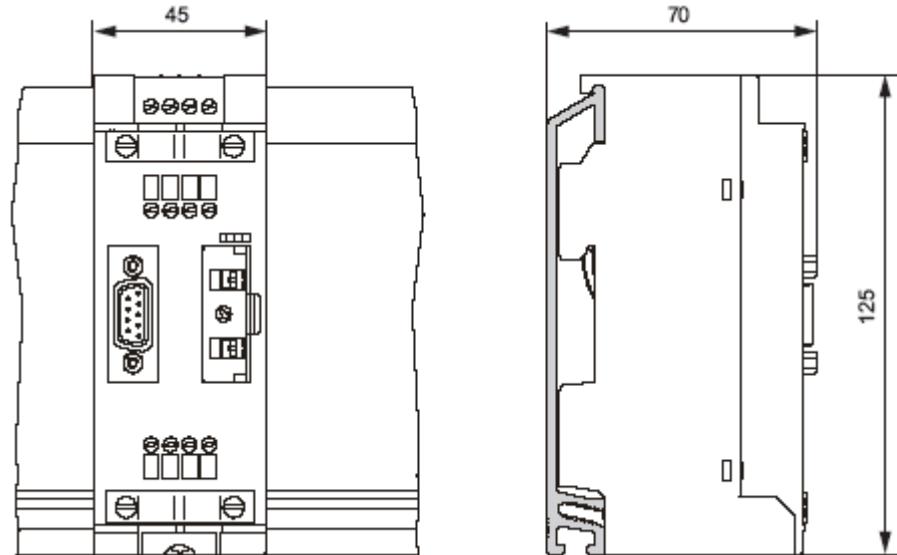


Рис. С-21. Повторитель RS 485 на профильнойшине S7-300

*Габаритные чертежи*

---

*C.5 Габаритные чертежи принадлежностей*

# Запасные части и принадлежности для модулей S7-300

D

## Запасные части

В следующей таблице перечислены запасные части, которые вы можете заказать для S7-300 отдельно или позднее.

Таблица D-1. Принадлежности и запасные части

Детали S7-300	Номер для заказа
Шинный соединитель	6ES7390-0AA00-0AA0
Соединительный гребень между блоком питания и CPU	6ES7390-7BA00-0AA0
Маркировочная лента (кол-во 10) • для 8/16-канальных модулей • для 32-канальных модулей	6ES7392-2XX00-0AA0 6ES7392-2XX10-0AA0
Маркировочная лента для печати • для 16-канальных модулей (бензин) (светлобеж.) (желтая) (красная) • для 32-канальных модулей (бензин) (светлобеж.) (желтая) (красная)	6ES7392-2AX00-0AA0 6ES7392-2BX00-0AA0 6ES7392-2CX00-0AA0 6ES7392-2DX00-0AA0 6ES7392-2AX10-0AA0 6ES7392-2BX10-0AA0 6ES7392-2CX10-0AA0 6ES7392-2DX10-0AA0
• Руководство по печати на маркировочных лентах с шаблонами для печати	<a href="http://www.siemens.de/automation/csi/product">www.siemens.de/automation/csi/product</a> Идентификатор статьи: 11978022
Табличка с номерами слотов	6ES7912-0AA00-0AA0
Фронтштекер 20-контактный • с винтовыми контактами (1 шт.) • с винтовыми контактами (100 шт.) • с пружинными контактами (1 шт.) • с пружинными контактами (100 шт.)	6ES7392-1AJ00-0AA0 6ES7392-1AJ00-1AB0 6ES7392-1BJ00-0AA0 6ES7392-1BJ00-1AB0
Фронтштекер 40-контактный • с винтовыми контактами (1 шт.) • с винтовыми контактами (100 шт.) • с пружинными контактами (1 шт.) • с пружинными контактами (100 шт.)	6ES7392-1AM00-0AA0 6ES7392-1AM00-1AB0 6ES7392-1BM01-0AA0 6ES7392-1BM01-1AB0
Фронтштекер для двух присоединений с помощью плоской ленты • с винтовыми контактами • с пружинными контактами	6ES7921-3AB00-0AA0 6ES7921-3AA00-0AA0

Детали S7-300	Номер для заказа
Фронтштекер для четырех присоединений с помощью плоской ленты • с пружинными контактами	6ES7921-3AA20-0AA0
Ленточный кабель с круглой защитной оболочкой (16–контактный) • неэкранированный 30 м • неэкранированный 60 м • экранированный 30 м • экранированный 60 м	6ES7923-0CD00-0AA0 6ES7923-0CG00-0AA0 6ES7923-0CD00-0BA0 6ES7923-0CG00-0BA0
Штепсельные соединители, 16–контактные, набор из 8 (соединители для технологии монтажа с прорезанием изоляции)	6ES7921-3BE10-0AA0
Элемент для подсоединения экрана	6ES7390-5AA00-0AA0
Клеммы для подсоединения экрана для • 2 кабелей с диаметром экрана от 2 до 6 мм каждый • 1 кабеля с диаметром экрана от 3 до 8 мм • 1 кабеля с диаметром экрана от 4 до 13 мм	6ES7390-5AB00-0AA0 6ES7390-5BA00-0AA0 6ES7390-5CA00-0AA0
Модуль для установки диапазона измерений для аналоговых модулей	6ES7974-0AA00-0AA0
Набор предохранителей для цифровых модулей вывода - 6ES7322-1FF01-0AA0 - 6ES7322-1FH00-0AA0 (содержит 10 предохранителей и 2 держателя плавкой вставки)	6ES7973-1HD00-0AA0
Набор предохранителей для цифровых модулей вывода - 6ES7322-1CF00-0AA0 (содержит 10 предохранителей)	6ES7973-1GC00-0AA0
Соединительный кабель между IM 360 и IM 361, или IM 361 и IM 361 • 1 м • 2,5 м • 5 м • 10 м	6ES7368-3BB01-0AA0 6ES7368-3BC51-0AA0 6ES7368-3BF01-0AA0 6ES7368-3CB01-0AA0

# E

## Правила обращения с устройствами, чувствительными к статическому электричеству (ESD)

### Введение

В этом приложении мы объясним,

- что подразумевается под “устройствами, чувствительными к статическому электричеству”
- какие предосторожности вы должны соблюдать при обслуживании и работе с устройствами, чувствительными к статическому электричеству.

### E.1 Что такое устройства, чувствительные к статическому электричеству ESD

#### Определение

Все электронные модули содержат большое количество интегральных схем или конструктивных элементов высокой степени интеграции. Благодаря своей конструкции эти электронные элементы очень чувствительны к перенапряжениям и, вследствие этого, к любым электростатическим разрядам.

При упоминании об этих устройствах обычно используется сокращение **ESD** (**Electrostatic Sensitive Devices** - Устройства, чувствительные к статическому электричеству).

Устройства, чувствительные к статическому электричеству, метятся следующим символом:



#### Осторожно


Устройства, чувствительные к статическому электричеству, подвержены действию напряжений, значительно более низких, чем может почувствовать человек. Эти напряжения появляются, если вы прикасаетесь к компоненту или электрическим контактам модуля, не сняв с себя предварительно электростатический заряд. В большинстве случаев повреждения, вызванные перенапряжением, не становятся заметными немедленно и проявляются только после длительного периода эксплуатации.

## E.2 Электростатический заряд человека

### Заряд

Каждый человек, не имеющий проводящей связи с электрическим потенциалом окружающей среды, может быть заражен статическим электричеством.

На следующем рисунке показаны максимальные значения электростатических напряжений, которые могут образоваться на человеке, вступающем в контакт с материалами, указанными на рисунке. Эти напряжения соответствуют данным IEC 801-2.

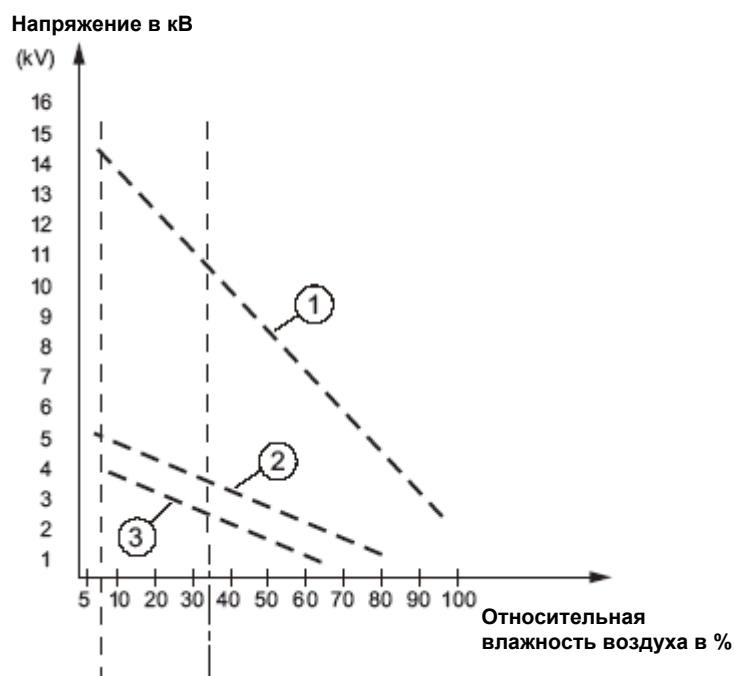

① Синтетический материал

② Шерсть

③ Антистатический материал, напр., дерево или бетон

## **E.3      Основные меры защиты от электростатического разряда**

### **Обеспечьте надежное заземление**

При обращении с устройствами, чувствительными к статическому электричеству, убедитесь, что персонал, рабочие поверхности и упаковка достаточно хорошо заземлены. Тем самым вы сможете избежать появления электростатического заряда.

### **Избегайте прямого контакта**

Дотрагивайтесь до устройств, чувствительных к статическому электричеству, только если этого нельзя избежать (например, при работах по обслуживанию). Держите модули, не касаясь контактов или печатных проводников. При этом энергия разряда не сможет воздействовать на устройства, чувствительные к статическому электричеству. Если вам нужно выполнить измерения на модуле, то перед началом измерений вам следует разрядить свое тело, коснувшись заземленных металлических предметов. Используйте только заземленные измерительные устройства.



## Поддержка и обслуживание

### Техническая поддержка продуктов SIMATIC

Вы можете обратиться к службе технической поддержки (Technical Support) для всех продуктов департамента техники автоматизации и приводов (A&D):

- через Интернет с помощью запроса на поддержку **Support Request:** <http://www.siemens.com/automation/support-request>
- E-mail: [adsupport@siemens.com](mailto:adsupport@siemens.com)
- Телефон: +49 (0) 180 5050 222
- Факс: +49 (0) 180 5050 223

Дополнительная информация о нашей службе технической поддержки имеется в Интернете по адресу: <http://www.siemens.com/automation/service>

### Обслуживание и поддержка в Интернете

Кроме нашей документации, мы предлагаем обширную базу знаний в Интернете в режиме online по адресу:

<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Там вы найдете:

- Последнюю информацию о продукте, часто задаваемые вопросы (FAQ), загрузки, советы и уловки.
- Наш информационный бюллетень (newsletter), постоянно снабжающий вас самой современной информацией о наших продуктах.
- Администратор знаний (Knowledge Manager) для поиска нужных вам документов.
- Наш форум, где пользователи и специалисты со всего света обмениваются своим опытом.
- Через базу данных о партнерах – свое контактное лицо для департамента Автоматизации и приводов
- Информацию об обслуживании на месте, ремонте, запасных частях и много другом в разделе "Services [Услуги]".

### Дополнительная поддержка

Если у вас есть вопросы по использованию описанных в руководстве продуктов, на которые вы не нашли здесь ответа, обращайтесь в свои местные представительства и филиалы фирмы Siemens.

Свое контактное лицо вы найдете по адресу:

<http://www.siemens.com/automation/partner>

Путеводитель по предложениям технической документации для различных продуктов и систем SIMATIC имеется по адресу:

<http://www.siemens.de/simatic-tech-doku-portal>

## **Учебный центр**

Для облегчения начала работы с системой автоматизации S7-300 фирма SIEMENS предлагает вам соответствующие курсы. По этому поводу обращайтесь в ваш местный учебный центр или Центральный учебный центр в Нюрнберге, D -90327 Германия.

Телефон: +49 (911) 895-3200

<http://www.sitrain.com>

## Список сокращений

### G.1 Список сокращений

Сокращения	Объяснения
АЦП	Аналого-цифровой преобразователь
ОЗУ	Оперативное запоминающее устройство
СППЗУ	Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство
ЦАП	Цифро-аналоговый преобразователь
ЭМС	Электромагнитная совместимость
AC	Переменный ток
AI	Аналоговый вход
AO	Аналоговый выход
AS	Система автоматизации
COMP+ / -	Компенсационный провод (положительный / отрицательный)
CP	Коммуникационный процессор
CPU	Центральный процессор программируемого логического контроллера
DB	Блок данных
DC	Постоянный ток
DI	Цифровой вход
DO	Цифровой выход
ESD	Устройство, чувствительное к статическому электричеству
SSV	Подключение заменяющего значения
FB	Функциональный блок
FC	Функция
FEPROM	Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство с групповой перезаписью
ES	Питание датчиков
I+	Измерительная линия для токового входа
I <sub>C</sub> + / -	Провод с током постоянной величины (положительный/отрицательный)
KV+ / -	Сравнение с холодным спаем (положительная/отрицательная линия)
L+	Клемма для питающего напряжения 24 В пост. тока
HLV	Сохранять последнее допустимое значение
FOC	Волоконно-оптический кабель
M	Клемма заземления
M+ / -	Измерительный провод (положительный/отрицательный)
M <sub>ANA</sub>	Опорный потенциал аналоговой измерительной цепи

## Список сокращений

### G.1 Список сокращений

Сокращения	Объяснения
MPI	Многоточечный интерфейс
OB	Организационный блок
OP	Панель оператора
OS	Операторская система
P5V	Блок питания логики модуля
PIO	Образ процесса на входах
PII	Образ процесса на выходах
PG	Устройство программирования
PS	Блок питания
Q <sub>i</sub> :	Ток аналогового выхода
Q <sub>V</sub> :	Напряжение аналогового выхода
R <sub>L</sub> :	Полное сопротивление нагрузки
S + / -	Провод чувствительного элемента (положительный/отрицательный)
SF	Светодиод групповой ошибки
SFB	Системный функциональный блок
SFC	Системная функция
SM	Сигнальный модуль
PLC	Программируемый логический контроллер
SSI	Синхронный последовательный интерфейс
TD	Человеко-машинный интерфейс (текстовый дисплей)
U+	Измерительная линия для потенциального входа
U <sub>CM</sub>	Синфазное напряжение
V <sub>ISO</sub>	Разность потенциалов между M <sub>ANA</sub> и местной землей

# Глоссарий

## 2-/3-/4-проводное подключение

Способ подключения к модулю, например, термометров сопротивления или сопротивлений к фронтштекеру аналогового модуля ввода или нагрузок к потенцициальному выходу аналогового модуля вывода.

## 2-проводный измерительный преобразователь (пассивный датчик) / 4-проводный измерительный преобразователь (активный датчик)

Вид измерительного преобразователя (2-проводный преобразователь: питание через клеммы аналогового модуля ввода; 4-проводный преобразователь: питание через отдельные клеммы преобразователя).

## Абсолютный датчик

Абсолютный датчик при регистрации перемещения определяет пройденный путь, считывая числовое значение. В случае датчиков с последовательным интерфейсом (SSI) информация о пути передается синхронно и последовательно в соответствии с протоколом SSI (synchronous serial interface [синхронный последовательный интерфейс]).

## Адрес

Адрес – это обозначение определенного операнда или области operandов; примеры: вход I 12.1; слово памяти MW 25; блок данных DB 3.

## Аппаратное прерывание

Аппаратное прерывание запускается модулями, способными к аппаратным прерываниям, в результате определенного события в процессе (нарушение верхнего или нижнего граничного значения; модуль завершил циклическое преобразование своих каналов).

Сообщение об аппаратном прерывании передается в CPU. В соответствии с приоритетом этого прерывания затем исполняется соответствующий → Организационный блок.

## Версия продукта

Продукты с одинаковым номером для заказа могут отличаться версией продукта. Версия продукта увеличивается при появлении совместимых снизу вверх функциональных расширений, при изменениях, вызванных производственными причинами (использование новых компонентов или их частей), а также при исправлении ошибок.

## **Время интегрирования**

Параметр в *STEP 7* для аналоговых модулей ввода. Время интегрирования – это величина, обратная → Подавляемой частоте помех, выраженная в мс.

## **Время паузы между кадрами**

Параметр в *STEP 7* (Monoflop time) для модуля регистрации перемещений SM 338; POS–INPUT. Оно представляет собой интервал времени между 2 кадрами сообщений SSI (→ Абсолютный датчик).

## **Время цикла**

Время цикла – это время, необходимое → CPU для однократной обработки → Программы пользователя.

## **Входное запаздывание**

Параметр в *STEP 7* для цифровых модулей ввода. Входное запаздывание служит для подавления наведенных помех. Импульсы помех длительностью от 0 мс до установленного времени входного запаздывания подавляются.

Установленное входное запаздывание имеет допуск, который можно взять из технических данных модуля. Большое входное запаздывание подавляет импульсные помехи большей длительности, малое входное запаздывание подавляет более короткие импульсы.

Допустимое входное запаздывание зависит от длины кабеля между датчиком и модулем. Например, большое входное запаздывание должно устанавливаться в случае длинных (больше 100 м) неэкранированных питающих проводов к датчику.

## **Выравнивание потенциалов**

Электрическое соединение (выравнивающий провод), которое приводит корпуса электрического оборудования и прочих проводящих объектов к одному и тому же или почти одному и тому же потенциалу во избежание появления вызывающих помехи или опасных напряжений между этими объектами.

## **Гальваническая развязка**

У модулей ввода и вывода с гальванической развязкой опорные потенциалы цепей управления и нагрузки электрически разделены; например, с помощью оптрана, контактов реле или трансформатора. Цепи ввода и вывода могут быть подключены к общему потенциалу.

## **Граница основной ошибки**

Граница основной ошибки представляет собой границу эксплуатационной ошибки при 25 °C относительно номинального диапазона аналогового модуля.

## **Граница разрушения**

Граница допустимого входного напряжения или тока. Если эта граница превышена, то точность измерения может ухудшиться. Если эта граница превышена значительно, то это может привести к разрушению внутренней измерительной схемы.

## Диагностика

Общее понятие для → Системной диагностики, диагностики ошибок в процессе и диагностики, определяемой пользователем.

## Диагностические данные

Все наступившие диагностические события регистрируются в CPU и вносятся в → Диагностический буфер. Если имеется ОВ ошибок, то он запускается.

## Диагностический буфер

Диагностический буфер – это сохраняемая область памяти в CPU, которая хранит диагностические события в порядке их возникновения.

Для устранения неисправности пользователь может прочитать из диагностического буфера точную причину ошибки в STEP 7 (PLC → Module status [ПЛК -> Состояние модуля]).

## Диагностическое прерывание

Модули, обладающие диагностическими свойствами, сообщают → CPU о распознанных системных ошибках посредством диагностических прерываний. Операционная система CPU вызывает во время диагностического прерывания ОВ 82.

## Задняя шина

Задняя шина – это последовательная шина данных, через которую модули обмениваются данными друг с другом и через которую они получают питающее напряжение. Модули соединяются друг с другом с помощью шинного соединителя.

## Заземлить

Заземлить значит соединить проводящую электричество часть через заземляющую систему с заземляющим электродом (с одной или несколькими проводящими электричество частями, имеющими очень хороший контакт с землей).

## Заменяющее значение

Заменяющие значения – это значения, которые могут быть выведены в процесс при неисправности сигнальных модулей вывода или использованы в программе пользователя вместо сигнала процесса при неисправности сигнальных модулей ввода.

Заменяющие значения могут быть параметризованы пользователем в STEP 7 (сохраняется старое значение, заменяющее значение 0 или 1). Эти значения выводятся в случае перехода CPU в состояние STOP.

## Земля

Проводящая почва, электрический потенциал которой в любой точке может быть принят за ноль.

В окрестности заземляющих электродов земля может иметь потенциал, отличный от нуля. В этой ситуации часто используется термин “опорная земля”.

## **Интерфейс, многоточечный**

→ MPI

## **Кодовый блок**

В SIMATIC S7 кодовый блок – это блок, содержащий часть программы пользователя STEP 7. В отличие от него, блок данных содержит только данные. Имеются следующие кодовые блоки: организационные блоки (OB), функциональные блоки (FB), функции (FC), системные функциональные блоки (SFB), системные функции (SFC).

## **Коммуникационный процессор**

Программируемый модуль для решения коммуникационных задач, например, для объединения в сеть, двухточечного соединения.

## **Компенсационный блок**

Компенсационные блоки могут использоваться для измерения температур с помощью термопар на аналоговых модулях. Компенсационный блок – это компенсационная схема для компенсации отклонений температуры на → Холодном спае.

## **Конфигурирование**

Выбор и объединение отдельных компонентов системы автоматизации или установка необходимого программного обеспечения и их адаптация для конкретного использования (например, путем параметризации модулей).

## **Модуль для установки диапазона измерений**

Модули для установки диапазона измерения вставляются в аналоговый модуль ввода для его адаптации к различным диапазонам измерения.

## **Незаземленный**

Без гальванической связи с землей

## **Новый пуск**

При запуске CPU (например, когда переключатель режимов работы переводится из положения STOP в RUN или включается сетевое напряжение) перед циклической обработкой программы (OB 1) сначала обрабатывается OB 100 (новый пуск).

При новом пуске считывается → Образ процесса на входах (PIO), а затем программа пользователя STEP 7 обрабатывается, начиная с первой команды в OB1.

## **Нормирование**

Параметр в STEP 7 для модуля регистрации перемещений SM 338; POS–INPUT. Нормирование выравнивает вправо значение → Абсолютного датчика; разряды, не имеющие значения, отбрасываются.

## Образ процесса

Состояния сигналов цифровых модулей ввода и вывода сохраняются в CPU в образе процесса.

Различают образ процесса на входах (PII) и на выходах (PIO). Образ процесса на входах (PII) считывается модулями ввода перед началом цикла обработки операционной системой программы пользователя. Образ процесса на выходах (PIO) передается операционной системой модулям вывода в конце цикла обработки программы.

## Обрыв провода

Параметр в STEP 7. Проверка на обрыв провода используется для контроля связи между входом и датчиком или между выходом и исполнительным устройством. При контроле обрыва провода модуль обнаруживает протекание тока на соответствующим образом параметризованном входе или выходе.

## Опорный потенциал

Потенциал, относительно которого рассматриваются и измеряются напряжения задействованных цепей.

## Организационный блок

Организационные блоки (OB) образуют интерфейс между операционной системой CPU и программой пользователя. Организационные блоки определяют порядок, в котором обрабатывается программа пользователя.

## Основное время исполнения

Время цикла аналогового модуля ввода или вывода, когда все его каналы разблокированы. Оно соответствует величине "число каналов x основное время преобразования".

## Основное время преобразования

Время, необходимое для собственного кодирования канала (время интегрирования), плюс все времена, необходимые для внутреннего управления; т.е. по истечении этого времени канал полностью обработан.

## Отсутствие гальванической развязки

У модулей ввода и вывода без гальванической развязки опорные потенциалы цепей управления и нагрузки электрически соединены.

## Ошибка линеаризации

Ошибка линеаризации означает максимальное отклонение измеренного или выходного значения от идеальной линейной связи между измеряемым или выходным сигналом и цифровым значением. Эти данные выражаются в процентах и относятся к номинальному диапазону аналогового модуля.

## **Параметр**

1. Переменная → кодового блока
2. Переменная для настройки характеристик модуля (одна или несколько на модуль). При поставке покупателю каждый модуль снабжается целесообразными базовыми установками, которые могут быть изменены пользователем в *STEP 7*.

## **Повторитель**

Оборудование для усиления сигналов шины и соединения между собой → Шинных сегментов при больших расстояниях.

## **Повторяемость**

Повторяемость (точность повторения) означает максимальное отклонение измеренных или выводимых значений в тех случаях, когда повторно прикладывается такой же входной сигнал или задается такое же выходное значение. Повторяемость относится к номинальному диапазону модуля и действительна для установившегося температурного состояния.

## **Подавление частоты помех**

Параметр в *STEP 7* для аналоговых модулей ввода. Частота сети переменного тока может оказывать воздействие на измеряемую величину, особенно при измерениях в диапазонах низких напряжений и с помощью термопар. Этим параметром пользователь задает частоту сети, превалирующую в его системе.

## **Предельная эксплуатационная ошибка**

Предельная эксплуатационная ошибка – это ошибка измерения или вывода аналогового модуля во всем диапазоне температур, относительно номинального диапазона аналогового модуля.

## **Прерывание**

SIMATIC S7 различает 28 различных классов приоритета, которые управляют исполнением программы пользователя. К этим классам приоритета принадлежат среди прочего прерывания, например, аппаратные прерывания. Когда происходит прерывание, операционная система автоматически вызывает соответствующий организационный блок, где пользователь может запрограммировать желаемую реакцию (например, в FB).

## **Прерывание, аппаратное**

→ Аппаратное прерывание

## **Прерывание, диагностическое**

→ Диагностическое прерывание

## **Прерывание, при достижении конца цикла**

→ Аппаратное прерывание

## Программа пользователя

Программа пользователя содержит команды, переменные и данные для обработки сигналов, используемых для управления системой или процессом. Она ставится в соответствие программируемому модулю (например, CPU, FM) и может быть разбита на более мелкие единицы (блоки).

## Прямой доступ

Прямой доступ – это непосредственное обращение CPU к модулям через → Заднююшину, минуя → Образ процесса.

## Разрешающая способность

У аналоговых модулей количество битов, представляющих аналоговую величину в двоичной форме. Разрешающая способность зависит от модуля, а у аналоговых модулей ввода – от → Времени интегрирования. Точность разрешения измеренного значения увеличивается с увеличением времени интегрирования. Разрешение может иметь величину до 16 битов, включая знак.

## Реакция на обрыв термопары

Параметр в *STEP 7* для аналоговых модулей ввода при использовании термопар. Этот параметр определяет, выводится ли модулем в случае обрыва термопары "Положительное переполнение" ( $7FFF_H$ ) или "Отрицательное переполнение" ( $8000_H$ ).

## Режим работы

Под режимом работы понимается:

1. Режим работы CPU, выбираемый с помощью переключателя или PG
2. Вид исполнения программы в CPU
3. Параметр в *STEP 7* для аналоговых модулей ввода

## Режим работы системы автоматизации

Системы автоматизации SIMATIC S7 имеют следующие режимы работы: STOP, → STARTUP, RUN и HALT.

## Сглаживание

Параметр в *STEP 7* для аналоговых модулей ввода. Измеренные значения сглаживаются с помощью цифровой фильтрации. Для отдельных модулей можно выбирать между отсутствием сглаживания, слабым, средним и сильным сглаживанием. Чем сильнее сглаживание, тем больше постоянная времени цифрового фильтра.

## Сегмент

→ Шинный сегмент

## Сигнальный модуль

Сигнальные модули (SM) образуют интерфейс между процессом и системой автоматизации. Имеются модули ввода, модули вывода, модули ввода/вывода (в каждом случае как цифровые, так и аналоговые).

## Синфазное напряжение ( $U_{cm}$ )

Напряжение, общее для всех входов или выходов группы и измеряемое между этой группой и любой опорной точкой (обычно относительно земли).

## Системная диагностика

Системная диагностика включает в себя распознавание, анализ и сообщение об ошибках, возникающих внутри системы автоматизации. Примерами таких ошибок являются: программные ошибки или неисправности модулей. Системные ошибки могут отображаться светодиодными индикаторами или в *STEP 7*.

## Системная функция

Системная функция (SFC) - это функция, встроенная в операционную систему CPU, которая при необходимости может быть вызвана в пользовательской программе *STEP 7*.

## Сохранение последнего значения (HLV)

Модуль сохраняет последнее значение, выведенное перед переходом в состояние STOP.

## Сохраняемость

Области данных в блоках данных, а также таймеры, счетчики и биты памяти (меркеры) называются сохраняемыми, если их содержимое не теряется после нового пуска или исчезновения питания.

## Суммарный ток

Сумма токов всех каналов вывода в цифровом модуле вывода.

## Температурная ошибка

Температурная ошибка означает дрейф измеренного или выходного значения, вызванный изменением температуры окружающей среды аналогового модуля. Она указывается в процентах на градус Кельвина и относится к номинальному диапазону аналогового модуля.

## Температурная ошибка внутренней компенсации

Температурная ошибка внутренней компенсации возникает только при измерении с помощью термопары. Она означает дополнительную ошибку, которую необходимо учитывать и добавлять к текущей температурной ошибке, когда выбран режим «внутреннего сравнения». Эти данные даются в процентах относительно физического номинального диапазона аналогового модуля или в виде абсолютной величины в °C.

## Температурный коэффициент

Параметр в *STEP 7* для аналоговых модулей ввода при измерении температуры с помощью термометра сопротивления (RTD). Температурный коэффициент выбирается в зависимости от используемого термометра сопротивления (в соответствии со стандартом DIN).

## Установка по умолчанию

Установка по умолчанию – это рациональная основная установка, используемая всякий раз, когда не вводится другое значение.

## Устройство программирования

Устройство программирования (PG) – это персональный компьютер в специальном компактном промышленном исполнении. PG полностью оснащен для программирования систем автоматизации SIMATIC.

## Холодный спай

При использовании термопар на аналоговых модулях: точка с известной температурой (например, → Компенсационный блок).

## Шина

Шина – это средство передачи, соединяющее несколько узлов. Передача данных может быть последовательной или параллельной и может выполняться через электрические провода или волоконно-оптические кабели.

## Шинный сегмент

Шинный сегмент – это законченный участок последовательной системы шин. Шинные сегменты соединяются друг с другом посредством → Повторителей.

## CiR

Изменение системы во время работы (конфигурирование в режиме RUN)

## CP

→ Коммуникационный процессор

## CPU

CPU (центральный процессор) – это модуль → Системы автоматизации, который хранит и исполняет программу пользователя. Он содержит операционную систему, память, обрабатывающее устройство и коммуникационные интерфейсы.

## FREEZE

Параметр в *STEP 7* для модуля регистрации положения SM 338; POS–INPUT. Функция FREEZE – это команда управления для фиксации текущих значений датчиков модуля SM 338 на некотором мгновенном значении.

**MPI**

Многоточечный интерфейс (MPI) – это интерфейс SIMATIC S7 для устройств программирования. Он используется для доступа к программируемым модулям (CPU, СР), текстовым дисплеям и панелям оператора из центрального пункта. Узлы MPI могут обмениваться данными друг с другом.

**OB**

→ Организационный блок

**PG**

→ Устройство программирования

**SFC**

→ Системная функция

**STARTUP**

Рабочее состояние STARTUP (ЗАПУСК) имеет место при переходе из состояния STOP в RUN. STARTUP может быть инициирован с помощью → Переключателя режимов работы, или включением напряжения питания, или вмешательством оператора с устройства программирования. В S7-300 выполняется → Новый пуск.

# Предметный указатель

## 2

2-проводное подключение, 4-11

## 3

3-проводное подключение, 4-11

## 4

4-проводное подключение, 4-10

## А

Абсолютный датчик (SSI)

SM 338, POS-INPUT, 7-15

Адресация

SM 338, POS-INPUT, 7-16

Аналоговая величина

знак, 5-1

преобразование, 5-1

Аналоговые функции

блоки STEP 7, 6-1

Аналоговый модуль ввода

без гальванической развязки, 4-2

виды и диапазоны измерений, A-8

диагностические сообщения, 5-33

диагностическое сообщение, включенное в измеренное значение, 5-32

обрыв провода, 5-34

отрицательное переполнение, 5-34

отсутствует напряжение на нагрузке, 5-34

ошибка параметризации, 5-34

ошибка проектирования, 5-34

параметры, 5-31, A-6

подавление помех, A-8

подключение термопар, 4-13

положительное переполнение, 5-34

причины ошибок и меры по их устранению, 5-34

с гальванической развязкой, 4-2

синфазная ошибка, 5-34

структура записи данных 1, A-7

SM 331, 6-38, 6-48

SM 331, AI 2 x 12 Bit, 6-61

SM 331, AI 8 x 14 Bit High Speed, 6-28

SM 331, AI 8 x 16 Bit, 6-8, 6-17

SM 331, AI 8 x RTD, 6-73

SM 331, AI 8 x TC, 6-86

SM 332, AO 8 x 12 Bit, 6-100

Аналоговый модуль вывода

без гальванической развязки, 4-20

виды и диапазоны вывода, A-38

диагностические сообщения, 5-33

короткое замыкание на M, 5-34

обрыв провода, 5-34

отсутствует напряжение на нагрузке, 5-34

ошибка параметризации, 5-34

ошибка проектирования, 5-34

параметры, A-36

подключение нагрузок к потенциальному выходу, 4-21

причины ошибок и меры по их устранению, 5-34

с гальванической развязкой, 4-20

стрutura записи данных 1, A-37

SM 332, AO 2 x 12 Bit, 6-123

SM 332, AO 4 x 12 Bit, 6-116

SM 332, AO 4 x 16 Bit, 6-107

Аналоговые модули ввода/вывода

виды и диапазоны измерений, A-42

виды и диапазоны вывода, A-42

Аналоговый модуль

габаритный чертеж, С-13

диагностика, 5-32

определение ошибки измерения/вывода, 5-26

параметризация, 5-31

последовательность ввода в действие, 6-2

прерывания, 5-35

реакция, 5-23

сбой по питанию, 5-24

светодиод групповой ошибки, 5-32

светодиод SF, 5-32

Аналоговый модуль ввода/вывода

параметры, A-40

стрutura записи данных 1, A-41

SM 334, AI 4/AO 2 x 12 Bit, 6-138

- SM 334, AI 4/AO 2 x 8/8 Bit, 6-130  
Аналого-цифровое преобразование, 5-27  
Аппаратное прерывание  
по концу цикла, 5-36  
при нарушении границы, 5-35  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-27, 3-32
- Б**  
Байты с 8 по 10  
диагностических данных для SM 338, B-8  
Блоки STEP 7  
для аналоговых функций, 6-1  
Блок питания, 2-1  
PS 305 2 A, 2-1  
PS 307 10 A, 2-13  
PS 307 2 A, 2-4  
PS 307 5 A, 2-8  
Блок питания PS 307  
габаритный чертеж, C-8
- В**  
Ввод в действие аналоговых модулей  
последовательность шагов, 6-2  
Ввод в действие цифровых модулей  
последовательность шагов, 3-7  
Вибрации, 1-9  
Вид вывода  
аналоговые модули ввода/вывода, A-42  
анalogовый модуль вывода, A-38  
SM 332, AO 8 x 12 Bit, A-40  
Вид измерения  
аналоговый модуль ввода, A-8  
аналоговые модули ввода/вывода, A-42  
каналы аналогового ввода, 5-21  
SM 331, AI 8 x 13 Bit, A-27  
SM 331, AI 8 x 16 Bit, A-35  
SM 331, AI 8 x RTD, A-16  
SM 331, AI 8 x TC, A-24  
Вид кода  
SM 338, POS-INPUT, 7-15  
Вид напряжения  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-27  
Виды и диапазоны измерений  
SM 331, AI 2 x 12 Bit, 6-69  
SM 331, AI 8 x 12 Bit, 6-57  
SM 331, AI 8 x 13 Bit, 6-46  
SM 331, AI 8 x 14 Bit High Speed, 6-33  
SM 331, AI 8 x 16 Bit, 6-13, 6-22  
SM 331, AI 8 x RTD, 6-79
- SM 331, AI 8 x TC, 6-94  
Внешние механические условия, 1-8, 1-13  
Внутренняя неисправность  
SM 338, POS-INPUT, 7-20  
Время паузы между кадрами  
SM 338, POS-INPUT, 7-16  
Время преобразования  
канал аналогового вывода, 5-29  
каналы аналогового ввода, 5-27  
Время цикла  
каналы аналогового ввода, 5-27  
каналы аналогового вывода, 5-29  
Входное запаздывание  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-27  
Вывод аналоговых величин  
блоки STEP 7, 6-1  
Выходной диапазон  
аналоговые модули ввода/вывода, A-42  
анalogовый модуль вывода, A-38  
SM 332, AO 2 x 12 Bit, 6-128  
SM 332, AO 4 x 12 Bit, 6-121  
SM 332, AO 4 x 16 Bit, 6-112  
SM 332, AO 8 x 12 Bit, 6-105, A-40  
SM 334, AI 4/AO 2 x 12 Bit, 6-145
- Г**  
Габаритный чертеж, C-1  
аналоговый модуль, C-13  
блок питания PS 307, C-8  
интерфейсный модуль, C-11  
повторитель RS 485, C-15  
профильная шина, C-2  
сигнальный модуль, C-13  
цифровой модуль, C-13  
элемент для присоединения экрана, C-14  
PS 307, C-8  
Граница основной ошибки, 5-26
- Д**  
Диагностика  
аналоговых модулей, 5-32  
цифровых модулей, 3-9  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-27  
SM 338, POS-INPUT, 7-19  
Диагностика, относящаяся к каналу, B-5  
Диагностические данные  
запись данных, B-1  
относящиеся к каналу, B-5  
относящиеся к каналу, для SM 338, B-8  
SM 338, POS-INPUT, B-7

Диагностические данные SM 338  
байты с 8 по 10, В-8

Диагностические сообщения, 3-9, 5-32, 7-19  
аналоговых модулей ввода, 5-33  
аналоговых модулей вывода, 5-33  
чтение, 3-9, 5-32, 7-19  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-29  
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-92  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-78  
SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, 3-106

Диагностическое прерывание  
аналоговых модулей, 5-35  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-27, 3-32  
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-93  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77, 3-81  
SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, 3-107  
SM 338, POS-INPUT, 7-21

Диапазон измерения  
аналоговый модуль ввода, А-8  
аналоговые модули ввода/вывода, А-42  
SM 331, AI 8 x 13 Bit, A-27  
SM 331, AI 8 x 16 Bit, A-35  
SM 331, AI 8 x RTD, A-16  
SM 331, AI 8 x TC, A-24  
SM 334, AI 4/AO 2 x 12 Bit, 6-145

Дополнительная поддержка, F-1

### 3

Заземленный режим  
повторитель RS 485, 9-4

Запасные части, D-1

Запись данных  
для параметров, А-1

Запись данных 1  
структуря для аналогового модуля ввода, А-7  
структуря для аналогового модуля вывода, А-37  
структуря для цифрового модуля ввода, А-3  
структуря для аналогового модуля ввода/  
вывода, А-41  
структуря для цифрового модуля вывода, А-5  
структуря для SM 331, А-11  
структуря для SM 332, А-39  
структуря для SM 331, AI 8 x TC, А-19  
SM 331, AI 8 x 13 Bit, A-26  
SM 331, AI 8 x 16 Bit, A-30

Запись данных 128  
структуря для SM 331, А-12  
структуря для SM 331, AI 8 x TC, А-20

Запись диагностических данных, 5-25

Знак  
аналоговая величина, 5-1

### И

Изменения в руководстве, iii

Измерение температуры  
SM 331, AI 8 x 13 Bit, A-27

Измерительные датчики  
изолированные, 4-3  
неизолированные, 4-5

Изолированные измерительные датчики, 4-3  
подключение, 4-3

Излучение радиопомех, 1-6

Имеется информация о канале  
SM 338, POS-INPUT, 7-20

Имитатор  
SM 374, IN/OUT 16, 7-2

Импульсные помехи, 1-5

Интернет, F-1

Интерфейсный модуль, 8-1  
габаритный чертеж, С-11

IM 360, 8-2

IM 361, 8-4

IM 365, 8-6

Использование  
в жилых районах, 1-4  
в промышленности, 1-4

Испытание изоляции, 1-10

Испытательное напряжение, 1-10

### К

Кабели  
для аналоговых сигналов, 4-2, 4-20

Канал аналогового вывода  
время преобразования, 5-29

Каналы, запускающие прерывания  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-33

Класс защиты, 1-10

Классы модулей  
идентификатор, В-2

Компенсационный блок, 4-16  
подключение, 4-16

Компенсация  
внешняя, 4-16  
внутренняя, 4-15

Короткие импульсы, 1-5

Короткое замыкание на L+  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77, 3-79

Короткое замыкание на M  
аналоговый модуль вывода, 5-34  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77, 3-79

## M

- Метка для Австралии, 1-3  
Модуль для установки диапазона измерений, 5-21  
диапазоны измерения  
каналы аналогового ввода, 5-21  
переустановка, 5-22  
Модуль не параметризован  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30  
SM 338, POS-INPUT, 7-20  
Модуль регистрации перемещений  
SM 338, POS-INPUT, 7-7  
Модуль с релейным выходом  
SM 322, DO 16 x Rel. AC 120/230 V, 3-93  
SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V, 3-97  
SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/ 5 A, 3-107  
SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, 3-101  
Модуль POS-INPUT  
SM 338, 7-7  
Морской флот  
сертификация, 1-4

## H

- Назначение контактов  
повторитель RS 485, 9-6  
Незаземленный режим  
повторитель RS 485, 9-4  
Неизолированные измерительные датчики, 4-5  
подключение, 4-5  
Номер для заказа  
6AG1 305-1BA80-0AA0, 2-1  
6AG1 307-1EA80-0AA0, 2-8  
6AG1 321-1BH02-2AA0, 3-17  
6AG1 321-1BL00-2AA0, 3-12  
6AG1 321-1CH20-2AA0, 3-38  
6AG1 321-1FF01-2AA0, 3-42  
6AG1 321-7BH01-2AB0, 3-21  
6AG1 322-1BH01-2AA0, 3-54  
6AG1 322-1CF00-2AA0, 3-82  
6AG1 322-1FF01-2AA0, 3-85  
6AG1 322-1HF10-2AA0, 3-107  
6AG1 322-8BF00-2AB0, 3-72  
6AG1 323-1BH01-2AA0, 3-116  
6AG1 331-7KB02-2AB0, 6-61  
6AG1 332-5HB01-2AB0, 6-123  
6AG1 334-0KE00-2AB0, 6-138  
6AG1 365-0BA01-2AA0, 8-6  
6ES7 307-1BA00-0AA0, 2-4  
6ES7 307-1EA00-0AA0, 2-8  
6ES7 307-1KA00-0AA0, 2-13  
6ES7 321-1BH02-0AA0, 3-17
- 6ES7 321-1BH10-0AA0, 3-19  
6ES7 321-1BH50-0AA0, 3-34  
6ES7 321-1BL00-0AA0, 3-12  
6ES7 321-1CH00-0AA0, 3-36  
6ES7 321-1CH20-0AA0, 3-38  
6ES7 321-1EL00-0AA0, 3-14  
6ES7 321-1FF01-0AA0, 3-42  
6ES7 321-1FH00-0AA0, 3-40  
6ES7 321-7BH01-0AB0, 3-21  
6ES7 322-1BF01-0AA0, 3-69  
6ES7 322-1BH01-0AA0, 3-54  
6ES7 322-1BH10-0AA0, 3-57  
6ES7 322-1BL00-0AA0, 3-47  
6ES7 322-1CF00-0AA0, 3-82  
6ES7 322-1FF01-0AA0, 3-85  
6ES7 322-1FH00-0AA0, 3-66  
6ES7 322-1FL00-0AA0, 3-50  
6ES7 322-1HF01-0AA0, 3-97, 3-104  
6ES7 322-1HF10-0AA0, 3-107  
6ES7 322-1HH01-0AA0, 3-93  
6ES7 322-5FF00-0AB0, 3-88  
6ES7 322-5GH00-0AB0, 3-60  
6ES7 322-5HF00-0AB0, 3-101  
6ES7 322-8BF00-0AB0, 3-72  
6ES7 323-1BH01-0AA0, 3-116  
6ES7 323-1BL00-0AA0, 3-112  
6ES7 327-1BH00-0AB0, 3-120  
6ES7 331-1KF01-0AB0, 6-38  
6ES7 331-7HF00-0AB0, 6-28  
6ES7 331-7HF01-0AB0, 6-28  
6ES7 331-7KB02-0AB0, 6-61  
6ES7 331-7NF00-0AB0, 6-8  
6ES7 331-7NF10-0AB0, 6-17, 6-25  
6ES7 331-7PF01-0AB0, 6-73  
6ES7 331-7PF11-0AB0, 6-86  
6ES7 332-5HB01-0AB0, 6-123  
6ES7 332-5HD01-0AB0, 6-116  
6ES7 332-5HF00-0AB0, 6-100  
6ES7 334-0CE01-0AA0, 6-130  
6ES7 334-0KE00-0AB0, 6-138  
6ES7 338-4BC01-0AB0, 7-7  
6ES7 360-3AA01-0AA0, 8-2  
6ES7 361 3CA01-0AA0, 8-4  
6ES7 365-0BA01-0AA0, 8-6  
6ES7 370-0AA01-0AA0, 7-4  
6ES7 374-2XH01-0AA0, 7-2  
6ES7 972-0AA01-0XA0, 9-2  
6ES7321-1FF10-0AA0, 3-45  
6ES7331-7KF02-0AB0, 6-48, 6-66  
6ES7332-7ND02-0AB0, 6-107
- Нормирование  
SM 338, POS-INPUT, 7-13, 7-16

## O

- Обзор модулей, 6-3
  - другие сигнальные модули, 7-1
  - цифровые модули, 3-2
- Обрыв провода
  - аналоговый модуль ввода, 5-34
  - аналоговый модуль вывода, 5-34
  - SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77, 3-79
- Обслуживание, F-1
- Общие технические данные, 1-1
- Ограничения нагрузки при вертикальном монтаже
  - SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-93
- Ограничения нагрузки при горизонтальном монтаже
  - SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-93
- Определение
  - электромагнитная совместимость, 1-5
- Основные необходимые знания, iii
- Отрицательное переполнение
  - аналоговый модуль ввода, 5-34
- Отсутствует внешнее вспомогательное напряжение
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30
  - SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-79
- Отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30
  - SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-79
- Отсутствует вспомогательное напряжение
  - SM 338, POS-INPUT, 7-20
- Отсутствует напряжение на нагрузке
  - аналоговый модуль ввода, 5-34
  - аналоговый модуль вывода, 5-34
- Отсутствует напряжение на нагрузке L+
  - SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77, 3-79
- Отсутствует питание датчиков
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30
- Ошибка
  - аналогового модуля, 5-26
- Ошибка датчика
  - SM 338, POS-INPUT, 7-20
- Ошибка канала
  - SM 338, POS-INPUT, 7-20
- Ошибка модуля
  - SM 338, POS-INPUT, 7-20
- Ошибка ОЗУ
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30
  - SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-92
  - SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-79
  - SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, 3-106
- Ошибка параметризации
  - аналоговый модуль ввода, 5-34
  - аналоговый модуль вывода, 5-34
  - SM 338, POS-INPUT, 7-20

## Ошибка проектирования

- аналоговый модуль ввода, 5-34
- аналоговый модуль вывода, 5-34
- SM 338, POS-INPUT, 7-20
- Ошибка СППЗУ
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30
  - SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-92
  - SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-79
  - SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, 3-106

## П

- Параметризация
  - аналоговых модулей, 5-31
  - в программе пользователя, A-1
  - цифровых модулей, 3-8
- Параметры
  - аналоговый модуль ввода, 5-31, A-6
  - аналоговый модуль ввода/вывода, A-40
  - аналоговый модуль вывода, A-36
  - динамические, 3-8, 5-31
  - запись данных, A-1
  - изменение в программе пользователя, 5-31
  - статические, 3-8, 5-31
  - цифровой модуль ввода, A-2
  - цифровой модуль вывода, A-4
  - изменение в программе пользователя, 3-8
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-27
  - SM 322, DO 16 x UC 24/48 V, 3-63
  - SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-91
  - SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77
  - SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, 3-106
  - SM 327, DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A,
    - параметризуемый, 3-124
  - SM 331, 6-47
  - SM 331, AI 2 x 12 Bit, 6-71
  - SM 331, AI 8 x 12 Bit, 6-59
  - SM 331, AI 8 x 16 Bit, 6-13, 6-23, 6-34, A-29
  - SM 331, AI 8 x RTD, 6-80, A-10
  - SM 331, AI 8 x TC, 6-95, A-19
  - SM 332, AO 4 x 12 Bit, 6-121
  - SM 332, AO 4 x 16 Bit, 6-113
  - SM 332, AO 8 x 12 Bit, 6-105, 6-128, A-38
  - SM 334, AI 4/AO 2 x 12 Bit, 6-143
  - SM 338, POS-INPUT, 7-15
- Параметры, неверные
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30
  - SM 338, POS-INPUT, 7-20
- Переполнение
  - аналоговый модуль ввода, 5-34
- Повторитель RS 485, 9-1
  - габаритный чертеж, C-15

- заземленный, 9-4  
заземленный режим, 9-4  
конструкция, 9-3  
незаземленный, 9-4  
незаземленный режим, 9-4  
определение, 9-2  
правила установки, 9-2  
применение, 9-2
- Подавление помех  
аналоговый модуль ввода, A-8  
SM 331, AI 8 x 13 Bit, A-27  
SM 331, AI 8 x 16 Bit, A-34  
SM 331, AI 8 x RTD, A-15  
SM 331, AI 8 x TC, A-24
- Поддержка, F-1
- Подключение заменяющего значения  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77
- Подключение заменяющего значения "1"  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77
- Подключение нагрузок к потенциальному выходу  
к аналоговому модулю вывода, 4-21
- Подключение термопар  
к аналоговому модулю ввода, 4-13
- Положение  
в структуре документации, iv
- Потеряно аппаратное прерывание  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30, 3-32
- Представление аналоговых величин, 5-1  
двоичное представление входных  
диапазонов, 5-3  
двоичное представление выходных  
диапазонов, 5-18  
для датчиков сопротивления, 5-6  
для диапазонов вывода напряжения, 5-19  
для диапазонов вывода тока, 5-20  
для диапазонов измерения напряжения, 5-4, 5-5  
для диапазонов измерения тока, 5-5, 5-6  
для термометров сопротивления, 5-7, 5-8, 5-9,  
5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 5-17
- Преобразование  
аналоговых величин, 5-1
- Предельная эксплуатационная ошибка, 5-26
- Прерывания  
аналоговых модулей, 5-35  
разблокирование, 3-31, 3-81, 3-92, 3-107, 5-35,  
7-21  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-31  
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-92  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-81  
SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, 3-107  
SM 338, POS-INPUT, 7-21
- Принадлежности, D-1
- Причины ошибок и меры по их устраниению  
аналоговый модуль ввода, 5-34  
аналоговый модуль вывода, 5-34  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30  
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-92  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-79  
SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A f, 3-106  
SM 338, POS-INPUT, 7-20
- Программа пользователя  
параметризация в, A-1
- Продолжительные удары, 1-9
- Профильтрация шины  
габаритный чертеж, C-2
- Пустой модуль  
DM 370, 7-4
- Путеводитель  
для руководства, v
- P**
- Разрешающая способность, 5-1
- Реакция на обрыв термопары  
SM 331, AI 8 x TC, A-25
- Режим работы  
CPU, 5-24  
SM 331, AI 8 x RTD, A-15  
SM 331, AI 8 x TC, A-23
- Род защиты IP 20, 1-10
- Руководство  
назначение, iii
- C**
- Сбой по питанию  
аналогового модуля, 5-24
- Светодиод групповой ошибки  
аналоговый модуль, 5-32  
цифровой модуль, 3-9  
SM 338, POS-INPUT, 7-19
- Светодиод SF  
аналоговый модуль, 5-32  
цифровой модуль, 3-9  
SM 338, POS-INPUT, 7-19
- Сглаживание  
SM 331, AI 8 x RTD, A-18  
SM 331, AI 8 x TC, A-25
- Сглаживание входных аналоговых величин, 5-28
- Сгорел предохранитель  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-79
- Сертификаты

- стандарты, 1-1
- Сертификация**
- морская, 1-4
  - CE, 1-1
  - CSA, 1-2
  - FM, 1-3
  - UL, 1-2
- Сигнальные модули, 7-1
- Сигнальный модуль
- габаритный чертеж, С-13
- Синусоидальные помехи, 1-6
- Синфазная ошибка
- аналоговый модуль ввода, 5-34
- Скорость передачи
- SM 338, POS-INPUT, 7-15
- Сохранение последнего значения при переходе CPU в STOP
- SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-77
- Сработал контроль времени (Watchdog)
- SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-92
  - SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A, 3-106
  - SM 338, POS-INPUT, 7-20
- Стандарты и допуски к эксплуатации, 1-1
- Структура документации
- положение в, iv
- Структура записи данных 1 модуля SM 327, DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A
- структура для цифрового модуля ввода/вывода, 3-125
- Считывание аналоговых величин
- блоки STEP 7, 6-1
- Т**
- Тактовая синхронизация
- SM 331, 6-35
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-26
  - SM 332, AO 4 x 16 Bit, 6-114
  - SM 338, 7-11
- Температура, 1-7
- Температура холодного спая для термопар компенсация, 4-14
- Температурный коэффициент
- SM 331, AI 8 x 13 Bit, A-28
  - SM 331, AI 8 x RTD, A-17
- Термопара
- принцип действия, 4-14
  - устройство, 4-13
- Термо-эдс, 4-14
- Технические данные
- повторитель RS 485, 9-6
  - условия транспортировки и хранения, 1-7
- электромагнитная совместимость, 1-5
- У**
- Удар, 1-9
- Условия транспортировки, 1-7
- Условия хранения, 1-7
- Учебный центр, F-2
- Ф**
- Фронт, 3-27
- Функция Freeze
- SM 338, POS-INPUT, 7-16
- Х**
- Холодный спай, 4-18
- Ц**
- Цифровой модуль
- габаритный чертеж, С-13
  - диагностика, 3-9
  - параметризация, 3-8
  - последовательность ввода в действие, 3-7
  - светодиод групповой ошибки, 3-9
  - светодиод SF, 3-9
- Цифровой модуль ввода
- параметры, A-2
  - строктура записи данных 1, A-3
  - SM 321, DI 16 x AC 120/230 V, 3-40
  - SM 321, DI 16 x 24 V, с аппаратным и диагностическим прерыванием, 3-21
  - SM 321, DI 16 x UC 24/48 V, 3-36
  - SM 321, DI 16 x DC 48-125 V, 3-38
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-17
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V High Speed, 3-19
  - SM 321, DI 16 x DC 24 V, вход с низким активным потенциалом, 3-34
  - SM 321, DI 32 x AC 120/230 V ISOL, 3-45
  - SM 321, DI 32 x 24 В пост. тока, 3-12
  - SM 321, DI 32 x AC 120 V, 3-14
  - SM 321, DI 8 x AC 120/230 V, 3-42
- Цифровой модуль ввода/вывода
- строктура записи данных 1 модуля SM 327, DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A, 3-125
  - SM 323, DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A, 3-112
  - SM 323, DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A, 3-116

- SM 327, DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A, интерфейсный модуль, 8-4  
параметризуемый, 3-120 технические данные, 8-5
- Цифровой модуль вывода**  
параметры, А-4  
структура записи данных 1, А-5
- SM 322, DO 16 x AC 120/230 В/1 A, 3-66
- SM 322, DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-54
- SM 322, DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A High Speed, 3-57
- SM 322, DO 16 x UC 24/48 V, 3-60
- SM 322, DO 32 x AC 120/230 V/1 A, 3-50
- SM 322, DO 32 x 24 V/ 0.5 A, 3-47
- SM 322, DO 8 x AC 120/230 В/2 A, 3-85
- SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 3-88
- SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 2 A, 3-69
- SM 322, DO 8 x DC 24 V/0.5 A с диагностическим прерыванием, 3-72
- SM 322, DO 8 x DC 48–125V/1.5 A, 3-82
- О**
- OB 40, 3-32, 5-35  
стартовая информация, 5-36
- OB 82, 3-32, 3-81, 3-93, 3-107, 5-35
- Р**
- PARM\_MOD  
SFC 57, А-1
- PS 305 2 A  
принципиальная схема, 2-2  
схема подключения, 2-2  
технические данные, 2-3
- PS 307  
габаритный чертеж, С-8
- PS 307 10 A  
схема подключения, 2-13  
технические данные, 2-15
- PS 307 2 A  
схема подключения, 2-5  
технические данные, 2-7
- PS 307 5 A  
схема подключения, 2-9  
технические данные, 2-11
- С**
- CE  
сертификация, 1-1
- CSA  
сертификация, 1-2
- D**
- DM 370  
технические данные, 7-6
- F**
- FM  
сертификация, 1-3
- I**
- IEC 61131, 1-3
- IM 360  
габаритный чертеж, С-11  
интерфейсный модуль, 8-2  
технические данные, 8-3
- IM 361  
габаритный чертеж, С-11
- S**
- SM 331  
виды и диапазоны измерений, А-16  
параметры, 6-47  
схема подключения, 6-49  
тактовая синхронизация, 6-35  
технические данные, 6-43, 6-53
- SFC 51, 3-32, 3-81, 3-93, 3-107, 5-35
- SFC 55 WR\_PARM, А-1
- SFC 56 WR\_DPARM, А-1
- SFC 57  
PARM\_MOD, А-1
- SFC 59, 3-32, 3-81, 3-93, 3-107, 5-35
- SM 321, DI 16 x AC 120/230 V  
схема подключения, 3-40  
технические данные, 3-41
- SM 321, DI 16 x DC 24 V  
аппаратное прерывание, 3-27, 3-32

- вид напряжения, 3-27  
входное запаздывание, 3-27  
диагностика, 3-27  
диагностическое прерывание, 3-27, 3-32  
каналы, запускающие прерывания, 3-33  
модуль не параметризован, 3-30  
отсутствует внешнее вспомогательное напряжение, 3-30  
отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение, 3-30  
отсутствует питание датчиков, 3-30  
ошибка ОЗУ, 3-30  
ошибка СППЗУ, 3-30  
параметры, 3-27  
параметры, неверные, 3-30  
потеряно аппаратное прерывание, 3-30, 3-32  
прерывания, 3-31  
причины ошибок и меры по их устранению, 3-30  
резервирование питания датчиков, 3-23  
сгорел предохранитель, 3-30  
схема подключения, 3-17  
тактовая синхронизация, 3-26  
технические данные, 3-18  
шунтирование контактов датчика, 3-23  
Watchdog, 3-30
- SM 321, DI 16 x DC 24 V High Speed  
схема подключения, 3-19  
технические данные, 3-20
- SM 321, DI 16 x DC 24 V, вход с низким активным потенциалом  
схема подключения, 3-34  
технические данные, 3-35
- SM 321, DI 16 x DC 24 V, с аппаратным и диагностическим прерыванием  
схема подключения, 3-22  
технические данные, 3-23
- SM 321, DI 16 x DC 48–125V  
схема подключения, 3-38  
технические данные, 3-39
- SM 321, DI 16 x UC 24/48 V  
схема подключения, 3-36  
технические данные, 3-37
- SM 321, DI 32 x AC 120 V  
схема подключения, 3-15  
технические данные, 3-16
- SM 321, DI 32 x AC 120/230 V ISOL  
схема подключения, 3-45  
технические данные, 3-46
- SM 321, DI 32 x DC 24 V  
схема подключения, 3-12  
технические данные, 3-13
- SM 321, DI 8 x AC 120/230 V
- схема подключения, 3-43  
технические данные, 3-43
- SM 322, DO 16 x AC 120/230 В/1 А  
схема подключения, 3-66  
технические данные, 3-67
- SM 322, DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A  
схема подключения, 3-55  
технические данные, 3-55
- SM 322, DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A High Speed  
схема подключения, 3-58  
технические данные, 3-58
- SM 322, DO 16 x Rel. AC 120/230 V  
схема подключения, 3-94  
технические данные, 3-95
- SM 322, DO 16 x UC 24/48 V  
параметры, 3-63  
схема подключения, 3-61  
технические данные, 3-61
- SM 322, DO 32 x AC 120/230 В/1 А  
схема подключения, 3-51  
технические данные, 3-52
- SM 322, DO 32 x DC 24 V/ 0.5 A  
схема подключения, 3-48  
технические данные, 3-49
- SM 322, DO 8 x AC 120/230 В/2 А  
схема подключения, 3-86  
технические данные, 3-86
- SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL  
диагностическое прерывание, 3-93  
ограничения нагрузки при вертикальном монтаже, 3-93  
ограничения нагрузки при горизонтальном монтаже, 3-93  
ошибка ОЗУ, 3-92  
ошибка СППЗУ, 3-92  
параметры, 3-91  
прерывания, 3-92  
причины ошибок и меры по их устранению, 3-92  
сработал контроль времени (Watchdog), 3-92  
схема подключения, 3-89  
технические данные, 3-89
- SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A  
диагностические сообщения, 3-78  
диагностическое прерывание, 3-77, 3-81  
короткое замыкание на L+, 3-77, 3-79  
короткое замыкание на M, 3-77, 3-79  
обрыв провода, 3-77, 3-79  
отсутствует внешнее вспомогательное напряжение, 3-79  
отсутствует внутреннее вспомогательное напряжение, 3-79

- отсутствует напряжение на нагрузке L+, 3-77, 3-79  
ошибка ОЗУ, 3-79  
ошибка СППЗУ, 3-79  
параметры, 3-77  
подключение заменяющего значения, 3-77  
подключение заменяющего значения "1", 3-77  
прерывания, 3-81  
причины ошибок и меры по их устранению, 3-79  
сгорел предохранитель, 3-79  
сохранение последнего значения при переходе CPU в STOP, 3-77  
Watchdog, 3-79  
**SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 2 A**  
схема подключения, 3-70  
технические данные, 3-70  
**SM 322, DO 8 x DC 24 V/0.5 A с диагностическим прерыванием**  
схема подключения, 3-73  
технические данные, 3-75  
**SM 322, DO 8 x DC 48–125V/1.5 A**  
схема подключения, 3-83  
технические данные, 3-83  
**SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V**  
схема подключения, 3-98  
технические данные, 3-98  
**SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/ 5 A**  
схема подключения, 3-108  
технические данные, 3-109  
**SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A**  
схема подключения, 3-102  
технические данные, 3-103  
**SM 322, DO 8 x Rel. AC 230 V/5A**  
диагностическое прерывание, 3-107  
ошибка ОЗУ, 3-106  
ошибка СППЗУ, 3-106  
параметры, 3-106  
прерывания, 3-107  
причины ошибок и меры по их устранению, 3-106  
сработал контроль времени (Watchdog), 3-106  
**SM 323, DI 16/DO 16 x DC 24 V/0,5 A**  
схема подключения, 3-113  
технические данные, 3-114  
**SM 323, DI 8/DO 8 x DC 24 V/0,5 A**  
схема подключения, 3-117  
**SM 323, DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A**  
технические данные, 3-117  
**SM 327, DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A,**  
параметризуемый  
параметры, 3-124  
схема подключения, 3-121  
технические данные, 3-121  
**SM 331, AI 2 x 12 Bit**  
виды и диапазоны измерений, 6-69  
параметры, 6-71  
схема подключения, 6-62  
технические данные, 6-66  
**SM 331, AI 8 x 12 Bit**  
параметры, 6-59  
**SM 331, AI 8 x 12 Bit**  
виды и диапазоны измерений, 6-57  
**SM 331, AI 8 x 13 Bit**  
виды и диапазоны измерений, 6-46, А-27  
подавление помех, А-27, А-28  
структуре записи данных 1, А-26  
схема подключения, 6-38  
**SM 331, AI 8 x 14 Bit High Speed**  
виды и диапазоны измерений, 6-33  
схема подключения, 6-29  
технические данные, 6-30  
**SM 331, AI 8 x 16 Bit**  
схема подключения, 6-9  
**SM 331, AI 8 x 16 Bit**  
быстрое обновление измеряемых значений, 6-8  
виды и диапазоны измерений, 6-13, 6-22, А-35  
параметры, 6-13, 6-23, 6-34, А-29  
подавление помех, А-34  
структуре записи данных 1, А-30  
схема подключения, 6-18  
технические данные, 6-11, 6-19  
**SM 331, AI 8 x RTD**  
виды и диапазоны измерений, 6-79  
параметры, 6-80, А-10  
подавление помех, А-15  
режимы работы, А-15  
сглаживание, А-18  
структуре записи данных 1, А-11  
структуре записи данных 128, А-12  
схема подключения, 6-73  
температурный коэффициент, А-17  
технические данные, 6-75  
**SM 331, AI 8 x TC**  
виды и диапазоны измерений, 6-94, А-24  
выходной диапазон, 6-128  
параметры, 6-95, А-19  
подавление помех, А-24  
реакция на обрыв термопары, А-25  
режимы работы, А-23  
сглаживание, А-25  
структуре записи данных 1, А-19  
структуре записи данных 128, А-20  
схема подключения, 6-87  
технические данные, 6-89  
**SM 332, AO 2 x 12 Bit**

- схема подключения, 6-123  
технические данные, 6-125
- SM 332, AO 4 x 12 Bit  
выходной диапазон, 6-121
- SM 332, AO 4 x 12 Bit  
параметры, 6-121  
схема подключения, 6-116  
технические данные, 6-118
- SM 332, AO 4 x 16 Bit  
выходной диапазон, 6-112
- SM 332, AO 4 x 16 Bit  
параметры, 6-113  
тактовая синхронизация, 6-114  
технические данные, 6-110
- SM 332, AO 4 x 16 Bit, с тактовой синхронизацией  
схема подключения, 6-107
- SM 332, AO 8 x 12  
схема подключения, 6-101
- SM 332, AO 8 x 12 Bit  
виды и диапазоны вывода, A-40  
выходной диапазон, 6-105  
параметры, 6-105, 6-128, A-38  
структура записи данных 1, A-39  
технические данные, 6-102
- SM 334, AI 4/AO 2 x 12 Bit  
выходной диапазон, 6-145  
диапазон измерения, 6-145  
параметры, 6-143  
схема подключения, 6-138  
технические данные, 6-140
- SM 334, AI 4/AO 2 x 8/8 Bit  
технические данные, 6-133
- SM 334, AI/AO 2 x 8/8 Bit, с тактовой  
синхронизацией  
схема подключения, 6-130
- SM 338  
модуль POS-INPUT, 7-7  
регистрация значений датчика в режиме  
тактовой синхронизации, 7-12  
тактовая синхронизация, 7-11  
циклическая регистрация значений датчика, 7-12
- SM 338, POS-INPUT  
абсолютный датчик (SSI), 7-15  
адресация, 7-16  
вид кода, 7-15  
внешняя неисправность, 7-20
- внутренняя неисправность, 7-20  
время паузы между кадрами, 7-16  
диагностика, 7-19  
диагностические данные, В-7  
диагностические данные, относящиеся к  
каналу, В-8  
диагностическое прерывание, 7-21  
имеется информация о канале, 7-20  
неверные параметры, 7-20  
не параметризован, 7-20  
нормирование, 7-13, 7-16  
отсутствует вспомогательное напряжение, 7-20  
ошибка датчика, 7-20  
ошибка канала, 7-20  
ошибка модуля, 7-20  
ошибка параметризации, 7-20  
ошибка проектирования, 7-20  
прерывания, 7-15, 7-21  
причины ошибок и меры по их устранению, 7-20  
светодиод групповой ошибки, 7-19  
светодиод SF, 7-19  
скорость передачи, 7-15  
сработал контроль времени (Watchdog), 7-20  
схема подключения, 7-8  
технические данные, 7-9  
функция Freeze, 7-16
- SM 374, IN/OUT 16  
технические данные, 7-3
- U**
- UL  
сертификация, 1-2
- W**
- Watchdog  
SM 321, DI 16 x DC 24 V, 3-30  
SM 322, DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A, 3-79
- WR\_DPARM  
SFC 56, A-1
- WR\_PARM  
SFC 55, A-1

## Предметный указатель

---



# Информация о продукте к Руководству

Издание 12.2004

- 
- Система автоматизации S7-300; данные модулей, начиная с издания 02/2004 (A5E00105504)
  - Устройство децентрализованной периферии ET 200M. Сигнальные модули для автоматизации процессов, начиная с издания 01/2002 (A5E00085261)
  - Системы автоматизации S7-300, ET 200M, взрывобезопасные периферийные модули, начиная с издания 08/2003 (A5E00172006)
- 

## Введение

Параметризуемые сигнальные модули семейства S7-300, приведенные в этой информации о продукте, могут быть перепараметризованы online в режиме RUN CPU с помощью STEP7 в утилите *HW Konfig*.

Т.е. параметры модулей могут быть изменены без необходимости останова CPU, не оказывая при этом влияния на другие модули.

Для использования этой функции необходимо выполнение следующих предпосылок:

- STEP7, начиная с версии 5.2
- Децентрализованное использование описанных модулей S7-300 в системе автоматизации S7-400 (CPU, начиная с V3.1 или CP 443-5 extended, начиная с V5.0).
- Использование ET 200M с IM 153-2, начиная с 6ES7153-2BA00-0XB0 или 6ES7153-2BB00-0XB0.
- Использование IM 157, начиная с 6ES7157-0AA82-0XA00.

Подробное описание предпосылок и принципа действия вы найдете в Руководстве *Modifying the System during Operation via CiR* [Изменения системы во время работы с помощью CiR] (см. в Интернете по адресу <http://www.siemens.com/automation/service&support>, идентификационный номер статьи: 14044916).

---

## **Управляющие действия при изменении параметризации в режиме RUN**

Обратите внимание на приведенные в вышеназванном руководстве управляющие действия при изменении параметризации.

Обратите при этом внимание на описанные в таблице особенности определенных модулей.

### **Пример 1**

При перестановке диапазона измерения у модулей вы должны действовать следующим образом:

1. Измените программу пользователя таким образом, чтобы канал, подлежащий перепараметризации, больше не анализировался, и загрузите ее в CPU.
2. Измените в HW-Konfig диапазон измерения модуля и загрузите измененную конфигурацию в CPU.
3. Адаптируйте программу пользователя к измененному каналу и загрузите ее в CPU.

### **Пример 2**

При изменении параметризации определенных модулей (см. таблицу) вы должны обратить внимание на то, чтобы перед изменением параметризации для этого модуля не было в очереди диагностического события (напр., сообщения об обрыве провода). Иначе в определенных случаях это может привести к тому, что больше не будет поступать информация об уходящих диагностических событиях.

Это, в свою очередь, приведет к тому, что, напр., светодиоды SF на CPU, IM или модуле будут продолжать гореть несмотря на правильную работу модуля с измененной параметризацией.

Если такая ситуация все же возникнет, то нужно извлечь и снова установить модуль.

## Указания к таблице

Для каждого руководства, описывающего технические данные модулей семейства S7-300, имеется отдельная таблица.

В столбце “Поведение входов / выходов” вы найдете поведение входов и выходов при изменении параметризации в режиме RUN, если изменение параметризации их не затрагивает.

Модуль	Поведение входов / выходов	Особенности при изменении параметризации
<b>Модули S7-300</b>		
<b>6ES7 321-7BH00-0AB0 6ES7 321-7BH80-0AB0</b>  SM 321; DI 16 x DC 24 V; с аппаратным и диагностическим прерыванием	...поставляют последнее перед параметризацией допустимое значение процесса	—
<b>6ES7 321-7BH01-0AB0</b>  SM 321; DI 16 x DC 24 V; с аппаратным и диагностическим прерыванием, с тактовой синхронизацией	...выдают последнее перед параметризацией допустимое выходное значение	—
<b>6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 322-8BF80-0AB0</b>  SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0,5 A; с диагностическим прерыванием	...выдают последнее перед параметризацией допустимое выходное значение	—
<b>6ES7 322-5FF00-0AB0</b> SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/ 2A ISOL		
<b>6ES7 322-5FF00-0AB0</b> SM 322; DO 16 x UC 24/48V		
<b>6ES7 322-5HF00-0AB0</b> SM 322; DO 8 x AC 230 V Rel./5A		
<b>6ES7 331-7NF00-0AB0</b> SM 331; AI 8 x 16 Bit	...поставляют последнее перед параметризацией допустимое значение процесса	Светодиод SF горит: Если перед изменением параметризации в очереди стояла диагностика, то при определенных обстоятельствах горят светодиоды SF (на CPU, IM или модуле), хотя диагностики больше в очереди нет, и модуль работает правильно.  Устранение: <ul style="list-style-type: none"><li>• Производить изменение параметризации только тогда, когда на модуле нет в очереди диагностики</li><li>или</li><li>• Извлечь и снова вставить модуль</li></ul>
<b>6ES7 331-7NF10-0AB0</b> SM 331; AI 8 x 16 Bit		
<b>6ES7 331-7PF00-0AB0</b> SM 331; AI 8 x RTD		
<b>6ES7 331-7PF10-0AB0</b> SM 331; AI 8 x TC		

Модуль	Поведение входов / выходов	Особенности при изменении параметризации
<b>6ES7 332-5HD01-0AB0</b> SM 332; AO 4 x 12 Bit		Светодиод SF горит: Если перед изменением параметризации в очереди стояла диагностика, то при определенных обстоятельствах горят светодиоды SF (на CPU, IM или модуле), хотя диагностики больше в очереди нет, и модуль работает правильно.
<b>6ES7 332-5HB01-0AB0</b> <b>6ES7 332-5HB81-0AB0</b> SM 332; AO 2 x 12 Bit	...выдают последнее перед параметризацией допустимое выходное значение	Устранение: <ul style="list-style-type: none"> <li>Производить изменение параметризации только тогда, когда на модуле нет в очереди диагностики</li> </ul> ИЛИ <ul style="list-style-type: none"> <li>Извлечь и снова вставить модуль</li> </ul>
<b>6ES7 332-7HF00-0AB0</b> SM 332; AO 8 x 12 Bit		—
<b>6ES7 332-7ND00-0AB0</b> <b>6ES7 332-7ND01-0AB0</b> SM 332; AO 4 x 16 Bit		—

Модуль	Поведение входов / выходов	Особенности при изменении параметризации
<b>Сигнальные модули ET 200M для автоматизации процессов (PCS7)</b>		
<b>6ES7 321-7TH00-0AB0</b> SM 321; DI 16 x NAMUR	...поставляют последнее перед параметризацией допустимое значение процесса, включая статус значения	Светодиод SF горит: Если перед изменением параметризации в очереди стояла диагностика, то при определенных обстоятельствах горят светодиоды SF (на CPU, IM или модуле), хотя диагностики больше в очереди нет, и модуль работает правильно.
<b>6ES7 322-8BH00-0AB0</b> SM 322; DO 16 x DC 24 V/0,5A	...выдают последнее перед параметризацией допустимое выходное значение	Устранение: <ul style="list-style-type: none"> <li>Производить изменение параметризации только тогда, когда на модуле нет в очереди диагностики</li> </ul> ИЛИ <ul style="list-style-type: none"> <li>Извлечь и снова вставить модуль</li> </ul>

Модуль	Поведение входов / выходов	Особенности при изменении параметризации
<b>S7-300, ET200, взрывобезопасные периферийные модули</b>		
<b>6ES7 321-7RD00-0AB0</b> SM 321; DI 4 x NAMUR	...поставляют последнее перед параметризацией допустимое значение процесса	<p>Светодиод SF горит: Если перед изменением параметризации в очереди стояла диагностика, то при определенных обстоятельствах горят светодиоды SF (на CPU, IM или модуле), хотя диагностики больше в очереди нет, и модуль работает правильно.</p> <p>Устранение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Производить изменение параметризации только тогда, когда на модуле нет в очереди диагностики</li> </ul> <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Извлечь и снова вставить модуль</li> </ul>
<b>6ES7 322 5RD00-0AB0</b> SM 322; DO 4 x 15V/20mA	...выдают последнее перед параметризацией допустимое выходное значение	—
<b>6ES7 322-5SD00-0AB0</b> SM 322; DO 4 x 24V/10mA		—
<b>6ES7 331-7RD00-0AB0</b> SM 331; AI 4 x 0/4...20mA	...поставляют последнее перед параметризацией допустимое значение процесса	—
<b>6ES7 331-7SF00-0AB0</b> SM 331; AI 8 x TC/4 x RTD		—
<b>6ES7 331-7TB00-0AB0</b> SM 331; AI 2 x 0/4...20mA HART		—
<b>6ES7 332-5RD00-0AB0</b> SM 332; AO 4 x 0/4...20mA	...выдают последнее перед параметризацией допустимое выходное значение	<p>Светодиод SF горит: Если перед изменением параметризации в очереди стояла диагностика, то при определенных обстоятельствах горят светодиоды SF (на CPU, IM или модуле), хотя диагностики больше в очереди нет, и модуль работает правильно.</p> <p>Устранение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Производить изменение параметризации только тогда, когда на модуле нет в очереди диагностики</li> </ul> <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Извлечь и снова вставить модуль</li> </ul>
<b>6ES7 332-5TB00-0AB0</b> SM 332; AO 2 x 0/4...20mA HART		—



## Использование модулей/узлов в зоне 2 взрывоопасного помещения

### Зона 2

Взрывоопасные помещения делятся на зоны. Зоны отличаются друг от друга по вероятности наличия взрывоопасной атмосферы.

Зона	Опасность взрыва	Пример
2	Взрывоопасная атмосфера появляется лишь изредка и на короткое время	Области вокруг фланцевых соединений с плоским уплотнением у трубопроводов в закрытых помещениях
Безопасная зона	Нет	<ul style="list-style-type: none"><li>вне зоны 2</li><li>стандартные применения децентрализованной периферии</li></ul>

Ниже вы найдете важные указания по монтажу модулей/узлов во взрывоопасных помещениях.

### Дальнейшая информация

Дальнейшую информацию о блоках/модулях вы найдете в соответствующем руководстве.

### Место изготовления / допуск к эксплуатации



II 3 G

EEx Na II T3 .. T6

в соответствии с EN 50021: 1999

Номер испытания: см. таблицу

Место изготовления	Модули / узлы	Номер испытания
Siemens AG, Bereich A&D Werner-von-Siemens-Straße 50 92224 Amberg Germany	ET 200S ET 200S, помехоустойчивые модули	KEMA 01 ATEX 1238X
	S7-300 ET 200M Устройство сопряжения DP/PA Диагностический повторитель S7-300, помехоустойчивые модули	KEMA 02 ATEX 1096X
Siemens AG, Bereich A&D Östliche Rheinbrückenstr. 50 76187 Karlsruhe Germany	S7-400	KEMA 03 ATEX 1125X
	S7-300 CP TS Adapter II	KEMA 03 ATEX 1228X
	SIMATIC NET	KEMA 03 ATEX 1226X

---

### **Указание**

Модули/узлы с допуском к эксплуатации  II 3 G EEx Na II T3 .. T6 могут использоваться только в системах SIMATIC с категорией устройств 3.

---

### **Текущий ремонт**

Для ремонта соответствующие модули/узлы должны отсылаться на место изготовления. Ремонт может быть выполнен только там.

---

### **Особые условия**

1. Модули/узлы должны монтироваться в распределительном шкафу или в металлическом корпусе. Они должны гарантировать род защиты не ниже IP 54 (в соответствии с EN 60529). При этом необходимо учитывать условия окружающей среды, в которых устанавливается устройство. Для корпуса должна иметься декларация изготовителя для зоны 2 (в соответствии с EN 50021).
2. Если на кабеле или кабельном вводе этого устройства в условиях эксплуатации достигается температура > 70 °C или если в условиях эксплуатации температура на разветвлении жил может быть > 80 °C, то температурные характеристики кабеля должны совпадать с фактически измеренными температурами.
3. Используемые кабельные вводы должны соответствовать требуемому роду защиты IP и разделу 7.2 (в соответствии с EN 50021).
4. Все устройства, в т.ч. выключатели ит.п., которые подключаются к входам и выходам систем SIMATIC, должны быть сертифицированы для взрывозащиты типа EEx nA или EEx nC.
5. Должны быть приняты меры, чтобы в переходных режимах напряжения не превышали номинальное значение более чем на 40 %.
6. Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 60 °C.
7. Внутри корпуса на хорошо заметном после открытия месте должна быть прикреплена табличка со следующим предупреждением:



#### **Предупреждение**

Корпус может быть открыт только на короткое время, например, для визуальной диагностики. Не приводите при этом в действие выключатели, не извлекайте и не вставляйте модули и не разрывайте электрические цепи (штекерные соединения).

---

### **Список допустимых модулей/узлов**

Список с допустимыми модулями/узлами вы найдете в Интернете по адресу:

<http://www4.ad.siemens.de/vew/cs/>

в статье под идентификатором (ID) 13702947.